

	Công ty TNHH Điện lực AES Mong Duong	Quy trình IMS số:	AES-MD-5S-COM-ST-01
	TIÊU CHUẨN LAYOUT & LABEL	Ngày hiệu lực:	20/11/2023
	Sửa đổi: 01	Trang:	



TIÊU CHUẨN LAYOUT & LABEL

AES-MD-5S-COM-ST-01	
Phê duyệt bởi: Nguyễn Thị Vân	Chữ ký:

Lần sửa đổi	Mô tả bổ sung	Ngày sửa đổi	Thực hiện bởi	Rà soát bởi
0	Ban hành lần thứ nhất	7/11/2023	Nguyễn Văn Hải	Phạm Văn Châm

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Quy trình IMS số:	AES-MD-5S-COM-ST-01
	TIÊU CHUẨN LAYOUT & LABEL	Ngày hiệu lực:	20/11/2023
	Sửa đổi: 01	Trang:	

1. MỤC TIÊU

Thiết lập quy trình hướng thực hiện 5S bao gồm:

- Thiết lập tiêu chuẩn hóa về Layout
- Tiêu chuẩn và quy định sử dụng mã màu trong việc thiết lập Layout
- Thiết lập tiêu chuẩn hóa Label
- Tiêu chuẩn hóa về việc treo gắn bảng biểu, áp phích, poster... trên tường/cửa ra vào/mặt sàn

2. PHẠM VI

Quy trình này được áp dụng cho tất cả các khu vực hiện nay của AES Mông Dương, trong đó bao gồm:

- Nhà máy
- Bãi thải xỉ
- Khu nhà ở

Tất cả các hoạt động 5S được thực hiện bởi nhân viên AES

3. TIÊU CHẨN

3.1 Layout

Khi xây dựng sơ đồ mặt bằng tổng thể của cả công ty và phân công trách nhiệm, cần chú ý một số điểm sau:

- Thiết lập sơ đồ tổng thể (layout) của khu vực thực hiện 5S
- Thiết lập sơ đồ tổng thể (layout) của vị trí làm việc cá nhân, phòng làm việc cá nhân
- Thiết lập sơ đồ tổng thể (layout) của vị trí làm việc chung như văn phòng, hành lang lối đi, phòng họp...
- Đảm bảo trong khu vực thực hiện 5S đều phải có người chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các hoạt động 5S

Trên sơ đồ ngoài việc xây dựng hành lang 5S cần phải thể hiện được thông tin cá nhân hoặc tập thể chịu trách nhiệm khu vực đó, đảm bảo mỗi khu vực có ít nhất 1 người được giao trách nhiệm và mỗi nhóm đều có một trưởng nhóm chịu trách nhiệm chung.

- Layout được thực hiện trên sàn nhà và bàn, tủ làm việc và tủ đồ cá nhân

Sử dụng loại băng dính theo đúng tiêu chuẩn dưới đây:

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Quy trình IMS số:	AES-MD-5S-COM-ST-01
	TIÊU CHUẨN LAYOUT & LABEL	Ngày hiệu lực:	20/11/2023
	Sửa đổi: 01	Trang:	

3.1.1 Quy cách mã màu và vạch kẻ

Màu sắc	Mục đích sử dụng	Quy cách đường phân khu		Ghi chú
		5 cm	10 cm	
	Giới hạn thiết bị vận hành và điểm đỗ dừng xe cơ giới, giới hạn hành lang, lối đi	Trong khu vực văn phòng, và các phòng chức năng	Khu vực vận hành sản xuất	Có thể dùng sơn thay cho băng dính trong trường hợp băng dính dễ hỏng, các loại băng dính 3M:
	Giới hạn khu vực nguy hiểm, khu vực cấm tiếp cận	Trong khu vực văn phòng, và các phòng chức năng	Khu vực vận hành sản xuất	a. Băng dính vàng: chiều rộng 1, 2, 5, 7, 10 cm
	Định vị máy móc thiết bị, đồ đạc trong khu vực quản lý 5S	Trong văn phòng, phòng họp, phòng điều khiển, nhà ăn	Khu vực vận hành sản xuất	b. Băng dính đỏ: chiều rộng 5 cm
	Cảnh báo khu vực có mối nguy về an toàn và sức khỏe	Trong văn phòng, phòng điều khiển, phòng thiết bị kỹ thuật điện	Khu vực vận hành sản xuất	c. Băng dính xanh: Chiều rộng 5 cm
	Cảnh báo khu vực thiết bị an toàn cần đảm bảo không có vật cản	Các thiết bị PCCC/cứu hộ cứu nạn trong các phòng chức năng	Khu vực vận hành sản xuất	d. Băng dính xanh đen: Chiều rộng 5 cm e. Băng dính trắng: Chiều rộng 1, 2 cm

Hình ảnh minh họa:

	Công ty TNHH Điện lực AES Mong Duong	Quy trình IMS số:	AES-MD-5S-COM-ST-01
	TIÊU CHUẨN LAYOUT & LABEL	Ngày hiệu lực:	20/11/2023
	Sửa đổi: 01	Trang:	




1. Hình ảnh 1 – Giới hạn thiết bị



2. Hình ảnh 2 - Giới hạn hành lang lối đi



3. Hình ảnh 3 - Khu vực giới hạn tiếp cận

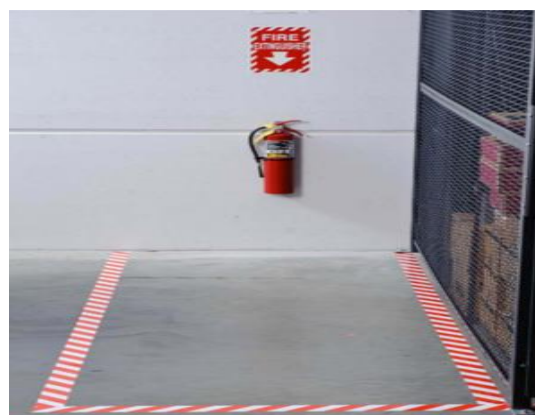

4. Hình ảnh 4 - Giới hạn khu vực thiết bị an toàn



5. Hình ảnh 5 - Định vị máy móc thiết bị



6. Hình ảnh 6 - Giới hạn khu vực cấm tiếp cận



	Công ty TNHH Điện lực AES Mong Duong	Quy trình IMS số:	AES-MD-5S-COM-ST-01
	TIÊU CHUẨN LAYOUT & LABEL	Ngày hiệu lực:	20/11/2023
	Sửa đổi: 01	Trang:	

Layout minh họa:




	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Quy trình IMS số:	AES-MD-5S-COM-ST-01
	TIÊU CHUẨN LAYOUT & LABEL	Ngày hiệu lực:	20/11/2023
	Sửa đổi: 01	Trang:	


3.1.2 Quy cách thiết lập Layout

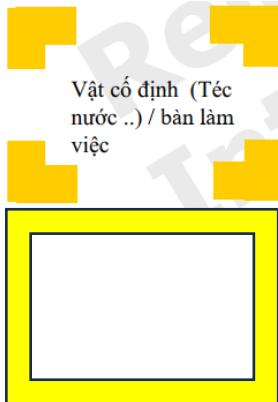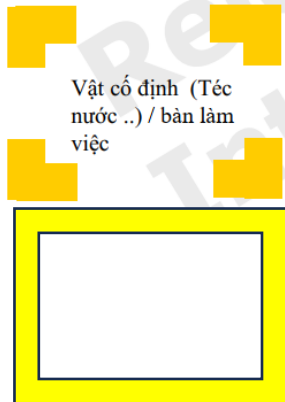Khu vực Layout	Quy cách vạch kẻ	Quy cách Layout
Layout các thiết bị vận hành, khu vực chung trong nhà máy	Băng dính hoặc sơn chiều rộng tape 5 hoặc 7 cm, dán cách mép đồ vật 5(cm)	 Vật cố định (Téc nước ..) / bàn làm việc
Layout các thiết bị treo/móc trên tường như Tủ chữa cháy, bình cứu hỏa	Băng dính hoặc sơn chiều rộng tape 5 hoặc 7cm, dán cách mép đồ vật sao cho đảm bảo có đủ không gian khi cần tiếp cận đồ vật	
Layout trên bàn làm việc/ bàn	Băng dính hoặc sơn chiều rộng tape 1 cm, dán cách mép đồ vật 1(cm)	 Vật cố định (Téc nước ..) / bàn làm việc
Layout vị trí cố định cho ghế xoay	Sử dụng băng dính hoặc sơn kích thước 10cm x 10cm dán vào tâm trụ dưới đáy ghế xoay, dán dưới nền nhà tại vị trí nghỉ sau khi sử dụng.	

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Quy trình IMS số:	AES-MD-5S-COM-ST-01
	TIÊU CHUẨN LAYOUT & LABEL	Ngày hiệu lực:	20/11/2023
	Sửa đổi: 01	Trang:	

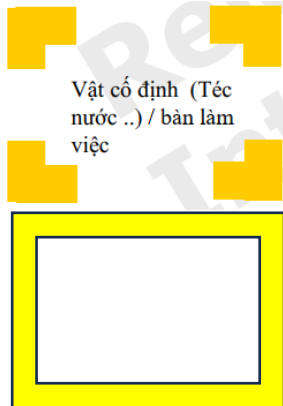Layout trên giá/kệ để đồ	Băng dính hoặc sơn chiều rộng tape 2cm, dán cách mép đồ vật 2(cm)	
--------------------------	---	---

Sơ đồ minh họa:

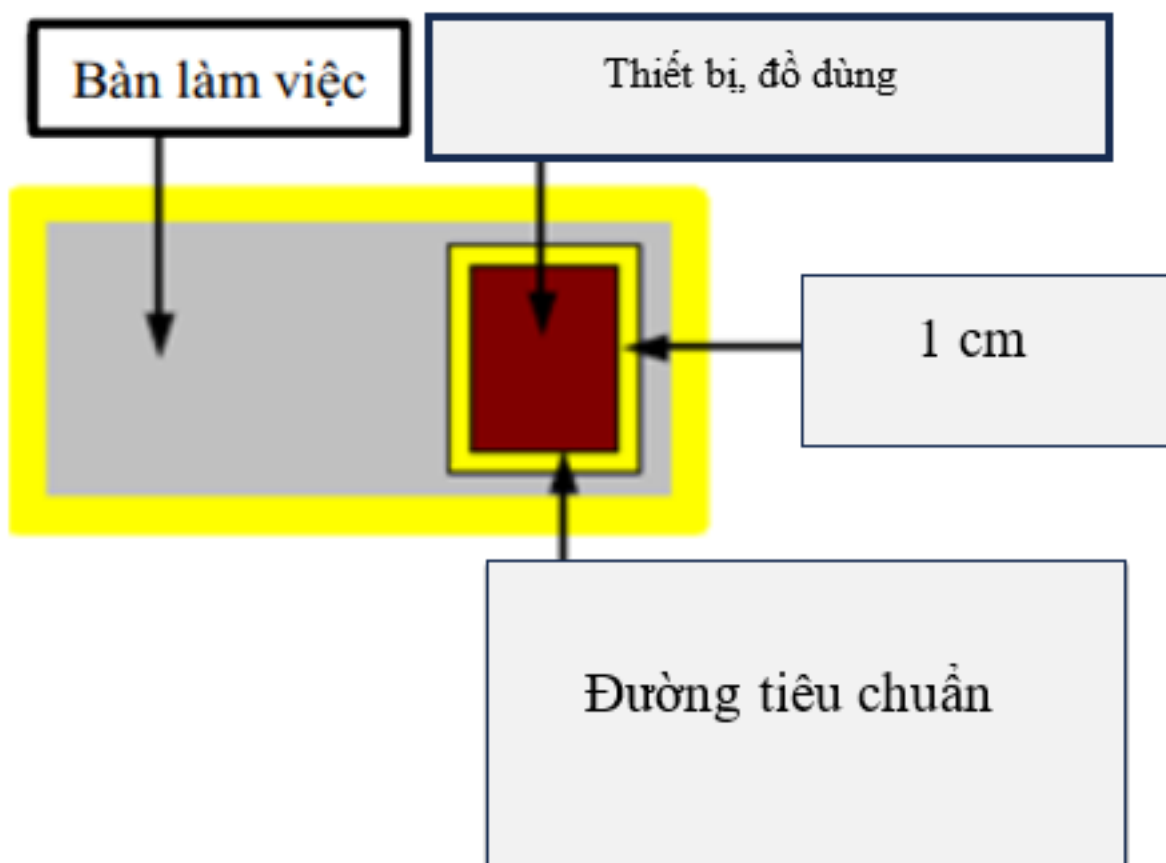

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Quy trình IMS số:	AES-MD-5S-COM-ST-01
	TIÊU CHUẨN LAYOUT & LABEL	Ngày hiệu lực:	20/11/2023
	Sửa đổi: 01	Trang:	

3.2 Label

3.2.1 Lợi ích của Label:

- Tem nhãn tại nơi làm việc của bạn rất hữu ích và có lợi cho sự an toàn, tổ chức và hiệu quả trong quá việc quản lý trực quan.
- Nhãn có thể giúp cho mọi người tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm, để mọi vật, đồ dùng thiết bị đều có tên hiển thị trực quan tại nơi làm việc.
- Nhãn có thể cảnh báo mọi người về các mối nguy hiểm, những vị trí hạn chế tiếp cận và cảnh báo các mối nguy.
- Khi khu vực làm việc được dán nhãn rõ ràng, sẽ ít có khả năng các công cụ, sản phẩm hoặc thiết bị khác bị đặt sai vị trí.
- Một nơi làm việc lộn xộn và vô tổ chức có thể là một vấn đề thực sự đau đầu và có thể dẫn đến lãng phí đáng kể. Khi bàn làm việc, hộp dụng cụ, tủ dụng cụ hoặc khu vực làm việc bừa bộn và có nhiều dụng cụ rải rác khắp nơi, chất thải có thể tích tụ và nơi làm việc của bạn có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của người lao động.

3.2.2 Vị trí cần Label

Nhãn dán trên Layout của vật tư, thiết bị:


- Kích thước chữ: Phù hợp với chiều dài rộng của vật tư thiết bị, sao cho dễ thấy và rõ chữ
- Vị trí chữ có thể đặt trong hay ngoài Layout như hình vẽ
- Có thể in đề can hoặc sơn chữ trên nền layout.



	Công ty TNHH Điện lực AES Mong Duong	Quy trình IMS số:	AES-MD-5S-COM-ST-01
	TIÊU CHUẨN LAYOUT & LABEL	Ngày hiệu lực:	20/11/2023
	Sửa đổi: 01	Trang:	

Đánh dấu cảnh báo trên sàn:


- Đánh dấu sàn là một giao tiếp trực quan và có nhiều ứng dụng. Nó có thể được sử dụng để thông báo về nơi mà nhân viên nên đứng khi sử dụng dụng cụ hoặc máy móc, những khu vực nào nhân viên phải tránh, và nơi được phép đi lại, sử dụng.
- Kích thước: Phù hợp với chiều dài rộng khu vực, sao cho dễ thấy và rõ cảnh báo.
- Có thể in đề can hoặc sơn cảnh báo trên nền sàn.



	Công ty TNHH Điện lực AES Mong Duong	Quy trình IMS số:	AES-MD-5S-COM-ST-01
	TIÊU CHUẨN LAYOUT & LABEL	Ngày hiệu lực:	20/11/2023
	Sửa đổi: 01	Trang:	


Nhãn trên kệ, giá để đồ trong văn phòng:

- Kích thước nhãn: Rộng x Dài = 2cm x 12cm
- Font: Arial, bold
- Cỡ chữ: 20

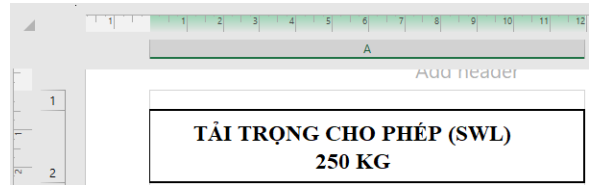


Nhãn trên kệ vật tư trong kho:

- Kích thước nhãn: Rộng x Dài = 3cm x 12cm
- Font: Arial, bold
- Cỡ chữ: 25

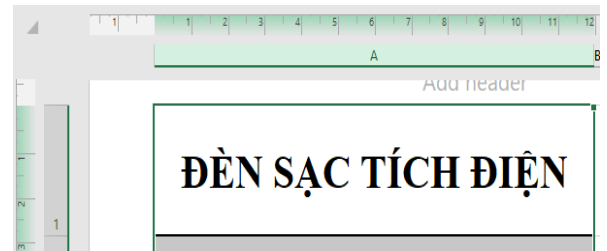

Nhãn trên tủ đồ cá nhân:


- Kích thước nhãn: Rộng x Dài = 5cm x 10cm
- Font: Times new roman, bold
- Cỡ chữ: 20

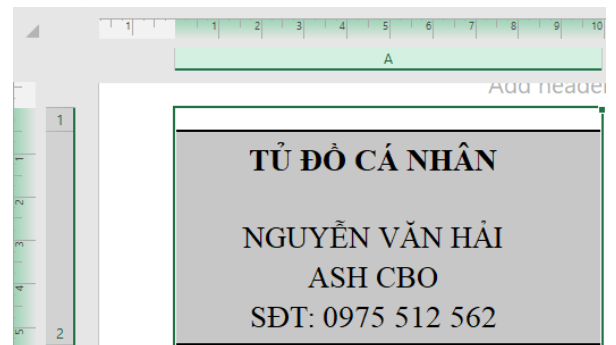

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Quy trình IMS số:	AES-MD-5S-COM-ST-01
	TIÊU CHUẨN LAYOUT & LABEL	Ngày hiệu lực:	20/11/2023
	Sửa đổi: 01	Trang:	

Nhãn trên tủ điện, tủ PLC và tủ dụng cụ:

- Kích thước nhãn: Rộng x Dài = 10cm x 15cm
- Font: Times new roman, bold
- Cỡ chữ: 60

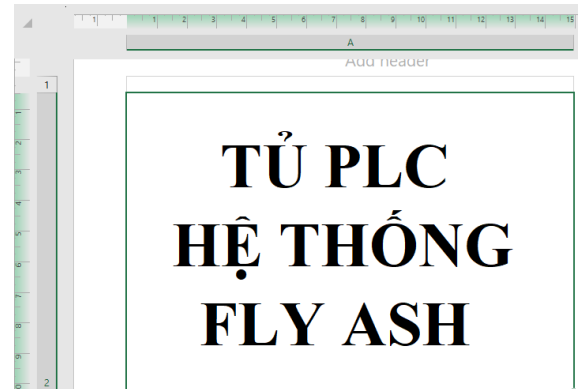

Nhãn dán cho các thiết bị, vật tư để trên giá đỡ:

- Kích thước chữ: Phù hợp với chiều dài rộng của vật tư thiết bị, sao cho dễ thấy và rõ chữ
- Vị trí chữ có thể dán trực tiếp lên thiết bị, hoặc dán lên khay để chứa đồ.
- In giấy rồi dán băng dính lên vật tư thiết bị.

