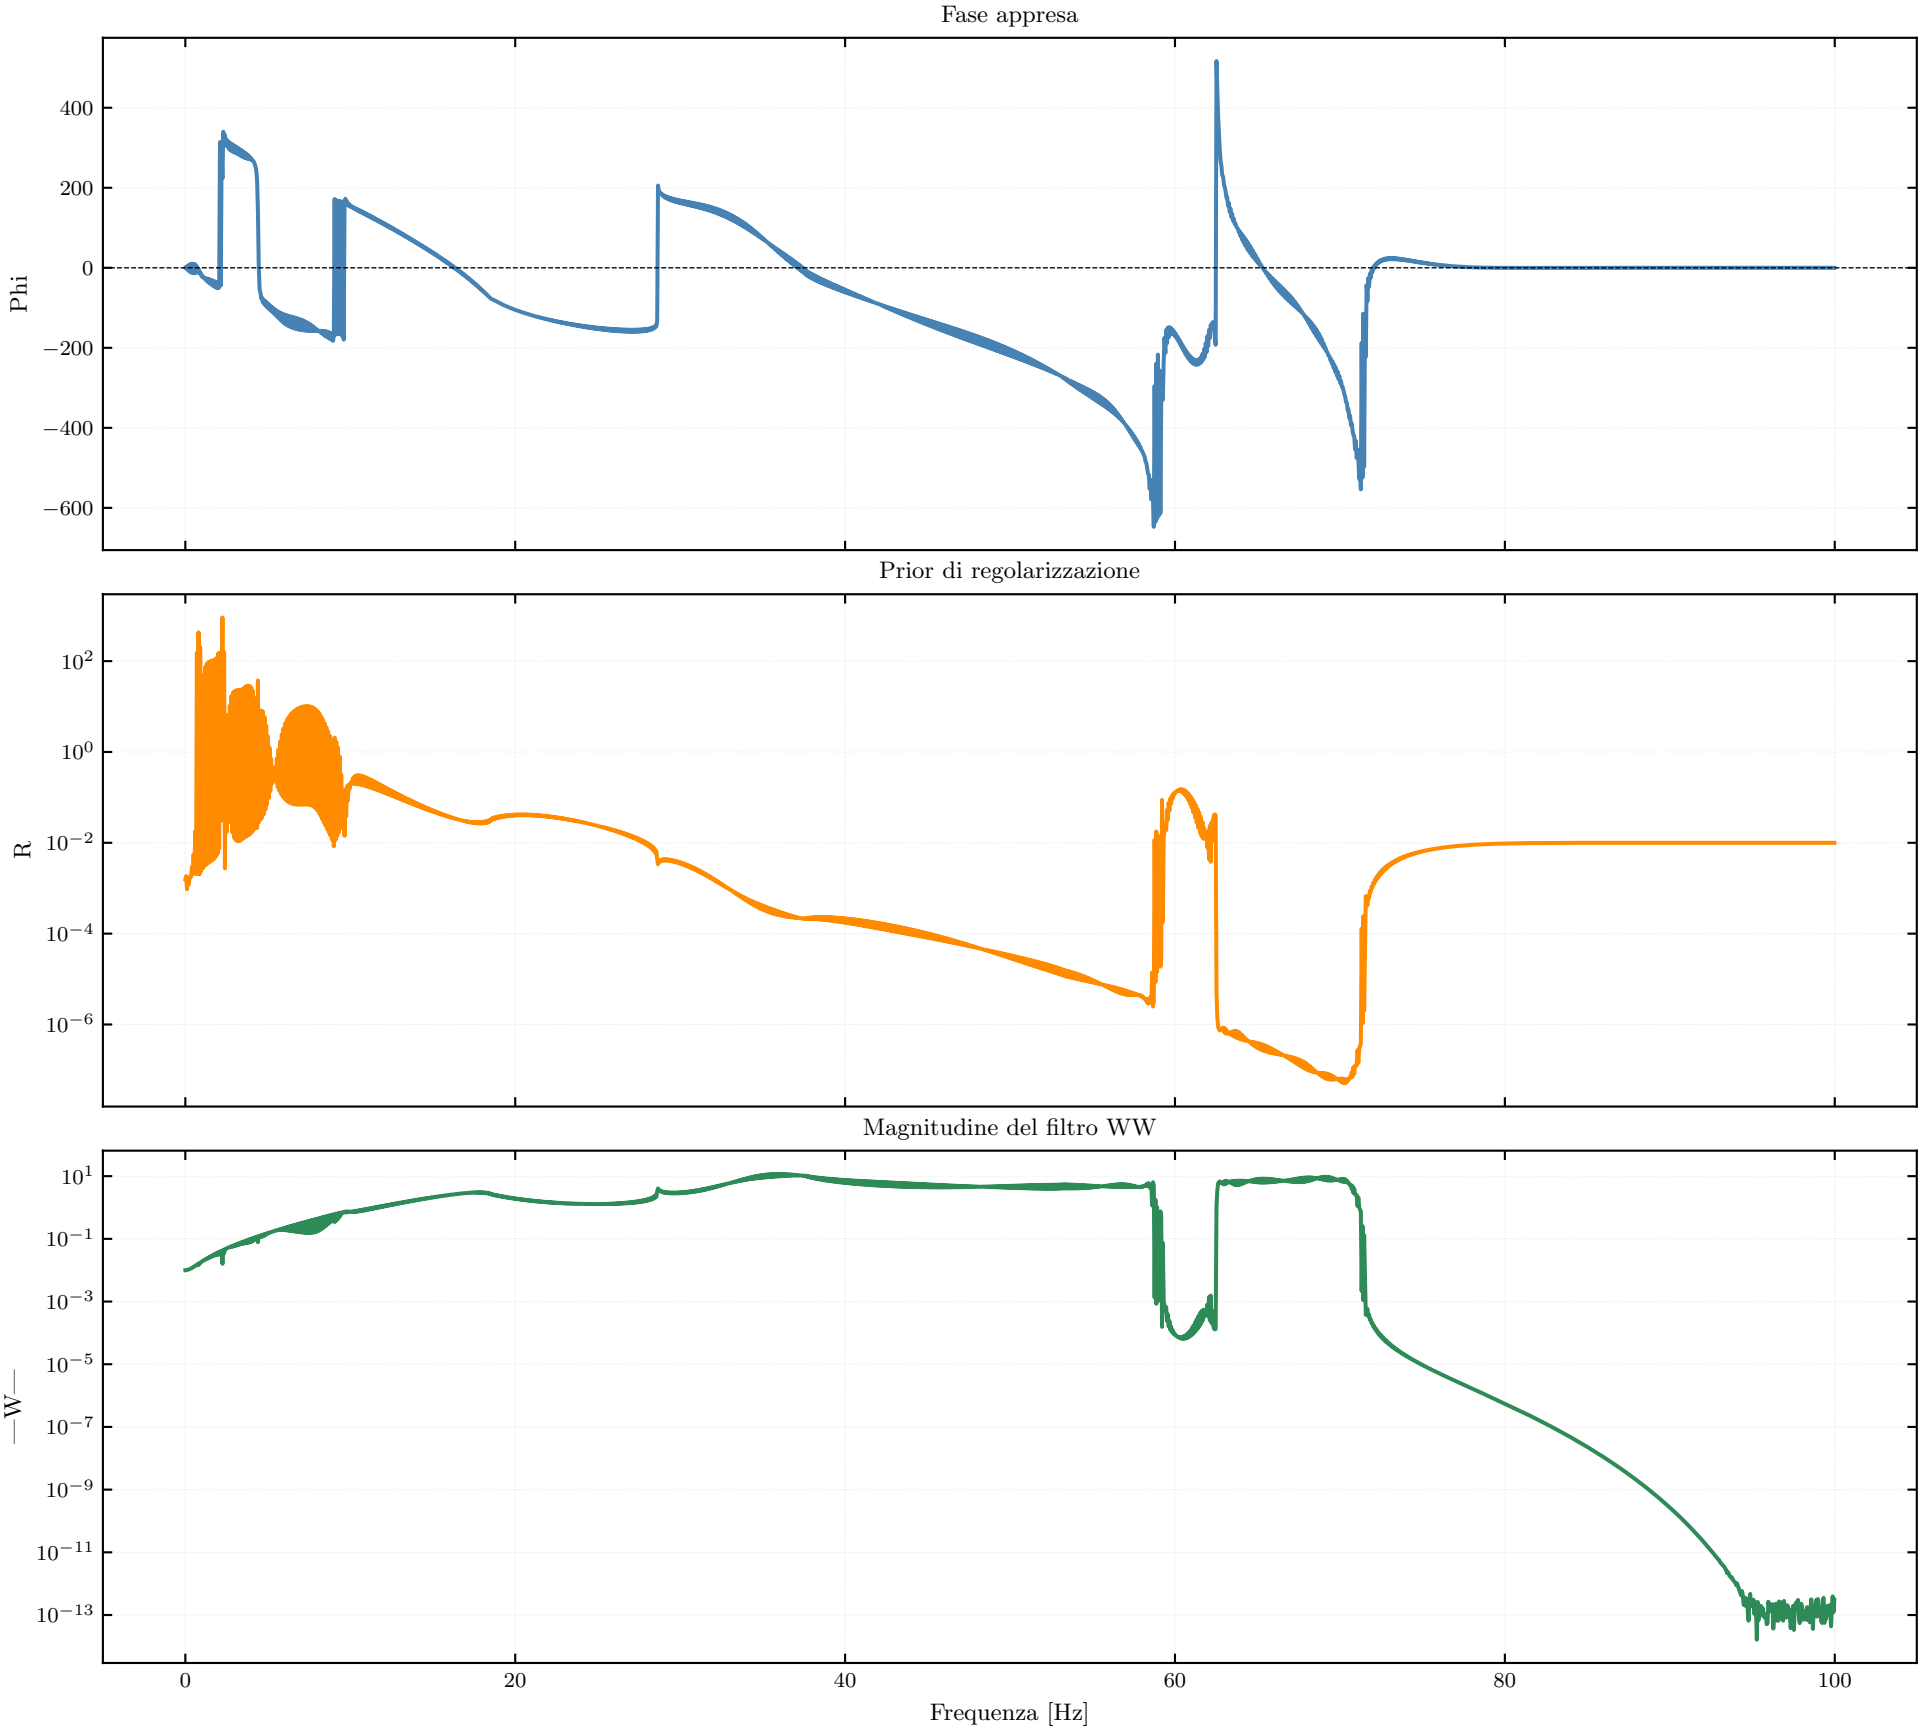

Fase appresa
Phi
400
200
0
−200
−400
−600
Prior di regolarizzazione
R
10^{2}
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
Magnitudine del filtro WW
—W—
10^{1}
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
10^{-7}
10^{-9}
10^{-11}
10^{-13}
0
20
40
60
80
100
Frequenza [Hz]