
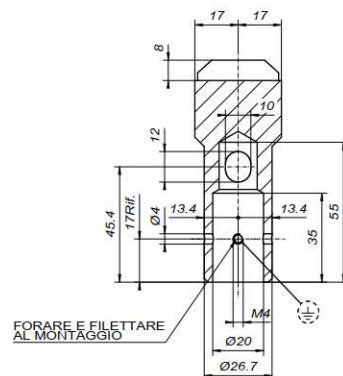
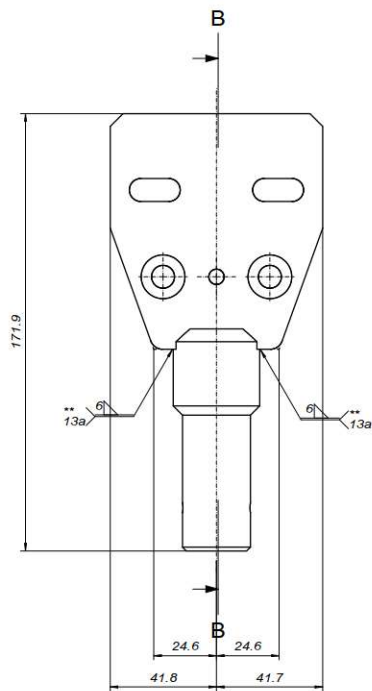



POS.1

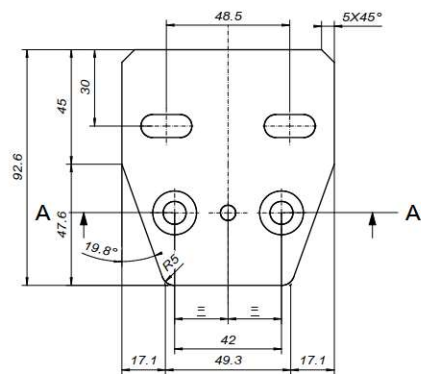



Sezione A-A

FORARE E FILETTARE  
AL MONTAGGIO


POS.2

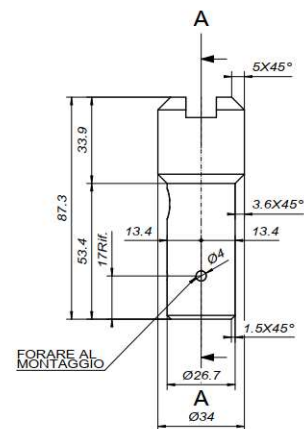

FORARE AL  
MONTAGGIO

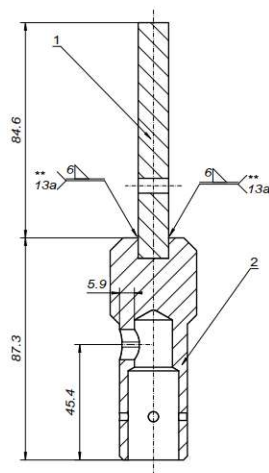

Sezione B-B

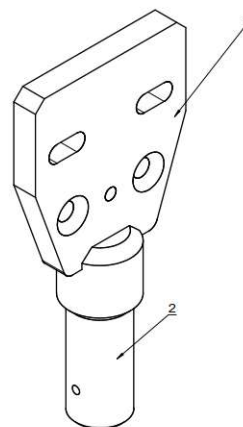

LIVELLO DI CRITICITA' 3

NOTA: MESSE A TERRA SECONDO  
DIS. 9.30.00.X0.001

\*\* -TUTTE LE SALDATURE SONO CLASSIFICATE

- QUALITA' CP C3 SECONDO  
- IMPERFEZIONE C PROCESSO  
- ISPEZIONE CT4 AQU/IO/041

|           |                        |               |                    |
|-----------|------------------------|---------------|--------------------|
| 2         | TONDO                  | 1             | IS275JR EN 10027-1 |
| 1         | PANT 345               | 1             | IS275JR EN 10027-1 |
| Pos       | Codice                 | Denominazione | Pezzo              |
| MODIFICHE |                        |               |                    |
|           | Materiali              | SCALA:        | FORMATO            |
|           | Pos: 0.9               | 1:1           | A1                 |
|           | USAGELIANZE            | TIPO          | APP.:              |
|           |                        |               | REV. 0             |
|           | 9.30.00.CS0.F28        | MATR.         |                    |
|           | ATTACCO CENTRALE CIELO | TAV.          |                    |
|           |                        | 1/1           |                    |

mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100