



3RZ109111-01\_B-P1  
1G0L0+1449034

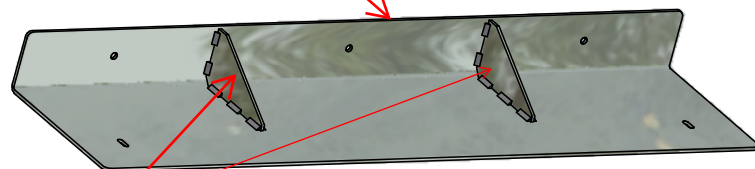


3RZ109111-01\_B-P2  
0L0+1449035

PULIRE IL  
PERIMETRO



NOTE DI SALDATURA:  
I CORDONI DI SALDATURA DEVONO ESSERE DI DIMENSIONI "a" PARI ALLO  
SPESSORE MINIMO DA SALDARE PER 0.75 ( ES.:5x0.75=a=3.75 arrotond. 4)

REV	DATA	DESCRIZIONE	N° MODI	AUTORE
B	30.05.2016	AGGIUNTO N°2 ASOLE 9x15 fissaggio quadro elettrico	160530-2	u.f.
A	21/06/2013	modificato quota 160 era 260 delle 2 nervature	rp.13062 1-2	franzini
REV	DATA	DESCRIZIONE	N° MODI	AUTORE
Tolleranze generali ±0.1		Smussi non quotati 0.5	Materiale LAM. SP. 5mm	Tratt. Termico
Rugosità generali 6.3		Raggi non quotati 0.5	Stato SALDATO	Note
		Denominazione	SUPPORTO QUADRO	
		ELETTRICO		Fe Zn 5C 1B
		Gruppo	LAMIERE	Scala
		Macchina	SLV-FF	dis. Cirelli
		Q. ta		data 29/10/2012
		Massa	N/A	Fg. 1
		CODICE	3RZ109111-01	Revisione B

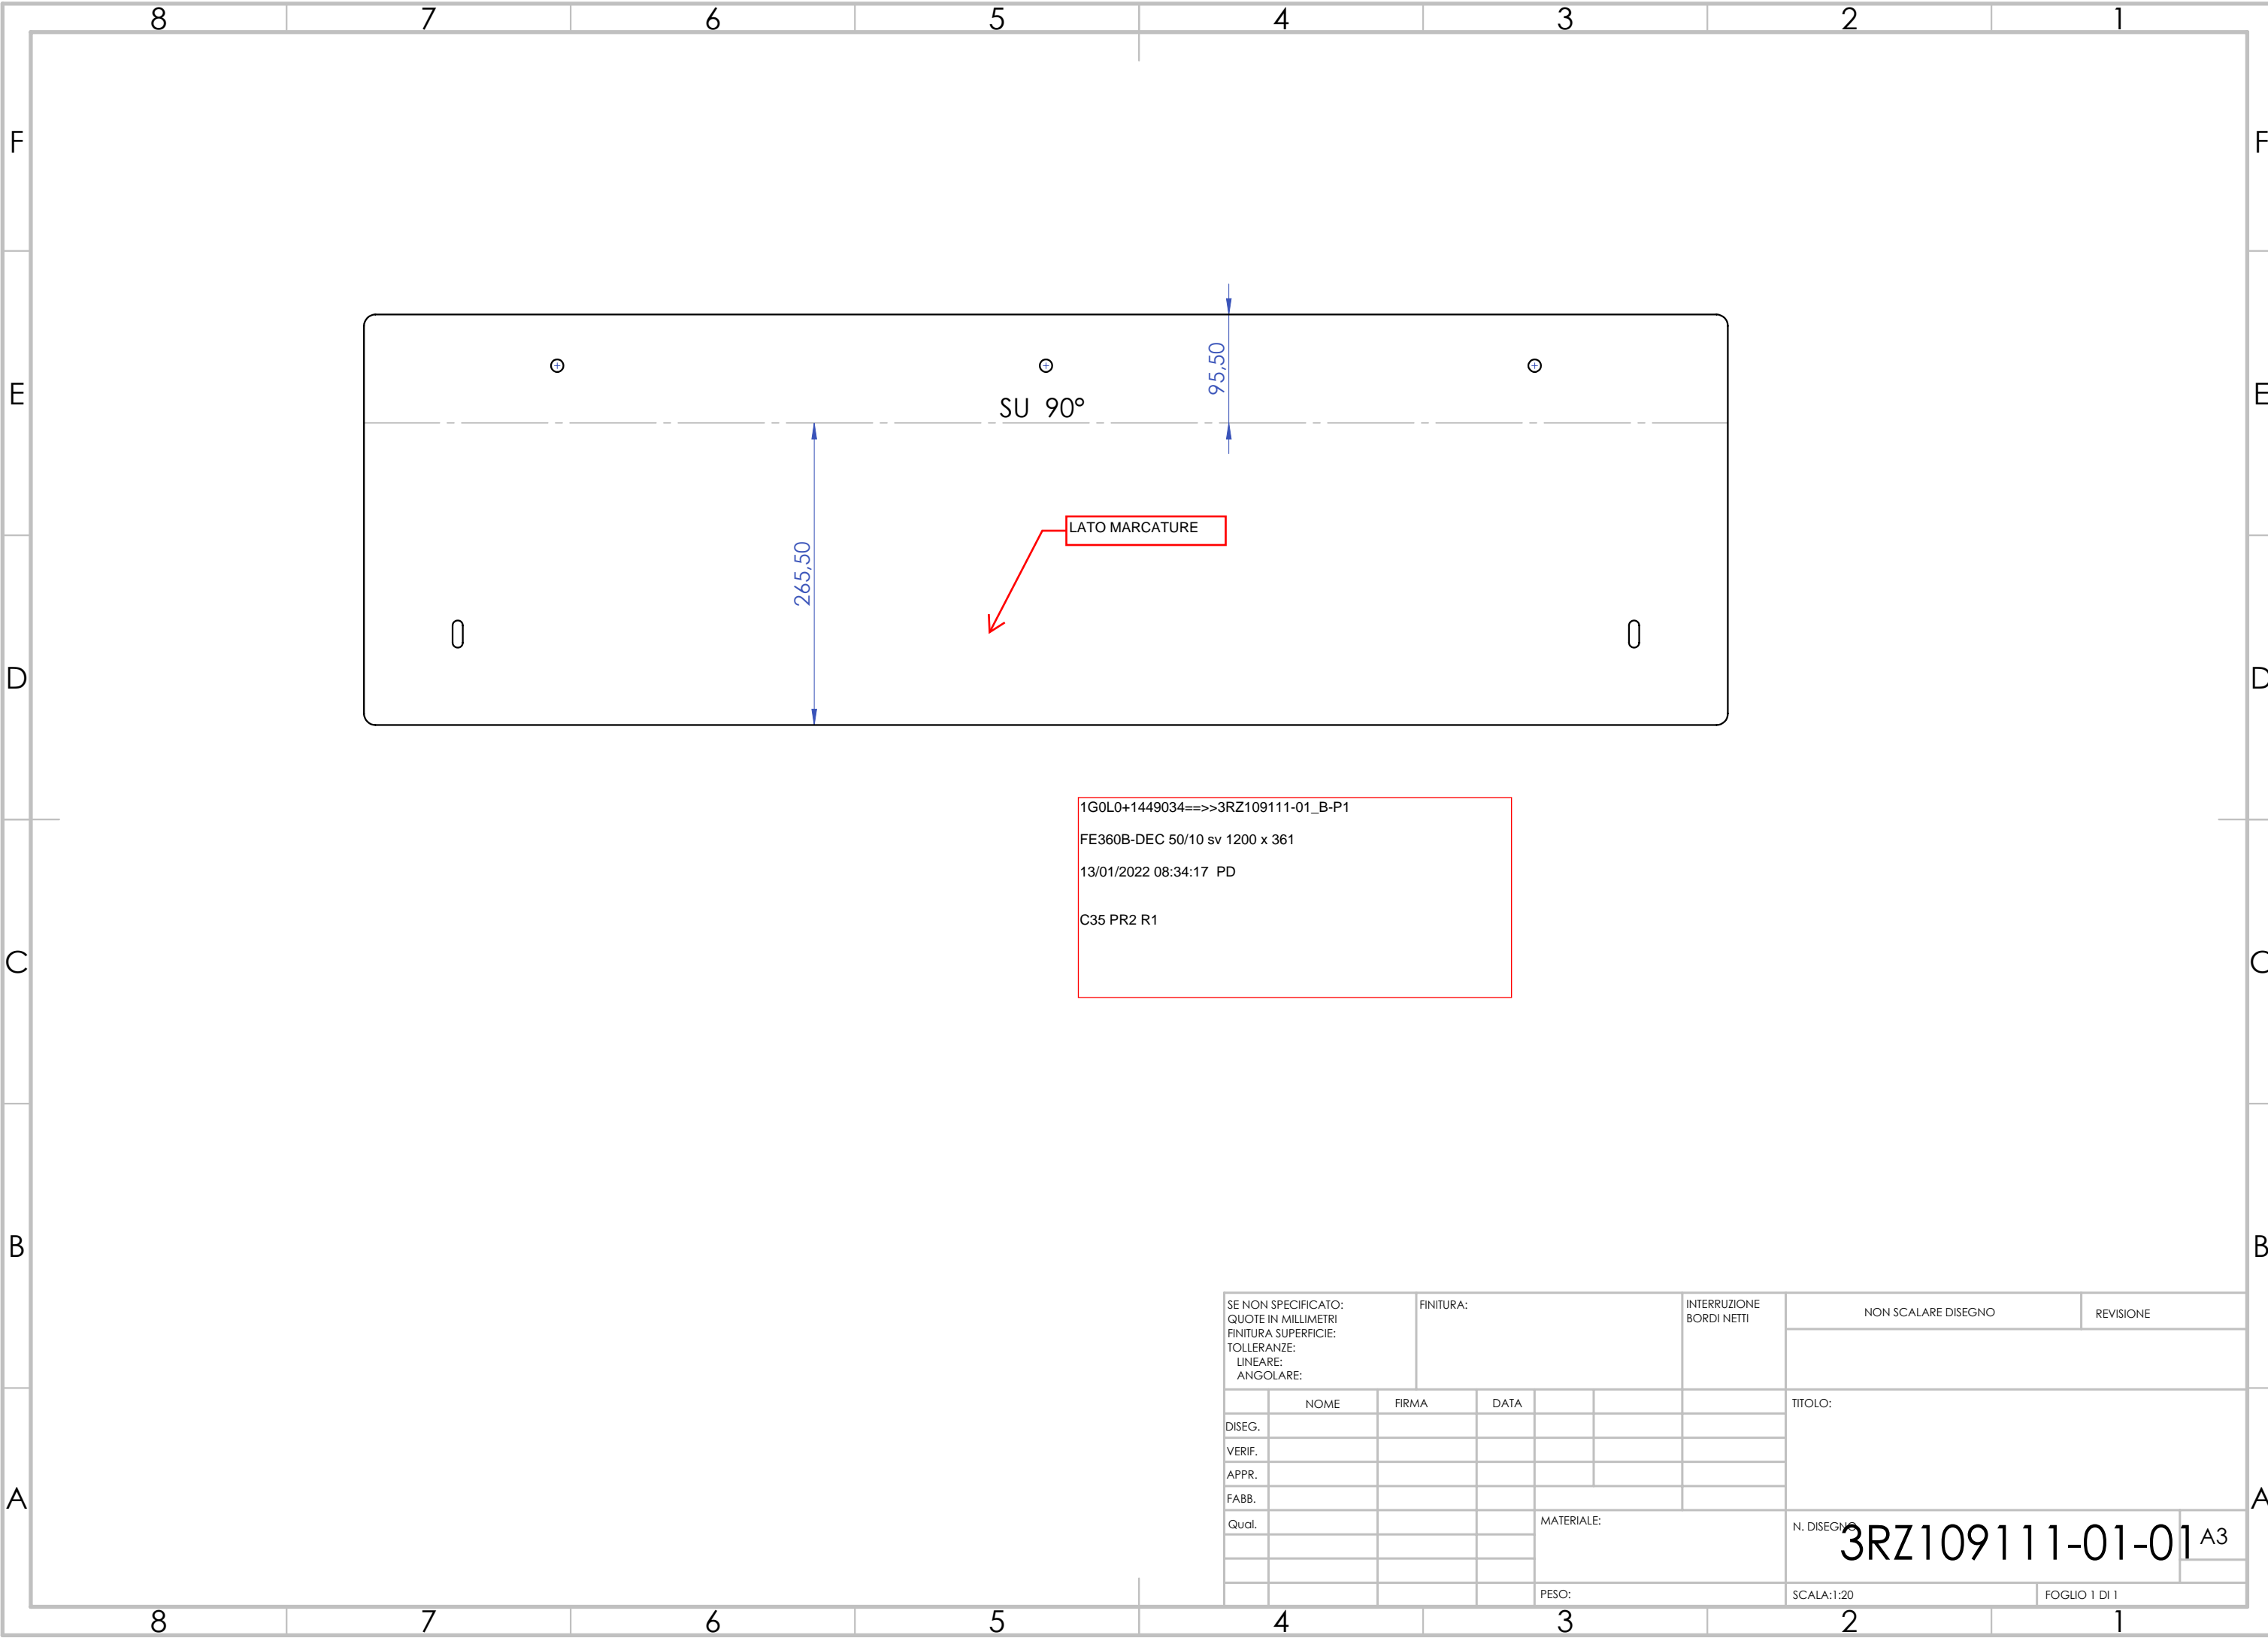

SE NON SPECIFICATO: QUOTE IN MILLIMETRI FINITURA SUPERFICIE: TOLLERANZE: LINEARE: ANGOLARE:				FINITURA:		INTERRUZIONE BORDI NETTI	NON SCALARE DISEGNO		REVISIONE			
	NOME	FIRMA	DATA				TITOLO:					
DISEG.												
VERIF.												
APPR.												
FABB.												
Qual.				MATERIALE:			N. DISEGNO <b>3RZ109111-01-01</b>					A3
				PESO:			SCALA:1:20			FOGLIO 1 DI 1		

3RZ109111-01-01A3