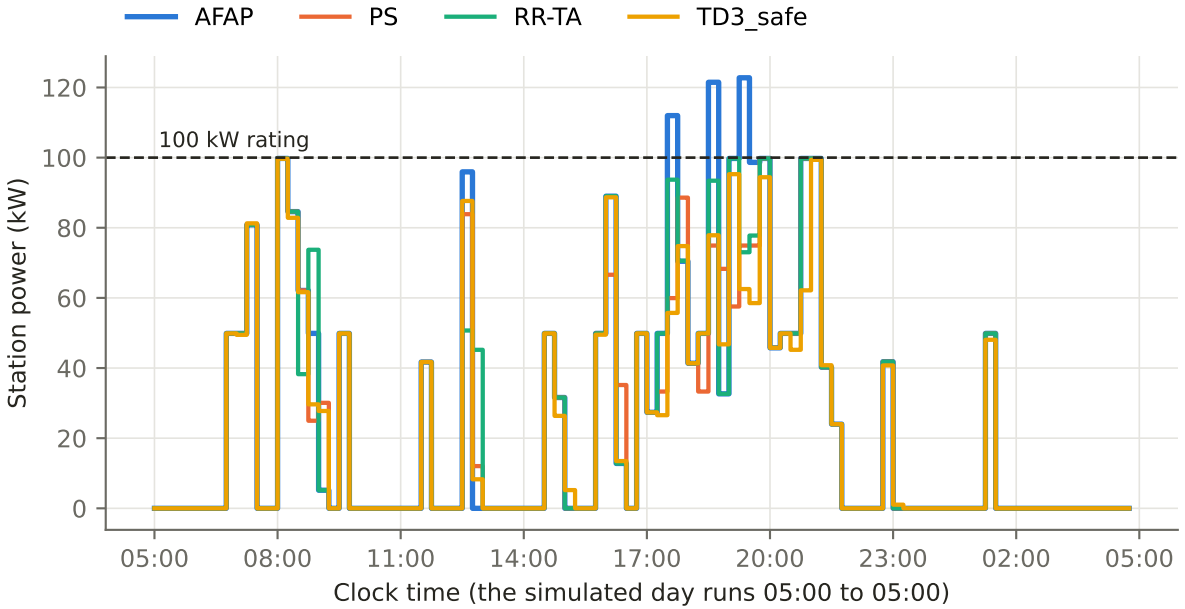
AFAP
PS
RR-TA
TD3_safe
100 kW rating
Station power (kW)
0
20
40
60
80
100
120
05:00
08:00
11:00
14:00
17:00
20:00
23:00
02:00
05:00
Clock time (the simulated day runs 05:00 to 05:00)