

Raport z analizy Disk Diffusion

Data: 2026-07-03 (audyt faza 2)

Bakteria: E. coli

Post-hoc: holm

Grupa referencyjna (kontrola, do której porównywano istotność): Kontrola (-) Woda

Niniejsza analiza porównuje średnice stref zahamowania metodami statystycznymi (test istotności + wielkość efektu) i NIE wylicza klinicznych kategorii S/I/R (Susceptible/Intermediate/Resistant) wg CLSI (M100) ani EUCAST.


❑ **WYNIKI ORIENTACYJNE: co najmniej jedna porównywana grupa nie ma replikacji biologicznej ($n_{\text{bio}} < 2$ - patrz kolumna n_{bio} w tabeli poniżej). P-value i istotność statystyczna poniżej NIE są potwierdzone niezależnymi powtórzeniami biologicznymi; traktuj je wyłącznie jako wskazówkę, nie dowód.**

Statystyki Opisowe

Grupa	Średnia (mm)	SD (między-biologiczne)	n_{bio}	n_{tech}
53-182 (50 mg/ml)	15.33	—	1	3
53-183 (50 mg/ml)	19.67	—	1	3
55-009 (50 mg/ml)	25.00	—	1	3
55-156 (0,5 mg/ml)	7.00	—	1	3
55-156 (5 mg/ml)	8.00	—	1	3
55-156 (50 mg/ml)	12.33	—	1	3
55-163 (5 mg/ml)	9.33	—	1	3
55-163 (50 mg/ml)	10.00	—	1	3
55-165 (5 mg/ml)	8.33	—	1	3
55-165 (50 mg/ml)	19.67	—	1	3
55-173 (5 mg/ml)	12.33	—	1	3
55-173 (50 mg/ml)	15.33	—	1	3
55-174 (5 mg/ml)	12.00	—	1	3
55-174 (50 mg/ml)	19.67	—	1	3
55-183 (5 mg/ml)	12.00	—	1	3
55-183 (50 mg/ml)	16.00	—	1	3
56-007 (5 mg/ml)	15.67	—	1	3
56-007 (50 mg/ml)	21.67	—	1	3
56-011 (5 mg/ml)	7.33	—	1	3
56-011 (50 mg/ml)	14.67	—	1	3
C1 (100%)	11.67	—	1	3
C1 (70%)	8.33	—	1	3


C2 (100%)	11.33	—	1	3
C2 (70%)	9.33	—	1	3
C3 (100%)	25.00	—	1	3
C3 (30%)	21.67	—	1	3
C3 (70%)	22.67	—	1	3
C4 (100%)	10.33	—	1	3
Kontrola (+) Ampicylina	27.33	—	1	3
Kontrola (-) Woda	0.00	—	1	3

Wykres Porównawczy (Główny)

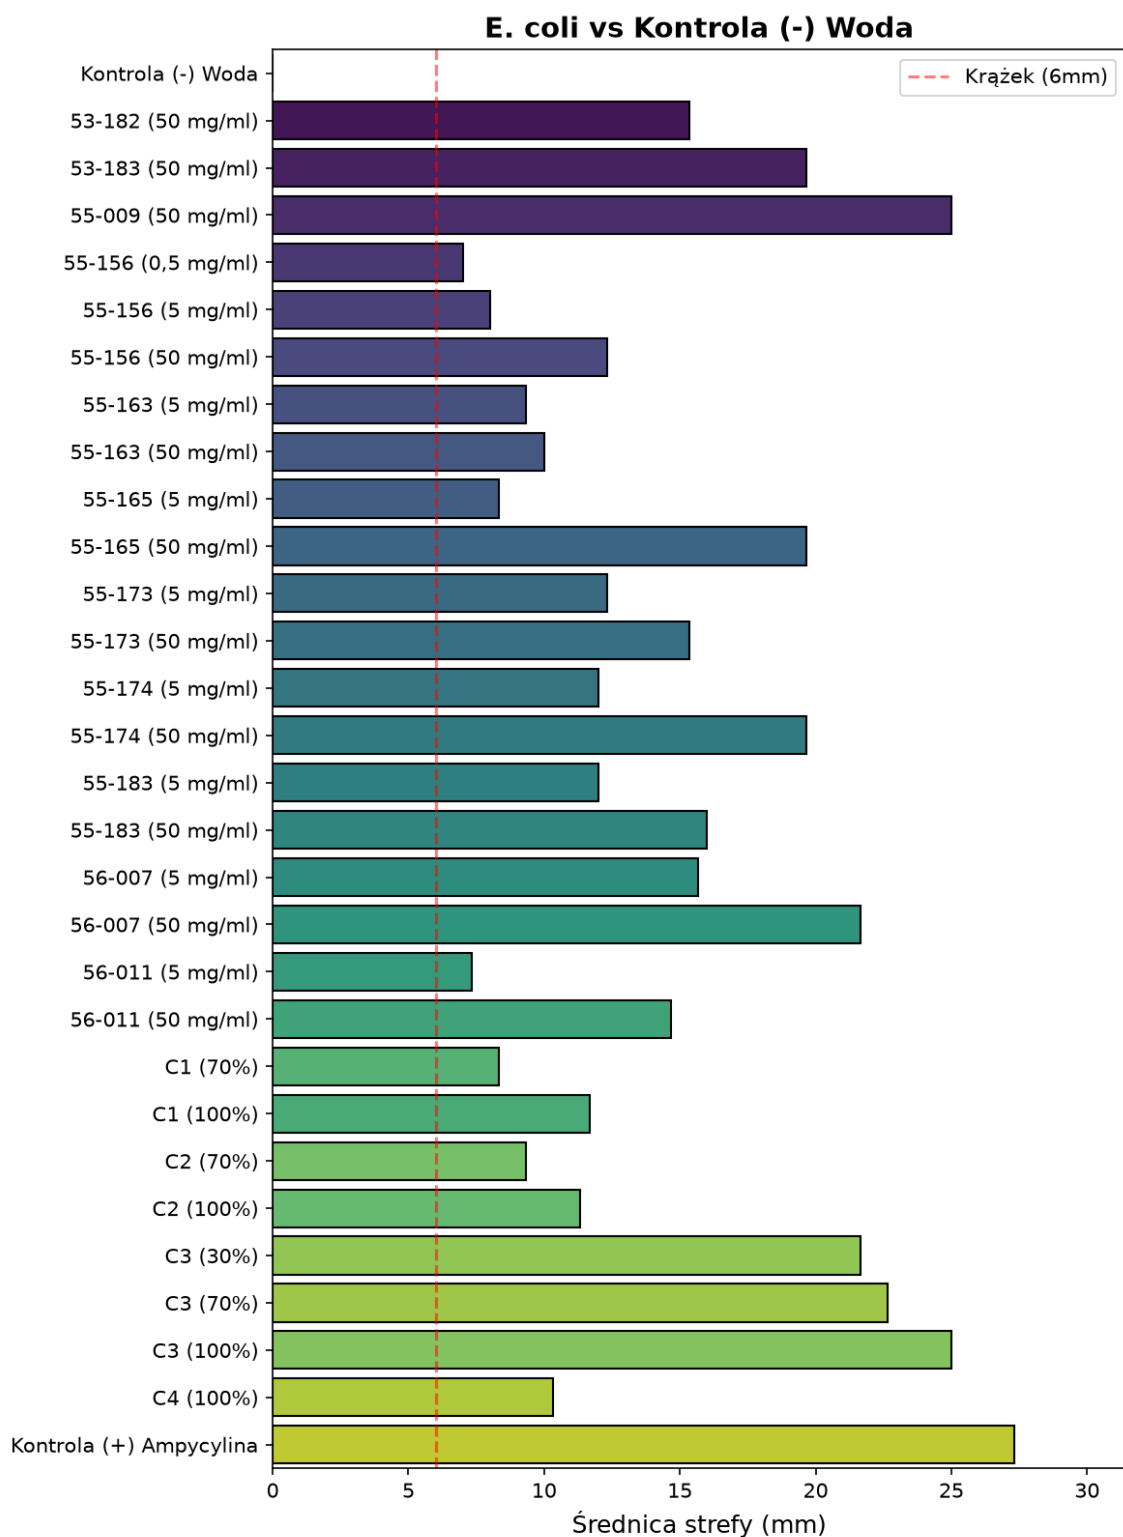

Wyniki orientacyjne — brak replikacji biologicznej ($n_{\text{bio}}=1$); istotność niepotwierdzona niezależnymi powtórzeniami.

Trend Zależności od Dawki

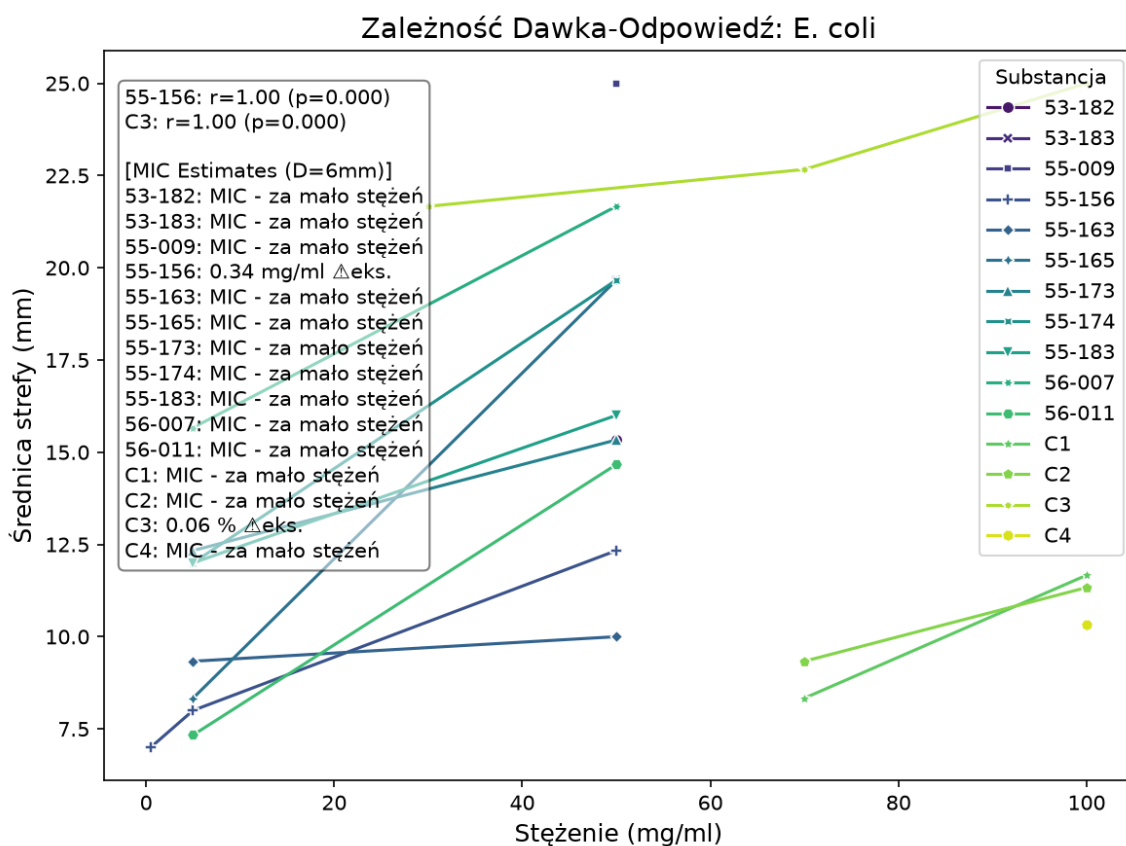

Werdykt Statystyczny (Istotne różnice)

Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie.