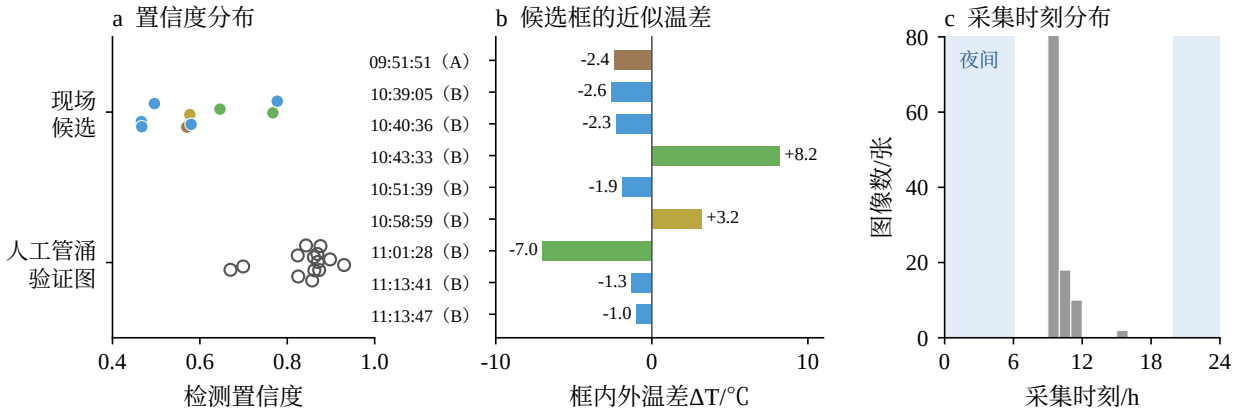
a 置信度分布
现场候选
人工管涌验证图
0.4
0.6
0.8
1.0
检测置信度
b 候选框的近似温差
09:51:51（A）
10:39:05（B）
10:40:36（B）
10:43:33（B）
10:51:39（B）
10:58:59（B）
11:01:28（B）
11:13:41（B）
11:13:47（B）
-2.4
-2.6
-2.3
+8.2
-1.9
+3.2
-7.0
-1.3
-1.0
-10
0
10
框内外温差ΔT/℃
c 采集时刻分布
夜间
图像数/张
80
60
40
20
0
0
6
12
18
24
采集时刻/h
水陆边界（5个）
植被与阴影（2个）
建筑边缘与阴影（1个）
潮湿地面或镜头边缘（1个）
验证图检出框（14个）