



% MOLARI STEFANO 727197

uscita

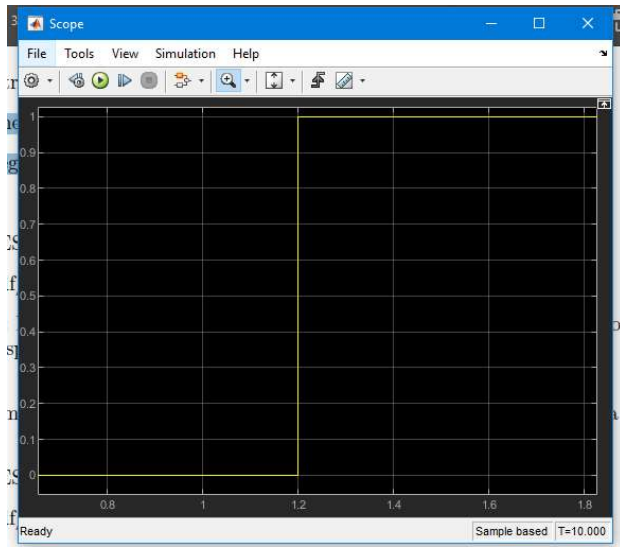

La risposta alla domanda riportata.

Variabile di controllo

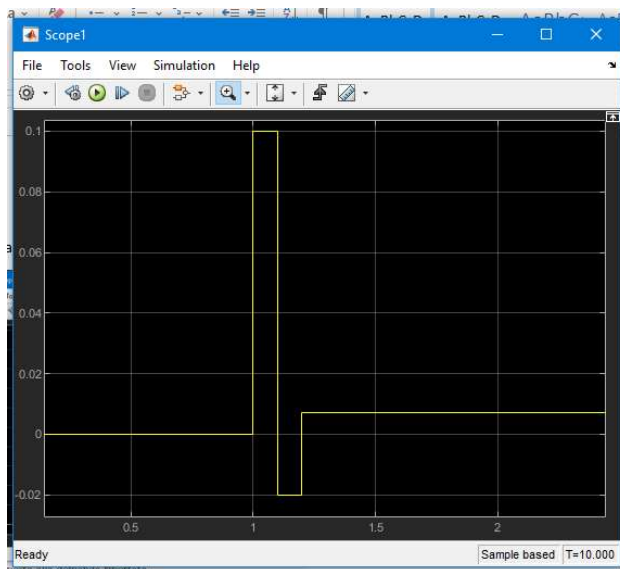

```
% osservando la variabile di controllo:  
% il suo valore massimo è 0.1  
% il suo valore minimo è -0.02  
  
% osservando l'uscita:  
% il suo valore massimo è 1  
% il suo valore minimo è 0  
% ci impiega 0.2 s per arrivare a regime, (2*Tc)
```