


青と緑の点滅光

実験説明



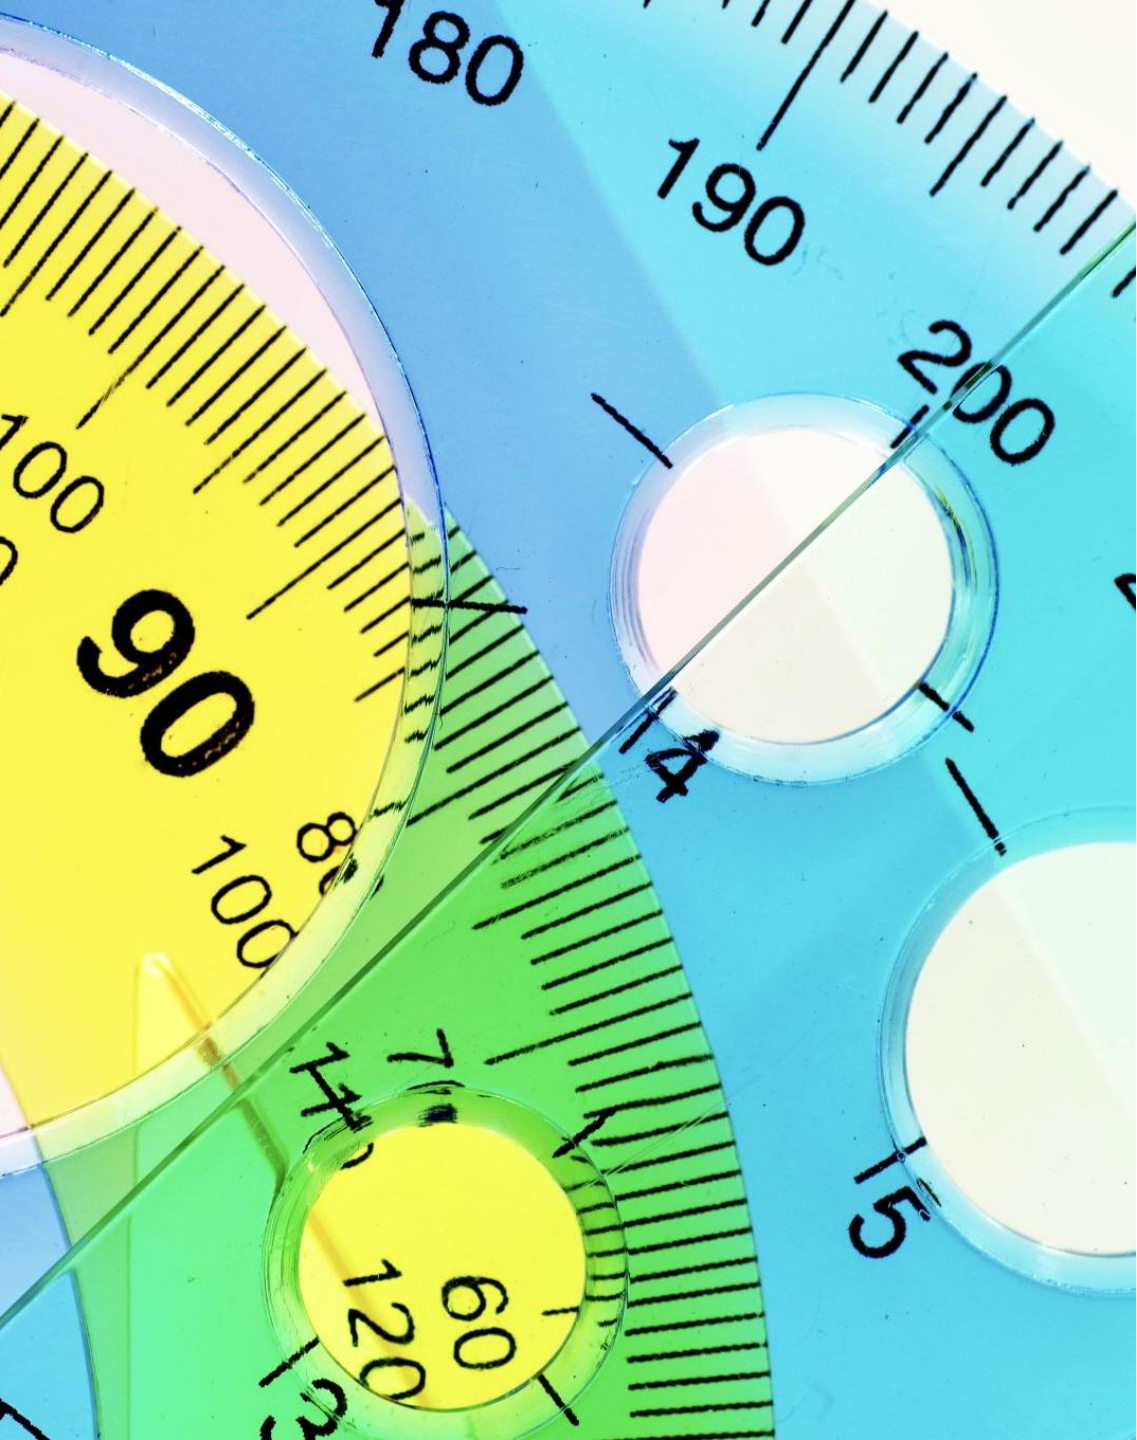

実験概要

青 50 cd/m^2 : 緑 20 cd/m^2

青 50 cd/m^2 : 緑 50 cd/m^2

青 50 cd/m^2 : 緑 80 cd/m^2

青色光と緑色光の上記の複数の輝度の点滅光をそれぞれ約10回（10秒）ずつ見てもらい瞳孔計測を行います。

また、照射後約20秒間も瞳孔計測を行います。

実験前の15分前から暗順応を行います。

場所は、19号館629号室（シールドルーム）です。

注意事項 1

撮影時間は1つの照射パターンにつき40秒程です。


(個人差あり)

その間は出来る限りまばたきをお控えください。

※コンタクトを付けている人は実験中外してもらう可能性があります



前日は、しっかりと睡眠をとってください。

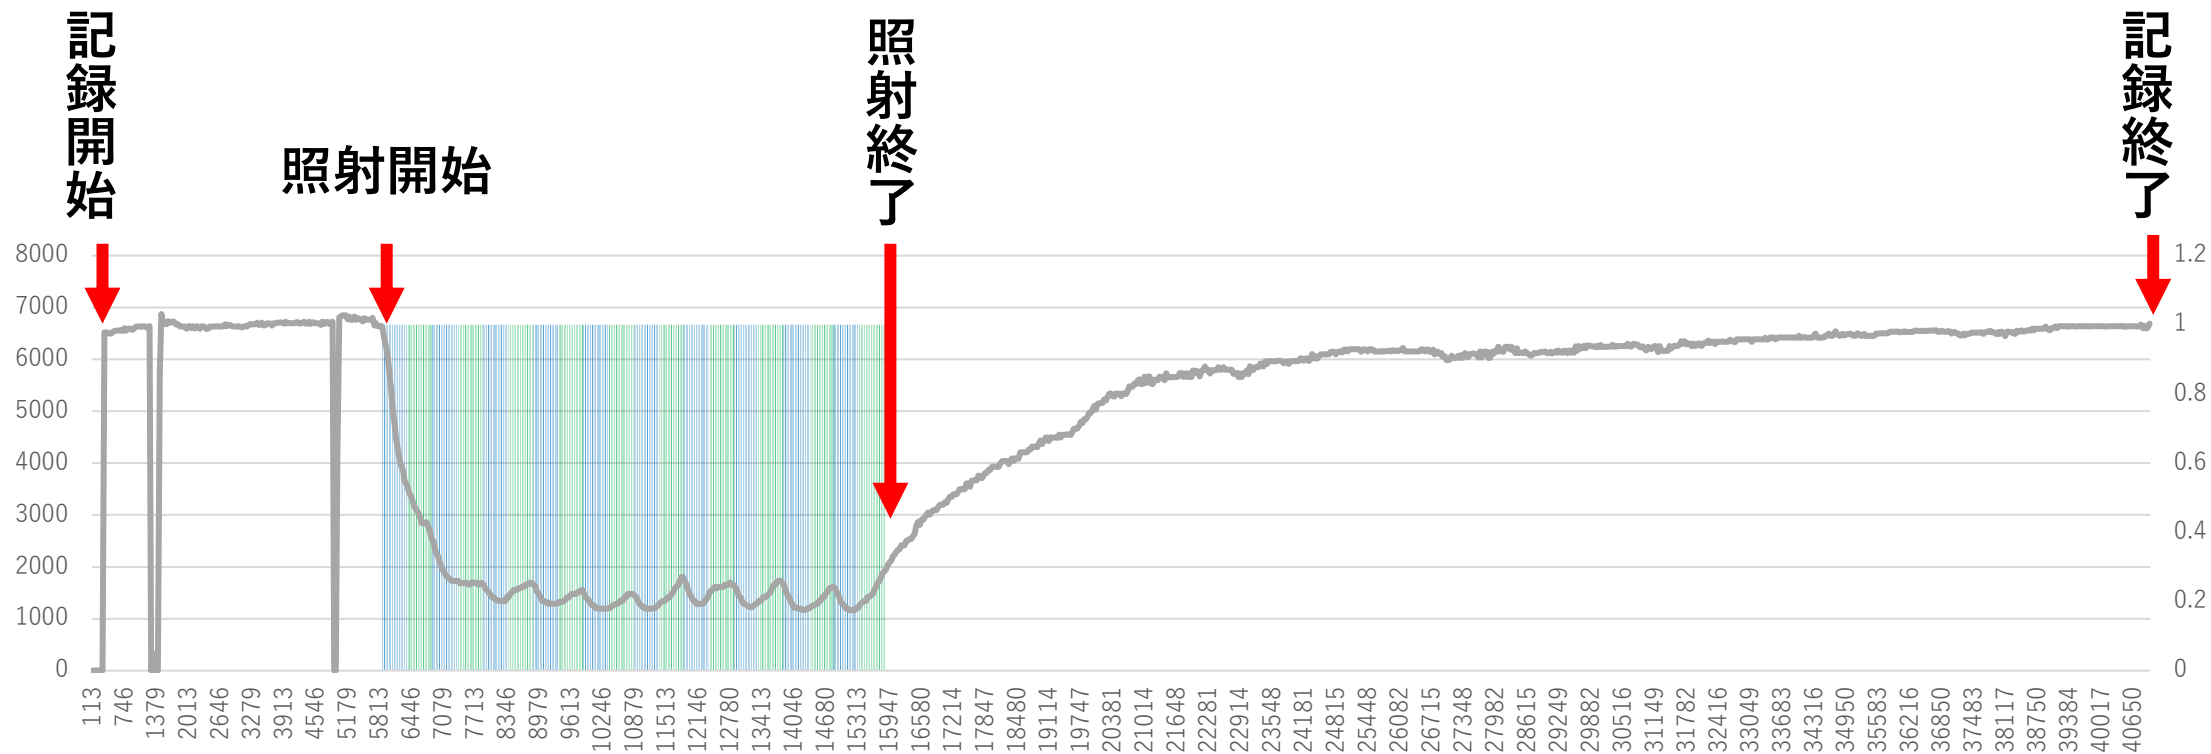

上のグラフは、瞳孔面積を記録したデータをグラフ化したものです。

グレー色の線が瞳孔面積を表しています。

※記録を開始をしてから照射終了までは特に瞬きをしないでください。

※記録開始から記録終了までは、赤いシールをずっと見ててください。

※記録中は喋らないようにお願いします。（瞳孔に影響を与える可能性があるため）

注意事項 2

実験日の前日から実験終了後まで
カフェイン・アルコールを含むものは
摂取しないでください。

お茶類、エナジードリンク要注意！！

誤って摂取してしまった、遅刻しそう等は、
すぐに連絡をお願いします。

【参考】カフェインを含む飲料や食べ物の例

- 玉露
- 紅茶
- 煎茶
- 緑茶
- ほうじ茶
- ウーロン茶
- コーヒー
- ココア
- エナジードリンク
- 栄養ドリンク
- コーラ
- チョコレート

実験時アンケートについて

実験終了後，3～4分程度のアンケートに
ご協力お願いします！

<https://forms.gle/g2eNzCAkAmNVpYKQA>

