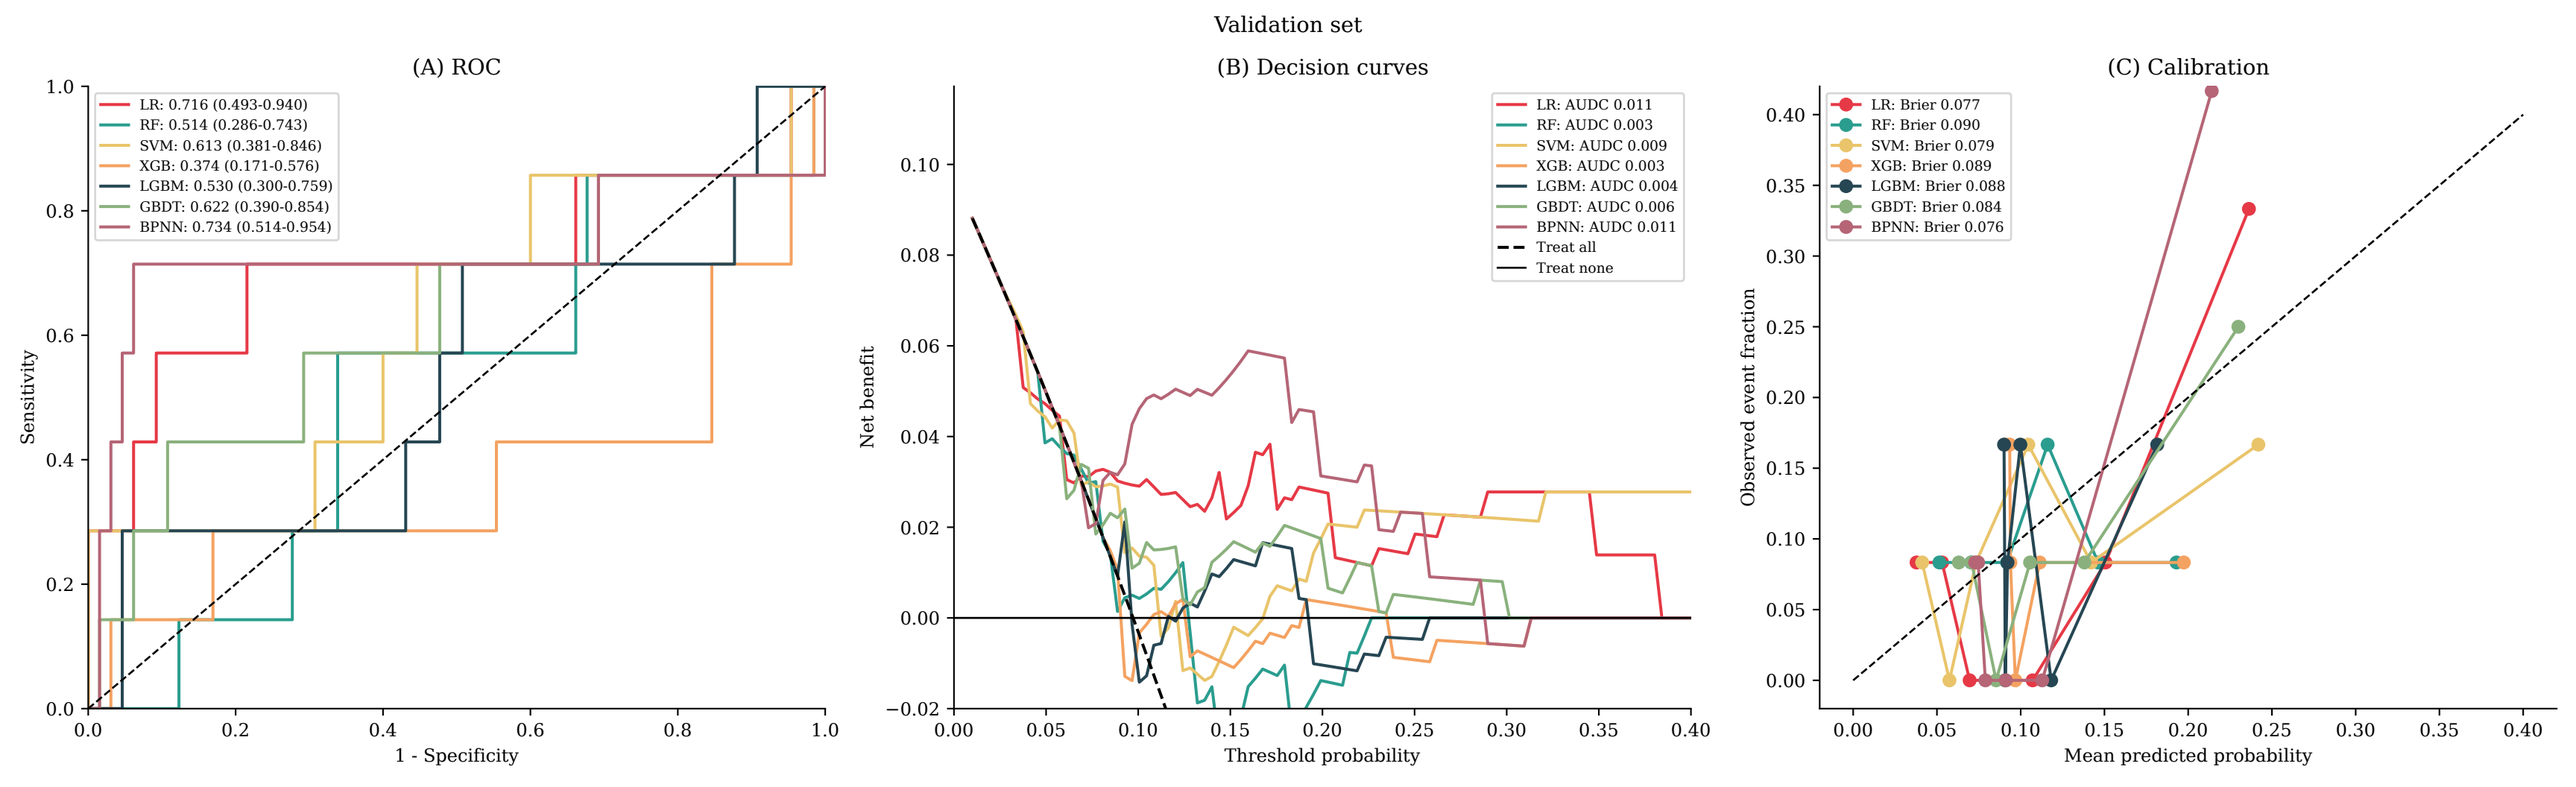
Validation set
(A) ROC
LR: 0.716 (0.493-0.940)
RF: 0.514 (0.286-0.743)
SVM: 0.613 (0.381-0.846)
XGB: 0.374 (0.171-0.576)
LGBM: 0.530 (0.300-0.759)
GBDT: 0.622 (0.390-0.854)
BPNN: 0.734 (0.514-0.954)
Sensitivity
1 - Specificity
(B) Decision curves
LR: AUDC 0.011
RF: AUDC 0.003
SVM: AUDC 0.009
XGB: AUDC 0.003
LGBM: AUDC 0.004
GBDT: AUDC 0.006
BPNN: AUDC 0.011
Treat all
Treat none
Net benefit
Threshold probability
(C) Calibration
LR: Brier 0.077
RF: Brier 0.090
SVM: Brier 0.079
XGB: Brier 0.089
LGBM: Brier 0.088
GBDT: Brier 0.084
BPNN: Brier 0.076
Observed event fraction
Mean predicted probability