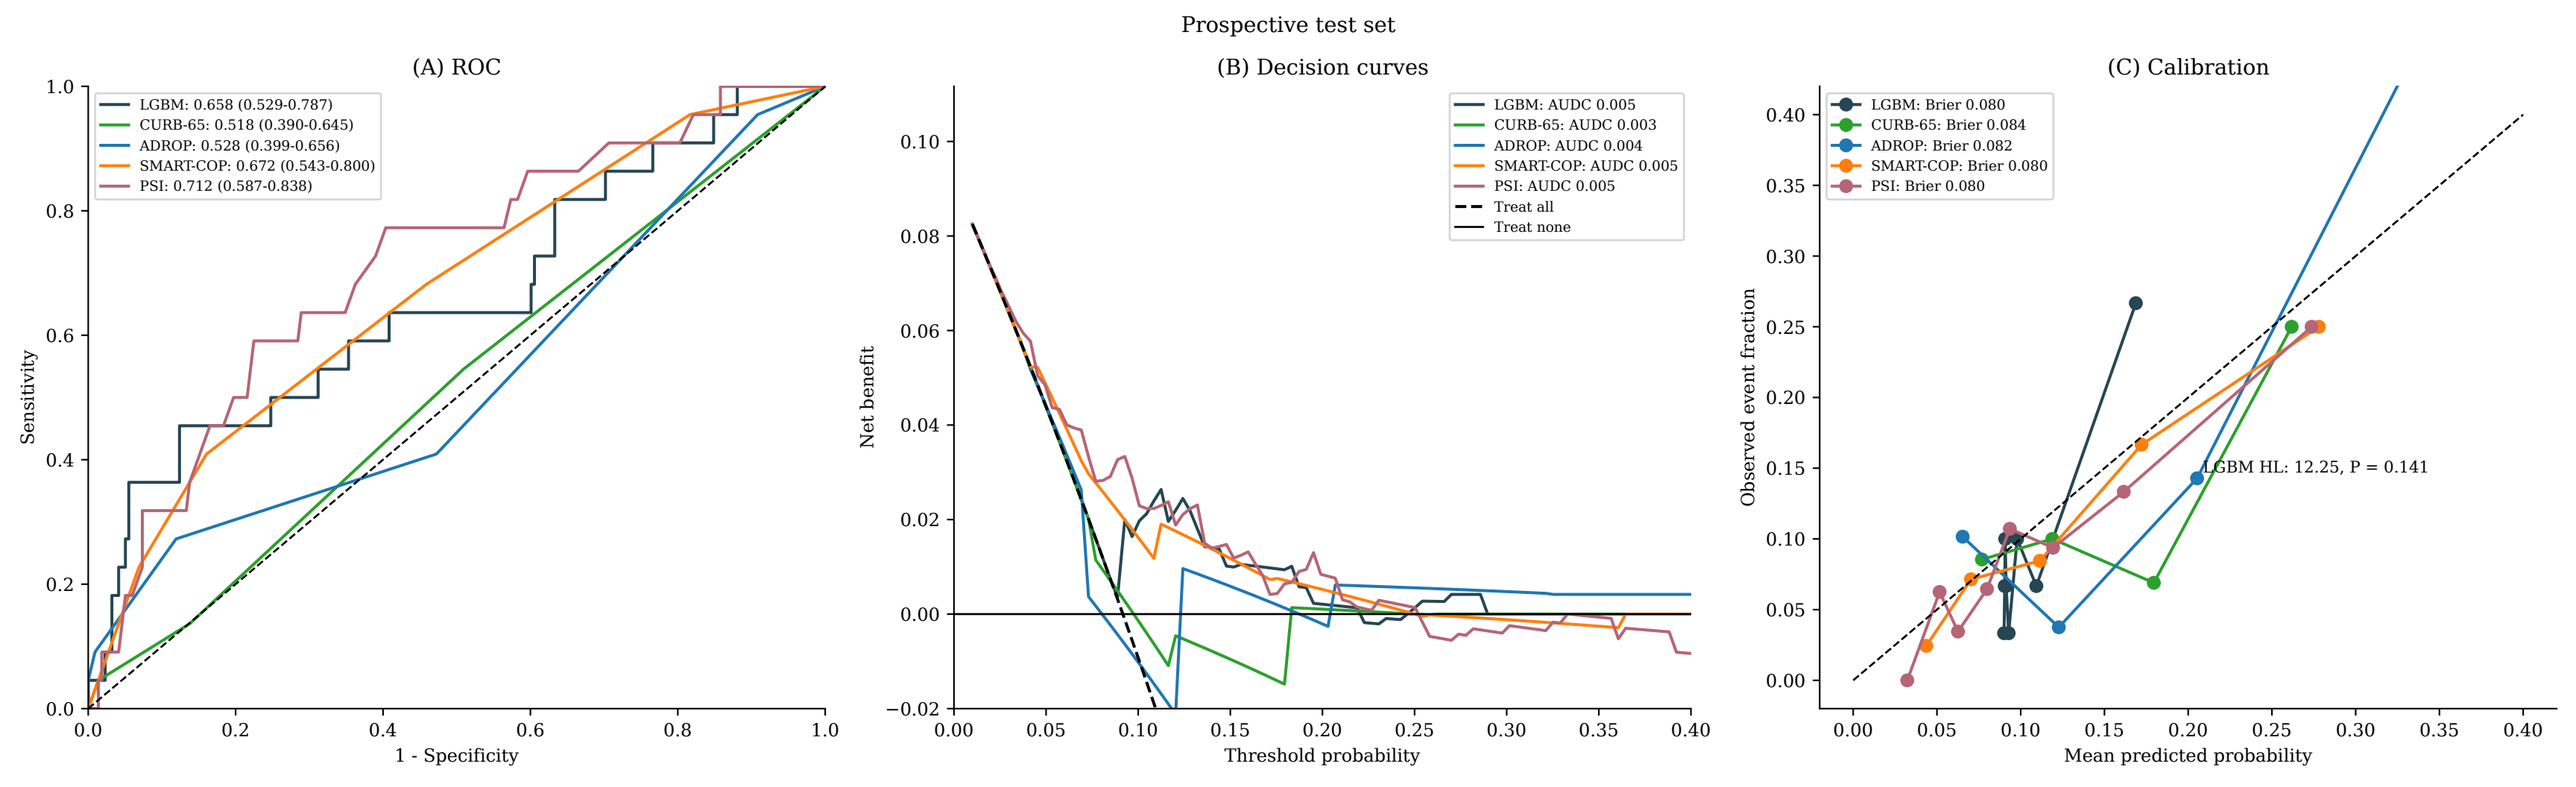
Prospective test set
(A) ROC
LGBM: 0.658 (0.529-0.787)
CURB-65: 0.518 (0.390-0.645)
ADROP: 0.528 (0.399-0.656)
SMART-COP: 0.672 (0.543-0.800)
PSI: 0.712 (0.587-0.838)
Sensitivity
1 - Specificity
(B) Decision curves
LGBM: AUDC 0.005
CURB-65: AUDC 0.003
ADROP: AUDC 0.004
SMART-COP: AUDC 0.005
PSI: AUDC 0.005
Treat all
Treat none
Net benefit
Threshold probability
(C) Calibration
LGBM: Brier 0.080
CURB-65: Brier 0.084
ADROP: Brier 0.082
SMART-COP: Brier 0.080
PSI: Brier 0.080
LGBM HL: 12.25, P = 0.141
Observed event fraction
Mean predicted probability