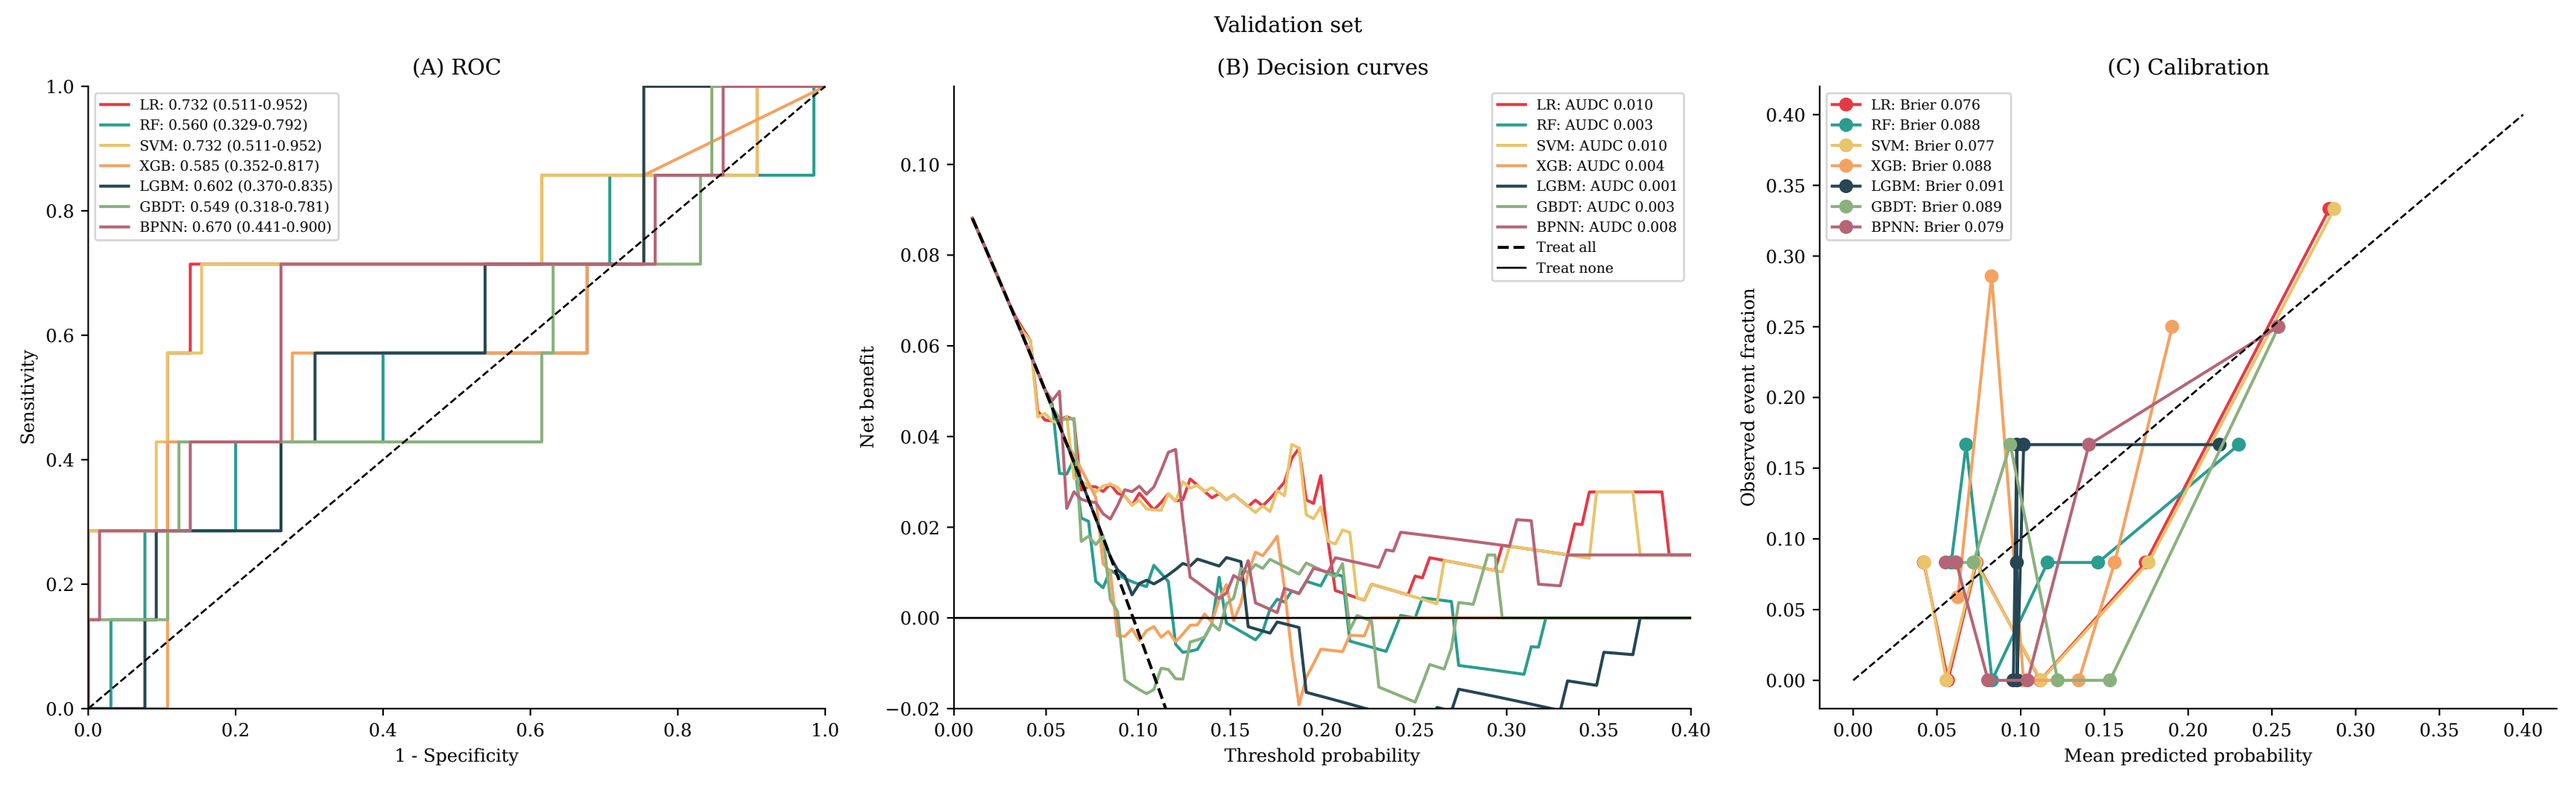
Validation set
(A) ROC
LR: 0.732 (0.511-0.952)
RF: 0.560 (0.329-0.792)
SVM: 0.732 (0.511-0.952)
XGB: 0.585 (0.352-0.817)
LGBM: 0.602 (0.370-0.835)
GBDT: 0.549 (0.318-0.781)
BPNN: 0.670 (0.441-0.900)
Sensitivity
1 - Specificity
(B) Decision curves
LR: AUDC 0.010
RF: AUDC 0.003
SVM: AUDC 0.010
XGB: AUDC 0.004
LGBM: AUDC 0.001
GBDT: AUDC 0.003
BPNN: AUDC 0.008
Treat all
Treat none
Net benefit
Threshold probability
(C) Calibration
LR: Brier 0.076
RF: Brier 0.088
SVM: Brier 0.077
XGB: Brier 0.088
LGBM: Brier 0.091
GBDT: Brier 0.089
BPNN: Brier 0.079
Observed event fraction
Mean predicted probability