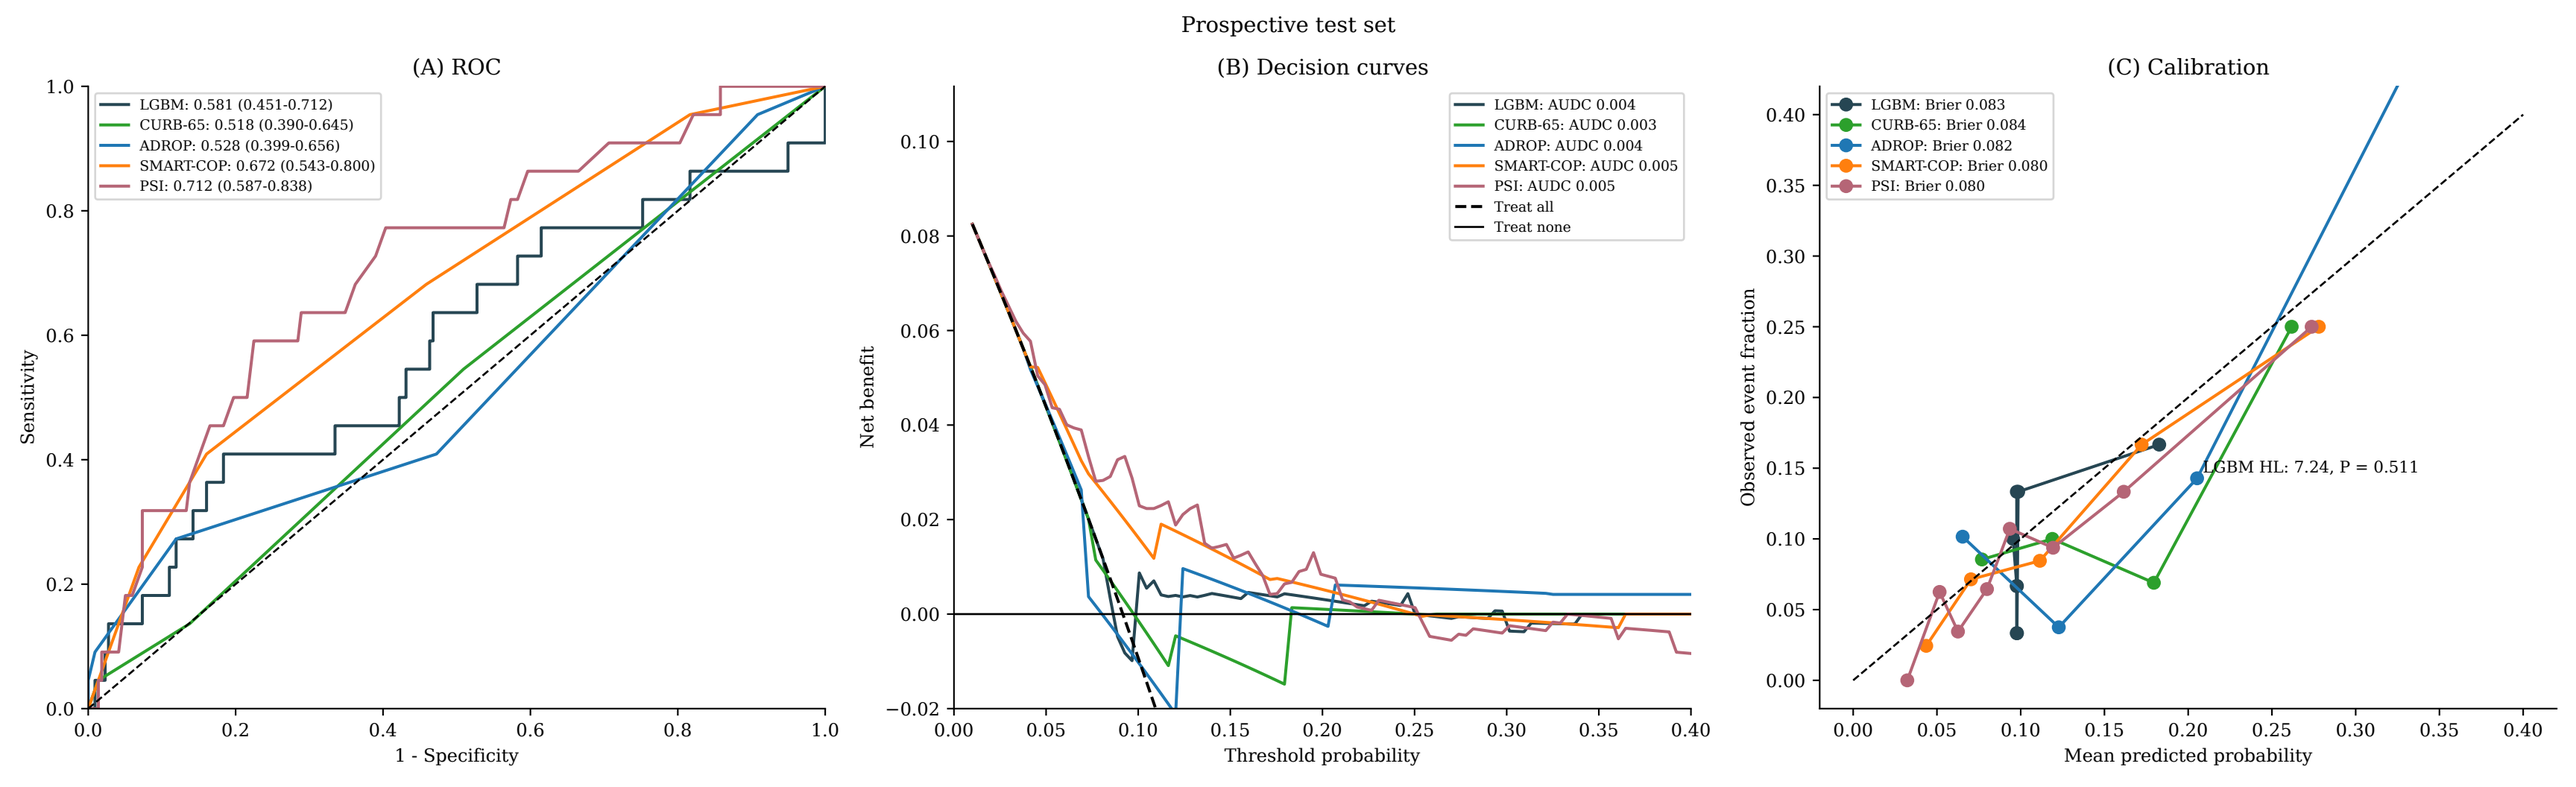
Prospective test set
(A) ROC
LGBM: 0.581 (0.451-0.712)
CURB-65: 0.518 (0.390-0.645)
ADROP: 0.528 (0.399-0.656)
SMART-COP: 0.672 (0.543-0.800)
PSI: 0.712 (0.587-0.838)
Sensitivity
1 - Specificity
(B) Decision curves
LGBM: AUDC 0.004
CURB-65: AUDC 0.003
ADROP: AUDC 0.004
SMART-COP: AUDC 0.005
PSI: AUDC 0.005
Treat all
Treat none
Net benefit
Threshold probability
(C) Calibration
LGBM: Brier 0.083
CURB-65: Brier 0.084
ADROP: Brier 0.082
SMART-COP: Brier 0.080
PSI: Brier 0.080
LGBM HL: 7.24, P = 0.511
Observed event fraction
Mean predicted probability