

PV Monitor – solproduktionsövervakning

Vyer i systemet (värden är simulerade).


Översikt



Produktion idag

Produktion idag

147,5 kW nu · 539,5 kWh totalt idag

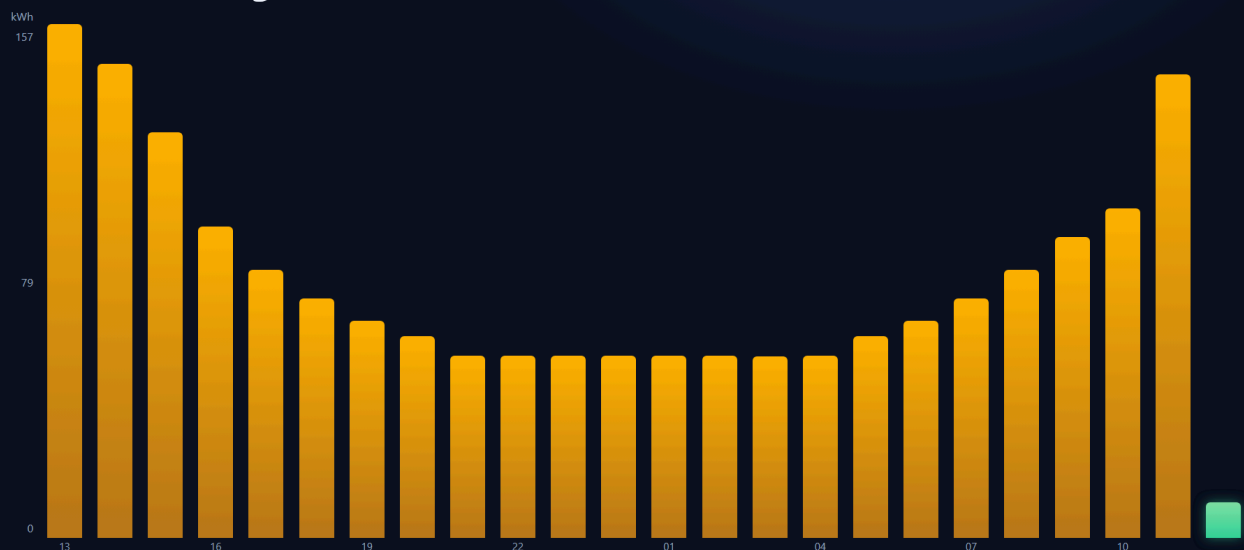

● ● ● Uppdaterad 12:04:30



Tis 25 Aug. 12:04

SOS-anläggningen

SOS-anläggningen

56,9 kW nu · 202,3 kWh idag

Omformare 1

KOSTAL CI 30

AKTUELL EFFEKT

29,9 kW

100% av maxeffekt

30,0 kW

Idag

101,2 kWh

I år

33,14 MWh

Totalt

96,14 MWh

Minskad CO₂

38,46 ton

Omformare 2

KOSTAL CI 30

AKTUELL EFFEKT

27,0 kW

90% av maxeffekt

30,0 kW

Idag

101,1 kWh

I år

33,14 MWh

Totalt

96,14 MWh

Minskad CO₂

38,46 ton

● ● ● Uppdaterad 12:04:33



Tis 25 Aug. 12:04

RSYD-anläggningen



Administration – inloggning

PV Monitor – Logga in

Logga in

Administration – admin

PV Monitor – Administration

Admin

Logga ut

Redigera anläggningar och omformare. Ändringar tillämpas direkt efter Spara (ingen omstart krävs).

CO₂-faktor (kg/kWh)

0.4

Sekunder per vy

15

Konfigfil

C:\Users\Cecilia.Jacobsson\ls

SOS

NAMN	MODELL	IP-ADRESS	PORT	UNIT-ID ⓘ	KAPACITET KW	I DRIFT	
Omformare 1	KOSTAL CI 30	127.0.0.1	1502	71	auto	☒	Ta bort
Omformare 2	KOSTAL CI 30	127.0.0.1	1503	71	auto	☒	Ta bort

+ Lägg till omformare

RSYD

NAMN	MODELL	IP-ADRESS	PORT	UNIT-ID ⓘ	KAPACITET KW	I DRIFT	
Omformare 1	KOSTAL CI 100	127.0.0.1	1504	71	auto	☒	Ta bort

+ Lägg till omformare

Spara anläggningar & omformare

Administration – superadmin



PV Monitor – Administration

[Superadmin](#)[Logga ut](#)

Redigera anläggningar och omformare. Ändringar tillämpas direkt efter Spara (ingen omstart krävs).

CO₂-faktor (kg/kWh)

Sekunder per vy

Konfigfil

SOS

[Ta bort anläggning](#)

NAMN	MODELL	IP-ADRESS	PORT	UNIT-ID ⓘ	KAPACITET KW	I DRIFT	
Omformare 1	KOSTAL CI 30	127.0.0.1	1502	71	auto	☒	Ta bort
Omformare 2	KOSTAL CI 30	127.0.0.1	1503	71	auto	☒	Ta bort

[+ Lägg till omformare](#)

RSYD

[Ta bort anläggning](#)

NAMN	MODELL	IP-ADRESS	PORT	UNIT-ID ⓘ	KAPACITET KW	I DRIFT	
Omformare 1	KOSTAL CI 100	127.0.0.1	1504	71	auto	☒	Ta bort

[+ Lägg till omformare](#)[+ Lägg till anläggning](#)[Spara anläggningar & omformare](#)

Databasbackup (extern kopia)

Schemalagd kopia till lokal/monterad mapp eller user@server: /sökväg (scp, kräver SSH-nyckel).

Aktiverad ☒ Var Nte timme (0 = daglig) Tid (daglig) Behåll antal kopior Komprimering

Målplats (mapp eller user@server:/sökväg)

[Spara backup-inställningar](#)[Kör backup nu](#)

Senaste körning: 2026-08-24 11:50:45 – ok

Konton & lösenord

Byt inloggningslösenord (lagras hashat, inte i klartext). Gäller direkt.

Nytt admin-lösenord

Nytt superadmin-lösenord

[Spara lösenord](#)

Logotyper i sidfoten

Välj vilka logotyper som visas i sidfoten och i vilken ordning (sortera med pilarna). Du ansvarar själv för att filens format/storlek passar designen – helst PNG eller SVG med transparent bakgrund. "Vit" färgar om en mörk logga till vit. Höjd styr hur stor den renderas.

☐ Räddningstjänsten Syd☐ Vit Höjd px[Ta bort](#)☒ Bredbandskompetens☒ Vit Höjd px[Ta bort](#)

Ny logotyp (bildfil)

 No file chosen

Alt-text

[+ Lägg till logotyp](#)[Spara logotyper](#)

Nollställ produktionshistorik

Rensar systemets egna data: timdiagrammets historik och senaste-cachen – t.ex. för att bli av med simulerad testdata vid driftsättning. Omformarnas energitotaler (idag/i år/totalt) påverkas inte, de läses in på nytt från omformarna. Kan inte ångras.

Nollställ nu