MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII

Agrement Tehnic
017-05/4299-2025
Modifica AT 017-05/3989-2023

TEVI DIN PEID PENTRU INSTALATII DE APA
HDPE PIPES FOR WATER INSTALLATIONS
TUYAUX EN PEHD POUR INSTALLATIONS D'EAU
HDPE-ROHRE FÜR WASSERINSTALLATIONEN
Cod categorie 28 si 29

PRODUCĂTOR:

TERAPLAST S.A.
Sat Sărățel, com. Sieu-Măgheruș, Calea Teraplast nr. 1 judeţ Bistriţa-Năsăud
Tel: 0263228202, fax: 0263231221

TITULAR AGREMENT TEHNIC :

TERAPLAST S.A.
Sat Sărățel, com. Sieu-Măgheruș, Calea Teraplast nr. 1 judeţ Bistriţa-Năsăud
Tel: 0263228202, fax: 0263231221

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:

INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU ŞTIINŢE TERMICE BUCUREŞTI
Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2, Bucureşti; tel/fax: 0212521157
GRUPA SPECIALIZATĂ NR. 05
PRODUSE, PROCEDEE SI ECHIPAMENTE PENTRU INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR

Prezentul agrement tehnic este valabil până la data de 27.09.2026 numai însoţit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii şi nu ţine loc de certificat de calitate.

*Grupa specializată nr.05 "Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii de încălziri, climatizări, sanitare, gaze şi electrice aferente construcţiilor" din cadrul Institutului European pentru Ştiinţe Termice din Bucureşti analizând documentaţia de solicitare de agrement tehnic, prezentată de firma TERAPLAST SA, Sat Sărăţel, com. Sieu-Măgheruş, Calea Teraplast nr. 1, judeţ Bistriţa-Năsăud şi înregistrată cu nr. 250610 din data de 27.06.2025, referitoare la produsele: "**Tevi din PEID pentru instalatii de apa**" fabricate de firma TERAPLAST S.A., Bistriţa-Năsăud, elaborează prezentul Agrement Tehnic nr. 017-05/4299-2025, care modifica agrementul tehnic 017-05/3989-2023 (modificarea consta in eliminarea tevilor pentru PE80 din agrementul tehnic), în conformitate cu normativele: I9 - 2022 Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor, NP 133-2022 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitaţilor, NP 084-2003. Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din materiale plastice, cu certificatele emise de SGS din Marea Britanie şi cu documentele tehnice româneşti aferente domeniului de referinţă, toate valabile la această dată.*

1. Definirea succintă

1.1. Descrierea succintă.

Tevile din PEID pentru instalaţii de apă rece de tipurile: PE 100 RC si PE 100 sunt fabricate de firma TERAPLAST S.A. - Bistriţa-Năsăud prin procedeul de extrudare din materie primă nouă (nereciclată) de culoare albastră sau neagră cu linii de reperaj albastre.

Denumirile comerciale pentru materia prima si producatorii acestora sunt prezentate in tabelele de mai jos:

Denumire materie prima pentru PE 100	Producator
Vestolen A6060R	SABIC Petrochemicals B.V.
P6006	
Vestolen A RELY 5923R-10000	
Vestolen A RELY 5924R-10000	
P6006AD	
BorSafe HE3490-LS	BOREALIS AG
Hostalen CRP100	LYONDELL BASELL
P600 BL	Korea Petrochemicals
POLIMAXX P901BK black	IRPC Public Company Limited
LITEN PL62-005	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Atofina XS10 B	TOTAL ENERGIES
Total XLS12 B	ONE TECH

Denumire materie prima pentru PE 100 RC	Producator
Vestolen A RELY 5922R-10000	SABIC Petrochemicals B.V.
BorSafe HE3490-LS-H	BOREALIS AG
BorSafe HE3490-LS-HP	
BorSafe HE3490-LS-HW	
BorSafe HE3490-SLS-H	
Hostalen CRP100 RESIST CR	LYONDELL BASELL
LITEN PL60-006	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
XRC 20 B	TOTAL ENERGIES ONE TECH

Tevile din polietilenă de înaltă densitate se produc cu următoarele caracteristici: ţevi cu D_{ext} 20÷1200 mm, SDR 41; 33; 27,6; 26; 21; 17,6; 17; 13,6; 11; 9; 7,4; 6; presiuni de lucru de 2,5; 3,2; 4; 5; 6; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32 bar, grosimi de perete 1,6 ÷ 90,8 mm.

Presiunile de lucru sunt valabile pentru temperatura de +20°C.

Pentru mărirea rezistenței mecanice se produc si țevi din PEID monotub lise sau cu două straturi coextrudate (cu un strat exterior suplimentar detașabil din PP aditivat).

Se produc și țevi din PEID în conformitate cu tabelul 4 și 5 din standardul ISO 4065 și/sau la cererea clientului, cu următoarele caracteristici principale: ţevi cu D_{ext} 20÷630 mm, SDR 51; 41; 33; 27,6; 26; 21; 17,6; 17; 13,6; 11; 9; 7,4; 6; 5 și presiuni de lucru de 2,5; 3,2; 4; 5; 6; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32 bar, grosimi de perete 1,6÷70,3 mm, destinate instalațiilor de apă pentru irigații unde se poate utiliza materie primă nouă (nereciclată) și/sau material propriu reprocesat.

Presiunile de lucru sunt valabile pentru temperatura de +20°C.

Fabricarea ţevilor din polietilenă de înaltă densitate se execută pe maşini tip BATTENFELD, CINCINNATI, KraussMaffei, cu sisteme automatizate pentru:

- dozarea materialelor componente;
- menţinerea temperaturii constante în extruder;
- controlul diametrului exterior şi al grosimii peretelui;
- dispozitive ultrasonice cu listare la imprimantă a protocolului de fabricaţie (protocolul conţine toţi parametrii reali de proces);
- urmărirea pe calculator a întregului proces de fabricaţie.

1.2 Identificarea produselor

Tevile din PEID pentru instalatiile de apa rece fabricate de firma TERAPLAST S.A. Bistriţa-Năsăud sunt marcate la fabricaţie prin imprimare din metru in metru, pe marcaje indicându-se:

- norma de fabricaţie;
- nume producator si/sau marca;
- caracteristicile produsului (tip țeavă):
- diametru exterior, grosime de perete, presiune nominală (PN), SDR, PE;
- domeniu de utilizare;
- informații producător/date trasabilitate;
- metrajul.

Pentru idendificare, ţevile din PEID instalaţii de apă potabilă au culoarea neagră cu dungi longitudinale albastre sau total de culoare albastră, ele pot fi monostrat, coextrudate dublu strat (PE100 și PE100 RC), cu sau fără acoperire suplimentară detașabilă din PP (de culoare albastră).

Tevile PEID pentru alte aplicații (la care polietilena are stabilitate mecanică, chimică şi termică) decât apa potabilă (funcție de aplicație și/sau cererea clientului) pot avea liniile de reperaj coextrudate și/sau stratul suplimentar detașabil de PP, de culoare: verde pentru irigații, maro pentru canalizare.

Țevile PEID pentru alte aplicații (la care polietilena este stabilă din punct de vedere termic, chimic și mecanic) decât apa potabilă și/sau la cererea clienților (marcate ECOTEH) pot fi complet neagre, fără linii de reperaj cu sau fără strat protector detașabil PP maro, exemplu pentru: apa convențional curată, canalizare (refulare).

Țevile pentru canalizare cu vacuum și cele pentru drenare sunt realizate și utilizate conform cerințelor din proiecte avizate de specialiști.

Țevile cu stat suplimentar detașabil din PP (funcție de cerința clienților) se produc în variantele cu sau fără fir de inox sub stratul protector de PP, pentru detecția țevii.

2. Agrementul Tehnic.

2.1. Domeniile de utilizare în construcţii, acceptate.

Tevile din PEID pentru instalatiile de apa de tipurile (PE 100-RC si PE100) fabricate de firma TERAPLAST S.A. - Bistriţa-Năsăud se utilizeaza în reţele şi instalaţii de alimentare cu apă potabilă, apă înainte de tratare, drenaj și canalizare sub presiune, irigații, rețele exterioare de alimentare cu apă pentru incendiu, canalizări vacuumatice, apa cu alte aplicații (la care polietilena are stabilitate mecanică, chimică şi termică) montate îngropat în pământ.

Tevile din PE100 RC pot fi instalate: în sanț deschis (cu sau fără pat de nisip); prin procedeele de reabilitare interioară a conductelor (foraj orizontal dirijat, subtraversări.

Pentru utilizarea preconizată în contact cu apa potabilă, produsele trebuie să deţină aviz sanitar/notificare eliberat/eliberata de Institutul Național de Sănătate Publică, în conformitate cu reglementările emise de Ministerul Sănătății, în termen de valabilitate corespunzător. Avizul sanitar/notificarea se eliberează în funcție de compoziția materialelor care intră în contact cu apa potabilă.

2.2. Aprecierea asupra produsului.

2.2.1. Aptitudinea în exploatare.

Tevile din PEID pentru instalatiile de apa rece fabricate de firma TERAPLAST S.A. - Bistriţa-Năsăud, au fost verificate de Laboratorul TERAPLAST Bistrita, corespund standardelor europene aferente domeniului de utilizare, prescripţiilor tehnice româneşti precum şi cerinţelor esenţiale enumerate în cadrul art. 5 al Legii nr. 10/1995, referitoare la calitatea în construcţii, cu completarile și modificările ulterioare.

Rezistenţă mecanică şi stabilitate

Produsele se execută cu maşini specializate, cu sisteme automatizate. Tevile din PEID pentru instalatiile de apa rece au rezistenţă mecanică la condiţiile normale de transport specificate de producător şi la sarcinile mecanice din exploatare, fiind controlate şi testate la producător sau laboratoare autorizate conform normelor în domeniu: rezistenţa la presiune, contracţia longitudinală la cald, ş.a. Produsele sunt rezistente la acţiunea agenţilor agresivi din sol şi la coroziune.

Securitate la incendiu

Pentru produsele care fac obiectul agrementului tehnic nu au fost efectuate încercări de comportare la foc.

Igienă, sănătatea şi mediu înconjurător

Produsele nu conţin elemente dăunătoare sănătăţii oamenilor sau integrităţii mediului înconjurător, ele corespunzând integral condiţiilor impuse prin Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, OUG 195/2005 cu completările şi modificările Legii nr. 265 din 2006 privind protecţia mediului, cu respectarea legislatiei in vigoare pentru regimul si depozitatrea deseurilor, HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurilor, inclusiv deșeurile periculoase, Ordonanta 2/11.08.2021 privind depozitarea deseurilor, Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, Ordinul 275/2012 privind aprobarea procedurii de reglementare sanitara pentru punerea pe piata a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate in contact cu apa potabila, modificat si completat cu Ordinul 3730/2023, Ordinul nr. 119/2014 privind Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare si Ordinul ANRSC 88/20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al servicului de alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare. Dupa utilizarea produselor trebuie sa se respecte legislatia in vigoare din Romania prinvind regimul deseurilor.

Materialele care intră în contact cu apa potabilă trebuie sa fie aprobate sanitar si compozitia lor chimica sa respecte Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) si Regulamentul nr. 1272/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Întrucât materialele din care sunt confecționate tevile nu sunt biodegradabile, ele vor fi reciclate după terminarea duratei de utilizare

Siguranţa şi accesibilitate în exploatare

Siguranta in exploatare a tevilor din PEID pentru instalatiile de apa fabricate de firma TERAPLAST S.A. - Bistriţa-Năsăud, este îndeplinită prin măsurile constructive iniţiale ale acestora. Produsele nu necesită protecţie împotriva coroziunii si sunt fabricate din materie primă nouă (nereciclată).

Îmbinarea ţevilor din PEID cu fitinguri şi robinete din PEID se realizează prin procedeul de sudură tip: cap la cap sau

electrofuziune (electrofitinguri), fitinguri cu etansare prin compresiune pe peretii tevii.

Produsele prezintă siguranţă în condiţii normale de exploatare (temperaturi, presiuni).

Daca se respecta indeplinirea tuturor conditiilor de montaj impuse de producator si normativele romanesti in vigoare se apreciaza o buna siguranta in functionare.

Protecţia împotriva zgomotului

Tevile din PEID pentru instalatiile de apa rece fabricate de firma TERAPLAST S.A. - Bistriţa-Năsăud nu reprezintă surse de zgomot în timpul funcţionării, deoarece sunt montate ingropat in pamant sau in nise special amenajate.

Economia de energie şi izolare termică

Tevile din PEID pentru instalatiile de apa rece fabricate de firma TERAPLAST S.A. - Bistriţa-Năsăud nu fac obiectul unor cerinţe speciale de izolaţie termică sau hidrofugă.

Produsele sunt executate cu tehnologii moderne, cu maşini specializate, astfel se realizează importante economii de energie. Din punct de vedere al economiei de energie, produsele fiind realizate cu tehnologii moderne de sudură tip cap la cap, se obţin importante economii de energie

Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Se va aplica conform legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcţii, cu completările și modificările ulterioare.

2.2.2. Durabilitatea (fiabilitatea) şi întreţinerea produsului.

Calităţile componentelor utilizate şi controlul productiei, efectuat în scopul menţinerii constante a calităţii, permit realizarea unor produse cu o durabilitate ridicată (precizată de producător) de **50 ani,** iar pentru tevile din PE100 si PE100 RC se estimeaza o durata de serviciu de **100 ani**. Se are în vedere efectuarea controlului tevilor din PEID la intervalele de timp conform recomandărilor din fișele tehnice ale produselor. Se vor respecta condiţiile impuse de producător privind alegerea, transportul, depozitarea, punerea în operă, exploatarea şi întreţinerea produselor.

Producătorul acordă o garanţie de **24 luni** de la data facturii produselor, in conditiile respectarii instructiunilor de transport, depozitare, punere in opera si exploatare.

2.2.3. Fabricaţia şi controlul

Tevile din PEID pentru instalatiile de apa rece sunt fabricate de firma TERAPLAST S.A. - Bistriţa-Năsăud, astfel incat sa intruneasca cerintele exigentei de calitate. Fitingurile sunt fabricate pe linii tehnologice complet automatizate, cu un control computerizat al parametrilor tehnologici şi cu posibilitatea de alimentare individuală a fiecărei linii tehnoilogice.

Asigurarea constanţei calităţii produselor este realizată prin executarea unui control intern în conformitate cu Sistemul de Management al Calităţii, respectându-se prevederile SR EN ISO 9001:2015.

2.2.4. Punerea în operă

Punerea în operă a tevilor din PEID pentru instalatiile de apa rece se realizează conform instrucţiunilor de montaj şi exploatare ale producătorului şi în conformitate cu normativele şi ghidurile de proiectare, execuţie şi exploatare în vigoare I9-2022, NP 133/2022, NP 084/2003.

Lucrările de îmbinare dintre ţevile şi fitingurile din PEID se vor executa de personal calificat cu dispozitivele recomandate de producător. Tevile din PEID se montează în instalaţii prin procedeul de fuziune de tip cap la cap şi/sau electrofuziune cu aparate omologate. Punerea în operă a produselor se realizeaza de personal calificat, autorizat.

2.3. Caietul de prescripţii tehnice

2.3.1. Condiţii de concepţie

La elaborarea tehnologiei de fabricaţie s-a avut în vedere obţinerea şi păstrarea proprietăţilor şi caracteristicilor produselor. Pentru aceasta se vor respecta regulile de verificare a calităţii declarate în Sistemul de Management al Calităţii şi în politica de calitate proprii producătorului.

Produsele sunt astfel concepute încât respectă exigenţele legislaţiei europene în domeniu precum şi cerinţele esenţiale ale Legii

nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu completarile si modificarile ulterioare, acestea fiind prezentate în subcapitolul 2.2.1. al agrementului tehnic.

2.3.2. Condiţii de fabricare

Tevile din PEID pentru instalatiile de apa rece sunt fabricate de firma TERAPLAST S.A. - Bistriţa-Năsăud, cu respectarea prevederilor din Sistemul de Mangement al Calităţii prevăzute în Manualul de Asigurare a Calităţii, întocmit conform recomandărilor normei SR EN ISO 9001/2015.

2.3.3. Condiţii de livrare

La livrare, produsele trebuie să fie însoţite de Agrementul Tehnic, Avizul sanitar in termen de valabilitate corespunzator, de specificatia tehnica, de Declaraţia de Conformitate dată, dupa caz, de distribuitorul autorizat/producător, cf SR EN ISO 17050-1:2010, SR EN ISO/CEI 17050-2:2005, referitoare la certificarea produselor și la evaluarea conformității şi de instrucţiuni de alegere, montaj, utilizare şi exploatare in limba romana si de certificate de garantie.

Tevile din PEID de tipurile: PE 100 RC şi PE 100 se livrează:

- în bare cu lungimi de 6; 12; 13; 13,4 m, pentru $D_{ext} \geq 140$ mm;

- în colaci şi/sau bare, pentru $D_{ext} \leq 125$ mm lungimea colacului fiind uzual de 100 sau 250 m.

Depozitarea se va face in spații ventilate, ferite de acțiunea razelor solare, umiditate și alte substanțe chimice. Producătorul va furniza datele privind condiţiile de transport, manipulare şi depozitare.

2.3.4. Condiţii de punere în operă

Punerea în operă se efectuează conform instrucţiunilor elaborate de producător şi prevederilor normativelor în vigoare în România:

- **I9 - 2022** Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor
- **NP 133/2022** Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor
- **AC - 1998** Ghid de proiectare şi execuţie a reţelelor şi instalaţiilor exterioare de alimentare cu apă şi canalizare
- **NP 084/2003** Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din materiale plastice
- **GP 024/1999** Ghid privind procedura de varificare a imbinarilor sudate la materialele termoplastice (distructive si nedistructive)
- **P 118/1 - 2025** Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor
- **C 300 - 1994** Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
- **C 56 - 2003** – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
- **Legea nr. 107/1996**, Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare (OG 107/2002, Legea 404/2003, Legea nr. 310/2004, Legea 112/2006)
- **Ordinul ANRSC 88/20.03.2007** pentru aprobarea Regulamentului-cadru al servicului de alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare

Concluzii

Aprecierea globală

- *Utilizarea **Tevilor din PEID pentru instalatiile de apa** în domeniile de utilizare acceptate, este **apreciată favorabil,** în condiţiile specifice din România, dacă se respectă prevederile prezentului agrement.*

Pentru utilizarea preconizată în contact cu apa potabilă produsele, trebuie să deţină aviz sanitar/notificare, în termen de valabilitate corespunzător, eliberat / eliberata in conformitate cu reglementarile în vigoare de Institutul National de Sănătate Publică, in conformitate cu reglementarile emise de Ministerul Sanatatii.

Condiţii

● Calitatea produselor şi metodele de fabricare, au fost examinate şi găsite corespunzătoare de către SGS – Marea Britanie si Laboratorul TERAPLAST – Bistrita şi de beneficiarii din România şi trebuie menţinute la acest nivel pe toată durata de valabilitate a acestui agrement.

● Oriunde se face referire în acest agrement la acte legislative sau reglementări tehnice trebuie avut în vedere că acestea erau în vigoare la data elaborării acestui agrement.

● Acordând acest agrement, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii, nu se implică în prezenţa şi/sau absenţa drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau întreţine produsele.

● Orice recomandare relativa la folosirea în condiţii de siguranţă a acestui produs, care este conţinută sau se referă la acest agrement tehnic, reprezintă cerinţe minime necesare la punerea sa în operă.

● Institutul European pentru Ştiinţe Termice din Bucureşti răspunde de exactitatea datelor înscrise în Agrementul Tehnic şi de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. Agrementele tehnice nu îi absolvă pe furnizori şi/sau utilizatori de responsabilităţile ce le revin conform reglementărilor tehnice legale în vigoare.

● Oportunitatea elaborării agrementului tehnic este stabilită de Institutul European pentru Ştiinţe Termice din Bucureşti.

● Verificarea menţinerii aptitudinii de utilizare a produselor va fi realizată de către producător, conform programului stabilit de Institutul European pentru Ştiinţe Termice din Bucureşti, program care constă în: verificarea indicelui de fluiditate MFR 190°C/5 kg; verificarea rezistentei la presiune +20°C; verificarea rezistentei la presiune +80°C.

Verificările se vor efectua la un in-terval de **24 luni** şi vor fi consemnate prin buletine de încercări. Totodată se va întocmi un proces verbal semnat de titular, laboratorul care a efectuat verificările şi elaboratorul de agrement tehnic. De asemenea se va verifica valabilitatea Sistemului de Management al Calităţii la producător.

● Acţiunile cuprinse în program şi modul lor de realizare vor respecta actele normative şi reglementările tehnice în vigoare.

● Institutul European pentru Ştiinţe Termice din Bucureşti va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii despre rezultatul verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menţinerea aptitudinii de utilizare, va solicita va solicita MDLPA anularea agrementului tehnic din baza de date.

● Anularea agrementului tehnic se va face şi în cazul constatării prin controale, efectuate de către organismele de supraveghere a pieţei, a nerespectării menţinerii constante a condiţiilor de fabricaţie şi utilizare ale produsului.

● În cazul în care care titularul de agrement tehnic nu se conformează prevederilor din agrementul tehnic, organismul elaborator solicită retragerea agrementului tehnic şi anularea din baza de date a MDLPA.

Valabilitate agrementului tehnic este de 3 ani: 27.09.2026
Valabilitatea avizului tehnic este de 2 ani: 27.09.2025
Prelungirea valabilităţii avizului tehnic trebuie solicitată cu cel puţin trei luni înainte de data expirării acestuia.
În cazul neprelungirii valabilităţii, avizului tehnic, agrementul tehnic se anulează de la sine.
Modificarea/Extinderea agrementului tehnic se va face cu respectarea termenului de valabilitate initial.

Preşedinte grupă specializată nr. 5
Dr. ing. Daniela Ioana TEODORESCU

Institutul European pentru Ştiinţe Termice
DIRECTOR EXECUTIV
dr.ing. Anica ILIE

3. Remarci complementare ale grupei specializate

La baza întocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentaţia pusă la dispoziţie de către solicitant.

S-a constatat că firma producătoare are certificate de catre SGS – Marea Britanie:

- Sistemul de Management al Calităţii, cf ISO 9001:2015, certificat nr. RO15/711041626;
- Sistemul de Management de Mediu, cf ISO 14001:2015, certificat RO15/711041621;
- Sistemul de Management al Sănătății și Securității, cf ISO 45001:2018, certificat CH15/1109.

toate valabile la data prezentului agrement tehnic.

Produsele îşi vor menţine constante caracteristicile funcţionale în timpul exploatării, cu condiţia respectării indicaţiilor de utilizare ale producătorului şi a reglementărilor normativelor I9-2022, NP 133/2022, NP 084/2003.

Solicitantul agrementului tehnic se va ingriji ca la punerea in functiune si receptia la beneficiar a tevilor din PEID pentru instalatiile de apa rece sa aiba elaborate instructiuni de exploatare si intretinere care sa cuprinda si norme de tehnica securitatii muncii specifice. Solicitantul se va ingriji de urmarirea in exploatare a functionarii la parametrii a acestui produs.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau materiale, se vor aduce la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic.

Pentru verificarea comportării în exploatare se va urmări, observa şi analiza, pe întreaga durată de valabilitate a agrementului tehnic, modul de funcţionare a produselor.

Agrementul tehnic este un document optional/voluntar care se intocmeste/elibereaza la cererea titularul.

SINTEZA RAPOARTELOR DE ÎNCERCARE

Centralizator cu testele de laborator efectuate de laboratorul TERAPLAST Bistrita pentru o teava din PE 100 pentru apa, cu D_{ext} 63 x 5,8 mm, Pn 16 bar, SDR 11

Verificarea	Metoda	Verificator	Cerinţe	Rezultate
aspectului	SR EN ISO 12201-3:2024	Lab TERAPLAST	fara fisuri, bule de aer, pori, asperitati, impuritati, etc.	corespunde
Determinarea rezistentei la presune interioara +20°C / 100 h / 25	SR EN ISO 1167-1,2:2006	Lab TERAPLAST	fara pierderi de fluid de incercare sau cedare	24,57 bar ≥ 100,5 h corespunde
Determinarea rezistentei la presune interioara +80°C / 165 h / 11	SR EN ISO 1167-1,2:2006	Lab TERAPLAST	fara pierderi de fluid de incercare sau cedare	11,06 bar ≥ 170,5 h corespunde
Determinarea rezistentei la presune interioara +80°C / 1000 h / 10 bar	SR EN ISO 1167-1,2:2006	Lab TERAPLAST	fara pierderi de fluid de incercare sau cedare	10,24 bar ≥ 1000,5 h corespunde
Determinarea rezistentei la tractiune	SR EN ISO 6259-1,3:2015	Lab TERAPLAST	≥ 19 N/mm^2	22,39 N/mm^2 corespunde
Determinarea alungirii	SR ISO 6259-1,3:2015	Lab	≥ 350%	532,26%

la rupere		TERAPLAST		
Determinarea dimensiunilor	SR EN ISO 3126:2005	Lab TERAPLAST	Dext 63,0÷63,4 mm emin./emax. 5,8/6,5 mm ovalitate: 0,8mm	Dext 63,3 mm emin./emax. 5.9 / 6.25 mm 0,8mm corespunde
Determinarea contractiei longitudinale la cald	SR EN ISO 2505:2023	Lab TERAPLAST	≤ 3%, fara bule, exfolieri	1,04% corespunde

Specialiştii din grupa specializată nr. 05 din cadrul Institutului European pentru Ştiinţe Termice din Bucureşti îşi însuşesc rezultatele raportului de incercari nr. 111/11.04.2025 emis de Laboratorul TERAPLAST Bistrita, certificat de acreditare RENAR LI 279.

4. Anexe

● ***Extrase semificative din procesul verbal 250713 din 04.07.2025 al şedinţei de deliberare a grupei specializate.***

În şedinţa de deliberare a Grupei Specializate nr. 05 din cadrul Institutului European pentru Ştiinţe Termice din Bucureşti, alcătuită alcătuită din: dr. ing. Daniela Ioana Teodorescu, dr. ing. Anica Ilie, dr. ing. Teodora-Mădălina Nichita, dr. ing. Alina Viorica Girip, s-a analizat Dosarul agrementului tehnic 017-05/4299-2025, care modifica agrementul tehnic 017-05/3989-2023 referitor la:

● ***Tevi din PEID pentru instalatii de apa*** realizate de firma TERAPLAST S.A. – Bistrita-Nasaud, România.

În cadrul şedinţei s-au evidenţiat următoarele aspecte:

● Dosarul de agrement tehnic este complet şi la elaborarea lui au fost respectate Instrucţiunile din HG 750/2017 şi OM 435/2021.

● ***Tevi din PEID pentru instalatii de apa*** corespund cerinţelor esenţiale stabilite în cadrul art. 5 al Legii Calităţii în Construcţii – Legea nr.10/1995, cu completările si modificările ulterioare.

Constatând cele de mai sus, comisia interna de avizare propune catre CTPC aprobarea prezentului agrement tehnic cu termen de valabilitate trei ani, până la data de 27.09.2026.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic titularul acestuia va prezenta elaboratorului rezultatele verificarilor privind urmarirea comportarii in exploatare a produsului pus in opera, acestea urmand a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitatii Avizului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/4299-2025, care modifica agrementul tehnic 017-05/3989-2023 conţinând 31 pag. face parte integrantă din prezentul agrement tehnic.

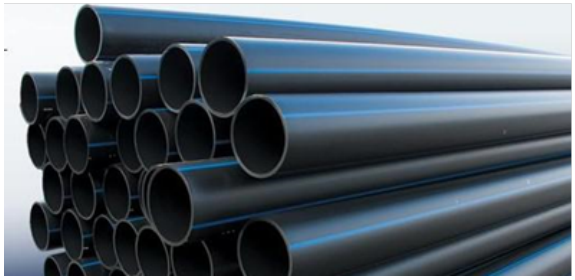

TERAPLAST SA
Sat Sărățel, com. Sieu-Măgheruș, Calea Teraplast
nr. 1 judeţ Bistriţa-Năsăud
Tel: 0263228202, fax: 0263231221

Raportorul grupei specializate nr. 5
dr. ing. Anica ILIE

Membrii grupei specializate:

dr. ing. Daniela Ioana TEODORESCU - preşedinte
dr. ing. Anica ILIE - raportor
dr. ing. Teodora-Mădălina NICHITA
dr.ing. Alina Viorica GIRIP