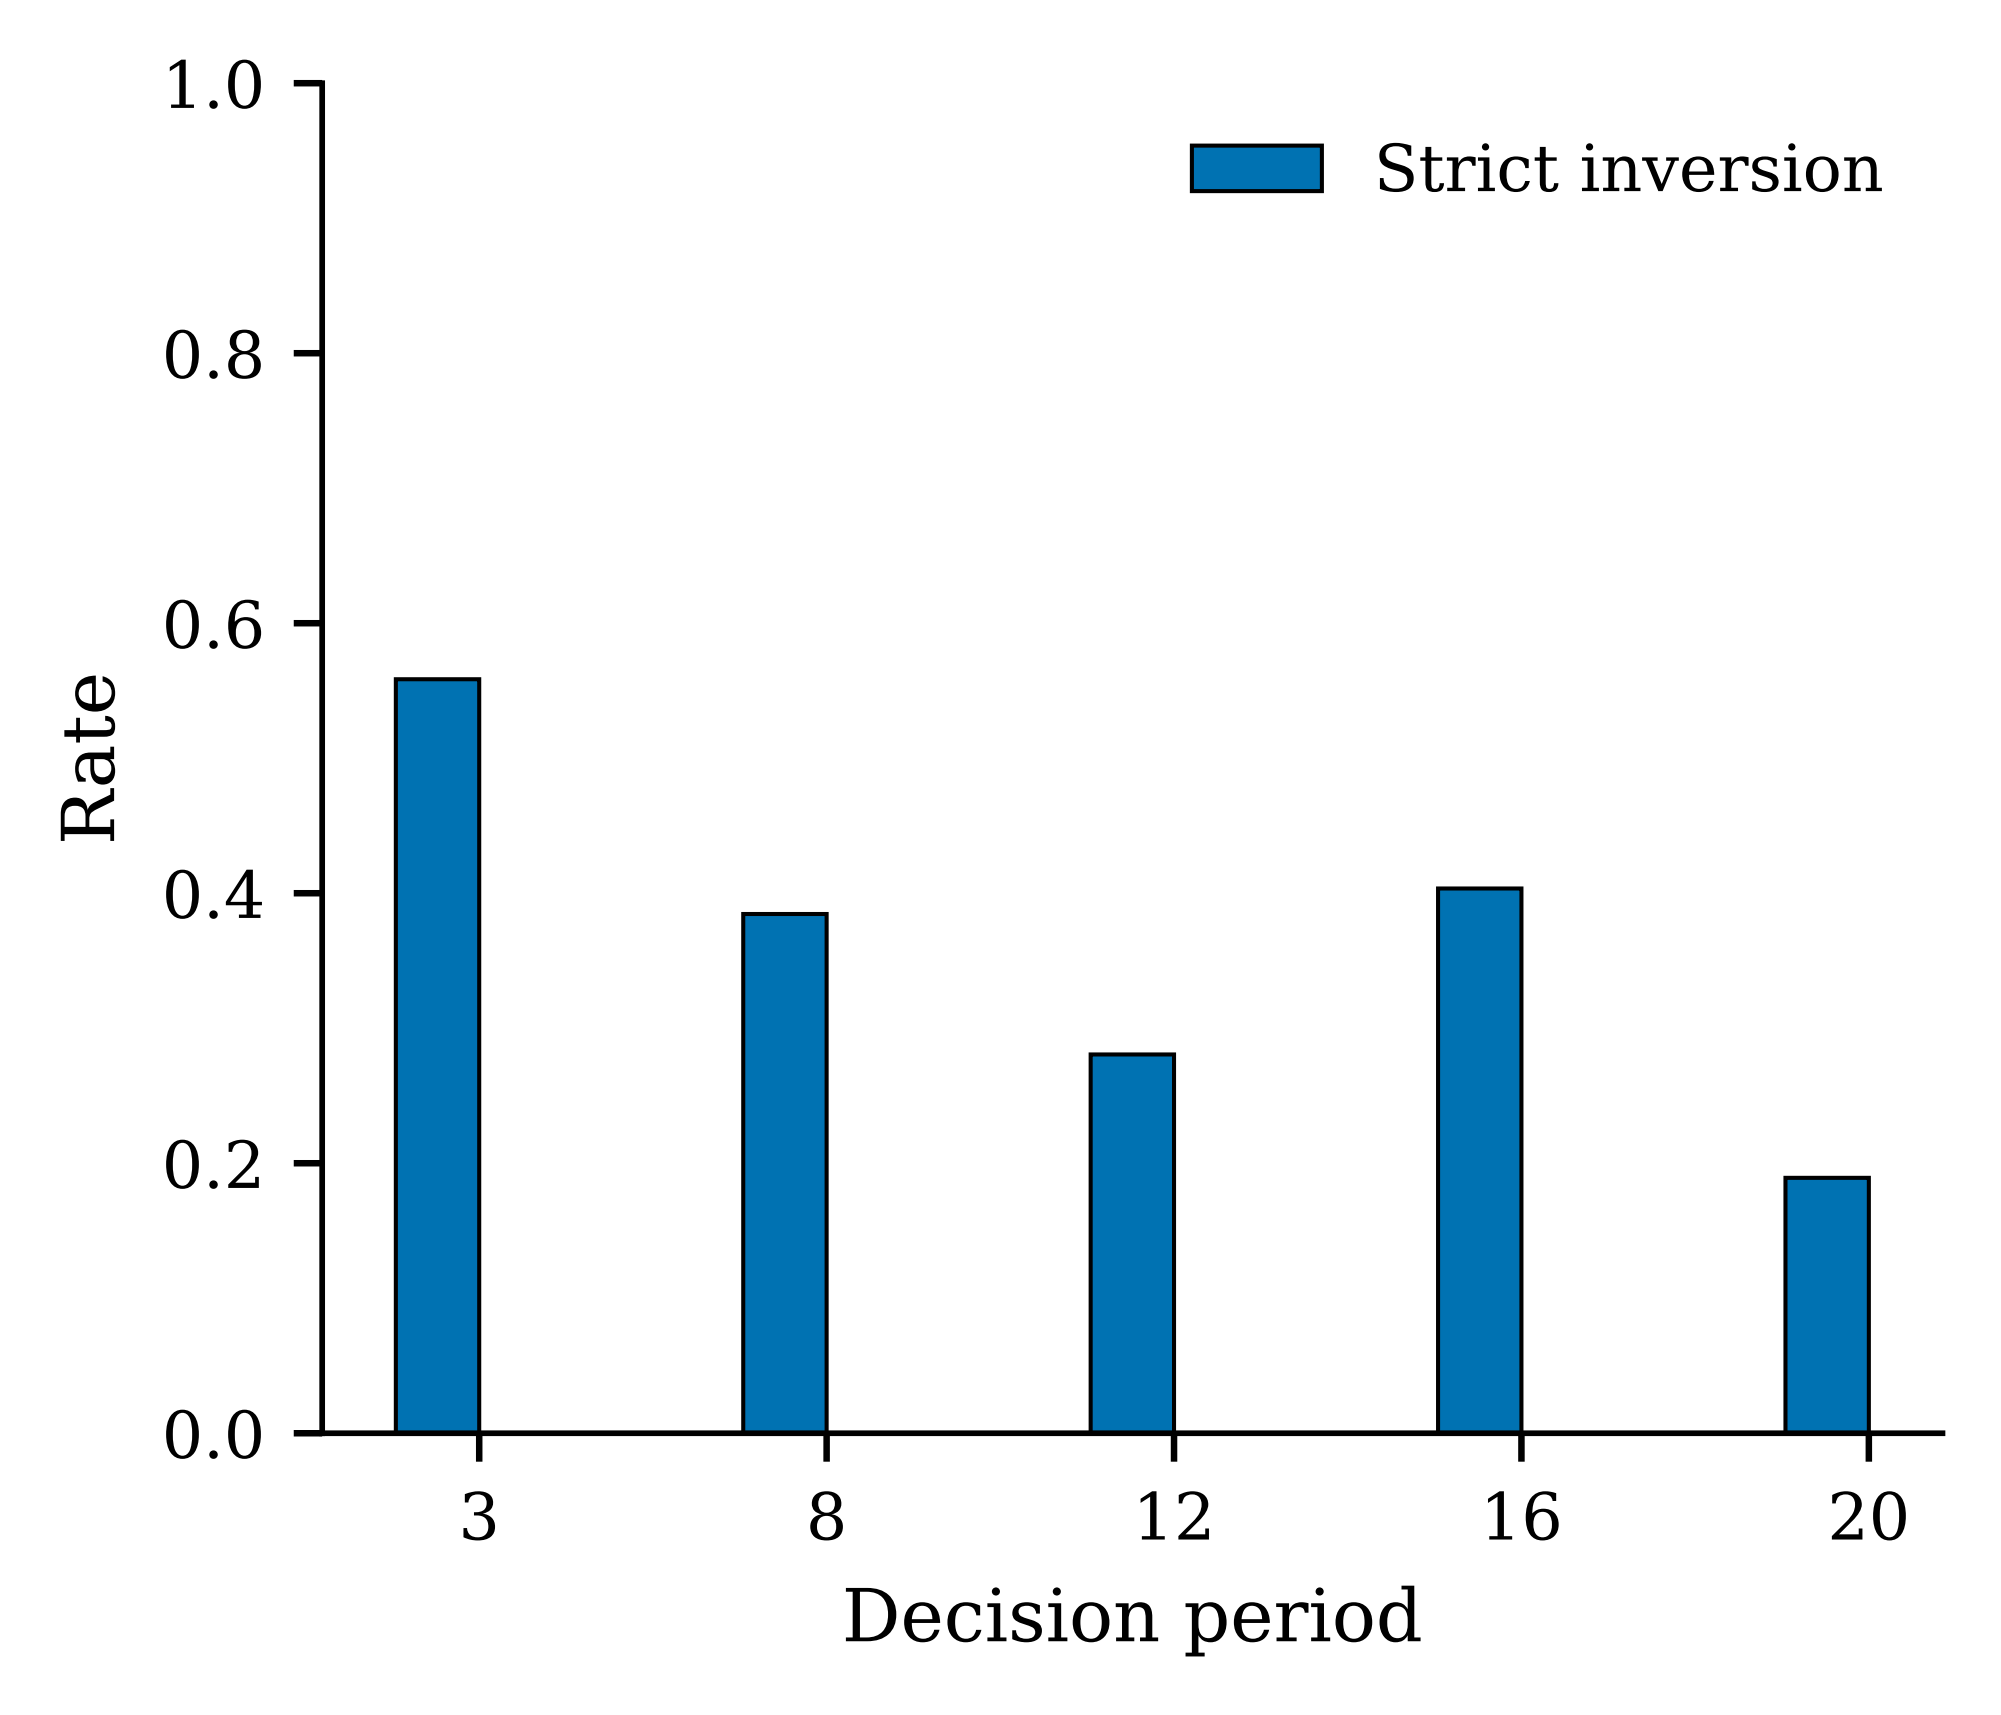
Strict inversion
Rate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
3
8
12
16
20
Decision period