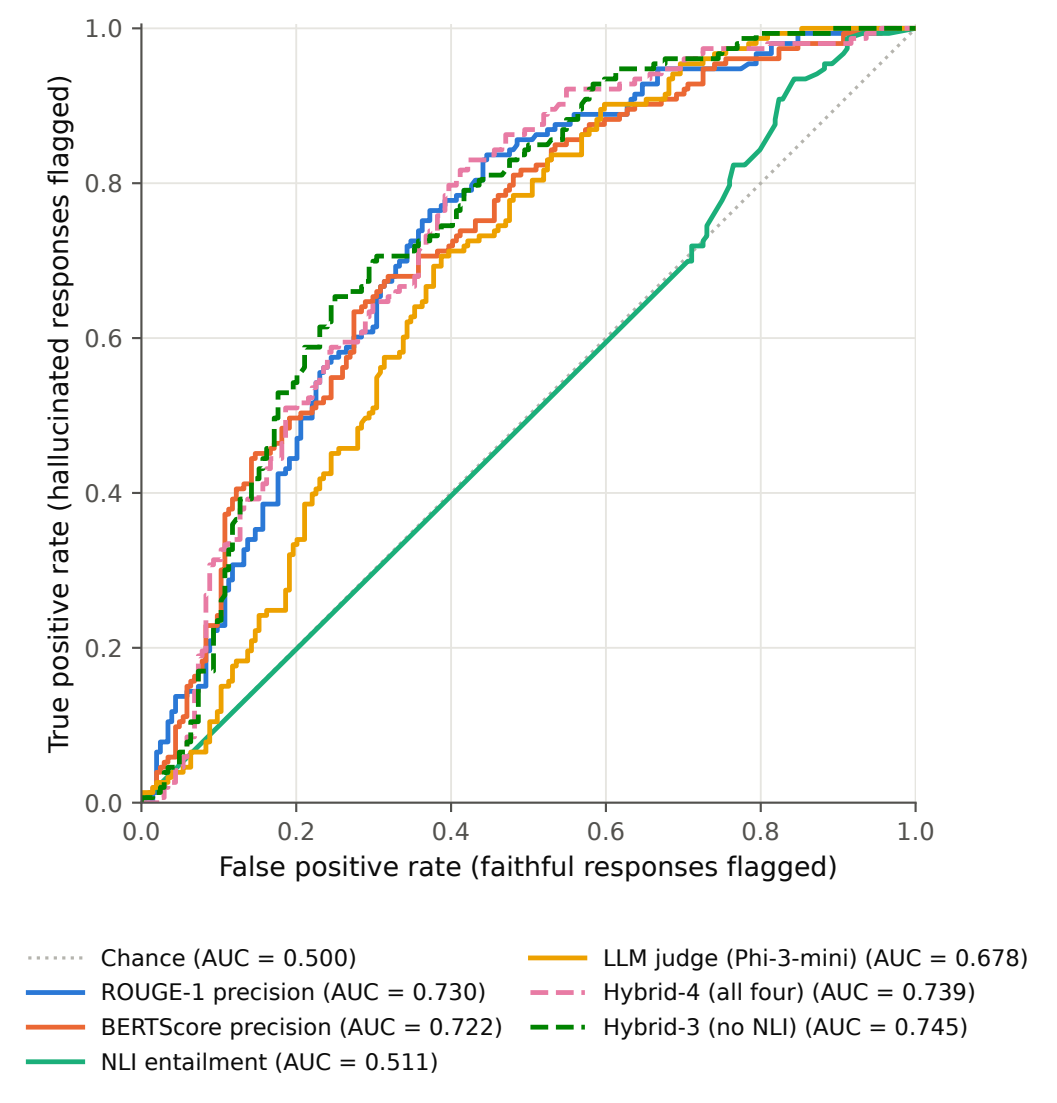
True positive rate (hallucinated responses flagged)
False positive rate (faithful responses flagged)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Chance (AUC = 0.500)
ROUGE-1 precision (AUC = 0.730)
BERTScore precision (AUC = 0.722)
NLI entailment (AUC = 0.511)
LLM judge (Phi-3-mini) (AUC = 0.678)
Hybrid-4 (all four) (AUC = 0.739)
Hybrid-3 (no NLI) (AUC = 0.745)