


คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter

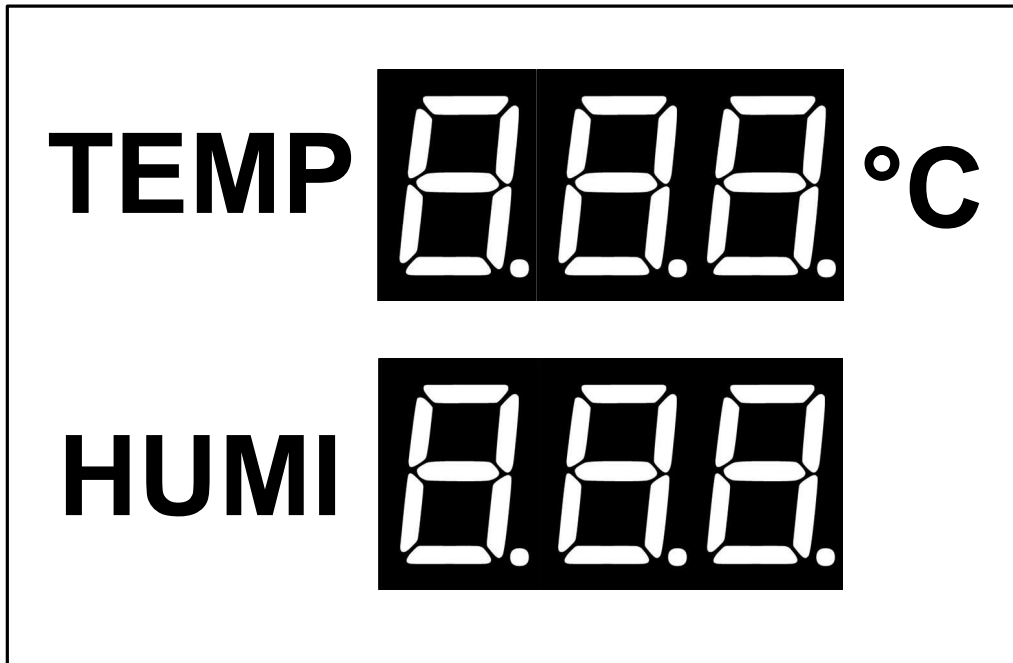

CODE : C352

****มี Sensor วัดอุณหภูมิ และความชื้นในตัว****

ข้อมูล Sensor

ความชื้น : 0-100%RH (ย่านทำงาน 5-95%RH) $\pm 2\%RH$ ที่ 30-80%RH

อุณหภูมิ : 0-100 °C $\pm 0.3^{\circ}C$

*รับอินพุต ผ่าน HM-006

1. ตั้งค่า Address Slave

- 1.1. กดปุ่ม ADD (1 ครั้ง)
- 1.2. Display แสดง ADR กระพริบ
- 1.3. กด ENTER เพื่อแก้ไข
 - 1.3.1. Display แสดง ค่าเดิม กระพริบ
 - 1.3.2. กด 0-9 เพื่อ แก้ไข
- 1.4. หากต้องการ Save กด ENTER
- 1.5. ต้องการยกเลิกกด CANCEL

2. ตั้งค่า Baud Rate

- 2.1. กดปุ่ม B/R (1 ครั้ง)
- 2.2. Display แสดง BPS กระพริบ
 - 2.2.1. Display แสดง **ค่าเดิม** กระพริบ
 - 2.2.2. กด 0-4 เพื่อ แก้ไข
- 2.3. หากต้องการ Save กด ENTER
- 2.4. ต้องการยกเลิกกด CANCEL

ปุ่มเลข 0 : 4,800
ปุ่มเลข 1 : 9,600
ปุ่มเลข 2 : 19,200
ปุ่มเลข 3 : 38,400
ปุ่มเลข 4 : 57,600

3. ตั้งค่า Parity

- 3.1. กดปุ่ม **OSD 1** ครั้ง
- 3.2. หน้าจอแสดง **COM** กระพริบ
 - 3.2.1. Display แสดง **ค่าเดิม** กระพริบ
 - 3.2.2. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (0... 2)
- 3.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 3.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

0. 8n1
Bits 8 , Parity None, Stop Bit 1

1. 8e1
Bits 8 , Parity Even, Stop Bit 1

2. 8o1
Bits 8 , Parity Odd, Stop Bit 1


4. ตั้งค่า Delay Response ที่ต้องการเริ่มต้นอ่าน

- 4.1. กดปุ่ม **F3**
- 4.2. หน้าจอจะแสดง **RES**
 - 4.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (20...200) (ควรตั้งไว้ที่ 30 - 50)
 - 4.2.2. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 4.3. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

5. ตั้งค่า Delay Poll ที่ต้องการเริ่มต้นอ่าน

- 5.1. กดปุ่ม **F4**
- 5.2. หน้าจอจะแสดง **POL**
 - 5.2.1. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (20...200) (ควรตั้งไว้ที่ 30 - 50)
 - 5.2.2. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 5.3. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

- ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

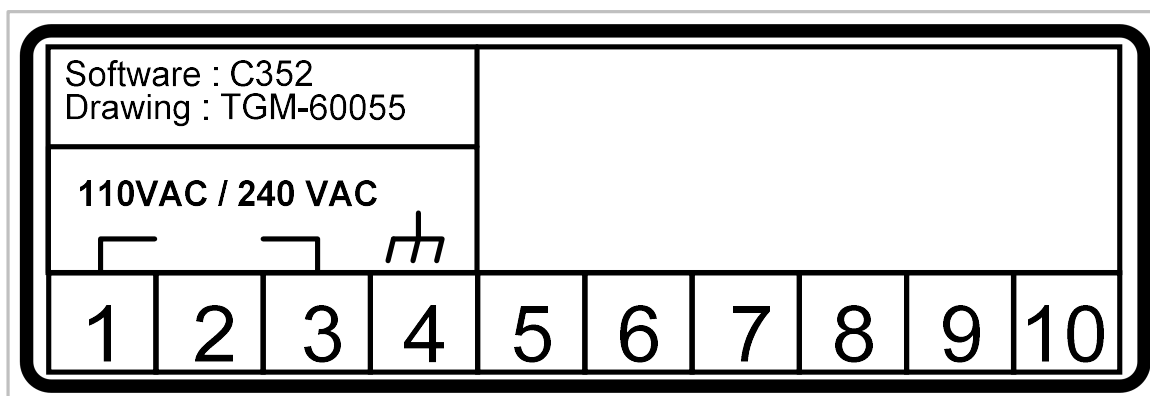

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	-
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-60055

APPEND	
Dimension : 400W x 300H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com