


คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Big Display

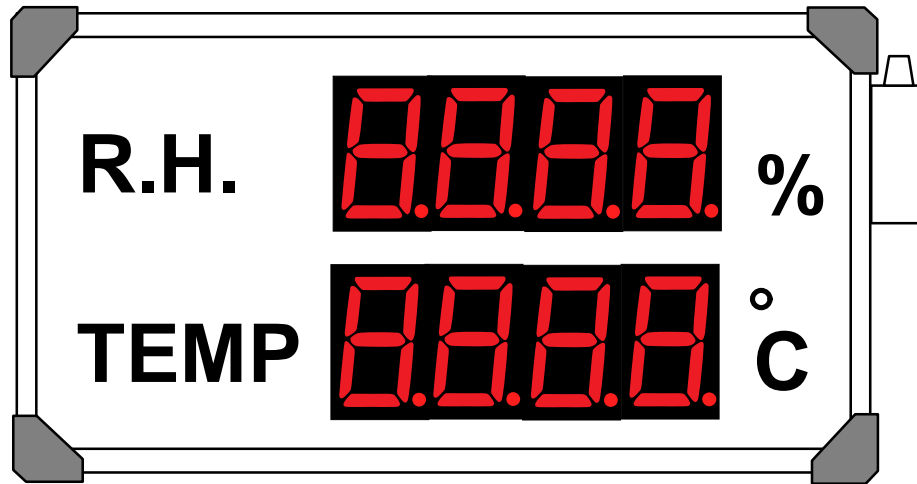

CODE : C382

- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง ขนาด 4 นิ้ว
- รับค่า RS485 Modbus RTU ผ่าน HM-006
- แสดงผล เป็นความชื้น และอุณหภูมิ

การตั้งค่าใช้งาน

1. ตั้งค่า Address สำหรับ RS485

- 1.1. กดปุ่ม **ADD**
- 1.2. หน้าจอจะแสดง **Add**
- 1.3. กด **ENTER** เพื่อตั้งค่า
 - 1.3.1. กด **0-9** เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (1 - 255)
- 1.4. กด **ENTER** เพื่อบันทึกค่า
- 1.5. ต้องการยกเลิกกด **CANCEL**

2. ตั้งค่า Baud Rate สำหรับ RS485

- 2.1. กดปุ่ม **B/R**
- 2.2. หน้าจอจะแสดง **bPS**
- 2.3. กด **ENTER** เพื่อตั้งค่า
 - 2.3.1. กด **0-4** เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (4800, 9600, 19200, 38400, 57600)

- 2.4. กด **ENTER** เพื่อบันทึกค่า
- 2.5. ต้องการยกเลิกกด **CANCEL**


- 3. ตั้งค่า **Communication** สำหรับ RS485
 - 3.1. กดปุ่ม **T BASE** ครั้ง
 - 3.2. หน้าจอจะแสดง **COG**
 - 3.3. กด **ENTER** เพื่อตั้งค่า
 - 3.3.1. กด **0-2** เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (**68h** - **68E** - **68o**)
 - 3.4. กด **ENTER** เพื่อบันทึกค่า
 - 3.5. ต้องการยกเลิกกด **CANCEL**

- 4. ตั้งค่า **Delay Poll** สำหรับ RS485
 - 4.1. กดปุ่ม **F1** ครั้ง
 - 4.2. หน้าจอจะแสดง **POLL**
 - 4.3. กด **ENTER** เพื่อตั้งค่า
 - 4.3.1. กด **0-9** เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (**100** - **9999**) mS
 - 4.4. กด **ENTER** เพื่อบันทึกค่า
 - 4.5. ต้องการยกเลิกกด **CANCEL**

- 5. ตั้งค่า **Response Time Out** สำหรับ RS485
 - 5.1. กดปุ่ม **F2** ครั้ง
 - 5.2. หน้าจอจะแสดง **ROUTE**
 - 5.3. กด **ENTER** เพื่อตั้งค่า
 - 5.3.1. กด **0-2** เปลี่ยนค่า สามารถตั้งค่า (**100** - **9999**) mS
 - 5.4. กด **ENTER** เพื่อบันทึกค่า
 - 5.5. ต้องการยกเลิกกด **CANCEL**

- 6. กด ปุ่ม **POWER** เพื่อ เปิด/ปิด หน้าจอ เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

- ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

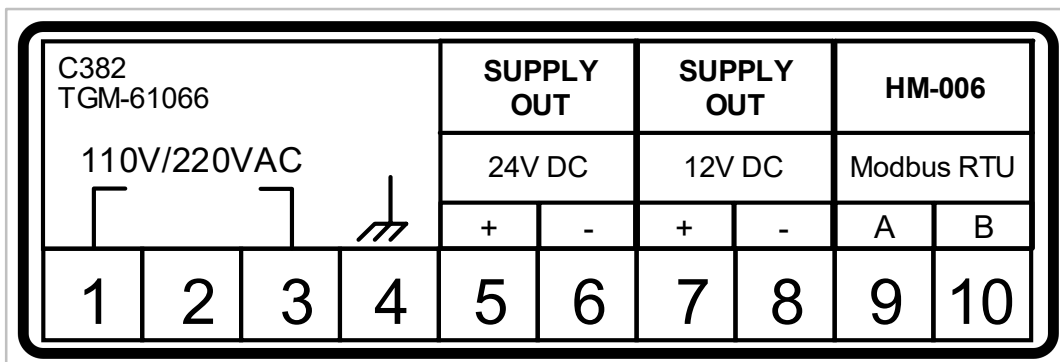

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 4"
Input	HM-006
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	RS485 Modbus RTU HM-006

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61066

APPEND	
Dimension : 800W x 250H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com