月度总结 · 阶段二（研究推进）

【待确认】逻辑月 2 对应的自然月

报告阶段	第 2 个逻辑月 · 指标与形态
姓名	冯旭东、陈思文、张昊洋
方向	复合微通道分区冷却
报告周期	【待确认】逻辑月 2 对应的自然月
关键词	评价指标；流道形态；翼型扰流；控制回路
一句话摘要	建立评价口径的讨论基础，完成四种流道与六种翼型的对比，控制方向完成一阶热平衡建模与增量式 PID 仿真。

1 本月研究任务

1.1 任务目标

本月工作三组关键词：「1. **评价指标初步确立**」、「2. **小块结构探究**」「3. **控制理论学习**」。据此分解为：

1. 建立**统一的评价指标体系**，为后续所有结构比较提供同一把尺子；
2. 小块内的**常规形态探究**：比较不同流道形式的温度与流动代价；
3. 小块内的**仿生结构**：从自然结构中提取微通道扰流单元的设计灵感；
4. 小块内的**扰流柱肋片**：把扰流单元收敛到**翼型**；
5. **控制理论初探**：完成控制回路建模与基础控制器仿真。

1.2 完成情况

表 1　本月任务完成情况

任务	状态	说明
统一评价指标体系	部分完成	已建立指标，具体衡量坐标待统一待定
小块形流道形式对比	已完成	四种流道 39 个有效工况
小块仿生结构	部分完成	已提取设计灵感并列入候选，尚未形成独立方案
扰流单元收敛到翼型	已完成	六种 NACA 翼型流热耦合仿真
控制回路建模与控制器	已完成	一阶热平衡模型与增量式 PID

2 进阶阅读与理论支撑

2.1 本阶段文献与资料

表 2 本阶段文献与资料

序号	文献与资料	解决了我哪个问题
1	四种流道数据与折线图	确定有效工况与比较条件
2	NACA 翼型数据	明确相对厚度、相对弯度、攻角对液冷性能的影响
3	复合叶脉蜂窝微通道等仿生拓扑研究	提供仿生结构的设计参照
4	控制理论教材与 PID 专著 [3, 4, 5, 6]	确定控制回路结构、基础控制器形式与整定思路

2.2 对本方向的启示

关于指标：不能只用某一个温度值或出口温升判断流道优劣。固体最高温度反映热点约束，指定表面的平均温度与温差反映均匀性，平均努塞尔数反映对流换热，进出口压差反映水力代价。综合指标必须建立在**同一基准**之上，否则数值不可比。

关于仿生：自然演化出的结构往往同时兼顾流动分配均匀与阻力代价低两个目标——叶脉型分形的分支方式可用较少的通道断面实现均匀供液，月牙型沙丘的曲面形态则提供了低阻扰流的思路。这为小块内的流道组织提供了源自自然的参照。具体落到哪一种仿生形态，需与翼型扰流方案在同工况下比较后确定。

关于翼型：相对厚度、相对弯度与攻角是决定扰流柱换热与流阻特性的三个基础参数。据此把二维翼型剖面拓展为直棱柱形、锥形、凹坑形三类三维结构，扰动强度与流阻代价各不相同，正对应不同热流密度区域的需求。

关于控制：控制效果的瓶颈往往不在算法，而在对控制通道的了解程度。从执行器到被控量之间的物理通道必须事先知道，否则算法再好也是盲调。本轮按「经典理论 → PID 整定 → 数据驱动」的顺序系统补了基础 [3, 4, 5, 6]：经典教材提供传递函数、一阶 / 二阶响应与稳定性判据的框架 [3, 5]，PID 专著侧重三个作用的物理含义与工程整定方法 [4]，数据驱动的部分则在后续月份展开 [7]。


3 研究进展

3.1 已完成的工作

1. 汇总四种流道（直线、正弦、NACA2416、gao2.1）的 39 个有效工况，记录固体最高温度、体积平均温度、进出口压差与水力功率；
2. 完成六种 NACA 翼型（0015 / 0021 / 0024 / 4424 / 6424 / 6624）在基准工况下的流热耦合仿真，输出温度场、压力场与评价指标；
3. 建立控制回路的一阶热平衡模型，含执行器到散热能力的非线性映射；
4. 实现增量式 PID 控制器，含积分限幅与输出限幅两重工程约束。

3.2 关键结果

（一）四种流道在共同热流密度下的比较

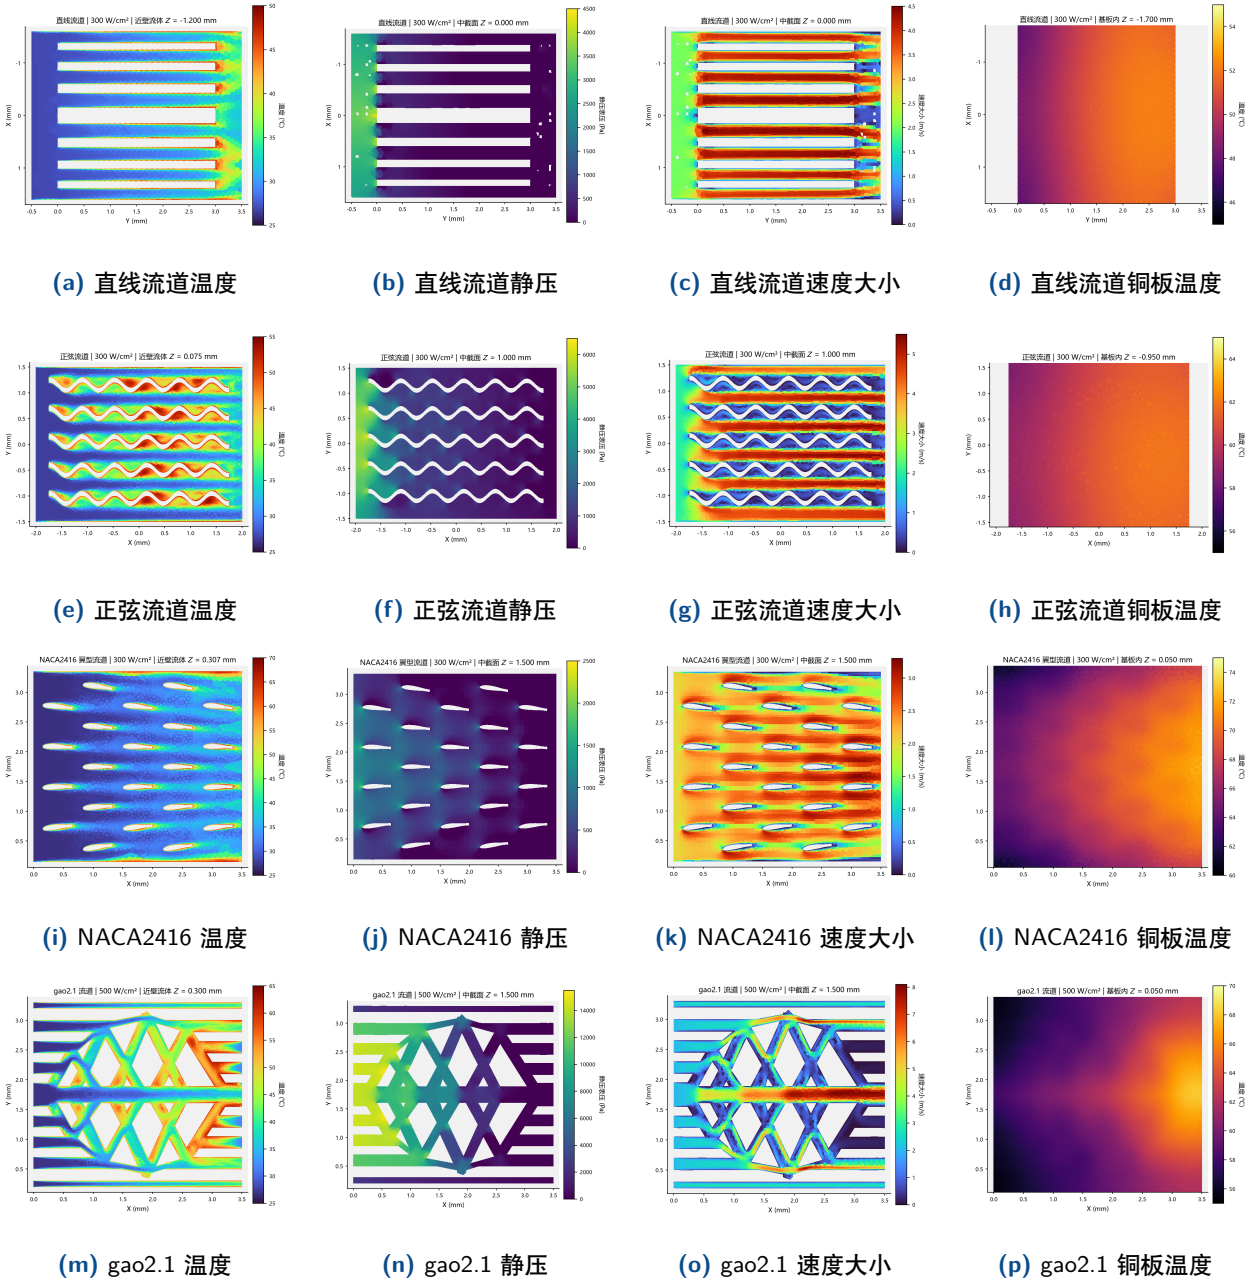

(a) 直线流道温度　(b) 直线流道静压　(c) 直线流道速度大小　(d) 直线流道铜板温度

(e) 正弦流道温度　(f) 正弦流道静压　(g) 正弦流道速度大小　(h) 正弦流道铜板温度

(i) NACA2416 温度　(j) NACA2416 静压　(k) NACA2416 速度大小　(l) NACA2416 铜板温度

(m) gao2.1 温度　(n) gao2.1 静压　(o) gao2.1 速度大小　(p) gao2.1 铜板温度

图 1　四种流道在共同热流密度下的后处理云图：(a)–(p) 为各流道的后处理结果，四行依次为 (a)–(d) 直线 300 W/cm^2、(e)–(h) 正弦 300 W/cm^2、(i)–(l) NACA2416 300 W/cm^2、(m)–(p) gao2.1 500 W/cm^2；每行均依次为水侧近壁面温度、静压（表压）、速度大小与铜基板温度。灰白空区为截面外或固体遮罩

表 3　既有工况在共同热流密度下的温度与水力性能

热流密度	流道	最高温度 / °C	平均温度 / °C	压差 / kPa	水力功率 / W
300	直线	52.50	38.43	3.074	0.04919
300	正弦	62.27	44.84	4.914	0.05897
300	NACA2416	72.48	45.99	0.979	0.01566
500	gao2.1	68.50	42.55	12.457	0.11211
500	NACA2416	99.60	56.82	0.926	0.01482

在 150 至 300 $\mathrm{W/cm^2}$ 的共同工况下，最高温度与平均温度均为直线低于正弦、正弦低于 NACA2416；压差与水力功率则为 NACA2416 低于直线、直线低于正弦。

300 $\mathrm{W/cm^2}$ 时，直线最高温度比正弦低 9.77 °C，比 NACA2416 低 19.98 °C；相对正弦，其压差低约 37.4%，水力功率低约 16.6%。NACA2416 的压差与水力功率均比直线低约 68.2%，但最高温度较高。

（二）六种翼型在基准工况下的比较

表 4　不同翼型构型流热耦合仿真关键结果（基准工况）

构型	最高温度 / K	底板平均温度 / K	h / $(\mathrm{W/(m^2 \cdot K)})$	PEC
NACA0015	357.9	356.1	756.6	1.00
NACA0021	355.7	354.0	765.3	1.10
NACA0024	354.9	353.2	798.5	1.19
NACA4424	354.4	352.7	789.8	1.21
NACA6424	358.1	356.3	750.5	1.00
NACA6624	357.9	356.1	750.2	1.01

PEC 以 NACA0015 为基准归一化。厚度增益符合预期：NACA0015 增至 NACA0024 后最高温度由 357.9 K 降至 354.9 K，努塞尔数提高约 5.7%。弯度效应与预期存在偏差：NACA64 系列 PEC 反而回落至 1.00 附近。

（三）控制回路仿真

表 5　控制仿真工况与结果

项目	取值
目标温度	68 °C
热源基础温度 / 波动幅度	82 °C / ±12 °C，周期 15 s
PID 参数	$K_p = 8.0$，$K_i = 0.5$，$K_d = 2.0$
控制周期	50 ms
仿真结果	
芯片温度范围	50.7 至 72.1 °C
峰值超调	正 3.9 °C（5.7%）
阀开度范围	0 至 100%，均值 54.4%
上行程饱和时间占比	29.3%

3.3 与预期的差异

一、弯度效应与预期的偏差。预想弯度越大换热越好，但 NACA64 系列 PEC 反而回落。结合流场分析，高弯度翼型尾缘附近形成**流动死区**，分离使有效换热面积减小，抵消了弯度带来的增益。

二、超调并非源于积分饱和。原预期加入积分限幅即可消除超调，实际积分项峰值虽由 1052.6 压到 100，**超调并未消失**，峰值仍有正 3.9 °C。根本原因是**执行器的散热能力存在物理上限**——仿真中有 29.3% 的时间开度已达 100%，此时误差仍为正，无论控制器输出什么都不会有效果，形成**结构性超调**。

三、复杂形态不等于更好。正弦在当前配置下同时表现出较高温度与较高水力代价，说明曲线形态的潜在强化作用尚未转化为可确认的优势。**分区设计不应把「复杂流道」简单对应到「散热更强」**。

4 问题与对策

4.1 遇到的主要问题

1. **指标口径不统一**。三份工作分别使用不同的指标组合，且两个综合指标的**基准不同**，数值不可直接比较。
2. **单变量影响无法剥离**。整体流道内扰流柱数量较多，各翼型参数与流动干扰相互耦合，无法从整体仿真中分离单一变量。
3. **执行器特性未知**。控制模型中的散热系数为经验设定，无实测依据，参数不可信使仿真结论只能定性。

4.2 已尝试的方案

1. 针对问题 1，已统一单位与指标定义，并把比较限制到共同热流密度，同时计算峰值热阻与水力功率；但基准差异仍未消除。
2. 针对问题 2，尝试在整体流道层面对比不同构型，因多柱干扰无法解耦，该路线受限。

3. 针对问题 3，尝试用已有 CFD 稳态结果反推散热能力，但缺少动态响应信息，只能得到稳态趋势。

4.3 下一步对策

1. 明确指标基准，形成三人共用的指标定义表；
2. 缩小研究范围，聚焦**单个扰流柱**，建立单柱局部模型，逐一控制变量考察厚度、弯度、攻角的独立影响；
3. 设计并执行执行器特性辨识实验，用增量叠加形式降低实验量。

5 阶段性结论

1. 四种流道与六种翼型的仿真数据已形成，单元层面的结果资料较为完整，结构工作由多方案探索推进到重点形态筛选。
2. 现有共同工况显示：直线温度较低，NACA2416 水力代价较低，正弦暂缺优先配置依据；gao2.1 提供高负荷热点控制的验证方向。
3. 对热流密度进行分区并采用差异化结构，可改善局部过热与背景区过度冷却并存的问题。
4. 控制回路的基本逻辑正确，增量式 PID 的两重限幅按预期动作；但超调来自执行器能力上限，而非算法本身。

6 下月计划

表 6　下月工作计划

事项	预期产出	时间
形成三人共用的指标定义表	指标定义表	第 1 周
建立单柱基准，探究代理模型模型，剥离参数影响	单柱基准数据与参数影响曲线	第 1–3 周
执行器特性辨识实验方案细化	辨识实验细则	第 3–4 周
仿生形态（叶脉 / 沙丘）建模与同工况对比	仿生方案性能数据	第 3–4 周

参考文献

[1] 微通道液冷场景下的翼型参数. 项目资料, 2026.

[2] 控制理论与 PID 算法相关资料. 项目资料, 2026.

[3] 胡寿松. 自动控制原理 [M]. 8 版. 北京: 科学出版社, 2023.

[4] ÅSTRÖM K J, HÄGGLUND T. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning[M]. 2nd ed. Research Triangle Park: Instrument Society of America, 1995.

[5] FRANKLIN G F, POWELL J D, EMAMI-NAEINI A. Feedback Control of Dynamic Systems[M]. 8th ed. London: Pearson, 2019.

[6] OGATA K. Modern Control Engineering[M]. 5th ed. London: Pearson, 2010.

[7] BRUNTON S L, KUTZ J N. Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

陈思文插入数据来源网址