



HMS INTRO

Obligatorisk for alle ansatte og eksterne som skal arbeide i anlegg


V27.03.2026

Taushetserklæring

Alle ansatte, samt innleide og kontraktører på oppdrag for Svalbard Energi AS har taushetsplikt om kraftsensitiv informasjon du får kjennskap til gjennom oppdrag hos oss.

Før oppstart arbeid, skal du levere signert taushetserklæring til oppdragsgiver/leder hos SEAS.

Fotografering av anlegget skal ikke gjøres uten godkjenning fra oppdragsgiver.

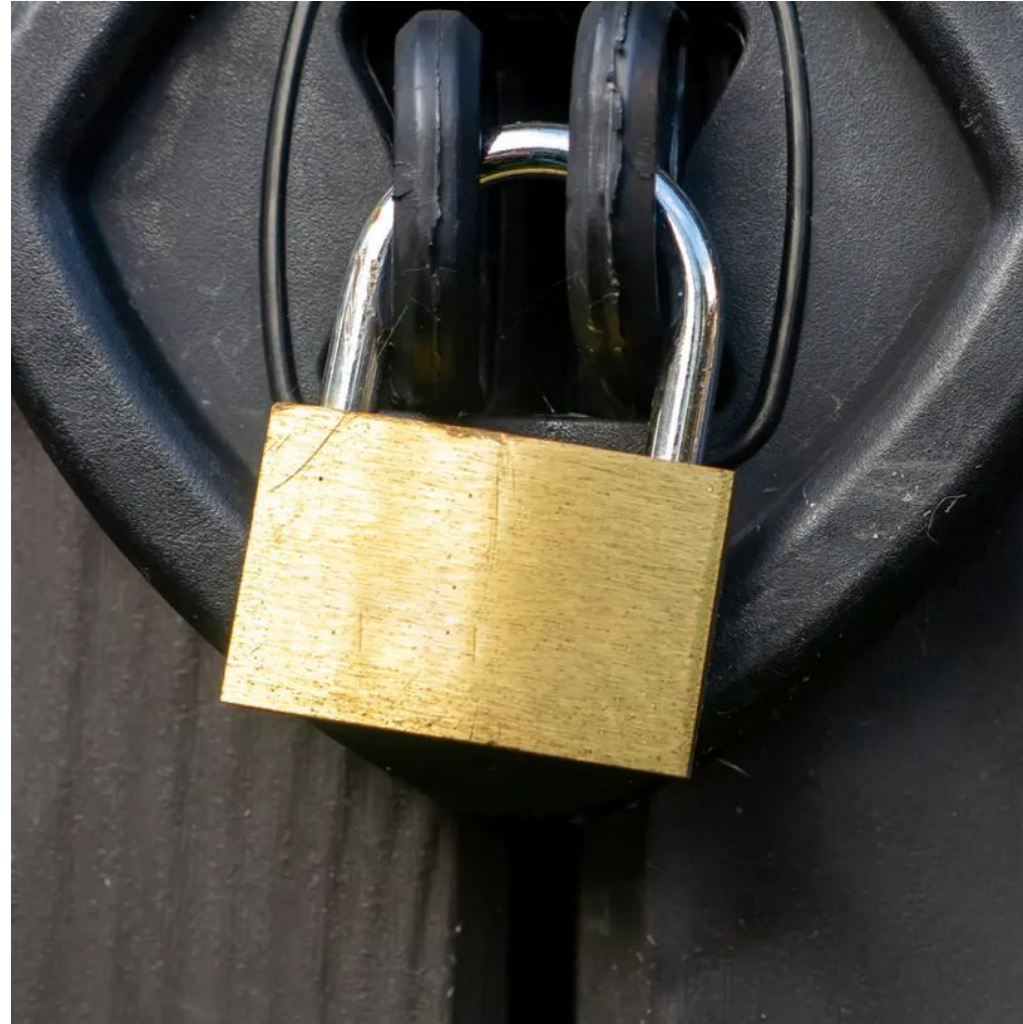

Nulltoleranse for rus

Det er **ikke tillatt å være påvirket av alkohol eller andre rusmidler** ved arbeid for eller på vegne av Svalbard Energi

Svalbard Energis HMS-mål

- ✓ Null skader og lavt sykefravær
- ✓ Et godt arbeidsmiljø
- ✓ Minimere miljøpåvirkningen i alle våre aktiviteter
- ✓ Strukturert arbeid for å heve fysisk og digital sikkerhet





HMS HANDLER IKKE OM
OVERDREVEN SIKKERHET,
MEN OM RIKTIG SIKKERHET!



SIKKERHET HOS SVALBARD ENERGI

Alle skal komme hjem i samme stand etter endt arbeidsdag



Fjernstyrt anlegg – starter uten forvarsel



Fare for fallende last



Fare for påkjørsel inne og ute



Høyspenning livsfare



Brannfarlige stoffer



Røyking kun utendørs på angitte plasser.
Bruk askebeger



Farlige stoffer må behandles iht
Sikkerhetsdatablad



Bruk påbudt sikkerhetsutstyr og
prosedyrer



Spill
beredskap

Svalbard har et sårbart miljø –
minimere utslipp og søl



Arbeidsplassen skal holdes ryddig– kast
avfall i riktig beholder. Privat utstyr
kastes uten forvarsel

Brudd på HMS regler kan medføre bortvisning fra arbeidsplassen


Verneutstyr – minimum i alle soner



Krav til verneutstyr er skiltet i alle områder.
Egne krav gjelder ved bruk av verktøy og kjemikalier.

Risikovurdering

Alle aktiviteter skal være risikovurdert før arbeidet starter.

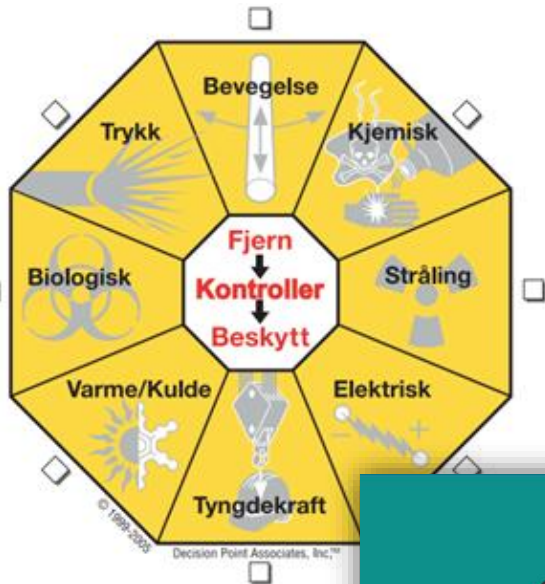

Diskuter følgende i arbeidslaget før oppstart:

1. Hvordan skal jobben gjøres?
2. Hva kan gå galt?
3. Hvilke tiltak må iverksettes?
4. Hvem må jeg informere?
5. Er risikoen akseptabel?

Sikker jobb analyse (SJA)

Det **SKAL** gjennomføres en SJA når:

- Arbeidet **avviker fra beskrivelser i øvrige prosedyrer** og planer
- Arbeidsoperasjonen er **ny og ukjent for dem som skal utføre den**
- Folk som **ikke kjenner hverandre** skal jobbe sammen
- Det skal brukes **utstyr som de ansatte ikke har erfaring med**
- **Forutsetningene er endret**, f.eks. værforhold, tid til rådighet, endret rekkefølge av oppgaver eller det er krevende å samhandle med andre aktiviteter som foregår samtidig.
- Det har **inntruffet ulykker/uønskede hendelser ved tilsvarende aktiviteter tidligere**

SJA er et formelt og juridisk dokument som skal signeres av den som skal utføre oppgaven og arkiveres.

SJA skal fylles ut i samråd med eller godkjennes av en ansatt i Svalbard Energi før arbeidene påbegynnes.



LOTO - Lock Out Tag Out



Hva er LOTO?

- Sikrer at utstyr er **avstengt, isolert og ikke kan startes**
- Hindrer **frigjøring av farlig energi**
- Brukes ved **vedlikehold og arbeid på anlegg**

Når skal LOTO brukes?

- Når det er fare for **elektrisk, mekanisk eller annen energi**
- Når SJA/risikovurdering krever **ekstra sikkerhetsbarrierer**

Viktige prinsipper

- 🔒 **Personlig hengelås** – kun den som har satt den opp kan fjerne den
- 👷 **Flere som jobber på samme anlegg** – hver bruker skal ha egen hengelås
- ⚠️ **LOTO fjernes først når arbeidet er ferdig**

LOTO stasjon er plassert på kontrollrommet.

Farlige stoffer og stoffkartotek

Farlige stoffer

I og omkring anlegget forekommer farlige stoffer som du kan komme i kontakt med.

De mest brukte stoffene vi bruker er **diesel, motorolje, Glykol/kjølevæske, urea, lut og avfettingmiddel**. Det er også mange andre stoffer som benyttes eller har blitt benyttet i kullkraftverket

Du **SKAL gjøre deg kjent sikkerhetsdatabladet** til de stoffene du jobber med. Søk opp i stoffkartoteket om du ikke finner SDB

Bruk **riktig verneutstyr og nødprosedyrer ved uhell**. Det er satt ut **nøddusjer og øyespylingsmuligheter** i nærheten av stoffene.



Symbol øyeskyll

Sikkerhetsdatablad (SDB)

Et SDB inneholder produsentens informasjon om **farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak** ved bruk av kjemikalier.

Det skal være **SDB tilgjengelig** for alle farlige stoffer og helsefarlig biologisk materiale som benyttes i virksomheten **der stoffene oppbevares og brukes**.

Informasjonen i sikkerhetsdatabladet gjør det mulig å:

- sette i gang nødvendige tiltak for å **ivareta helse og sikkerhet på arbeidsplassen og for det ytre miljø**.
- sikre riktig **avfallsbehandling**
- sikre **trygg håndtering, lagring og avhending** av kjemikaliene,
- gi presis **informasjon** om tiltak ved utilsiktet utslipp eller til lege ved ulykke

Stoffkartotek

Alle SDB skal være tilgjengelige i stoffkartoteket

Online:



Om faresymboler:

<https://www.ecoonline.com/no/blogg/faresymboler-og-faremerking>

Førstehjelpsutstyr



Førstehjelpskofferter er plassert i alle bygg og etasjer



Øyeskyllestasjon eller **nøddusj** er plassert i nærheten av kjemikalier




Hjertestarter er plassert ved siden av inngang til spiserom

All medisinsk behandling rapporteres til din arbeidsleder.


AVFALLSHÅNDTERING

BRENNBART

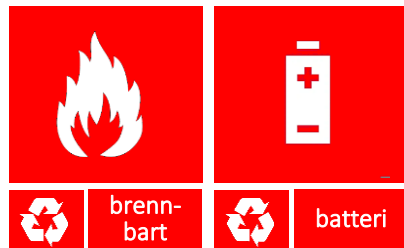


brenn-
bart batteri

FARLIG AVFALL

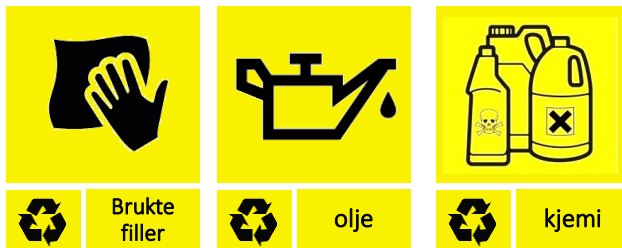

Brukte
filler olje kjemi

EE-AVFALL



EE-avfall

PAPP




papp

ALUMINIUM



alu

METALL



metall

TREVERK




trevirke

RESTAVFALL



rest-
avfall

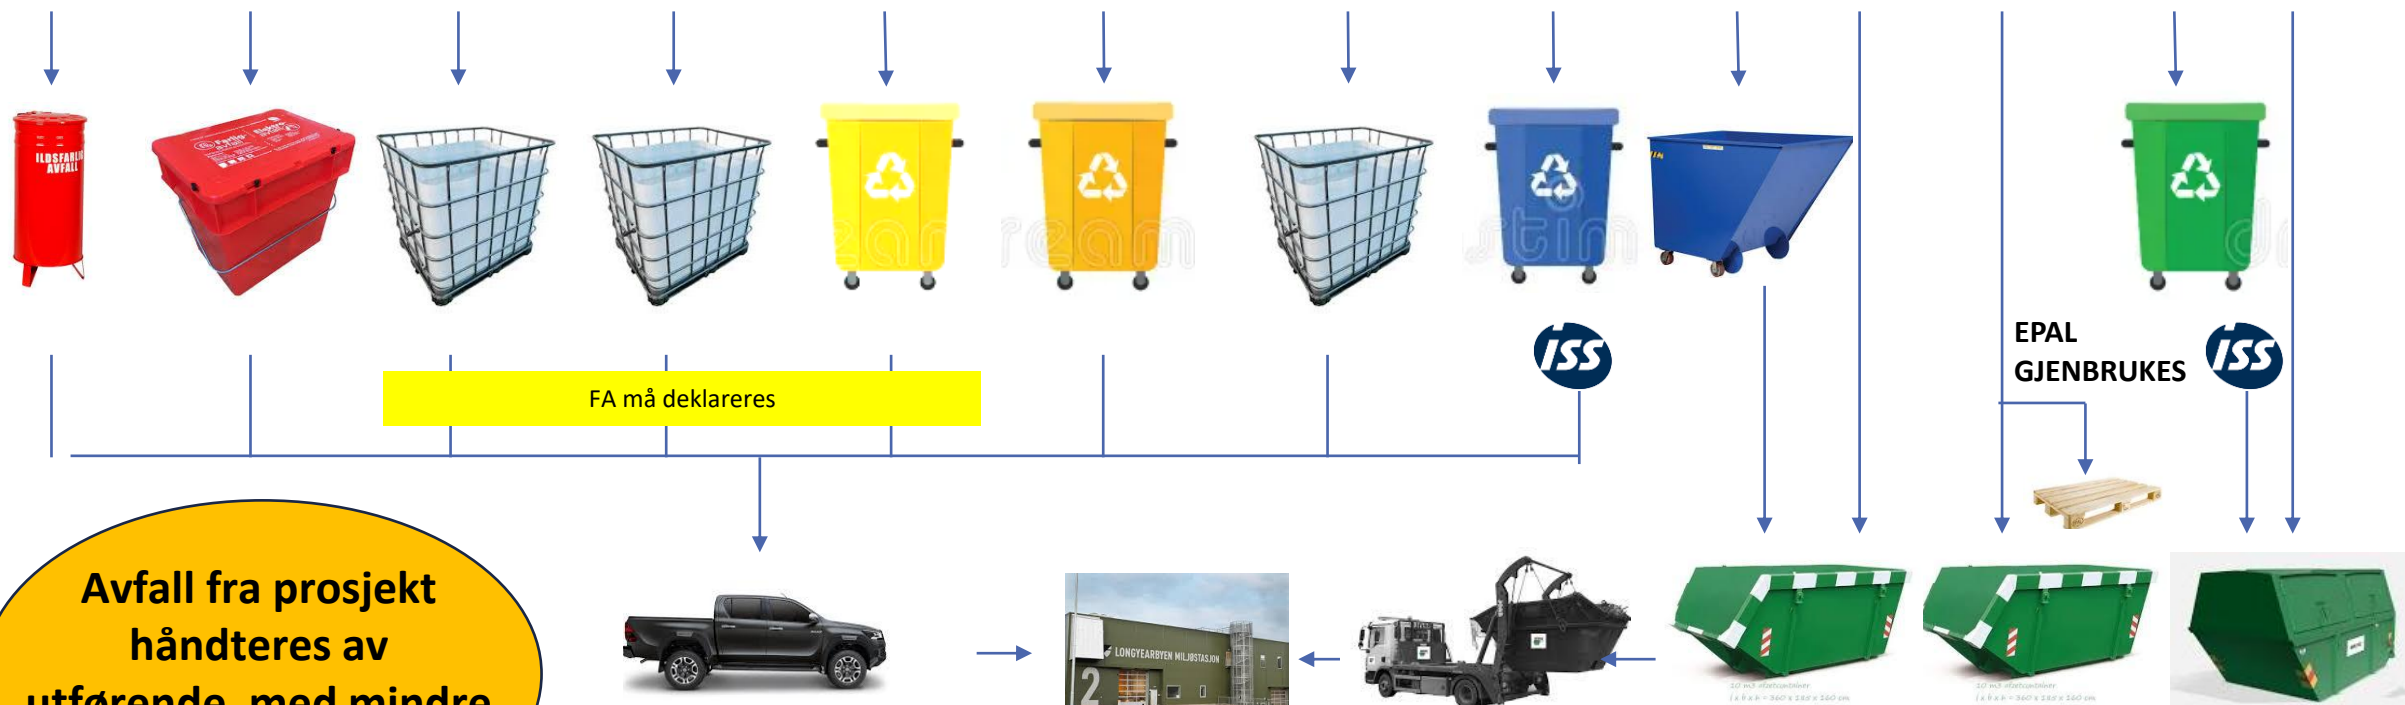

Avfall fra prosjekt
håndteres av
utførende, med mindre
annet er avtalt.



Svalbard Energi AS



LONGYEARBYEN
LOKALSTYRE



Svalbard Energi

Akutt forurensning

Umiddelbare tiltak:

- 📞 Varsle kontrollrom og relevante ressurser umiddelbart
- 🚧 Sperr av området og sikre skadested
- 🧪 Avklar type stoff og bruk riktig verneutstyr
- 🔍 Lokaliser og stans lekkasje (dersom mulig)
- 📊 Vurder mengde og forurensningsfare
- 🗺️ Kartlegg drenasjeveier og hindre spredning
- 🗑️ Bruk absorbenter



Spillkit 90 liter

Lokasjon:
FH1, FH3, FH5, FH6

Spillkit 200 liter

Lokasjon:
FH2



Absol

Lokasjon:
Energiverket

Brann og evakuering



Evakuering

- ALLE skal rolig forlate anlegg og bygg umiddelbart
- Gå til oppmøtested utenfor hovedinngang



Varsling

- Varsle 110

Brannalarm er direkte koblet til brannstasjon



Oppmøte og kontroll

- Møteplass: Utenfor hovedinngang
- Arbeidsleder foretar opptelling



Unntak

- Kun kraftverksoperatør og brannvernleder kan bli igjen på stasjon
- Informerer de som har evakuert




VARSLINGSPLAN

ALLE LOKASJONER

Vedkommende som først får kjennskap til en ulykke/hendelse*:

1. Sikre skadestedet
2. Varsle nødetater ved brann og personskade
3. Gi førstehjelp
4. Begrense skadens omfang
5. Gå til møteplass ved evakuering
6. Varsle kontrollrommet
7. Kontrollrom varsler elektrovakt og daglig leder

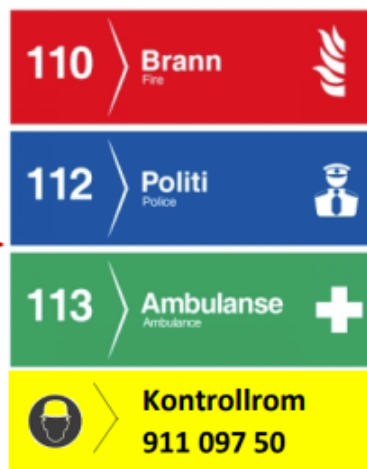

Daglig leder eller stedfortredende skal:

1. Forsikre seg om at pårørende vil bli varslet av den skadde selv, sykehus, politi etc.
2. Orientering til styret og øvrige ansatte
3. Vurdere rapport/tiltak
4. Håndtering av media
5. Eventuelt nedsette krisestab iht. kriseledelsesplan (under utarbeidelse)

Daglig leder:
Torsten Sole-Gärtner 988 07 462

Om DL ikke svarer fortsett i denne rekkefølgen:

Thor Gjerløw 951 48 899

Sysselemester: 79 02 12 22/112

Arbeidstilsynet: 73 19 97 00

LL (Lokalstyre): 51 20 56 60

Leder HMS og kvalitet:

Henriette Schjølset 922 32 671

Miljøutslipp:

1. Sysselemesteren
2. LL (Lokalstyre)
3. Miljødirektoratet

Når du varsler

- HVEM som ringer
- HVOR det har hendt
- HVA som har hendt
- Om noen / noe er skadet – alvorlighetsgrad, skadens art og omfang, antall som er skadet, om noen er innesperret, fastklemt eller savnet

Nestenulykke

- Alvorlig nestenulykke som kunne ha medført skade eller dødsfall varsles til daglig leder og registreres i TQM

Uttalelser til pressen

- Det er kun daglig leder eller stedfortreder som uttaler seg til pressen og sosiale medier og til pårørende for å sikre riktig og presis informasjonsflyt

*Alvorlig personskade/ulykke, utslipp av farlige stoffer, eksplosjon, brann, bygningskollaps, skred, personulykke, alvorlig skade på infrastruktur, fare for forsyningssikkerhet, bortfall av internett


Avviksregistrering - rapportering

Rapporter avvik hvis det oppstår uønskede hendelser eller du oppdager ting som bør utbedres.

For eksempel:

- Uryddige områder, rot og søppel
- Uønskede hendelser, fall og skader
- Sikkerhetsavvik som for eksempel ulåste dører, manglende lys, blokkerte nødutganger, mangel på verneutstyr etc.

Registrering for eksterne:

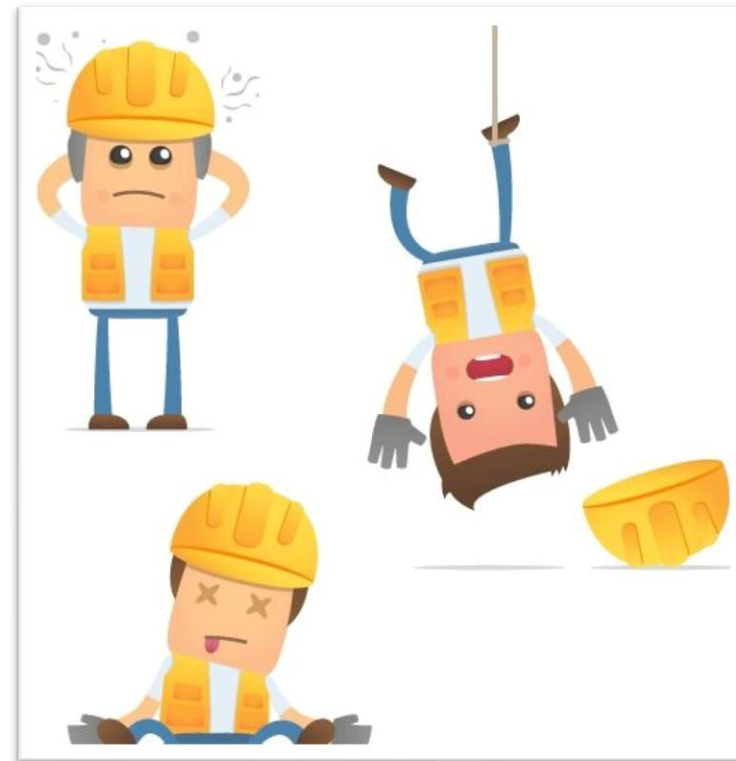

QR-kode er vilkårlig plassert i anlegget.



Kulturminner

Dersom man under arbeid mistenker at man har funnet kulturminne, gjør man følgende:

- Stopp arbeidet umiddelbart
- La funnet ligge som du fant det – ikke forsøk å løfte det opp eller grave mer rundt det
- Varsle SEAS leder/oppdragsgiver.
- SEAS varsler til Sysselmesteren for videre håndtering av funnet.

Definerte arbeidsområder

Interne

- Følg gjeldende områdeplaner
- Bruk av andre avdelingers områder skal avklares på forhånd
- Ved innleie av eksternt personell skal arbeidsområde defineres tydelig

Eksterne

- Benytt kun tildelt arbeidsområde
- Behov for utvidelse av området skal avklares med oppdragsgiver



OMRÅDEPLAN

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1 Energiverket | 6 Sykkelparkering |
| 2 Renseverket | 7 Tomme fat |
| 3 Dieselkraft Vest | 8 Vedlikehold stål |
| 4 Reservekraft Vest | 9 Brukte paller |
| 5 Evakueringsplass | 10 Avfallsstasjon |
| 11 Nødstrømsaggregat | 14 Pumpehus |
| 12 Batteri | 15 Lagerplass EL&Auto |
| 13 Kabeltromler | |
| 16 Lagerplass FV | |
| 17 Prosjekt | |
| 18 LL/Sanering | |

Tomtegrense		
PROD	EL&A	LL
FV	PROS	ADM

Svalbard Energi

Spørsmål?

Ta kontakt med:

- Din kontaktperson/oppdragsgiver
- Leder HMS og kvalitet
Henriette Schjølset 92 23 26 71
- Hovedverneombud eller verneombud
Håvard Lian Kleiving 99 51 21 76
Stian Michelsen 93 05 42 18



Takk for oppmerksomheten!