

## Allgemeines

**Projektbezeichnung:**

PRS\_door3\_open FDS607

**Verwendete Daten:**

1. Datei: Daten/PRS\_door3\_EXP.csv

Bezeichnung: Versuchsdaten

Kurzbezeichnung: EXP

2. Datei: Daten/PRS\_door3\_open\_FDS607.csv

Bezeichnung: Simulationsdaten

Kurzbezeichnung: SIM

**Informationen zu den Daten:**

Zuständige Organisation: IRSN

Serie: PRISME

Test: DOOR

Nummer: 3

Version: FDS607


**Maßgeblicher Zeitraum für die Validierung:**

2500 Sekunden

**Durchgeführte Operationen:**

1. Häufigkeit der Messgrößen
2. Gemittelter Zeitreihen Vergleich
3. PEAK-Vergleich
4. PEACOCK-Vergleich

Häufigkeit der Messgrößen

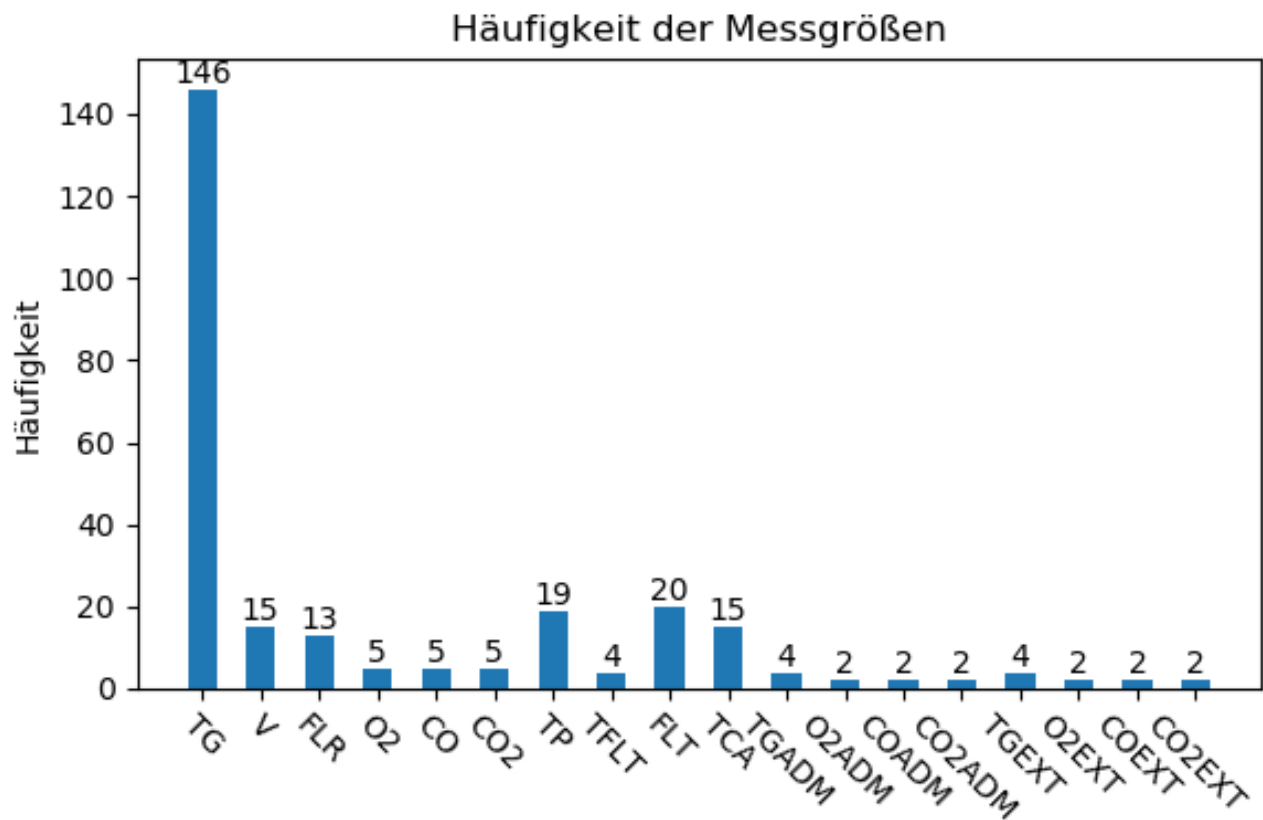

## **Ergebnisse der PEAKS und PEACOCKS:**

Gastemperatur - TG:

66.4% der PEAKS liegen im Vertrauensbereich

65.1% der PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

63.0% der PEAK/PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

OF-Temp. - TP:

78.9% der PEAKS liegen im Vertrauensbereich

84.2% der PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

84.2% der PEAK/PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

OF-Temp.-PVC-Kabel - TCA:

20.0% der PEAKS liegen im Vertrauensbereich

20.0% der PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

20.0% der PEAK/PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

Kohlenmonoxid - CO:

80.0% der PEAKS liegen im Vertrauensbereich

80.0% der PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

80.0% der PEAK/PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

Kohlendioxid - CO<sub>2</sub>:

20.0% der PEAKS liegen im Vertrauensbereich

20.0% der PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

0.0% der PEAK/PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

Sauerstoff - O<sub>2</sub>:

100.0% der PEAKS liegen im Vertrauensbereich

100.0% der PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

100.0% der PEAK/PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich


Strömungsgeschwindigkeit - V:


13.3% der PEAKS liegen im Vertrauensbereich


33.3% der PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich


26.7% der PEAK/PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich


## Gemittelter Zeitreihen Vergleich - Gastemperatur

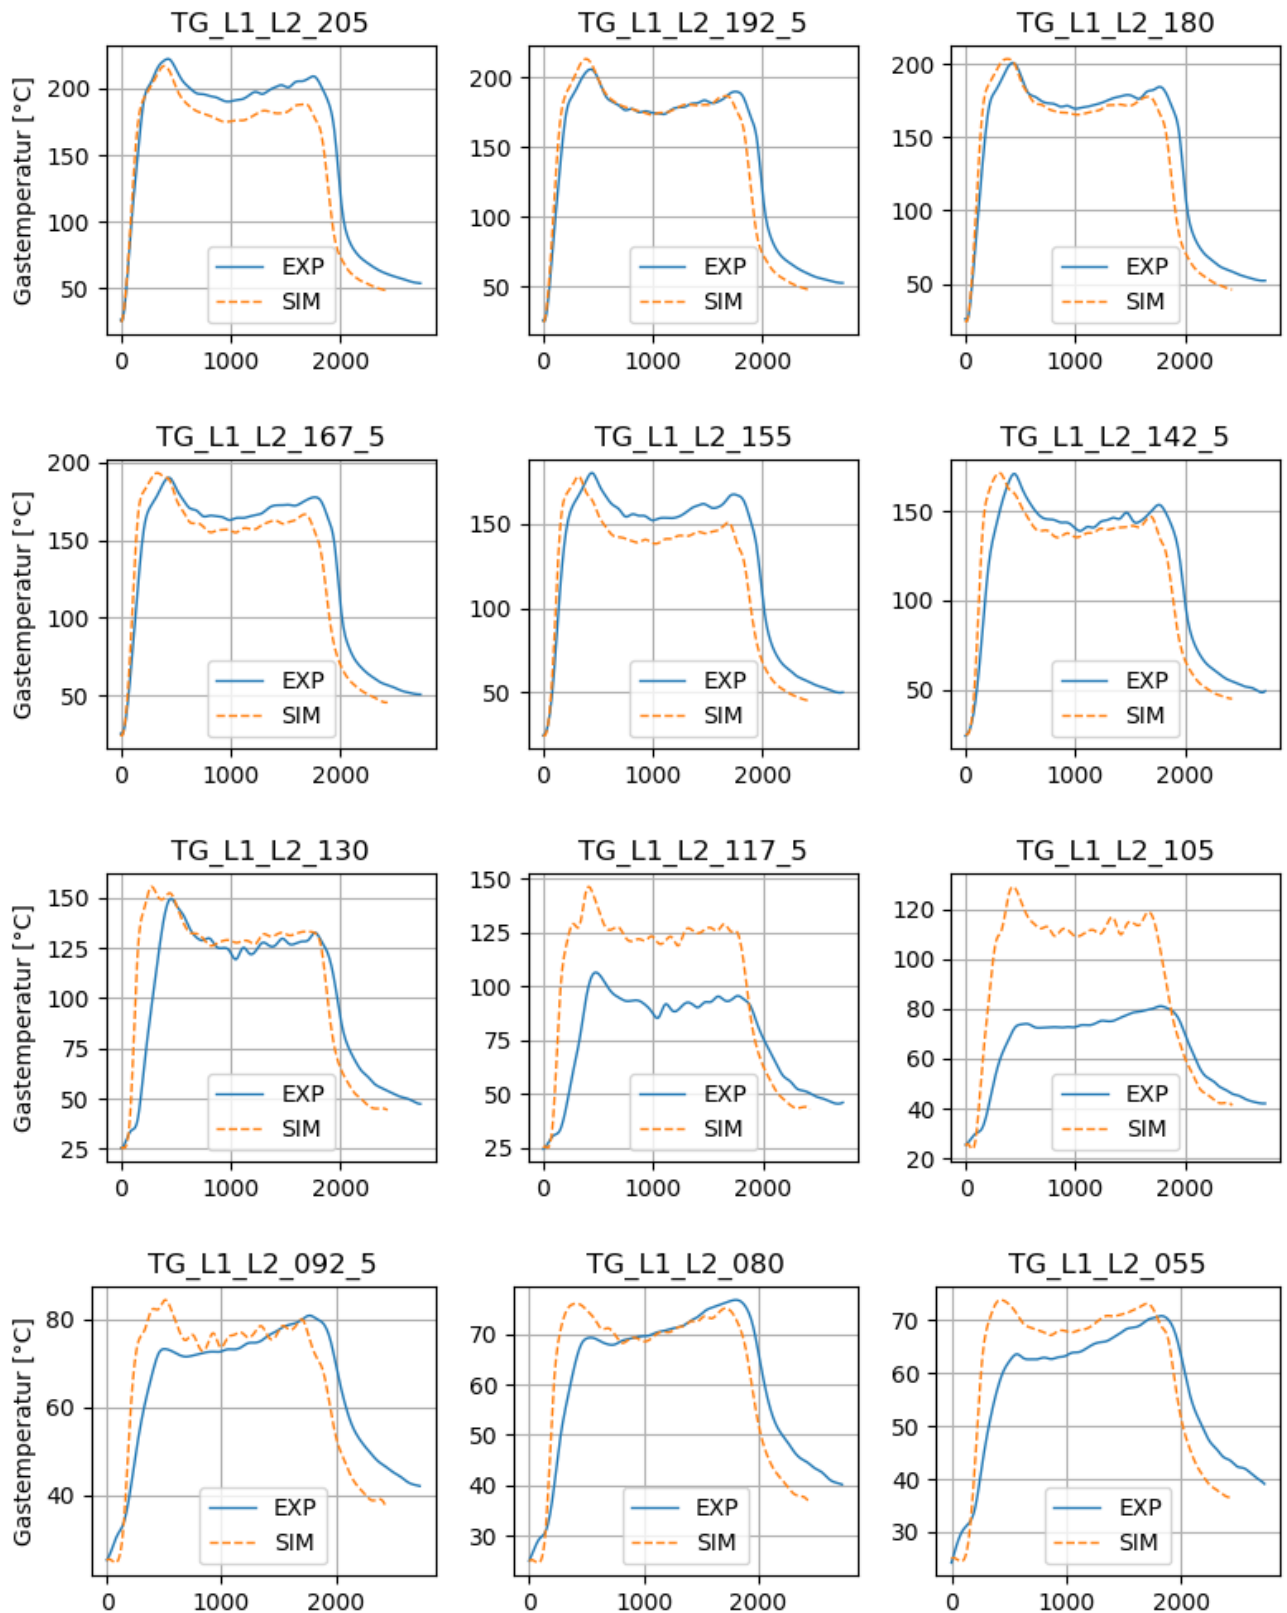

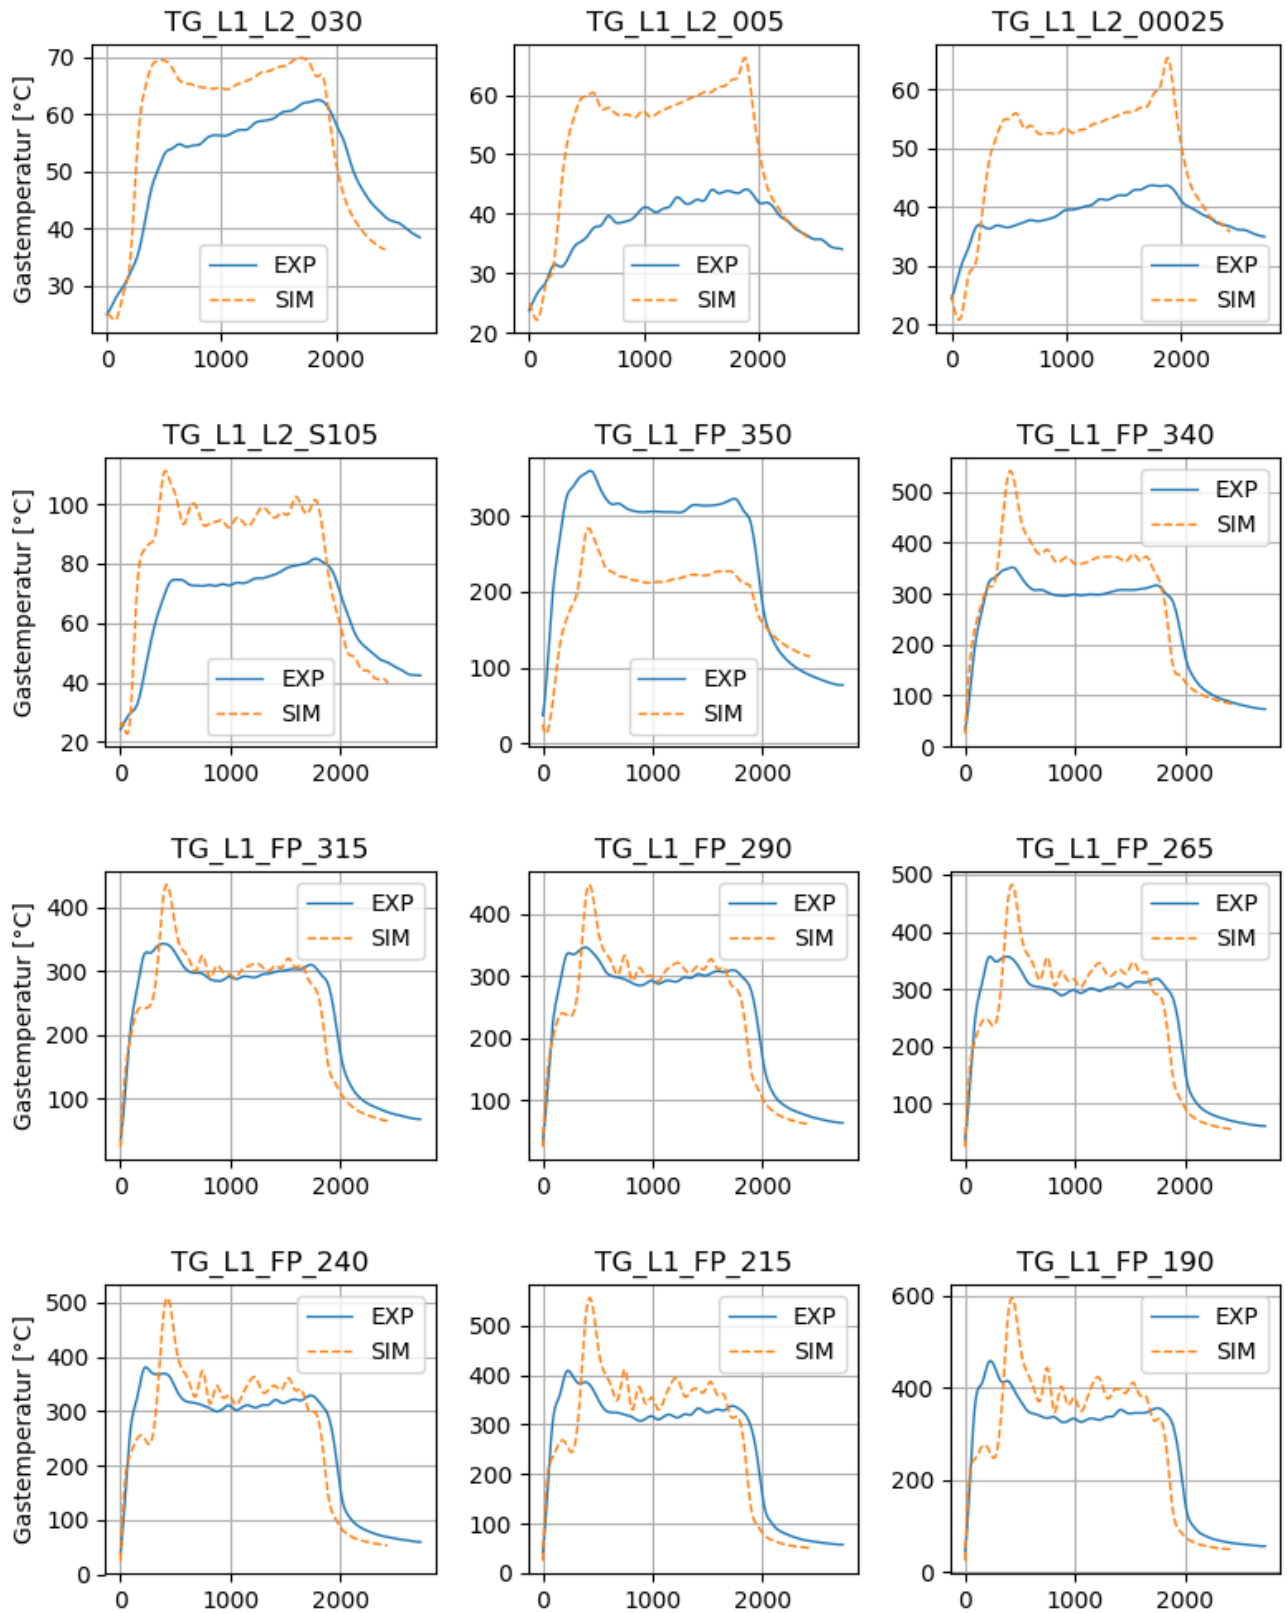


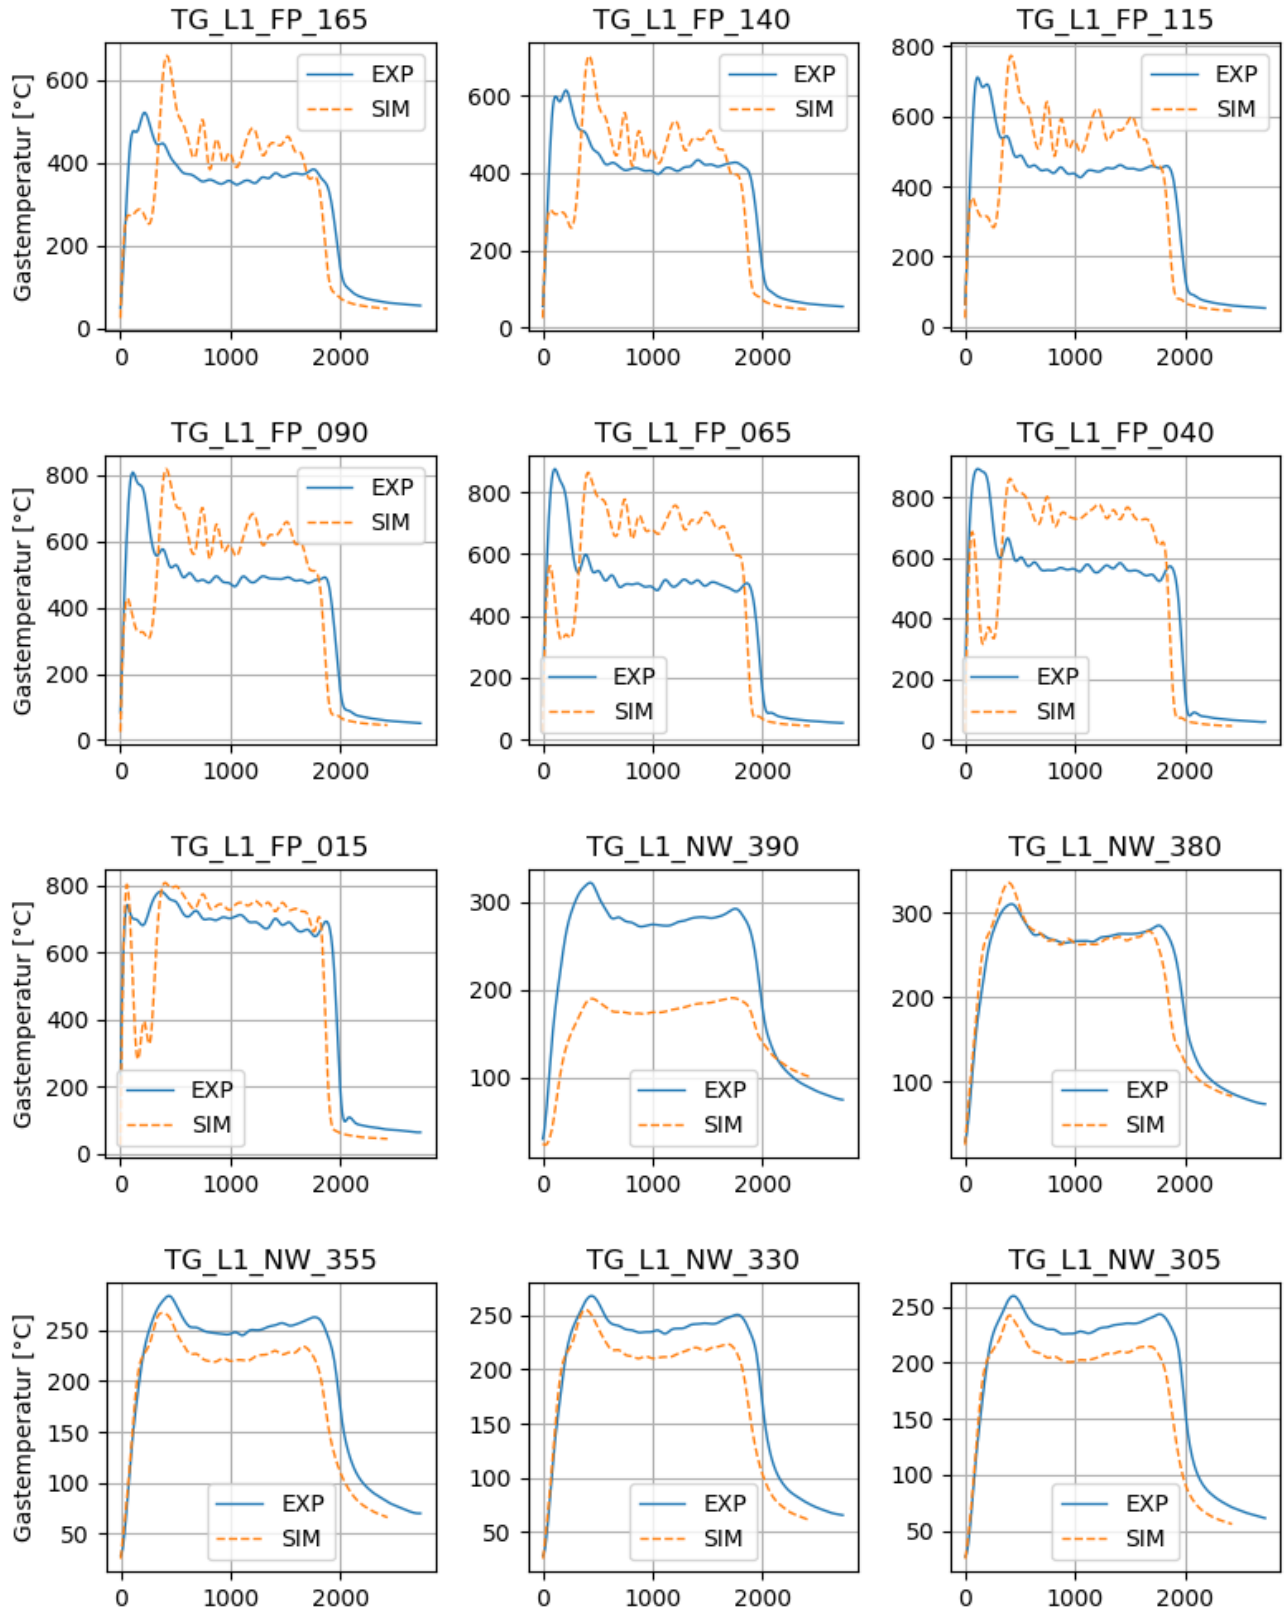


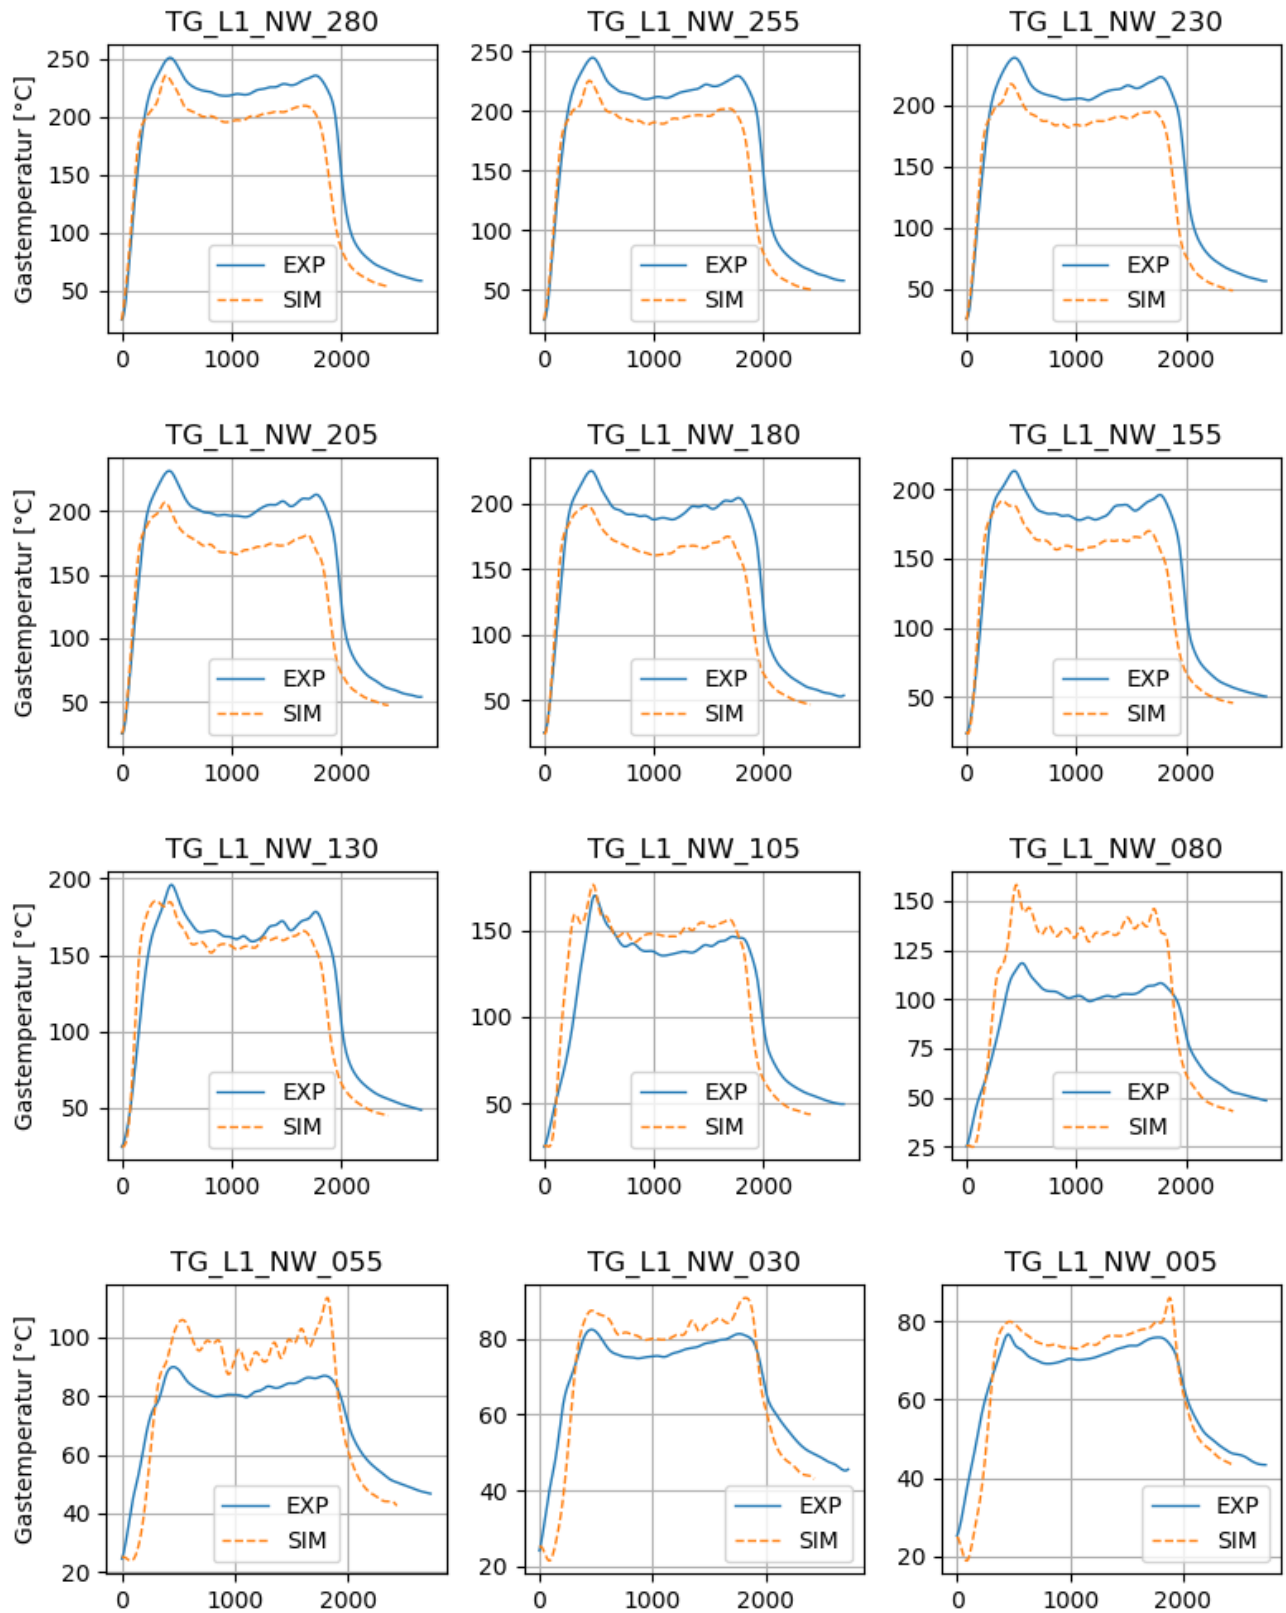


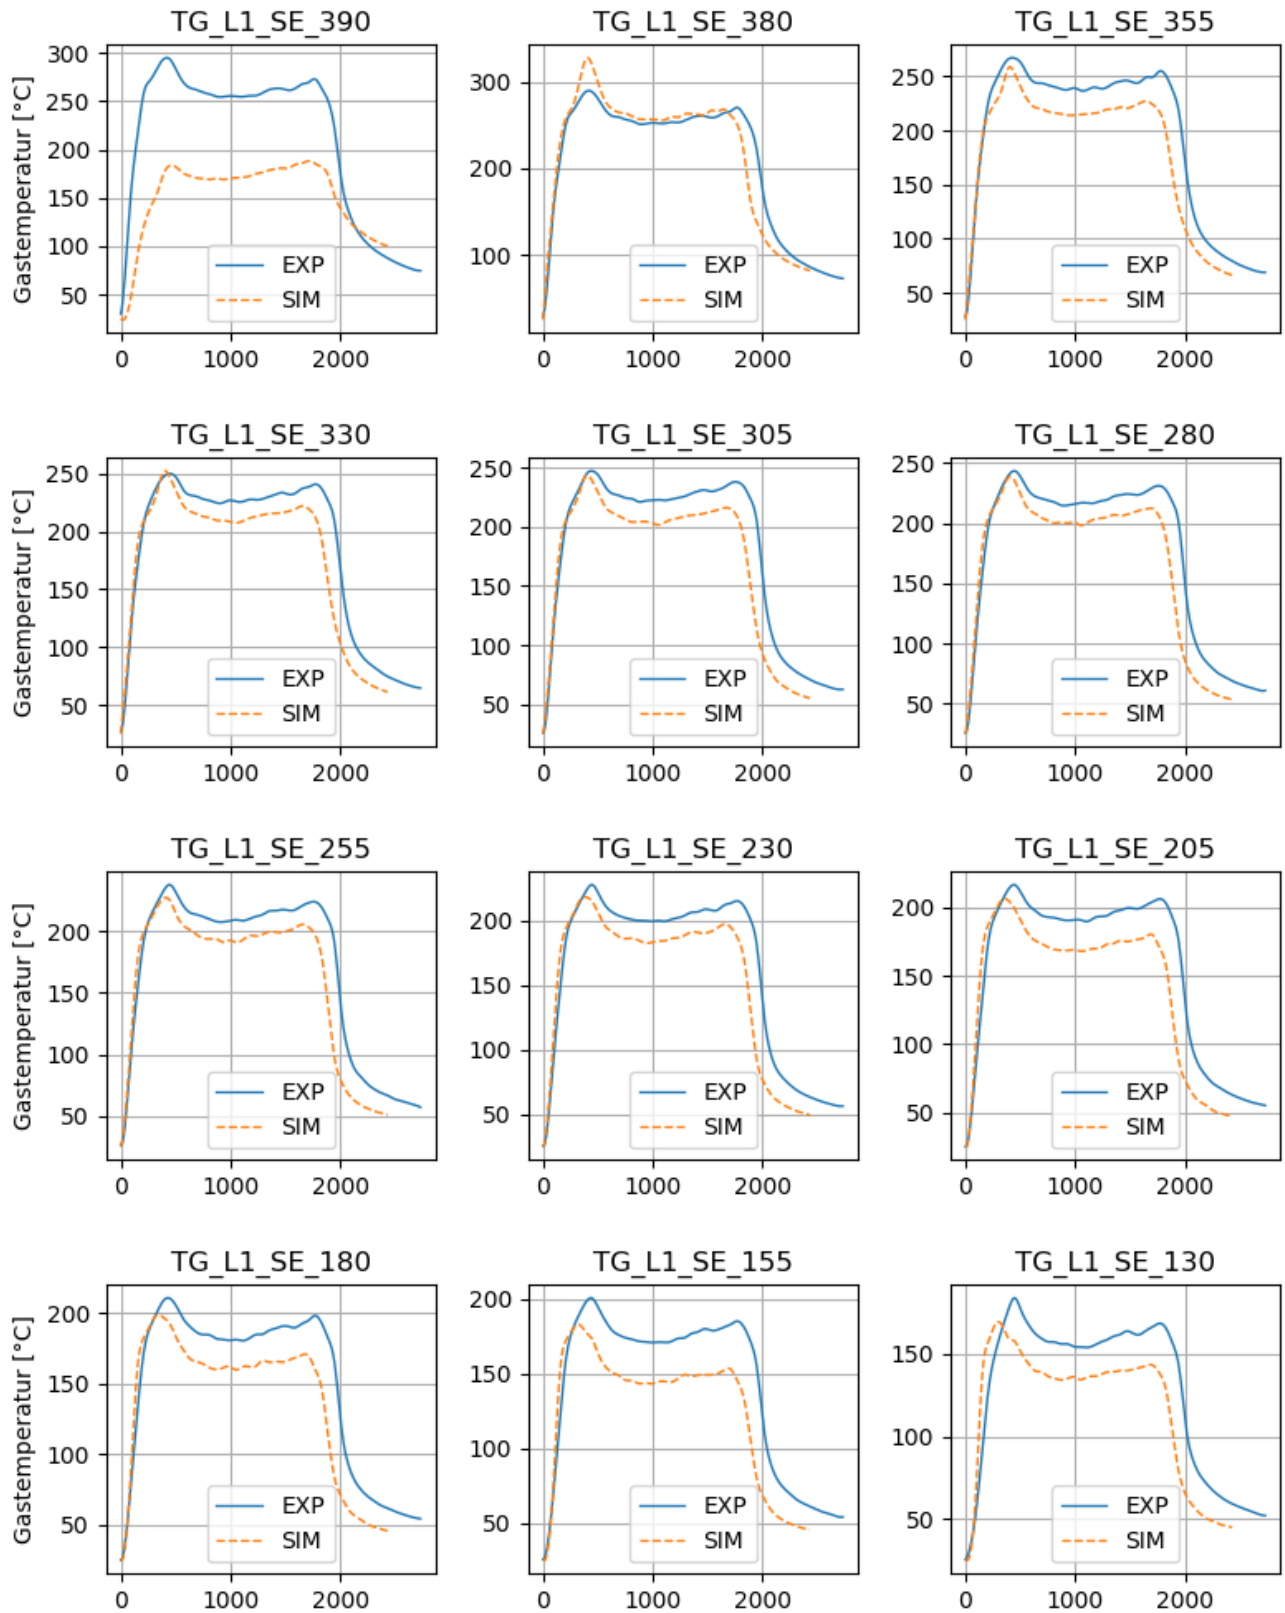





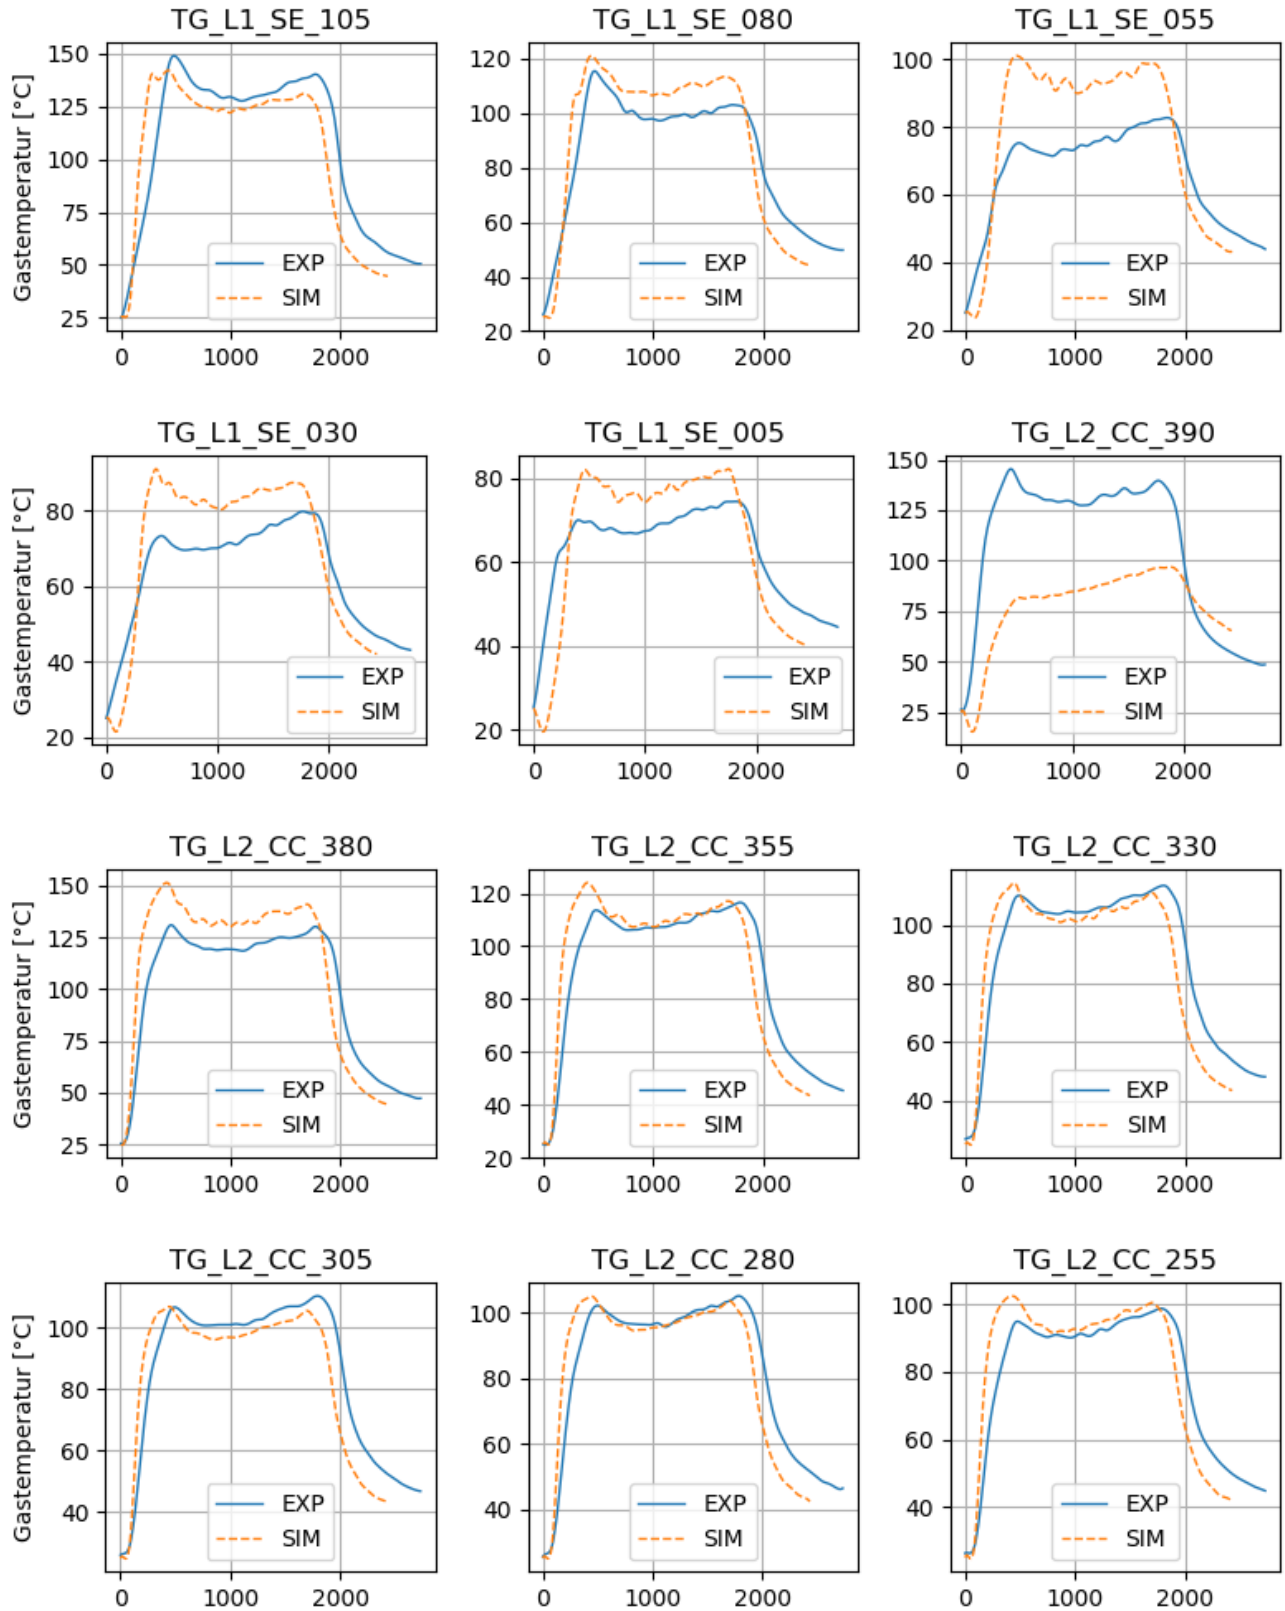


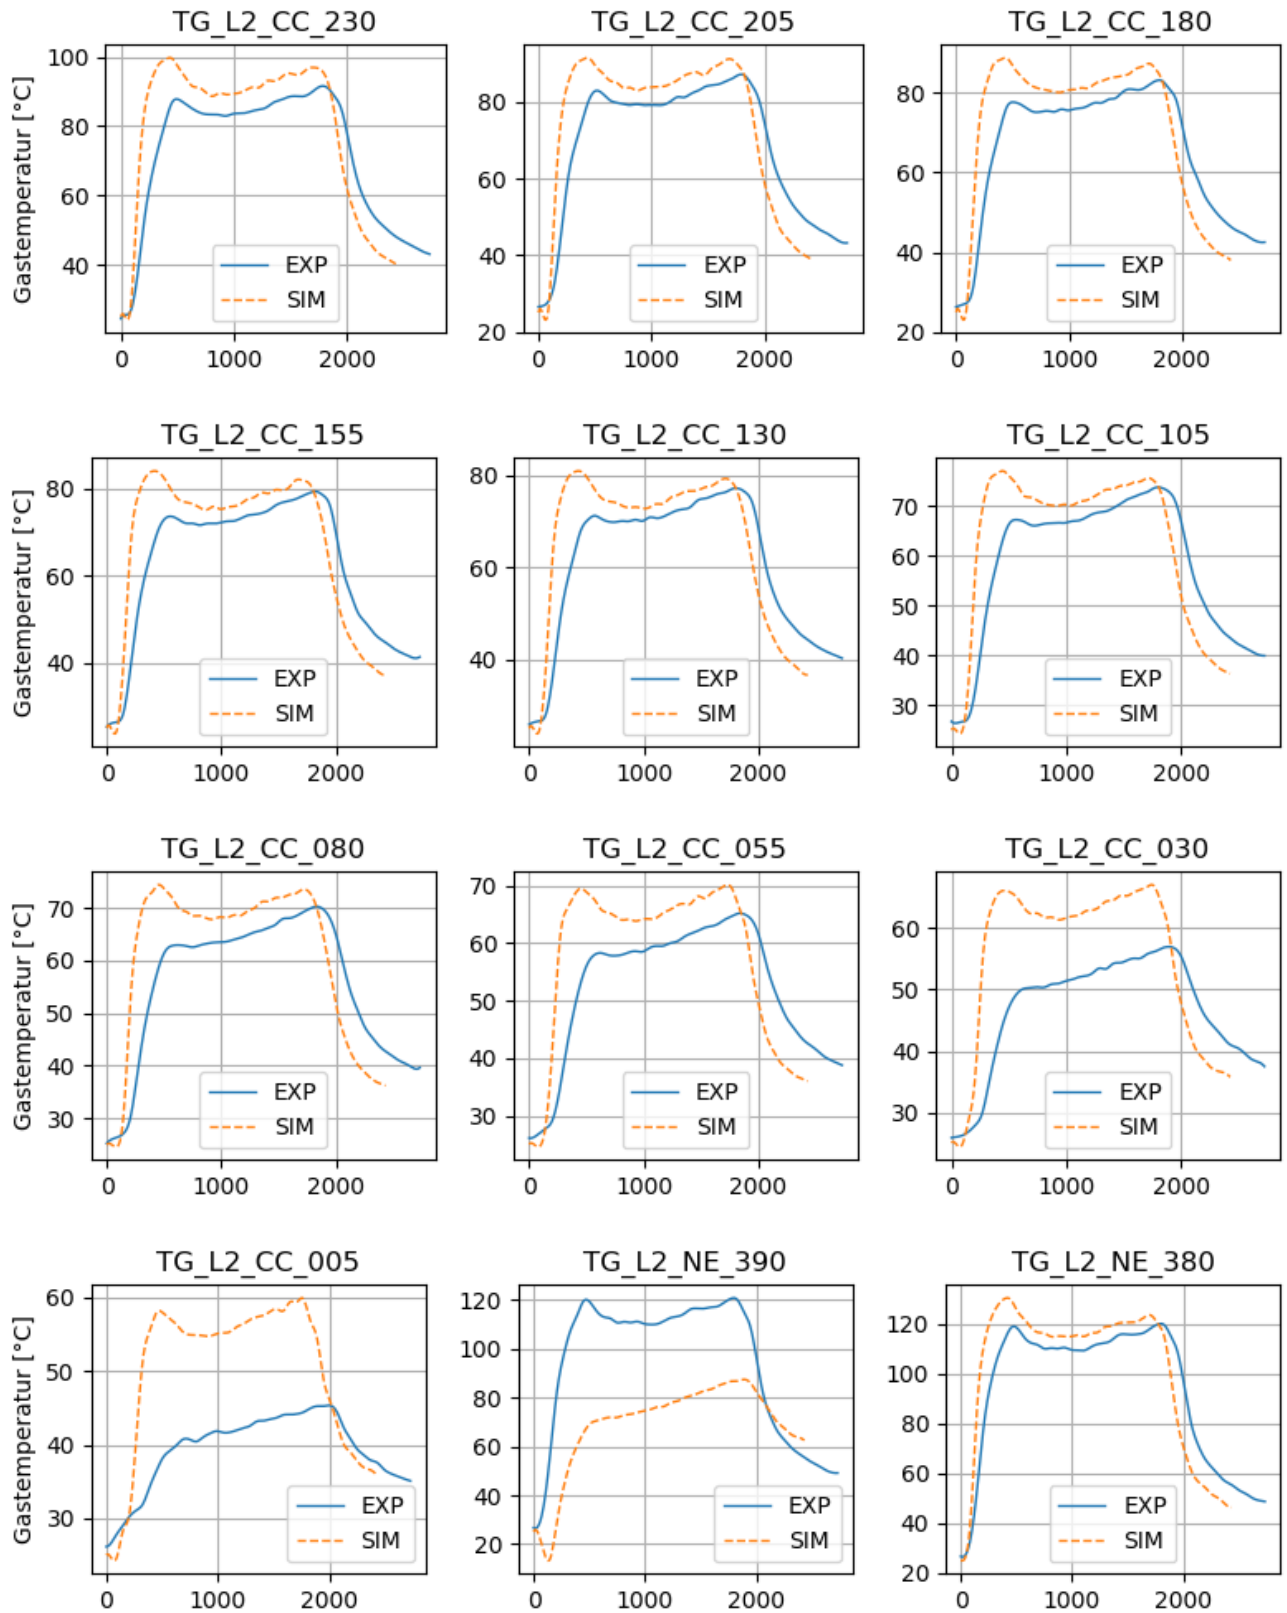


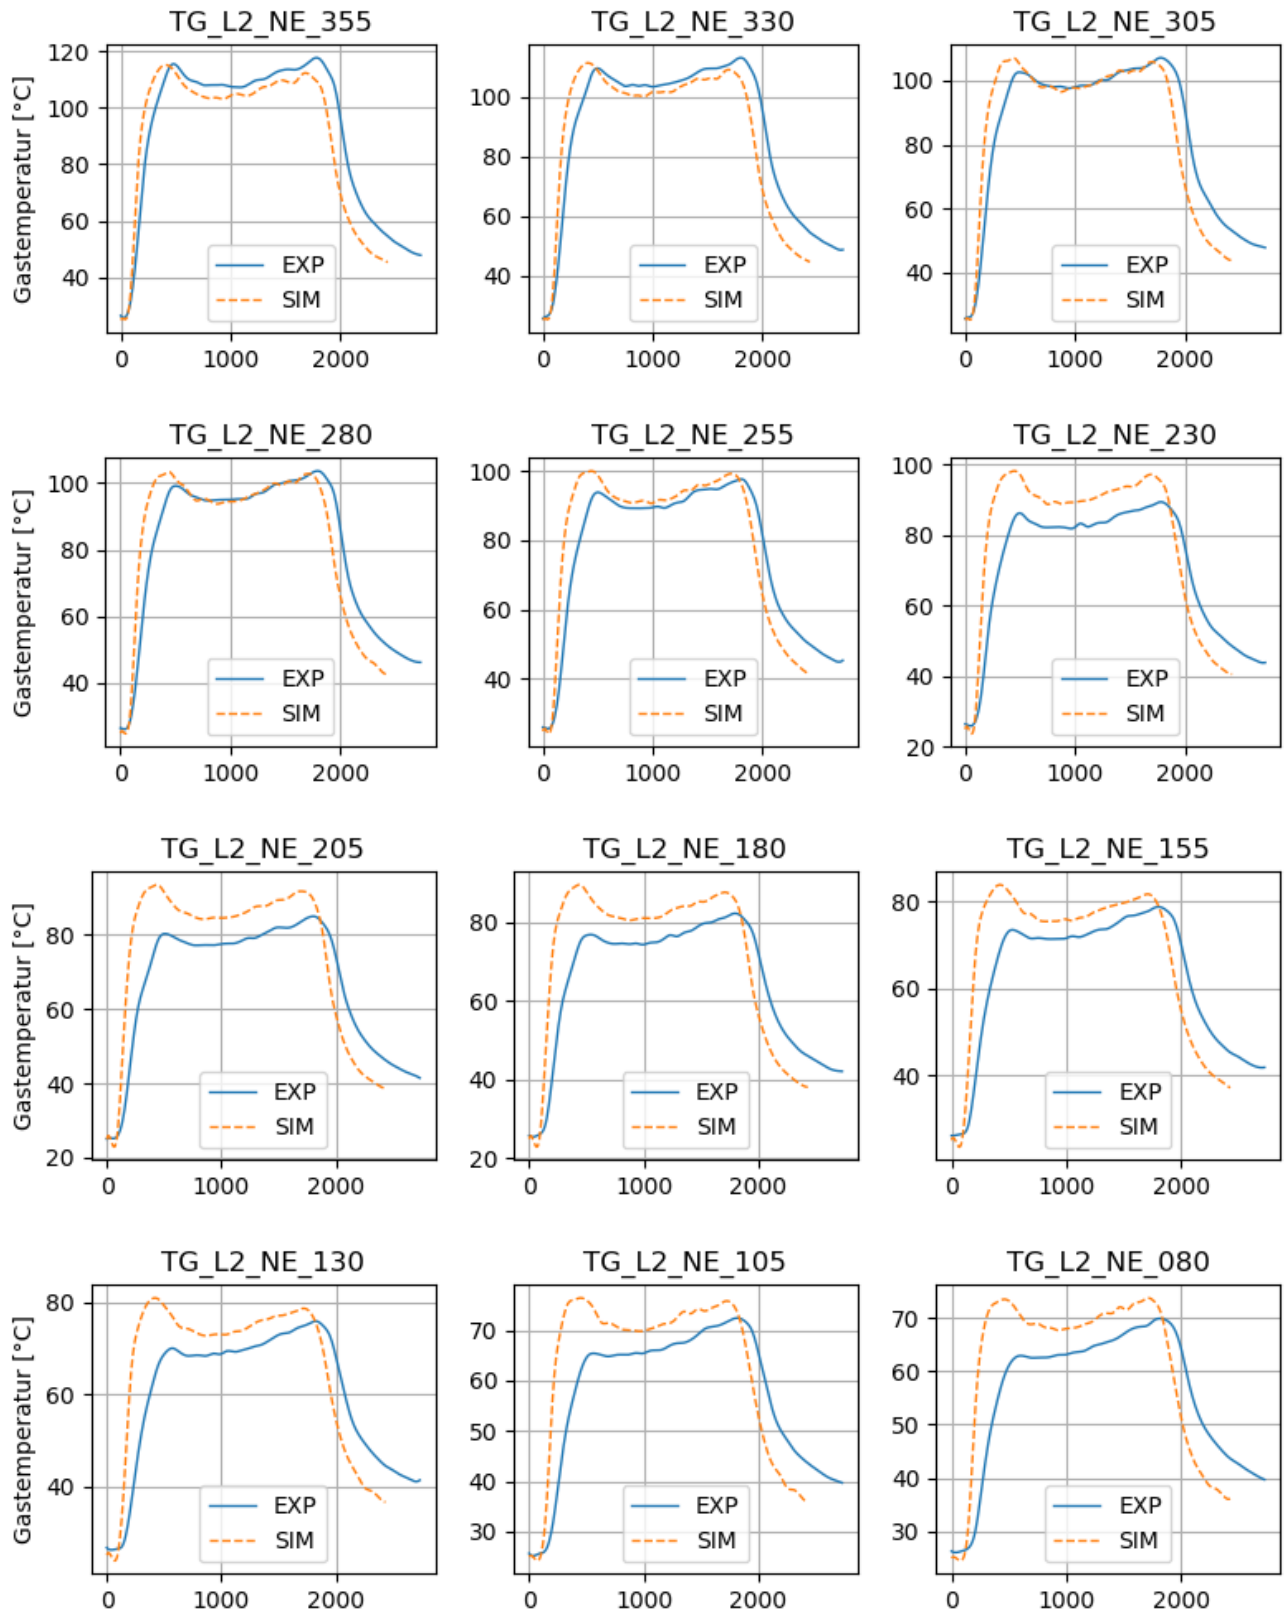

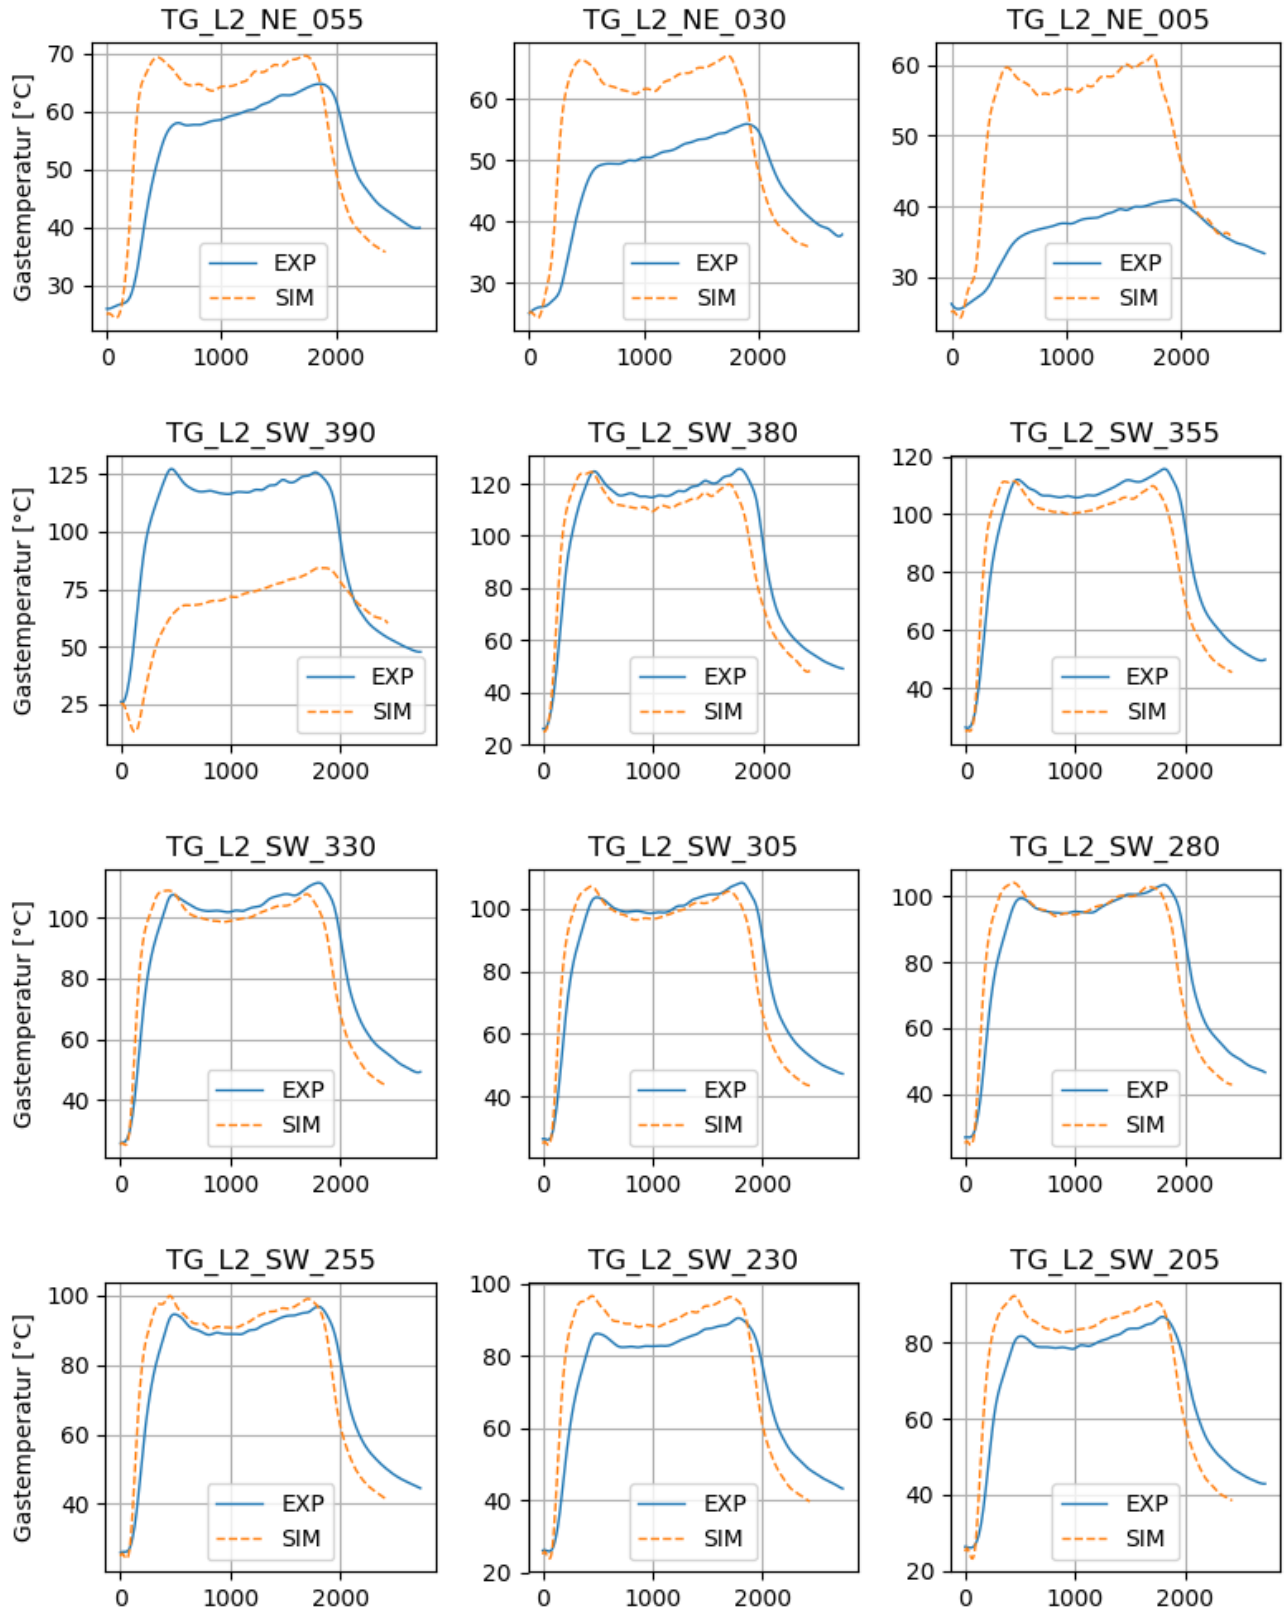


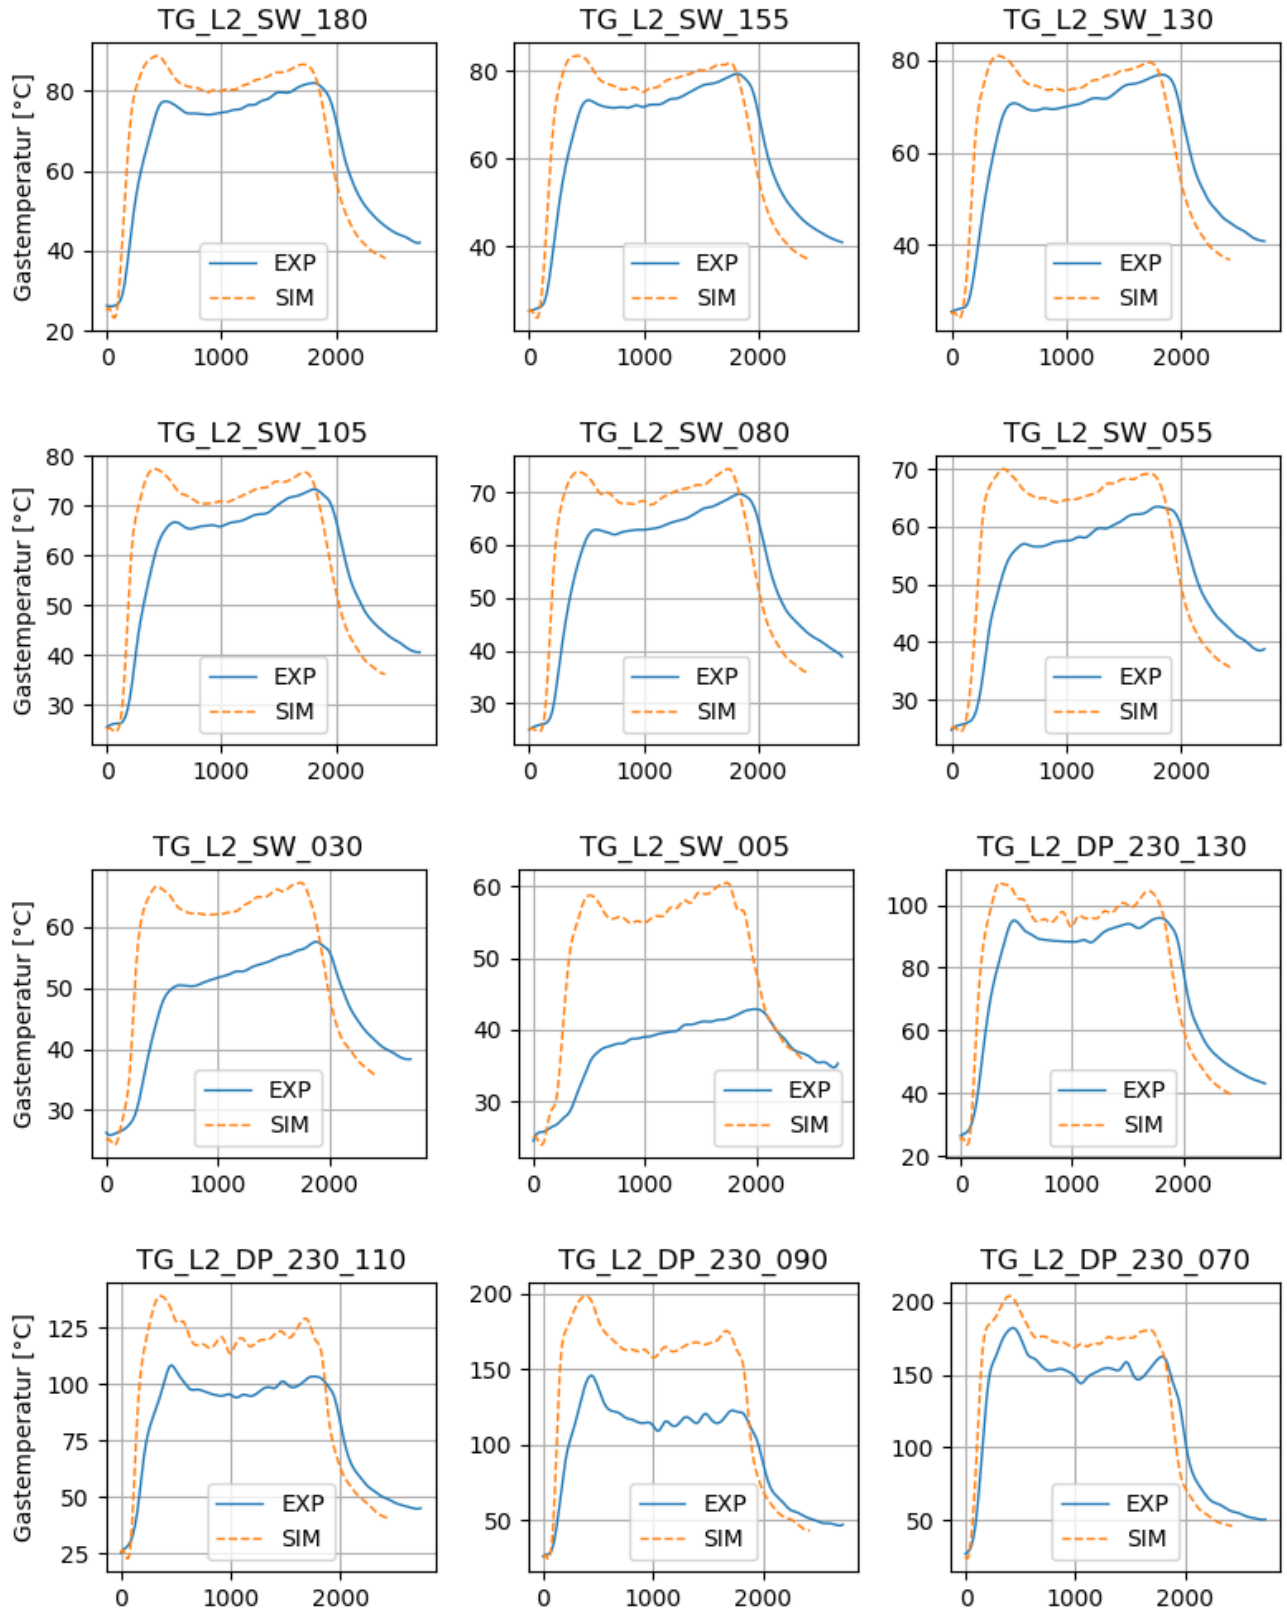

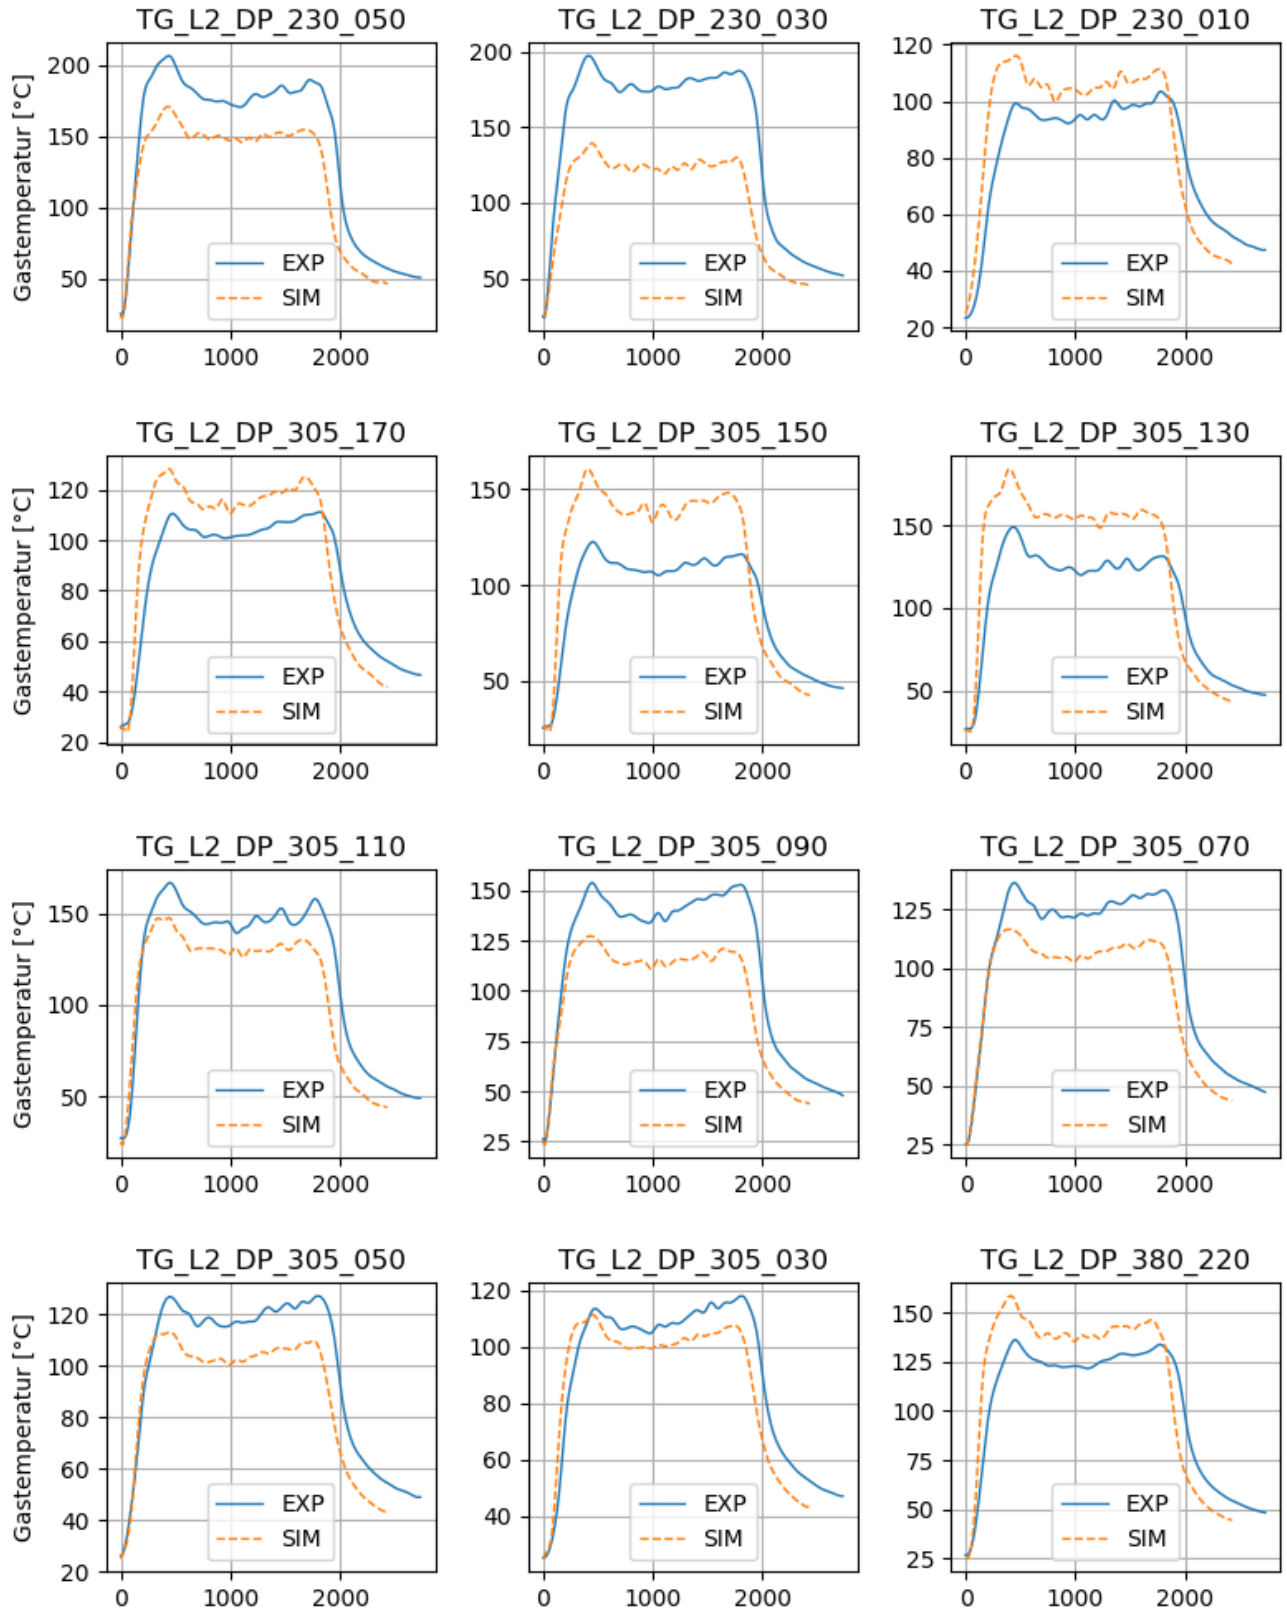


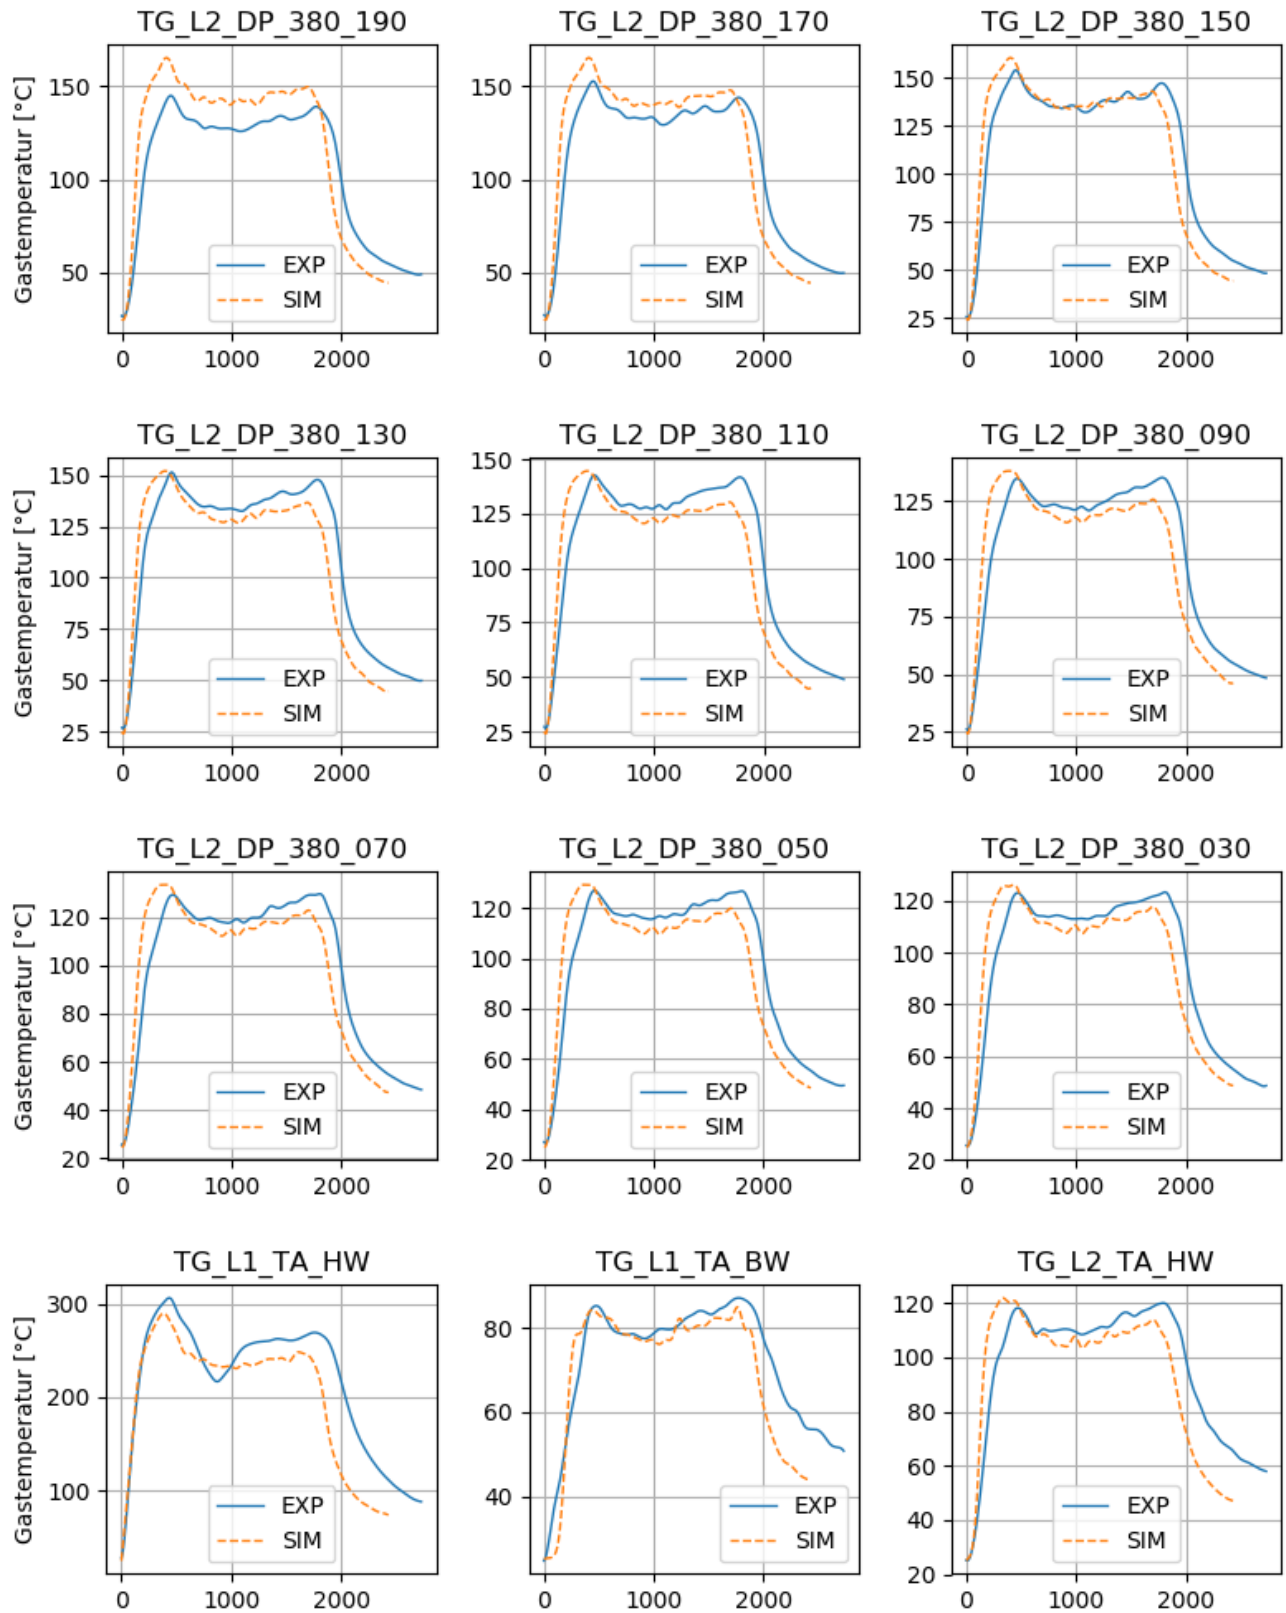




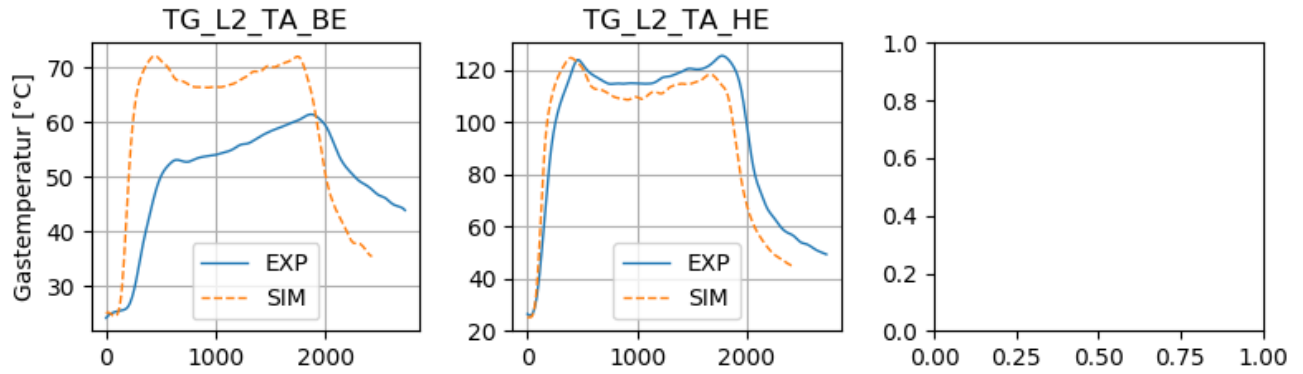


Gemittelter Zeitreihen Vergleich - OF-Temp.

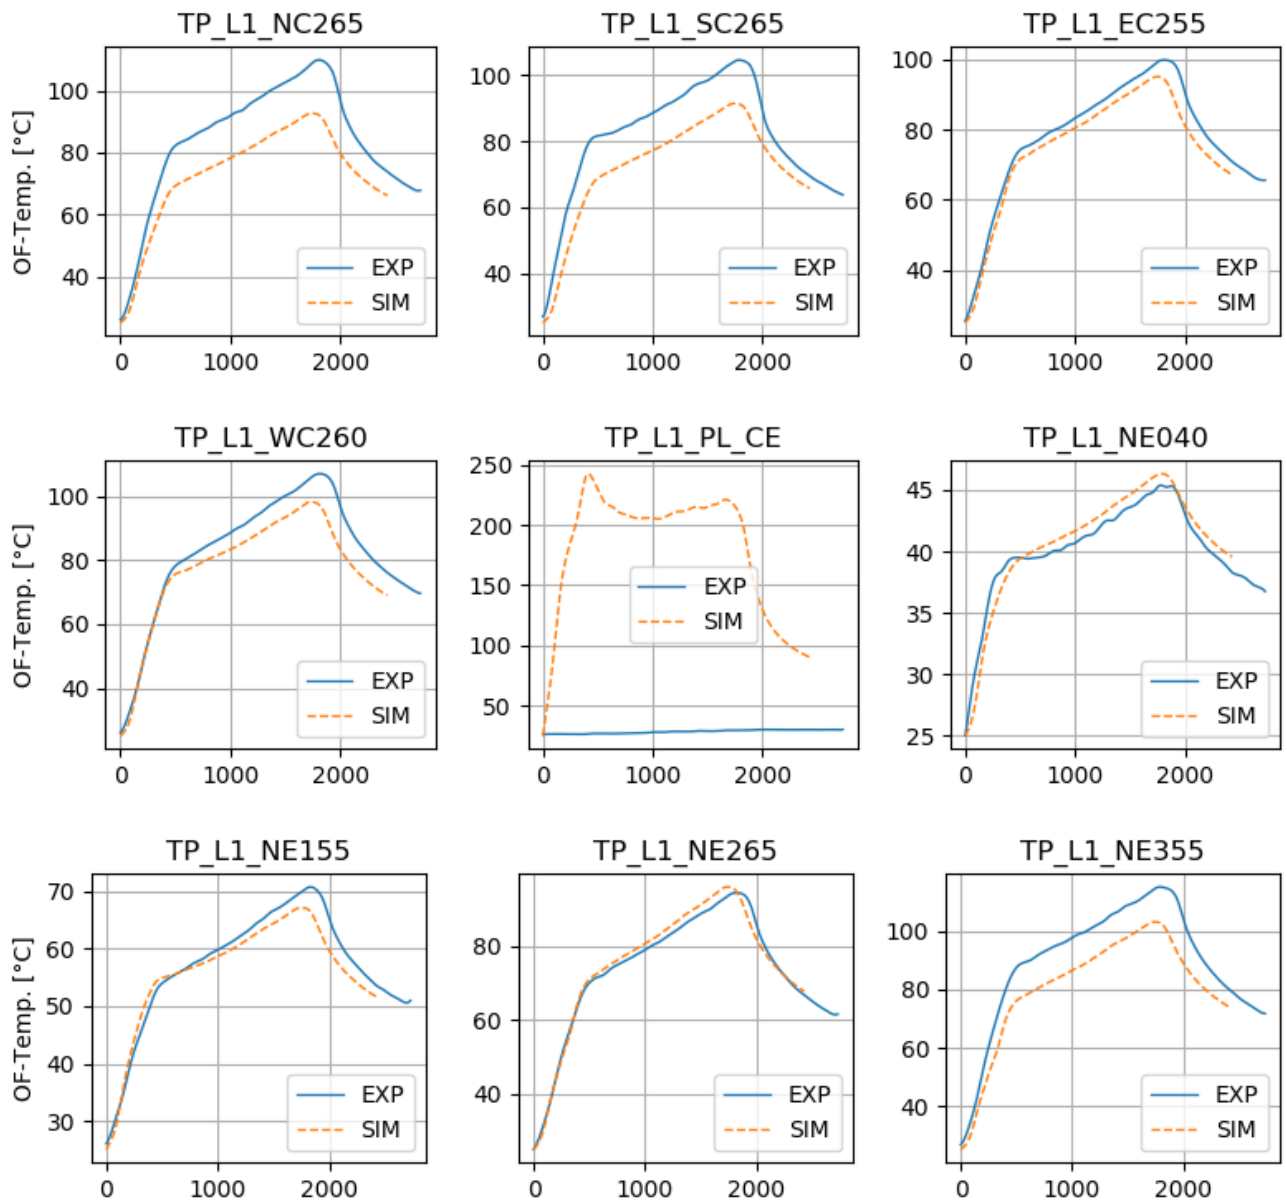




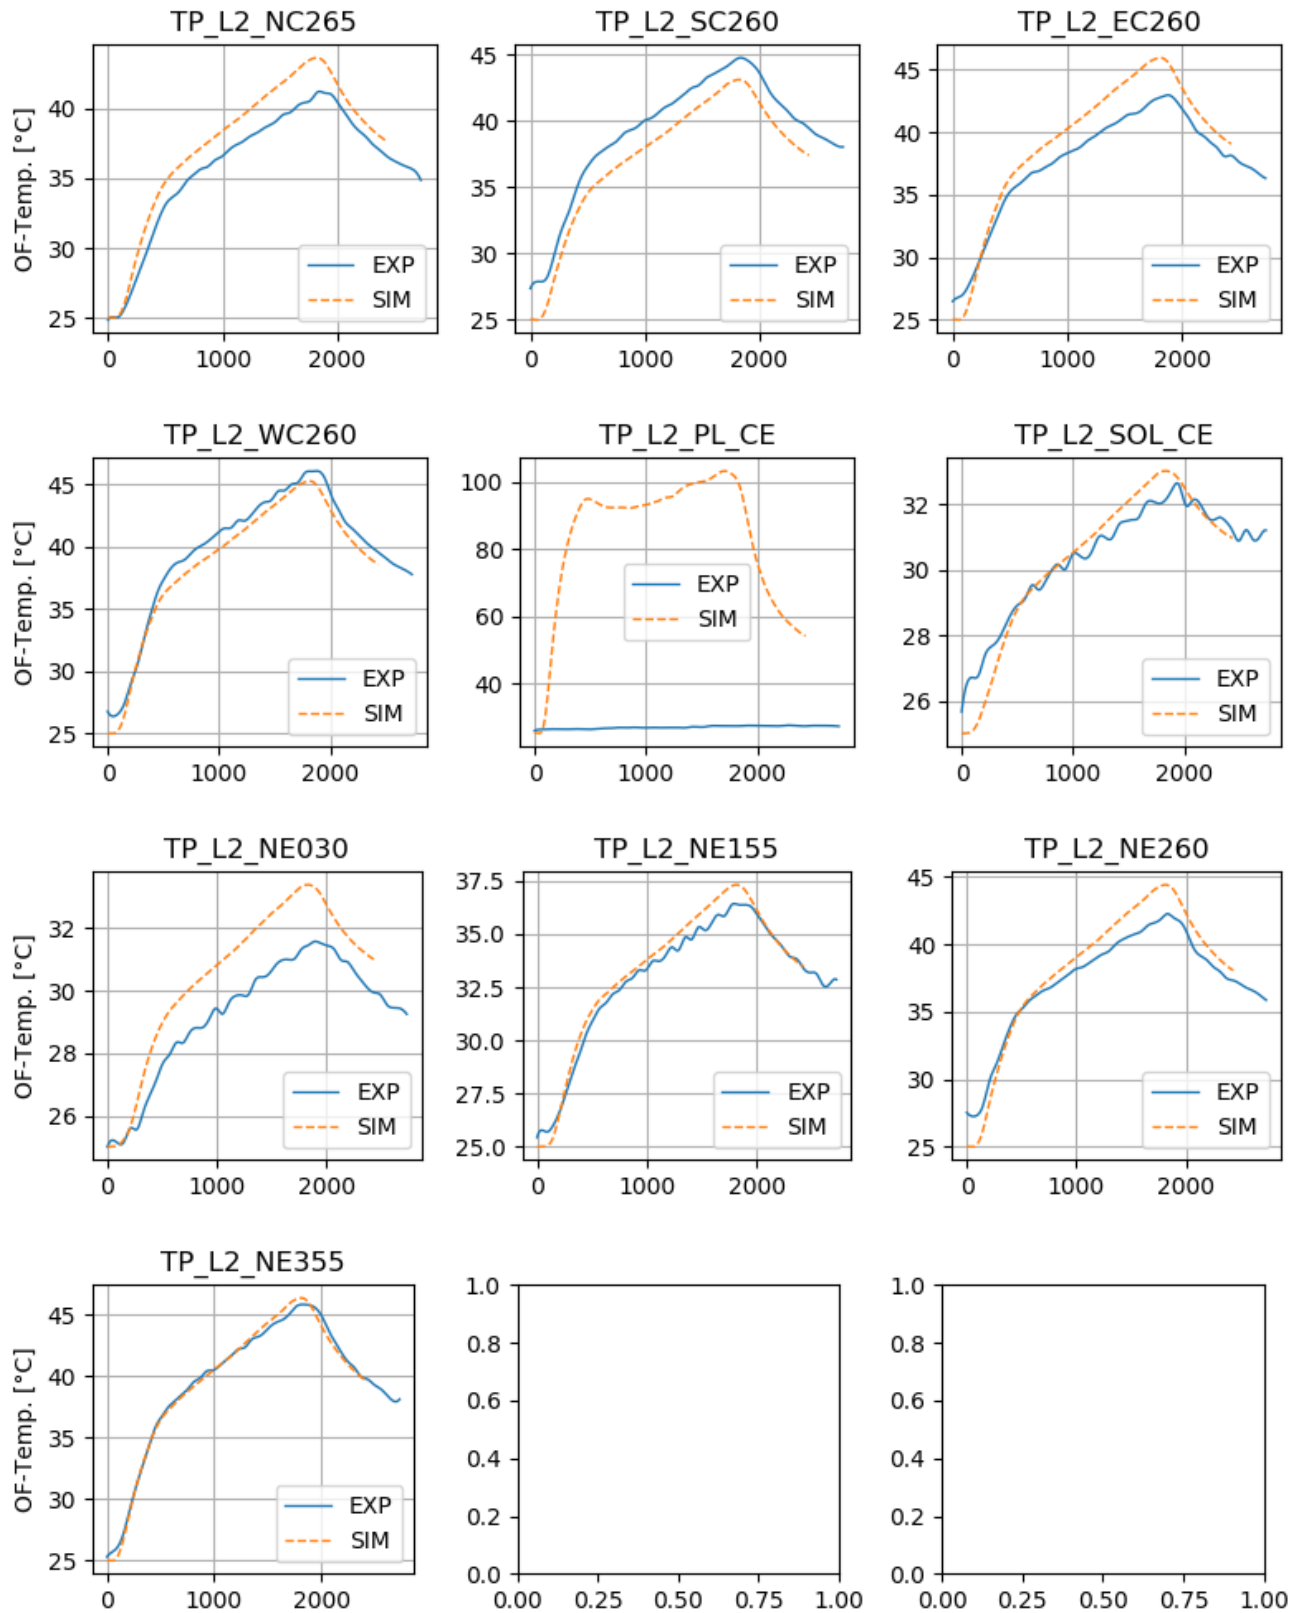


Gemittelter Zeitreihen Vergleich - OF-Temp.-PVC-Kabel

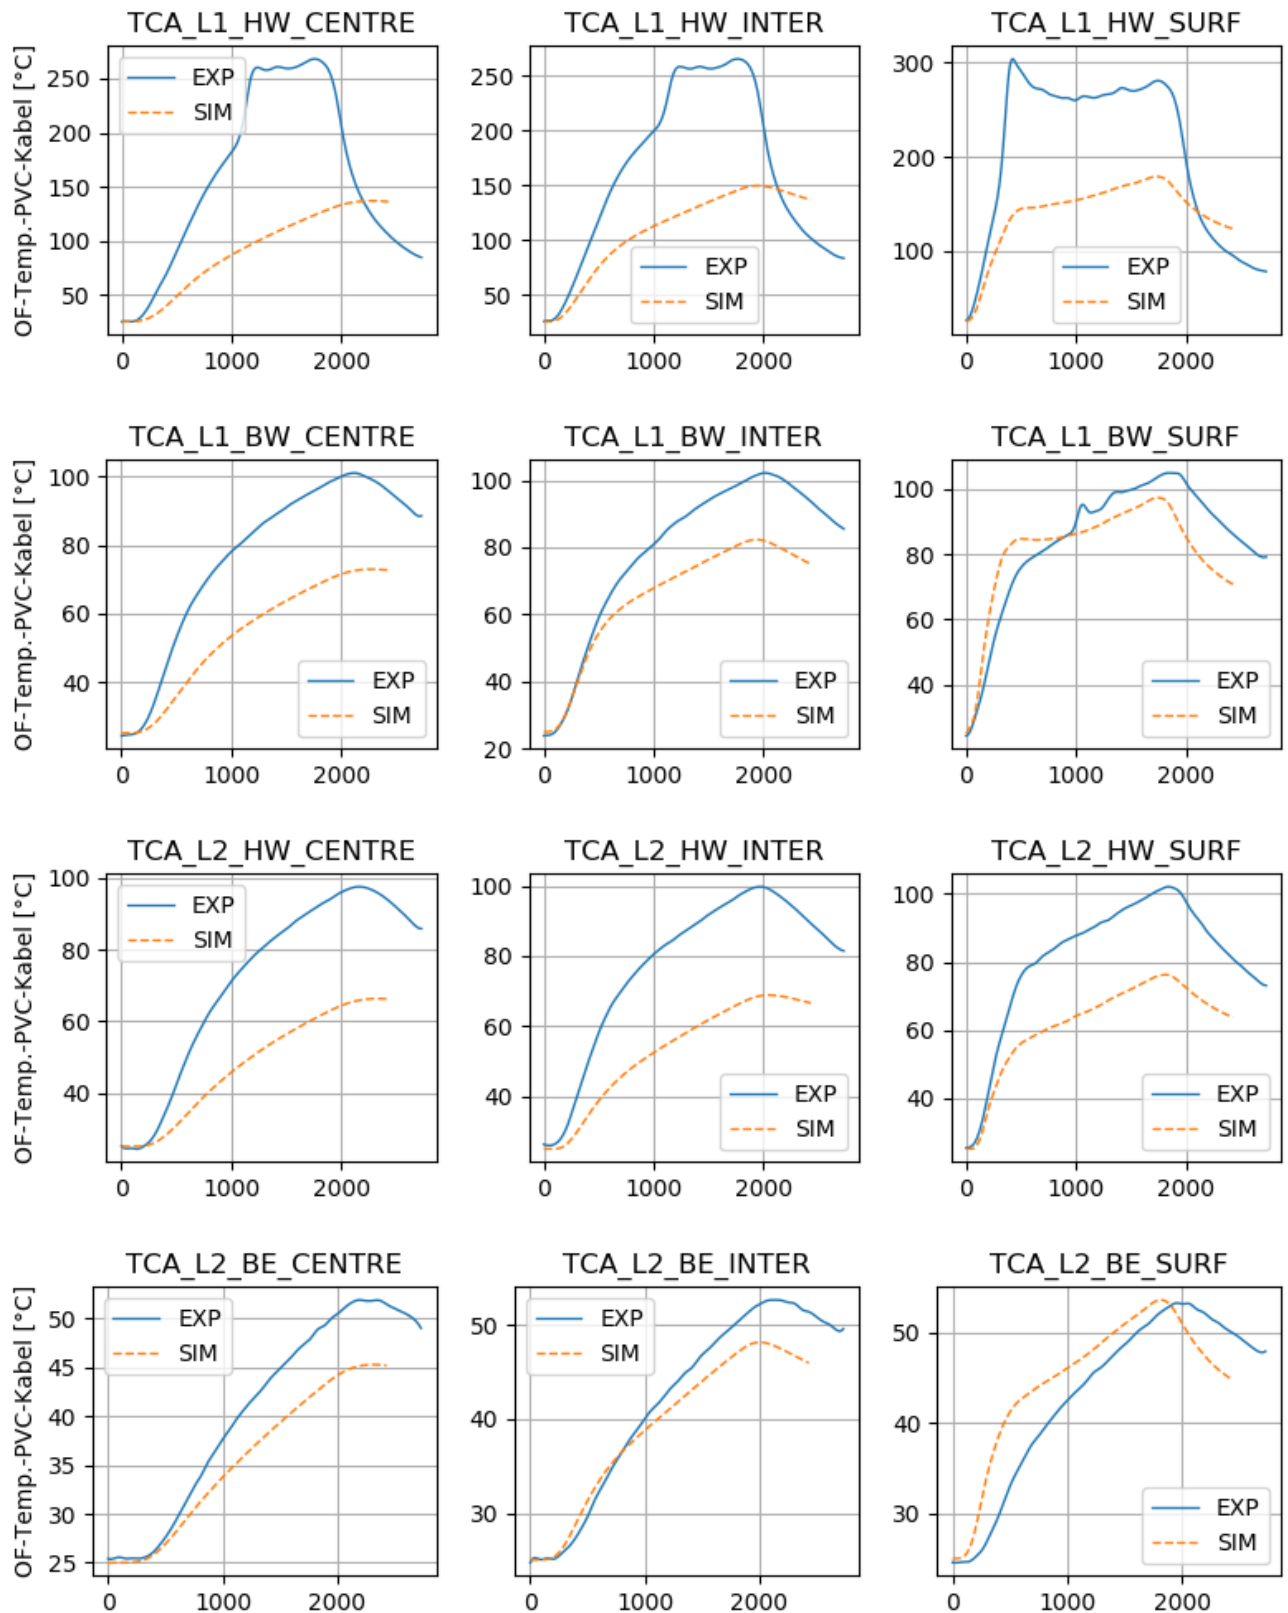


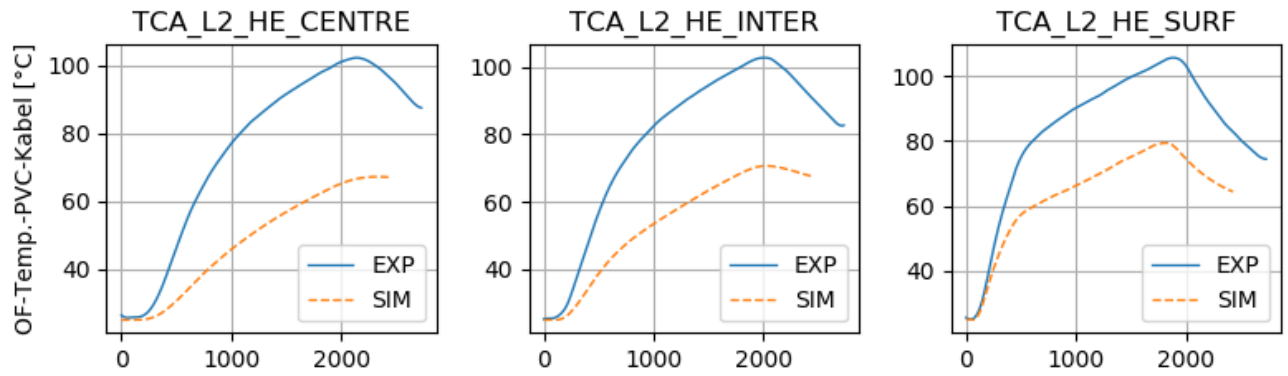


### Gemittelter Zeitreihen Vergleich - Kohlenmonoxid

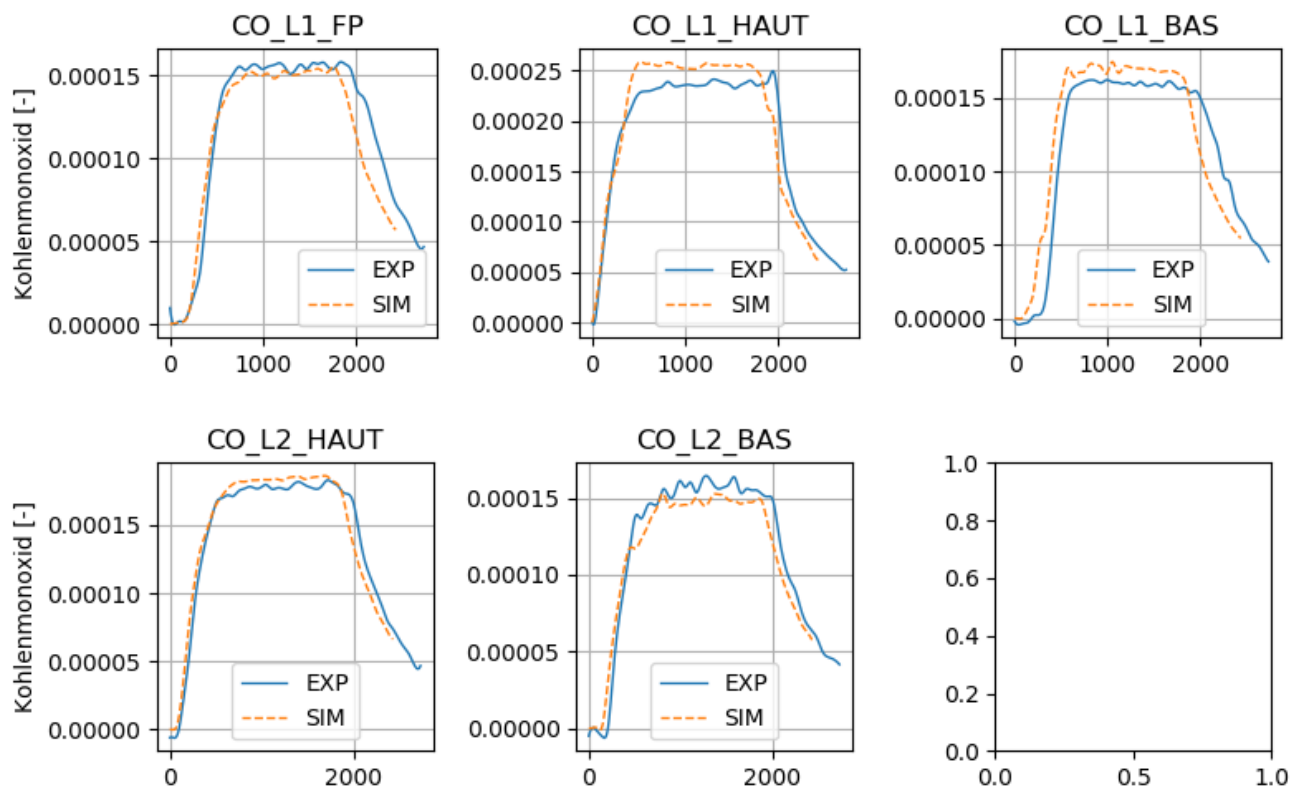


### Gemittelter Zeitreihen Vergleich - Kohlendioxid

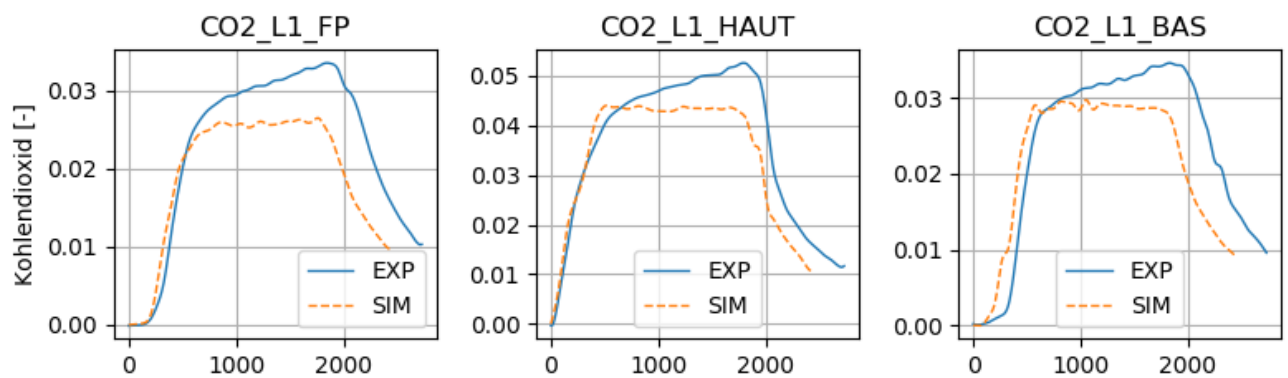


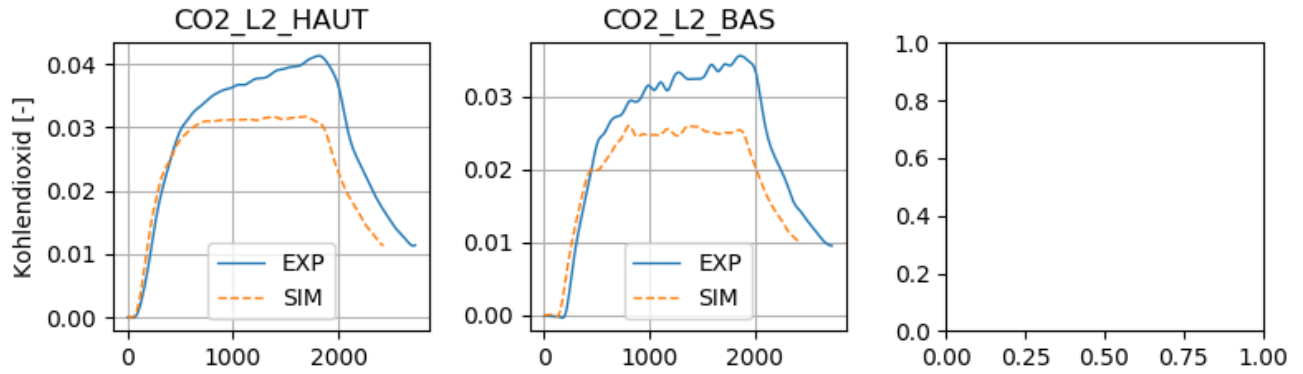


### Gemittelter Zeitreihen Vergleich - Sauerstoff


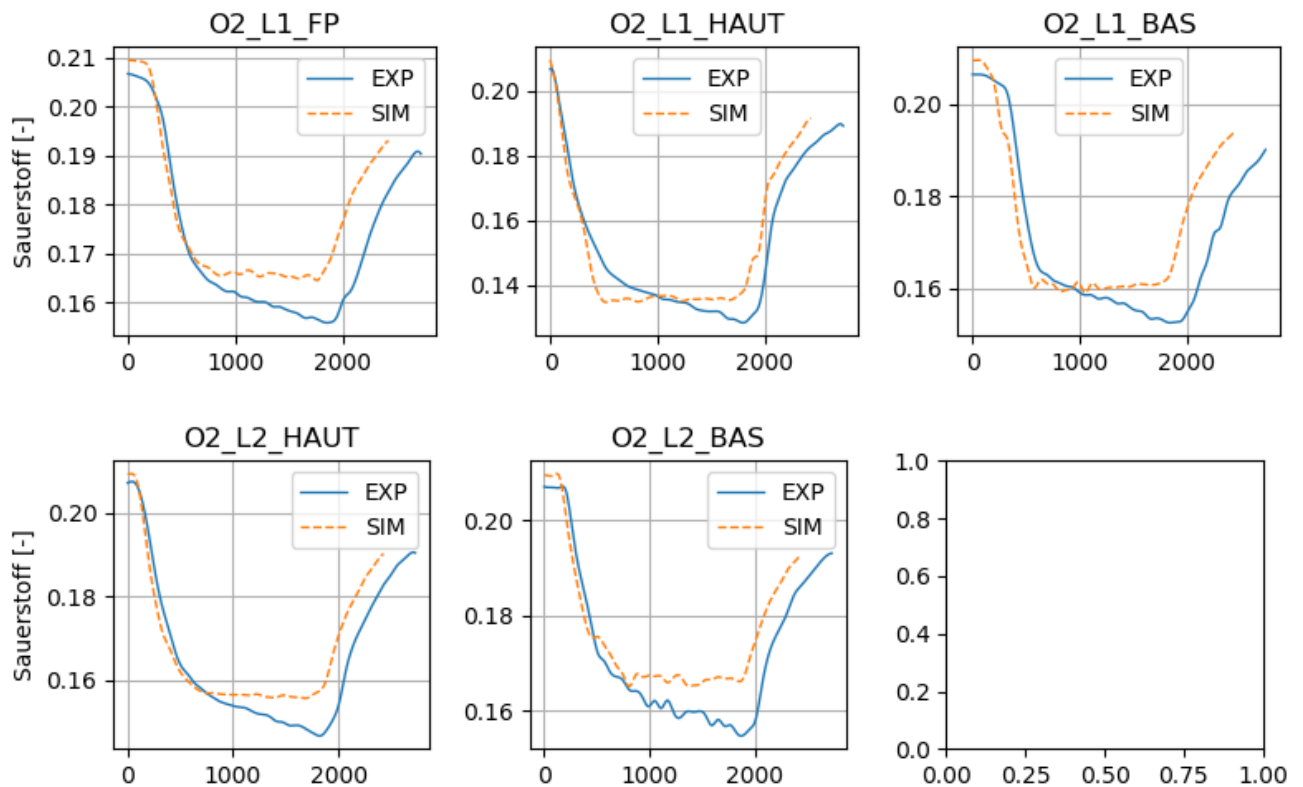




### Gemittelter Zeitreihen Vergleich - Strömungsgeschwindigkeit


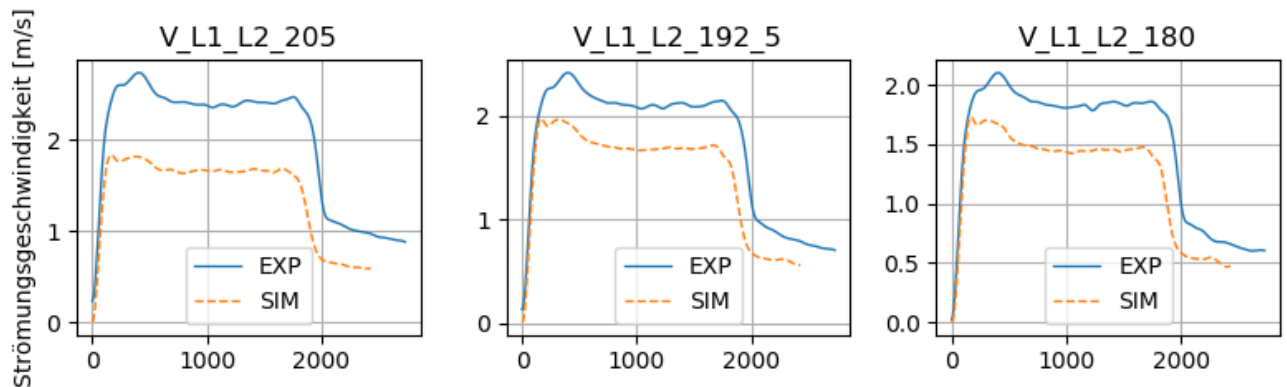


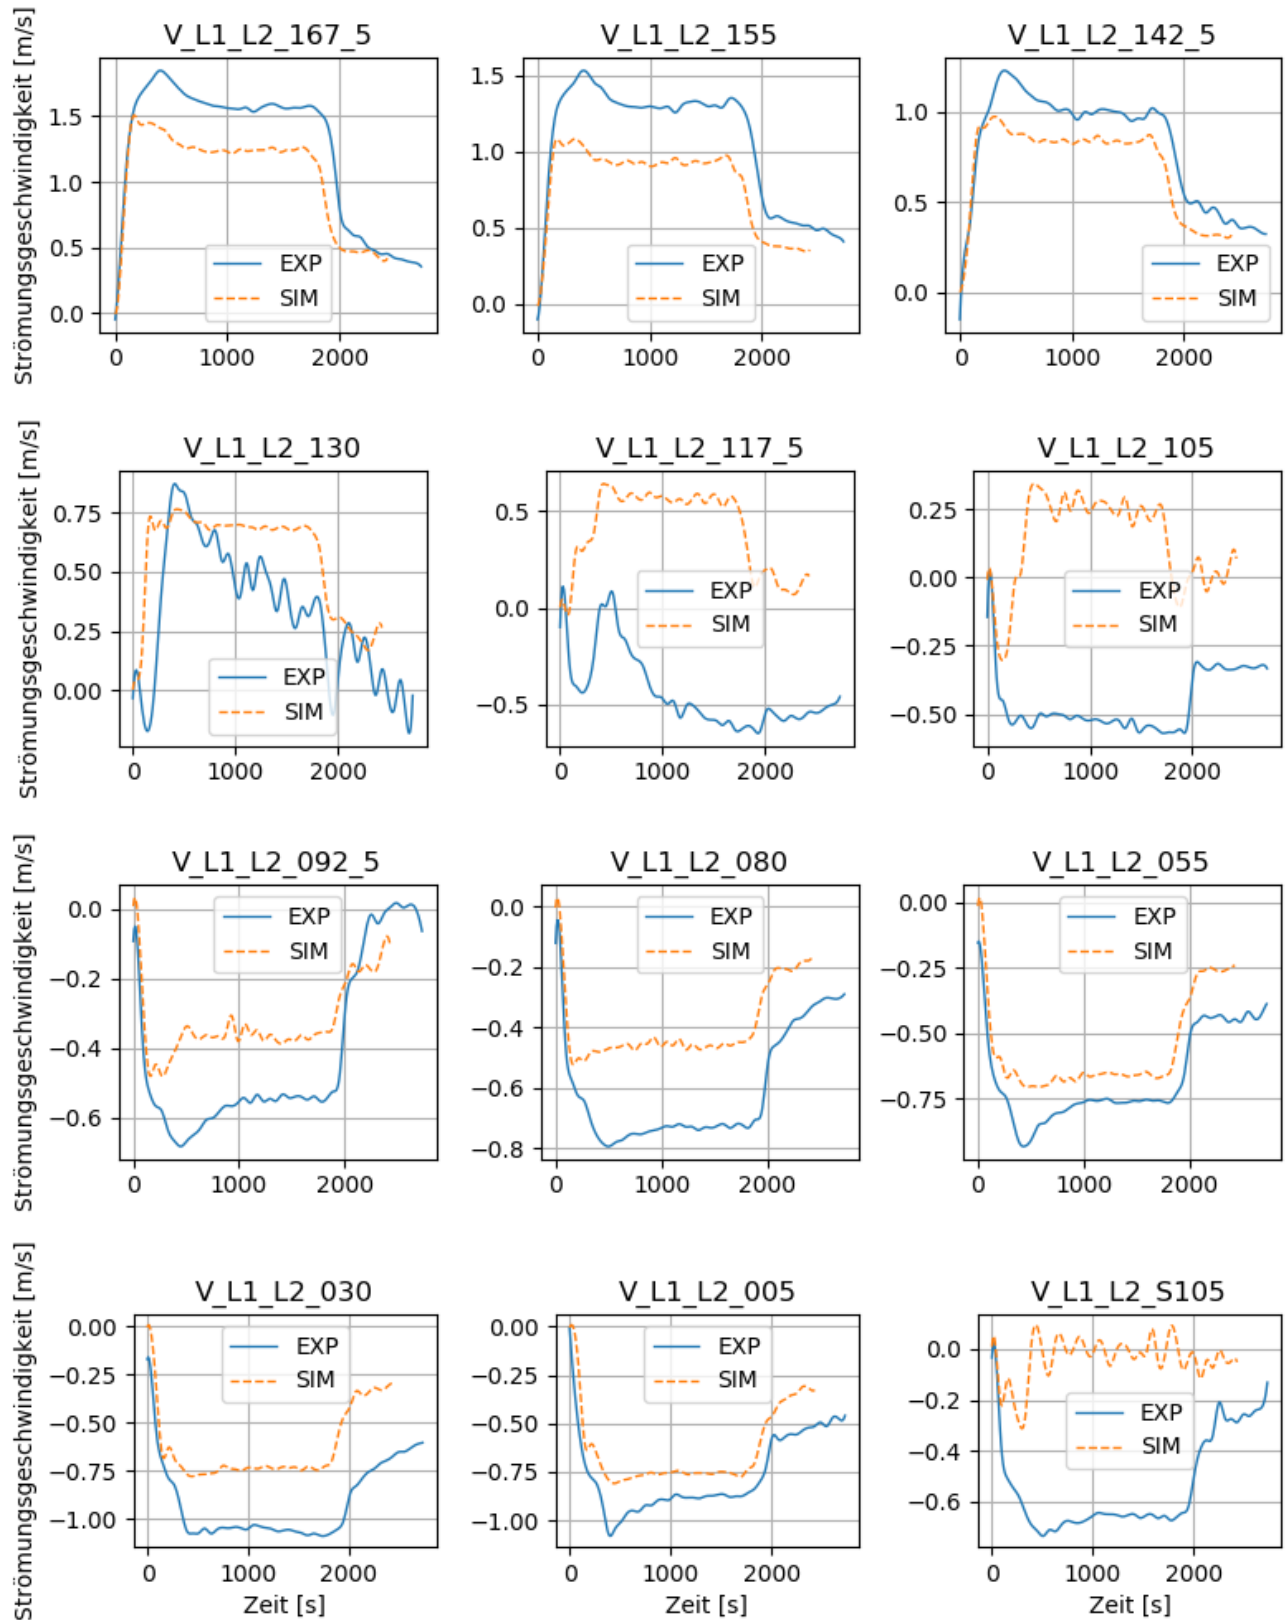



PEAK-Vergleich

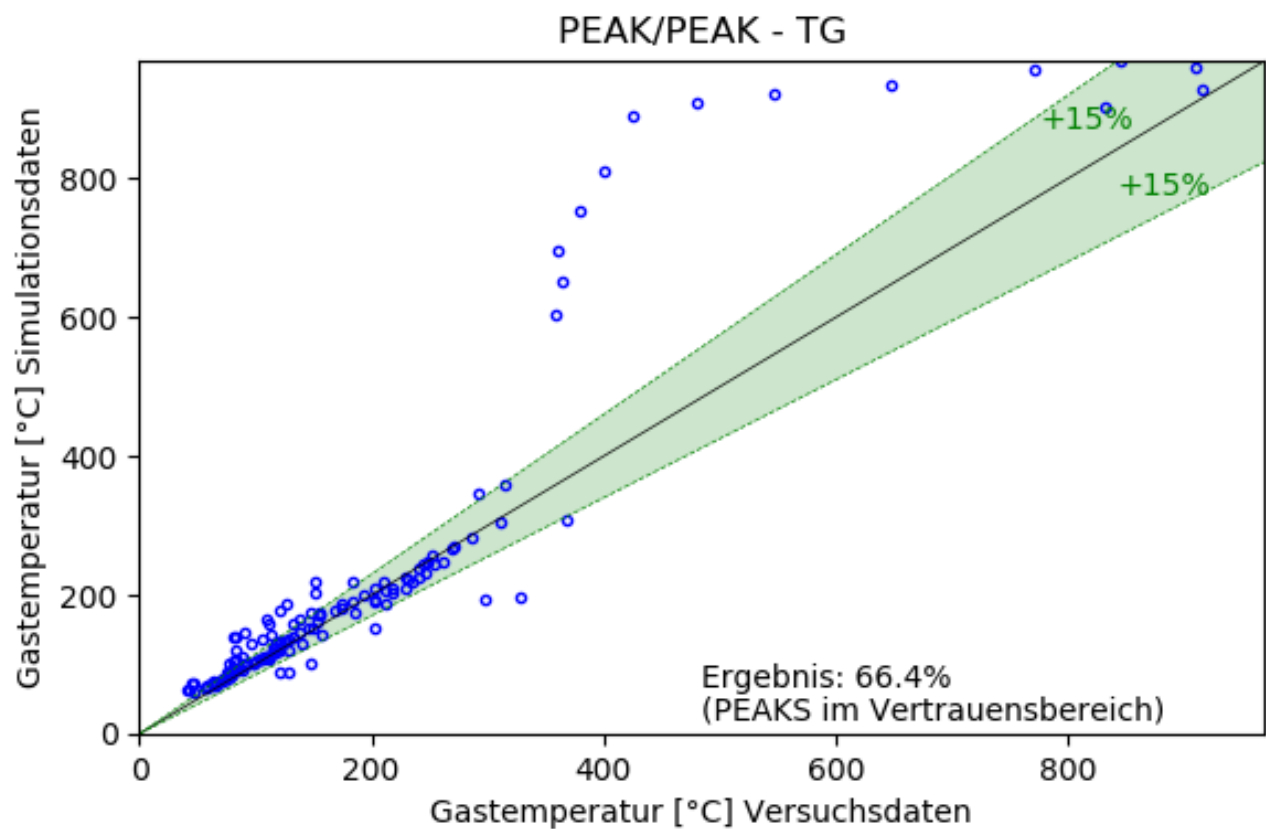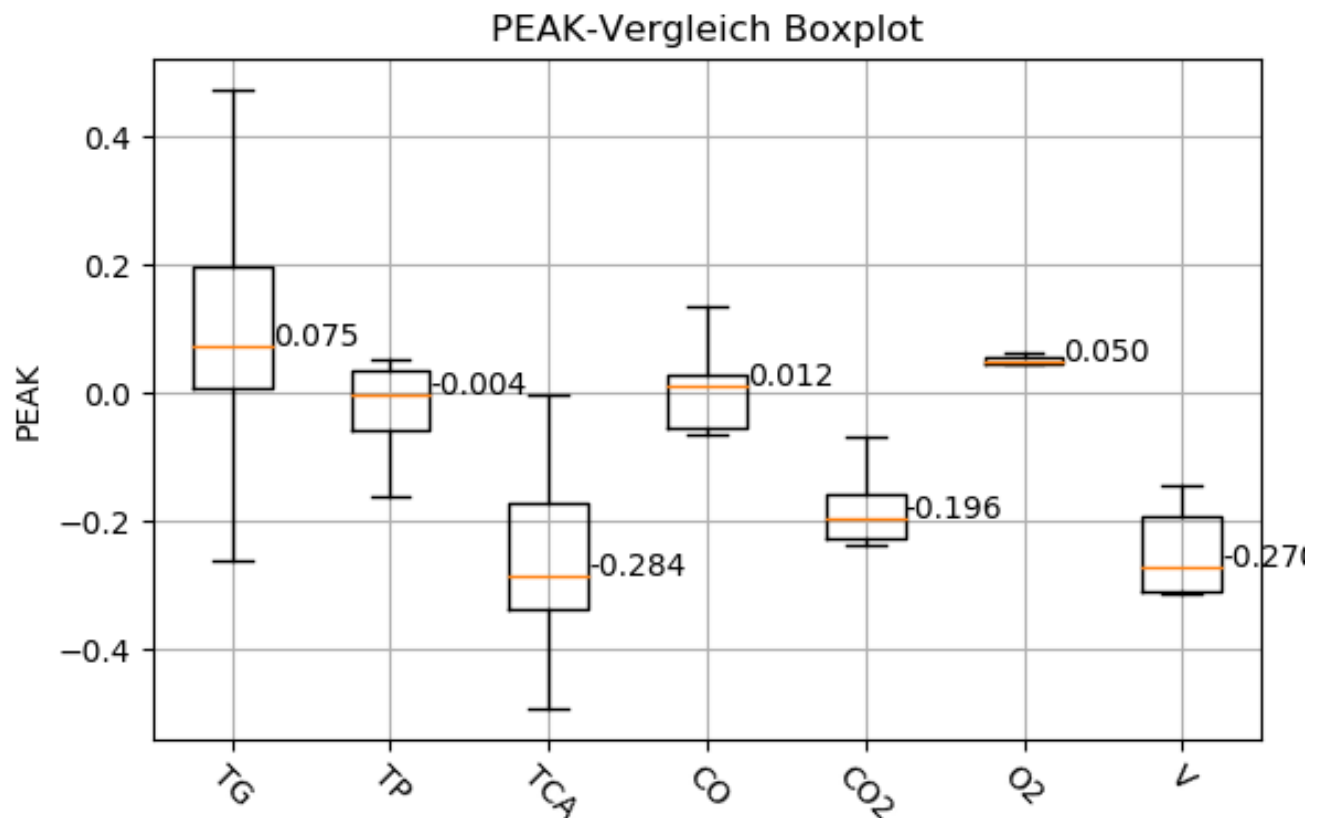

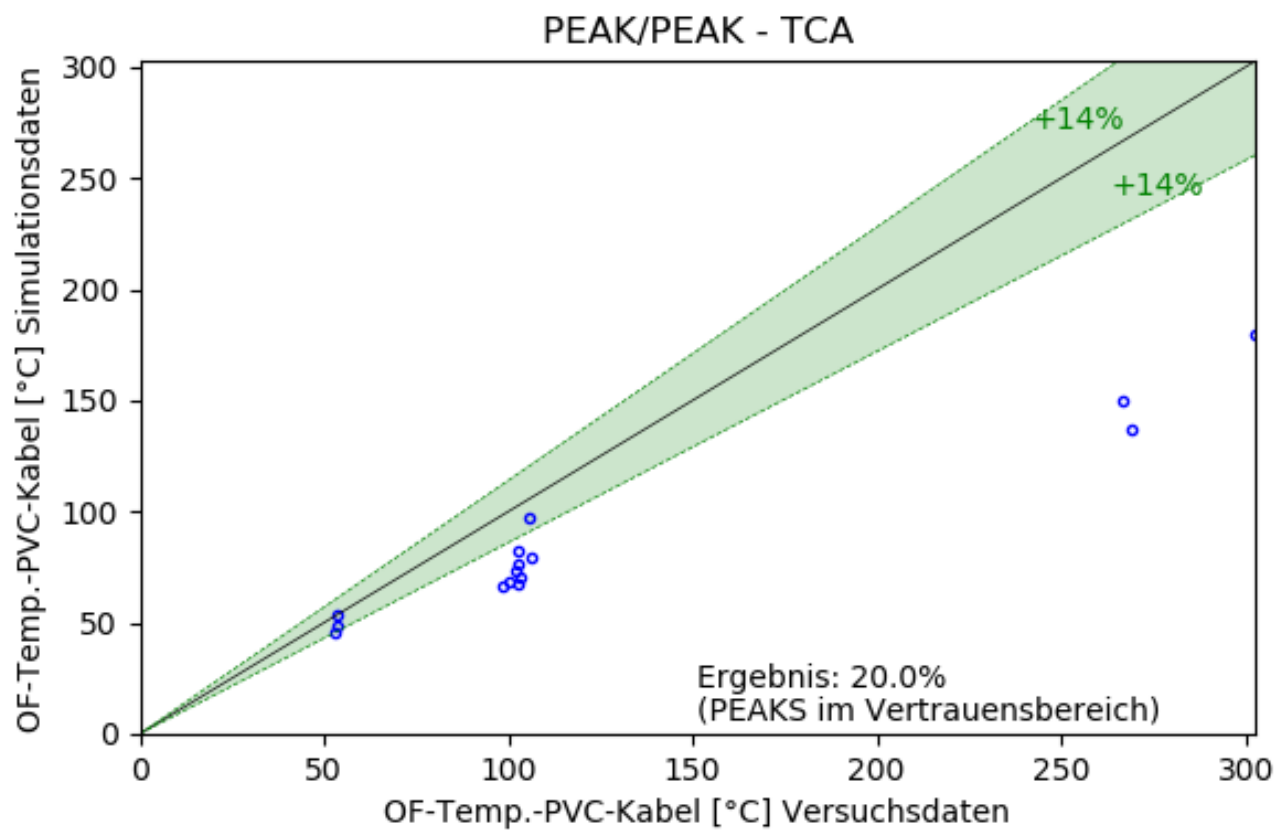
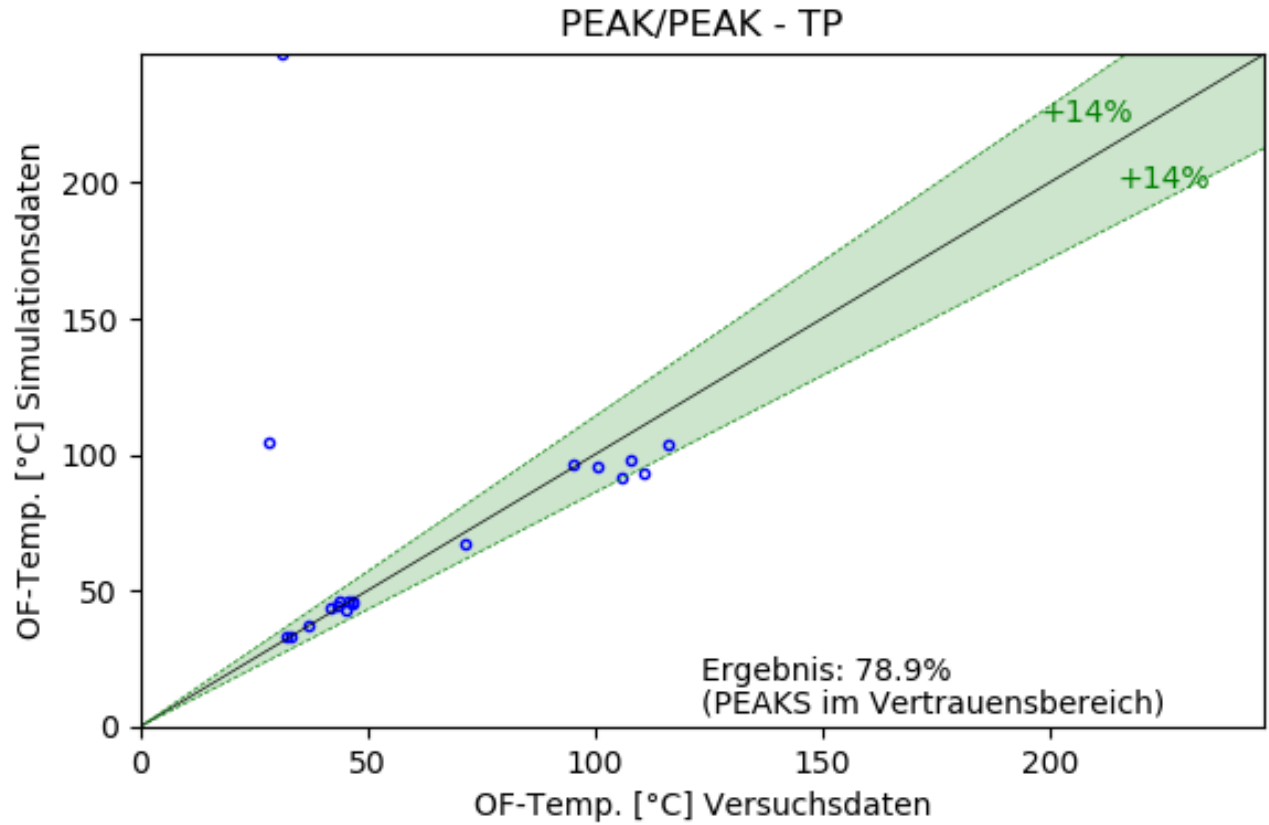


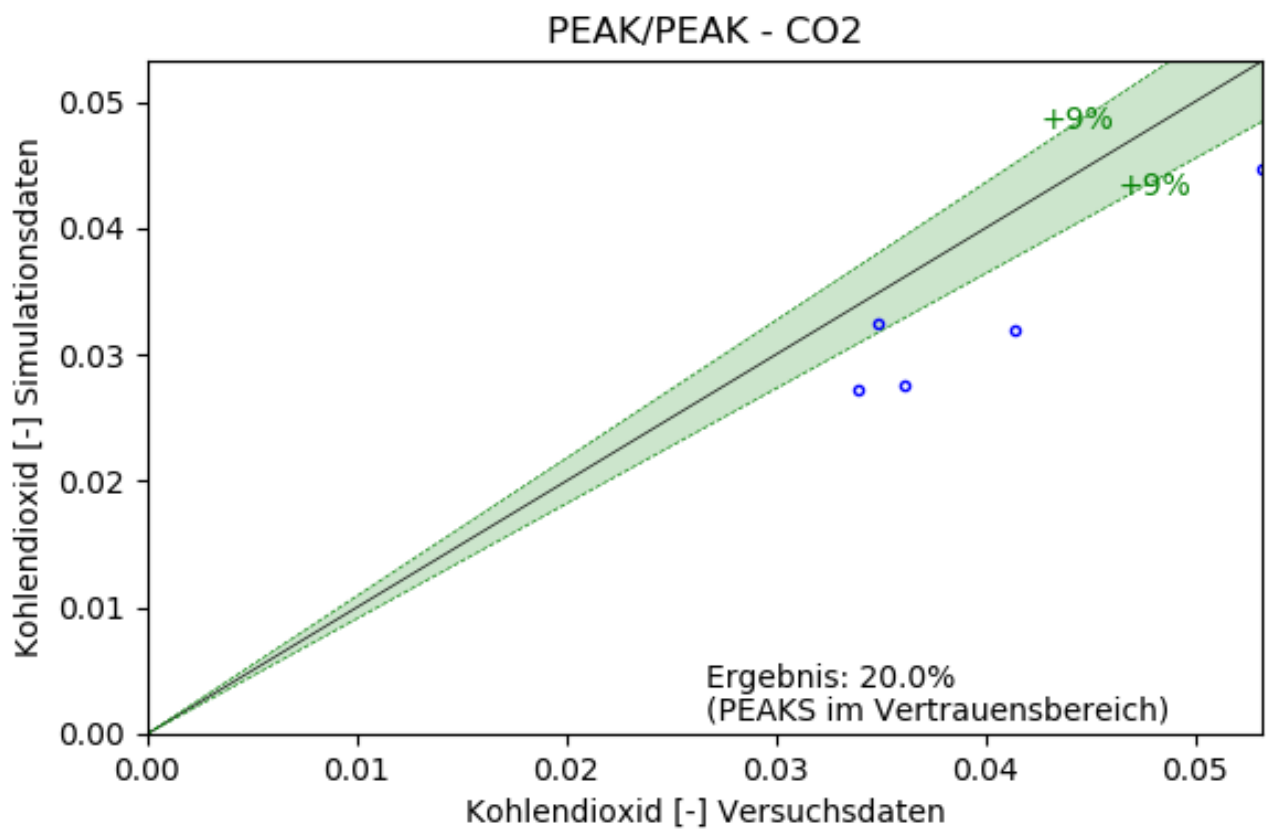
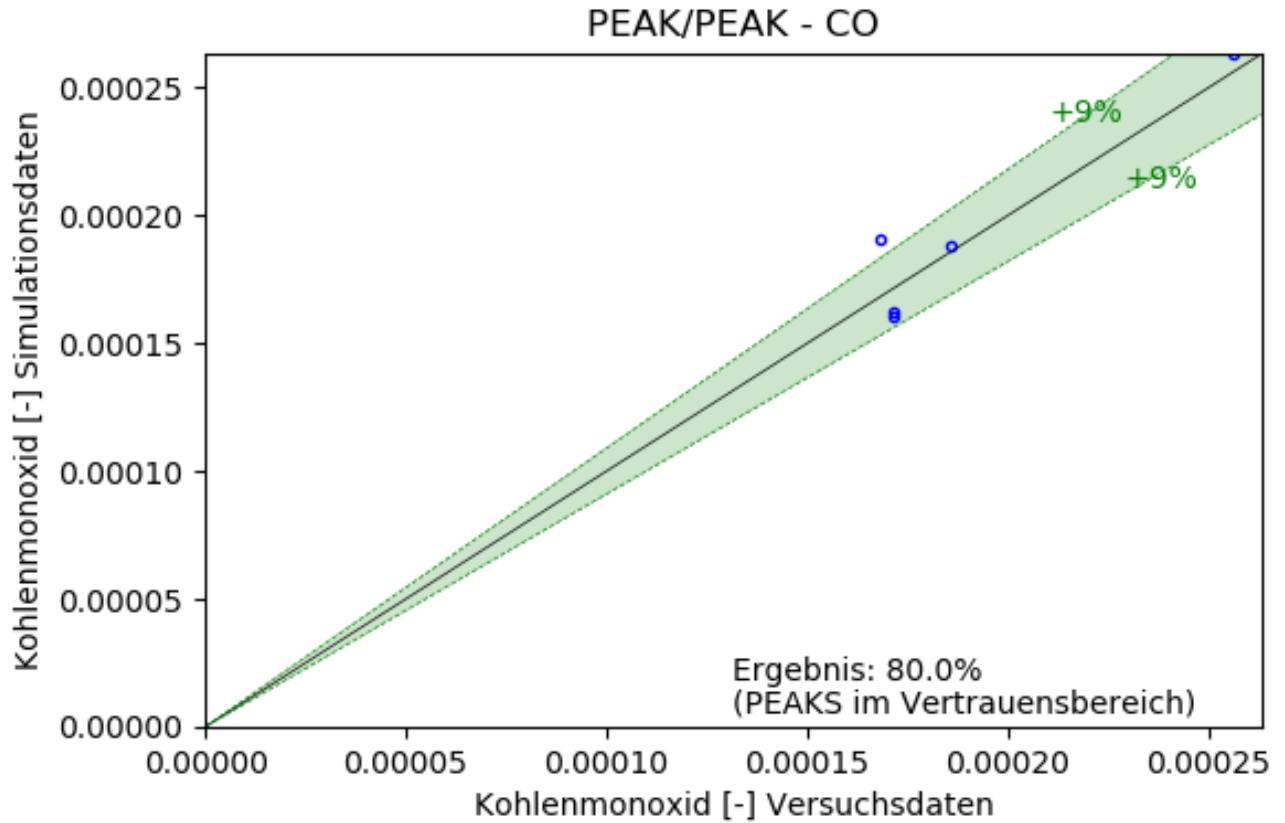






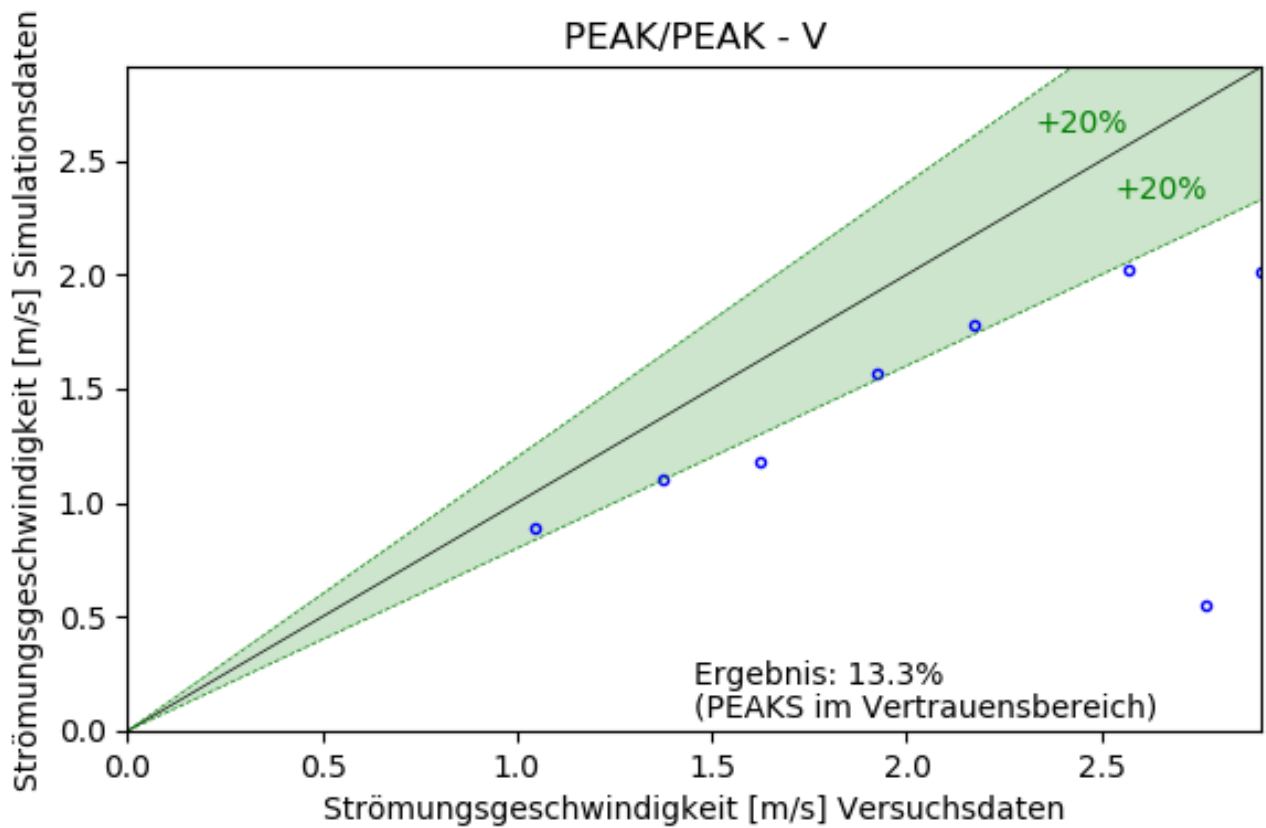
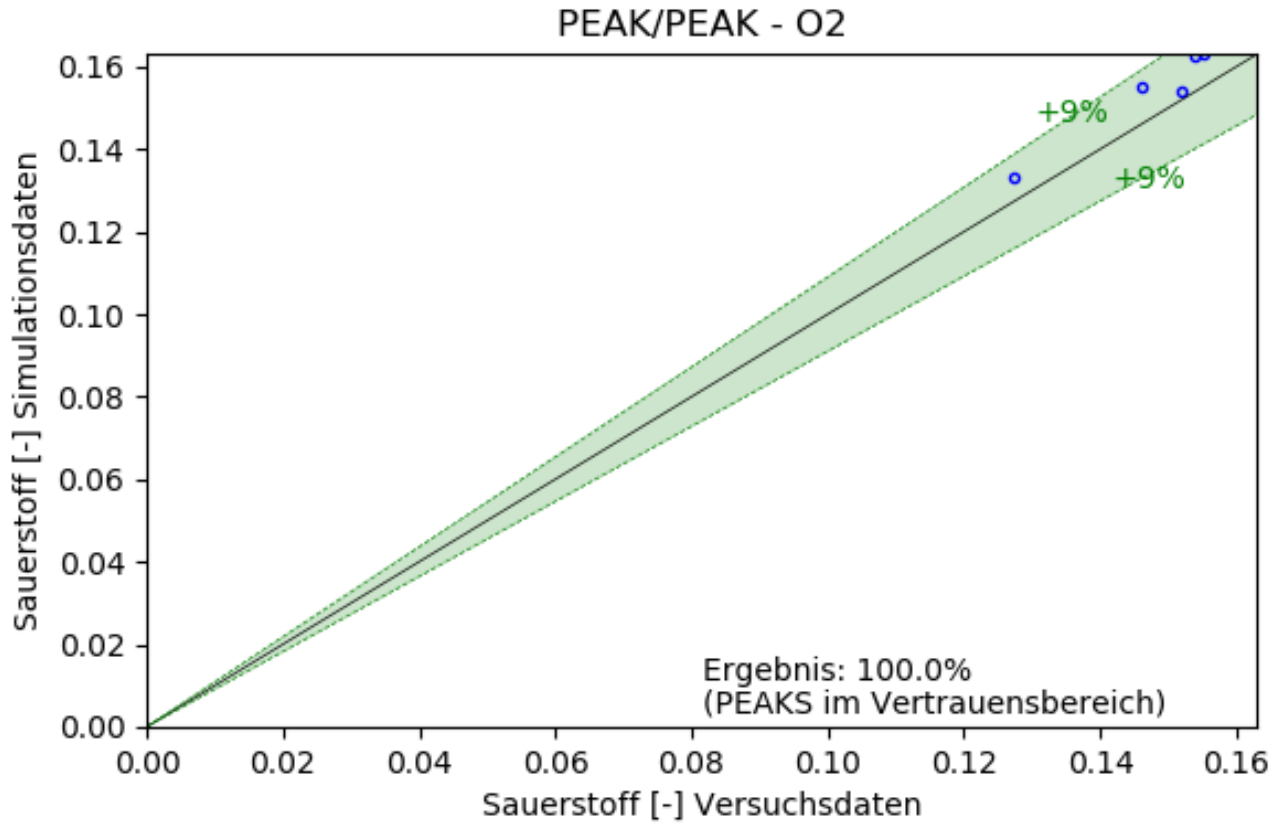


PEACOCK-Vergleich

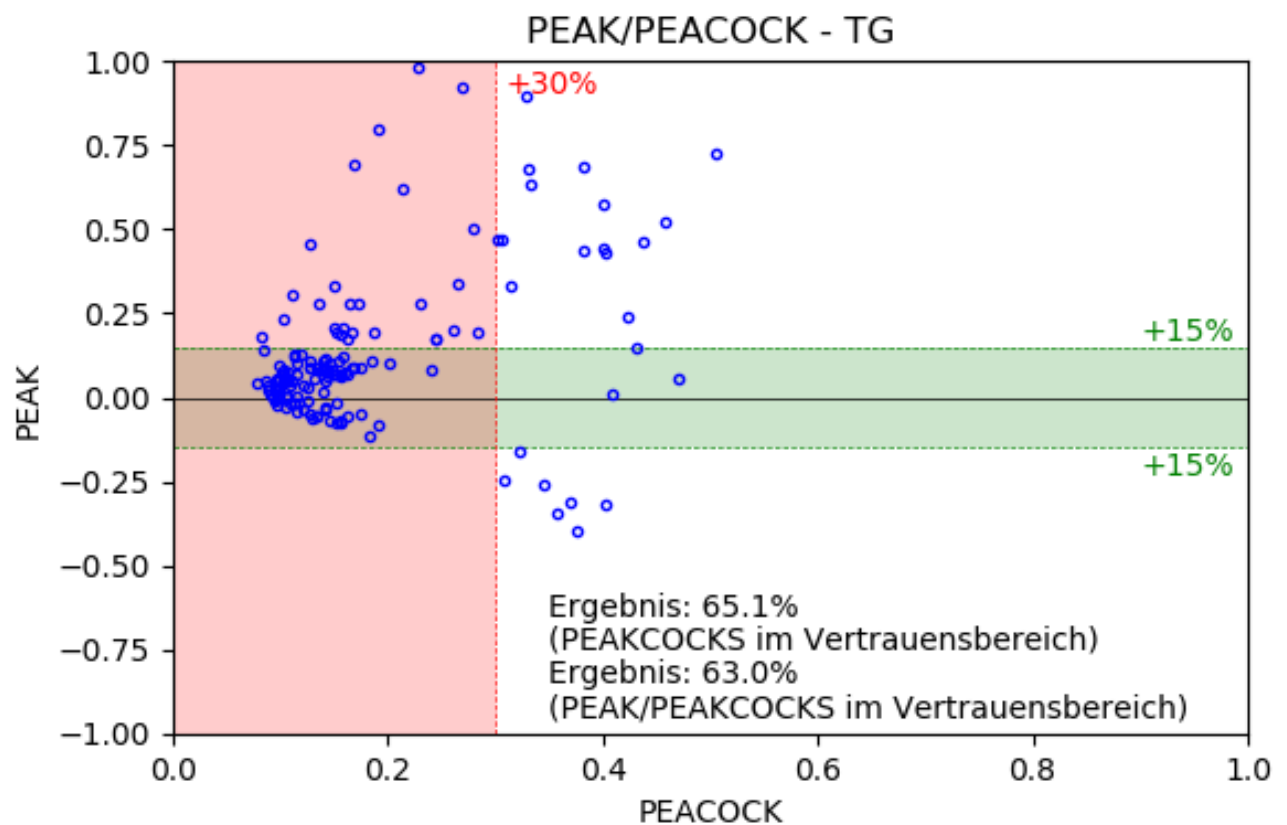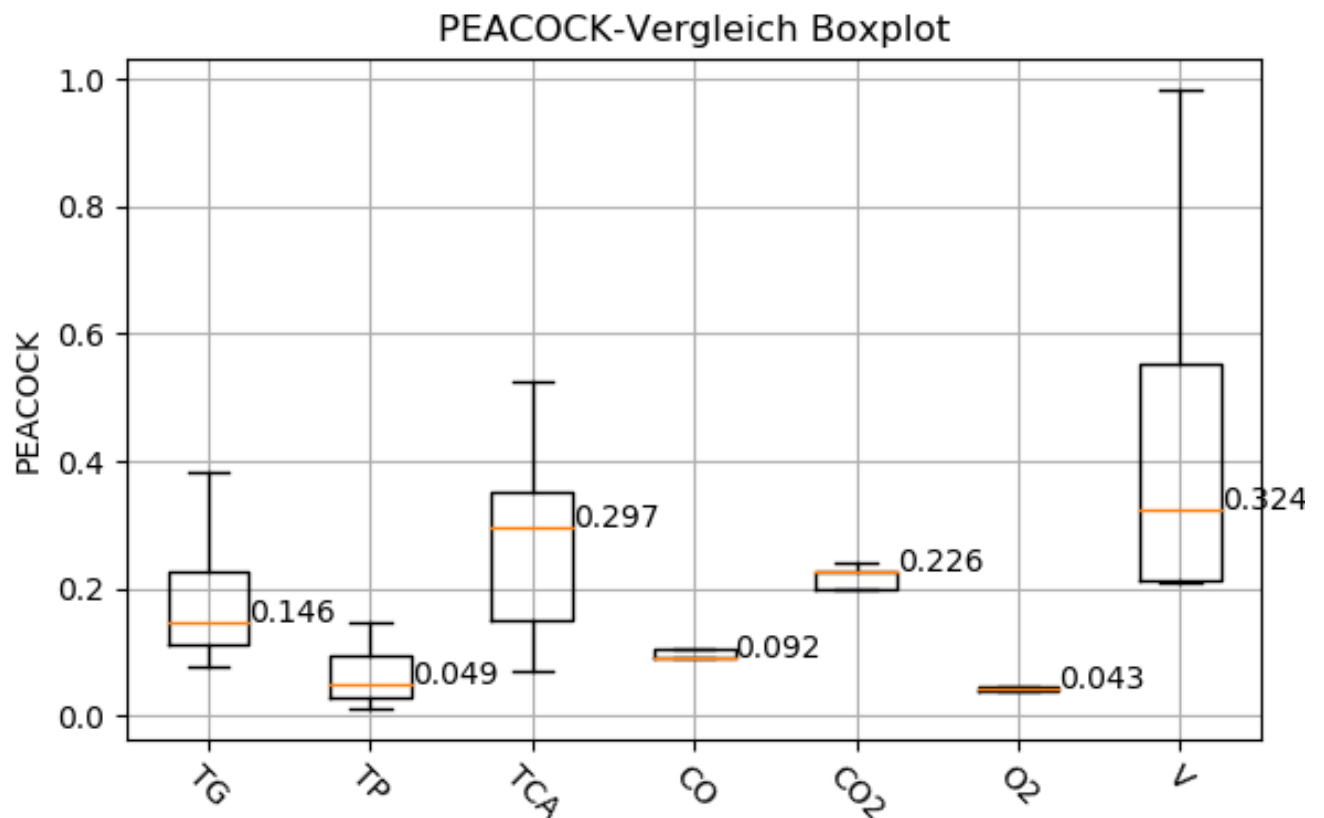

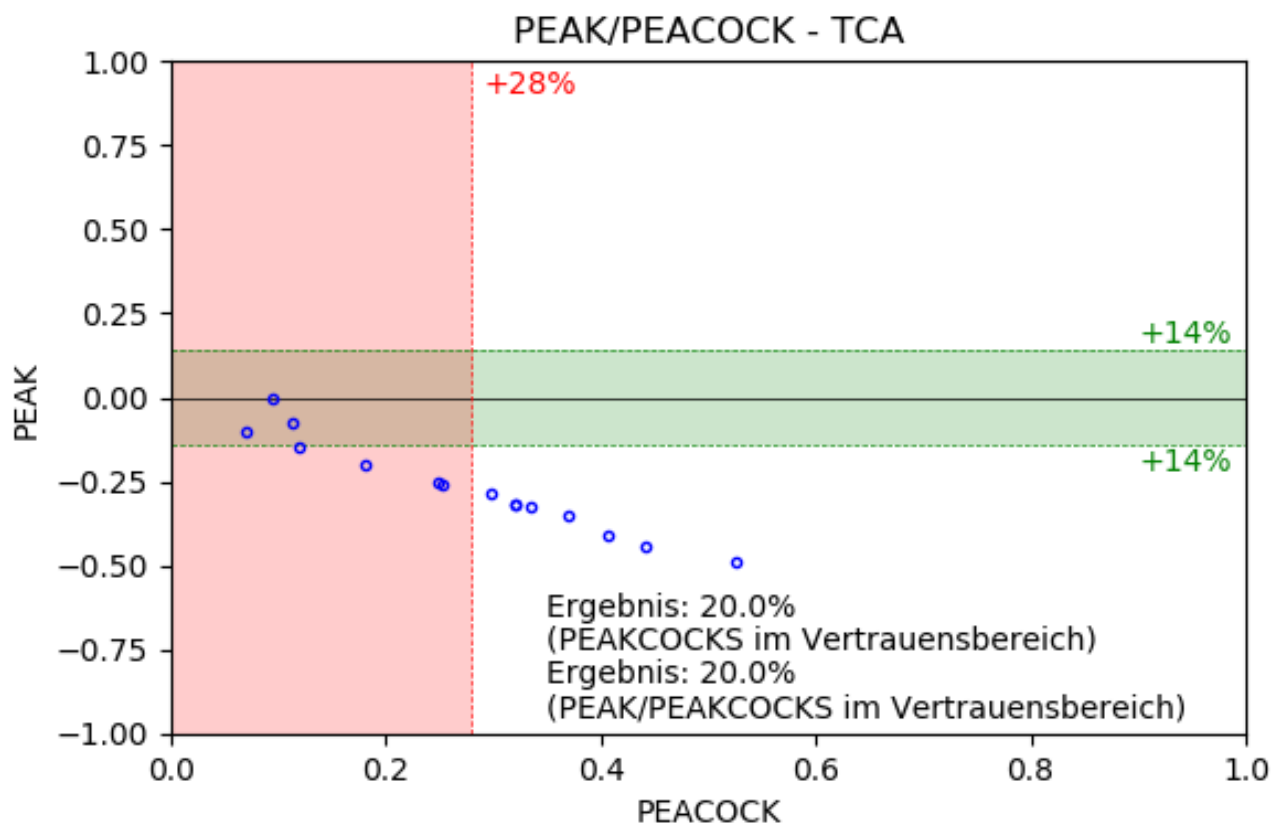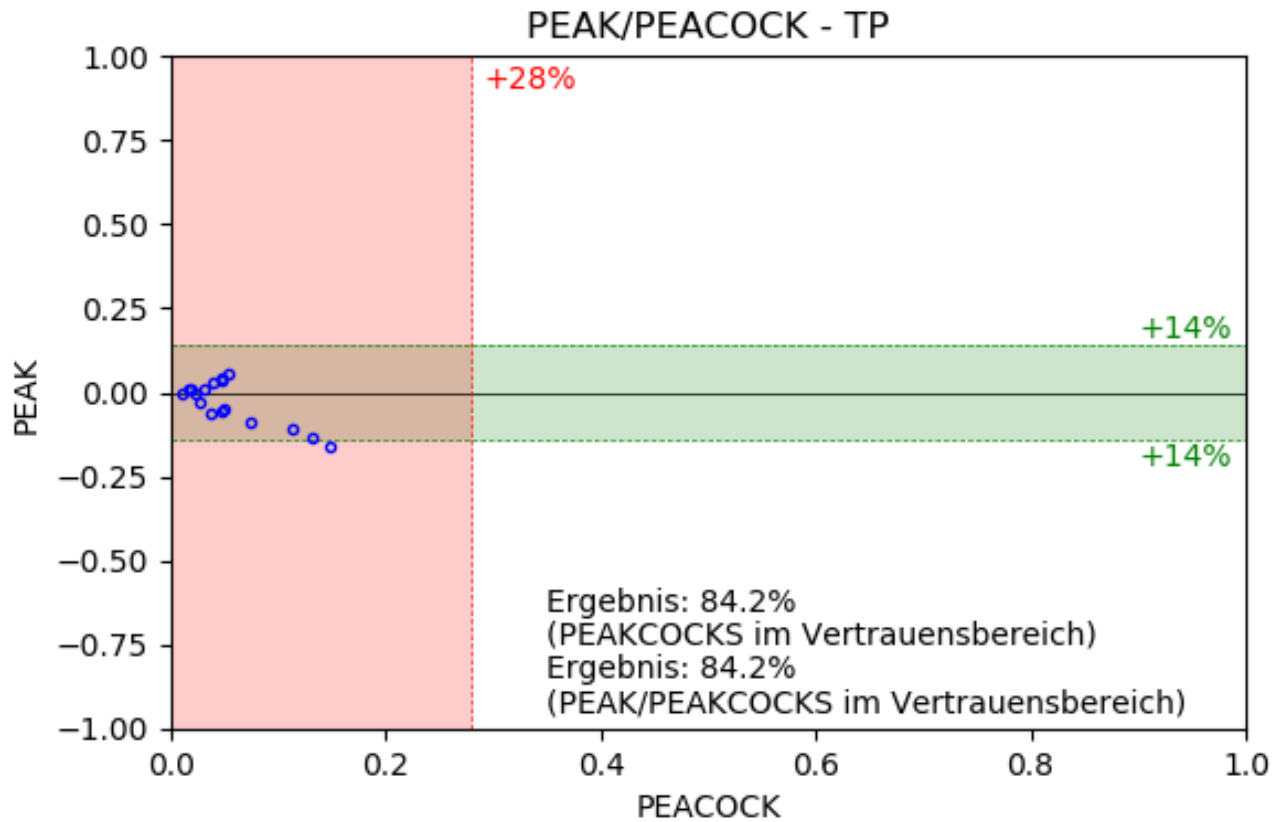

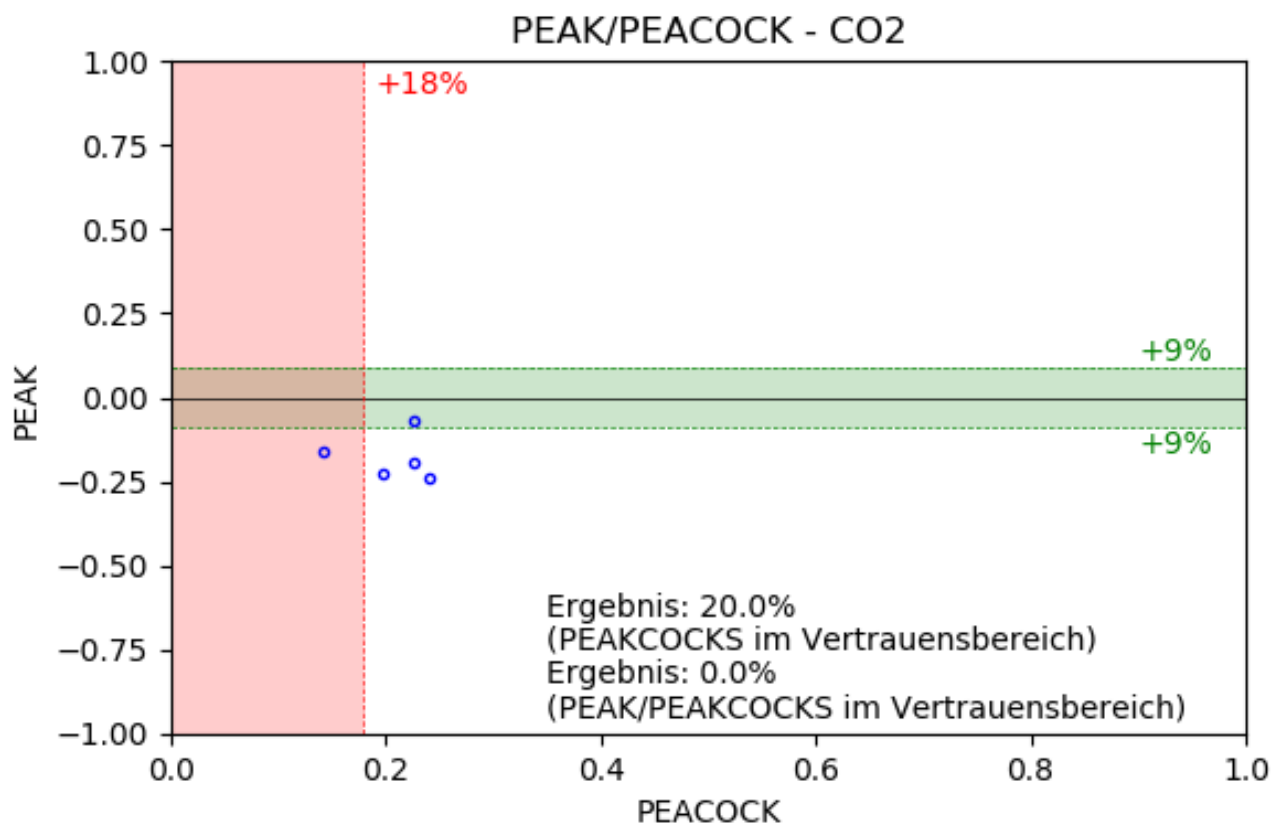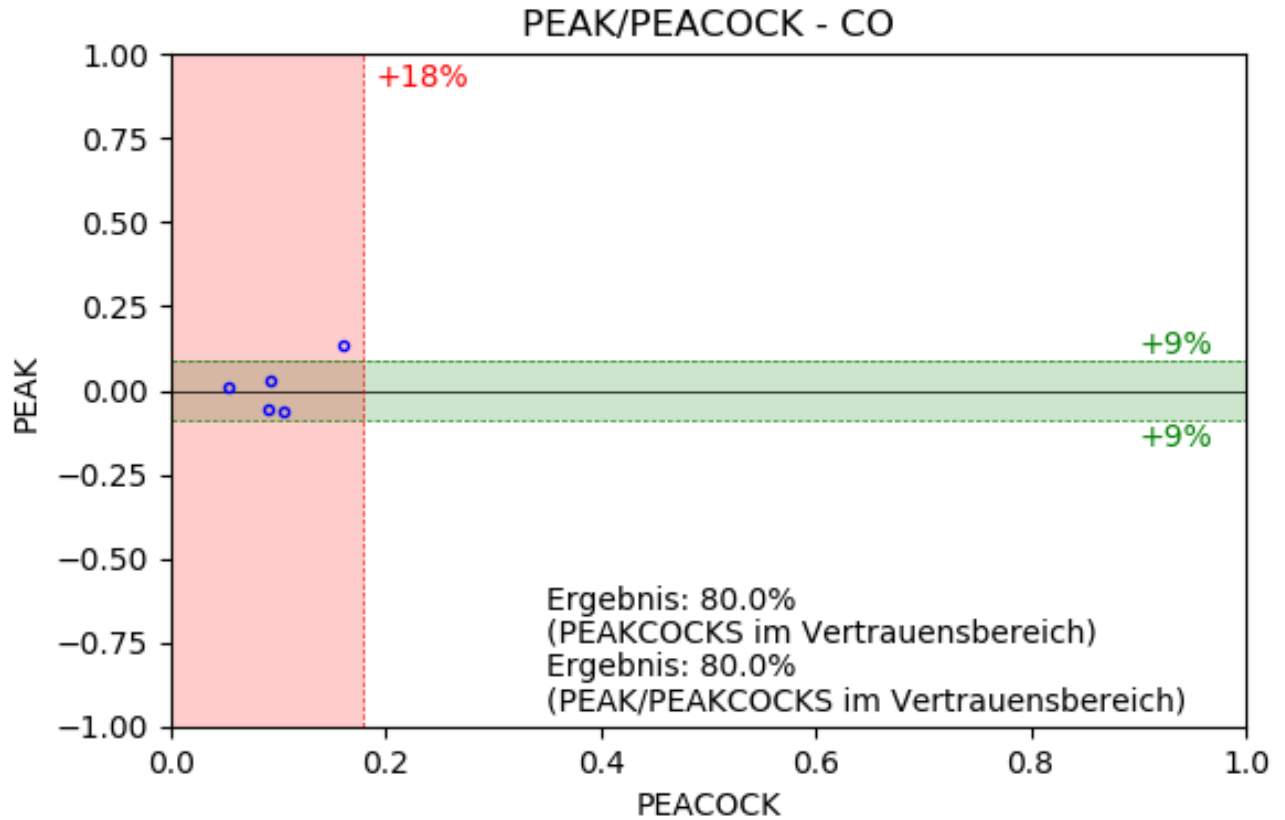

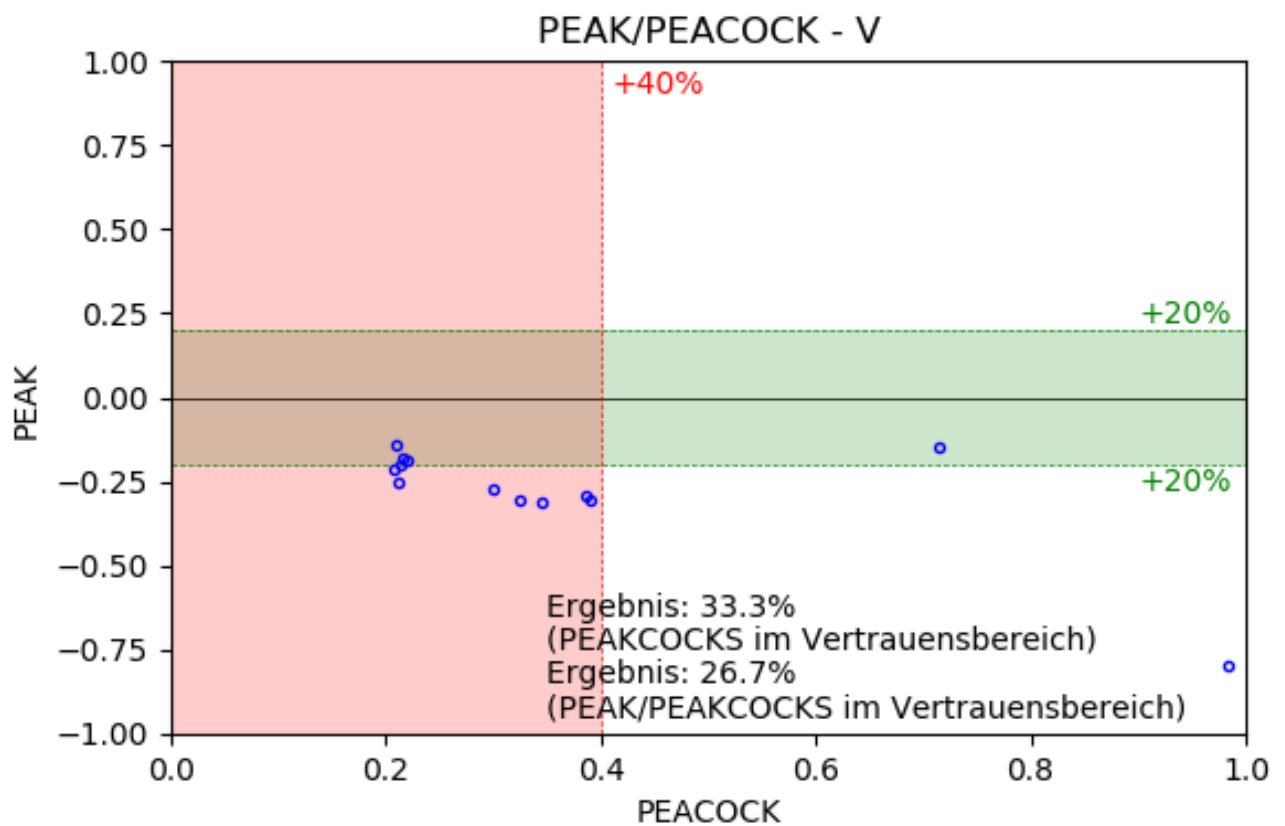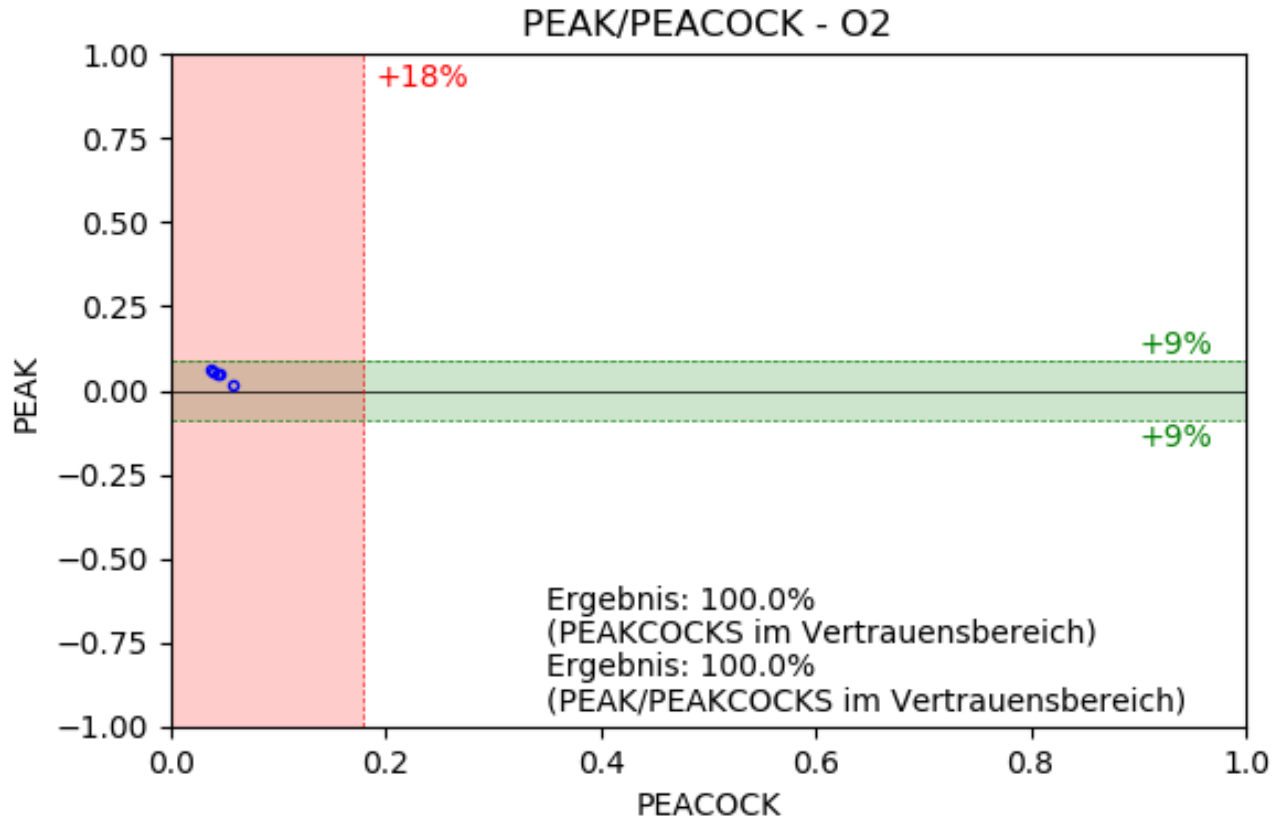

## Messfühler Tabelle

#	Org.	Serie	Test	Nr.	Version	Messfühler	PEAK	PEACOCK	Median_EXP	Median_SIM
1	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_L2_205	-0.03	0.11	194.66	178.44
2	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_L2_192_5	0.04	0.08	177.05	176.87
3	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_L2_180	0.04	0.09	172.48	168.06
4	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_L2_167_5	0.04	0.11	165.83	157.29
5	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_L2_155	0.03	0.13	154.59	140.49
6	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_L2_142_5	0.03	0.12	143.18	137.48
7	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_L2_130	0.1	0.2	123.85	128.85
8	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_L2_117_5	0.43	0.4	90.13	121.06
9	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_L2_105	0.72	0.5	72.73	107.07
10	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_L2_092_5	0.28	0.14	72.35	72.72
11	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_L2_080	0.13	0.11	68.73	69.37
12	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_L2_055	0.09	0.13	62.86	68.05
13	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_L2_030	0.2	0.19	55.17	65.09
14	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_L2_005	0.57	0.4	39.89	56.95
15	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_L2_00025	0.64	0.33	38.72	53.03
16	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_L2_S105	0.68	0.33	72.87	89.98
17	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_FP_350	-0.16	0.32	306.7	212.39
18	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_FP_340	0.93	0.27	299.24	344.28
19	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_FP_315	0.69	0.17	292.38	276.82
20	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_FP_290	0.8	0.19	293.17	277.04
21	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_FP_265	0.98	0.23	299.49	287.53
22	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_FP_240	1.02	0.25	309.81	292.88
23	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_FP_215	1.1	0.3	318.44	305.91
24	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_FP_190	0.9	0.33	336.36	321.03
25	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_FP_165	0.69	0.38	360.29	353.16
26	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_FP_140	0.44	0.38	412.59	381.47
27	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_FP_115	0.24	0.42	445.93	441.31
28	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_FP_090	0.15	0.43	481.98	500.65
29	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_FP_065	0.05	0.47	497.19	604.97
30	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_FP_040	0.01	0.41	557.36	671.52
31	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_FP_015	0.08	0.24	687.44	700.56
32	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_NW_390	-0.39	0.38	276.18	174.44
33	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_NW_380	0.14	0.09	268.9	264.86
34	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_NW_355	-0.01	0.12	248.91	221.94
35	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_NW_330	-0.02	0.12	236.49	212.57
36	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_NW_305	-0.05	0.13	229.14	203.86
37	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_NW_280	-0.04	0.12	221.61	199.31
38	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_NW_255	-0.06	0.13	213.8	192.17
39	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_NW_230	-0.06	0.13	207.01	185.42
40	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_NW_205	-0.07	0.16	198.44	170.65
41	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_NW_180	-0.08	0.16	191.01	164.27
42	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_NW_155	-0.07	0.15	181.38	159.71
43	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_NW_130	-0.04	0.12	162.59	156.04
44	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_NW_105	0.07	0.15	137.01	145.61
45	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_NW_080	0.47	0.31	101.03	125.26
46	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_NW_055	0.62	0.21	80.71	86.81

# PRR\_door3\_open FDS607

47	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_NW_030	0.45	0.13	75.53	79.89
48	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_NW_005	0.31	0.11	70.15	74.01
49	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_SE_390	-0.35	0.36	256.93	170.46
50	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_SE_380	0.18	0.08	253.83	257.32
51	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_SE_355	0.0	0.12	239.82	215.81
52	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_SE_330	0.02	0.1	226.95	210.88
53	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_SE_305	0.0	0.11	223.61	205.58
54	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_SE_280	0.0	0.1	217.24	201.99
55	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_SE_255	-0.02	0.11	210.46	194.66
56	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_SE_230	-0.02	0.11	201.24	185.86
57	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_SE_205	-0.03	0.14	192.23	170.18
58	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_SE_180	-0.03	0.14	184.05	162.88
59	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_SE_155	-0.05	0.17	172.74	145.8
60	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_SE_130	-0.05	0.16	155.95	136.63
61	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_SE_105	0.01	0.14	129.4	124.1
62	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_SE_080	0.07	0.12	98.2	106.81
63	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_SE_055	0.28	0.23	73.22	91.33
64	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_SE_030	0.19	0.16	70.1	81.33
65	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_SE_005	0.17	0.16	67.78	75.03
66	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_CC_390	-0.31	0.37	129.68	83.22
67	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_CC_380	0.21	0.15	119.47	131.89
68	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_CC_355	0.12	0.11	107.08	108.92
69	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_CC_330	0.08	0.1	104.37	102.14
70	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_CC_305	-0.02	0.1	101.05	97.54
71	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_CC_280	0.01	0.09	96.62	96.07
72	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_CC_255	0.05	0.1	90.84	93.4
73	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_CC_230	0.11	0.14	83.65	90.44
74	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_CC_205	0.06	0.13	79.48	84.53
75	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_CC_180	0.09	0.14	75.67	81.11
76	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_CC_155	0.09	0.14	72.11	76.34
77	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_CC_130	0.08	0.14	70.08	73.75
78	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_CC_105	0.07	0.15	66.62	70.9
79	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_CC_080	0.07	0.16	63.02	68.59
80	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_CC_055	0.09	0.17	58.21	64.57
81	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_CC_030	0.18	0.24	50.72	62.12
82	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_CC_005	0.33	0.31	41.31	55.12
83	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_NE_390	-0.26	0.35	110.81	73.67
84	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_NE_380	0.1	0.11	110.52	116.43
85	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_NE_355	0.02	0.09	108.0	104.54
86	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_NE_330	0.01	0.1	104.19	101.79
87	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_NE_305	0.03	0.09	98.46	98.58
88	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_NE_280	0.03	0.09	95.18	95.48
89	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_NE_255	0.05	0.1	89.53	91.8
90	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_NE_230	0.11	0.14	82.47	89.94
91	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_NE_205	0.12	0.16	77.53	85.32
92	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_NE_180	0.11	0.15	74.73	81.63
93	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_NE_155	0.07	0.14	71.62	76.28
94	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_NE_130	0.07	0.15	68.75	73.72
95	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_NE_105	0.06	0.16	65.19	70.74
96	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_NE_080	0.07	0.16	62.72	68.6

# PRR\_door3\_open FDS607

97	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_NE_055	0.09	0.18	58.03	64.72
98	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_NE_030	0.2	0.26	49.8	61.8
99	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_NE_005	0.52	0.46	37.54	56.16
100	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_SW_390	-0.32	0.4	117.09	70.5
101	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_SW_380	0.05	0.09	115.64	111.12
102	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_SW_355	-0.0	0.1	106.3	101.53
103	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_SW_330	-0.01	0.09	102.56	99.99
104	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_SW_305	0.01	0.09	99.08	97.78
105	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_SW_280	0.03	0.1	95.34	95.55
106	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_SW_255	0.05	0.1	89.21	91.68
107	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_SW_230	0.09	0.13	82.63	89.09
108	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_SW_205	0.09	0.13	78.93	84.22
109	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_SW_180	0.1	0.15	74.61	80.81
110	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_SW_155	0.08	0.14	71.91	76.49
111	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_SW_130	0.08	0.15	69.66	74.15
112	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_SW_105	0.07	0.16	65.88	71.36
113	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_SW_080	0.09	0.17	62.6	68.55
114	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_SW_055	0.11	0.19	56.93	64.96
115	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_SW_030	0.18	0.24	50.78	62.34
116	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_SW_005	0.44	0.4	38.95	55.44
117	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_230_130	0.33	0.15	88.51	94.78
118	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_230_110	0.5	0.28	95.26	114.58
119	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_230_090	0.47	0.44	113.81	161.87
120	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_230_070	0.2	0.17	150.96	171.87
121	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_230_050	-0.12	0.18	176.76	147.06
122	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_230_030	-0.25	0.31	176.18	120.1
123	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_230_010	0.28	0.17	93.66	101.35
124	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_305_170	0.28	0.17	102.02	112.54
125	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_305_150	0.47	0.3	107.74	135.22
126	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_305_130	0.34	0.26	123.17	152.73
127	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_305_110	0.05	0.14	144.24	126.02
128	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_305_090	-0.08	0.19	137.7	112.3
129	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_305_070	-0.07	0.15	123.03	104.87
130	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_305_050	-0.06	0.13	116.88	102.1
131	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_305_030	-0.01	0.1	106.99	100.45
132	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_380_220	0.21	0.16	123.04	137.09
133	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_380_190	0.2	0.15	127.75	141.07
134	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_380_170	0.13	0.12	133.27	140.64
135	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_380_150	0.1	0.1	135.24	135.94
136	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_380_130	0.05	0.11	134.74	129.09
137	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_380_110	0.05	0.11	128.76	123.19
138	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_380_090	0.07	0.11	122.94	118.65
139	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_380_070	0.07	0.11	118.93	115.08
140	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_380_050	0.07	0.1	116.81	112.46
141	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_DP_380_030	0.07	0.1	113.61	110.23
142	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_TA_HW	-0.02	0.15	254.43	234.85
143	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L1_TA_BW	0.23	0.1	79.08	77.75
144	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_TA_HW	0.11	0.13	109.88	106.11
145	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_TA_BE	0.2	0.28	53.61	66.95
146	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TG_L2_TA_HE	0.05	0.1	115.14	110.8



# PRR\_door3\_open FDS607

147	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TP_L1_NC265	-0.16	0.15	88.82	75.76
148	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TP_L1_SC265	-0.14	0.13	84.86	74.99
149	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TP_L1_EC255	-0.05	0.05	81.01	77.7
150	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TP_L1_WC260	-0.09	0.07	86.59	80.74
151	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TP_L1_PL_CE	6.93	5.61	28.63	206.5
152	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TP_L1_NE040	0.01	0.03	40.44	41.44
153	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TP_L1_NE155	-0.06	0.04	58.9	57.33
154	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TP_L1_NE265	0.01	0.02	76.77	78.03
155	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TP_L1_NE355	-0.11	0.11	94.87	83.94
156	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TP_L2_NC265	0.04	0.05	37.23	38.71
157	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TP_L2_SC260	-0.05	0.05	40.27	38.34
158	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TP_L2_EC260	0.05	0.05	38.68	40.45
159	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TP_L2_WC260	-0.03	0.03	41.04	39.96
160	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TP_L2_PL_CE	2.7	2.22	26.95	92.72
161	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TP_L2_SOL_CE	-0.0	0.02	30.76	31.03
162	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TP_L2_NE030	0.04	0.05	29.79	31.2
163	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TP_L2_NE155	0.01	0.02	33.78	34.06
164	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TP_L2_NE260	0.03	0.04	38.23	39.25
165	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TP_L2_NE355	-0.0	0.01	40.85	40.83
166	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TCA_L1_HW_CENTRE	-0.49	0.53	160.54	98.68
167	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TCA_L1_HW_INTER	-0.44	0.44	177.05	122.57
168	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TCA_L1_HW_SURF	-0.41	0.41	263.52	149.89
169	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TCA_L1_BW_CENTRE	-0.28	0.3	85.12	58.38
170	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TCA_L1_BW_INTER	-0.2	0.18	88.33	71.56
171	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TCA_L1_BW_SURF	-0.08	0.11	91.72	84.8
172	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TCA_L2_HW_CENTRE	-0.33	0.34	79.56	50.82
173	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TCA_L2_HW_INTER	-0.32	0.32	86.11	56.68
174	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TCA_L2_HW_SURF	-0.26	0.25	87.47	65.27
175	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TCA_L2_BE_CENTRE	-0.14	0.12	41.52	36.32
176	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TCA_L2_BE_INTER	-0.1	0.07	43.71	41.11
177	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TCA_L2_BE_SURF	-0.0	0.1	45.75	46.45
178	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TCA_L2_HE_CENTRE	-0.35	0.37	85.04	51.04
179	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TCA_L2_HE_INTER	-0.32	0.32	88.85	57.95
180	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	TCA_L2_HE_SURF	-0.25	0.25	90.12	66.98
181	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	CO_L1_FP	-0.06	0.11	0.0	0.0
182	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	CO_L1_HAUT	0.03	0.09	0.0	0.0
183	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	CO_L1_BAS	0.13	0.16	0.0	0.0
184	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	CO_L2_HAUT	0.01	0.05	0.0	0.0
185	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	CO_L2_BAS	-0.05	0.09	0.0	0.0
186	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	CO2_L1_FP	-0.2	0.23	0.03	0.02
187	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	CO2_L1_HAUT	-0.16	0.14	0.04	0.04
188	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	CO2_L1_BAS	-0.07	0.23	0.03	0.03
189	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	CO2_L2_HAUT	-0.23	0.2	0.03	0.03
190	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	CO2_L2_BAS	-0.24	0.24	0.03	0.02
191	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	O2_L1_FP	0.05	0.05	0.16	0.17
192	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	O2_L1_HAUT	0.05	0.04	0.14	0.14
193	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	O2_L1_BAS	0.02	0.06	0.16	0.16
194	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	O2_L2_HAUT	0.06	0.04	0.16	0.16
195	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	O2_L2_BAS	0.06	0.04	0.16	0.17
196	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	V_L1_L2_205	-0.31	0.32	2.38	1.65

# PRR\_door3\_open FDS607

197	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	V_L1_L2_192_5	-0.21	0.21	2.09	1.68
198	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	V_L1_L2_180	-0.18	0.22	1.81	1.44
199	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	V_L1_L2_167_5	-0.19	0.22	1.56	1.23
200	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	V_L1_L2_155	-0.27	0.3	1.29	0.91
201	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	V_L1_L2_142_5	-0.2	0.21	0.96	0.82
202	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	V_L1_L2_130	-0.15	0.72	0.39	0.67
203	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	V_L1_L2_117_5	-1.93	1.81	-0.52	0.51
204	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	V_L1_L2_105	-1.77	1.35	-0.5	0.13
205	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	V_L1_L2_092_5	-0.31	0.39	-0.54	-0.35
206	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	V_L1_L2_080	-0.29	0.39	-0.72	-0.44
207	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	V_L1_L2_055	-0.14	0.21	-0.75	-0.64
208	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	V_L1_L2_030	-0.31	0.35	-1.03	-0.72
209	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	V_L1_L2_005	-0.25	0.21	-0.86	-0.74
210	IRSN	PRISME	DOOR	3	FDS607	V_L1_L2_S105	-0.8	0.98	-0.64	-0.05