

Abbildung 8: Tagesganglinie eines städtischen Versorgungsgebiets (DVGW, 2008)

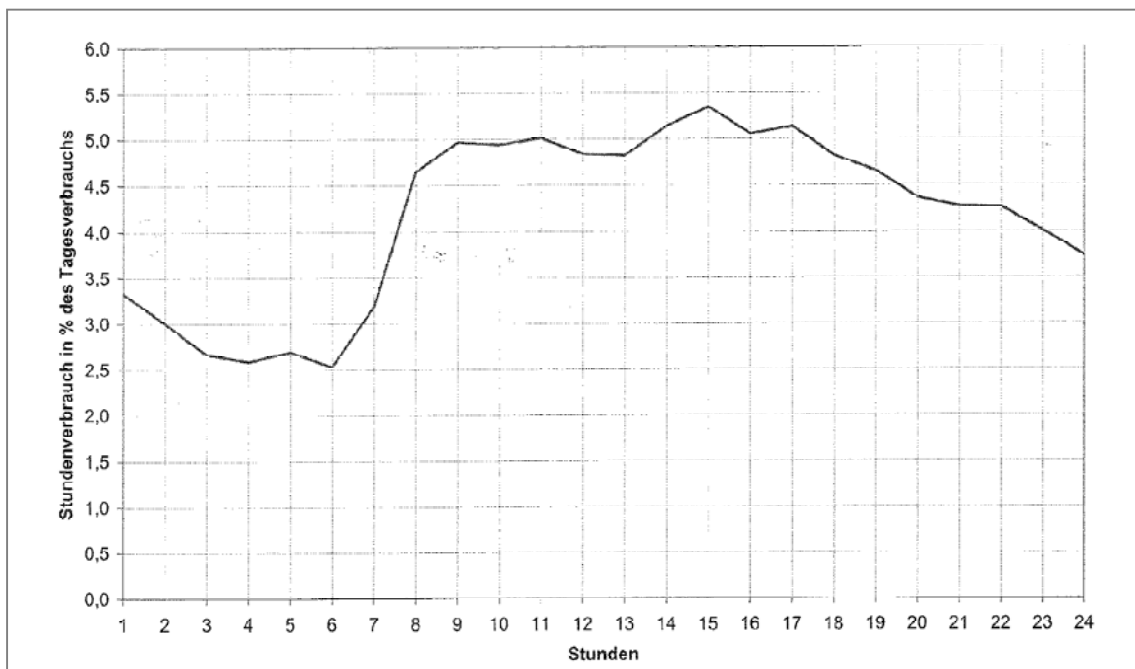


Abbildung 9: Tagesganglinie eines großstädtischen Versorgungsgebiets mit hohem Gewerbeanteil (DVGW, 2008)

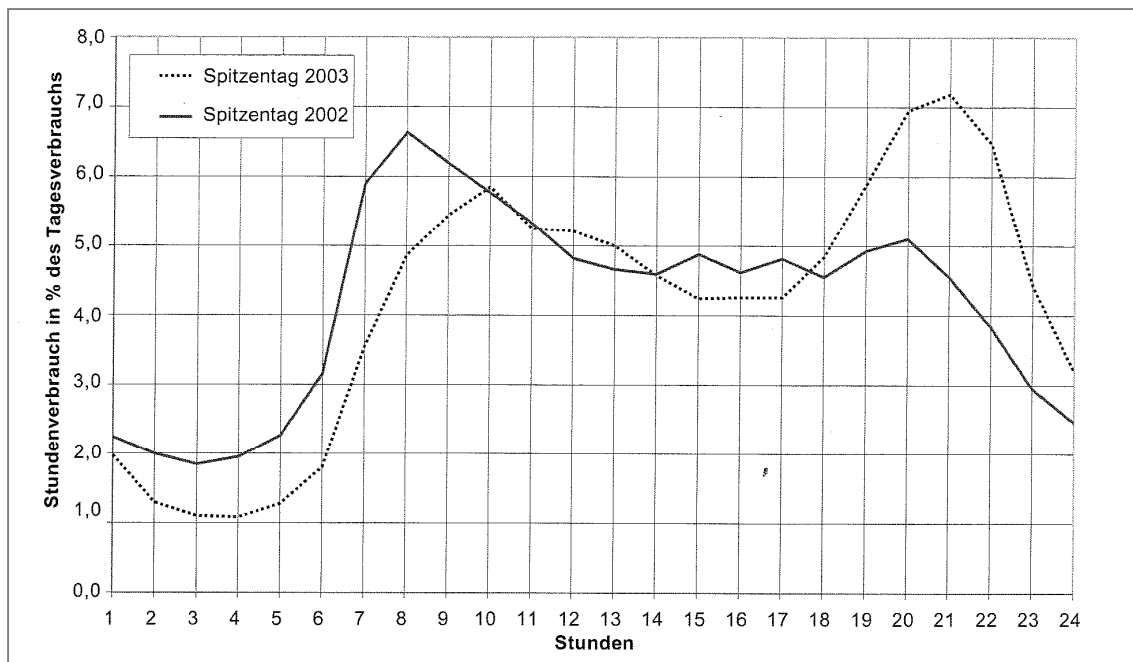


Abbildung 10: Tagesganglinie eines ländlichen Versorgungsgebiets (DVGW, 2008)

Die Verbrauchsspitzen an Spitzentagen finden meistens in den Abendstunden statt. Diese Verbrauchsspitzen sind generell durch hohe Tagestemperatur bedingt und sehr ausgeprägt, wenn in dem Versorgungsgebiet die Bewässerung der Grünflächen von Bedeutung ist. Abbildung 9 zeigt aber, dass Verbrauchsspitzen auch am Vormittag stattfinden können (Jahr 2002). Daher ist z.B. für die Ermittlung von typischen Tagesganglinien die Beobachtung des Wasserverbrauchs über mehrere Jahre nötig (DVGW, 2008).