


SOP 修改原因說明

文件編號	1D10ATP0031-(08)	制定單位 成本中心	1D00	制定 單位	總務部
文件名稱及版次	廢水處理設施操作維護管理辦法(第八版)	申請日期	111 年 09 月 09 日		
文件類別	☐ 品質手冊 ☐ 組織章程 ☒ 作業程序書 ☐ 作業指導書				
原條文		修訂條文		原因說明	
		文件年限設定為 2 年		因應文件制定與管制作業辦法延長年限	
單位主管: <u>張仁利</u> 制定者: <u>南麒洲</u>					
審 核					
院 長		管理中心主任		副 院 長	
☐ 同意 ☐ 修改 修改內容：		☐ 同意 ☐ 修改 修改內容：		☐ 同意 ☐ 修改 修改內容：	
 簽章：		簽章：		簽章：	



廢水處理設施操作維護管理辦法

版次	修改摘要	日期	備註
第八版	檢視(共 2 頁)	111 年 09 月	
第九版			
第十版			

文件類別	☐ 品質手冊 ☒ 作業程序書 ☐ 作業指導書 ☐ 組織章程	文件編號	1D10ATP0031-(08)
機密等級	☐ 機密 ☒ 內部使用 ☐ 一般	制定日期	94 年 12 月
部科類別	☐ 委員會 ☐ 醫療類 ☐ 護理類 ☐ 醫技類 ☒ 行政類	制定單位	總務部
管制類別	☒ 院內管制 ☐ 部科室管制	適用院區	☒ 沙鹿 ☒ 大甲 ☒ 長青
文件年限	☐ 一年 ☒ 二年		

版次	核准	審核	制定
	副院長	單位主管	制定者
第八版		張仁和	
第九版			
第十版			



文件名稱	廢水處理設施操作維護管理辦法	文件編號	1D10ATP0031-(08)
文件類別	作業程序書	頁次	第 1 頁，共 2 頁
		所屬單位	總務部

1.目的：

為了使廢水處理設施正常運轉，並有效維護與管理，以達到廢水處理設施安全運轉，特定此辦法。

2.範圍：

沙鹿院區內之廢水處理設施共計三處

第一醫療大樓管制編號 L90A0416（位於地下壹樓之筏基）。

第二醫療大樓管制編號 L9005625（位於地下貳樓之筏基）。B2F 增設油酯截流器一組

長青醫療大樓管制編號 L90A0416（位於地下壹樓之筏基）。

大甲院區內之廢水處理設施共計二處

大甲分院管制編號 L8806413（位於地下肆樓之筏基及新棟地下一樓筏基）。

3.相關文件：

廢水處理設施操作維護手冊。

4.處理流程內容：

本處理場係採用物理、生物及三級處理法。

4.1 前處理：自動攔污柵＋調勻池

污水處理系統係將院區內之生活污水，及相關廢水經污水管線流至進流渠道，而進流渠道設有壹台自動攔污柵，用以去除污水中之大型固體物，減少後段處理負荷，及對機械產生不良影響。經攔污柵後之處理水流入調勻池，為求處理穩定設置足夠容量之調勻池，並於池中供給足夠空氣量攪拌，以使不同時間所產生之污水能均勻，以達到調節水量及均勻水質之功能。池內設抽水機貳台（一台備用，液位控制），將污水抽至下一單元。污水經流量調節槽調節一定水量流入接觸氧化池。

4.2 生物處理：接觸氧化池＋終沉池

接觸氧化法為生物膜處理之一種，此法乃將接觸之濾材浸於曝氣池之水中，並在池內供給適量空氣，使流入的污水充份攪拌循環流動，而與接觸之濾材相接觸；經一段時間後，接觸之濾材表面開始生長附著活性污泥（微生物），而形成生物膜，利用該生物膜在好氧狀態下分解氧化污水中有機物質，處理後之處理水進入終沉池，利用重力方式使污泥與處理水分離，沉澱污泥利用污泥泵抽吸至污泥濃縮池，而上澄液則流至下一單元。

4.3 三級處理：消毒池

經生物處理後之污水水質大部份已合乎放流標準，唯因水中含有過量病菌，加入殺菌劑，以殺死細菌，使水質達到無害化。放流水再流至放流水池，池內設有抽水機貳台（壹台備用，液位控制）將放流水抽至放流水採樣槽排放。另設有壹組流量計以量測放流量。

4.4 污泥處理：污泥濃縮池

污水處理過程中所產生的污泥，經終沉池集中收集至污泥濃縮池，藉由污泥重力濃縮及消化作用，使其性質更穩定，並能提高污泥濃度及減少污泥量，濃縮池上澄液則迴流調勻池再處理；而消化濃縮後之污泥，再委託由清除業者清運處理。

4.5 每日將電表、用電狀況、放流水表讀數、放流量紀錄在廢水處理設施操作紀錄表(表二所示)，紀錄表之作用對處理效果可加以掌握，另一方面依據此等資料，操作人員亦可選定最有效的操作條件，適當調整處理設備，以保持處理場之最佳處理效果。



文件名稱	廢水處理設施操作維護管理辦法	文件編號	1D10ATP0031-(08)
文件類別	作業程序書	頁 次	第 2 頁，共 2 頁
		所屬單位	總務部

4.7 事業或污水下水道系統廢(污)水檢測申報：申報起始時間為 1 月(或 7 月)1 日，結束時間應為 6 月(或 12 月)的最後一日，起訖期間應符合該事業或污水下水道系統每六個月或每年申報一次之申報頻率，廢水處理設施定期檢測申報如表三所示。

4.8 事業或污水下水道系統廢(污)水檢測申報自 97 年 7 月 1 日起更改為網路申報作業，申報起始時間為 1 月(或 7 月)1 日，結束時間應為 6 月(或 12 月)的最後一日。

4.9 事業或污水下水道系統水污染防治費申報繳納：申報時間為 1 月 1 日~31 日(或 7 月 1 日~31 日)，起訖期間內應依水污染數值或水量自行試算合理之污染防治費，進入環保署網站申報繳納。


4.10 水污費每半年繳費一次。

4.11 廢水錶依水污染防制法每年委託專業單位校正並檢付報告，以確保水錶數值正確無誤。

4.12 各放流口需設置一名專責人員及代理人，以確保廢水處理設施操作符合法規規範。

5. 流程圖：

5.1 廢水處理設施流程圖

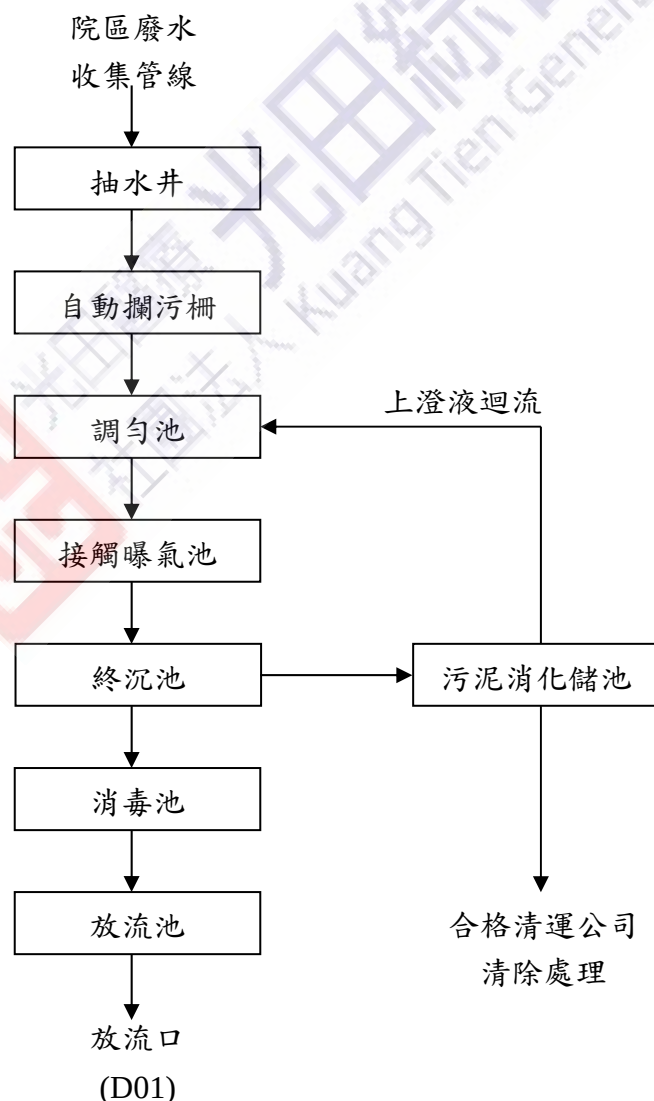

6. 附件：

6.1 廢水處理設施操作紀錄表（表一）

6.2 廢水處理工程平面配置圖（表二）



光田醫療社團法人事業廢（污）水處理設施操作記錄表

☐沙鹿院區

☐大甲院區

☐長青院區

放流口編號： D 01 處理程序編號： T 01

年 月

日期	水錶累 積讀數	用水量 M ³	專用電 錶讀數	用電量	備註	日期	水錶累 積讀數	用水量 M ³	專用電 錶讀數	用電量	備註
1						17					
2						18					
3						19					
4						20					
5						21					
6						22					
7						23					
8						24					
9						25					
10						26					
11						27					
12						28					
13						29					
14						30					
15						31					
16											

1. 本月統計水量：

2. 最大值_____ M³/日 最小值_____ M³/日 平均值_____ M³/日 本月總水量_____ M³

3. 本月統計用電量：

4. 最大值_____度/日 最小值_____度/日 平均值_____度/日 本月總用電量_____度

5. 本月污泥產生量：

本月產生總量_____公斤

6. 污泥清運處理情形：(本月產生量+上月存量-本月清運量=本月存量)


存量 _____公斤 清運次數_____次 本月總清運量_____公斤 本月存量_____公斤

簽章 主管：_____ 填表人：_____

1. 本表格於每操作日均需記錄之，並存場備查。

2. 污泥清運量於清運日登錄。





廢水處理工程平面配置圖

圖名	圖號	比例 1/150 CM
設計	比價	
審核	日期	
繪圖		

文件管制
專用