

좌포선정



0/0

수용 가능

for(JButton bt : myLabel)

0/0

수용 가능

수용 가능

0/0

수용 가능

16 Hot - line system: 43% 7/2/ 7/2/ 7/2/01/01 of 1/2/01/01/2

0/0/

3/2/

号8724

1.5 KM

4-5 KM

252 [2/4/]

302/

1951


3521


10EST.

2. 이성증인 환자 경로 확인

3。号部에서 환자의 신상정보 5목시 병원에서 확인 (혈액형, 정원, 토아사항...)

론식시 Popup.창

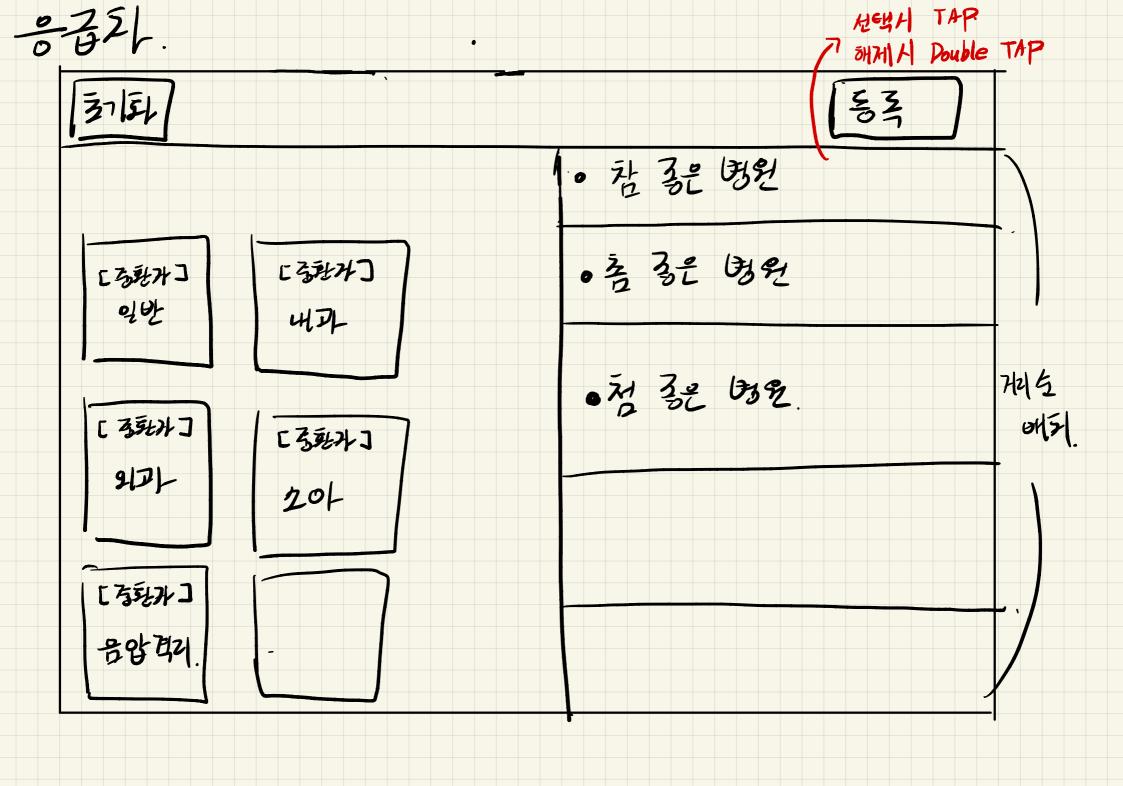

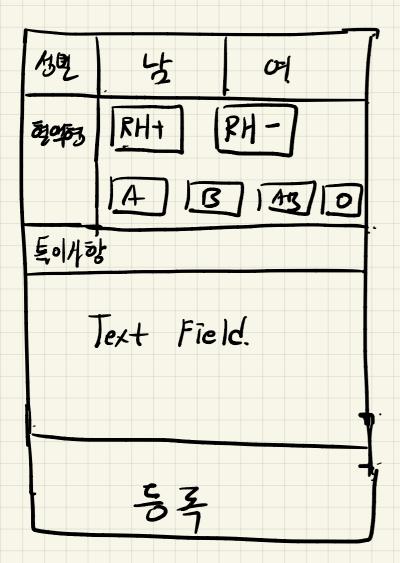

经验

1. छिरी सम्मिन नीम्येष्ट छिरी यह

2. 터지 오랫동생기를 위해 해제시
Double 제6화

3。到时的是世野村 鞋包括 0年