

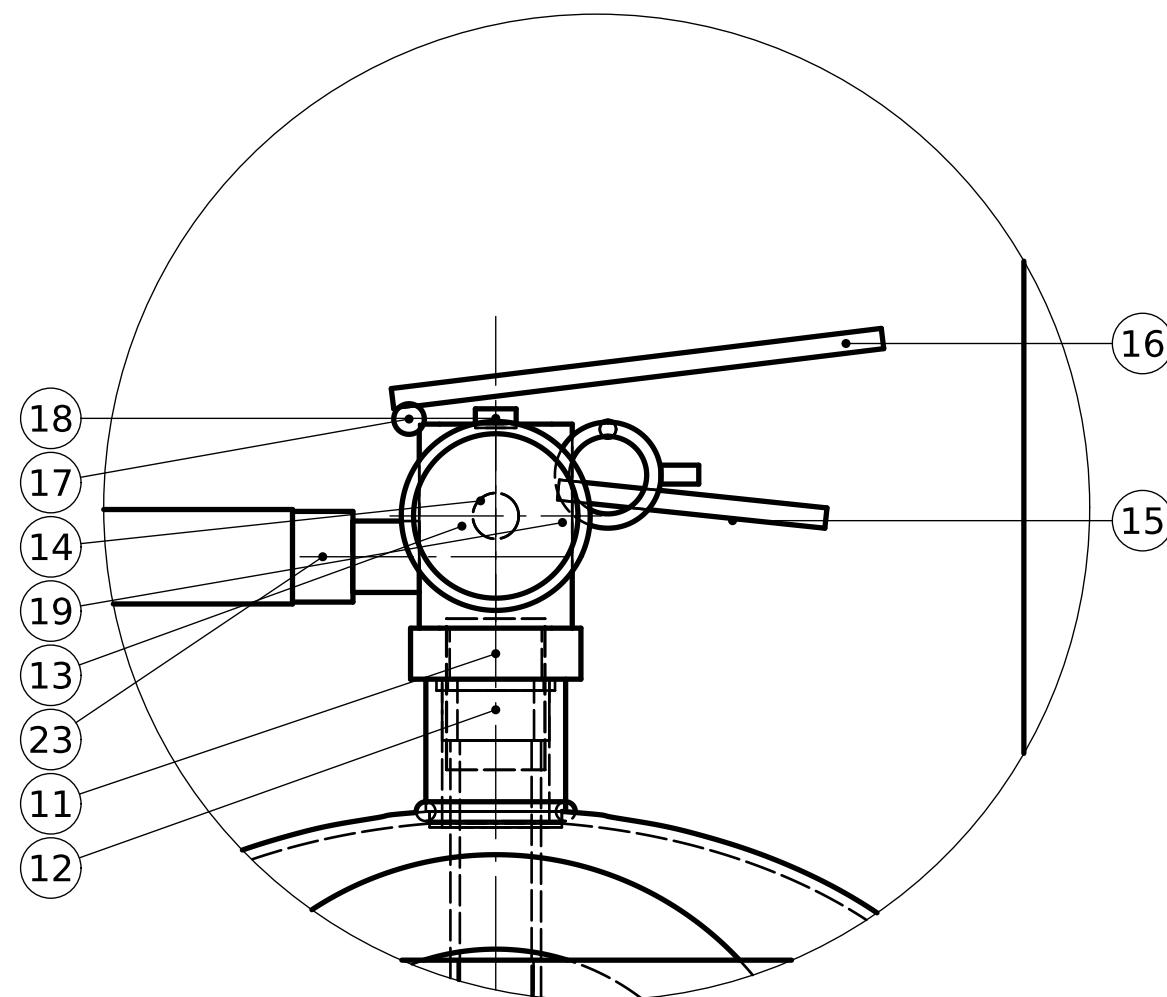



CORTE A-A (1:5)

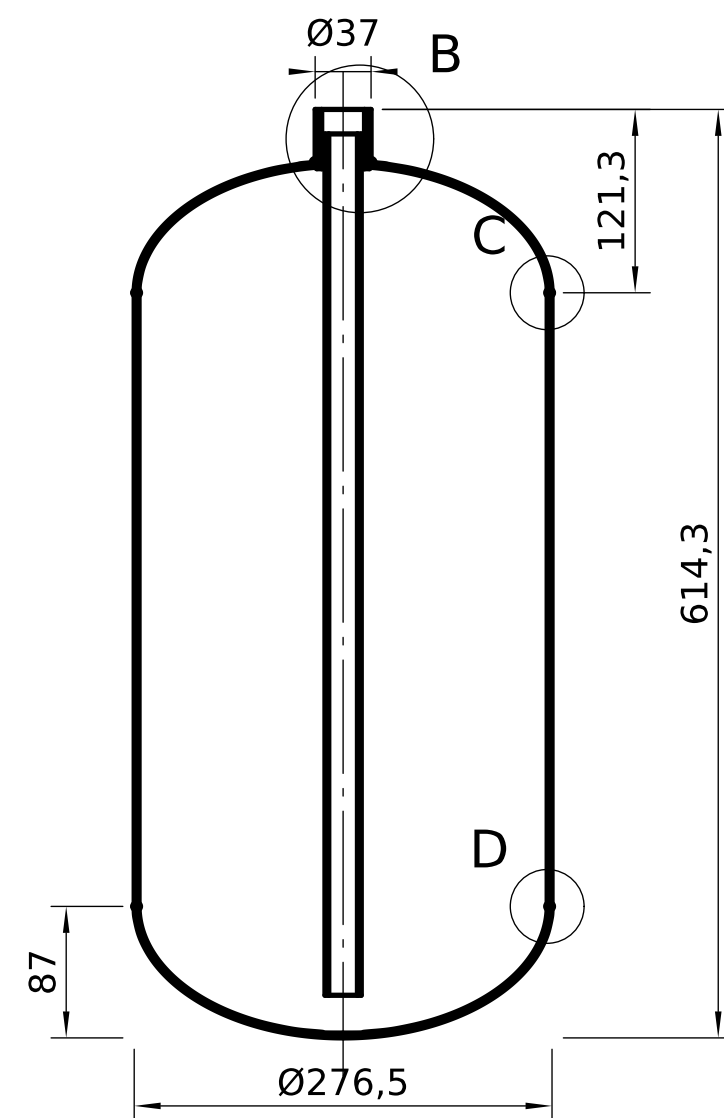


DETALLE A (1:2)
Válvula, manómetro y manijas

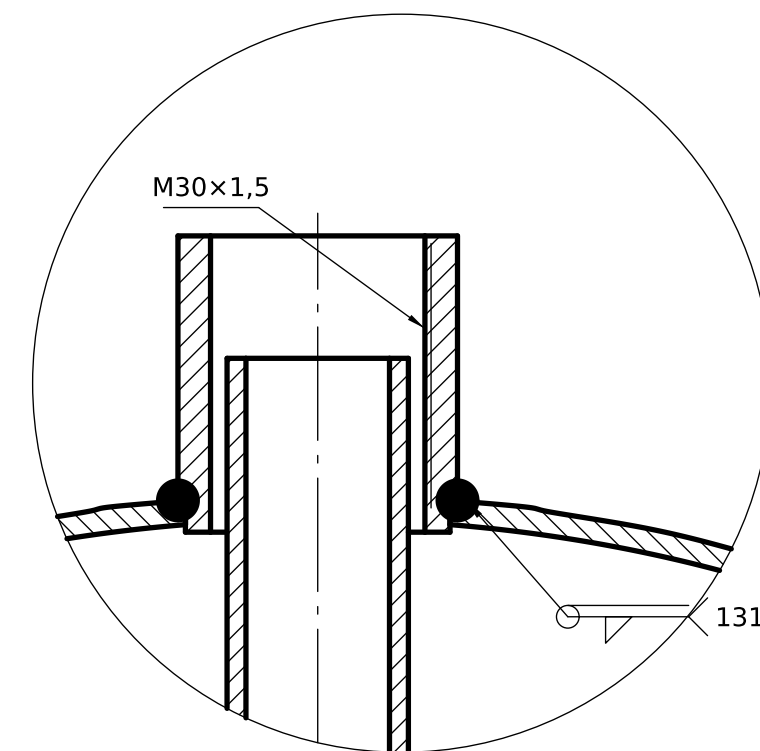


DETALLE B (1:1)
Cuello roscado

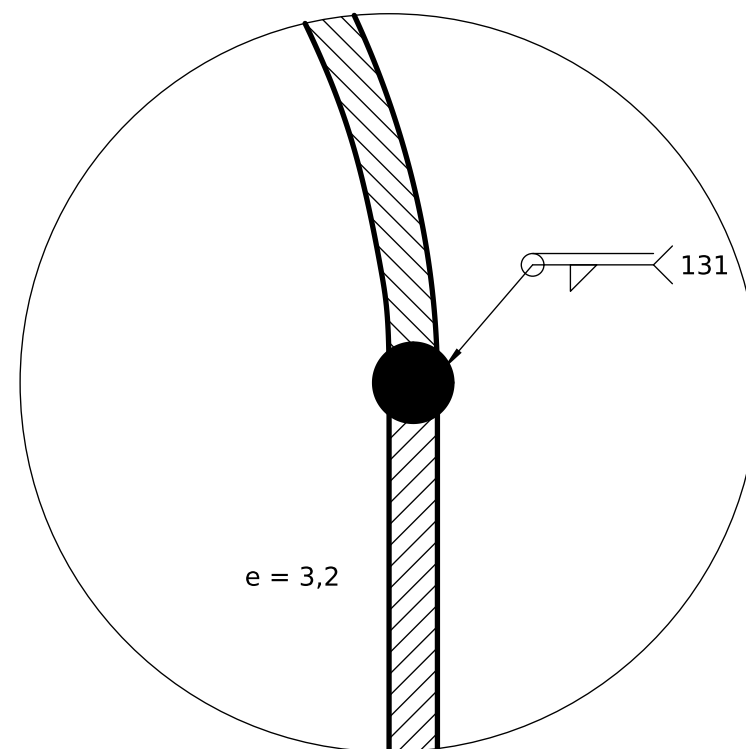

DETALLE C (2:1)
Unión cúpula-cuerpo

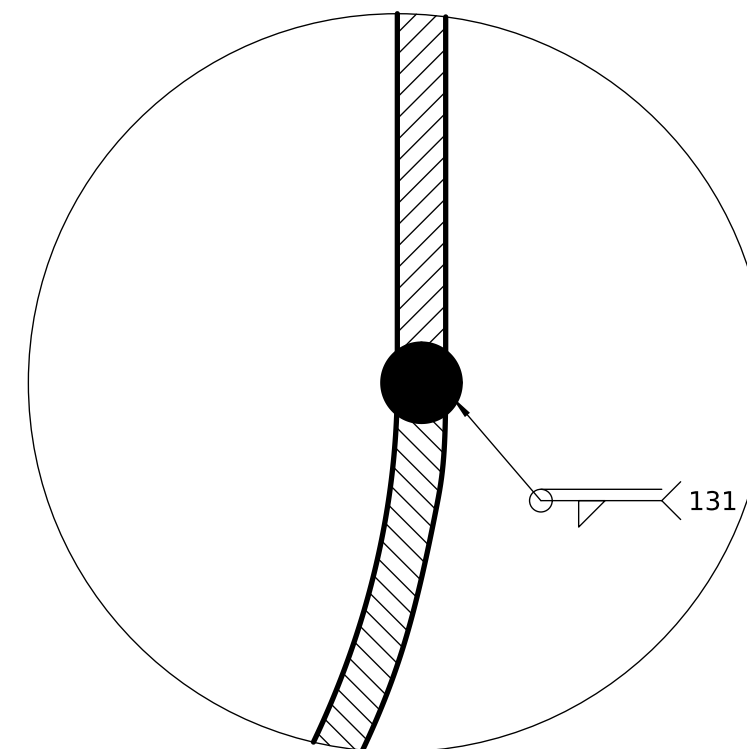

DETALLE D (2:1)
Unión fondo-cuerpo

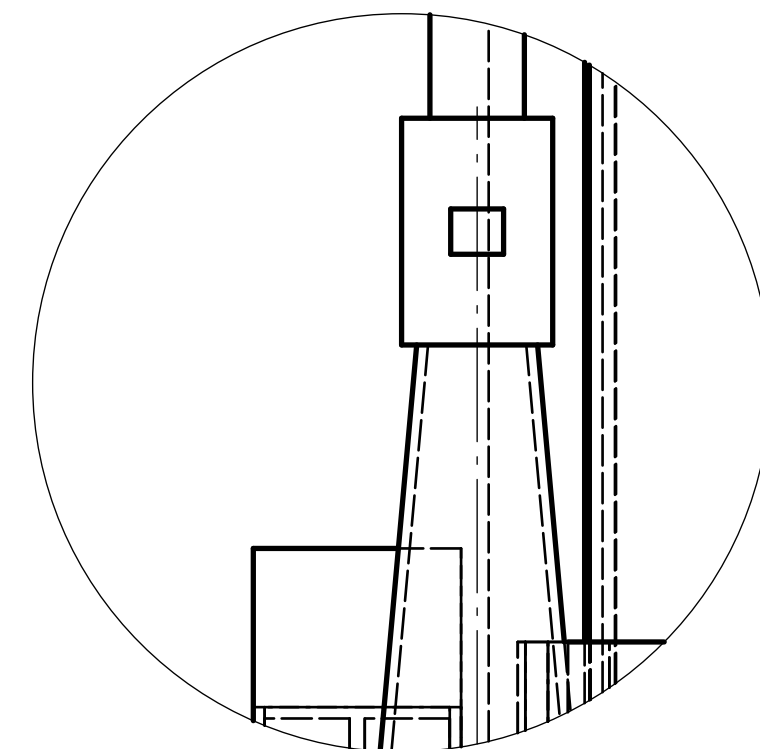

DETALLE E (1:2)
Válvula esférica y tobera

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		Material	
Revisó			Denominación		Ver lista de piezas	
Aprobó			Extintor ABC 25 kg sobre ruedas Corte A-A del recipiente y detalles		Edición	Fecha de emisión
Escala	Método de proyección				0	28/09/2026
1:5		 ISO E	Tipo de documento		Hoja	Idioma
Tolerancias generales		Formato			2 / 4	es
ISO 2768-m		A2	Corte y detalles		N° de plano	
					FL_MAT_ABC_25kg	

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	25 kg
Peso cargado (kg)	55
Altura (mm)	1.140
Ancho (mm)	455
Profundidad (mm)	600
Tiempo de descarga (s)	40
Alcance (m)	5/6
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	300
Longitud de manga (m)	5
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3550
Agente extintor (grado)	ABC 90
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	N ₂ seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	34,4
Diámetro exterior del recipiente (mm)	276,5
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	MIG, proceso 131 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	36,83 kg
Carga nominal de agente	25 kg
Masa cargada calculada	61,83 kg
Peso cargado según catálogo	55 kg
Diferencia	+12,4 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 5.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 25 kg R3.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569
Norma IRAM extintor: IRAM 3550

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)
Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)
Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)
Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)
Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo técnico. Escalas (ISO 5455)
Escala normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)
Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)
Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)
Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)
Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo técnico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)
Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)
Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 131 (MIG, ISO 4063)
ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección		Extintor ABC 25 kg sobre ruedas Datos técnicos y normativa aplicable	Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3		3 / 4	es
			Especificaciones y normas	N° de plano	
				FL_MAT_ABC_25kg	

A

B

C

D



azul 08-1-070

sólido

líquido

elétrico

R.

LEA FABRI

ACCIÓN PB

Faja de garantía

Oblea PBA Ø46

Bomba AGC (CABA)

255,5

208

223,7

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior)


E

F

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)



Tarjeta de Identificación de Extintor	AGC - BA Ciudad
Domicilio instalación:	
Empresa fabricante:	
Empresa recargadora:	
Venc. mantenim.:	
Fecha fab. / N° tarjeta:	
Venc. VU / Agente:	
Capacidad / Extintor N°:	



Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg; 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central $\leq 108^\circ$, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia $\geq 0,35$ N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

H

A

B

C

D

E

F

G

H