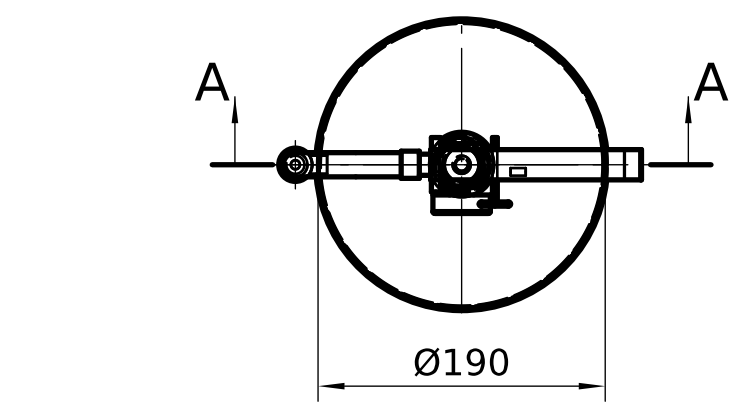
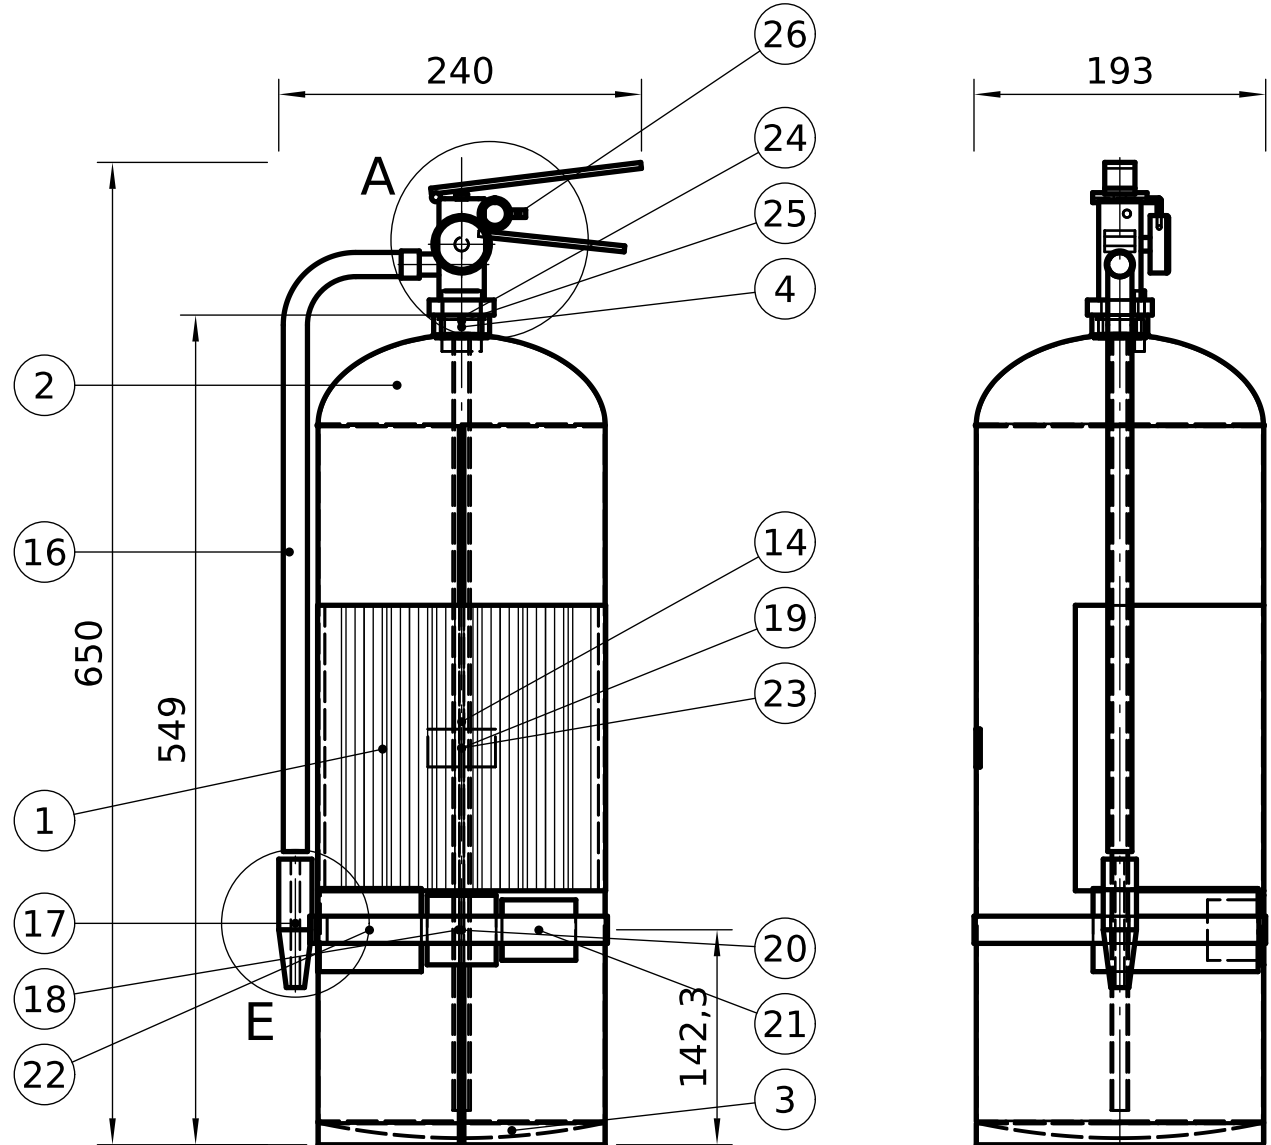




ISOMETRÍA (ESC. 1:10)

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).  
3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.


|            |              |                                      |           |                                          |        |                   |
|------------|--------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------|-------------------|
| 26         | 1            | Precinto de fábrica                  | AGUA10-26 | Polipropileno color                      | <0,001 | id. FLAMA y lote  |
| 25         | 1            | Faja de garantía válvula-cuello      | AGUA10-25 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco   | <0,001 | nuevo sin abrir   |
| 24         | 1            | Junta tórica de asiento              | AGUA10-24 | NBR 70 Shore A                           | 0,001  | cambio c/recarga  |
| 23         | 1            | Etiqueta de n° de serie GS1          | AGUA10-23 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico   | <0,001 | QR GTIN + serie   |
| 22         | 1            | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | AGUA10-22 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003  | sólo destino CABA |
| 21         | 1            | Estampilla IRAM de conformidad       | AGUA10-21 | Provista por IRAM (Anexo R)              | 0,001  | numerada          |
| 20         | 1            | Oblea de fabricación (PBA)           | AGUA10-20 | Papel de seguridad autodestructible      | 0,001  | Res. 522/07       |
| 19         | 1            | Etiqueta / placa de características  | AGUA10-19 | Vinilo autoadhesivo laminado             | 0,028  | IRAM 3534         |
| 18         | 1            | Suncho portatobera                   | AGUA10-18 | Fleje acero SAE 1010 pintado             | 0,159  |                   |
| 17         | 1            | Tobera de chorro pleno               | AGUA10-17 | Polipropileno                            | 0,022  |                   |
| 16         | 1            | Manguera                             | AGUA10-16 | Caucho sintético                         | 0,068  |                   |
| 15         | 1            | Racor de manguera                    | AGUA10-15 | Latón                                    | 0,026  |                   |
| 14         | 1            | Caño de pesca (sifón)                | AGUA10-14 | Tubo polipropileno                       | 0,023  |                   |
| 13         | 1            | Pasador de seguridad                 | AGUA10-13 | Alambre acero inox. AISI 304             | 0,005  | con precinto      |
| 12         | 1            | Vástago                              | AGUA10-12 | Latón                                    | 0,002  | con junta tórica  |
| 11         | 1            | Eje de palanca                       | AGUA10-11 | Acero inox. AISI 304                     | 0,008  |                   |
| 10         | 1            | Manija de accionamiento              | AGUA10-10 | Chapa acero SAE 1010 pintada             | 0,088  |                   |
| 9          | 1            | Manija de transporte                 | AGUA10-09 | Chapa acero SAE 1010 pintada             | 0,061  |                   |
| 8          | 1            | Manómetro                            | Comercial | Comercial                                | -      | sello IRAM 3533   |
| 7          | 1            | Cuerpo de válvula                    | AGUA10-07 | Latón forjado                            | 0,488  |                   |
| 6          | 1            | Espiga roscada                       | AGUA10-06 | Latón forjado                            | 0,024  |                   |
| 5          | 1            | Collarín de válvula                  | AGUA10-05 | Latón forjado                            | 0,083  |                   |
| 4          | 1            | Cuello roscado                       | AGUA10-04 | Acero inox. AISI 304                     | 0,054  | M30x1,5           |
| 3          | 1            | Fondo                                | AGUA10-03 | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8         | 0,177  | embutido          |
| 2          | 1            | Cúpula                               | AGUA10-02 | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8         | 0,254  | embutida          |
| 1          | 1            | Cuerpo (virola)                      | AGUA10-01 | Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8         | 1,79   | costura long. TIG |
| Pos. Cant. | Denominación |                                      | Código    | Material                                 | kg     | Observ.           |

|                                                |          |                                                                                                                                |                                                   |                                               |                                     |                                           |
|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                | Fecha    | Nombre                                                                                                                         | Propietario<br><br><b>FLAMA S.A.</b>              | Reemplaza a / Reemplazado por<br><br>-        |                                     |                                           |
| Dibujó                                         | 28/09/26 | T. Sinay                                                                                                                       |                                                   | Denominación<br><br><b>Extintor Agua 10 l</b> | Material<br><br>Ver lista de piezas |                                           |
| Revisó                                         |          |                                                                                                                                |                                                   |                                               | Edición<br><br><b>0</b>             | Fecha de emisión<br><br><b>28/09/2026</b> |
| Aprobó                                         |          |                                                                                                                                |                                                   |                                               | Hoja<br><br><b>1 / 4</b>            | Idioma<br><br><b>es</b>                   |
| Escala<br><br><b>1:5</b>                       |          | Método de proyección<br><br> <b>ISO E</b> | Agente: Agua                                      | N° de plano<br><br><b>FL_MAT_AGUA_10l</b>     |                                     |                                           |
| Tolerancias generales<br><br><b>ISO 2768-m</b> |          | Formato<br><br><b>A3</b>                                                                                                       | Tipo de documento<br><br><b>Plano de conjunto</b> |                                               |                                     |                                           |


CORTE A-A (1:2)

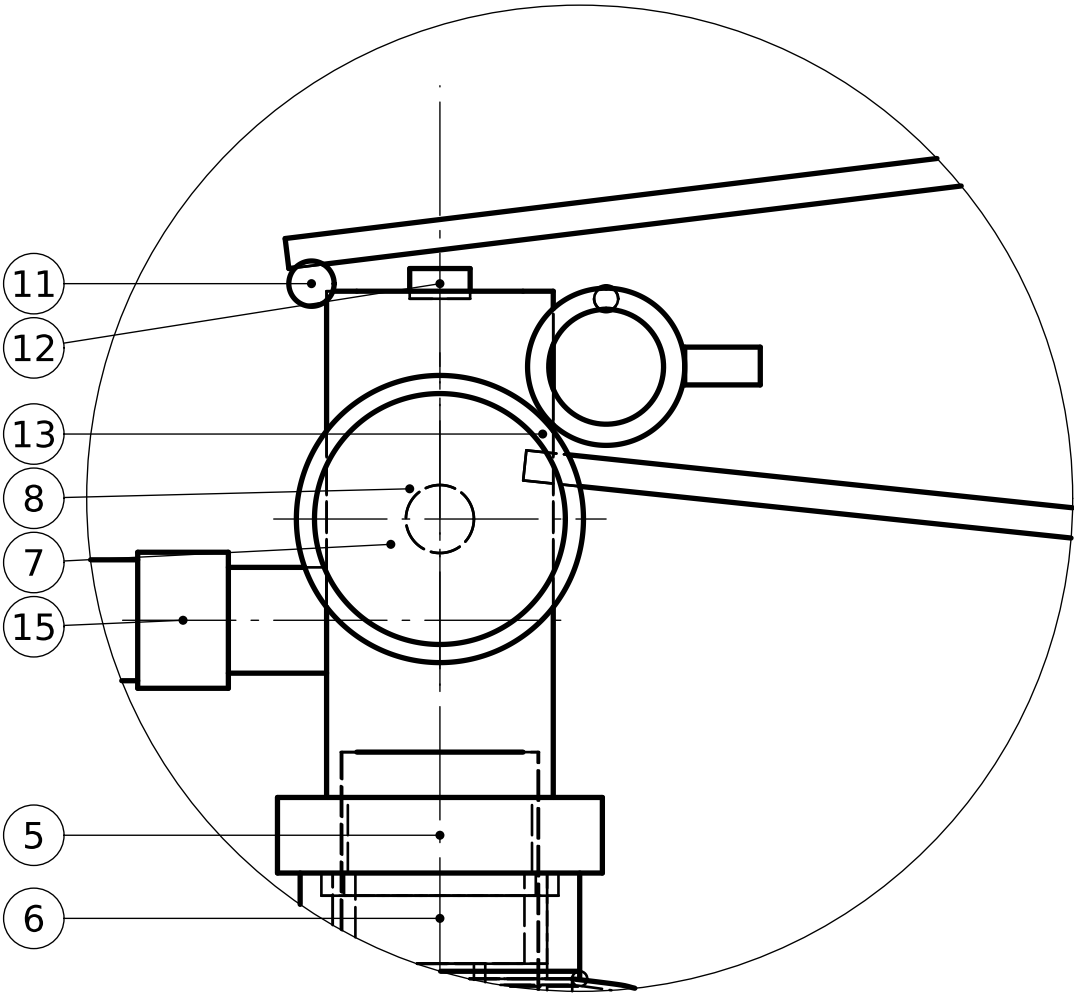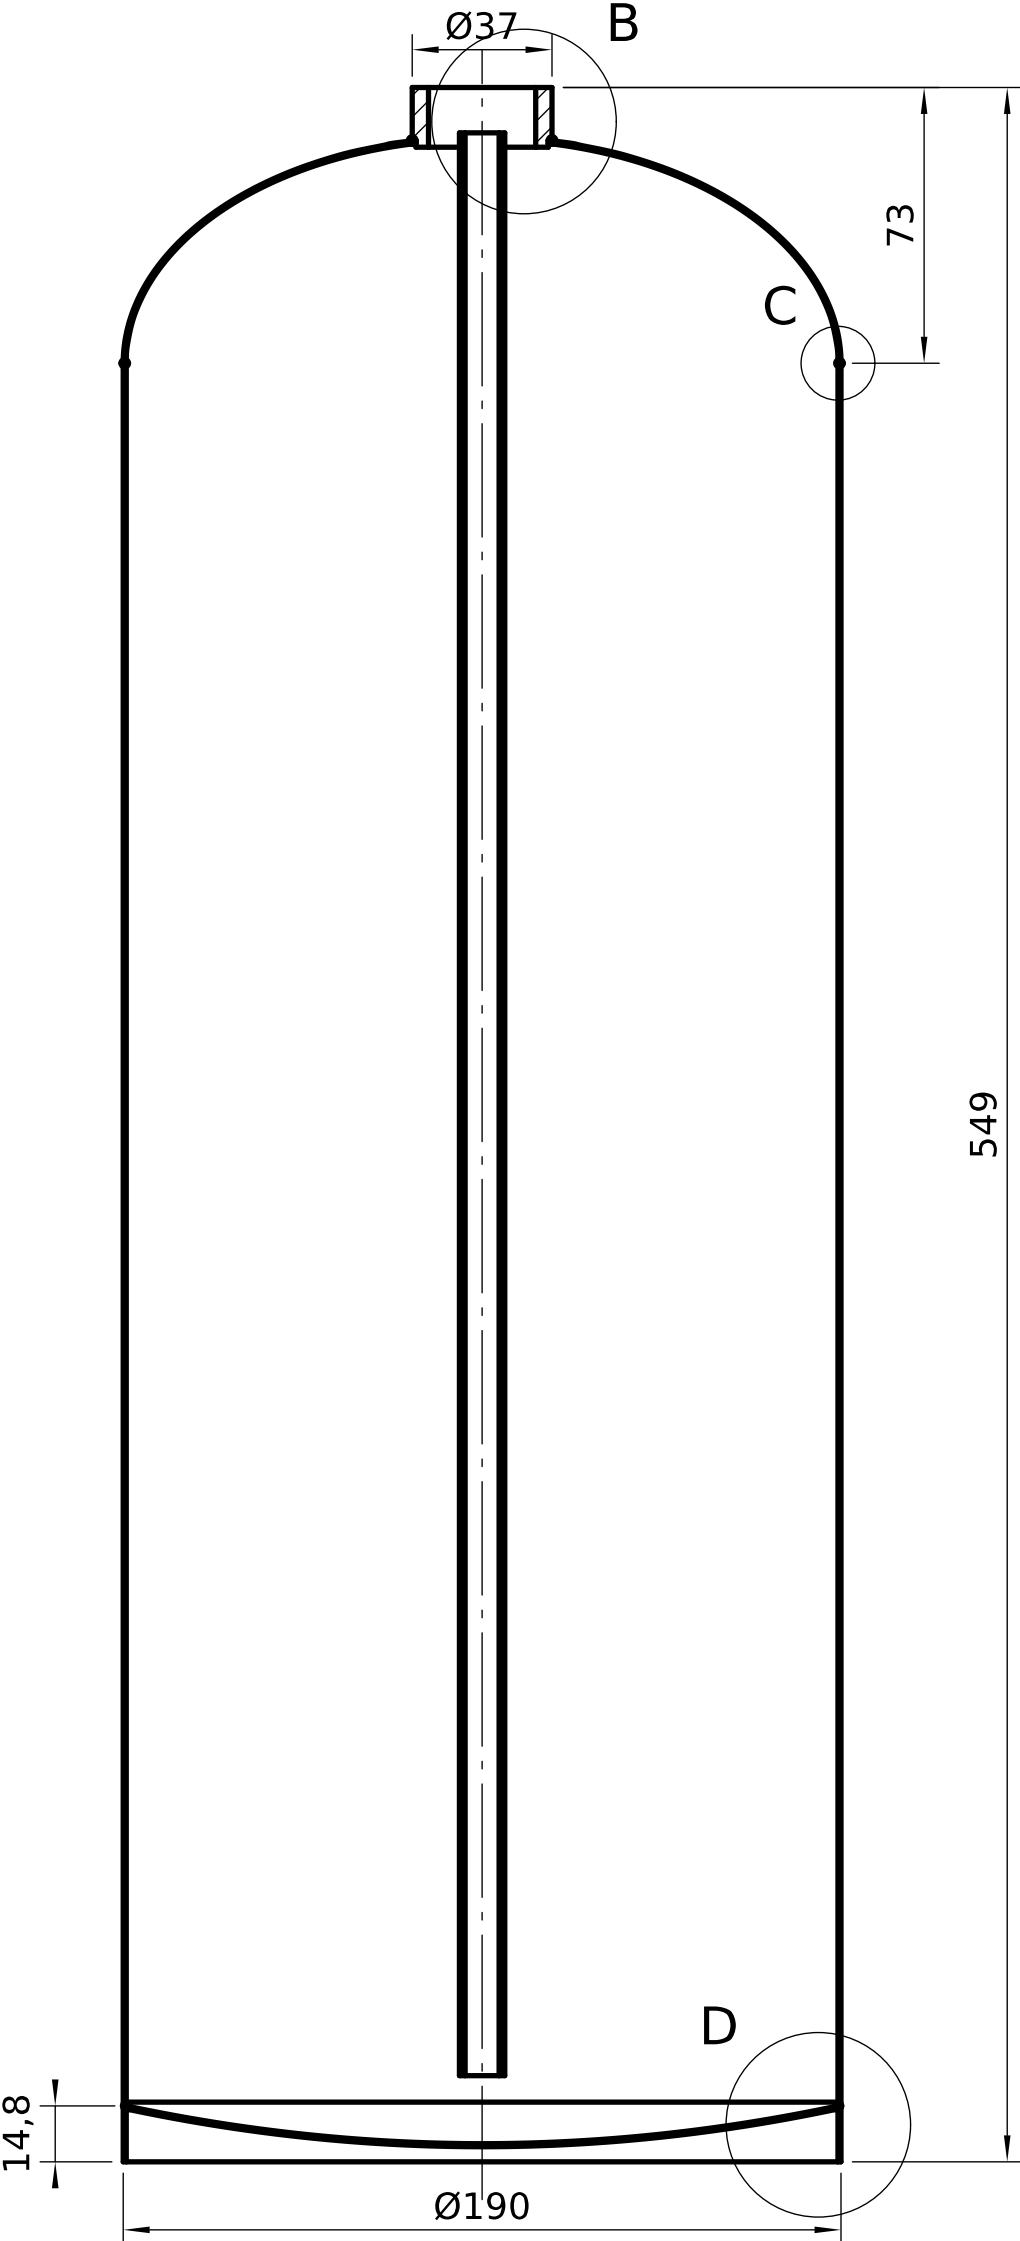


DETALLE A (1:1)  
Válvula, manómetro y manijas

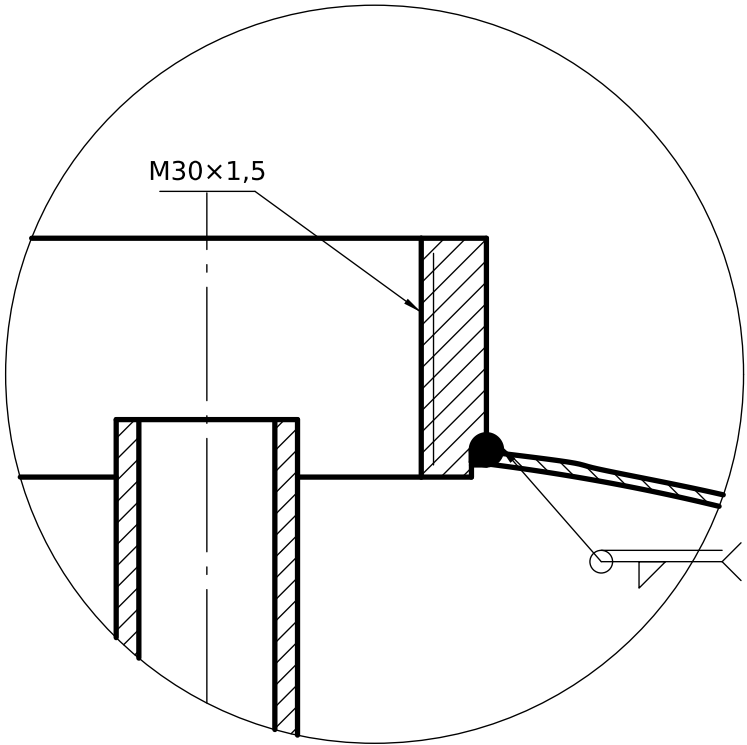


DETALLE B (2:1)  
Cuello roscado

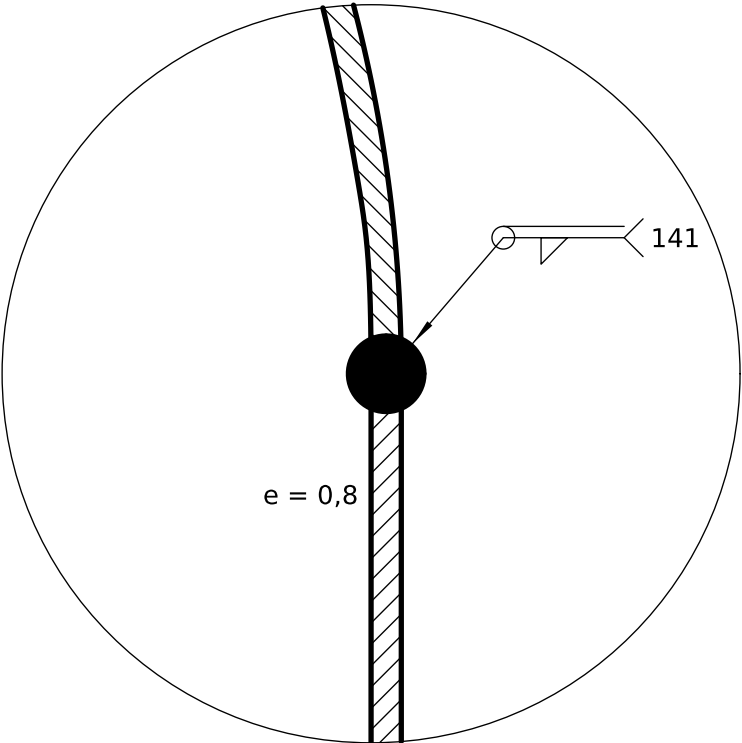

DETALLE C (5:1)  
Unión cúpula-cuerpo

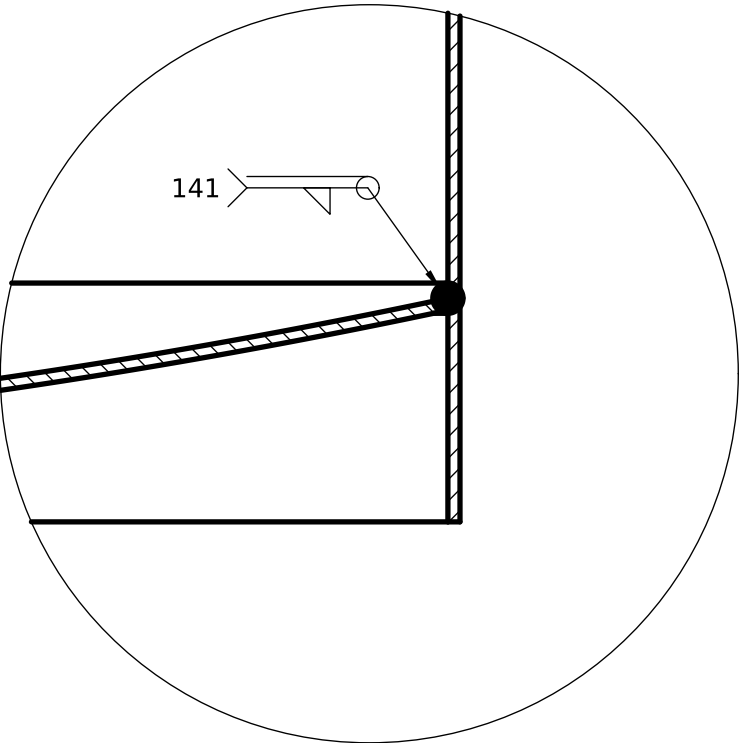

DETALLE D (2:1)  
Fondo y pollera

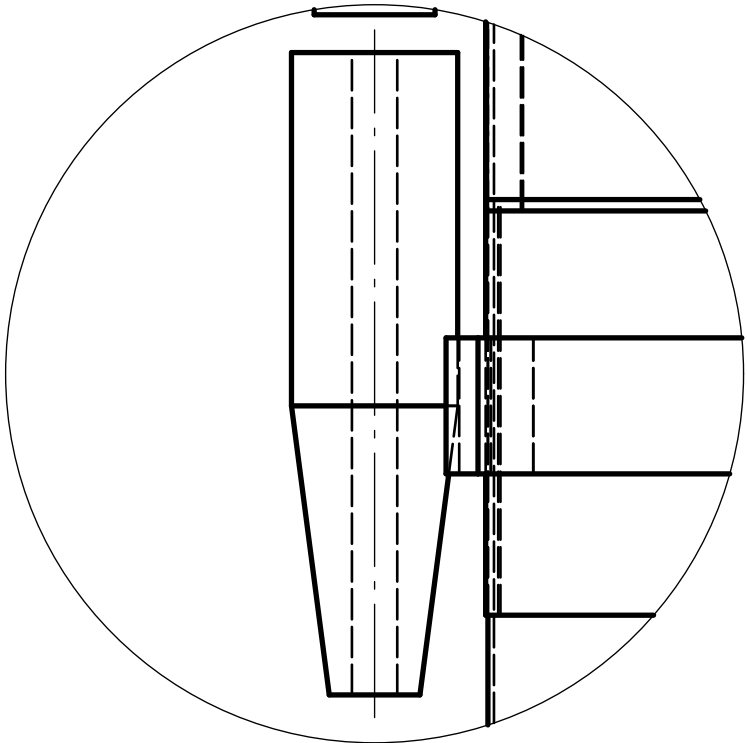

DETALLE E (1:1)  
Tobera de chorro pleno

|                       |                                                                                             |           |                                                                                          |  |                                    |        |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--------|------------------|
|                       | Fecha                                                                                       | Nombre    | Propietario<br><b>FLAMA S.A.</b>                                                         |  | Reemplaza a / Reemplazado por<br>- |        |                  |
| Dibujó                | 28/09/26                                                                                    | T. Sinay  |                                                                                          |  | Material                           |        |                  |
| Revisó                |                                                                                             |           | Denominación<br><br><b>Extintor Agua 10 l</b><br><br>Corte A-A del recipiente y detalles |  | Ver lista de piezas                |        |                  |
| Aprobó                |                                                                                             |           |                                                                                          |  | Edición                            |        | Fecha de emisión |
| Escala                | Método de proyección                                                                        |           |                                                                                          |  | 0                                  |        | 28/09/2026       |
| <b>1:2</b>            |  ISO E |           |                                                                                          |  | Hoja                               | Idioma |                  |
|                       |                                                                                             | 2 / 4     |                                                                                          |  | es                                 |        |                  |
| Tolerancias generales |                                                                                             | Formato   | Tipo de documento                                                                        |  | N° de plano                        |        |                  |
| <b>ISO 2768-m</b>     |                                                                                             | <b>A2</b> | <b>Corte y detalles</b>                                                                  |  | <b>FL_MAT_AGUA_10l</b>             |        |                  |

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR AGUA 10 L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Capacidad nominal                     | 10 dm³                      |
| Peso cargado (kg)                     | 12,55                       |
| Altura (mm)                           | 620/650                     |
| Ancho (mm)                            | 240                         |
| Profundidad (mm)                      | 190                         |
| Tiempo de descarga (s)                | 55                          |
| Alcance (m)                           | 9/11                        |
| Rango temperatura (°C)                | 5 a 50                      |
| Presión de servicio (MPa)             | 0,8                         |
| Presión de ensayo (MPa)               | 2,0                         |
| Soporte pared                         | Si                          |
| Norma IRAM extintor                   | 3525                        |
| Agente extintor (grado)               | Agua potable                |
| Potencial extintor                    | 1A                          |
| Gas impulsor                          | Aire comprimido             |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 13,98                       |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 190                         |
| Rosca de cuello                       | M30x1,5                     |
| Soldadura del recipiente              | TIG, proceso 141 (ISO 4063) |

VERIFICACIÓN DE MASA

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 3,37 kg  |
| Carga nominal de agente (1 kg/l)              | 10 kg    |
| Masa cargada calculada                        | 13,37 kg |
| Peso cargado según catálogo                   | 12,55 kg |
| Diferencia                                    | +6,6 %   |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 8.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM extintor: IRAM 3525

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 141 (TIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

A

B

C

D

E

F

|                       |                                                                                             |          |                                      |                               |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                       | Fecha                                                                                       | Nombre   | Propietario                          | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                | 28/09/26                                                                                    | T. Sinay |                                      | -                             |                  |
| Revisó                |                                                                                             |          | Denominación                         | Material                      |                  |
| Aprobó                |                                                                                             |          |                                      | Ver lista de piezas           |                  |
| Escala                | Método de proyección                                                                        |          |                                      | Edición                       | Fecha de emisión |
| -                     |  ISO E |          | Extintor Agua 10 l                   | 0                             | 28/09/2026       |
|                       |                                                                                             |          |                                      | Hoja                          | Idioma           |
|                       |                                                                                             |          | Datos técnicos y normativa aplicable | 3 / 4                         | es               |
| Tolerancias generales |                                                                                             | Formato  | Tipo de documento                    | N° de plano                   |                  |
| ISO 2768-m            |                                                                                             | A3       |                                      | FL_MAT_AGUA_10l               |                  |
|                       |                                                                                             |          | Especificaciones y normas            |                               |                  |

A

B

C

D

E

F

G

H



# ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR AGUA 10 L

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 358 × 189 mm (panel central 179 = arco 108° + alas 90) - ESC. 1:2

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)

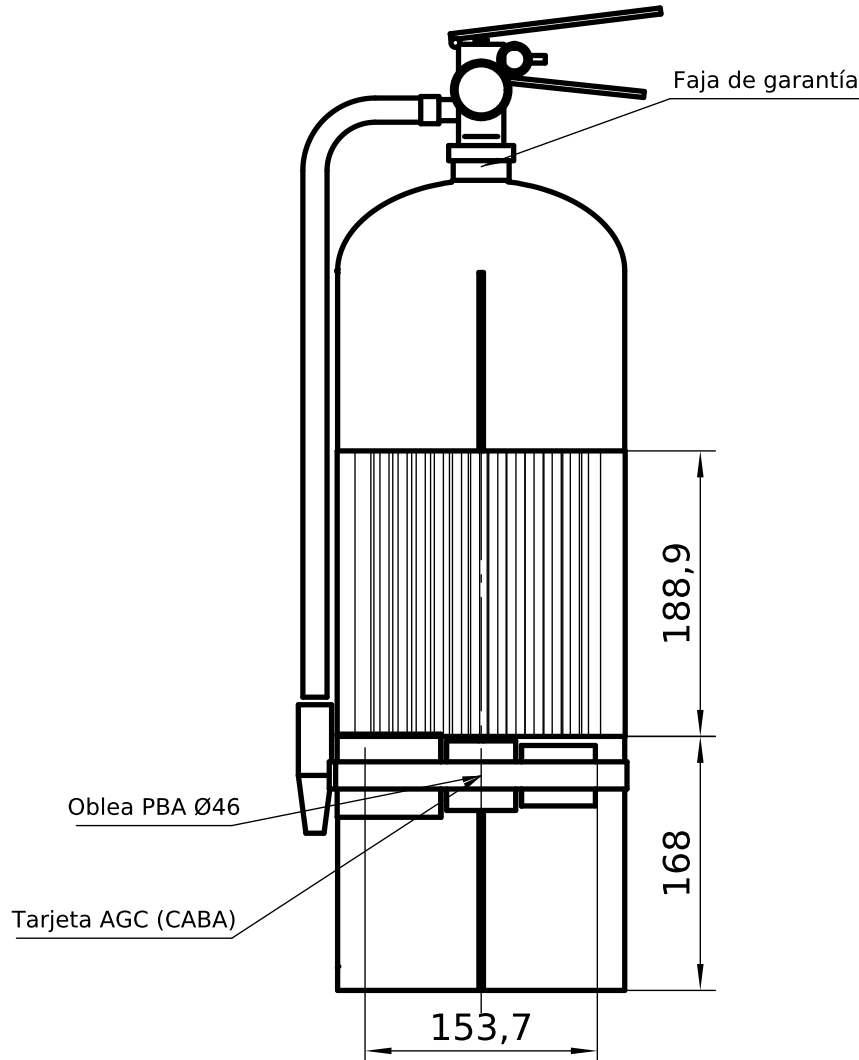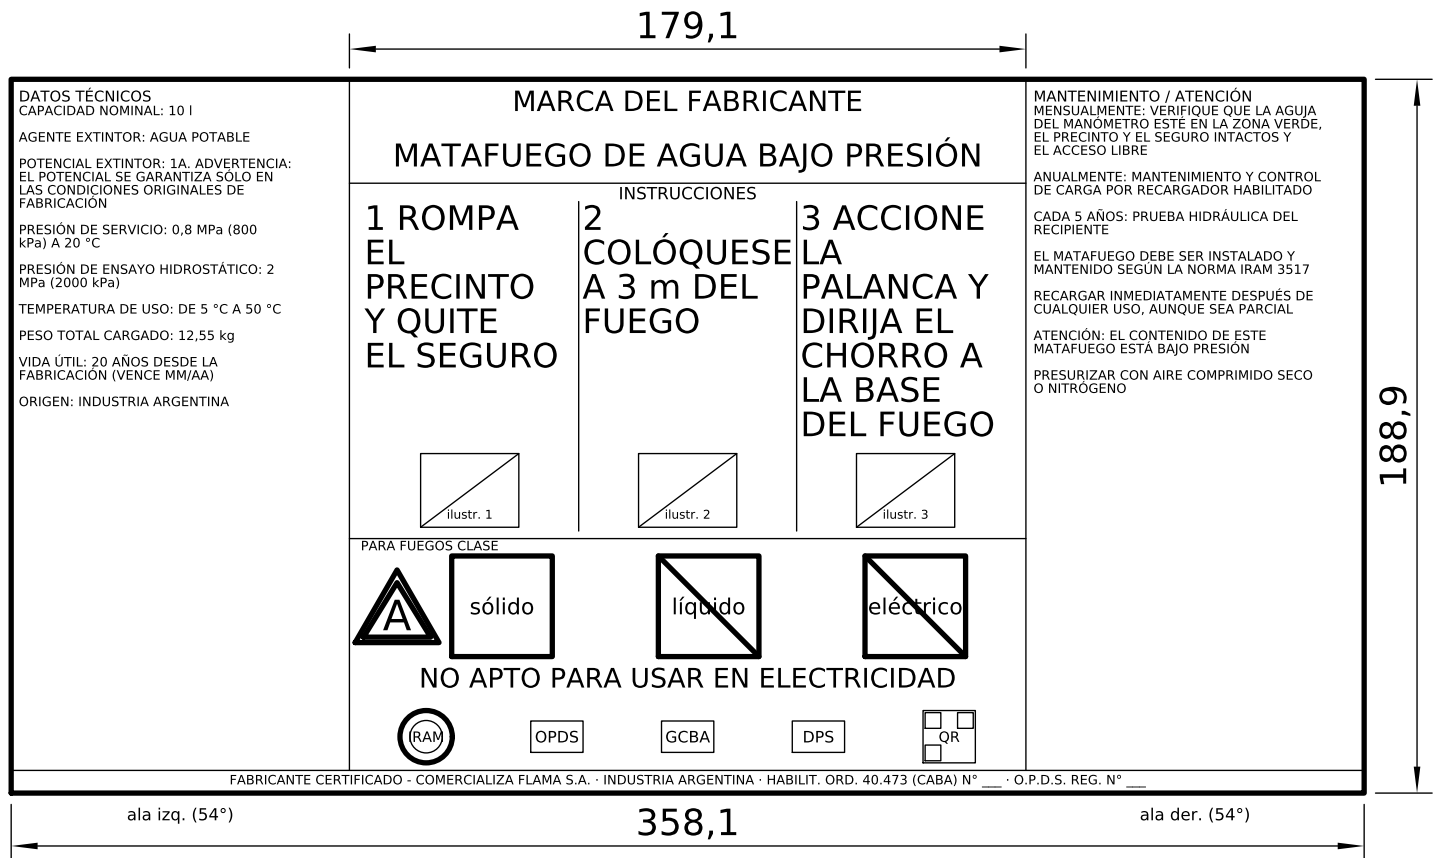

verde 01-1-150

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)



Pictogramas mín. 18 × 18 mm, fondo negro y figura blanca (mercado); tachado rojo = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)




cuerda 154 = panel central (arco 108° = 179 mm desarrollados); rayado ancho = alas  
Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior)

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO





R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA

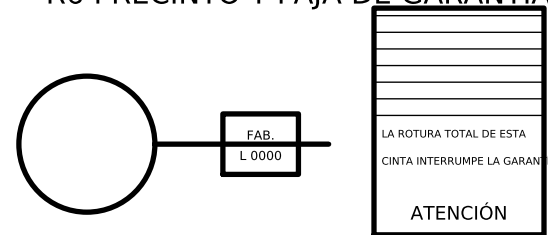

Precinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 3:4): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

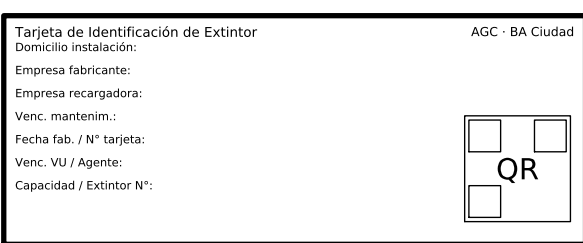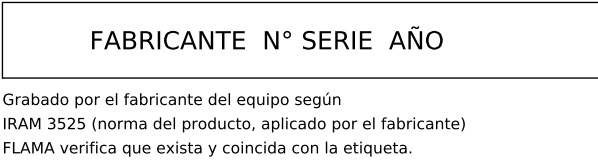

≈ 140 × 55 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo 1; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

| CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado) |       |                                |                                                                                                                                                             |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Zona                                                                                | Ubic. | Ítem                           | Texto / dato de la etiqueta                                                                                                                                 | Referencia                                            |
| 2                                                                                   | C     | Encabezado                     | MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO DE AGUA BAJO PRESIÓN                                                                                                       | 3534 2.2.1 2° y 3° a - mercado (fotos Georgia/Melis)  |
| 1                                                                                   | C     | Instrucciones                  | 1 ROMPA EL PRECINTO YQuite EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 - mercado (fotos Georgia/Melis) |
| 1                                                                                   | C     | Símbolos de clase              | PARA FUEGOS CLASE A (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)                                                                               | 3534 2.2.2                                            |
| 1                                                                                   | C     | Pictogramas                    | A apto · B tachado · C tachado (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)                                                                                          | 3534 2.2.3                                            |
| 1                                                                                   | C     | Uso eléctrico                  | NO APTO PARA USAR EN ELECTRICIDAD                                                                                                                           | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)                |
| 3                                                                                   | C     | Logos                          | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica                                                                          | 3525 5.2.4 p - Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli) |
| 3                                                                                   | I     | Capacidad nominal              | 10 l                                                                                                                                                        | 3534 3° b                                             |
| 3                                                                                   | I     | Agente extintor                | AGUA POTABLE                                                                                                                                                | 3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)  |
| 3                                                                                   | I     | Potencial extintor             | 1A. ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN                                                                | 3534 3° i                                             |
| 3                                                                                   | I     | Presión de servicio            | 0,8 MPa (800 kPa) A 20 °C                                                                                                                                   | 3534 3° c                                             |
| 3                                                                                   | I     | Presión de ensayo hidrostático | 2 MPa (2000 kPa)                                                                                                                                            | 3534 3° d                                             |
| 3                                                                                   | I     | Temperatura de uso             | DE 5 °C A 50 °C                                                                                                                                             | 3534 3° h                                             |
| 3                                                                                   | I     | Peso total cargado             | 12,55 kg                                                                                                                                                    | catálogo · control de carga IRAM 3517-2               |
| 3                                                                                   | I     | Vida útil                      | 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)                                                                                                                  | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15    |
| 3                                                                                   | I     | Origen                         | INDUSTRIA ARGENTINA                                                                                                                                         | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)                |
| 3                                                                                   | D     | Mensual                        | MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE                                | 3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel) |
| 3                                                                                   | D     | Anual                          | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO                                                                                      | 3534 3° e · IRAM 3517-2                               |
| 3                                                                                   | D     | Quinquenal                     | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE                                                                                                               | 3534 3° e · IRAM 3517-2                               |
| 3                                                                                   | D     | Instalación                    | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517                                                                                        | 3534 3° f                                             |
| 3                                                                                   | D     | Recarga                        | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL                                                                                        | 3534 3° g                                             |
| 3                                                                                   | D     | Presión                        | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN                                                                                                  | 3523 5.2.4 j                                          |
| 3                                                                                   | D     | Gas                            | PRESURIZAR CON AIRE COMPRIMIDO SECO O NITRÓGENO                                                                                                             | IRAM 3525                                             |
| 2                                                                                   | P     | Pie                            | FABRICANTE CERTIFICADO · COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ____ · O.P.D.S. REG. N° ____                        | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado   |
| -                                                                                   | -     | Nota                           | Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3525); FLAMA verifica estos campos en recepción                                               | IRAM 3534                                             |

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≈ 9 kg; 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, l/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

|        |          |                      |              |                               |
|--------|----------|----------------------|--------------|-------------------------------|
|        | Fecha    | Nombre               | Propietario  | Reemplaza a / Reemplazado por |
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay             | FLAMA S.A.   | -                             |
| Revisó |          |                      | Denominación | Material                      |
| Aprobó |          |                      |              | Ver lista de piezas           |
| Escala |          | Método de proyección |              | Edición                       |
| -      |          | ISO E                |              | 0                             |
|        |          |                      |              | 28/09/2026                    |
|        |          |                      |              | Hoja                          |
|        |          |                      |              | 4 / 4                         |
|        |          |                      |              | Idioma                        |
|        |          |                      |              | es                            |
|        |          |                      |              | N° de plano                   |
|        |          |                      |              | FL_MAT_AGUA_10I               |
|        |          |                      |              |                               |