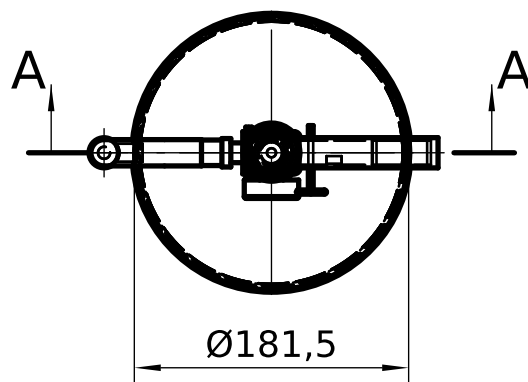
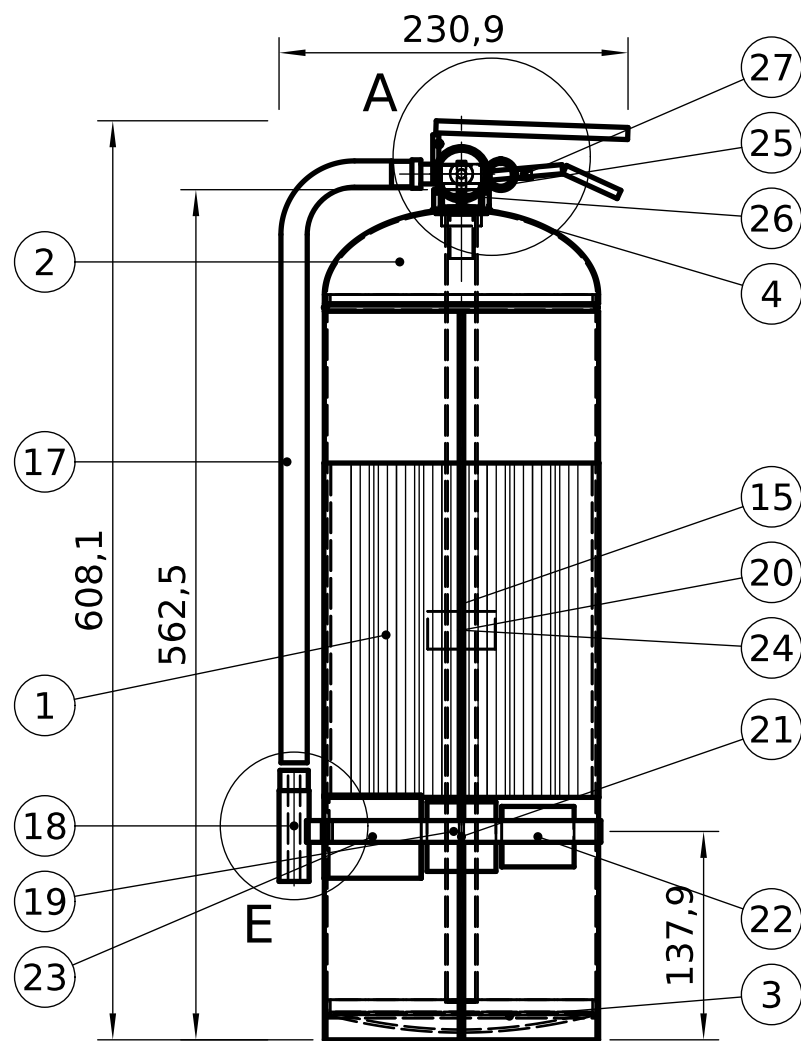




ISOMETRÍA (ESC. 1:10)

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.


27	1	Precinto de fábrica	ABC10-27	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
26	1	Faja de garantía válvula-cuello	ABC10-26	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
25	1	Junta tórica de asiento	ABC10-25	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
24	1	Etiqueta de n° de serie GS1	ABC10-24	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
23	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	ABC10-23	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
22	1	Estampilla IRAM de conformidad	ABC10-22	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
21	1	Oblea de fabricación (PBA)	ABC10-21	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
20	1	Etiqueta / placa de características	ABC10-20	Vinilo autoadhesivo laminado	0,032	IRAM 3534
19	1	Suncho portatobera	ABC10-19	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,13	
18	1	Tobera con portatobera	ABC10-18	Polipropileno	0,017	
17	1	Manguera	ABC10-17	Caucho sintético	0,08	
16	1	Racor de manguera	ABC10-16	Latón	0,039	
15	1	Caño de pesca (sifón)	ABC10-15	Tubo PVC rígido	0,069	
14	1	Pasador de seguridad	ABC10-14	Alambre acero inox. AISI 304	0,005	con precinto
13	1	Eje de palanca	ABC10-13	Acero inox. AISI 304	0,003	
12	1	Manija de transporte	ABC10-12	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,068	
11	1	Manija de accionamiento	ABC10-11	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,16	
10	1	Resorte de válvula	ABC10-10	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
9	1	Vástago	ABC10-09	Latón	0,014	con junta tórica
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
7	1	Cuerpo de válvula	ABC10-07	Latón forjado	0,147	
6	1	Collarín de válvula	ABC10-06	Latón forjado	0,005	
5	1	Espiga roscada	ABC10-05	Latón forjado	0,024	
4	1	Cuello roscado	ABC10-04	Acero SAE 1010	0,054	M30x1,5
3	1	Fondo	ABC10-03	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2	0,508	embutido
2	1	Cúpula	ABC10-02	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6	0,501	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	ABC10-01	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2	4,36	costura long. MAG
Pos. Cant.	Denominación		Código	Material	kg	Observ.

Fecha		Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó		T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala		Método de proyección	Extintor ABC 10 kg	Edición	Fecha de emisión
1:5		ISO E		0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3	Agente: Polvo químico seco ABC	1 / 4	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Plano de conjunto	FL_MAT_ABC_10kg	


CORTE A-A (1:2)

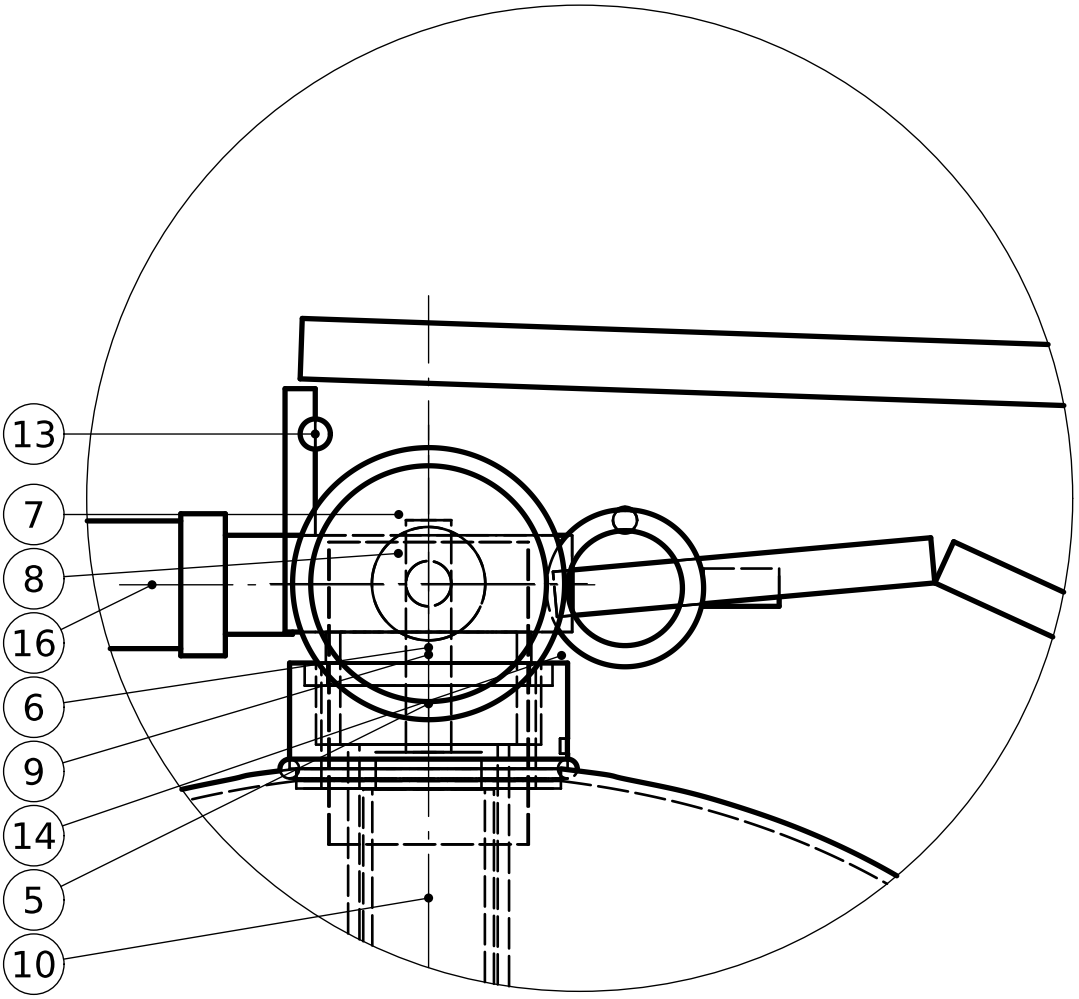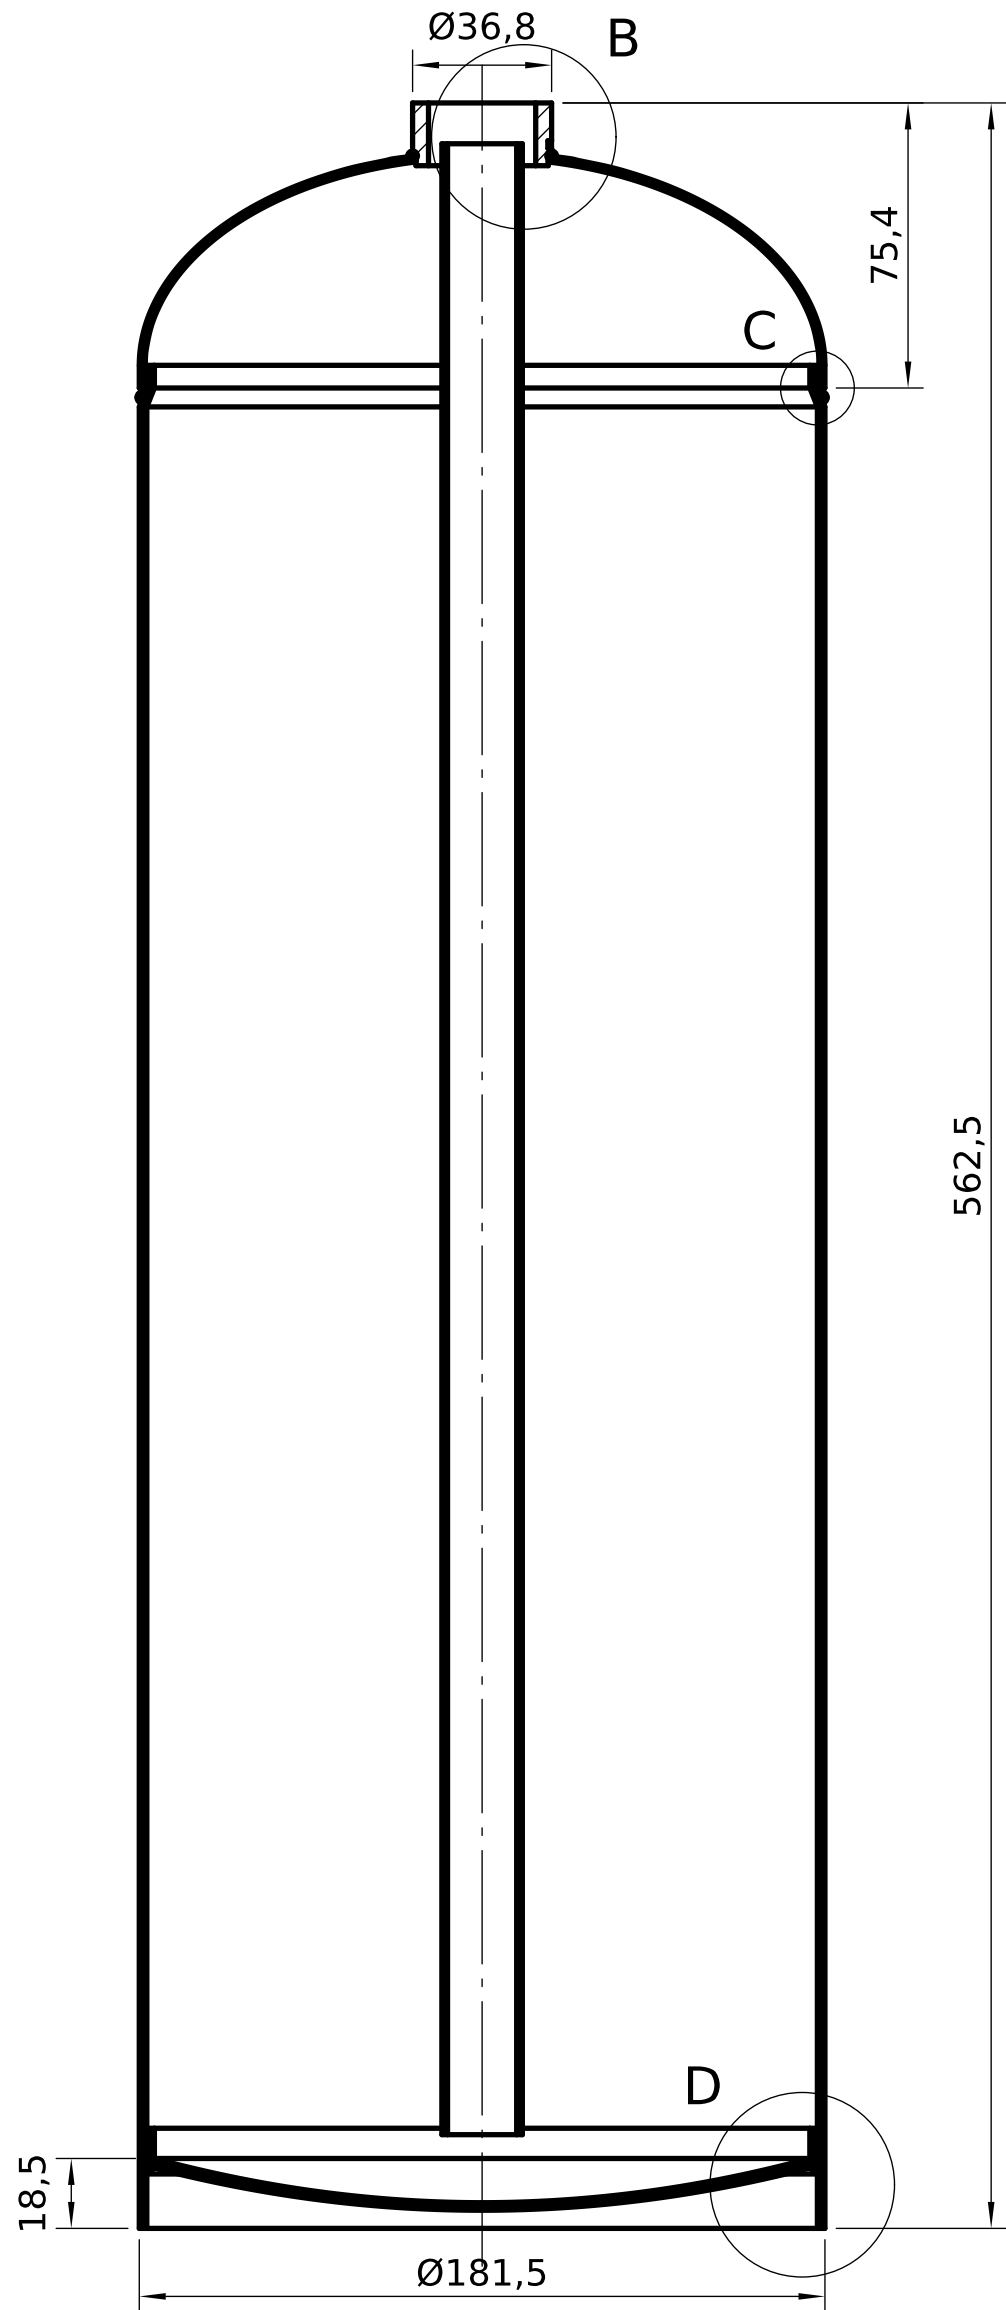


DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas

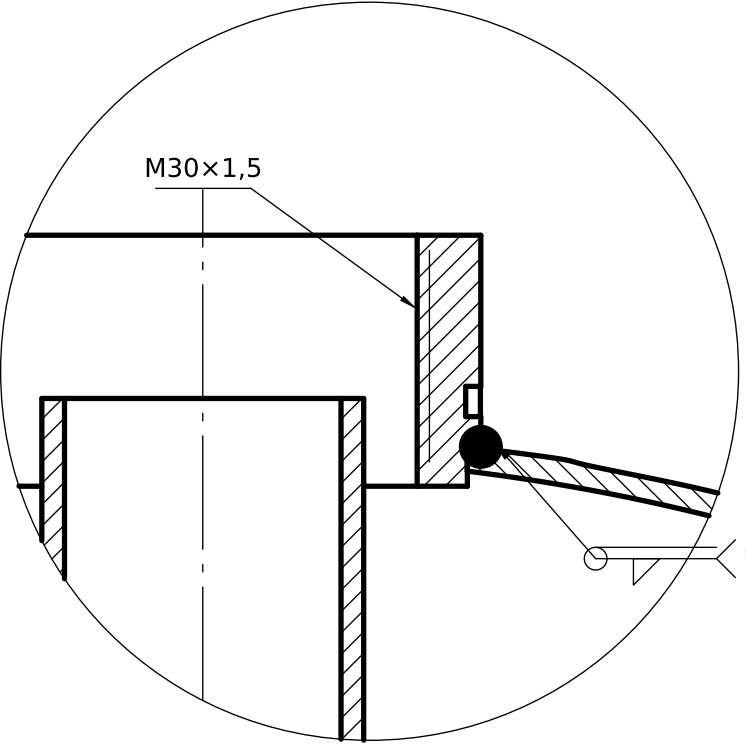


DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca

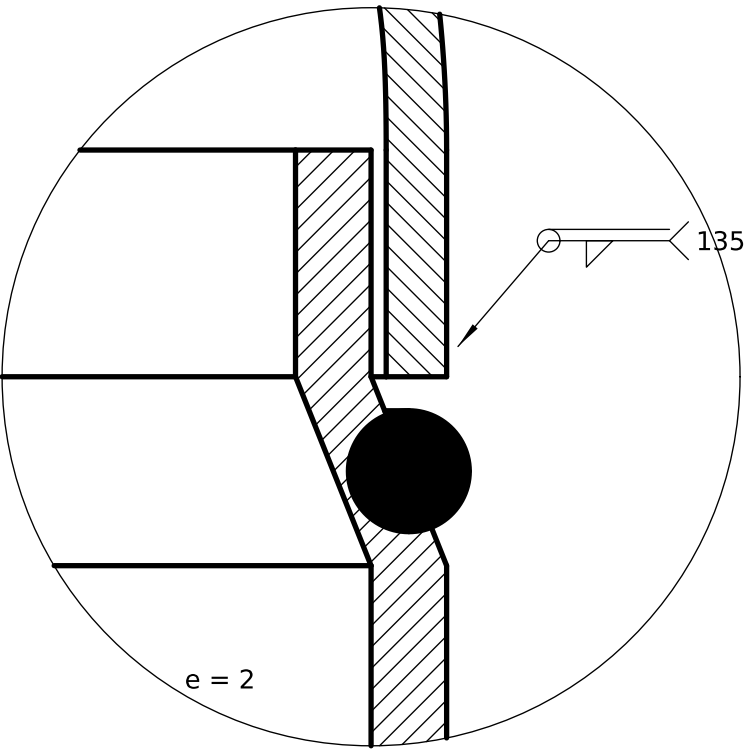

DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula

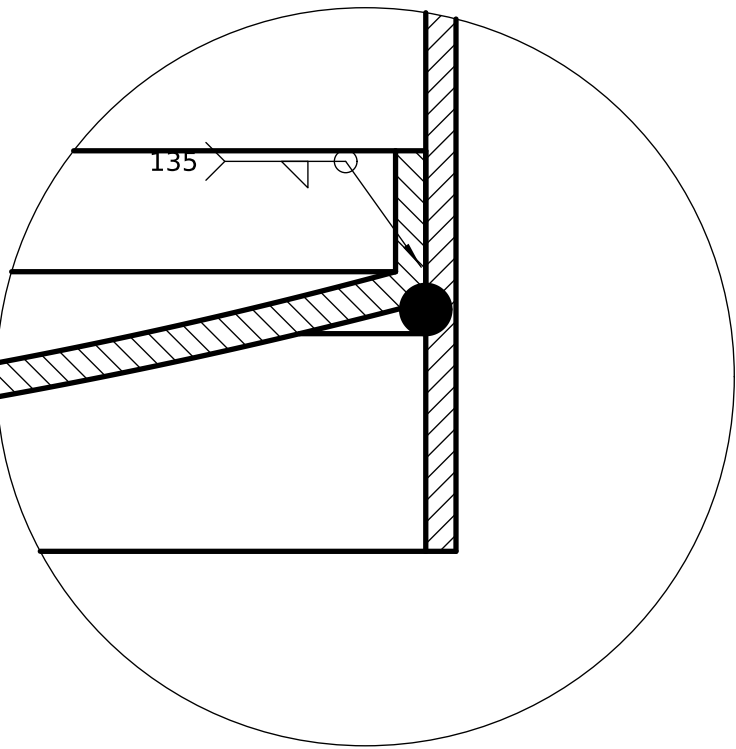

DETALLE D (2:1)
Fondo encastrado y pollera

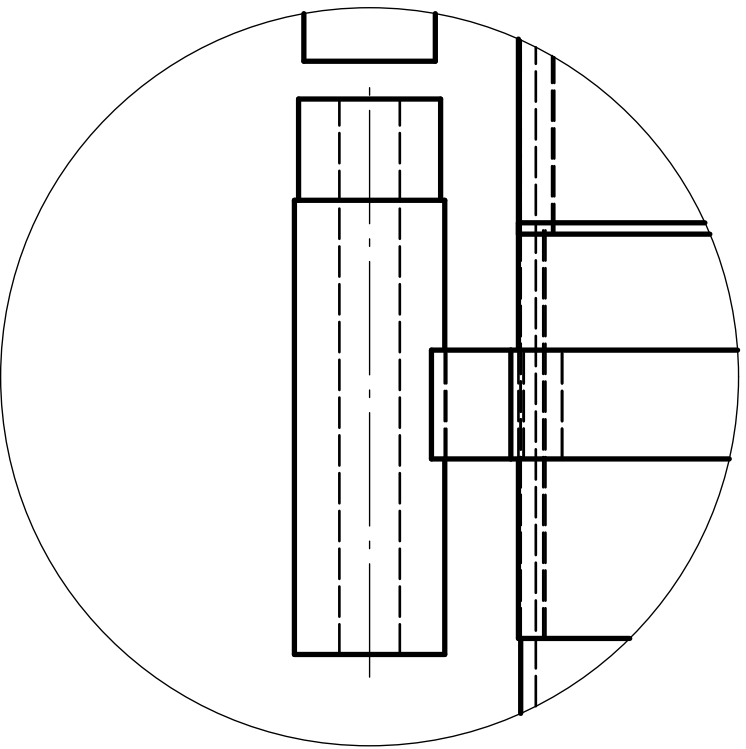

DETALLE E (1:1)
Tobera y portatobera

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		Material
Revisó			Denominación		Ver lista de piezas
Aprobó			Extintor ABC 10 kg		Edición
Escala	1:2	Método de proyección	Corte A-A del recipiente y detalles		Fecha de emisión
		ISO E	Tipo de documento		Idioma
Tolerancias generales	ISO 2768-m	Formato	Corte y detalles		N° de plano
		A2			FL_MAT_ABC_10kg

	1	2	3	4	5	6	7	8		
A	EXTINTOR ABC 10 KG				NORMATIVA APLICADA				A	
B	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				Normas de producto (tabla de especificaciones)				B	
	Capacidad nominal		10 kg		Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569					
	Peso cargado (kg)		16,50		Norma IRAM extintor: IRAM 3523					
	Altura (mm)		608 (catálogo: 655)		Normas de dibujo técnico					
	Ancho (mm)		231 (catálogo: 230)		IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)					
	Profundidad (mm)		184 (catálogo: 182)		Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.					
	Tiempo de descarga (s)		18/22		IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)					
	Alcance (m)		6/7		Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.					
	Rango temperatura (°C)		-20 a 50		IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)					
	Presión de servicio (MPa)		1,4		Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.					
	Presión de ensayo (MPa)		3,5		IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)					
	Soporte vehicular		Opcional		Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.					
	Soporte pared		Si		IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)					
	Norma IRAM agente extintor		3569		Escala normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.					
	Norma IRAM extintor		3523		IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)					
	Agente extintor (grado)		ABC 60		Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.					
	C	Potencial extintor		6A-60B:C		IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)				
		Gas impulsor		N₂ seco		Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).				
Volumen interior del recipiente (dm³)		12,5		IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)						
Diámetro exterior del recipiente (mm)		181,5		Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.						
Rosca de cuello		M30x1,5		IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)						
Soldadura del recipiente		MAG, proceso 135 (ISO 4063)		Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.						
				IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)						
				Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.						
				IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)						
				Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.						
D	VERIFICACIÓN DE MASA				ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)					
	Equipo vacío (suma de la lista de materiales)		6,23 kg		ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación					
	Carga nominal de agente		10 kg		Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.					
	Masa cargada calculada		16,23 kg							
	Peso cargado según catálogo		16,5 kg							
	Diferencia		-1,6 %							
	Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 4.									
	Geometría del recipiente: Plano recipiente 10 kg R2.									
	Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.									
	Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 10 kg HZ R1».									
Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).										
E									E	
F									F	

A

B

C

D

E

F

G



H

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR ABC 10 KG


R1 ETIQUETA DESARROLLADA 342 × 221 mm (panel central 171 = arco 108° + alas 86) - ESC. 1:2

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)

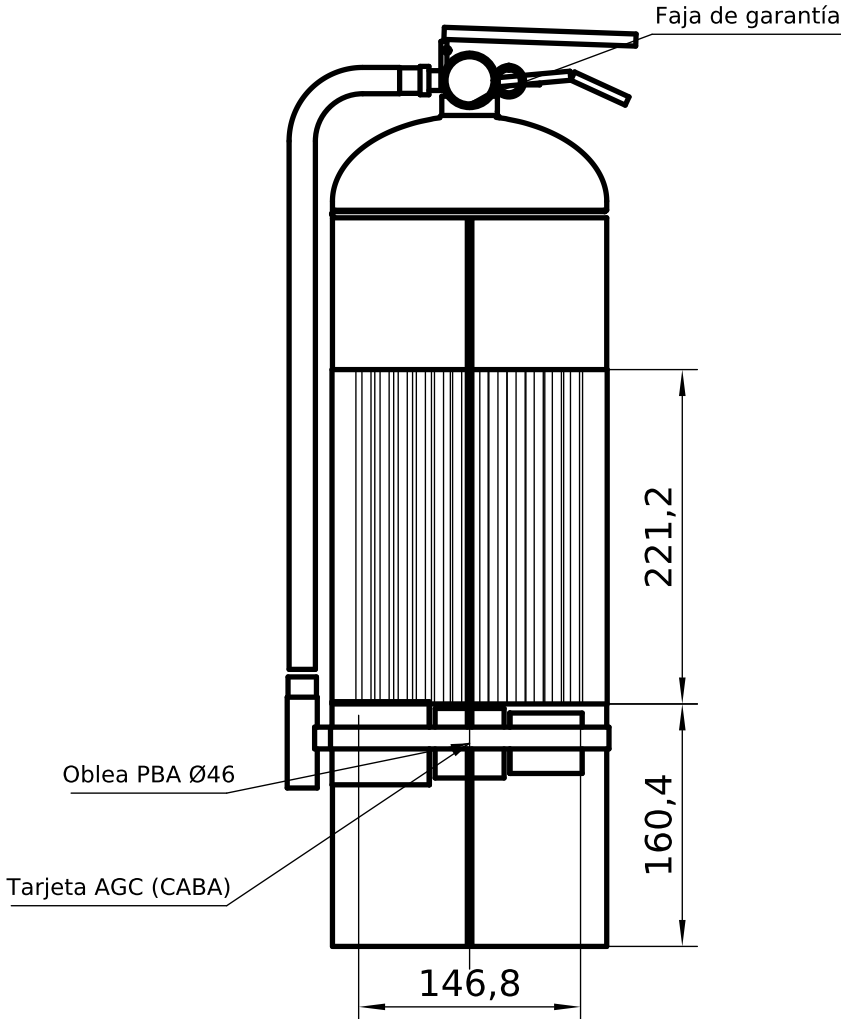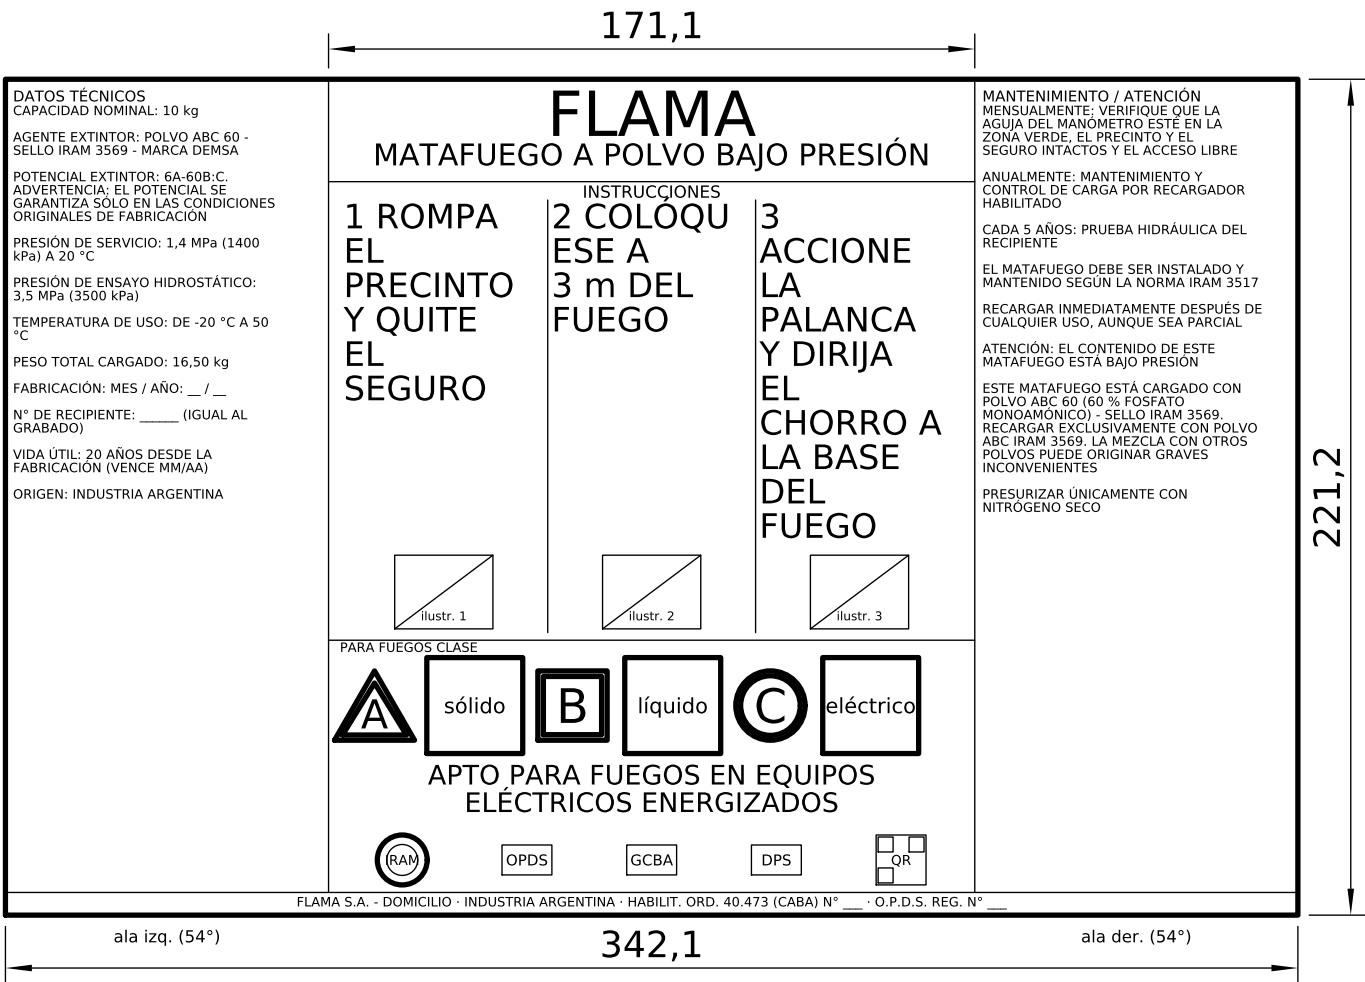

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

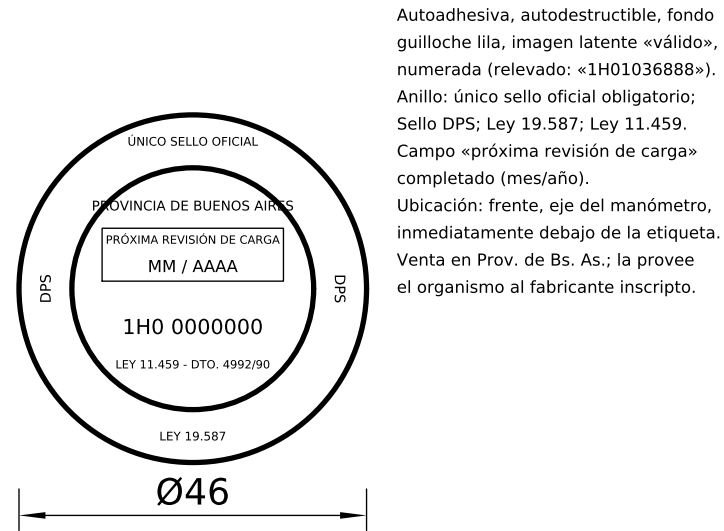


cuerda 147 = panel central (arco 108° = 171 mm desarrollados); rayado ancho = alas
Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre
ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior)

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO




≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical
letra 4 año 4 n° (relevado «A 25 1111053»); La provee IRAM
numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora.
Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja
«MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA

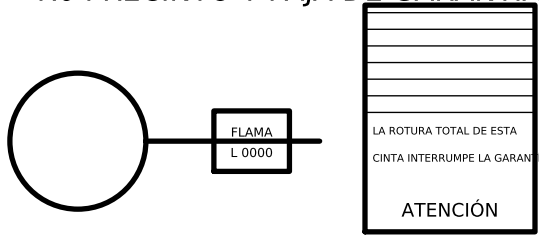


Precinto: pasador alambre Ø 2.5-3.5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2).
Faja de garantía 30 × 40 (esc. 3:4): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).


R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)



Fabricante, n° de recipiente y año (2 dígit.) - IRAM 3523 5.1
Grabado en el CUERPO sobre el desarrollo plano (guillotina → numerado → cilindrado), número hacia afuera; franja superior, opuesta a la etiqueta; letra 5 mm (IRAM 4503); cuño DPS 15 × 7 junto al n° (Res. 349/07 anexo IV, art. 24 mod. 717/07).



Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 3:5); QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam).
Traza lote de polvo, PH y estampilla.

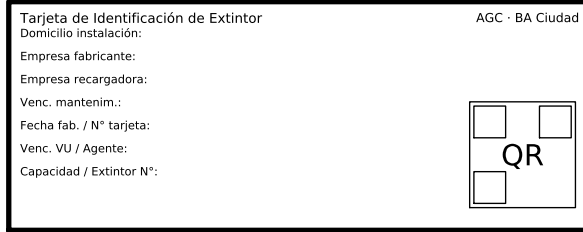

≈ 140 × 55 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo i; medida a confirmar).
Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26).
Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)				
Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	FLAMA + MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN	3534 2.2.1 2° y 3° a - mercado (fotos Georgia/Melis)
1	C	Instrucciones	1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITA EL SEGURO · 2 COLOQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 - mercado (fotos Georgia/Melis)
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3523 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli)
3	I	Capacidad nominal	10 kg	3534 3° b
3	I	Agente extintor	POLVO ABC 60 - SELLO IRAM 3569 - MARCA DEMSA	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	6A-60B:C. ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	3,5 MPa (3500 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	16,50 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Fabricación	MES / AÑO: ___ / ___	3523 5.2.4
3	I	N° de recipiente	____ (IGUAL AL GRABADO)	3523 5.2.4 / 5.1
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 60 (60 % FOSFATO MONOAMÓNICO) - SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO	3523 5.2.4 o
2	P	Pie	FLAMA S.A. - DOMICILIO - INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ____ · O.P.D.S. REG. N° ____	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg; 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, i/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

A

B

C

D

E

F

G

H