

A





B

C

D

E

F

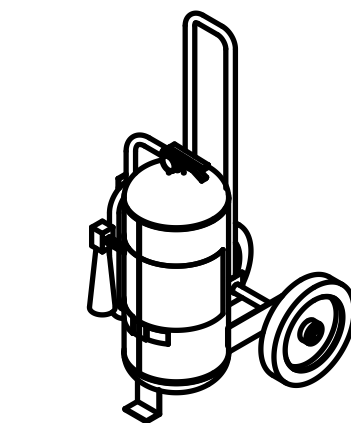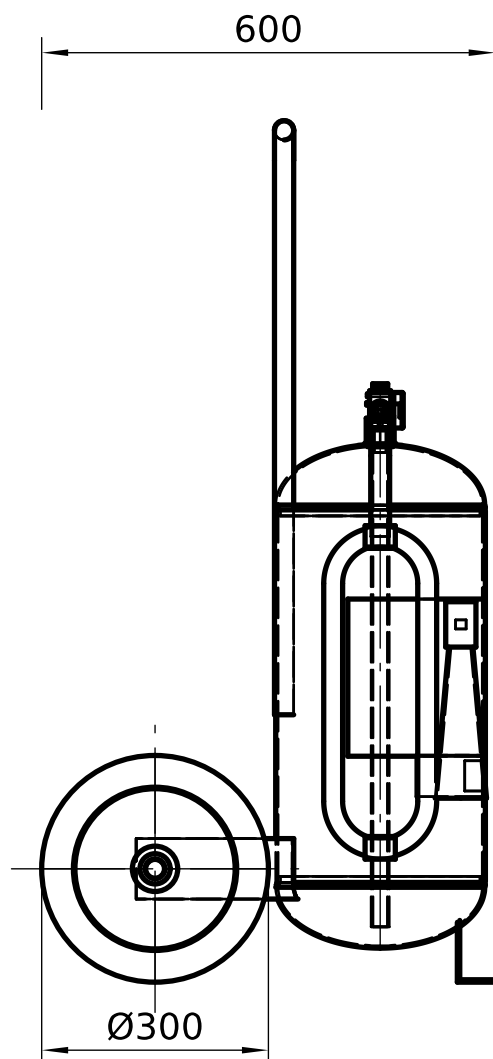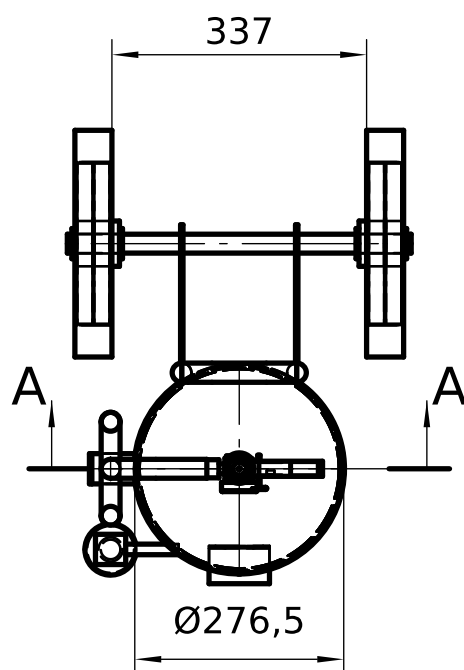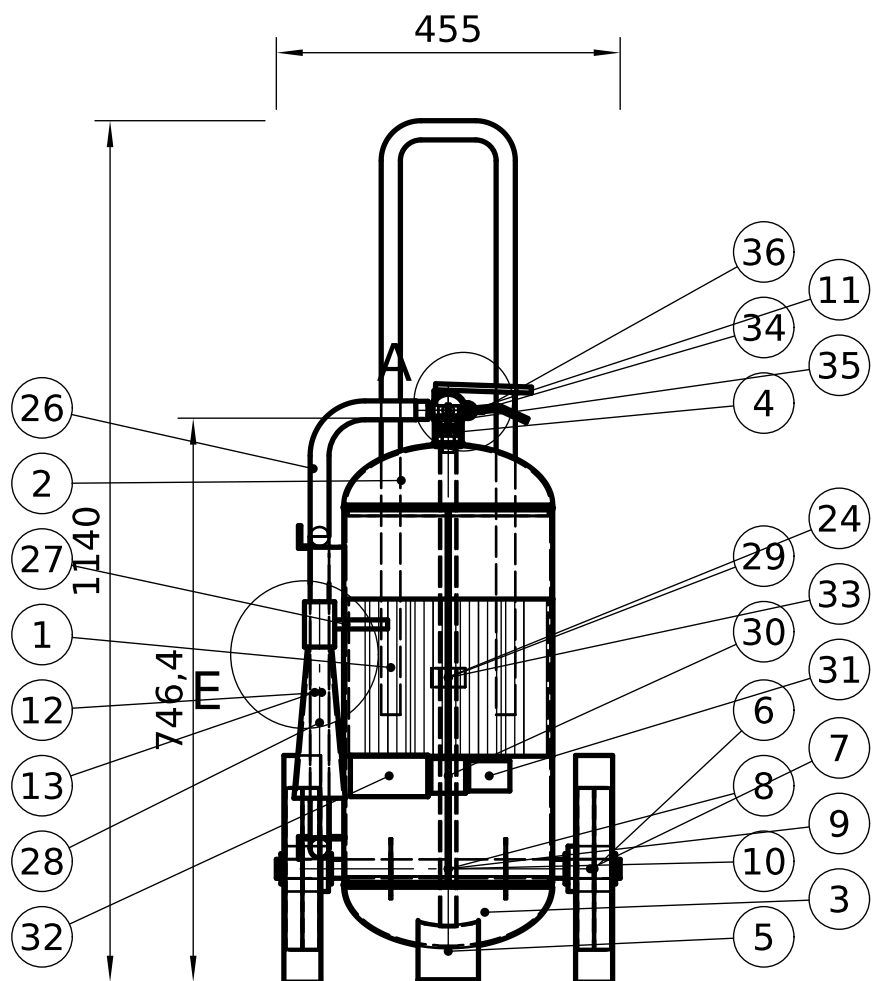

ISOMETRÍA (ESC. 1:20)

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

36	1	Precinto de fábrica	ABC25-36	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
35	1	Faja de garantía válvula-cuello	ABC25-35	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
34	1	Junta tórica de asiento	ABC25-34	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
33	1	Etiqueta de n° de serie GS1	ABC25-33	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
32	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	ABC25-32	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
31	1	Estampilla IRAM de conformidad	ABC25-31	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
30	1	Oblea de fabricación (PBA)	ABC25-30	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
29	1	Etiqueta / placa de características	ABC25-29	Vinilo autoadhesivo laminado	0,046	IRAM 3534
28	1	Tobera campana	ABC25-28	Polipropileno	0,08	
27	1	Válvula esférica	ABC25-27	Latón cromado	0,41	
26	1	Manguera	ABC25-26	Caucho sintético	0,101	
25	1	Racor de manguera	ABC25-25	Latón	0,061	
24	1	Caño de pesca (sifón)	ABC25-24	Tubo PVC rígido	0,156	
23	1	Pasador de seguridad	ABC25-23	Alambre acero inox. AISI 304	0,005	con precinto
22	1	Eje de palanca	ABC25-22	Acero inox. AISI 304	0,003	
21	1	Manija de transporte	ABC25-21	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,068	
20	1	Manija de accionamiento	ABC25-20	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,16	
19	1	Resorte de válvula	ABC25-19	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
18	1	Vástago	ABC25-18	Latón	0,014	con junta tórica
17	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
16	1	Cuerpo de válvula	ABC25-16	Latón forjado	0,147	
15	1	Collarín de válvula	ABC25-15	Latón forjado	0,005	
14	1	Espiga roscada	ABC25-14	Latón forjado	0,024	
13	1	Manguera (tramo enrollado)	ABC25-13	Caucho sintético	0,365	
12	1	Ganchos portamanguera (2)	ABC25-12	Chapa LAC del cuerpo (orilla) plegada	0,175	soldados al recipiente
11	1	Manija del carro	ABC25-11	Caño acero SAE 1010 Ø25,4x1,6	1,59	soldada al recipiente
10	1	Soportes del eje (2)	ABC25-10	Chapa LAC del cuerpo (orilla)	0,809	soldados al recipiente
9	1	Arandelas de tope (4)	ABC25-09	Acero SAE 1010 Ø40 x Ø26 x 4	0,091	compradas
8	1	Eje de ruedas	ABC25-08	Barra acero SAE 1045 Ø25	1,75	comprado
7	2	Llanta con cubo	ABC25-07	Chapa acero SAE 1010	2,17	
6	2	Neumático macizo	ABC25-06	Caucho	2	
5	1	Tercera pata	ABC25-05	Chapa LAC del cuerpo (orilla) plegada	0,248	soldada al fondo
4	1	Cuello roscado	ABC25-04	Acero SAE 1010	0,133	M30x1,5
3	1	Fondo	ABC25-03	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	2,44	embutido
2	1	Cúpula	ABC25-02	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	2,39	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	ABC25-01	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	10,63	costura long. MAG

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Material Ver lista de piezas	
Revisó				Edición 0	
Aprobó				Fecha de emisión 28/09/2026	
Escala 1:10	Método de proyección  ISO E			Hoja 1 / 4	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Denominación Extintor ABC 25 kg sobre ruedas Agente: Polvo químico seco ABC	Idioma es	
Tipo de documento Plano de conjunto				N° de plano FL_MAT_ABC_25kg	

A

B



C

D


E

F


CORTE A-A (1:5)

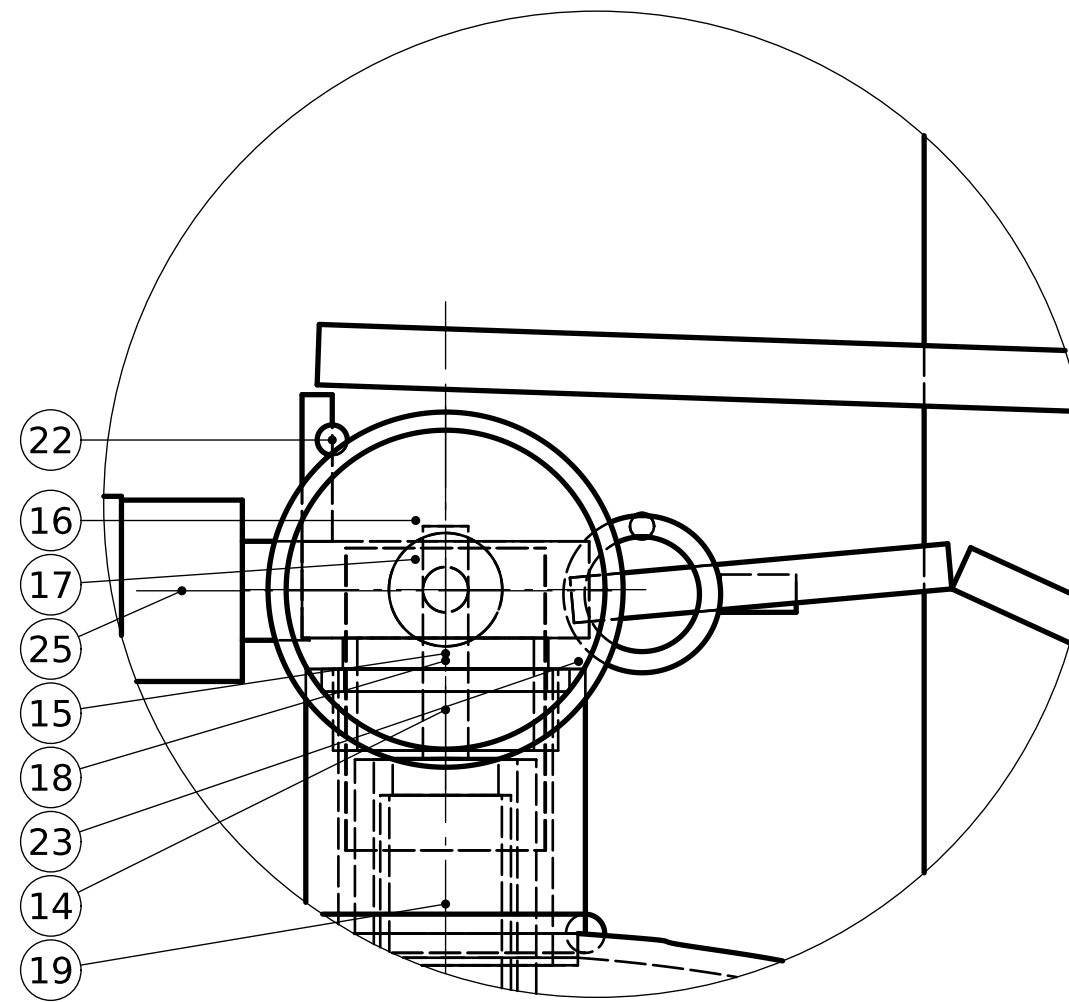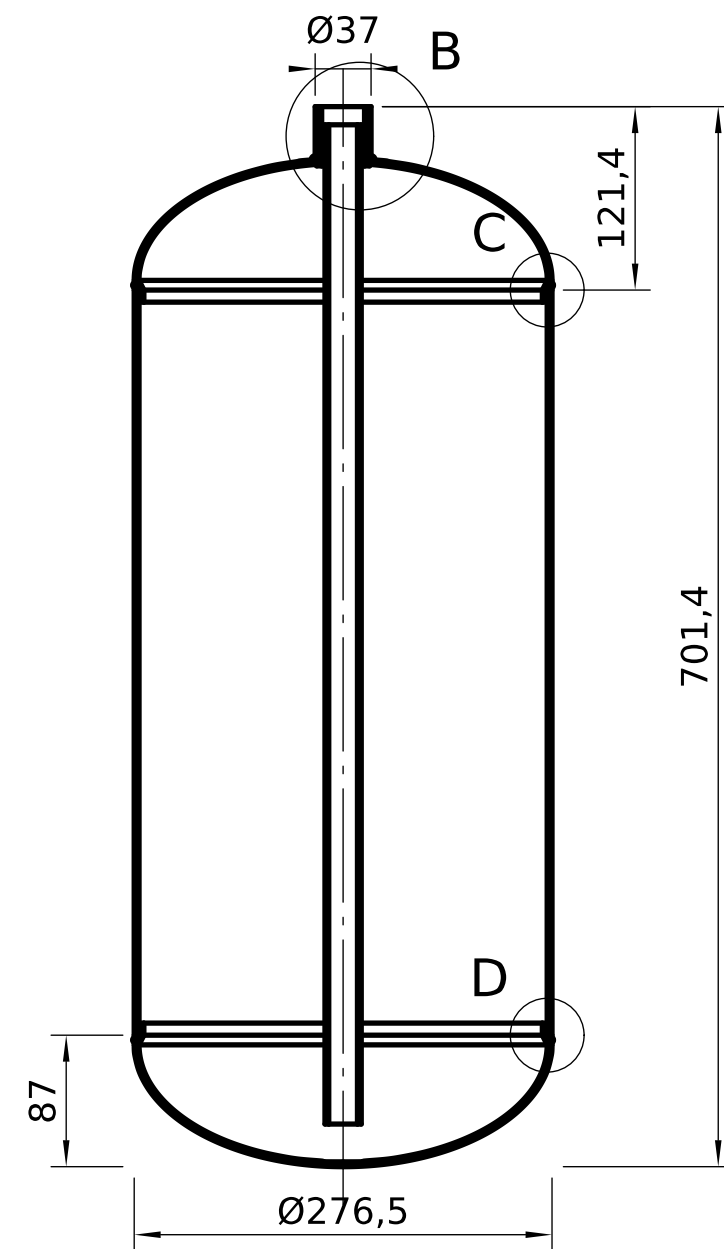


DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas

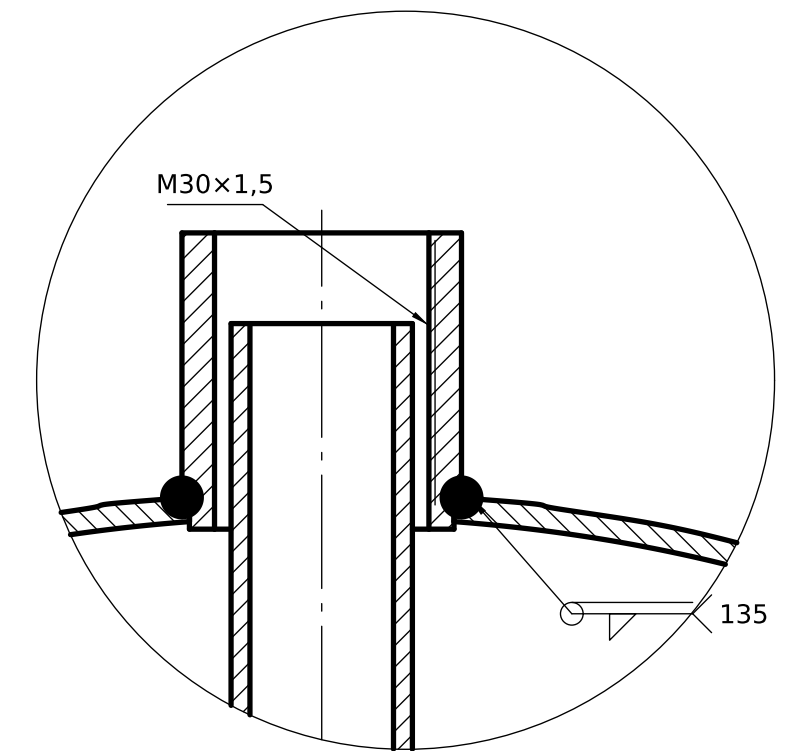


DETALLE B (1:1)
Cupla soldada

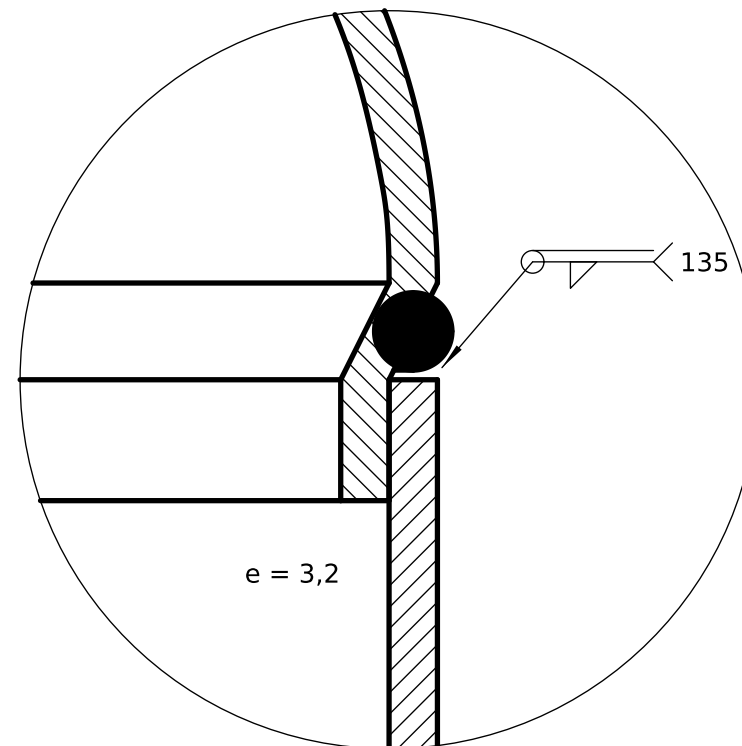

DETALLE C (2:1)
Casquete con borde reducido y tope

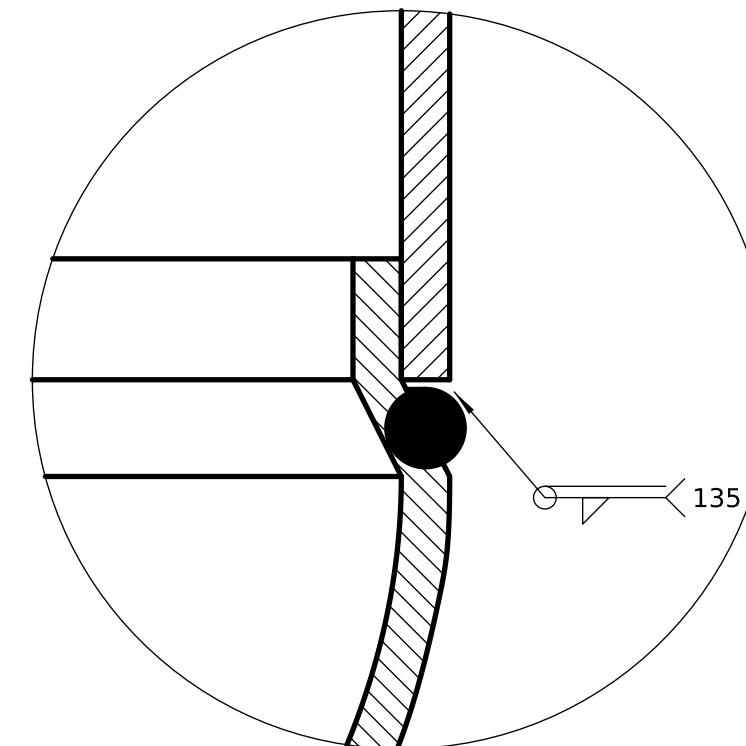

DETALLE D (2:1)
Casquete inferior con borde reducido

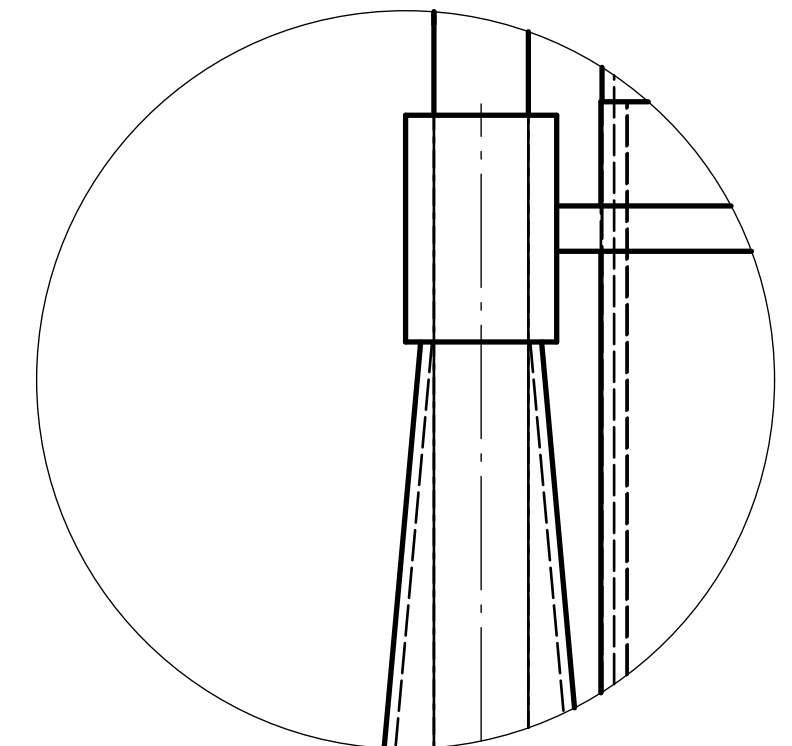

DETALLE E (1:2)
Válvula esférica y tobera

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		Material	
Revisó			Denominación		Ver lista de piezas	
Aprobó			Extintor ABC 25 kg sobre ruedas Corte A-A del recipiente y detalles		Edición	
Escala	Método de proyección				0	Fecha de emisión
1:5	 ISO E					28/09/2026
Tolerancias generales		Formato			Hoja	Idioma
ISO 2768-m	A2				2 / 4	es
					Nº de plano	
					FL_MAT_ABC_25kg	
			Tipo de documento			
			Corte y detalles			

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS				NORMATIVA APLICADA				A
B	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				Normas de producto (tabla de especificaciones)				B
	Capacidad nominal		25 kg		Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569				
	Peso cargado (kg)		55		Norma IRAM extintor: IRAM 3550				
	Altura (mm)		1.140		Normas de dibujo técnico				
	Ancho (mm)		455		IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)				
	Profundidad (mm)		600		Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.				
	Tiempo de descarga (s)		40		IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)				
	Alcance (m)		5/6		Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.				
	Rango temperatura (°C)		-20 a 50		IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)				
	Presión de servicio (MPa)		1,4		Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.				
	Presión de ensayo (MPa)		4,0		IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)				
	Diámetro de rueda (mm)		300		Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.				
	Longitud de manga (m)		5		IRAM 4505 - Dibujo técnico. Escalas (ISO 5455)				
	Norma IRAM agente extintor		3569		Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.				
	Norma IRAM extintor		3550		IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)				
	Agente extintor (grado)		ABC 90		Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.				
	Potencial extintor		según ensayo de tipo		IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)				
	C	Gas impulsor		N ₂ seco		Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).			
Volumen interior del recipiente (dm³)		34,4		IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)					
Diámetro exterior del recipiente (mm)		276,5		Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.					
Rosca de cuello		M30x1,5		IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)					
Soldadura del recipiente		MAG, proceso 135 (ISO 4063)		Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.					
				IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)					
				Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.					
				IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)					
				Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.					
				ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)					
D	VERIFICACIÓN DE MASA				ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación				D
	Equipo vacío (suma de la lista de materiales)		30,25 kg						
	Carga nominal de agente		25 kg						
	Masa cargada calculada		55,25 kg						
	Peso cargado según catálogo		55 kg						
	Diferencia		+0,5 %						
	Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 5.								
	Geometría del recipiente: Plano recipiente 25 kg R3.								
	Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.								
	Válvula F192, manómetro con cubremanómetro y ancho de ruedas medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor rodante 25 kg R1»; altura, ancho y profundidad del catálogo.								
E									E
F									F

A

B

C

D

E

F

G



H

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS


R1 ETIQUETA DESARROLLADA 521 × 208 mm (panel central 261 = arco 108° + alas 130) - ESC. 1:2

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)


R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)

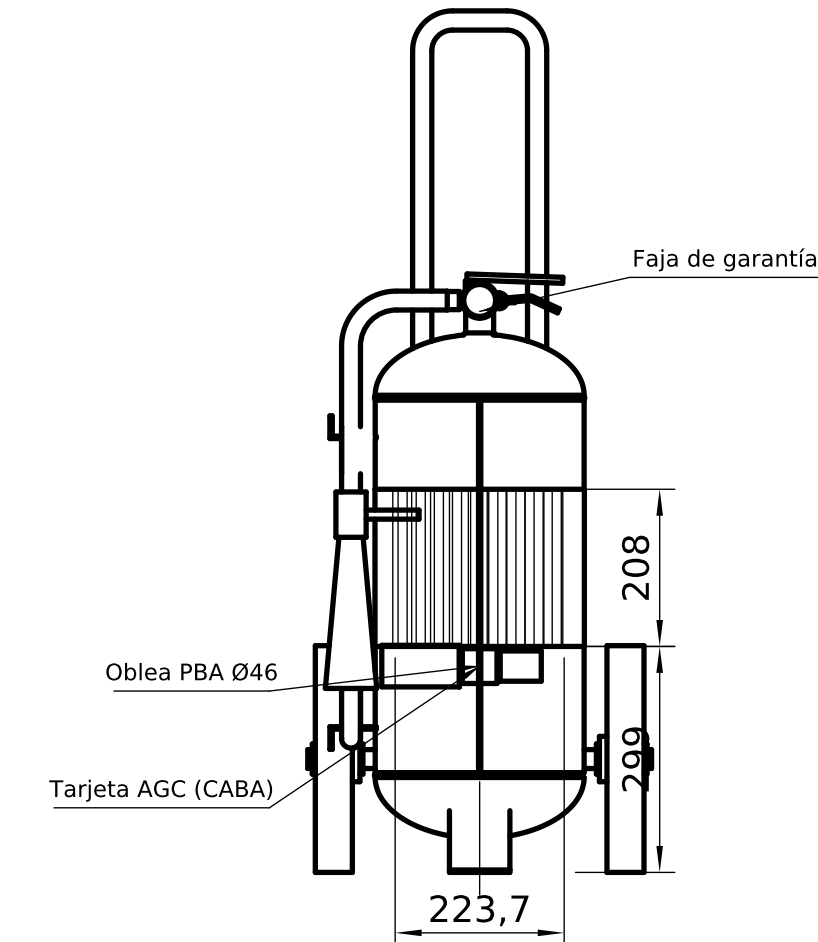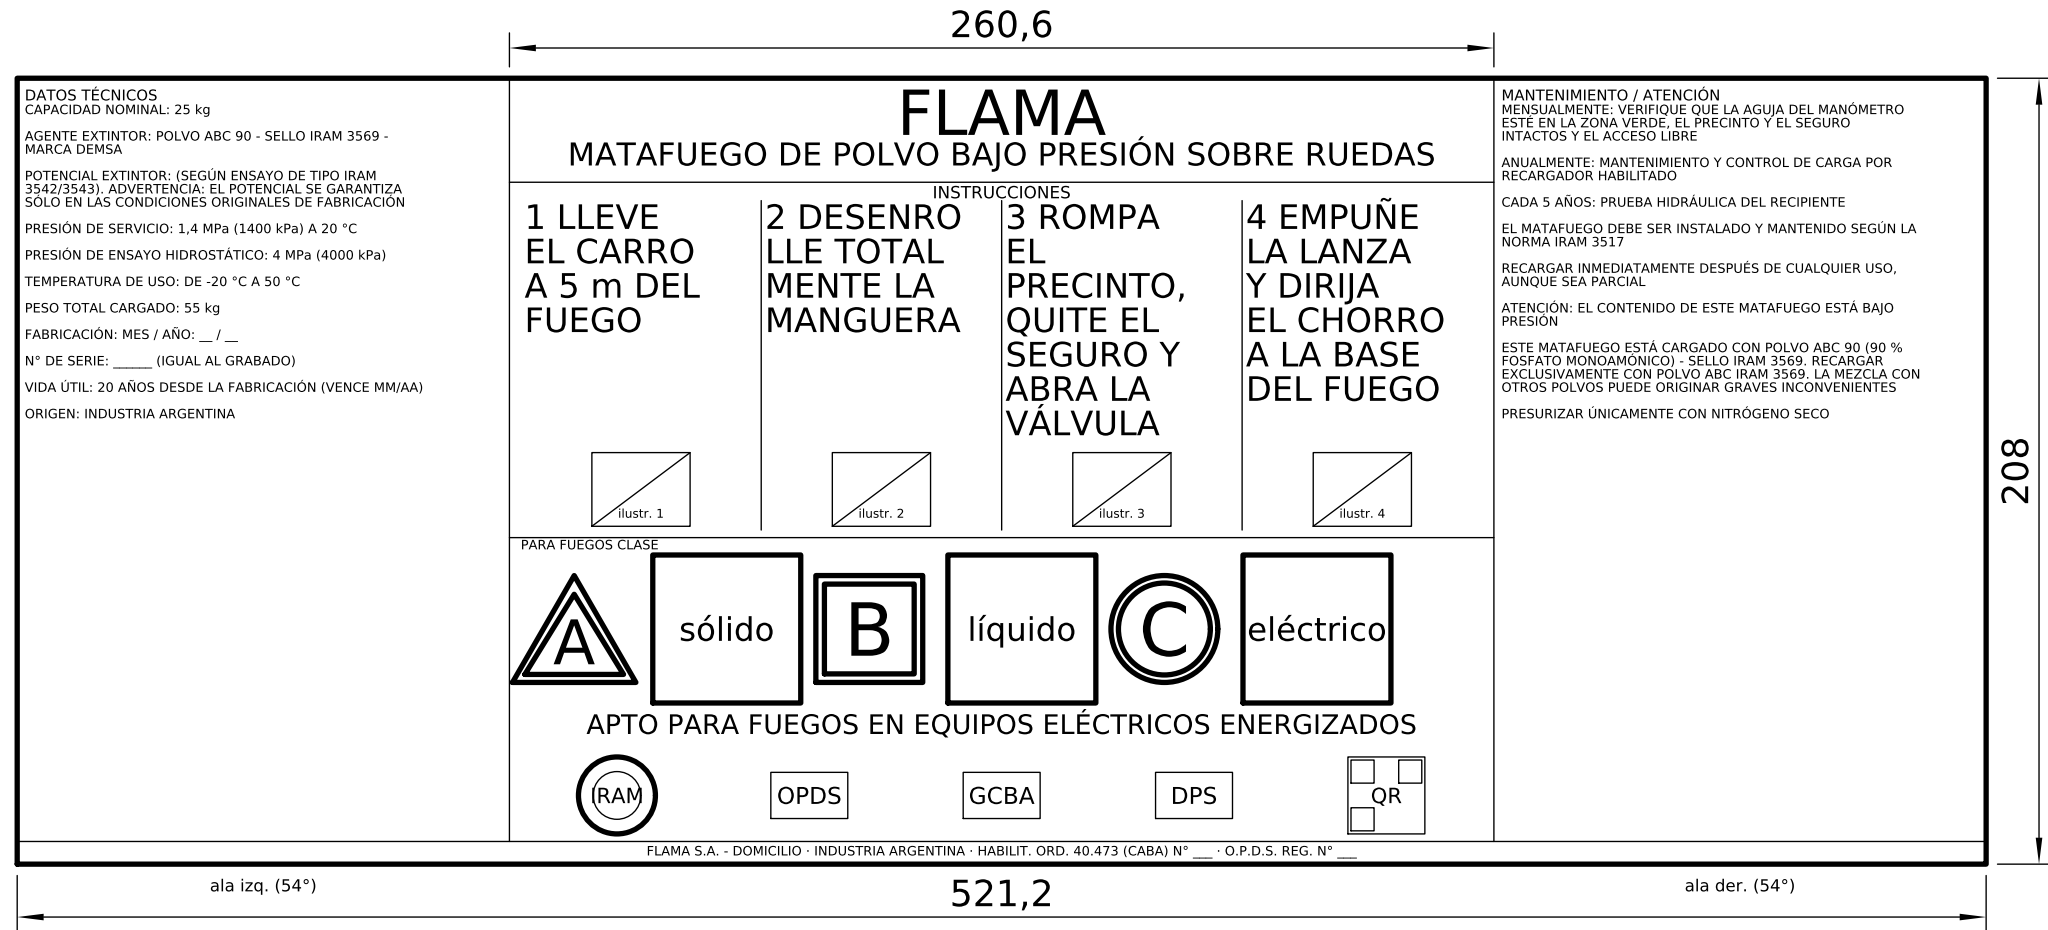

cuerda 224 = panel central (arco 108° = 261 mm desarrollados); rayado ancho = alas
Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior)

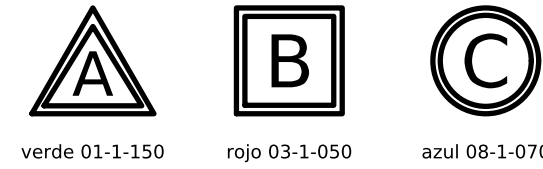

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

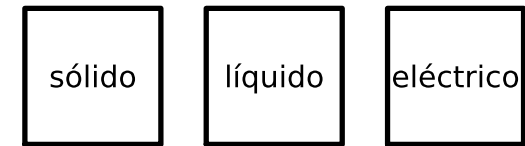

Pictogramas mín. 18 × 18 mm, fondo negro y figura blanca (mercado); tachado rojo = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)




Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válida», numerada (relevado: «1H01036888»).
Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459.
Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año).
Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.; la provee el organismo al fabricante inscripto.

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA




≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

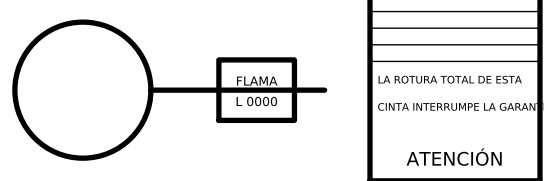


Precinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 3:4): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).


R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)



Fabricante, n° de serie, presión de ensayo y año (2 díg.) - IRAM 3550 5.1 Grabado en el CUERPO en el puesto C7 de marcado, después de la PH y el secado; franja superior, cara opuesta a la etiqueta; letra 5 mm (IRAM 4503); cuño DPS 15 × 7 junto al n° (Res. 349/07 anexo IV, art. 24 mod. 717/07).



Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 3:5); QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

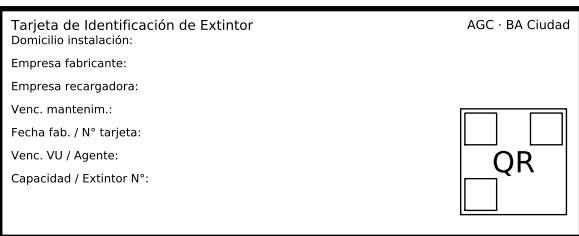

≈ 140 × 55 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo i; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≈ 9 kg; 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, l/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).