

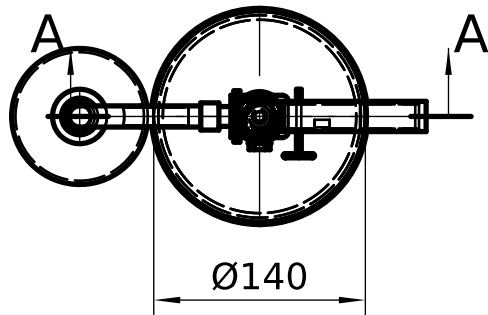


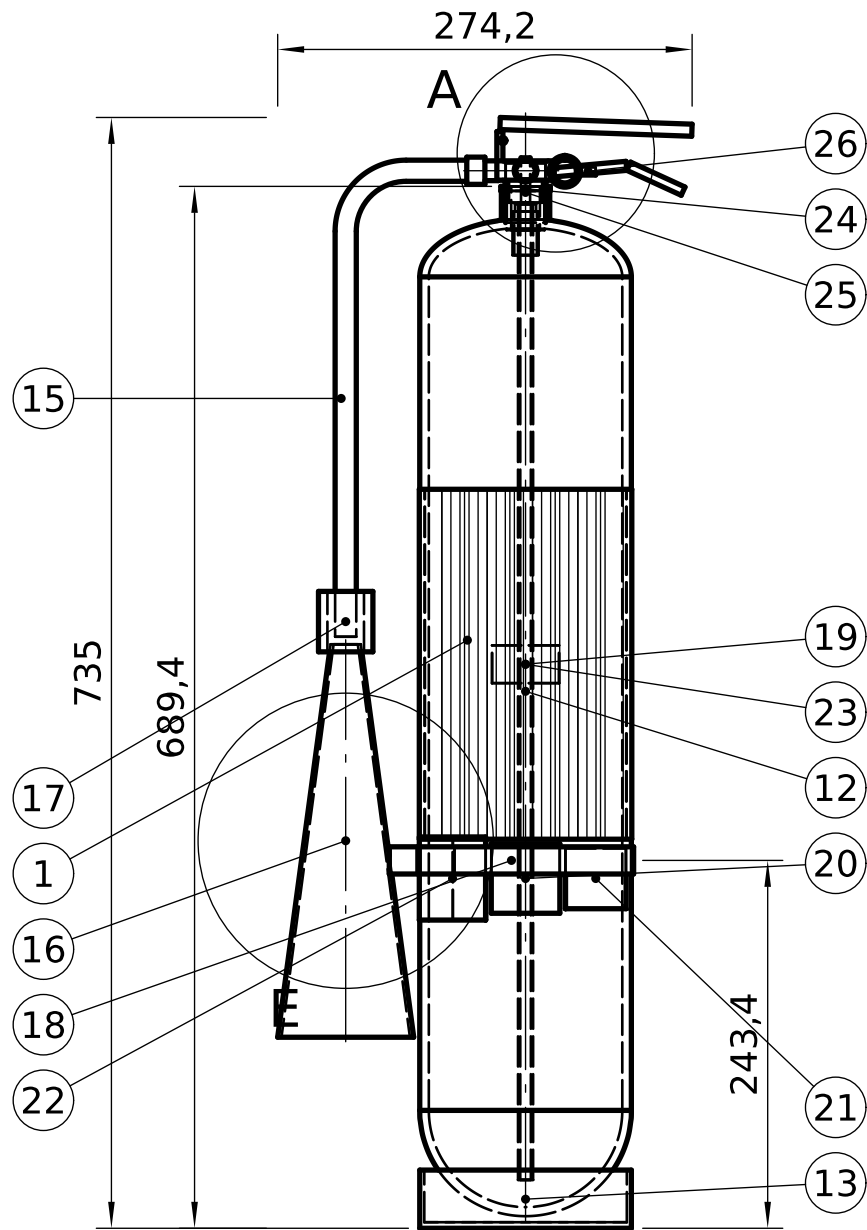

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.


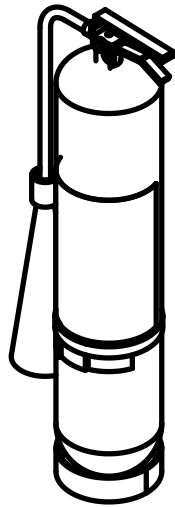


ISOMETRÍA (ESC. 1:10)

26	1	Precinto de fábrica	CO25-26	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
25	1	Faja de garantía válvula-cuello	CO25-25	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
24	1	Junta tórica de asiento	CO25-24	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
23	1	Etiqueta de n° de serie GS1	CO25-23	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
22	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	CO25-22	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
21	1	Estampilla IRAM de conformidad	CO25-21	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
20	1	Oblea de fabricación (PBA)	CO25-20	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
19	1	Etiqueta / placa de características	CO25-19	Vinilo autoadhesivo laminado	0,026	IRAM 3534
18	1	Suncho soporte de difusor	CO25-18	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,176	
17	1	Empuñadura	CO25-17	Polipropileno	0,02	
16	1	Difusor (bocina)	CO25-16	Polietileno AD	0,094	aislante térmico y eléctrico
15	1	Manguera	CO25-15	Manga alta presión c/malla acero	0,044	
14	1	Racor de manguera	CO25-14	Latón	0,026	
13	1	Pie de apoyo	CO25-13	Polietileno AD	0,101	
12	1	Caño de pesca (sifón)	CO25-12	Tubo aluminio	0,07	
11	1	Pasador de seguridad	CO25-11	Alambre acero inox. AISI 304	0,005	con precinto
10	1	Eje de palanca	CO25-10	Acero inox. AISI 304	0,003	
9	1	Manija de transporte	CO25-09	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,068	
8	1	Manija de accionamiento	CO25-08	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,16	
7	1	Resorte de válvula	CO25-07	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
6	1	Vástago	CO25-06	Latón	0,014	con junta tórica
5	1	Disco de seguridad	CO25-05	Latón / disco de cobre	0,01	rotura 18 a 21 MPa
4	1	Cuerpo de válvula	CO25-04	Latón forjado	0,147	
3	1	Collarín de válvula	CO25-03	Latón forjado	0,007	
2	1	Espiga roscada	CO25-02	Latón forjado	0,03	
1	1	Cilindro sin costura	CO25-01	Tubo acero 34CrMo4 sin costura e=6	13,26	cuello integral
Pos. Cant.	Denominación		Código	Material	kg	Observ.


	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor CO₂ 5 kg Agente: Dióxido de carbono	Material Ver lista de piezas	
Revisó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 1 / 4	Idioma es
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E	Tipo de documento Plano de conjunto	N° de plano FL_MAT_CO2_5kg		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3				

CORTE A-A (1:2)

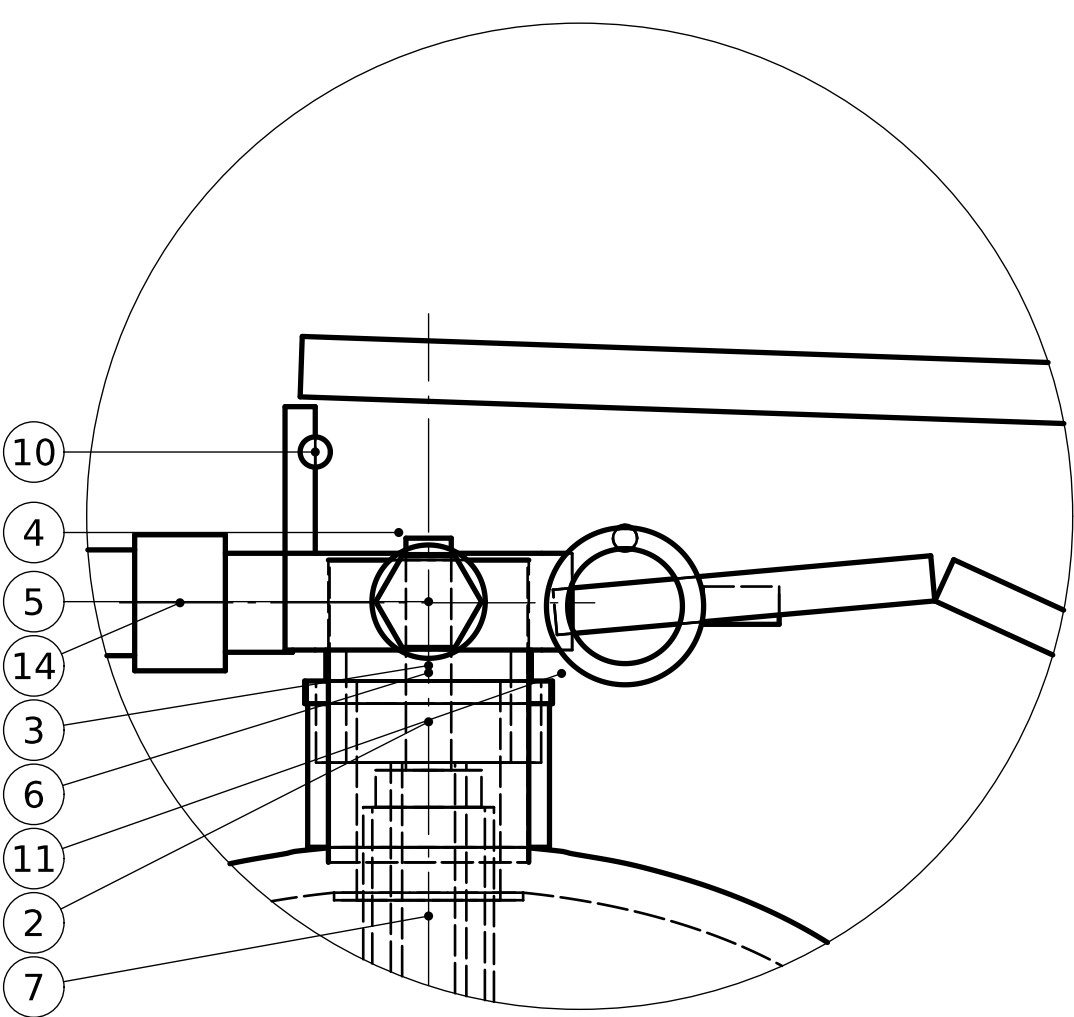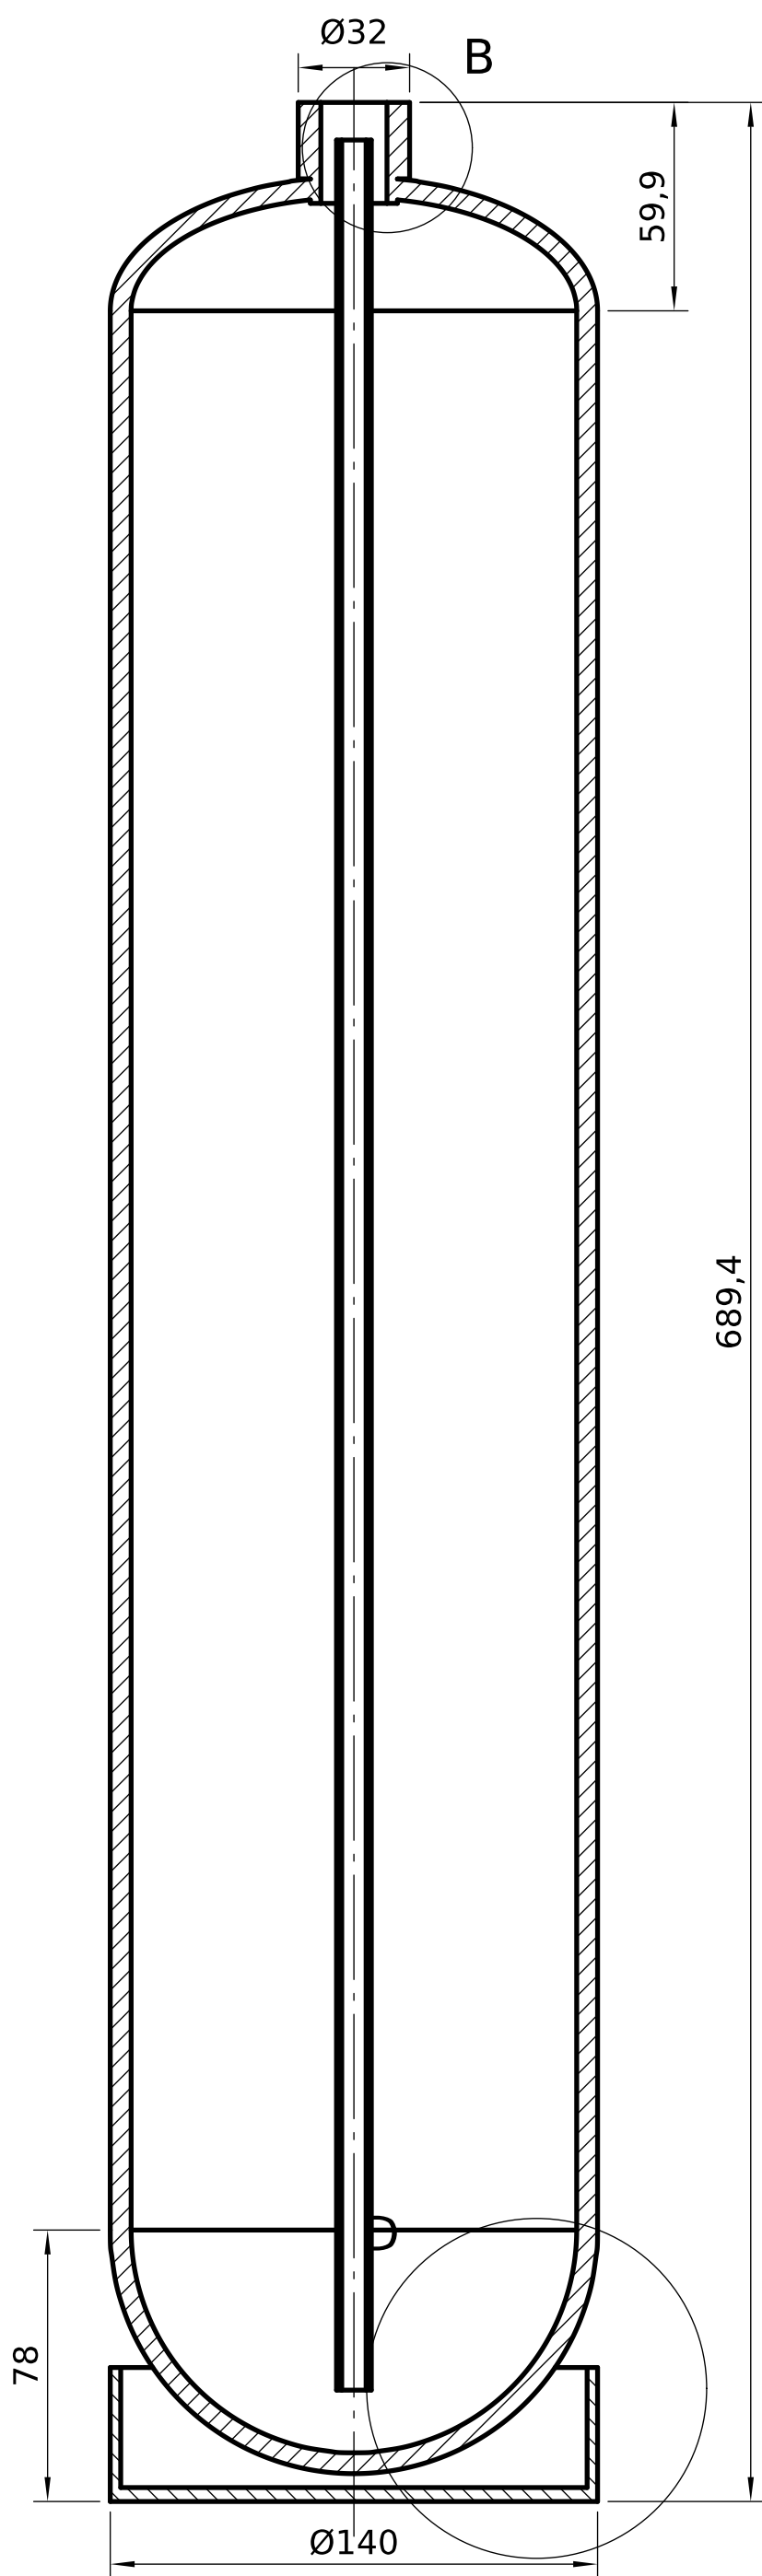


DETALLE A (1:1)
Válvula, disco de seguridad y manijas


rosca cónica 25E (ISO 11363-1)

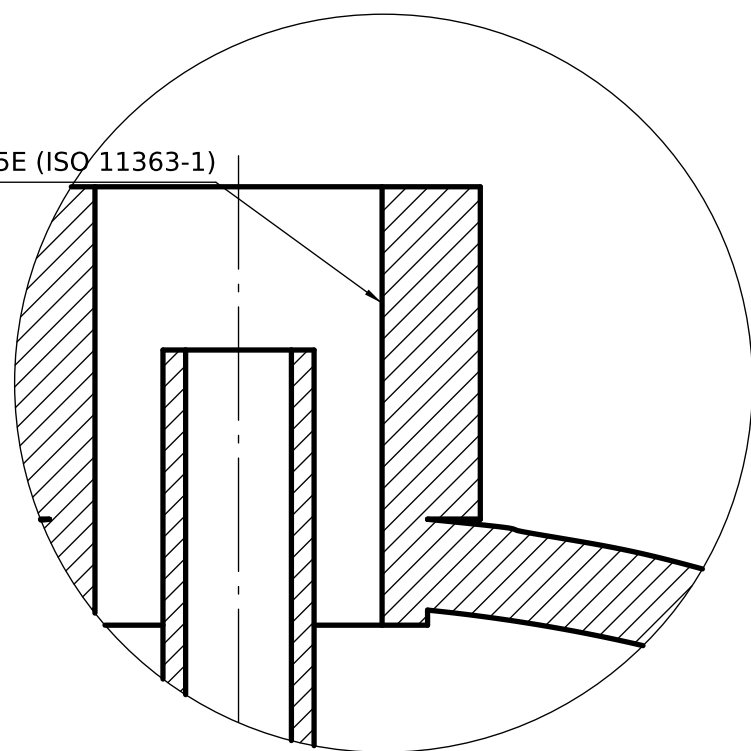

DETALLE B (2:1)
Cuello roscado

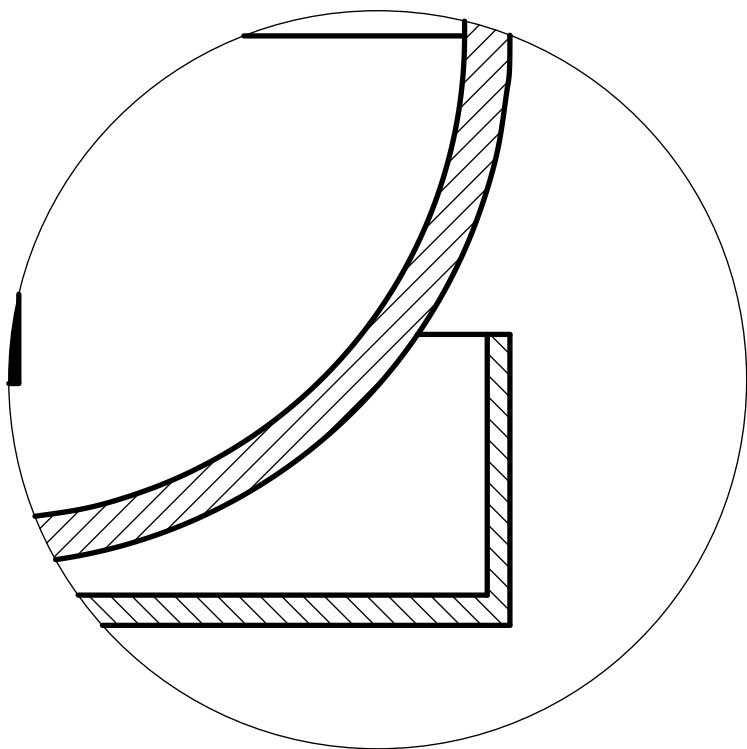

DETALLE D (1:1)
Fondo y pie de apoyo

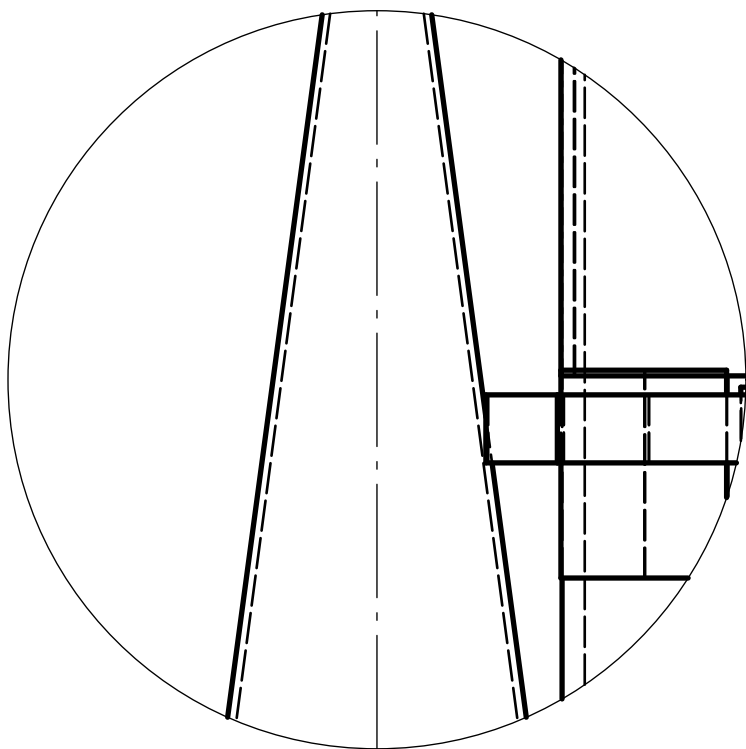

DETALLE E (1:2)
Difusor y soporte

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Extintor CO₂ 5 kg Corte A-A del recipiente y detalles		Ver lista de piezas	
Aprobó					Edición	Fecha de emisión
Escala 1:2		Método de proyección  ISO E			Hoja 2 / 4	Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2	Tipo de documento Corte y detalles		N° de plano FL_MAT_CO2_5kg	

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR CO₂ 5 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	5kg
Peso cargado (kg)	20
Altura (mm)	735 (catálogo: 790)
Ancho (mm)	274 (catálogo: 310)
Profundidad (mm)	143 (catálogo: 140)
Tiempo de descarga (s)	14
Alcance (m)	1,5/3
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	15
Presión de ensayo (MPa)	25
Longitud de manga	900
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	41170
Norma IRAM extintor	3509
Agente extintor (grado)	CO ₂ ≥ 99,5 %
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	autopresurizado
Volumen interior del recipiente (dm³)	7,92
Diámetro exterior del recipiente (mm)	140
Rosca de cuello	rosca cónica 25E (ISO 11363-1)
Soldadura del recipiente	sin costura (cilindro)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	14,27 kg
Carga nominal de agente	5 kg
Masa cargada calculada	19,27 kg
Peso cargado según catálogo	20 kg
Diferencia	-3,6 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 16.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 41170
Norma IRAM extintor: IRAM 3509

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: sin soldadura: cilindro sin costura

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección		Extintor CO ₂ 5 kg	Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3	Datos técnicos y normativa aplicable	3 / 4	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Especificaciones y normas	FL_MAT_CO2_5kg	

A

B

C

D

E

F

G

H

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR CO₂ 5 KG

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 264 × 232 mm (panel central 132 = arco 108° + alas 66) - ESC. 1:2

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)

DATOS TÉCNICOS
CAPACIDAD NOMINAL: 5 kg
AGENTE EXTINTOR: CO₂ ≥ 99,5 %
POTENCIAL EXTINTOR: (SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN
PRESIÓN DE ENSAYO HIDROSTÁTICO: 25 MPa (25000 kPa)
TEMPERATURA DE USO: DE -20 °C A 50 °C
VIDA ÚTIL: 30 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)
ORIGEN: INDUSTRIA ARGENTINA

MARCA DEL FABRICANTE

MATAFUEGO DE DIÓXIDO DE CARBONO

INSTRUCCIONES

1 ROMPA EL PRECINTO Y quite EL SEGURO

2 COLOQUESE A 1,5 m DEL FUEGO

3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL DIFUSOR A LA BASE DEL FUEGO

4 NO TOME EL DIFUSOR CON LA MANO: DESCARGA A -78 °C

PARA FUEGOS CLASE

sondo

B

líquido

C

eléctrico

APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS

60

OPDS

GGBA

DPS

QR

FABRICANTE CERTIFICADO - COMERCIALIZA FLAMA S.A. - INDUSTRIA ARGENTINA - HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ____ - O.P.D.S. REG. N° ____

ala izq. (54°)

ala der. (54°)

MANTENIMIENTO / ATENCIÓN MENSUALMENTE: CONTROLE EL PESO (RECARGAR SI PIERDE MÁS DEL 10 %), EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE

CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE

EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517

RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL

ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN

cuerda 113 = panel central (arco 108° = 132 mm desarrollados); rayado ancho = alas
Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior)

rojo 03-1-050

azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

Pictogramas mín. 18 × 18 mm, fondo negro y figura blanca (mercado); tachado rojo = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válidos», numerada (relevado: «1H01036888»).
Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459.
Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año).
Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta.
Venta en Prov. de Bs. As.; la provee el organismo al fabricante inscripto.

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra «a» año «n°» (relevado «A 25 1111053»); La provee IRAM numerada sólo al licenciario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA

Precinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 3:4): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

FABRICANTE N° SERIE AÑO

Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 2533 (cilindro CO₂ sin costura: estampado del fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 3:5): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) «n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

≈ 140 × 55 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo 1; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)				
Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO DE DIÓXIDO DE CARBONO	3534 2.2.1 2° y 3° a - mercado (fotos Georgia/Melis)
1	C	Instrucciones	1 ROMPA EL PRECINTO Y quite EL SEGURO · 2 COLOQUESE A 1,5 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL DIFUSOR A LA BASE DEL FUEGO · 4 NO TOME EL DIFUSOR CON LA MANO: DESCARGA A -78 °C (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 - mercado (fotos Georgia/Melis)
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A tachado · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GGBA · DPS · QR a ficha técnica	3509 5.2.4 p · Anexo R - mercado (fotos Georgia/Meli)
3	I	Capacidad nominal	5 kg	3534 3° b
3	I	Agente extintor	CO ₂ ≥ 99,5 %	3523 7.13 e - mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	(SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de ensayo hidrostático	25 MPa (25000 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	20 kg	catálogo - control de carga IRAM 3517-2
3	I	Vida útil	30 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: CONTROLE EL PESO (RECARGAR SI PIERDE MÁS DEL 10 %), EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 - mercado (fotos Georgia/Meli)
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
2	P	Pie	FABRICANTE CERTIFICADO - COMERCIALIZA FLAMA S.A. - INDUSTRIA ARGENTINA - HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ____ - O.P.D.S. REG. N° ____	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 - mercado
-	-	Nota	Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3509); FLAMA verifica estos campos en recepción	IRAM 3534

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≈ 9 kg; 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, l/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

A

B

C

D

E

F

G

H