

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E



F

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 10 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:10)

1 Faja amarilla de sustituto

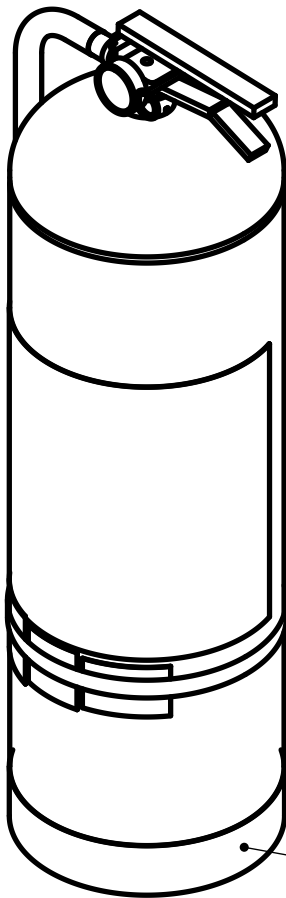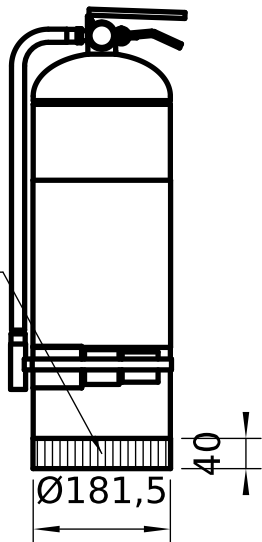


REQUISITOS (se citan apartados):

- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
- Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
- Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
- Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
- El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 590 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas

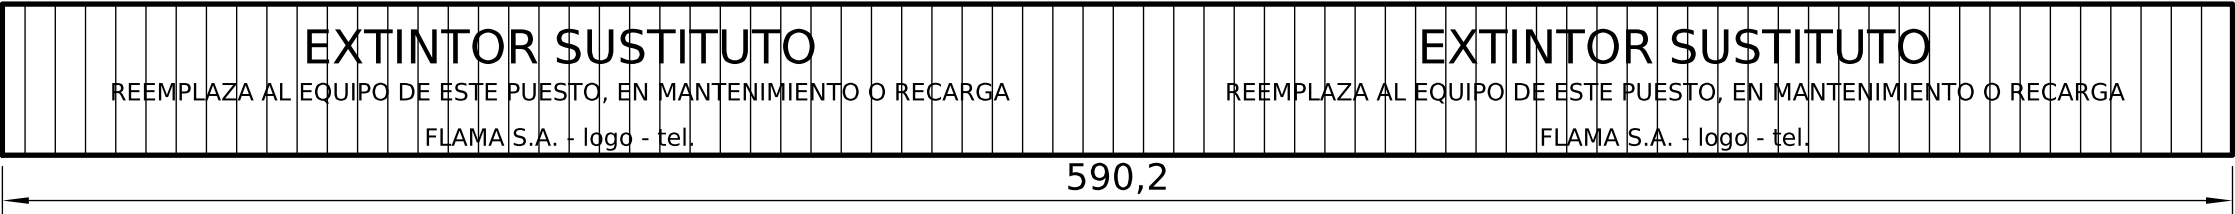

LISTA - BOM FL_SUS_ABC_10kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_10kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 590	1
—	SUS-ABC_10kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
—	SUS-ABC_10kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
—	SUS-ABC_10kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
—	FL_MAT_ABC_10kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_10kg)	1

Clasificación ABC · alternativa admisible: -

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		FLAMA S.A.		
Revisó			Denominación	Material		
Aprobó				Ver lista		
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión	
1:10		 ISO E		0	28/09/2026	
Tolerancias generales		Formato	Identificación sobre ABC 10 kg	Hoja	Idioma	
ISO 2768-m		A3		1 / 1	es	
			Tipo de documento	N° de plano		
			Extintor sustituto	FL_SUS_ABC_10kg		