
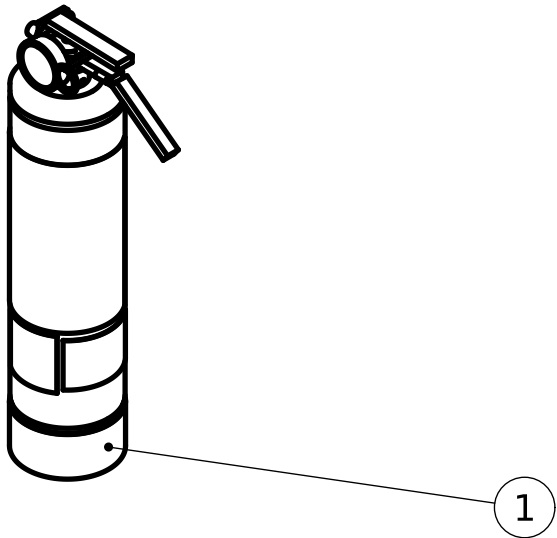


EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 1 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)

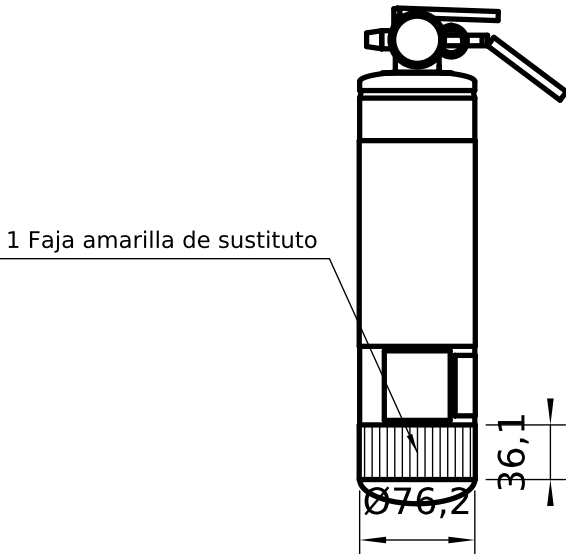

- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla $\leq$ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 36 × 259 (esc. 1:1) - amarillo; leyendas negras repetidas

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 36 mm ($\leq$ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

EXTINTOR SUSTITUTO

REEMPLAZA AL EQUIPO DE ESTE PUESTO, EN MANTENIMIENTO O RECARGA

FLAMA S.A. - logo - tel.

259,4

LISTA - BOM FL_SUS_ABC_1kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_1kg-01	Faja amarilla de sustituto 36 × 259	1
—	SUS-ABC_1kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
—	SUS-ABC_1kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
—	SUS-ABC_1kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
—	FL_MAT_ABC_1kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_1kg)	1

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista	
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión
1:5		 ISO E		0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3		1 / 1	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Extintor sustituto	FL_SUS_ABC_1kg	

Clasificación ABC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 2,5 kg, 5 kg, 10 kg