

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

REFERENCIAS



Válvula de bloqueo



Válvula de retención




Manómetro (PI)



Válvula de alivio tarada



Bomba

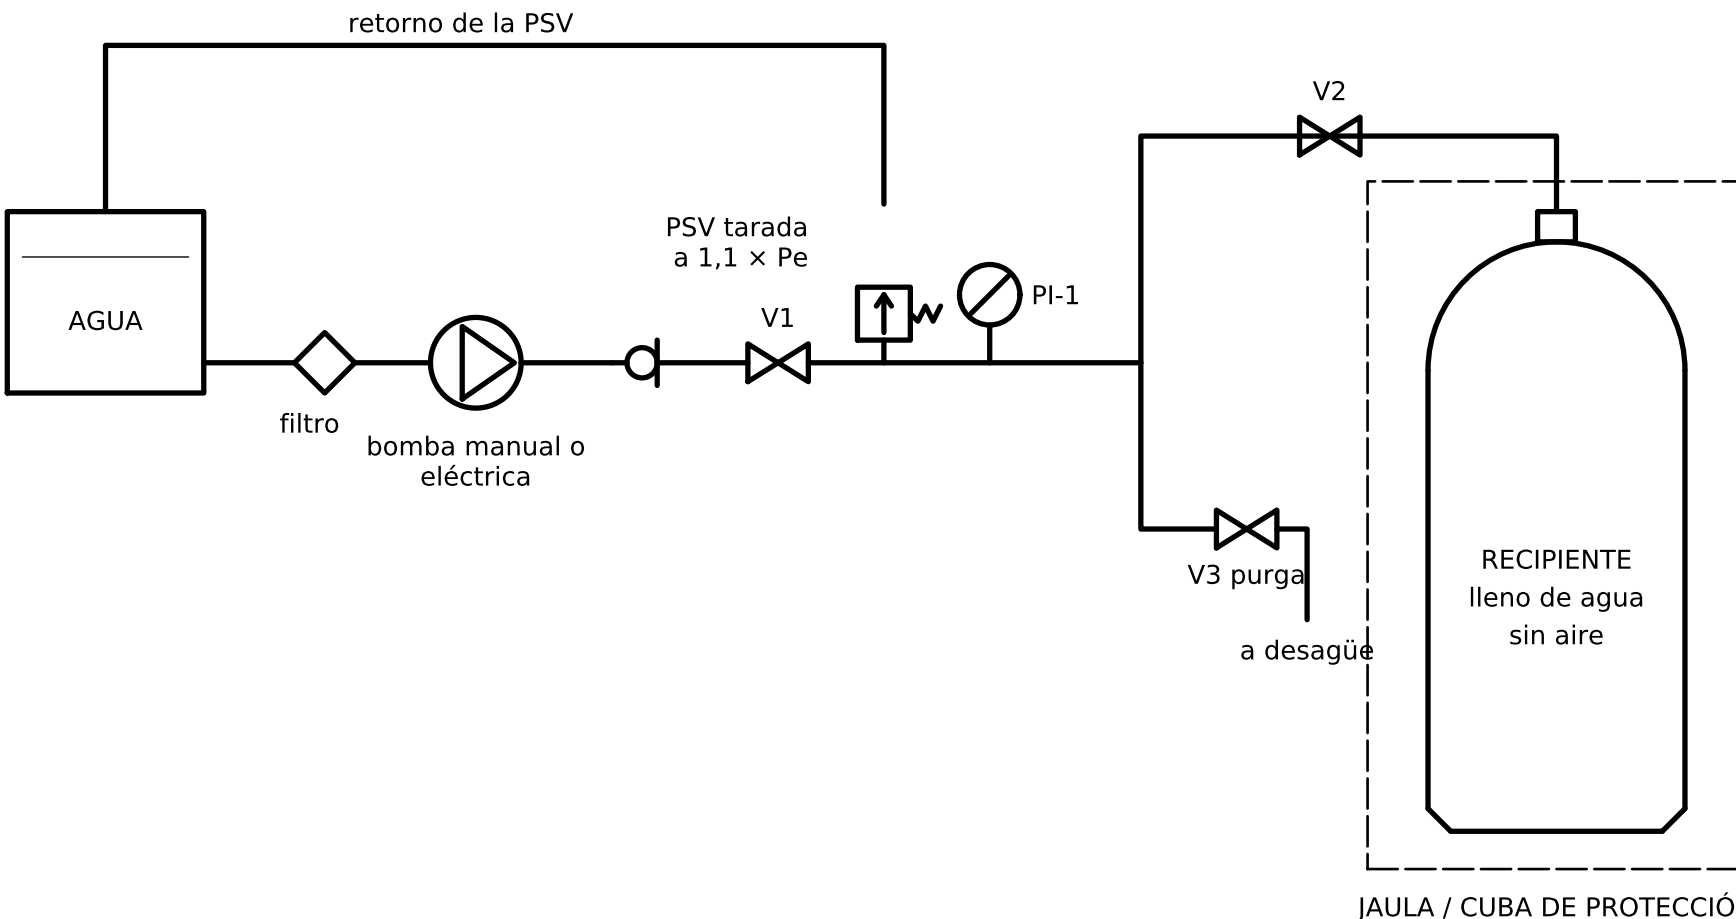

PRESIONES EN MPa (catálogo / IRAM 3517-2)				
Modelo	Ps	Pe fabr.	PH recarga	c/ años
ABC_1kg	1,4	3,5	3,5	5
ABC_2.5kg	1,4	3,5	3,5	5
ABC_5kg	1,4	3,5	3,5	5
ABC_10kg	1,4	3,5	3,5	5
AGUA_10l	0,8	2,0	2,0	2
AFFF_10l	0,8	2,0	2,0	2
AFFF_50l	0,8	4,0	2,0	2
BC_5kg	1,4	3,5	3,5	5
SALESK_6l	0,8	2,0	2,0	2
CO2_2kg	15	25	IRAM 2529-1	5
CO2_5kg	15	25	IRAM 2529-1	5
HCFC-HFC_5kg	0,8	2,0	2,0	5
CLASED_9l	1,4	3,5	3,5	5
ABC_25kg	1,4	4,0	3,5	5
ABC_50kg	1,4	4,0	3,5	5
ABC_70kg	1,4	4,0	3,5	5
ABC_100kg	1,4	4,0	3,5	5

PROCEDIMIENTO (IRAM 3517-2:2005, 4.3.3.3 y 4.3.3.6)

- 1) Quitar válvula y partes internas; eliminar todo resto de polvo. Colocar el recipiente en la jaula.
- 2) Llenar con agua purgando todo el aire (V2 abierta, V3 cerrada).
- 3) Subir la presión hasta la de prueba y MANTENERLA 1 min (cerrar V1; PI-1 sin caída).
- 4) Satisfactorio si no hay caída de presión, rotura, pérdidas ni deformaciones permanentes visibles; si falla, inutilizar (2 orificios $\varnothing \geq 10$ mm y leyenda NO APTO amarilla, 4.5). CO2: IRAM 2529-1.
- 5) Bomba manual o a motor capaz de no menos del 150 % de la presión de ensayo, con retención (4.3.3.3).
- 6) Recarga: PH = $2,5 \times P_s$ (4.3.2.2), cada 5 años (polvo, CO2, halogenados) o 2 años (agua, AFFF).
- 7) Secar hasta que no se vea agua ni humedad (4.3.3.4). Nunca ensayar con aire o gas (4.3.3).

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó			Denominación		Material	
Aprobó			Banco de prueba hidráulica		-	
Escala	Método de proyección		Edición		Fecha de emisión	
-	ISO E		0		28/09/2026	
Tolerancias generales		Formato	Esquema - prueba de presión con agua (PH)		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3	Tipo de documento		1 / 1	es
			Esquema		N° de plano	
					FL_ESQ_01	

1

2

3

4

5

6

7

8