


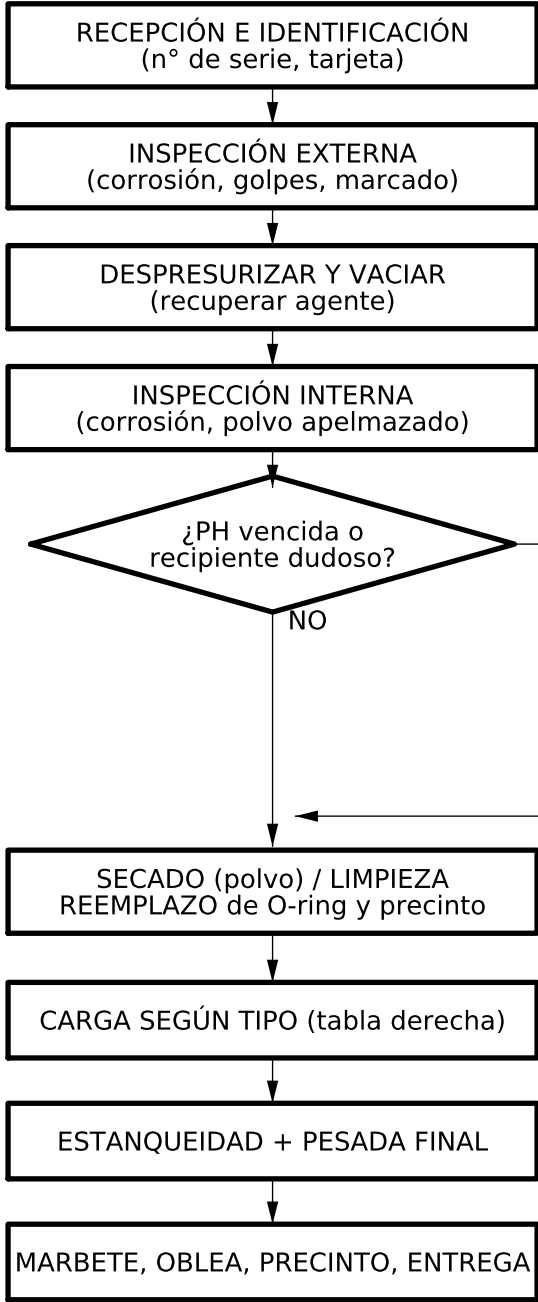

CARGA SEGÚN TIPO			
Tipo	Agente	Carga	Presurización / control
ABC / BC	polvo IRAM 3569	por peso, recipiente seco	N2 a 1,4 MPa; manómetro en verde
Rodantes ABC	polvo IRAM 3569	por peso	N2 a P servicio; manguera y tobera
CO2	CO2 IRAM 41170	trasvase líquido, por peso	autopresurizado; control por pesada
Agua	agua potable	cambio anual, lavar	N2 a 0,8 MPa; PH c/2 años
AFFF	solución AFFF IRAM 3515	cambio anual, lavar	N2 a 0,8 MPa; PH c/2 años
Sales K	solución IRAM 3697	cambio anual, lavar	N2 a 0,8 MPa; PH c/2 años
HCFC/HFC	IRAM 3526-1/-5	recuperar y reciclar	N2; prohibido venteo
Clase D	polvo clase D	por peso, seco	N2 a 1,4 MPa

- NOTAS
- 1) IRAM 3517-2: control c/3 meses, mantenimiento anual, PH 5 años (polvo, CO2) / 2 años (agua, AFFF).
 - 2) Presiones de servicio: catálogo FLAMA (Hoja 3 de cada plano FL_MAT).
 - 3) El agente descargado se recupera; halogenados: prohibido liberarlos a la atmósfera.
 - 4) Inutilización (4.5): 2 orificios Ø ≥ 10 mm, NO APTO en amarillo, nota al propietario.
 - 5) Recinto de polvo HR ≤ 70 %; no mezclar polvo ABC con BC (3.5.3.4); ensayo de pérdidas (3.8).

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material -	
Revisó			Denominación Flujo de recarga Servicio de recarga por tipo (IRAM 3517-2)		Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 1 / 1	Idioma es
Escala -		Método de proyección  ISO E			Tipo de documento Esquema	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3				