

A

B

C


D

E




F

G


H

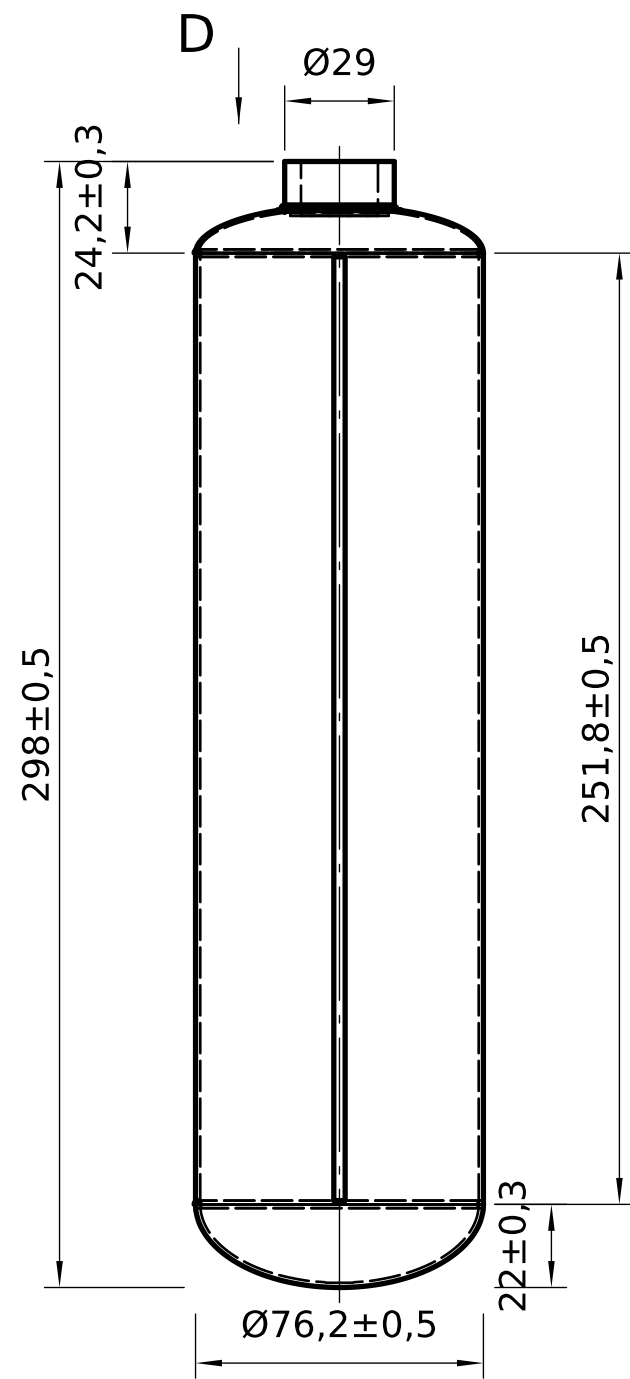


CORTE A-A

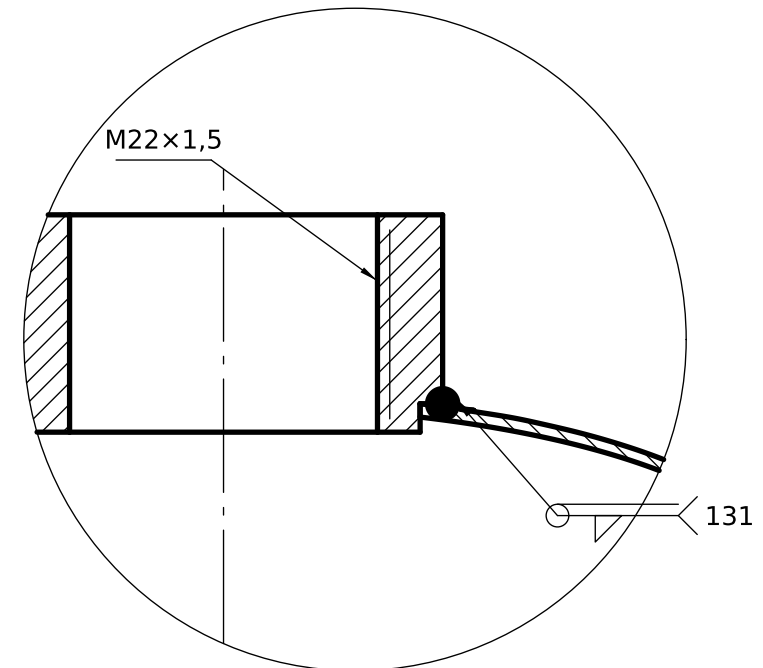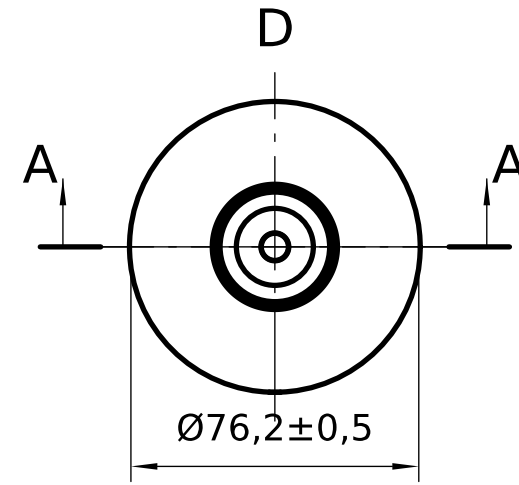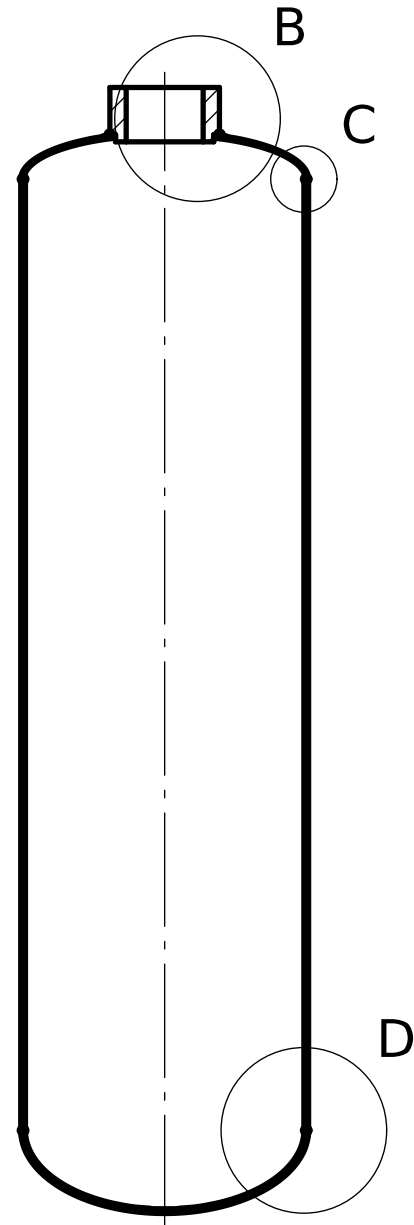

DETALLE B (2:1)
Cuello roscado

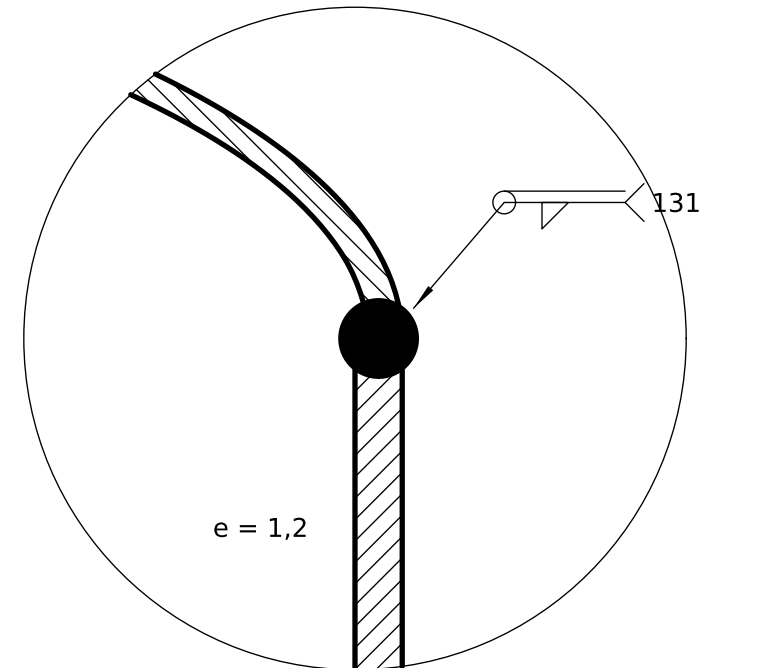

DETALLE C (5:1)
Unión cúpula-cuerpo

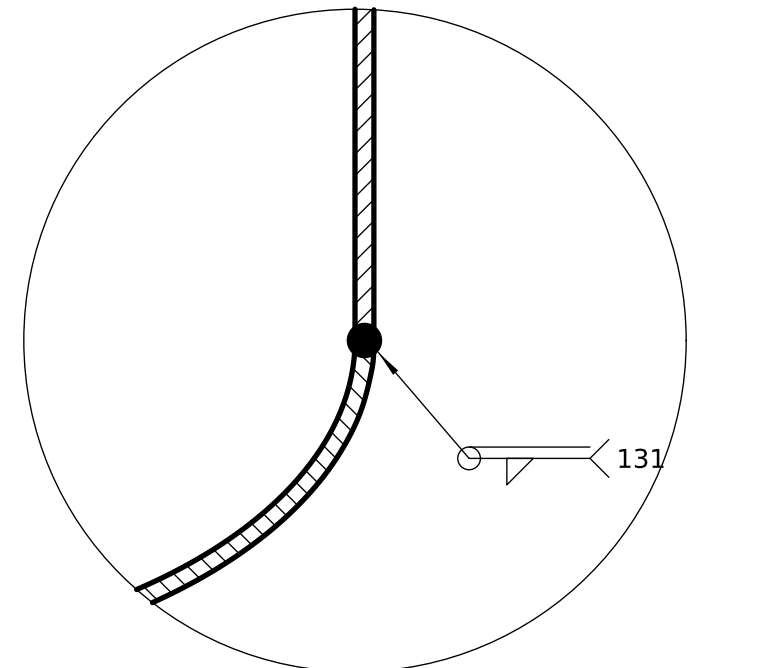

DETALLE D (2:1)
Unión fondo-cuerpo

Capacidad nominal de agente	1 kg
Volumen interior	1,18 dm ³
Masa del recipiente (calculada)	0,73 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	1,25 / 0,9 / 1,25 mm
Material	Chapa acero SAE 1010
Soldadura	MIG, proceso 131 (ISO 4063)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 3,5 MPa
Rosca de cuello	M22x1,5
Norma IRAM extintor	3523
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado en cúpula	FLAMA S.A. - N° serie - mes/año - PE

- NOTAS:
- 1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
 - 2) Recipiente sin válvula ni agente.
 - 3) Cordones MIG continuos y estancos.
 - 4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó			Denominación		Material	
Aprobó			Recipiente ABC 1 kg		Chapa acero SAE 1010	
Escala	Método de proyección				Edición	Fecha de emisión
1:2					0	28/09/2026
		ISO E			Hoja	Idioma
Tolerancias generales		Formato	Repuesto - recipiente vacío sin válvula		1 / 1	es
ISO 2768-m		A2	Tipo de documento		Nº de plano	
			Plano de fabricación		FL_REC_ABC_1kg	