

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F

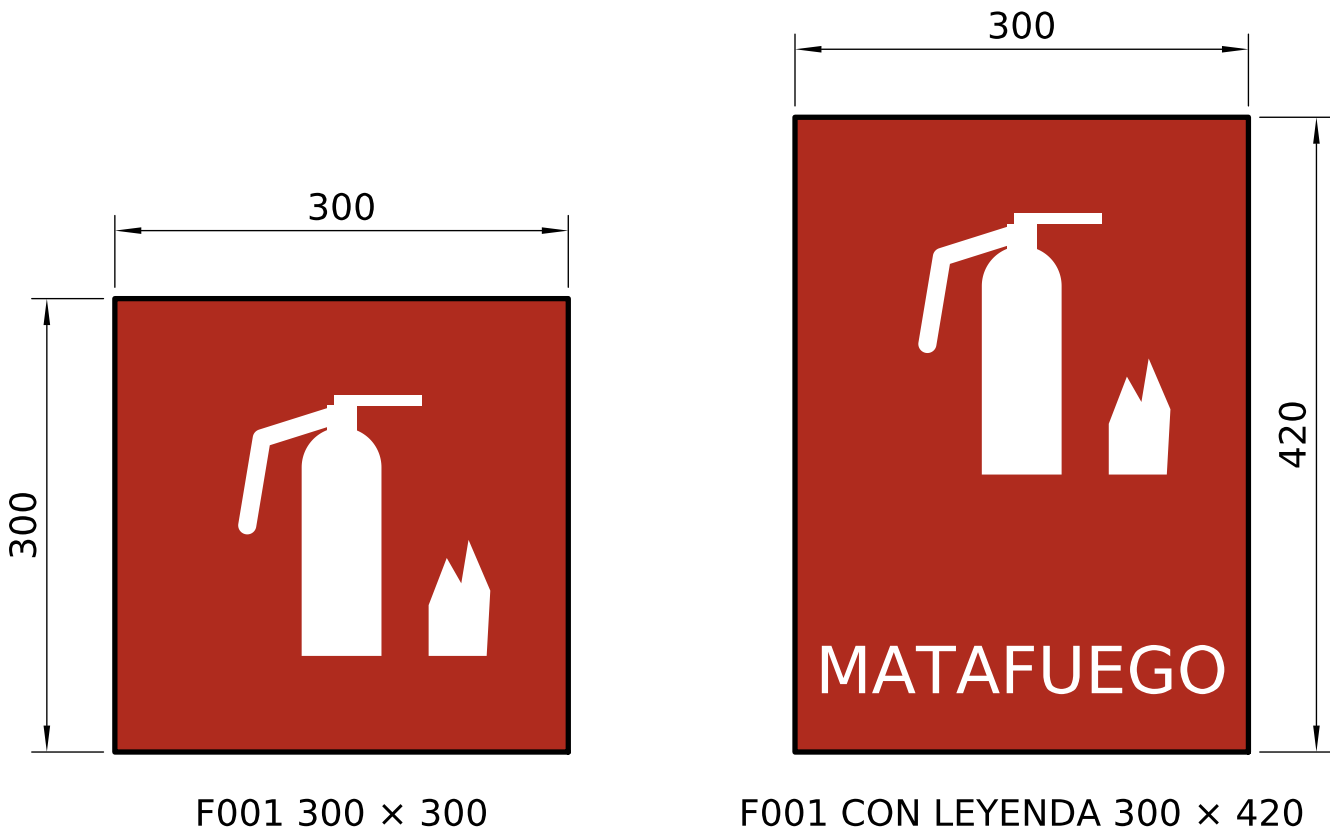

TAMAÑO SEGÚN DISTANCIA (ISO 3864-1)		
Lado del cartel (mm)	Dist. máx. (m) Z=60	Z=100
150 × 150	9	15
200 × 200	12	20
300 × 300	18	30
400 × 400	24	40
600 × 600	36	60

NOTAS

- 1) Señal de equipo de lucha contra incendio: cuadrado rojo con pictograma blanco (ISO 7010 F001).
2) El pictograma dibujado es esquemático: para producción reproducir el original de ISO 7010.
3) Tamaño: $h = L / Z$ (ISO 3864-1). Z = 60: criterio conservador; Z = 100: iluminación normal.
Se adopta 300 × 300 mm para distancias de observación de hasta 18 m.
4) Ubicar sobre el matafuego, visible desde el acceso al local; complementa a la chapa baliza (FL_SEN_01).
5) Flecha de dirección: señal complementaria cuando el matafuego no es visible desde el recorrido.
6) Material: PAI 1,5 mm o aluminio 1 mm; fotoluminiscente donde se requiera señalización en oscuridad.
7) Rojo de seguridad IRAM 10005 (referencia RAL 3000); blanco RAL 9016.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver notas	
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
1:5	 ISO E		Cartel F001	0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3	ISO 7010 F001 - cuadrado rojo, pictograma blanco	1 / 1	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Plano de señalética	FL_SEN_02	