

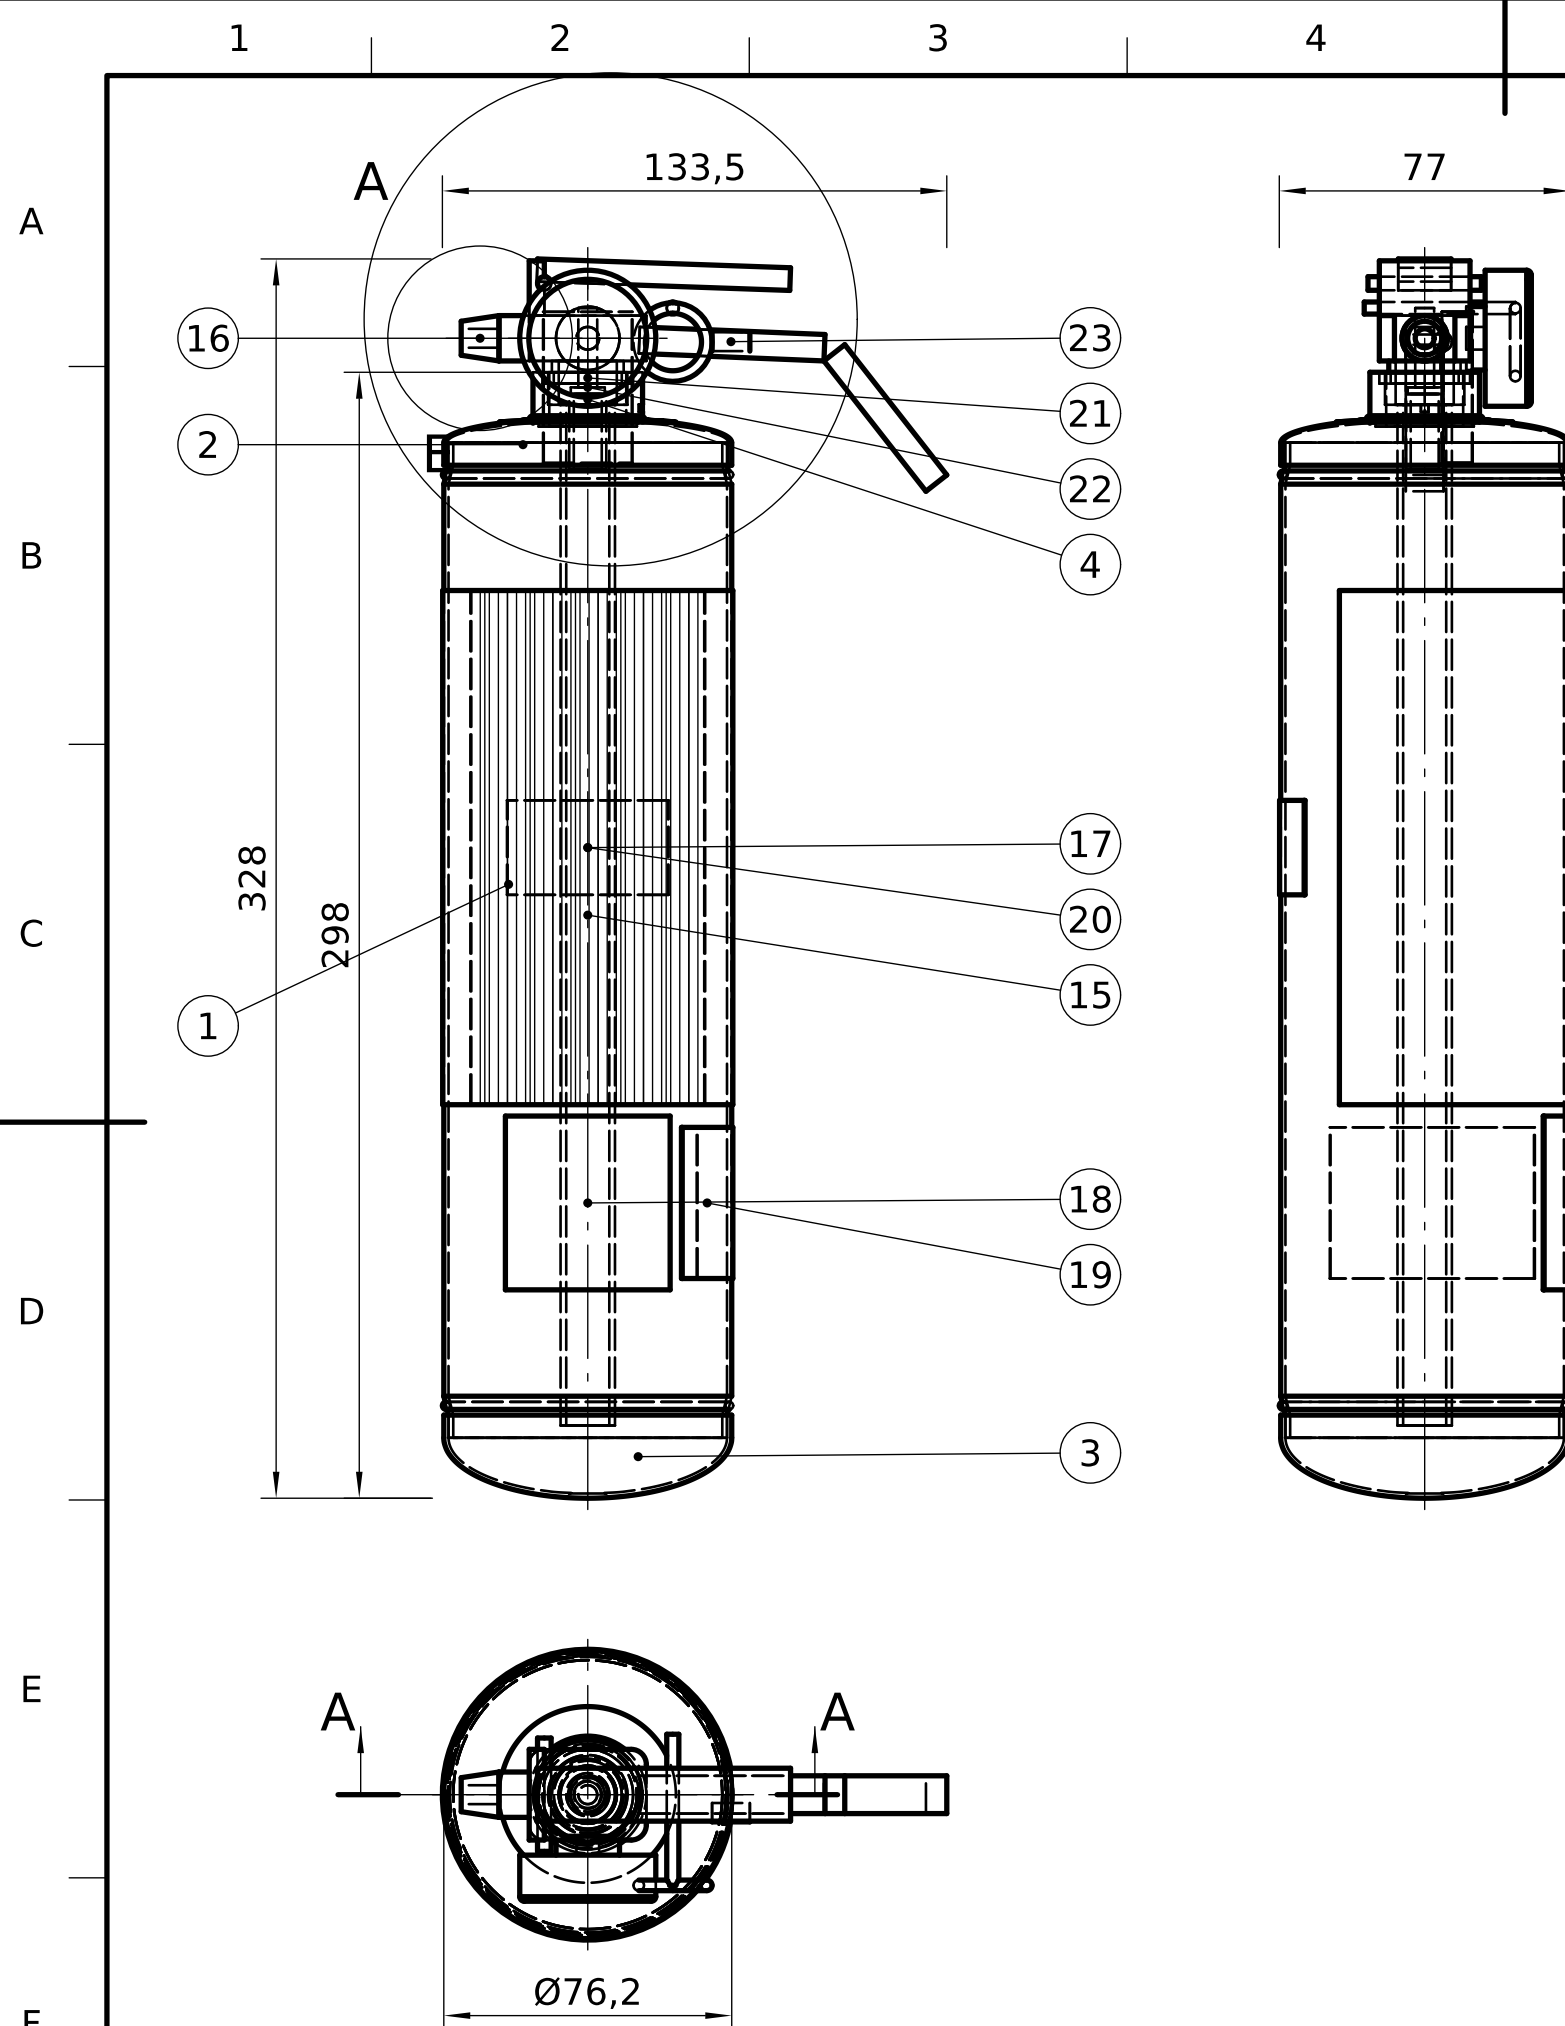


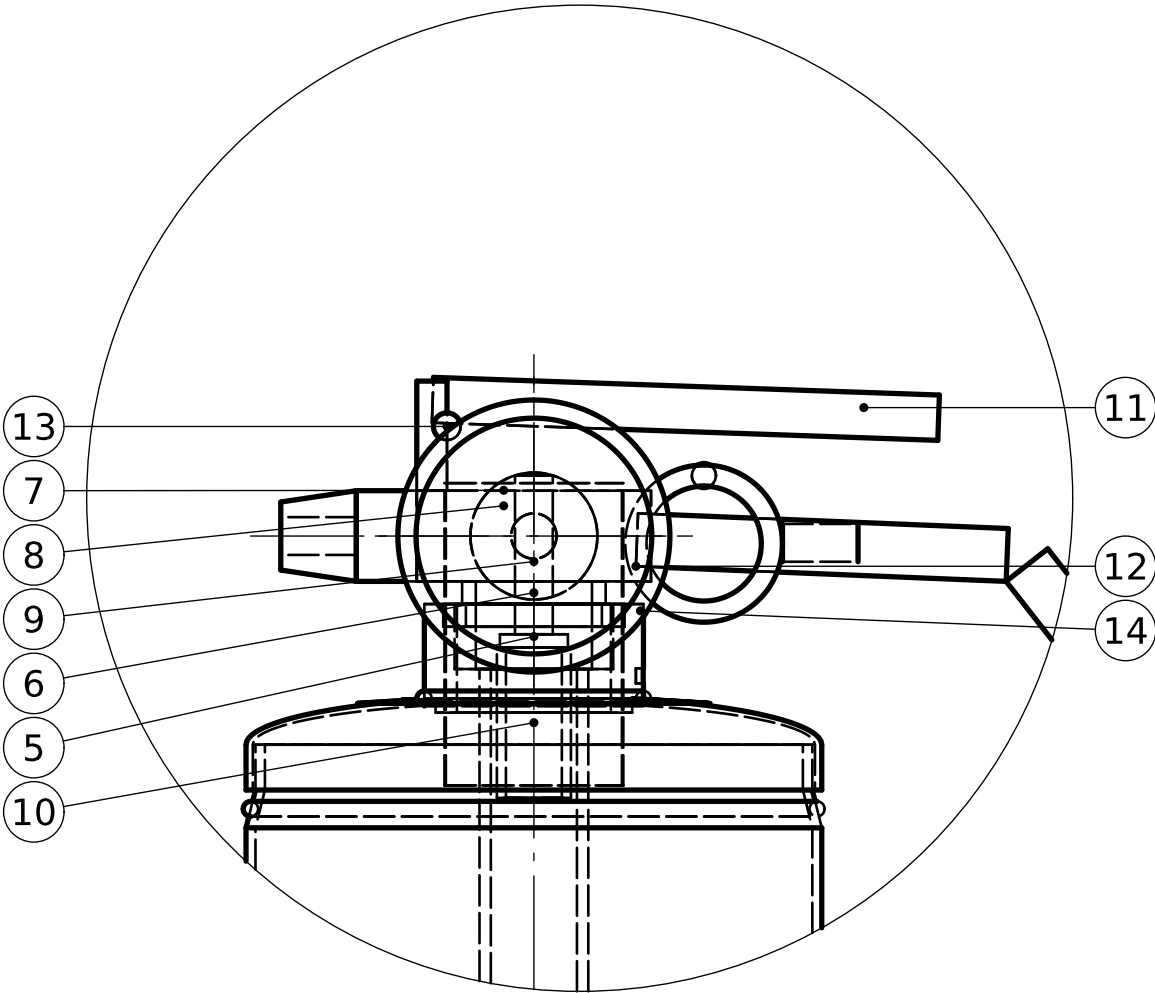


ISOMETRÍA (ESC. 1:5)

Fecha		Nombre		Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó		28/09/26		T. Sinay		FLAMA S.A.	
Revisó						Material	
Aprobó						Ver lista de piezas	
Escala		Método de proyección		Extintor ABC 1 kg		Edición	
1:2		 ISO E				0	
						Fecha de emisión	
Tolerancias generales		Formato		Agente: Polvo químico seco ABC		Hoja	
ISO 2768-m		A3		Tipo de documento		Idioma	
				Plano de conjunto		es	
						N° de plano	
						FL_MAT_ABC_1kg	


CORTE A-A (1:1)

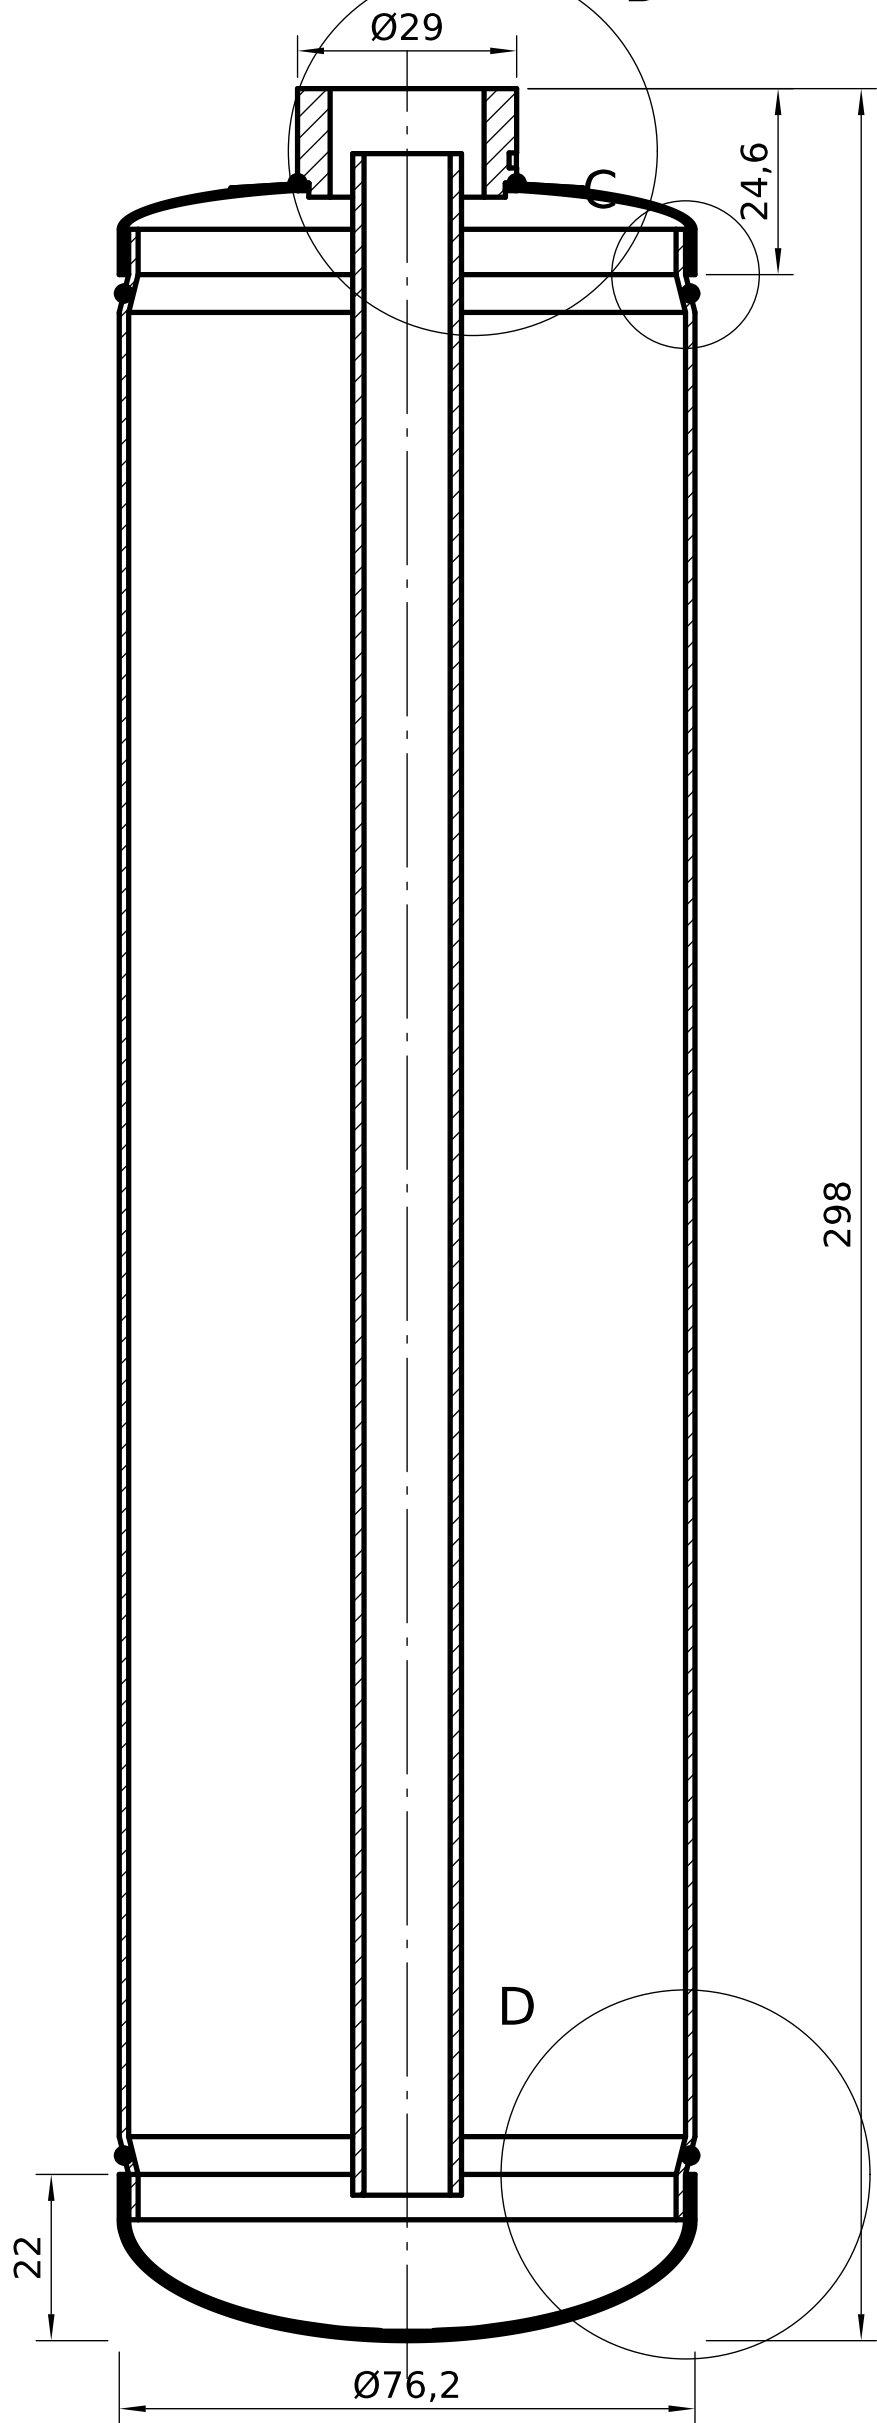


DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas

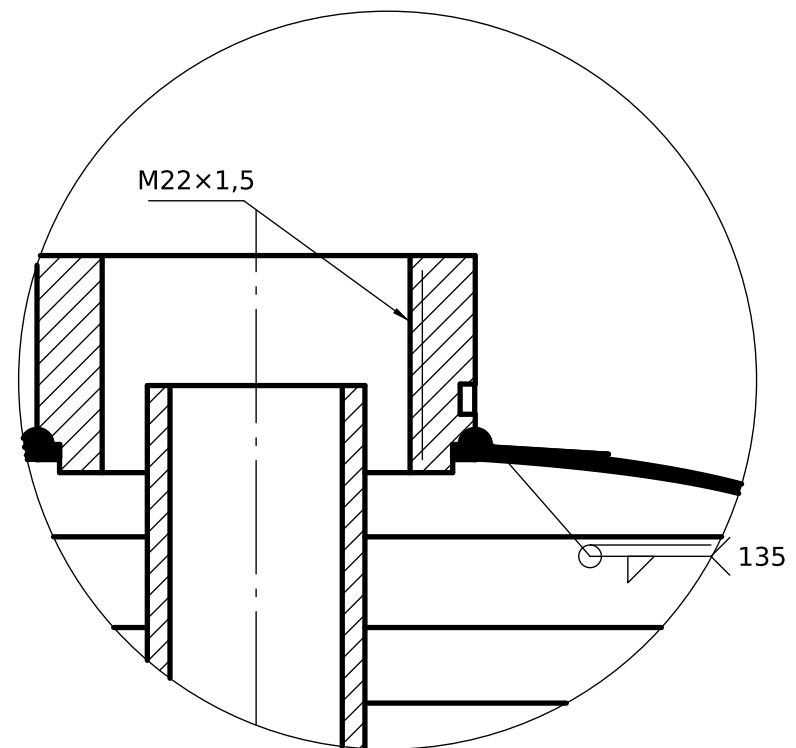


DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca

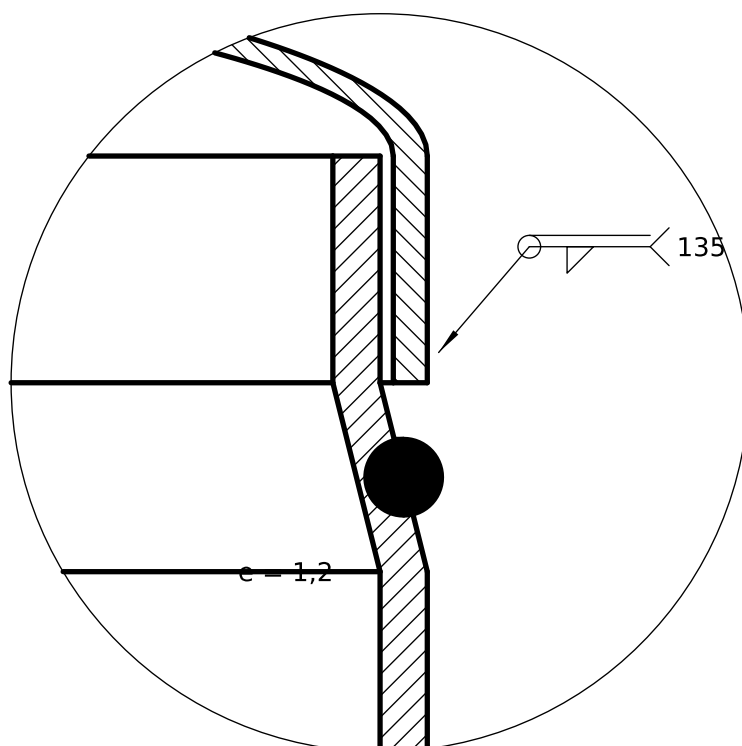

DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula

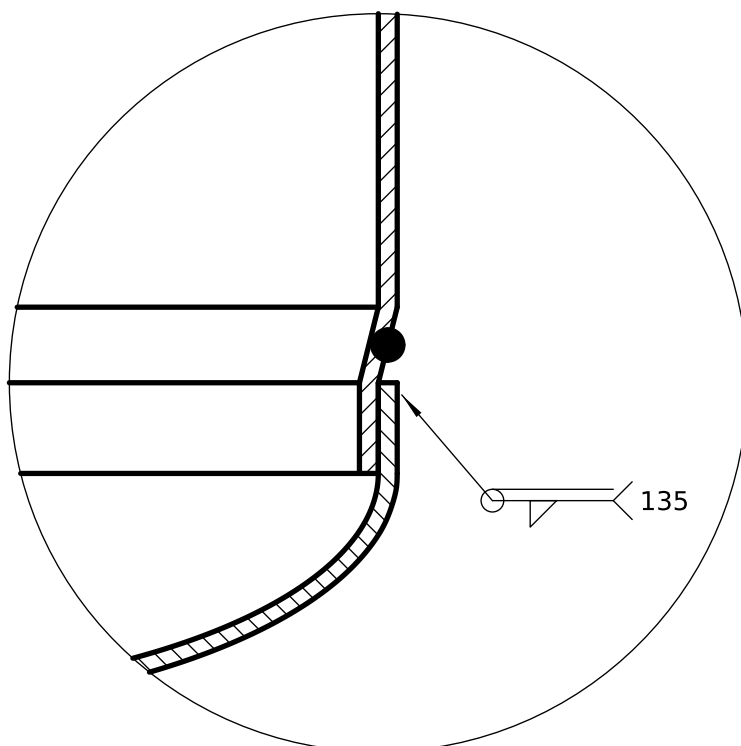

DETALLE D (2:1)
Bordón inferior y fondo

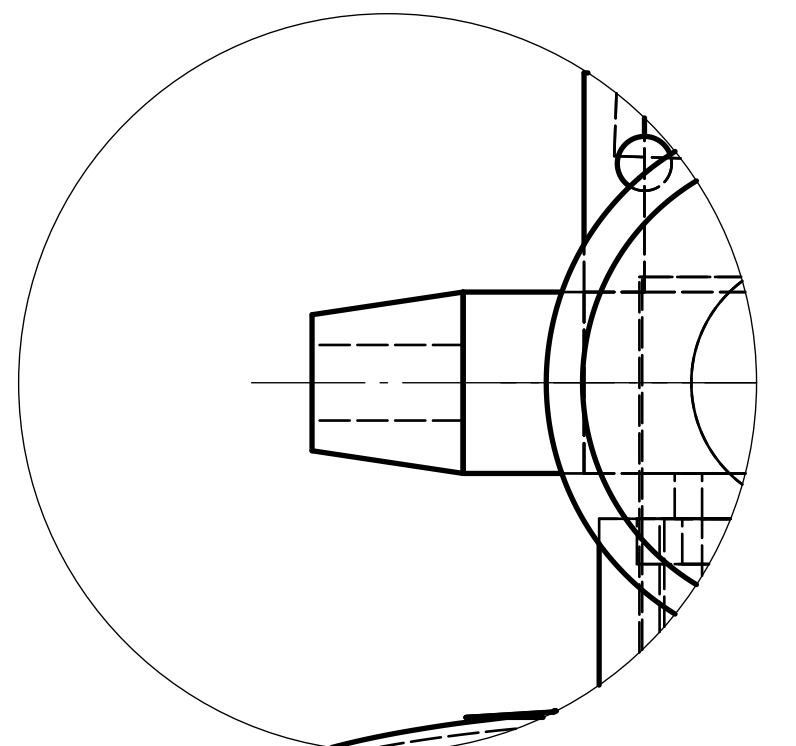

DETALLE E (2:1)
Tobera

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		Material
Revisó			Denominación		Ver lista de piezas
Aprobó			Extintor ABC 1 kg		Edición
Escala	1:1	Método de proyección			0
		ISO E			Fecha de emisión
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento		N° de plano
ISO 2768-m		A2	Corte y detalles		FL_MAT_ABC_1kg

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR ABC 1 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	1 kg Ø3
Peso cargado (kg)	1,90
Altura (mm)	328 (catálogo: 340)
Ancho (mm)	133 (catálogo: 92)
Profundidad (mm)	77 (catálogo: 76)
Tiempo de descarga (s)	8/9
Alcance (m)	2/3
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	3,5
Soporte vehicular	Si
Soporte pared	No
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3523
Agente extintor (grado)	ABC 60
Potencial extintor	1A-5B:C
Gas impulsor	N ₂ seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	1,18
Diámetro exterior del recipiente (mm)	76,2
Rosca de cuello	M22x1,5
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	1 kg
Carga nominal de agente	1 kg
Masa cargada calculada	2 kg
Peso cargado según catálogo	1,9 kg
Diferencia	+5,5 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 4.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 1 kg 3" R1.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F510, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 1 kg Ø76 (válvula HZ) R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.


ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección		Extintor ABC 1 kg	Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3	Datos técnicos y normativa aplicable	3 / 4	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Especificaciones y normas	FL_MAT_ABC_1kg	


R1 ETIQUETA DESARROLLADA 168 x 136 mm (panel central 72 = arco 108° + alas 48) - ESC. 1:1

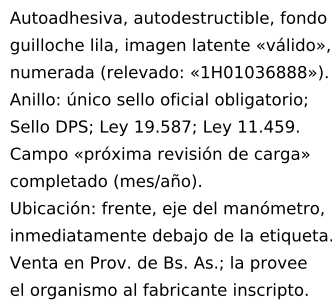

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior)


CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)			
Zona	Ubic.	Ítem	Referencia
2	C	Encabezado	
1	C	Instrucciones	
1	C	Símbolos de clase	
1	C	Pictogramas	
1	C	Uso eléctrico	
3	C	Logos	
3	I	Capacidad nominal	
3	I	Agente extintor	
3	I	Potencial extintor	
3	I	Presión de servicio	
3	I	Presión de ensayo hidrostático	
3	I	Temperatura de uso	
3	I	Peso total cargado	
3	I	Fabricación	
3	I	Nº de recipiente	
3	I	Vida útil	
3	I	Origen	
3	D	Mensual	
3	D	Anual	
3	D	Quinquenal	
3	D	Instalación	
3	D	Recarga	
3	D	Presión	
3	D	Agente	
3	D	Gas	
2	P	Pie	

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA

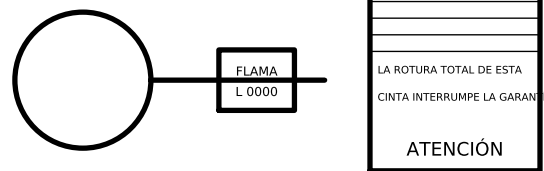


≈ 60 x 40, fondo guilliche rosa, sello azul; n° vertical
letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM
numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora.
Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja
«MODELO APROBADO» con n° y QR.

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

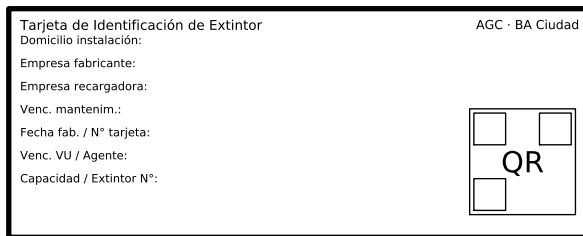

≈ 140 x 55 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar)
 Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta
 autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación
 se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. Vu = fab. + 20 años (349/07 art. 26)
 NO ENTRA en el cuerpo: 1 kg vehicular sin tarjeta (conformar con la AGC).



	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó			Extintor ABC 1 kg Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado	Ver lista de piezas	
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión
-		 ISO E		0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A2		4 / 4	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Rotulado e identificación	FL_MAT_ABC_1kg	

Letra de instrucciones 3 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg: 3-8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central $\leq 108^\circ$, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia $\geq 0,35$ N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).