
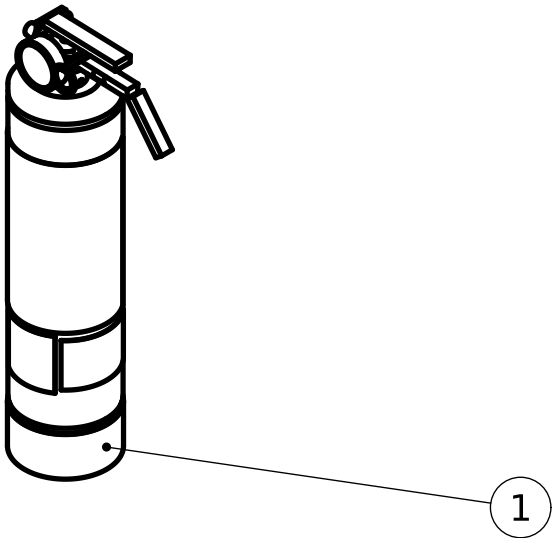


1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																
EXTINTOR SUSTITUTO - EQUIVALENCIAS (IRAM 3517-2:2020 9.4.5) Y CICLO DE PRÉSTAMO																																																																																							
TABLA DE EQUIVALENCIAS																																																																																							
Equipo del cliente	Sustituto	Clase	Alternativa admisible (≥ capacidad)	Criterio																																																																																			
ABC 1 kg	FL_SUS_ABC_1kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 2,5 kg, 5 kg, 10 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)																																																																																			
ABC 2,5 kg	FL_SUS_ABC_2.5kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 5 kg, 10 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)																																																																																			
ABC 5 kg	FL_SUS_ABC_5kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 10 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)																																																																																			
ABC 10 kg	FL_SUS_ABC_10kg	ABC	-	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)																																																																																			
Agua 10 l	FL_SUS_AGUA_10l	A	-	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)																																																																																			
AFFF 10 l	FL_SUS_AFFF_10l	AB	-	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)																																																																																			
AFFF 50 l sobre ruedas	FL_SUS_AFFF_50l	AB	-	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)																																																																																			
BC 5 kg	FL_SUS_BC_5kg	BC	-	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)																																																																																			
Sales K 6 l	FL_SUS_SALESK_6l	AK	-	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)																																																																																			
CO2 2 kg	FL_SUS_CO2_2kg	BC	mismo tipo de mayor capacidad: 5 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)																																																																																			
CO2 5 kg	FL_SUS_CO2_5kg	BC	-	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)																																																																																			
HCFC/HFC 5 kg	FL_SUS_HCFC-HFC_5kg	ABC	-	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo); agente limpio: no sustituir por polvo																																																																																			
Clase D 9 l	FL_SUS_CLASED_9l	D	-	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)																																																																																			
ABC 25 kg sobre ruedas	FL_SUS_ABC_25kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 50 kg, 70 kg, 100 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)																																																																																			
ABC 50 kg sobre ruedas	FL_SUS_ABC_50kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 70 kg, 100 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)																																																																																			
ABC 70 kg sobre ruedas	FL_SUS_ABC_70kg	ABC	mismo tipo de mayor capacidad: 100 kg	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)																																																																																			
ABC 100 kg sobre ruedas	FL_SUS_ABC_100kg	ABC	-	igual clasificación e igual capacidad (mismo modelo)																																																																																			
CICLO DE PRÉSTAMO (unitario; el tamaño del parque de sustitutos se dimensiona aparte)																																																																																							
1 Pedido de mantenimiento 2 Retiro del equipo + entrega del sustituto 3 Remito + tarjeta DPS / AGC sustituto 4 Mantenimiento del equipo del cliente 5 Devolución + retiro del sustituto 6 Inspección del sustituto 7 Stock de sustitutos ¿Precinto roto o carga fuera de rango? no sí Recarga del sustituto (proceso de recarga)																																																																																							
<table><tr><td></td><td>Fecha</td><td>Nombre</td><td colspan="2">Propietario</td><td colspan="3">Reemplaza a / Reemplazado por</td></tr><tr><td>Dibujó</td><td>28/09/26</td><td>T. Sinay</td><td colspan="2">FLAMA S.A.</td><td colspan="3">-</td></tr><tr><td>Revisó</td><td></td><td></td><td colspan="2">Denominación</td><td colspan="3">Material</td></tr><tr><td>Aprobó</td><td></td><td></td><td colspan="2">Extintor sustituto</td><td colspan="3">Ver lista</td></tr><tr><td>Escala</td><td colspan="2">Método de proyección</td><td colspan="2">Tabla por tipo y ciclo de préstamo</td><td>Edición</td><td colspan="2">Fecha de emisión</td></tr><tr><td>-</td><td colspan="2">ISO E</td><td colspan="2"></td><td>0</td><td colspan="2">28/09/2026</td></tr><tr><td colspan="2">Tolerancias generales</td><td>Formato</td><td colspan="2">Tipo de documento</td><td>Hoja</td><td colspan="2">Idioma</td></tr><tr><td colspan="2">ISO 2768-m</td><td>A3</td><td colspan="2">Equivalencias y ciclo</td><td>1 / 1</td><td colspan="2">es</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="3">N° de plano</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="3">FL_SUS_00</td></tr></table>									Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por			Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-			Revisó			Denominación		Material			Aprobó			Extintor sustituto		Ver lista			Escala	Método de proyección		Tabla por tipo y ciclo de préstamo		Edición	Fecha de emisión		-	ISO E				0	28/09/2026		Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento		Hoja	Idioma		ISO 2768-m		A3	Equivalencias y ciclo		1 / 1	es							N° de plano								FL_SUS_00		
	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por																																																																																		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-																																																																																		
Revisó			Denominación		Material																																																																																		
Aprobó			Extintor sustituto		Ver lista																																																																																		
Escala	Método de proyección		Tabla por tipo y ciclo de préstamo		Edición	Fecha de emisión																																																																																	
-	ISO E				0	28/09/2026																																																																																	
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento		Hoja	Idioma																																																																																	
ISO 2768-m		A3	Equivalencias y ciclo		1 / 1	es																																																																																	
					N° de plano																																																																																		
					FL_SUS_00																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 1 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)


ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)

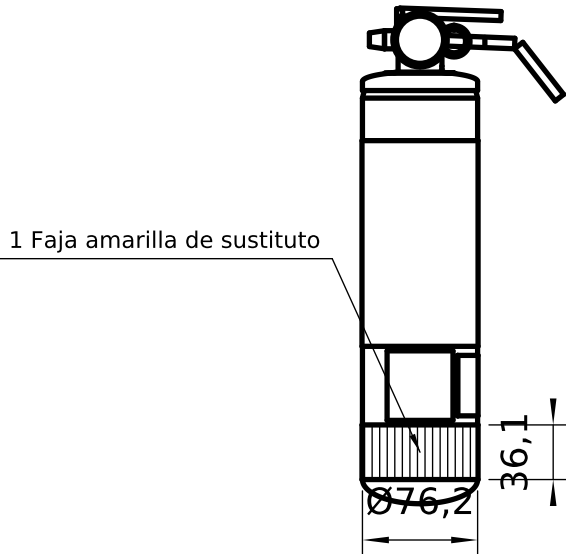

- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla $\leq$ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 36 × 259 (esc. 1:1) - amarillo; leyendas negras repetidas

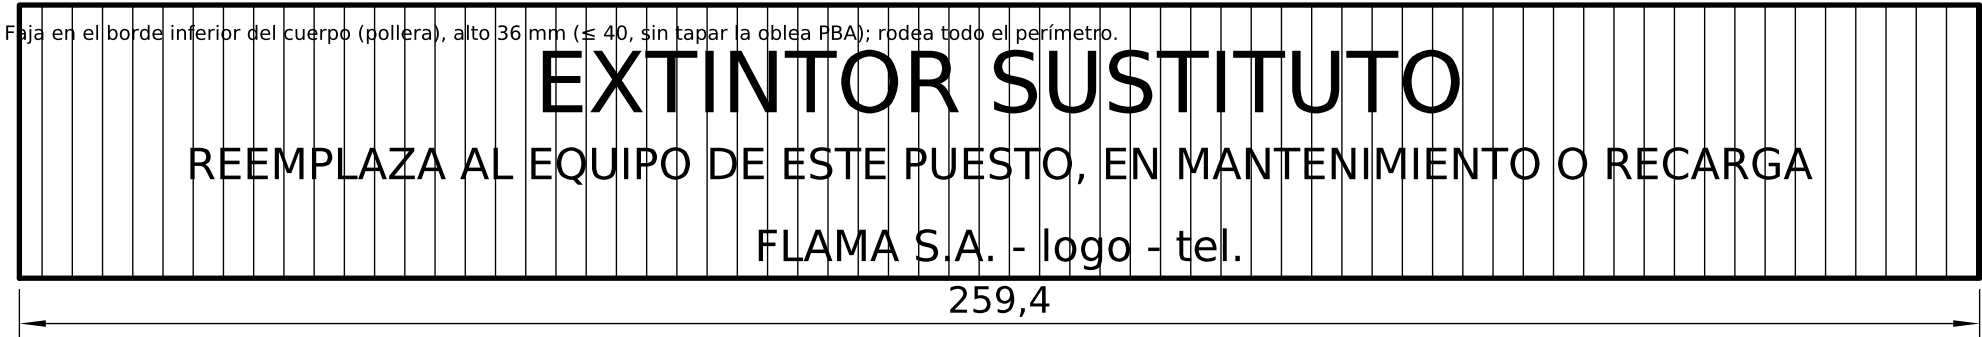

LISTA - BOM FL_SUS_ABC_1kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_1kg-01	Faja amarilla de sustituto 36 × 259	1
—	SUS-ABC_1kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
—	SUS-ABC_1kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
—	SUS-ABC_1kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
—	FL_MAT_ABC_1kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_1kg)	1



	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista	
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
1:5			Extintor sustituto	0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3	Identificación sobre ABC 1 kg	1 / 1	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Extintor sustituto	FL_SUS_ABC_1kg	

Clasificación ABC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 2,5 kg, 5 kg, 10 kg

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 2,5 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)

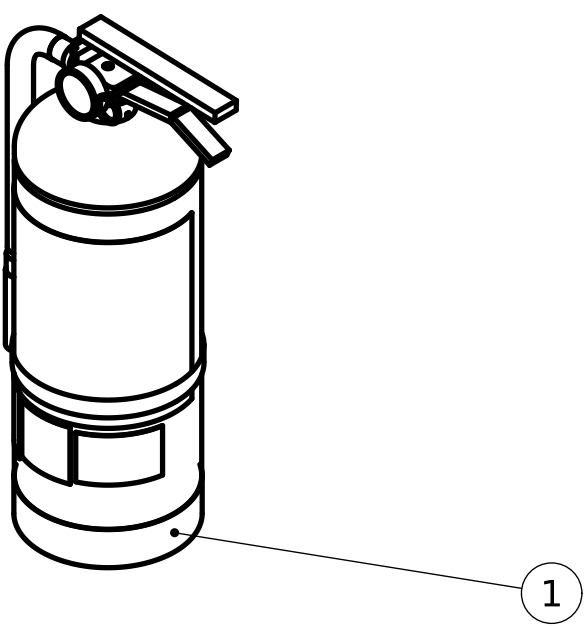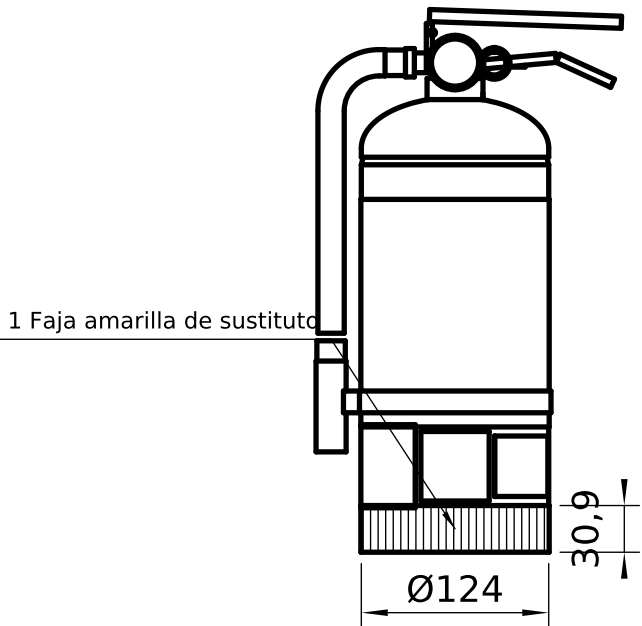

- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla $\leq$ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 31 mm ($\leq$ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 31 × 410 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL_SUS_ABC_2.5kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_2.5kg-01	Faja amarilla de sustituto 31 × 410	1
—	SUS-ABC_2.5kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
—	SUS-ABC_2.5kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
—	SUS-ABC_2.5kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
—	FL_MAT_ABC_2.5kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_2.5kg)	1



	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor sustituto Identificación sobre ABC 2,5 kg	Material Ver lista	
Revisó			Edición 0		Fecha de emisión 28/09/2026	
Aprobó			Hoja 1 / 1		Idioma es	
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E	Tipo de documento Extintor sustituto		N° de plano FL_SUS_ABC_2.5kg	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3				

Clasificación ABC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 5 kg, 10 kg

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 5 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)

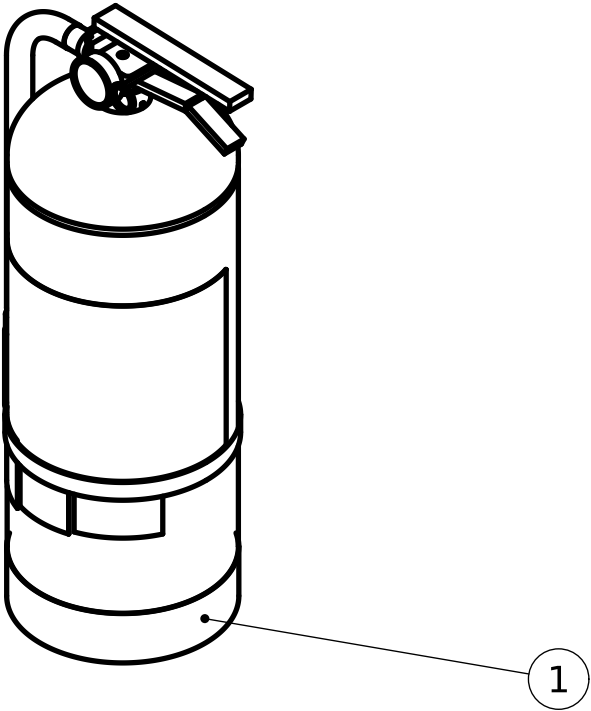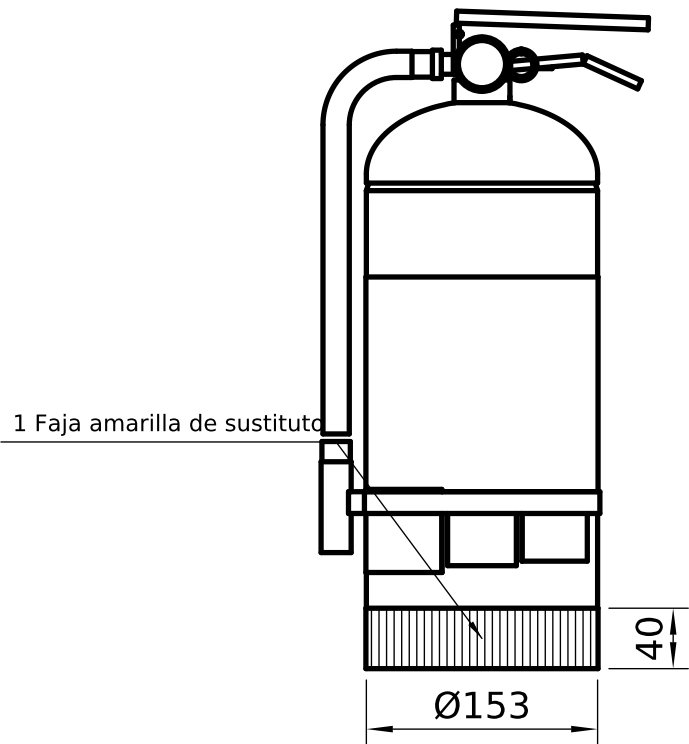

- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 501 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL_SUS_ABC_5kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_5kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 501	1
—	SUS-ABC_5kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
—	SUS-ABC_5kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
—	SUS-ABC_5kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
—	FL_MAT_ABC_5kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_5kg)	1

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor sustituto Identificación sobre ABC 5 kg	Material Ver lista	
Revisó			Edición 0		Fecha de emisión 28/09/2026	
Aprobó			Hoja 1 / 1		Idioma es	
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E	Tipo de documento Extintor sustituto		N° de plano FL_SUS_ABC_5kg	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3				

Clasificación ABC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 10 kg

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D



E

F

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 10 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)


VISTA ANTERIOR (esc. 1:10)

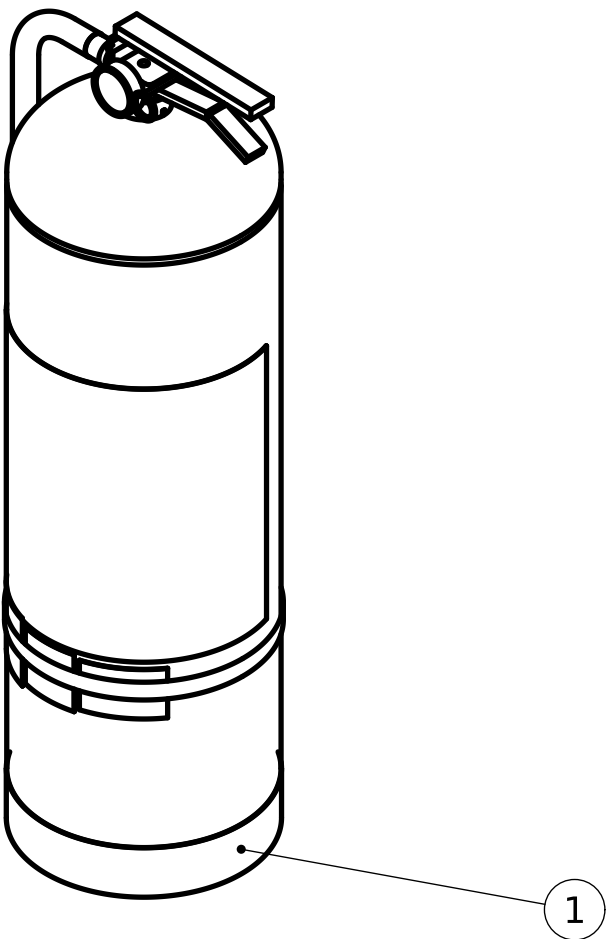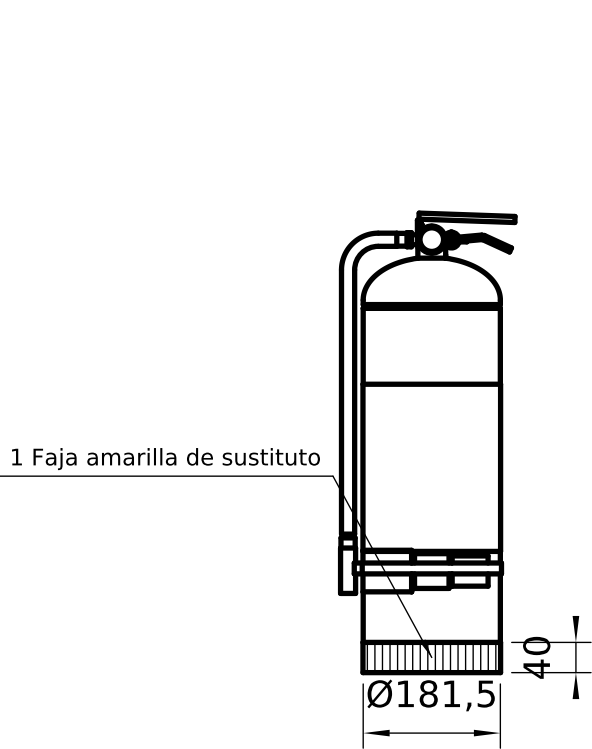

- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 590 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas

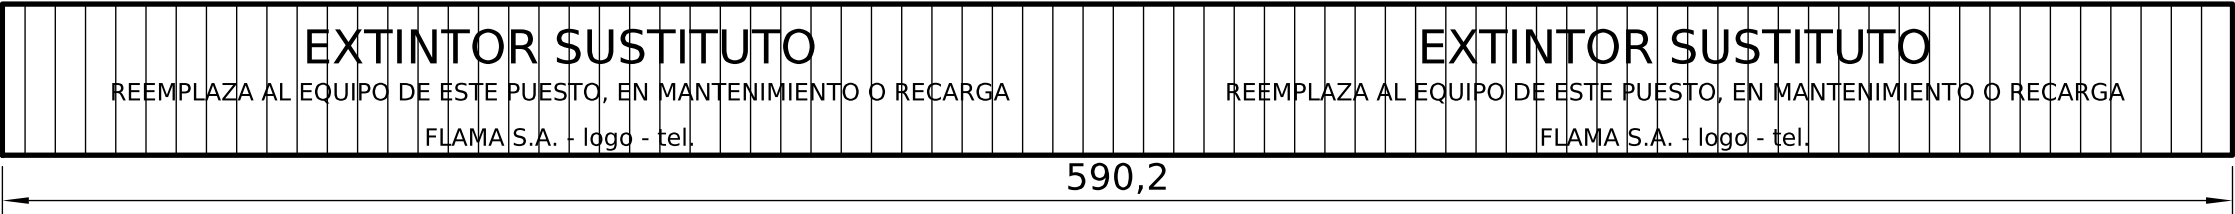

LISTA - BOM FL_SUS_ABC_10kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_10kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 590	1
—	SUS-ABC_10kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
—	SUS-ABC_10kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
—	SUS-ABC_10kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
—	FL_MAT_ABC_10kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_10kg)	1



Clasificación ABC · alternativa admisible: -

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista	
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
1:10			Extintor sustituto	0	28/09/2026
		ISO E		Hoja	Idioma
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	1 / 1	es
ISO 2768-m		A3		Nº de plano	
			Extintor sustituto	FL_SUS_ABC_10kg	

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR AGUA 10 L (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)


VISTA ANTERIOR (esc. 1:10)

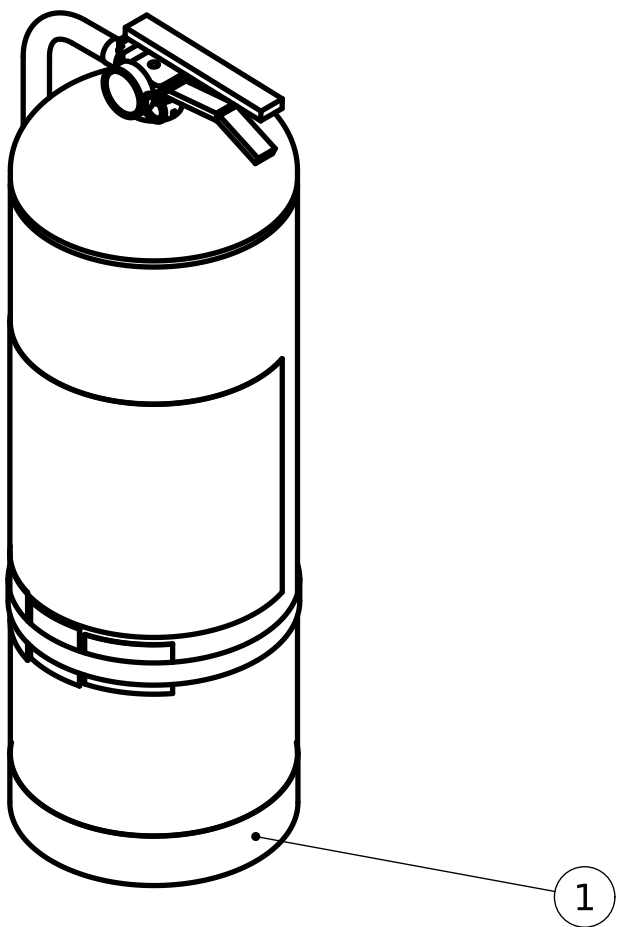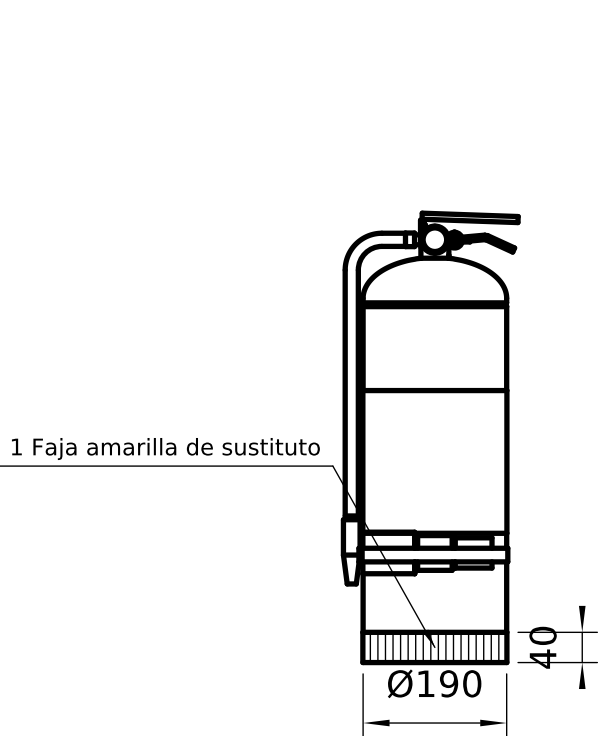

- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 617 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas

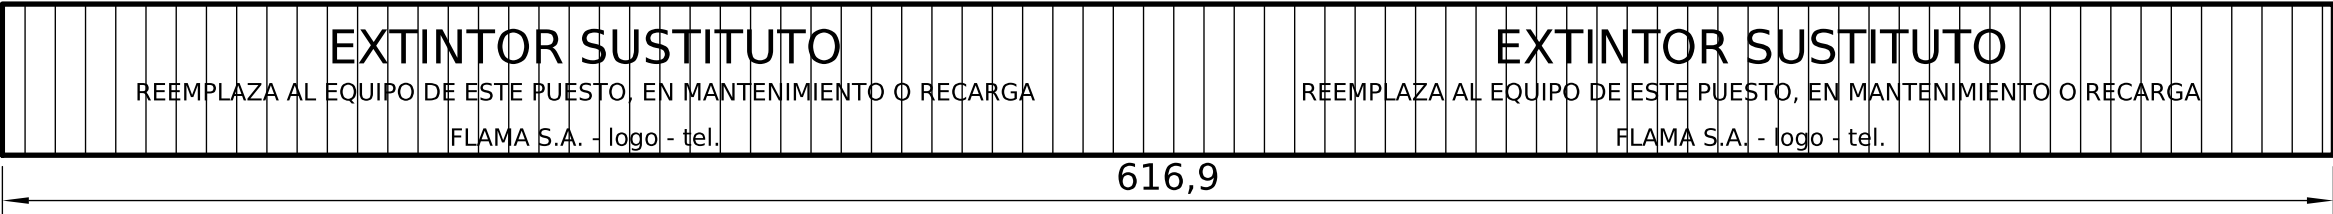

LISTA - BOM FL_SUS_AGUA_10l			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-AGUA_10l-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 617	1
—	SUS-AGUA_10l-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
—	SUS-AGUA_10l-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
—	SUS-AGUA_10l-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
—	FL_MAT_AGUA_10l	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_AGUA_10l)	1



	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor sustituto Identificación sobre Agua 10 l	Material Ver lista	
Revisó			Edición 0		Fecha de emisión 28/09/2026	
Aprobó			Hoja 1 / 1		Idioma es	
Escala 1:10		Método de proyección  ISO E	Tipo de documento Extintor sustituto		N° de plano FL_SUS_AGUA_10l	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3				

Clasificación A · alternativa admisible: -

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR AFFF 10 L (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)


VISTA ANTERIOR (esc. 1:10)

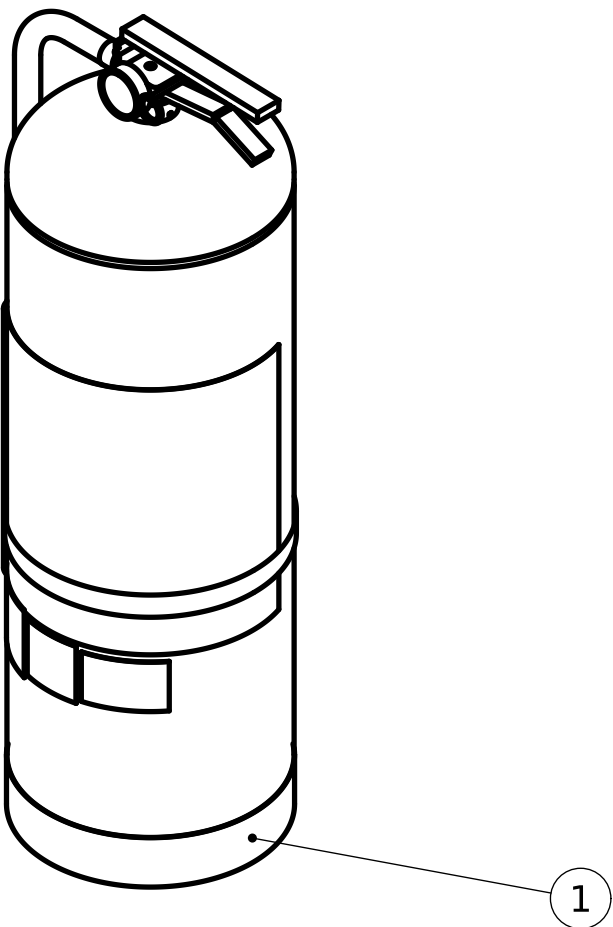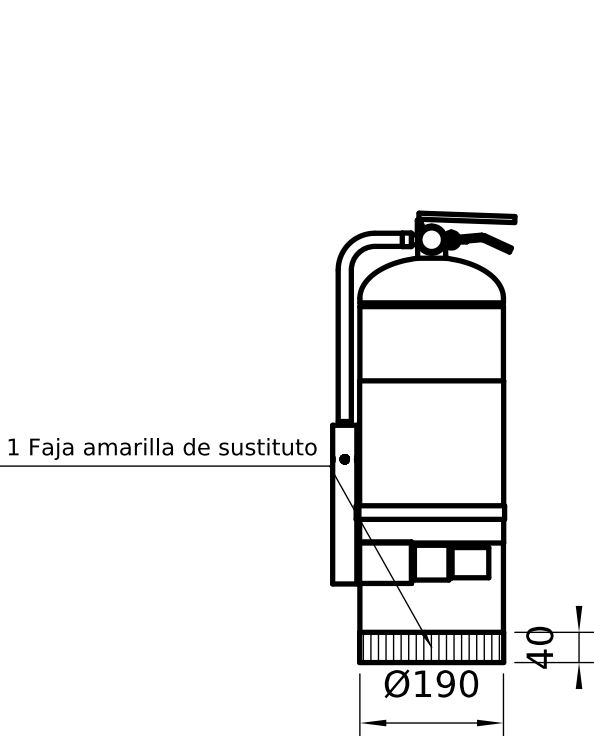

- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 617 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas

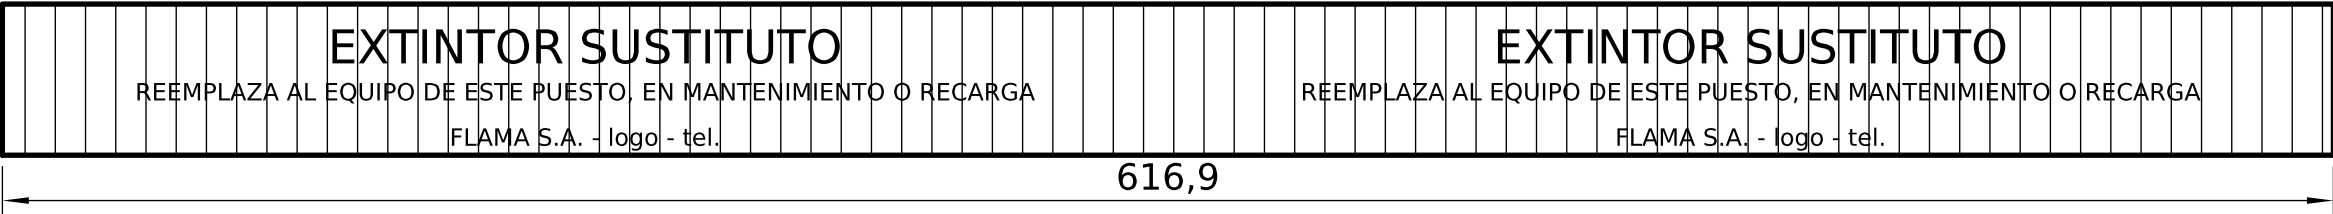

LISTA - BOM FL_SUS_AFFF_10I			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-AFFF_10I-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 617	1
—	SUS-AFFF_10I-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
—	SUS-AFFF_10I-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
—	SUS-AFFF_10I-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
—	FL_MAT_AFFF_10I	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_AFFF_10I)	1

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor sustituto Identificación sobre AFFF 10 l	Material Ver lista	
Revisó			Edición 0		Fecha de emisión 28/09/2026	
Aprobó			Hoja 1 / 1		Idioma es	
Escala 1:10		Método de proyección  ISO E	Tipo de documento Extintor sustituto			
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	N° de plano FL_SUS_AFFF_10l			



Clasificación AB · alternativa admisible: -

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:10)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:20)

1 Faja amarilla de sustituto

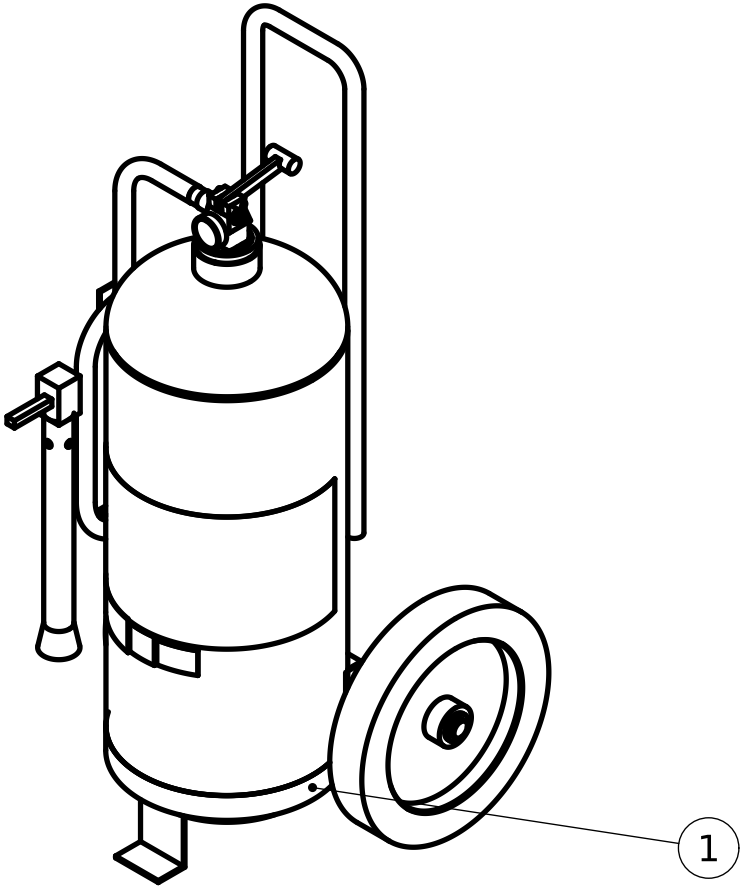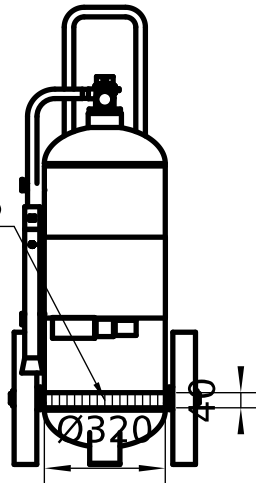

- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 1025 (esc. 1:5) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL_SUS_AFFF_50I			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-AFFF_50I-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 1025	1
—	SUS-AFFF_50I-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
—	SUS-AFFF_50I-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
—	SUS-AFFF_50I-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
—	FL_MAT_AFFF_50I	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_AFFF_50I)	1



	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista	
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión
1:20				0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
				1 / 1	es
ISO 2768-m		A3		Nº de plano	
				FL_SUS_AFFF_50I	

Clasificación AB · alternativa admisible: -

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR BC 5 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)

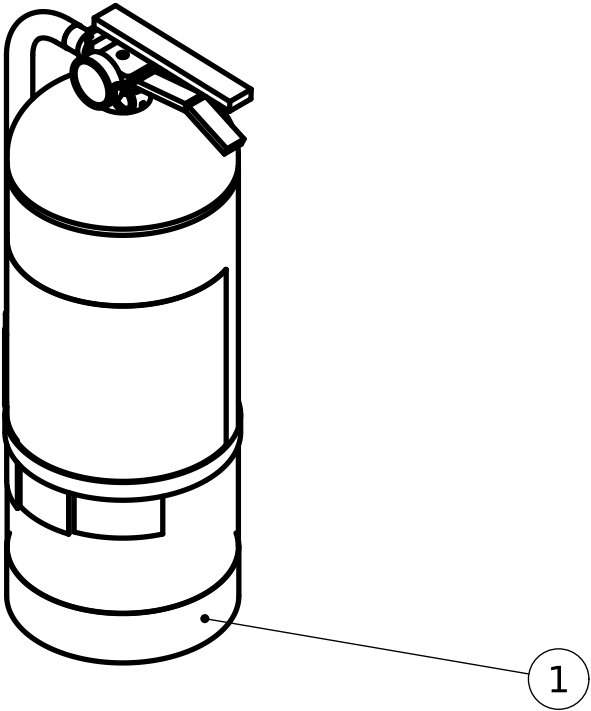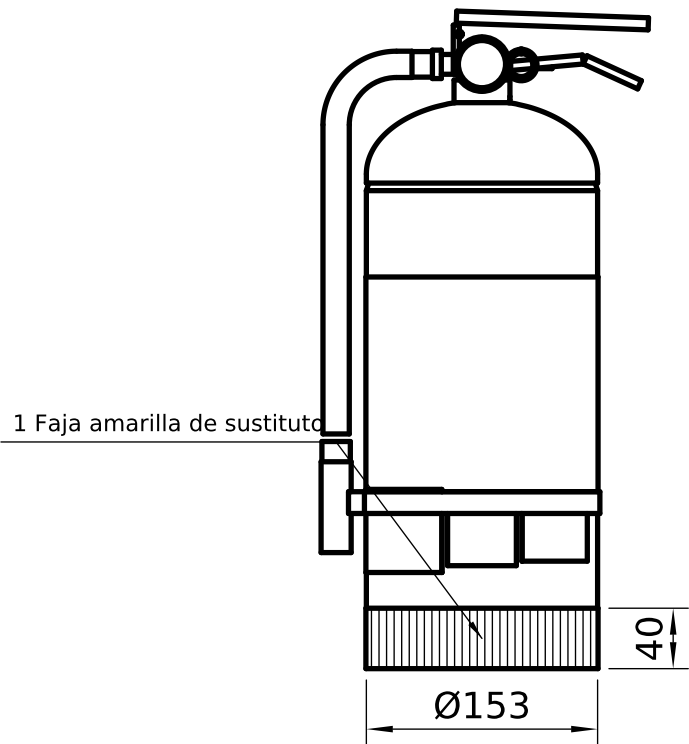

- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 501 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL_SUS_BC_5kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-BC_5kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 501	1
—	SUS-BC_5kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
—	SUS-BC_5kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
—	SUS-BC_5kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
—	FL_MAT_BC_5kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_BC_5kg)	1


	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista	
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión
1:5		 ISO E		0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3		1 / 1	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Extintor sustituto	FL_SUS_BC_5kg	

Clasificación BC · alternativa admisible: -

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR SALES K 6 L (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)

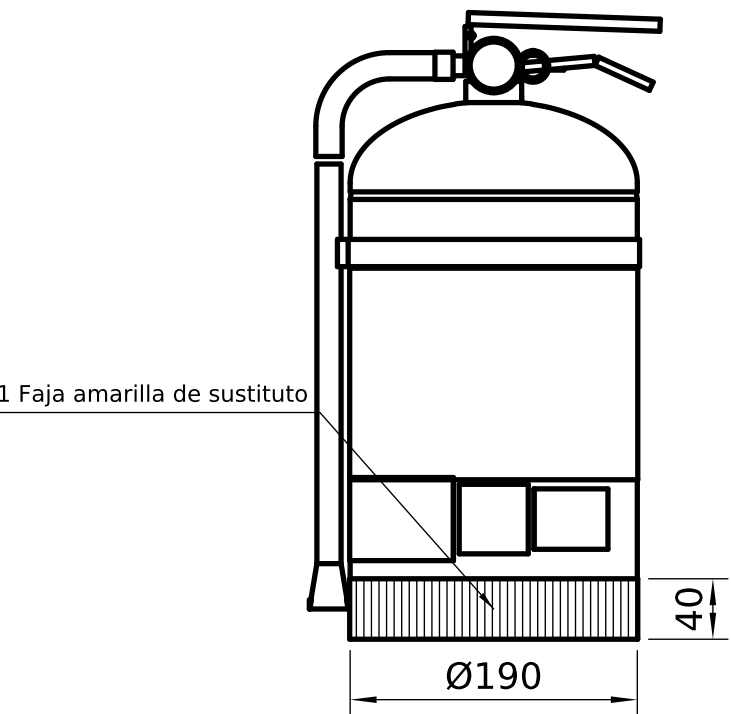


1 Faja amarilla de sustituto



- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 617 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas

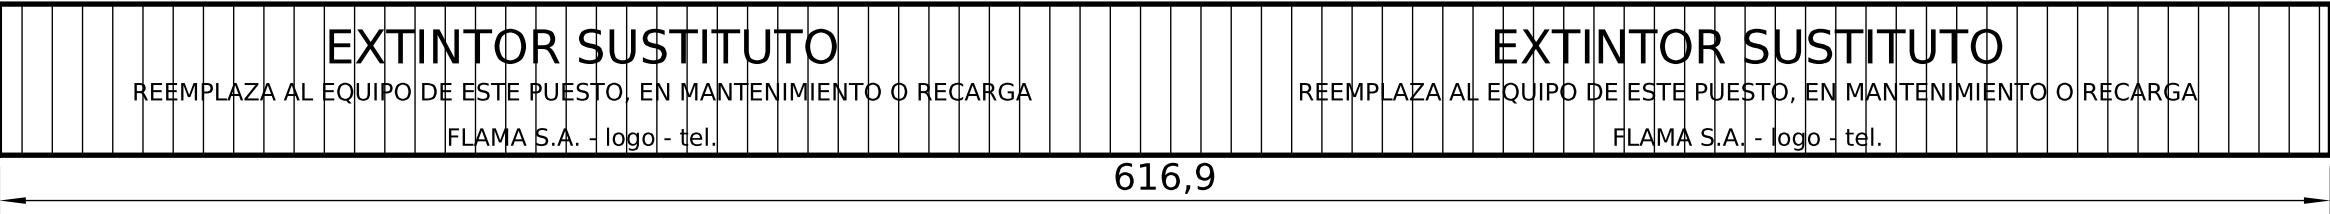

LISTA - BOM FL_SUS_SALESK_6I			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-SALESK_6I-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 617	1
—	SUS-SALESK_6I-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
—	SUS-SALESK_6I-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
—	SUS-SALESK_6I-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
—	FL_MAT_SALESK_6I	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_SALESK_6I)	1



	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor sustituto Identificación sobre Sales K 6 I	Material Ver lista	
Revisó			Edición 0		Fecha de emisión 28/09/2026	
Aprobó			Hoja 1 / 1		Idioma es	
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E	Tipo de documento Extintor sustituto		N° de plano FL_SUS_SALESK_6I	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3				

Clasificación AK · alternativa admisible: -

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR CO2 2 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)


VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)

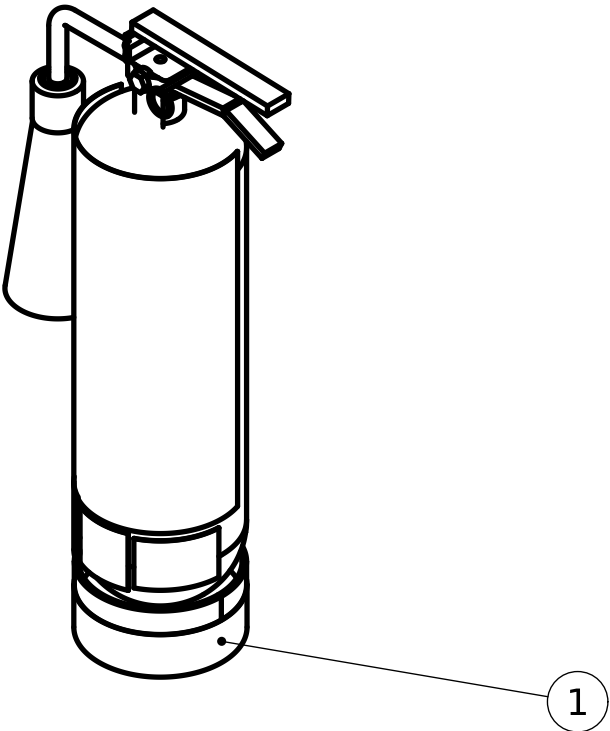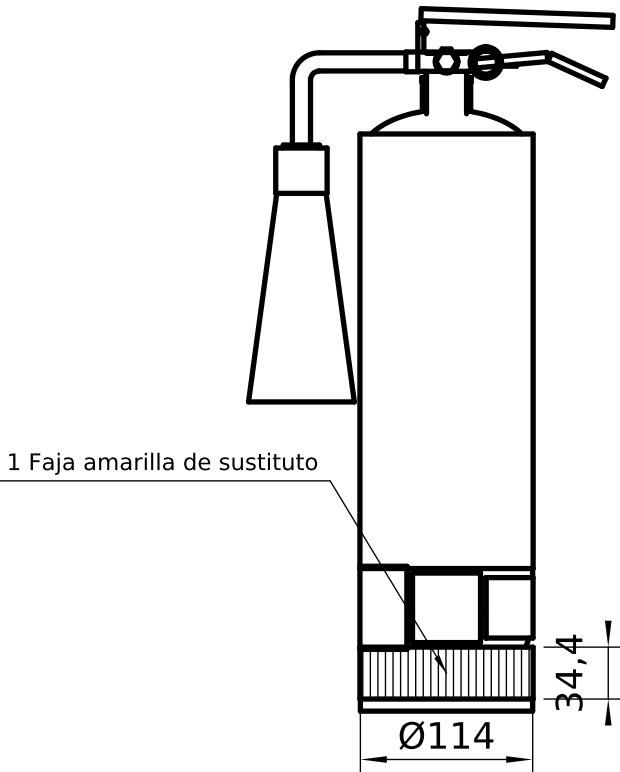

- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 34 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 34 × 378 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas

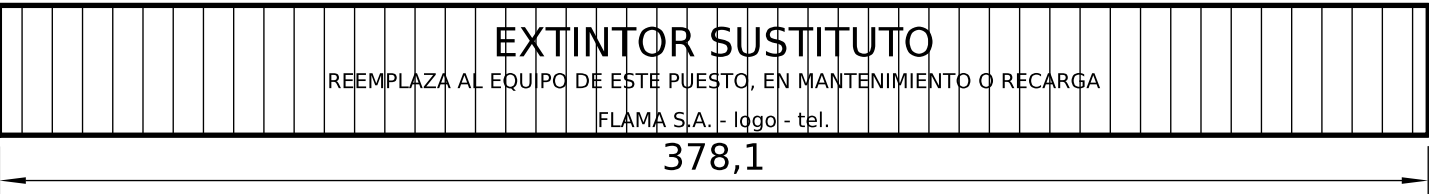

LISTA - BOM FL_SUS_CO2_2kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-CO2_2kg-01	Faja amarilla de sustituto 34 × 378	1
—	SUS-CO2_2kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
—	SUS-CO2_2kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
—	SUS-CO2_2kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
—	FL_MAT_CO2_2kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_CO2_2kg)	1



	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material		
Revisó			Denominación Extintor sustituto Identificación sobre CO ₂ 2 kg		Ver lista		
Aprobó					Edición 0		Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E			Hoja 1 / 1		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Extintor sustituto		N° de plano FL_SUS_CO2_2kg		

Clasificación BC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 5 kg

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR CO2 5 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:10)


VISTA ANTERIOR (esc. 1:10)

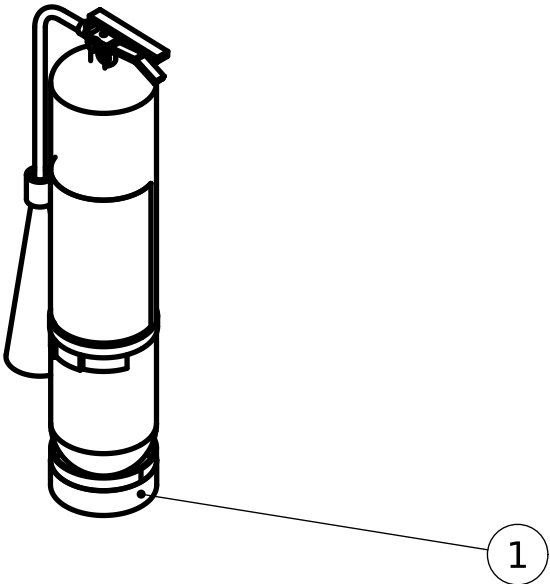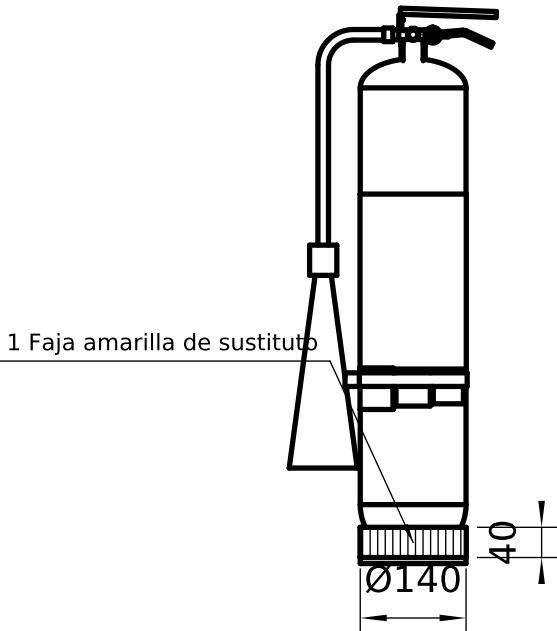

- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla $\leq$ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm ($\leq$ 40, sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 460 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas

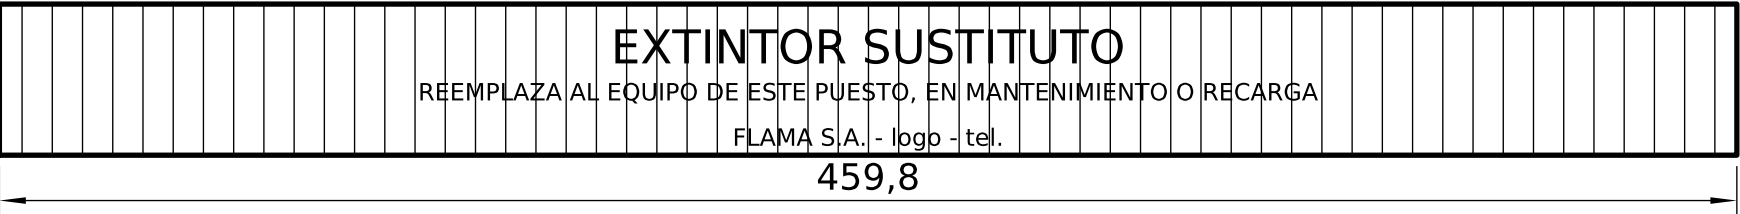

LISTA - BOM FL_SUS_CO2_5kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-CO2_5kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 460	1
—	SUS-CO2_5kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
—	SUS-CO2_5kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
—	SUS-CO2_5kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
—	FL_MAT_CO2_5kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_CO2_5kg)	1



	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista	
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión
1:10		 ISO E		0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato	Identificación sobre CO ₂ 5 kg	Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3		1 / 1	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Extintor sustituto	FL_SUS_CO2_5kg	

Clasificación BC · alternativa admisible: -

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR HCFC/HFC 5 KG (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:5)

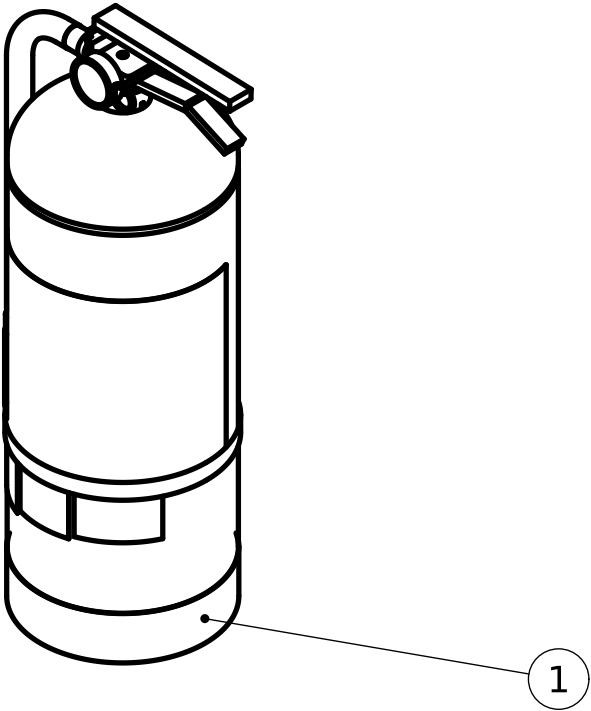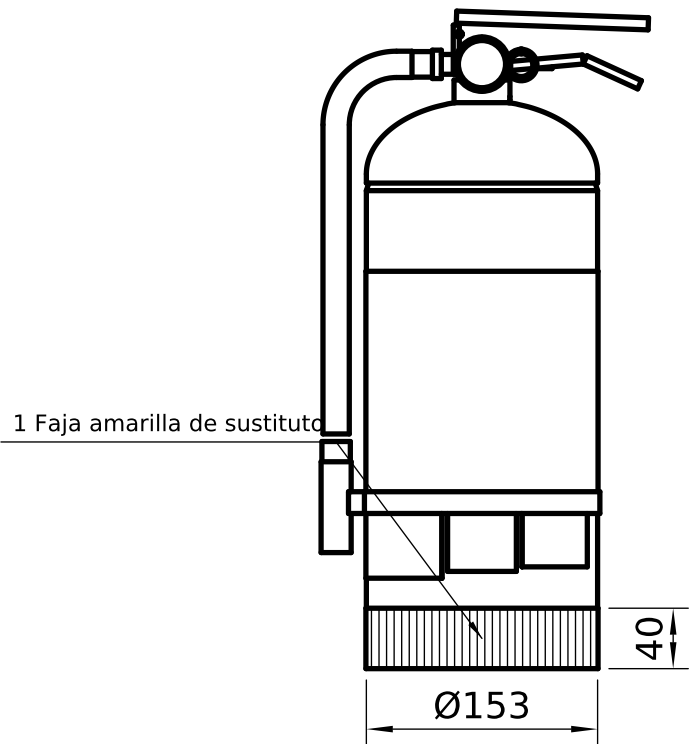

- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 501 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL_SUS_HCFC-HFC_5kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-HCFC-HFC_5kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 501	1
—	SUS-HCFC-HFC_5kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
—	SUS-HCFC-HFC_5kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
—	SUS-HCFC-HFC_5kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
—	FL_MAT_HCFC-HFC_5kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_HCFC-HFC_5kg)	1



	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor sustituto Identificación sobre HCFC/HFC 5 kg	Material Ver lista	
Revisó			Edición 0		Fecha de emisión 28/09/2026	
Aprobó			Hoja 1 / 1		Idioma es	
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E	Tipo de documento Extintor sustituto		N° de plano FL_SUS_HCFC-HFC_5kg	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3				

Clasificación ABC · alternativa admisible: -

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR CLASE D 9 L (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:5)


VISTA ANTERIOR (esc. 1:10)

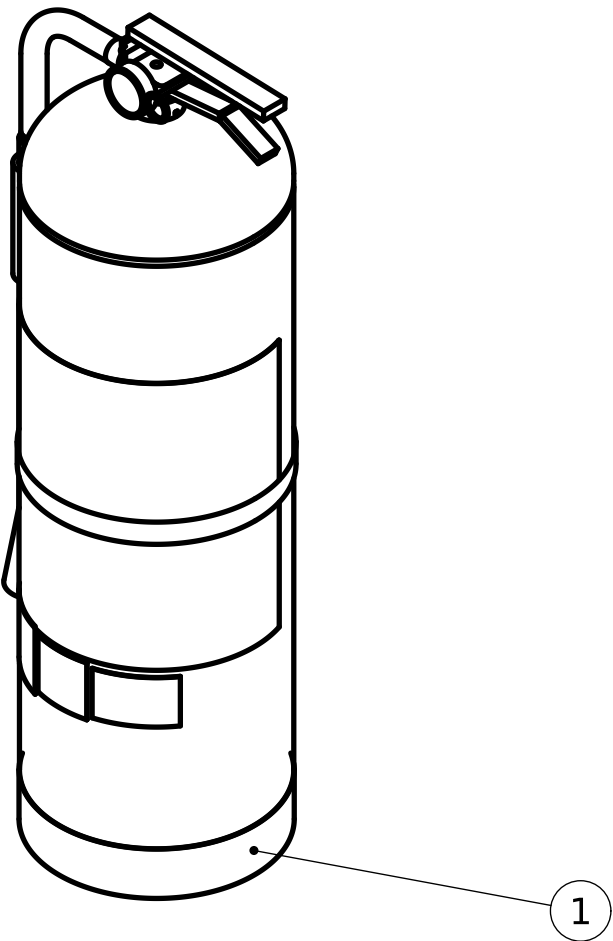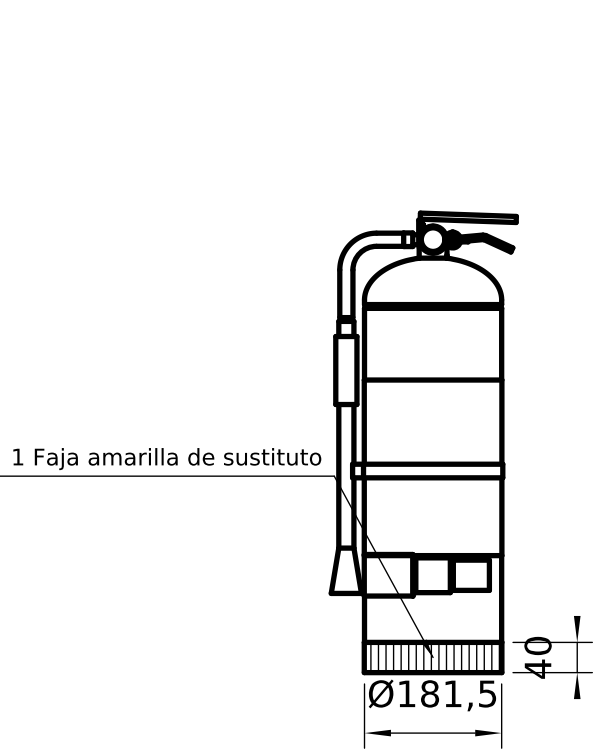

- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 590 (esc. 1:2) - amarillo; leyendas negras repetidas

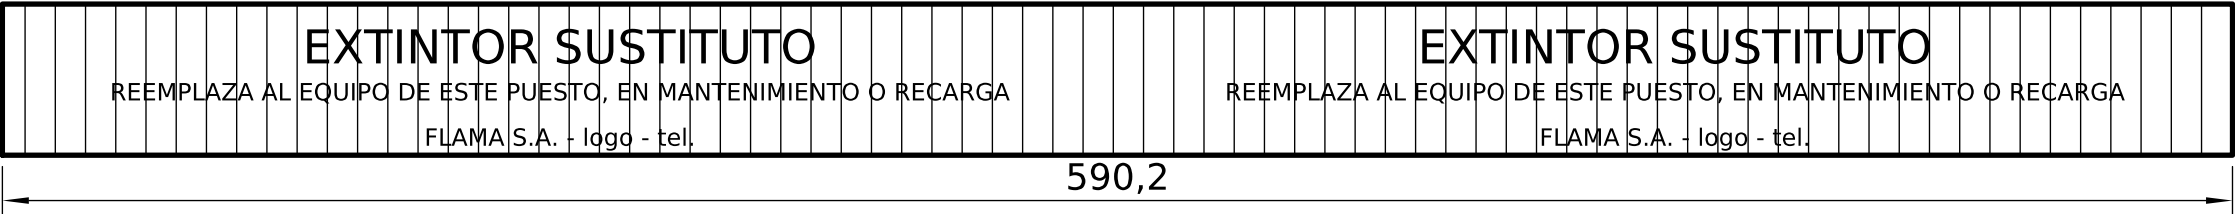

LISTA - BOM FL_SUS_CLASED_9I			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-CLASED_9I-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 590	1
—	SUS-CLASED_9I-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
—	SUS-CLASED_9I-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
—	SUS-CLASED_9I-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
—	FL_MAT_CLASED_9I	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_CLASED_9I)	1



	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor sustituto Identificación sobre Clase D 9 I	Material Ver lista	
Revisó			Edición 0		Fecha de emisión 28/09/2026	
Aprobó			Hoja 1 / 1		Idioma es	
Escala 1:10		Método de proyección  ISO E	Tipo de documento Extintor sustituto			
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	N° de plano FL_SUS_CLASED_9I			

Clasificación D · alternativa admisible: -

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:10)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:10)

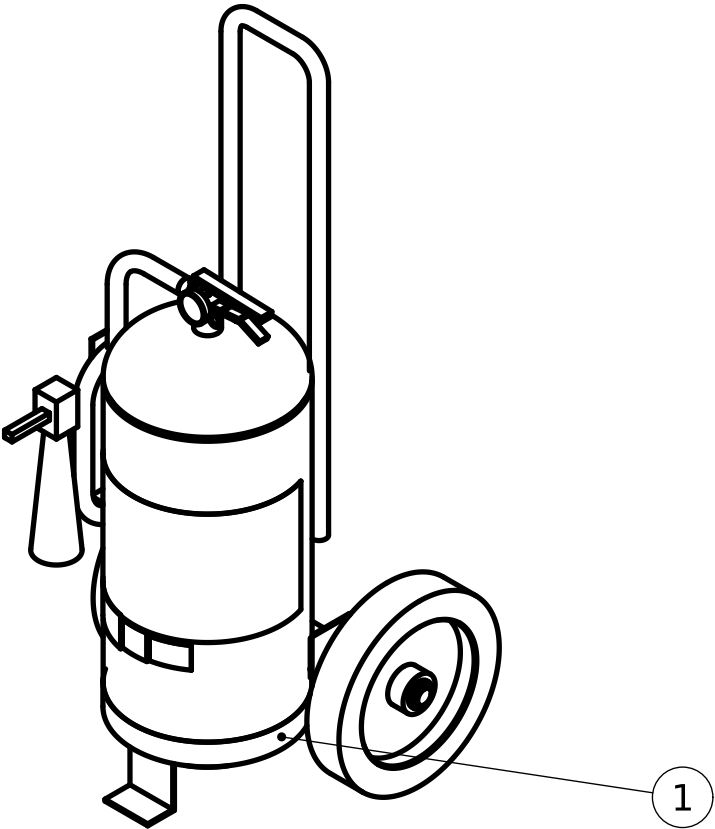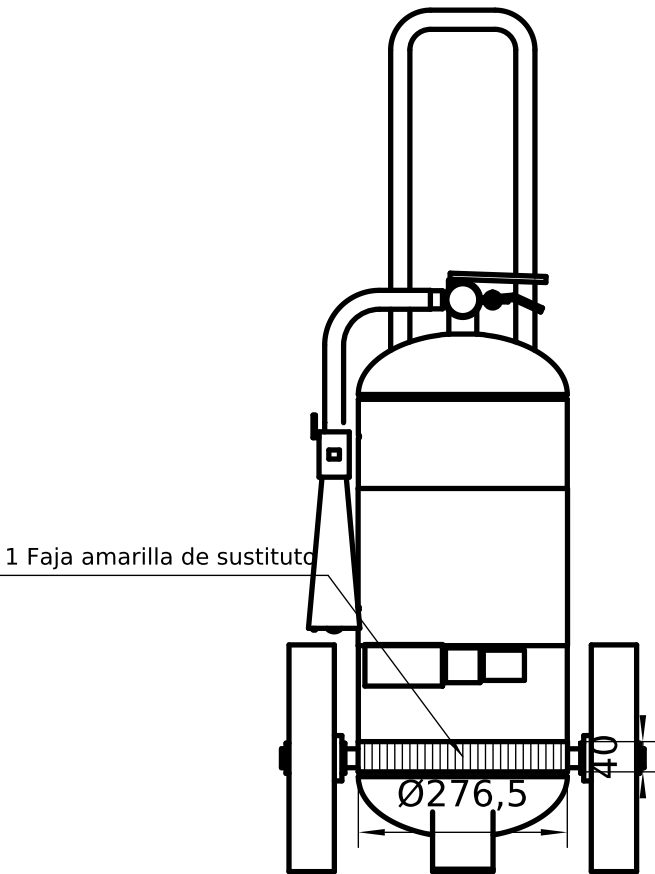

- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 889 (esc. 1:2.5) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL_SUS_ABC_25kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_25kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 889	1
—	SUS-ABC_25kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
—	SUS-ABC_25kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
—	SUS-ABC_25kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
—	FL_MAT_ABC_25kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_25kg)	1

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó			Denominación		Material	
Aprobó			Extintor sustituto		Ver lista	
Escala		Método de proyección		Edición		Fecha de emisión
1:10		ISO E		0		28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja		Idioma
ISO 2768-m		A3		1 / 1		es
				Tipo de documento		N° de plano
				Extintor sustituto		FL_SUS_ABC_25kg



Clasificación ABC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 50 kg, 70 kg, 100 kg

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 50 KG SOBRE RUEDAS (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:10)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:20)

1 Faja amarilla de sustituto

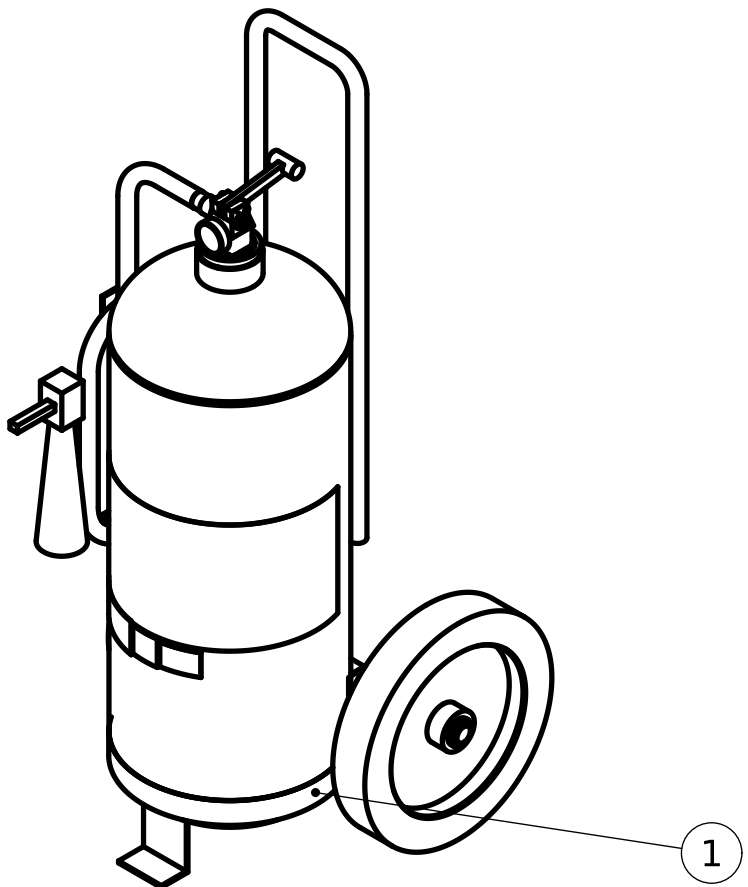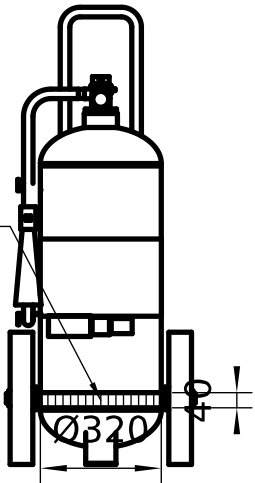

- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 1025 (esc. 1:5) - amarillo; leyendas negras repetidas



LISTA - BOM FL_SUS_ABC_50kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_50kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 1025	1
—	SUS-ABC_50kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
—	SUS-ABC_50kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
—	SUS-ABC_50kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
—	FL_MAT_ABC_50kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_50kg)	1



	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista	
Escala	Método de proyección		Extintor sustituto	Edición	Fecha de emisión
1:20	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3	Tipo de documento	N° de plano	
				FL_SUS_ABC_50kg	
			Extintor sustituto		

Clasificación ABC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 70 kg, 100 kg

EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 70 KG SOBRE RUEDAS (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:20)


VISTA ANTERIOR (esc. 1:20)

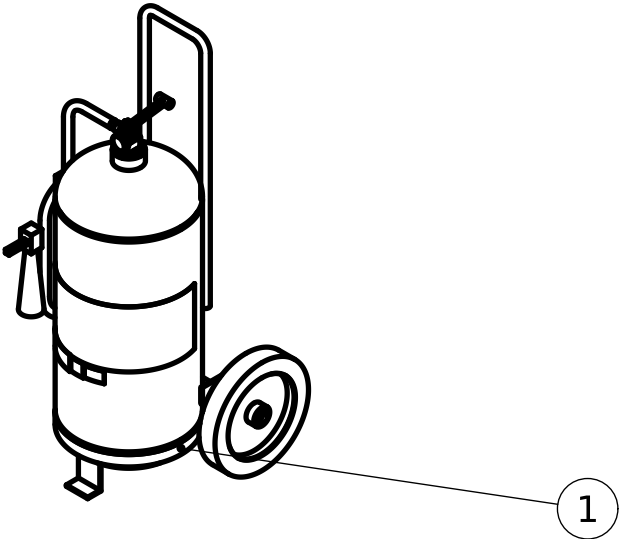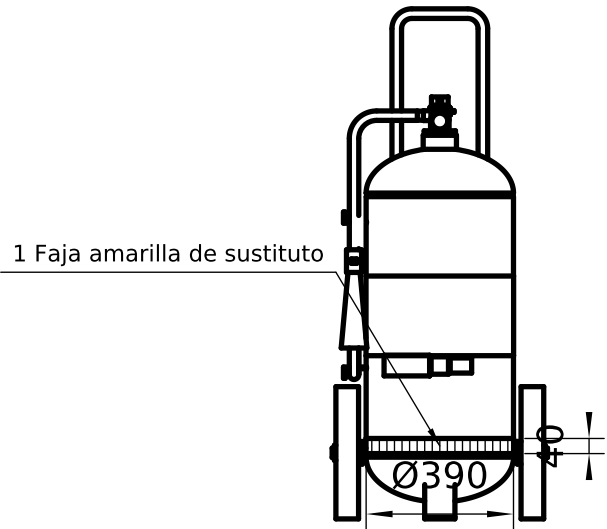

- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 1245 (esc. 1:5) - amarillo; leyendas negras repetidas

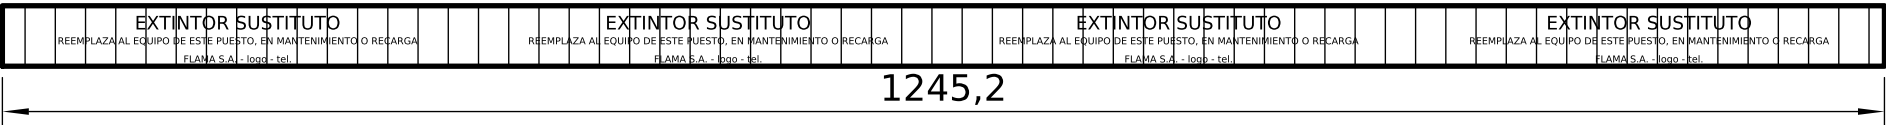

LISTA - BOM FL_SUS_ABC_70kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_70kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 1245	1
—	SUS-ABC_70kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
—	SUS-ABC_70kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
—	SUS-ABC_70kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
—	FL_MAT_ABC_70kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_70kg)	1


	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista	
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión
1:20				0	28/09/2026
		 ISO E		Hoja	Idioma
				1 / 1	es
Tolerancias generales		Formato		N° de plano	
ISO 2768-m		A3		FL_SUS_ABC_70kg	
			Tipo de documento		
			Extintor sustituto		

Clasificación ABC · alternativa admisible: mismo tipo de mayor capacidad: 100 kg


EXTINTOR SUSTITUTO PARA EXTINTOR ABC 100 KG SOBRE RUEDAS (IRAM 3517-2:2020 9.4.5)

ISOMETRÍA, FAJA DESPLAZADA (esc. 1:20)

VISTA ANTERIOR (esc. 1:20)

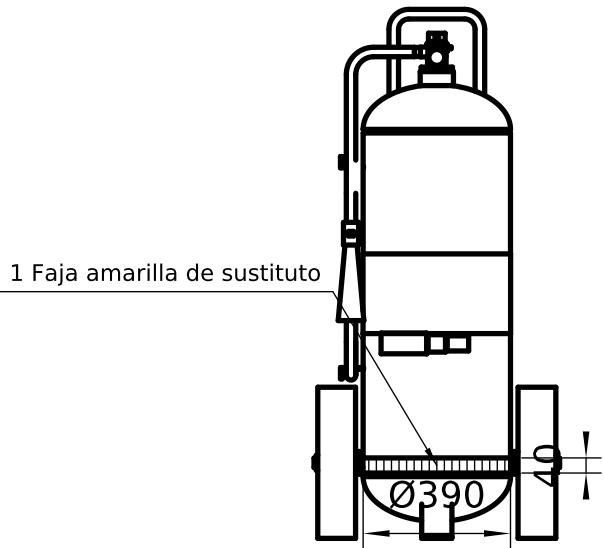


1 Faja amarilla de sustituto

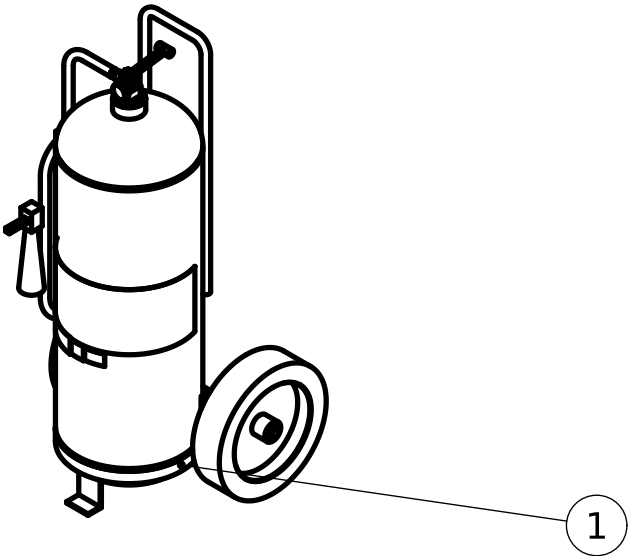

- REQUISITOS (se citan apartados):
- IRAM 3517-2:2020 9.4.5: igual clasificación y por lo menos igual capacidad que el retirado; mantenimiento vigente; color normativo (los casquetes pueden ir de otro color); faja o cinta amarilla ≤ 40 mm en la pollera con 3 leyendas.
 - Res. 349/07 art. 32 (PBA): tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO», reutilizable mientras sea legible; n° del extintor en el libro de actas.
 - Res. AGC 32/15 anexo II (CABA): tarjeta con «Es sustituto», sin domicilio de instalación.
 - Remito de préstamo con membrete (práctica de mercado).
 - El sustituto conserva su placa, oblea / tarjeta y precinto; la faja no debe tapar ninguno.

Faja en el borde inferior del cuerpo (pollera), alto 40 mm (≤ 40 , sin tapar la oblea PBA); rodea todo el perímetro.

DETALLE 1 - DESARROLLO DE LA FAJA 40 × 1245 (esc. 1:5) - amarillo; leyendas negras repetidas

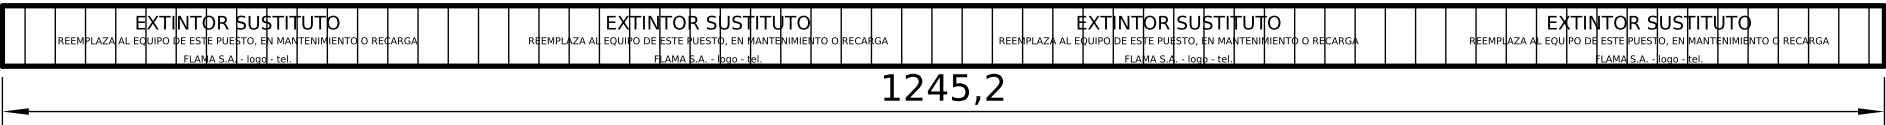

LISTA - BOM FL_SUS_ABC_100kg			
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.
1	SUS-ABC_100kg-01	Faja amarilla de sustituto 40 × 1245	1
—	SUS-ABC_100kg-02	Tarjeta DPS con sello «SUSTITUTO HABILITADO» (PBA)	1
—	SUS-ABC_100kg-03	Tarjeta AGC «Es sustituto» (CABA)	1
—	SUS-ABC_100kg-04	Remito de préstamo con membrete	1/préstamo
—	FL_MAT_ABC_100kg	Extintor base del mismo modelo (BOM: hoja FL_MAT_ABC_100kg)	1

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		FLAMA S.A.	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista	
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión
1:20				0	28/09/2026
		 ISO E		Hoja	Idioma
				1 / 1	es
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	N° de plano	
ISO 2768-m		A3		FL_SUS_ABC_100kg	
			Extintor sustituto		

Clasificación ABC · alternativa admisible: -