

A

B

C

D

E

F

A





B

C

D

E

F

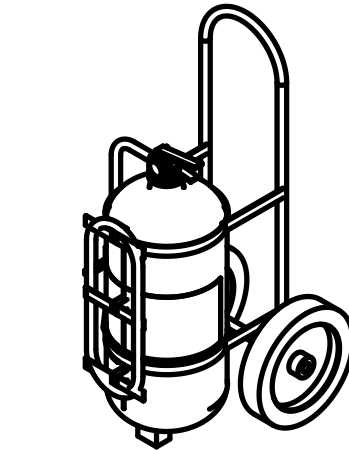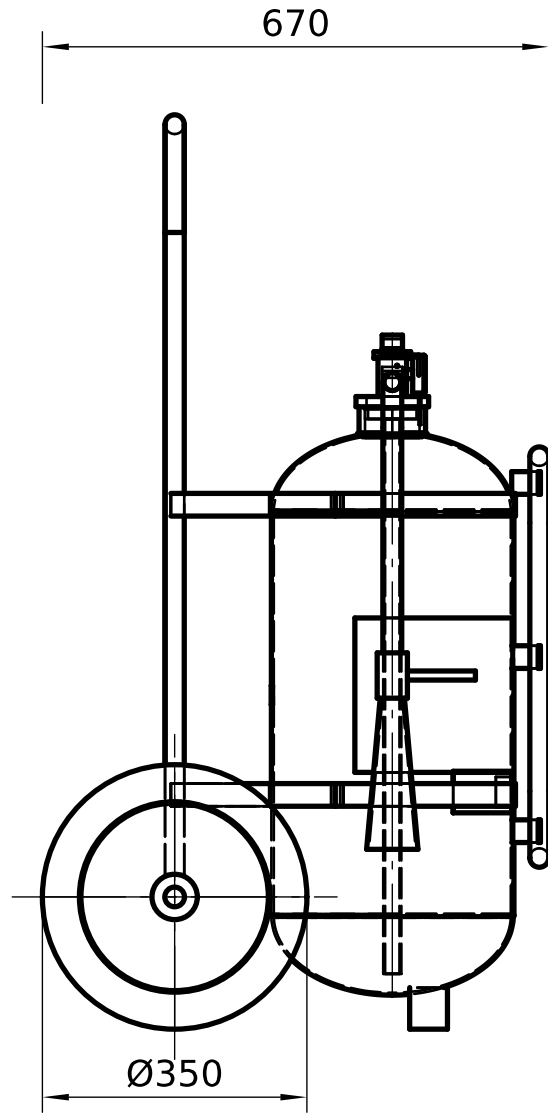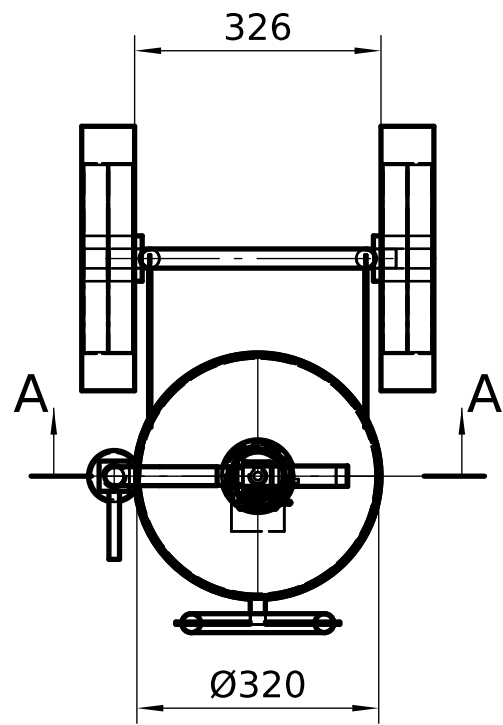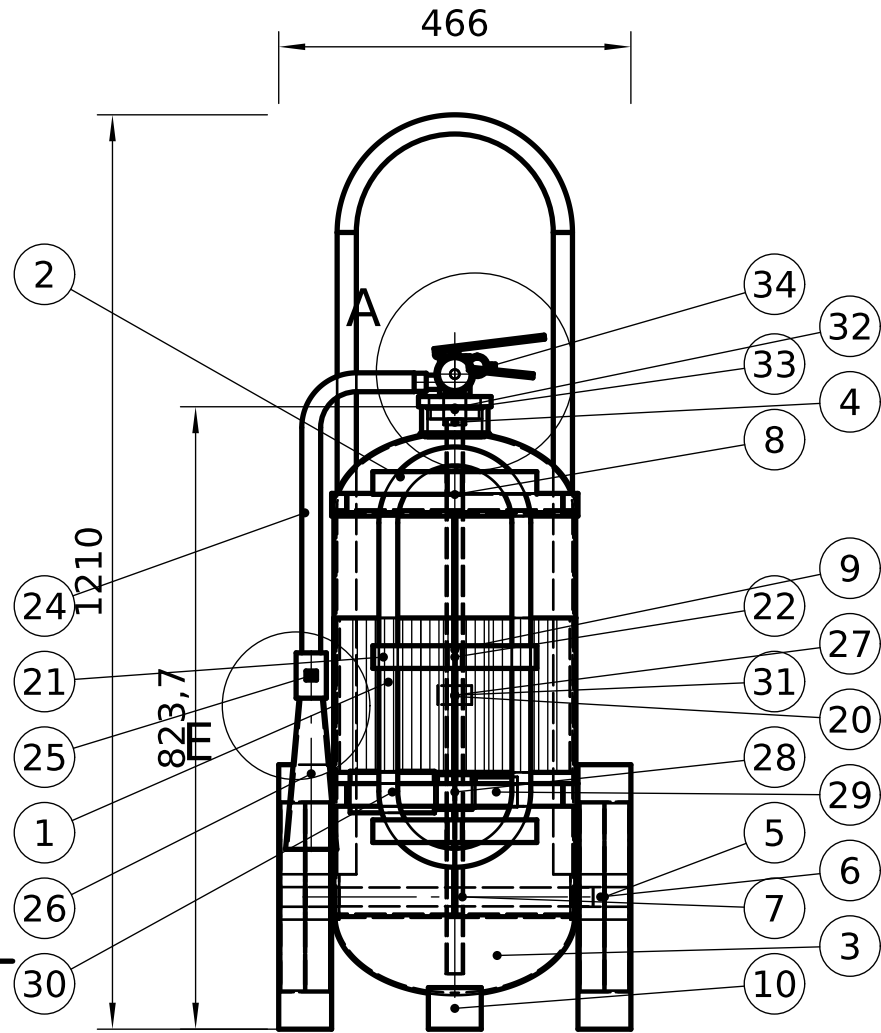



ISOMETRÍA (ESC. 1:20)

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.


34	1	Precinto de fábrica	ABC50-34	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
33	1	Faja de garantía válvula-cuello	ABC50-33	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
32	1	Junta tórica de asiento	ABC50-32	NBR 70 Shore A	0,002	cambio c/recarga
31	1	Etiqueta de n° de serie GS1	ABC50-31	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
30	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	ABC50-30	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
29	1	Estampilla IRAM de conformidad	ABC50-29	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
28	1	Oblea de fabricación (PBA)	ABC50-28	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
27	1	Etiqueta / placa de características	ABC50-27	Vinilo autoadhesivo laminado	0,052	IRAM 3534
26	1	Tobera campana	ABC50-26	Polipropileno	0,08	
25	1	Válvula esférica	ABC50-25	Latón cromado	0,423	
24	1	Manguera	ABC50-24	Caucho sintético	0,177	
23	1	Racor de manguera	ABC50-23	Latón	0,061	
22	1	Soporte de manguera	ABC50-22	Planchuela acero SAE 1010	0,962	
21	1	Manguera (tramo enrollado)	ABC50-21	Caucho sintético	0,476	
20	1	Caño de pesca (sifón)	ABC50-20	Tubo PVC rígido	0,174	
19	1	Pasador de seguridad	ABC50-19	Alambre acero inox. AISI 304	0,014	con precinto
18	1	Vástago	ABC50-18	Latón	0,004	con junta tórica
17	1	Eje de palanca	ABC50-17	Acero inox. AISI 304	0,02	
16	1	Manija de accionamiento	ABC50-16	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,168	
15	1	Manija de transporte	ABC50-15	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,1	
14	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
13	1	Cuerpo de válvula	ABC50-13	Latón forjado	0,738	
12	1	Espiga roscada	ABC50-12	Latón forjado	0,119	
11	1	Collarín de válvula	ABC50-11	Latón forjado	0,411	
10	1	Apoyo delantero	ABC50-10	Chapa acero SAE 1010 plegada	0,302	
9	1	Sunchos de fijación	ABC50-09	Planchuela acero SAE 1010	2,01	
8	1	Bastidor	ABC50-08	Caño acero SAE 1010 Ø25,4x1,6	2,05	
7	1	Eje de ruedas	ABC50-07	Acero SAE 1045	1,33	
6	2	Llanta con cubo	ABC50-06	Chapa acero SAE 1010	3,13	
5	2	Neumático macizo	ABC50-05	Caucho	3,89	
4	1	Cuello roscado	ABC50-04	Acero SAE 1010	0,608	RBSP 2 1/2"-11 h
3	1	Fondo	ABC50-03	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	3,1	embutido
2	1	Cúpula	ABC50-02	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	2,88	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	ABC50-01	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	13,38	costura long. MAG

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó				Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
1:10	 ISO E			0	28/09/2026
			Extintor ABC 50 kg sobre ruedas	Hoja	Idioma
			Agente: Polvo químico seco ABC	1 / 4	es
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	N° de plano	
ISO 2768-m		A3	Plano de conjunto	FL_MAT_ABC_50kg	


CORTE A-A (1:5)

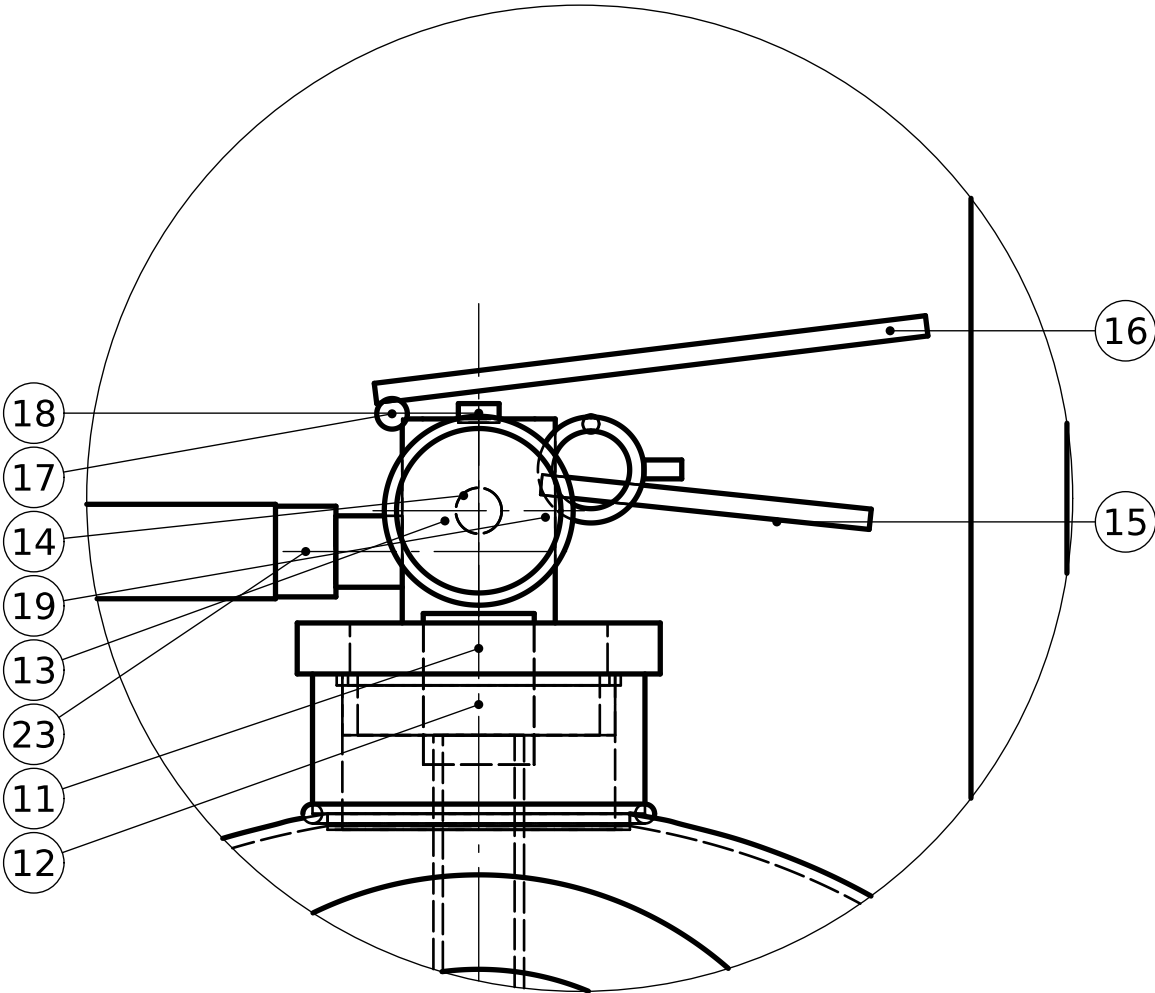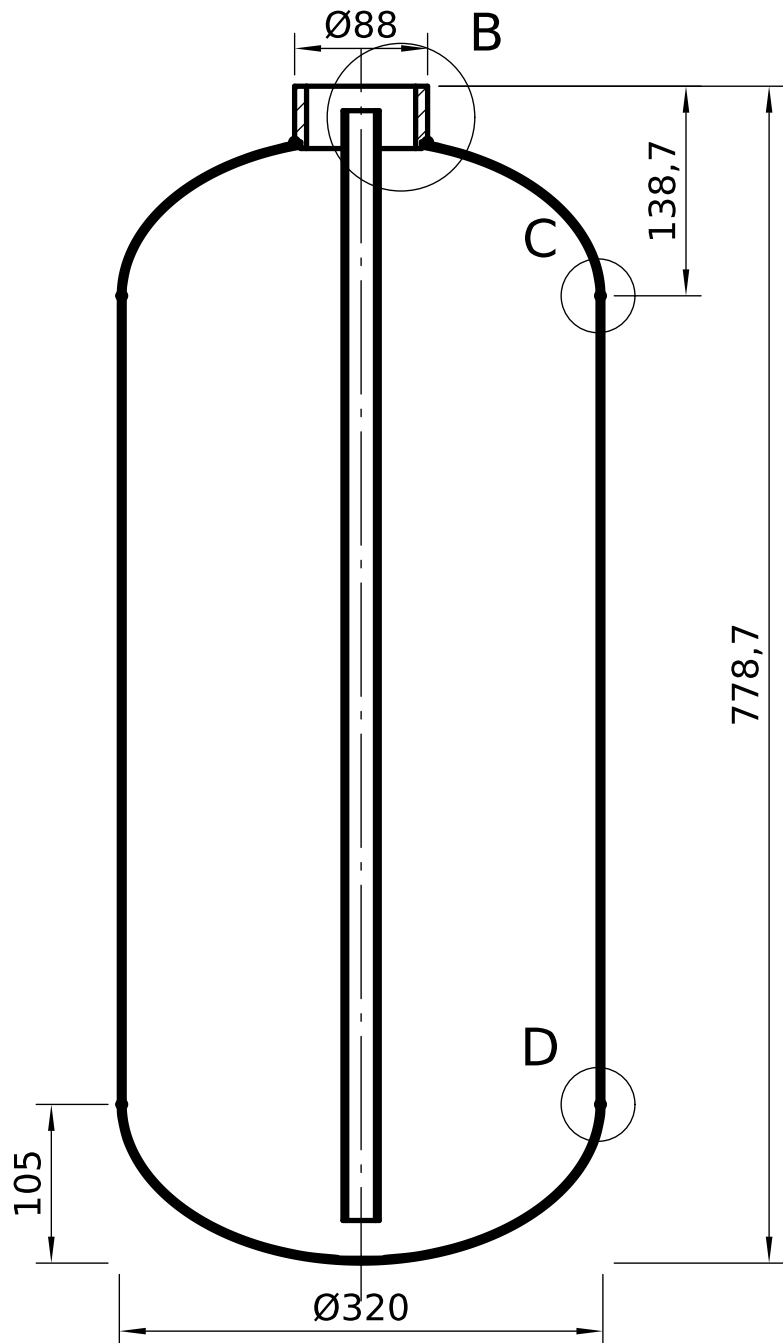


DETALLE A (1:2)
Válvula, manómetro y manijas

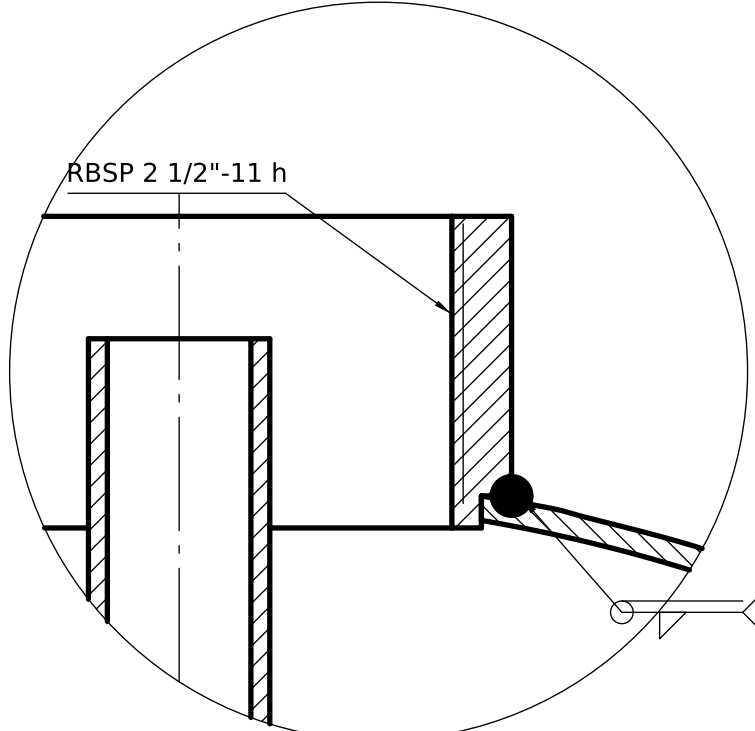


DETALLE B (1:1)
Cuello roscado

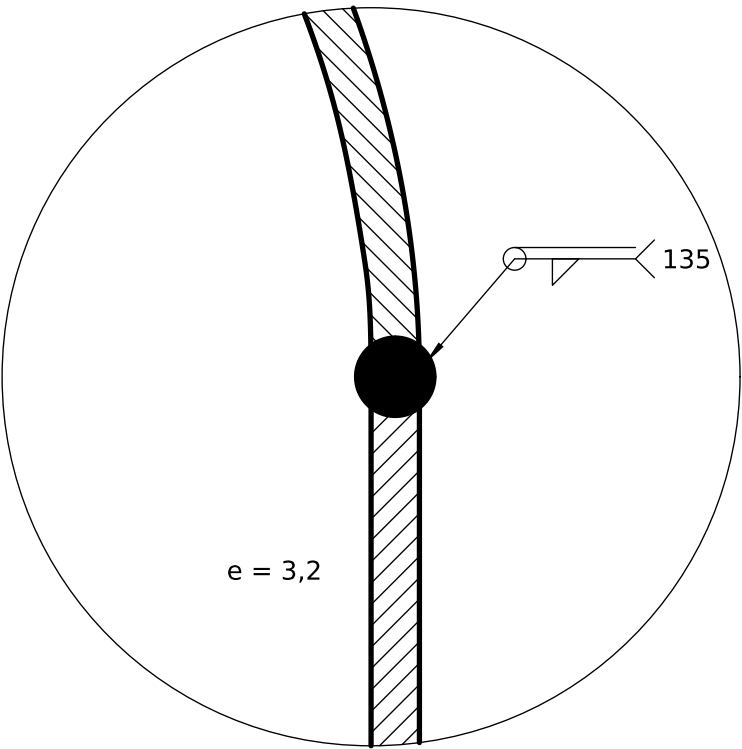

DETALLE C (2:1)
Unión cúpula-cuerpo

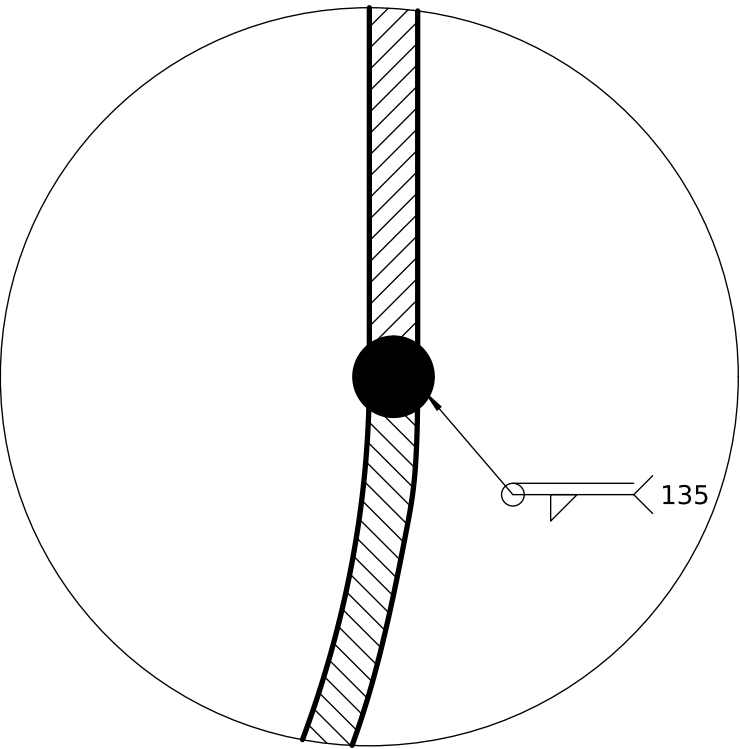

DETALLE D (2:1)
Unión fondo-cuerpo

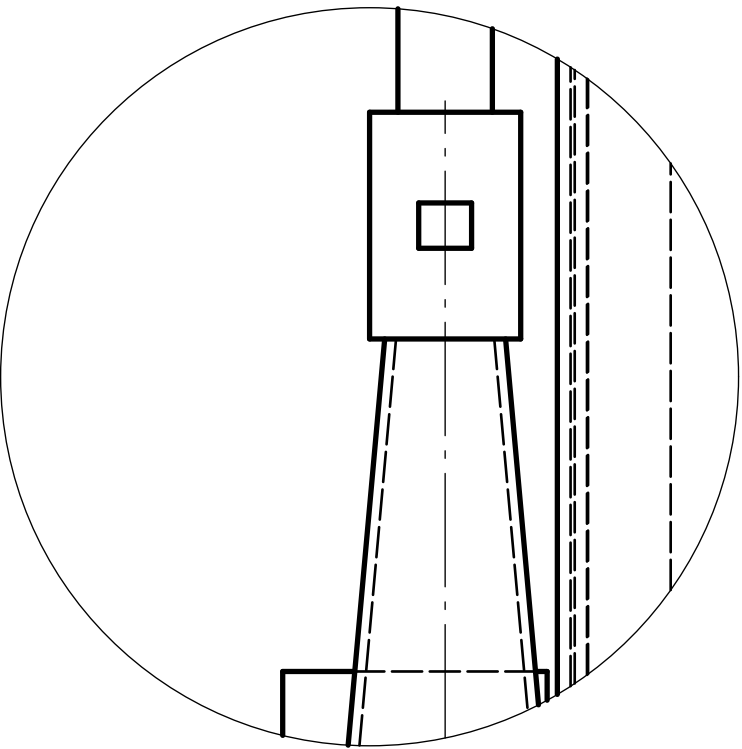

DETALLE E (1:2)
Válvula esférica y tobera

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material		
Revisó			Denominación Extintor ABC 50 kg sobre ruedas Corte A-A del recipiente y detalles		Ver lista de piezas		
Aprobó					Edición 0		Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:5	Método de proyección  ISO E		Tipo de documento Corte y detalles		Hoja 2 / 4		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2			N° de plano FL_MAT_ABC_50kg		

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR ABC 50 KG SOBRE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	50 kg
Peso cargado (kg)	100
Altura (mm)	1.210
Ancho (mm)	466
Profundidad (mm)	670
Tiempo de descarga (s)	45
Alcance (m)	6/7
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	350
Longitud de manga (m)	5
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3550
Agente extintor (grado)	ABC 90
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	N ₂ seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	61,8
Diámetro exterior del recipiente (mm)	320
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	43,71 kg
Carga nominal de agente	50 kg
Masa cargada calculada	93,71 kg
Peso cargado según catálogo	100 kg
Diferencia	-6,3 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 5.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 50 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569
Norma IRAM extintor: IRAM 3550

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)
Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)
Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)
Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)
Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo técnico. Escalas (ISO 5455)
Escala normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)
Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)
Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)
Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)
Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)
Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)
Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)
ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección		Extintor ABC 50 kg sobre ruedas Datos técnicos y normativa aplicable	Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3		3 / 4	es
			Especificaciones y normas	N° de plano	
				FL_MAT_ABC_50kg	

A

B

C

D

E

F

G





H

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR ABC 50 KG SOBRE RUEDAS


R1 ETIQUETA DESARROLLADA 603 × 204 mm (panel central 302 = arco 108° + alas 151) - ESC. 1:2,5

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)

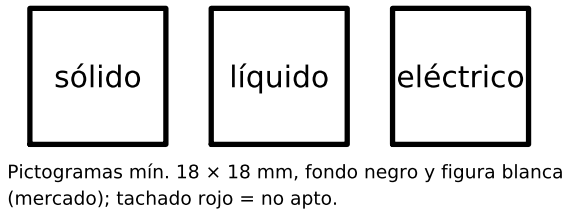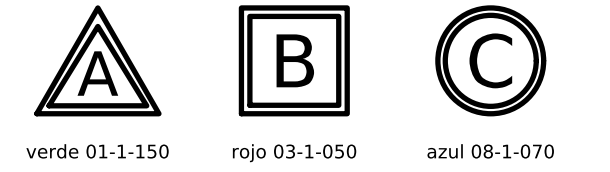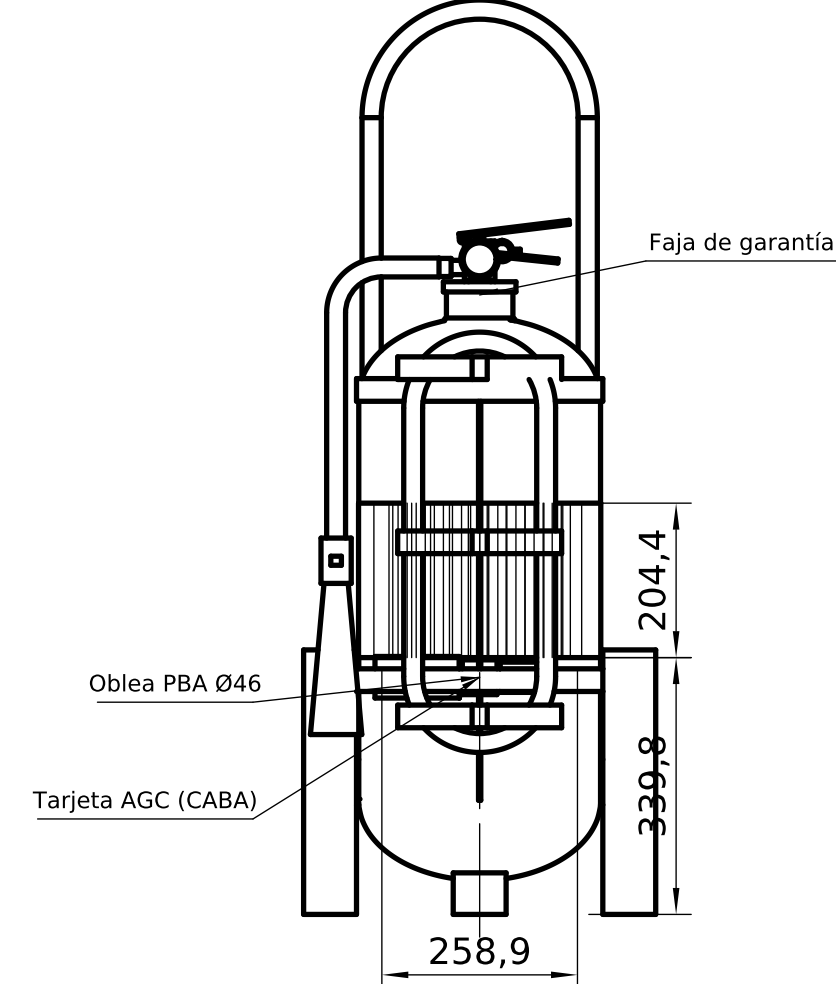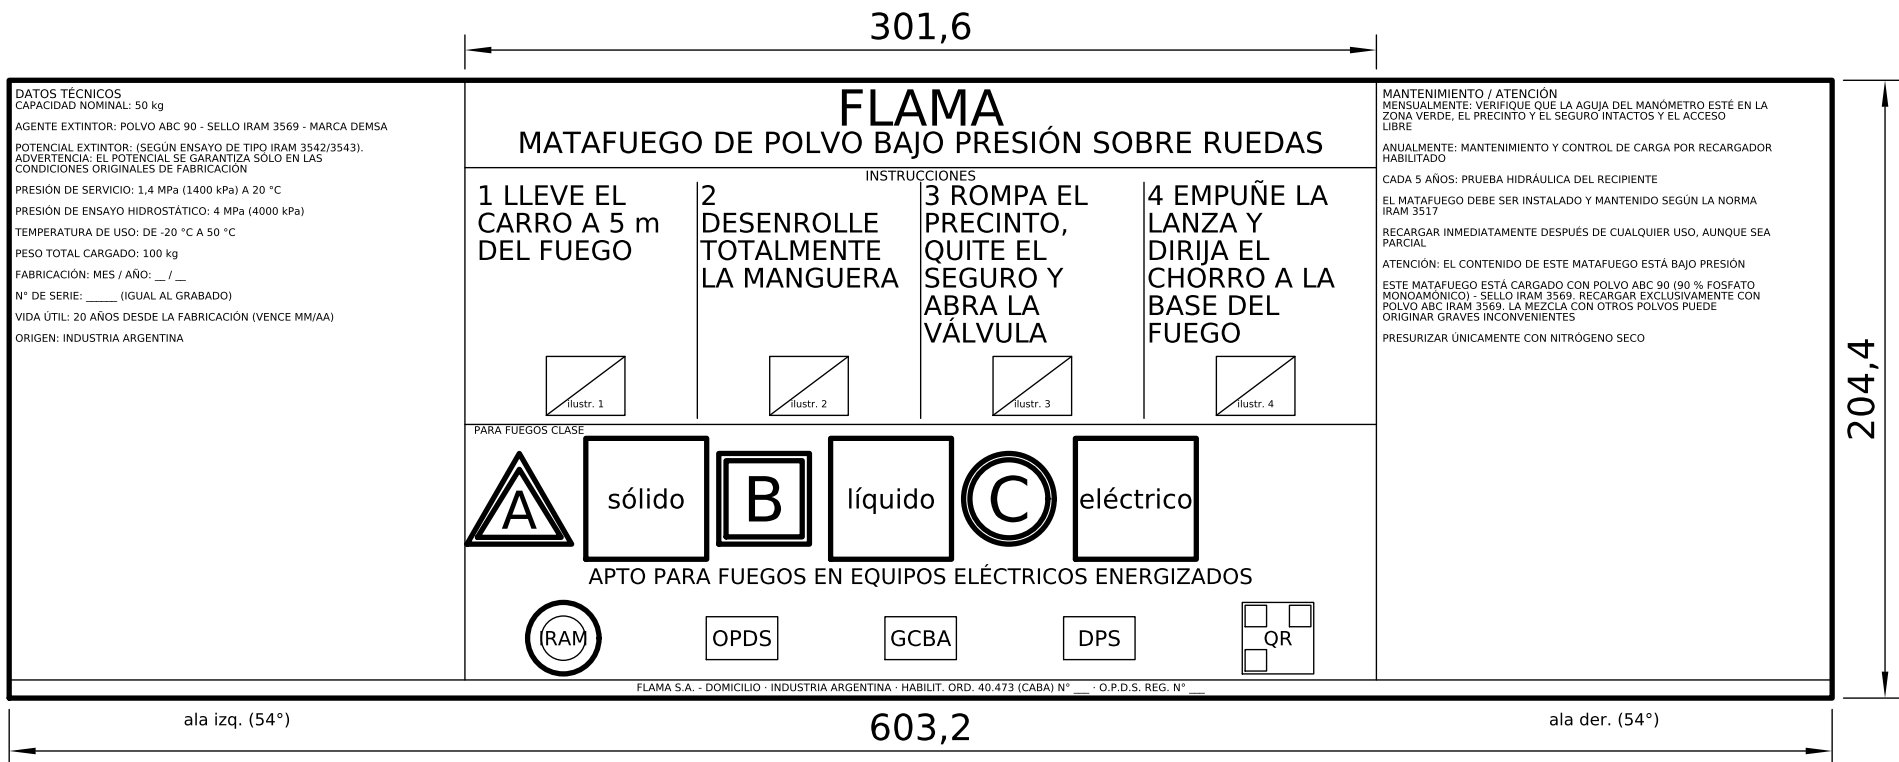

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

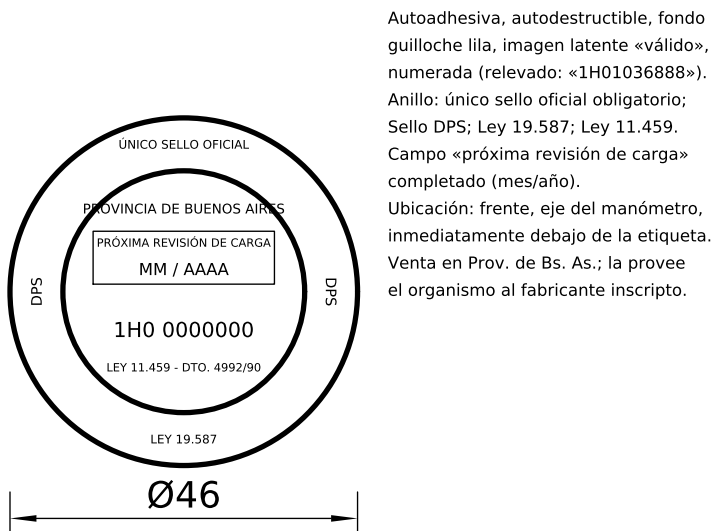


Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior)

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO




≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»); La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA

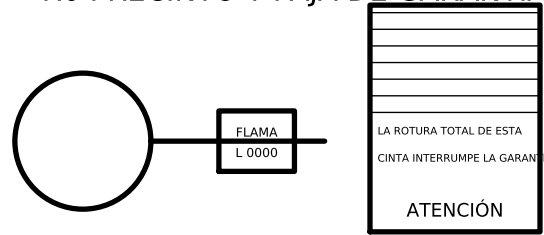


Precinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 3:4): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).


R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)



Fabricante, n° de serie, presión de ensayo y año (2 díg.) - IRAM 3550 5.1 Estampado en la cúpula junto al cuello, letra 5 mm (IRAM 4503); cuño DPS 15 × 7 junto al n° (Res. 349/07 anexo IV, art. 24 mod. 717/07).



Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 3:5); QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

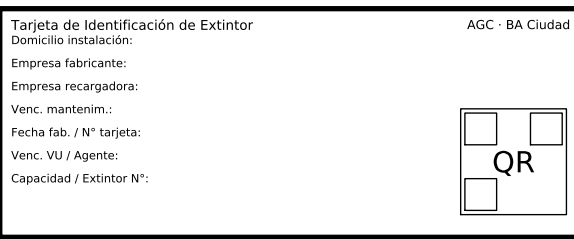

≈ 140 × 55 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo i; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≈ 9 kg; 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, l/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).