

A

B

C

D

E

F

A





B

C

D

E

F

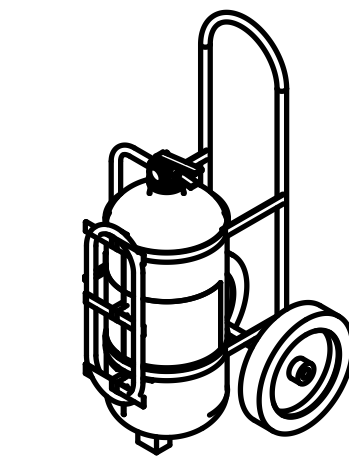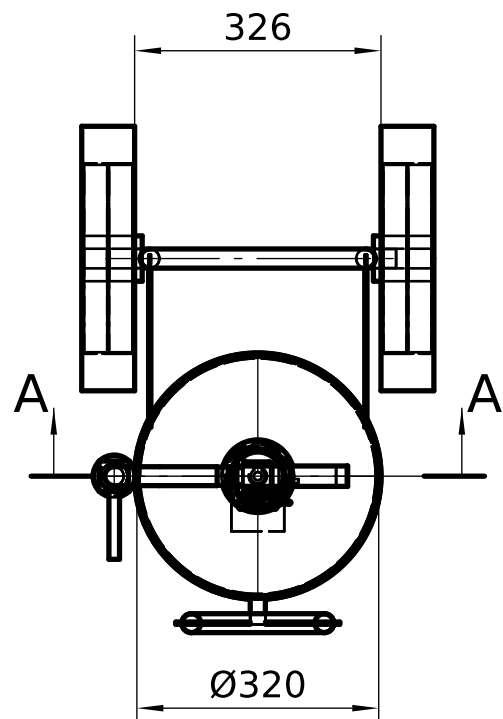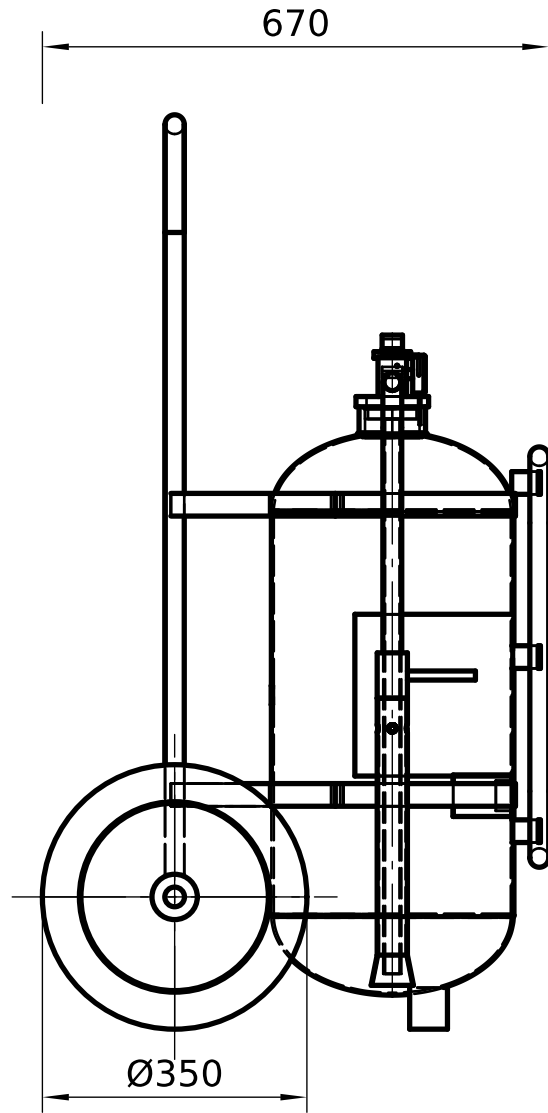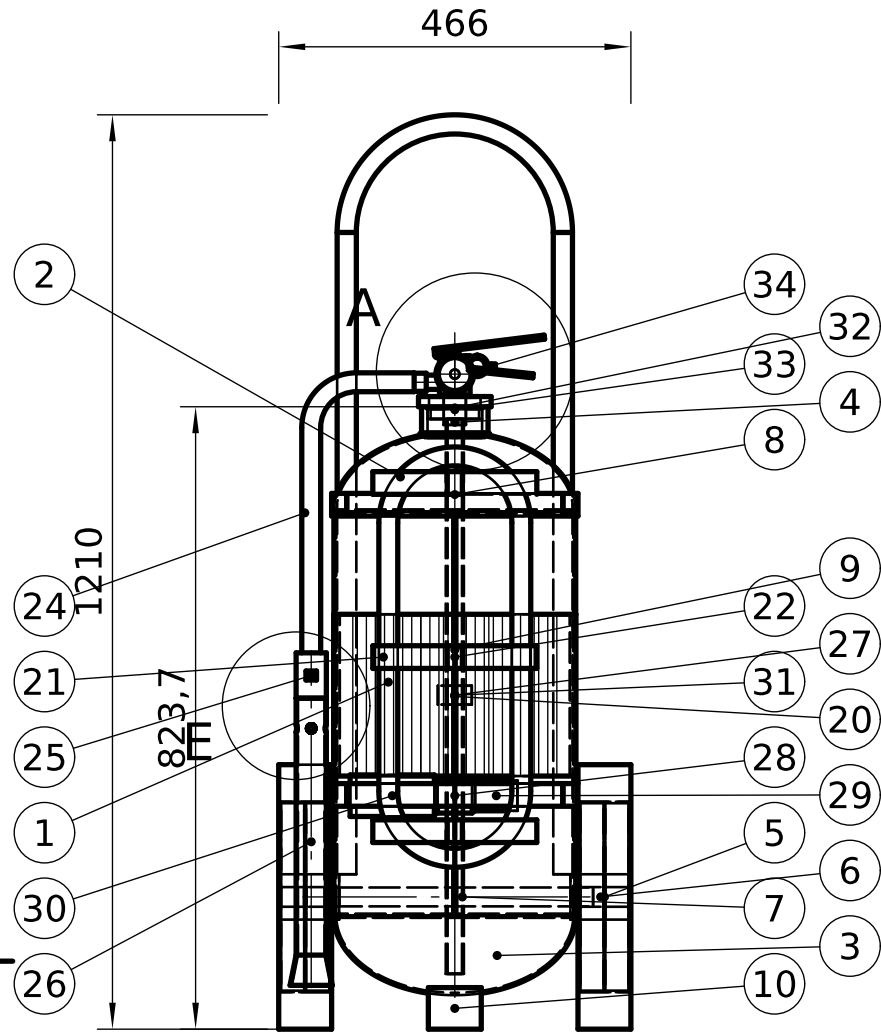



ISOMETRÍA (ESC. 1:20)

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.


34	1	Precinto de fábrica	AFFF50-34	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
33	1	Faja de garantía válvula-cuello	AFFF50-33	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
32	1	Junta tórica de asiento	AFFF50-32	NBR 70 Shore A	0,002	cambio c/recarga
31	1	Etiqueta de n° de serie GS1	AFFF50-31	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
30	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	AFFF50-30	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
29	1	Estampilla IRAM de conformidad	AFFF50-29	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
28	1	Oblea de fabricación (PBA)	AFFF50-28	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
27	1	Etiqueta / placa de características	AFFF50-27	Vinilo autoadhesivo laminado	0,054	IRAM 3534
26	1	Lanza espumígena	AFFF50-26	Polipropileno	0,102	
25	1	Válvula esférica	AFFF50-25	Latón cromado	0,423	
24	1	Manguera	AFFF50-24	Caucho sintético	0,177	
23	1	Racor de manguera	AFFF50-23	Latón	0,061	
22	1	Soporte de manguera	AFFF50-22	Planchuela acero SAE 1010	0,962	
21	1	Manguera (tramo enrollado)	AFFF50-21	Caucho sintético	0,476	
20	1	Caño de pesca (sifón)	AFFF50-20	Tubo PVC rígido	0,174	
19	1	Pasador de seguridad	AFFF50-19	Alambre acero inox. AISI 304	0,014	con precinto
18	1	Vástago	AFFF50-18	Latón	0,004	con junta tórica
17	1	Eje de palanca	AFFF50-17	Acero inox. AISI 304	0,02	
16	1	Manija de accionamiento	AFFF50-16	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,168	
15	1	Manija de transporte	AFFF50-15	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,1	
14	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
13	1	Cuerpo de válvula	AFFF50-13	Latón forjado	0,738	
12	1	Espiga roscada	AFFF50-12	Latón forjado	0,119	
11	1	Collarín de válvula	AFFF50-11	Latón forjado	0,411	
10	1	Apoyo delantero	AFFF50-10	Chapa acero SAE 1010 plegada	0,302	
9	1	Sunchos de fijación	AFFF50-09	Planchuela acero SAE 1010	2,01	
8	1	Bastidor	AFFF50-08	Caño acero SAE 1010 Ø25,4x1,6	2,05	
7	1	Eje de ruedas	AFFF50-07	Acero SAE 1045	1,33	
6	2	Llanta con cubo	AFFF50-06	Chapa acero SAE 1010	3,13	
5	2	Neumático macizo	AFFF50-05	Caucho	3,89	
4	1	Cuello roscado	AFFF50-04	Acero SAE 1010	0,608	RBSP 2 1/2"-11 h
3	1	Fondo	AFFF50-03	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	3,1	embutido
2	1	Cúpula	AFFF50-02	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	2,88	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	AFFF50-01	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	13,38	costura long. MAG
Pos. Cant.	Denominación		Código	Material	kg	Observ.

		Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó		28/09/26	T. Sinay		Material	
Revisó					Ver lista de piezas	
Aprobó					Edición 0	
Escala 1:10		Método de proyección  ISO E		Fecha de emisión 28/09/2026		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3		Hoja 1 / 4		
				Idioma es		
				N° de plano		
				FL_MAT_AFFF_50I		


CORTE A-A (1:5)

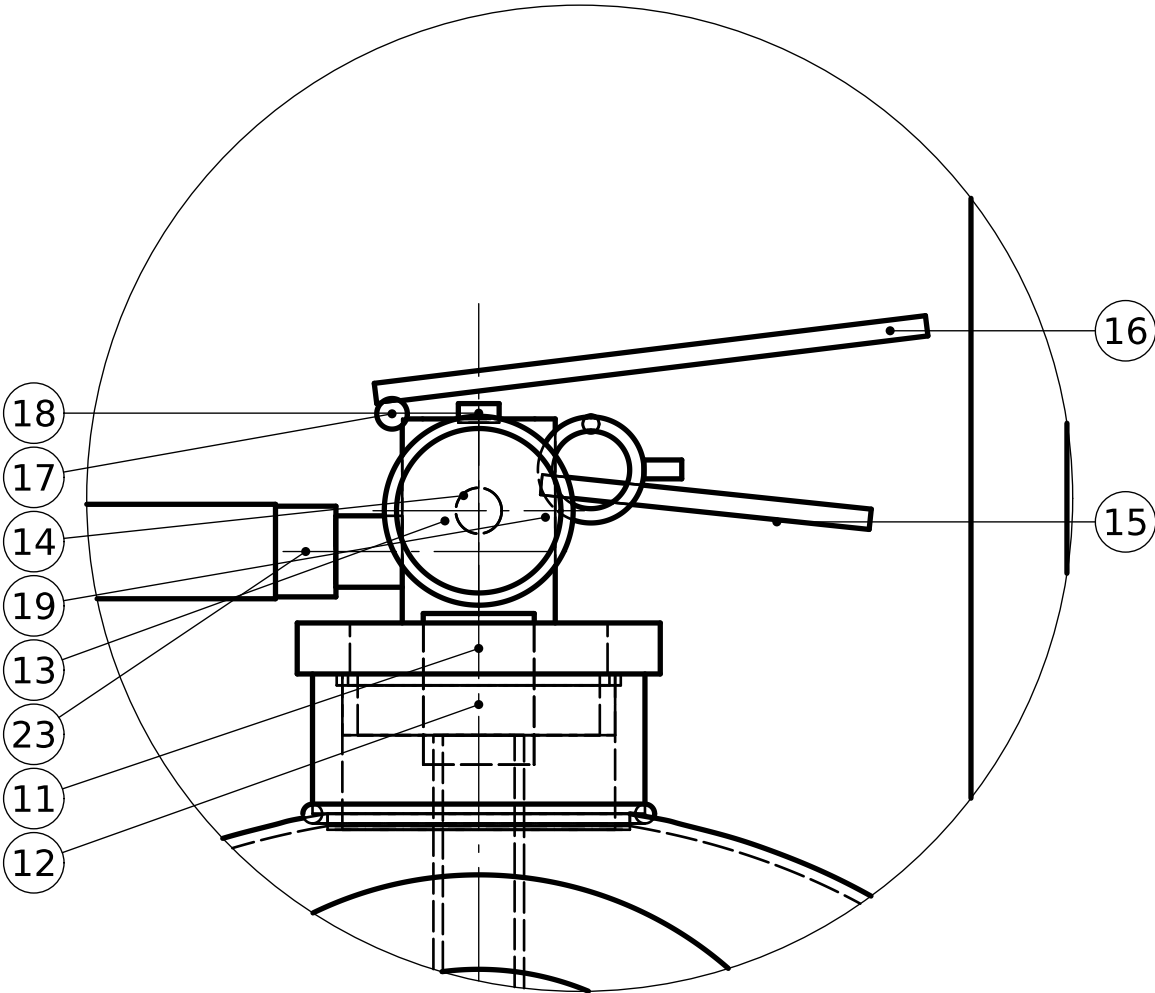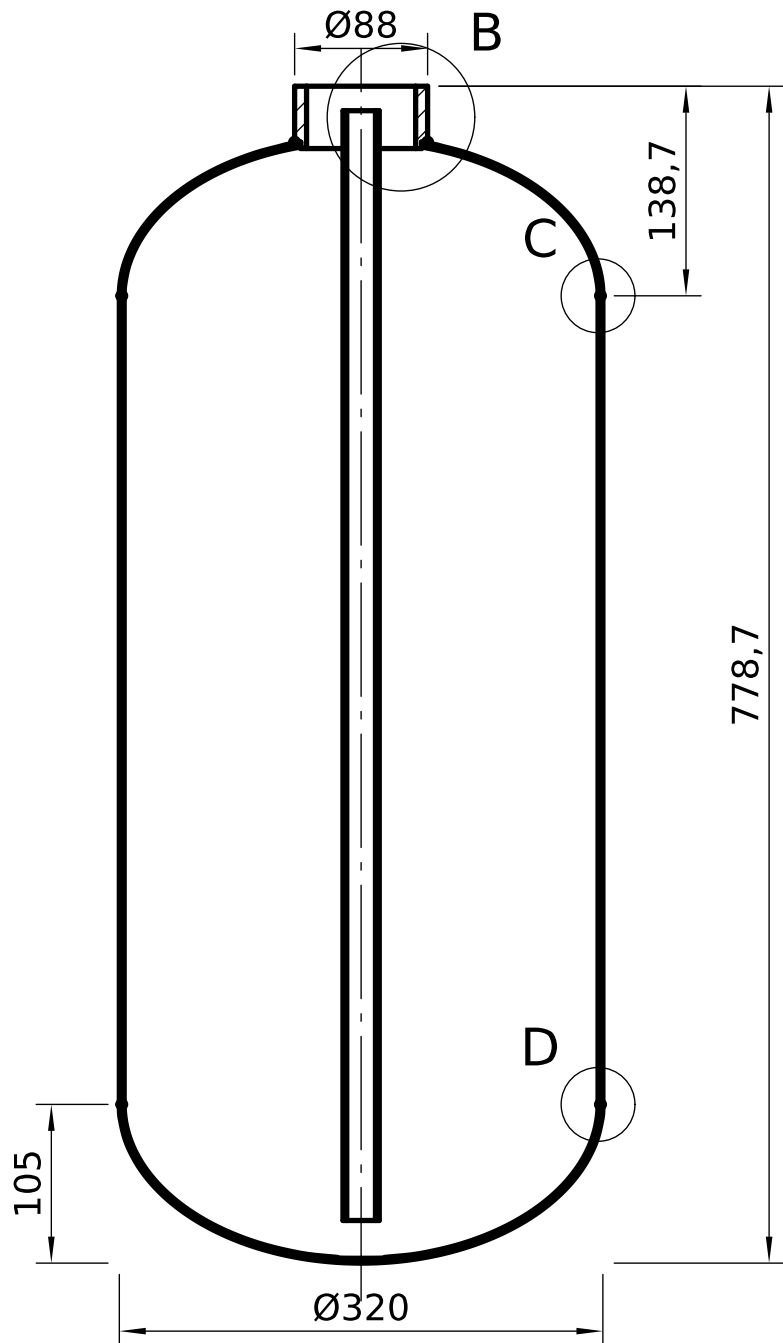


DETALLE A (1:2)
Válvula, manómetro y manijas

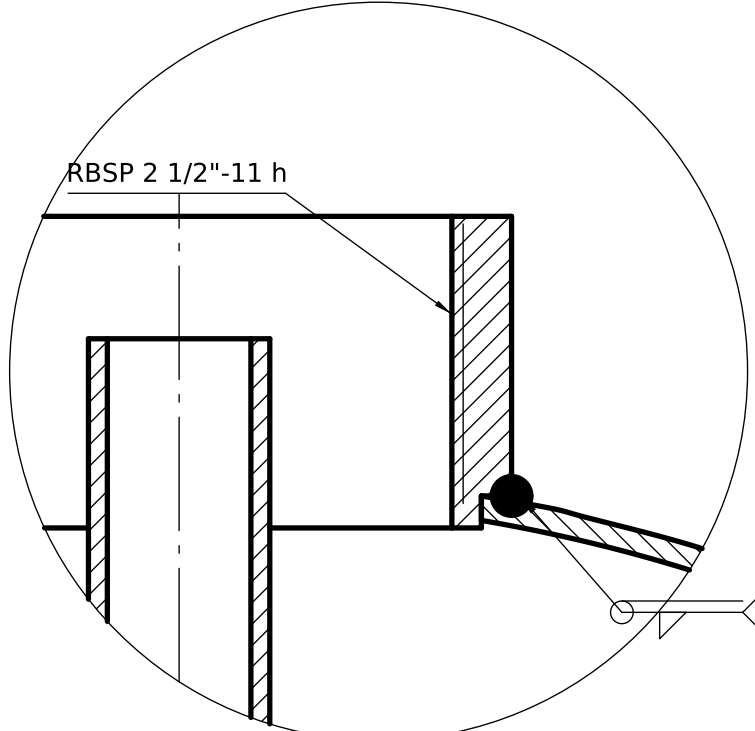


DETALLE B (1:1)
Cuello roscado

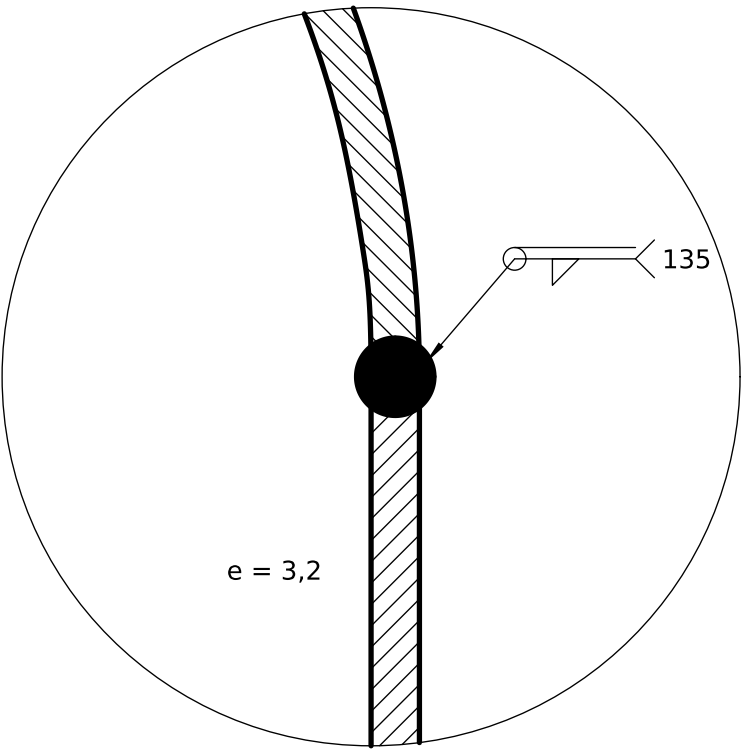

DETALLE C (2:1)
Unión cúpula-cuerpo

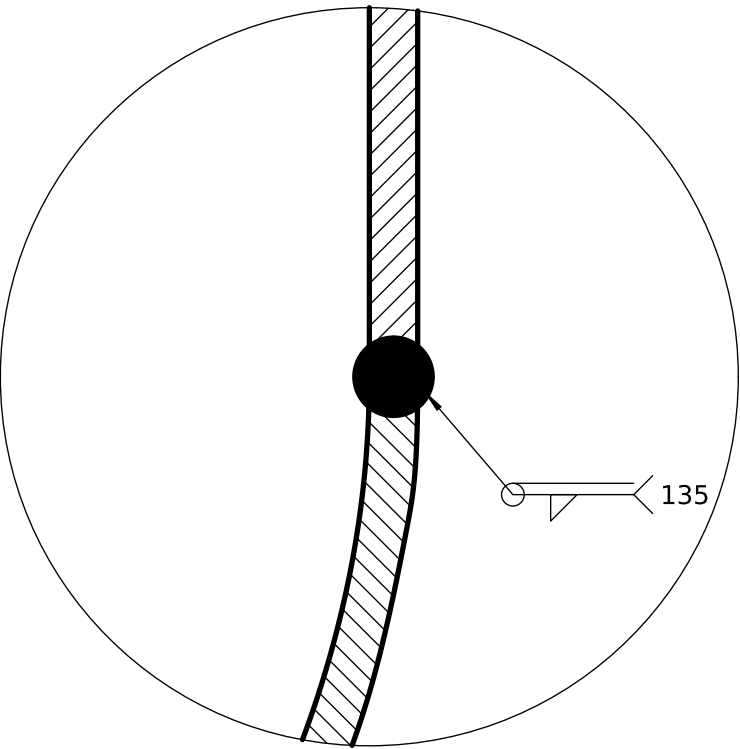

DETALLE D (2:1)
Unión fondo-cuerpo

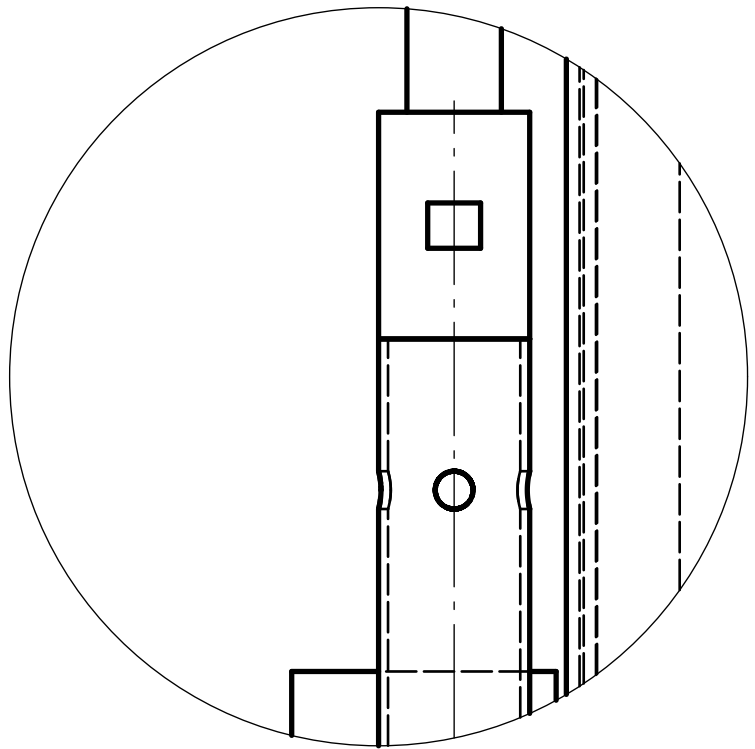

DETALLE E (1:2)
Válvula esférica y tobera

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		Material
Revisó			Denominación		Ver lista de piezas
Aprobó			Extintor AFFF 50 l sobre ruedas		Edición
Escala	1:5	Método de proyección	Corte A-A del recipiente y detalles		Fecha de emisión
		ISO E	Tipo de documento		Idioma
Tolerancias generales	ISO 2768-m	Formato	Corte y detalles		N° de plano
		A2			FL_MAT_AFFF_50I

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	50 dm³
Peso cargado (kg)	100
Altura (mm)	1.210
Ancho (mm)	466
Profundidad (mm)	670
Tiempo de descarga (s)	130
Alcance (m)	6/7
Rango temperatura (°C)	-10 a 50
Presión de servicio (MPa)	0,8
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	350
Longitud de manga (m)	5
Norma IRAM agente extintor	3515
Norma IRAM extintor	3541
Agente extintor (grado)	Premezcla AFFF 3 %
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	Aire comprimido
Volumen interior del recipiente (dm³)	61,8
Diámetro exterior del recipiente (mm)	320
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	43,73 kg
Carga nominal de agente (1 kg/l)	50 kg
Masa cargada calculada	93,73 kg
Peso cargado según catálogo	100 kg
Diferencia	-6,3 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 11.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 50 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3515
Norma IRAM extintor: IRAM 3541

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

A

B

C

D

E

F

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-		
Revisó			Denominación	Material		
Aprobó				Ver lista de piezas		
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión	
-	 ISO E			0	28/09/2026	
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	Hoja	Idioma	
ISO 2768-m		A3		3 / 4	es	
			Especificaciones y normas		N° de plano	
					FL_MAT_AFFF_50I	

A

B

C

D

E

F

G

H



ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 603 × 214 mm (panel central 302 = arco 108° + alas 151) - ESC. 1:2,5

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)

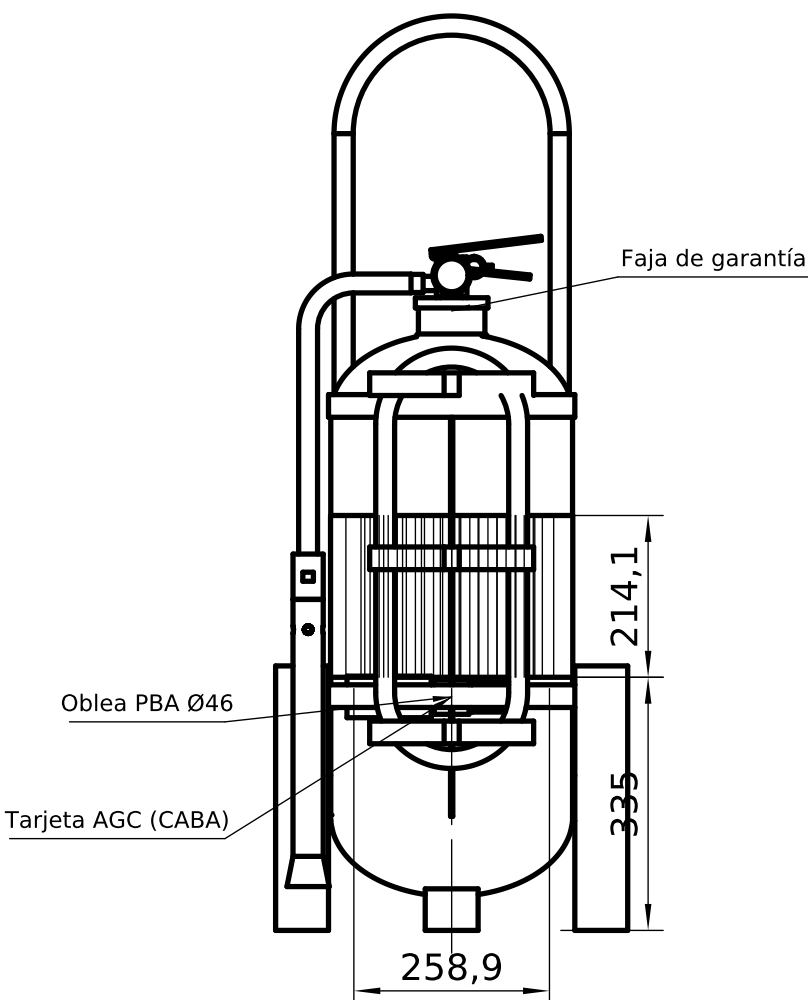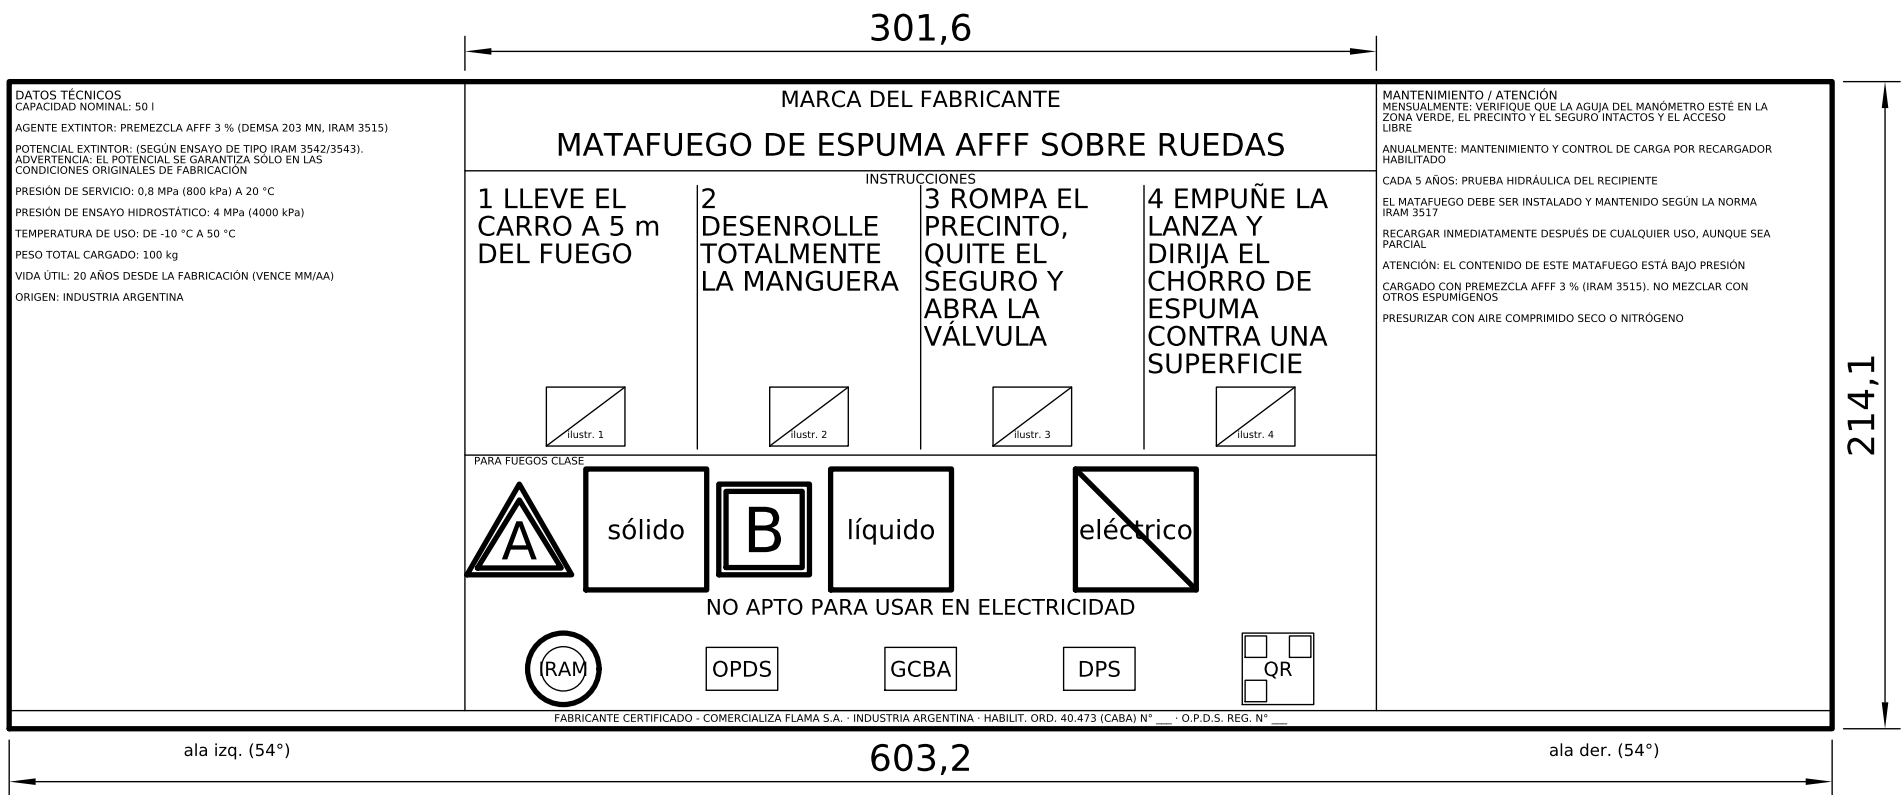

cuerda 259 = panel central (arco 108° = 302 mm desarrollados); rayado ancho = alas
Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambos (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior)



verde 01-1-150



rojo 03-1-050

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)



Pictogramas mín. 18 × 18 mm, fondo negro y figura blanca (mercado); tachado rojo = no apto.



R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)




Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válida», numerada (relevado: «1H01036888»).
Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459.
Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año).
Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta.
Venta en Prov. de Bs. As.; la provee el organismo al fabricante inscripto.

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO





≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»); La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA

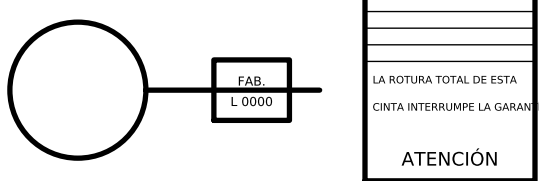

Precinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 3:4): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

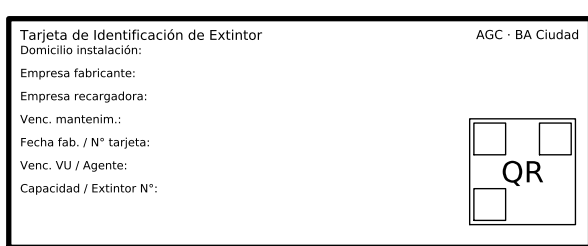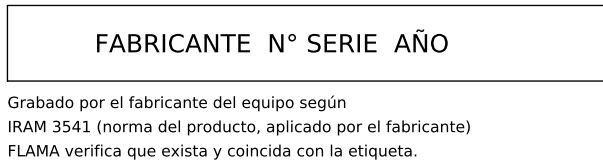

≈ 140 × 55 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo i; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)				
Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO DE ESPUMA AFFF SOBRE RUEDAS	3534 2.2.1 2° y 3° a - mercado (fotos Georgia/Melis)
1	C	Instrucciones	1 LLEVE EL CARRO A 5 m DEL FUEGO - 2 DESENROLLE TOTALMENTE LA MANGUERA - 3 ROMPA EL PRECINTO, quite el seguro y abra la válvula - 4 EMPUÑE LA LANZA Y DIRIJA EL CHORRO DE ESPUMA CONTRA UNA SUPERFICIE (con ilustrac...	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 - mercado (fotos Georgia/Melis)
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A - B (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A apto - B apto - C tachado (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	NO APTO PARA USAR EN ELECTRICIDAD	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) - OPDS - GCBA - DPS - QR a ficha técnica	3541 5.2.4 p - Anexo R - mercado (fotos Georgia/Meli)
3	I	Capacidad nominal	50 l	3534 3° b
3	I	Agente extintor	PREMEZCLA AFFF 3 % (DEMSA 203 MN, IRAM 3515)	3523 7.13 e - mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	(SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543); ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	0,8 MPa (800 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	4 MPa (4000 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -10 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	100 kg	catálogo - control de carga IRAM 3517-2
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) - Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e - IRAM 3517-2 - mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e - IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e - IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	CARGADO CON PREMEZCLA AFFF 3 % (IRAM 3515). NO MEZCLAR CON OTROS ESPUMIGENOS	3523 5.2.4 n - 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR CON AIRE COMPRIMIDO SECO O NITRÓGENO	IRAM 3541
2	P	Pie	FABRICANTE CERTIFICADO - COMERCIALIZA FLAMA S.A. - INDUSTRIA ARGENTINA - HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ____ - O.P.D.S. REG. N° ____	3534 2.2.1 2° - Ord. 40.473 - Res. 522/07 - mercado
-	-	Nota	Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3541); FLAMA verifica estos campos en recepción	IRAM 3534

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≈ 9 kg; 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, l/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).