

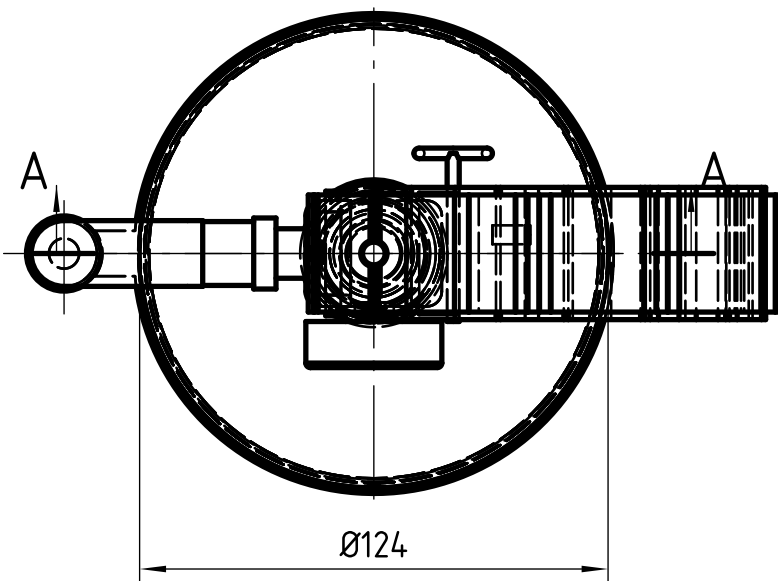
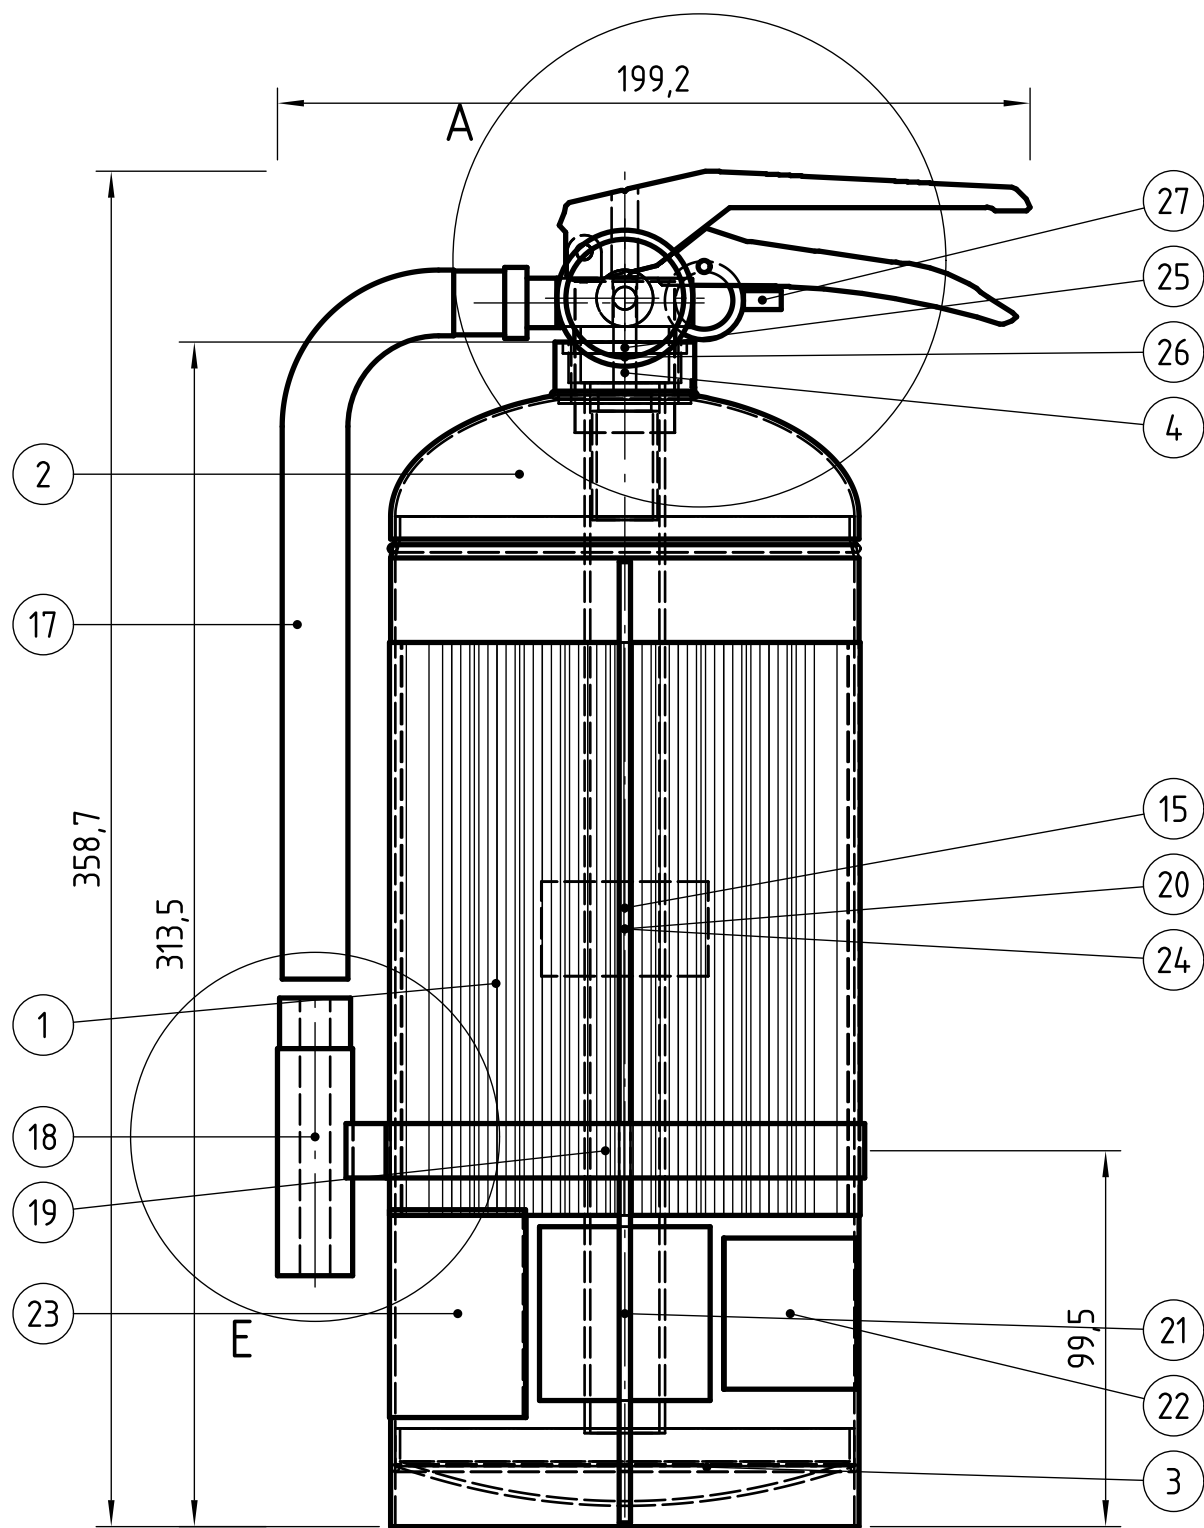


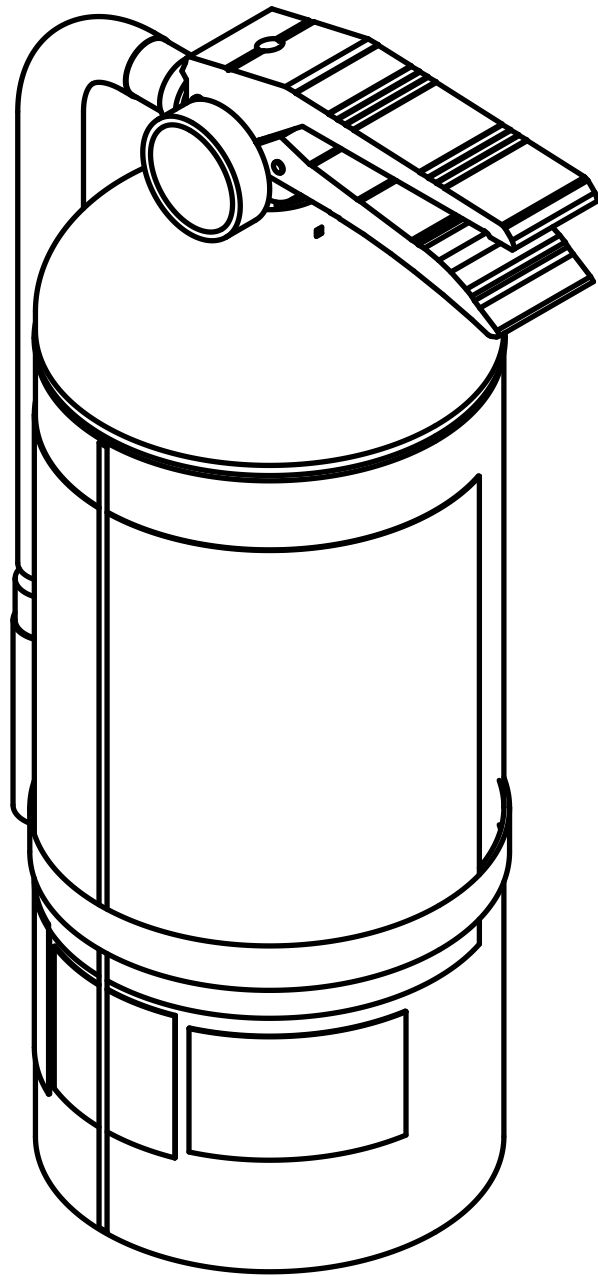



NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).

3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

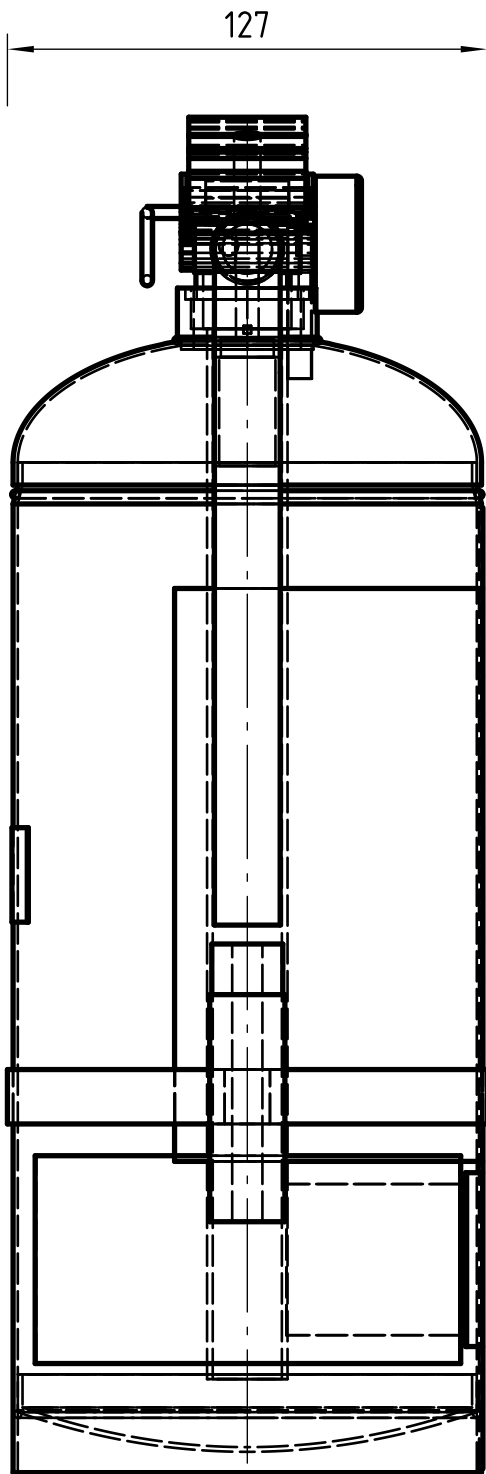


ISOMETRÍA


27	1	Precinto de fábrica	ABC2.5-27	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
26	1	Faja de garantía válvula-cuello	ABC2.5-26	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
25	1	Junta tórica de asiento	ABC2.5-25	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
24	1	Etiqueta de n° de serie GS1	ABC2.5-24	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
23	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	ABC2.5-23	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
22	1	Estampilla IRAM de conformidad	ABC2.5-22	Provisita por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
21	1	Oblea de fabricación (PBA)	ABC2.5-21	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
20	1	Etiqueta / placa de características	ABC2.5-20	Vinilo autoadhesivo laminado	0,015	IRAM 3534
19	1	Suncho portatobera	ABC2.5-19	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,079	
18	1	Tobera con portatobera	ABC2.5-18	Polipropileno	0,017	
17	1	Manguera	ABC2.5-17	Caucho sintético	0,037	
16	1	Racor de manguera	ABC2.5-16	Latón	0,039	
15	1	Caño de pesca (sifón)	ABC2.5-15	Tubo PVC rígido	0,036	
14	1	Manija de transporte	ABC2.5-14	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,076	
13	1	Manija de accionamiento	ABC2.5-13	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,096	
12	1	Pasador de seguridad	ABC2.5-12	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
11	1	Eje de palanca	ABC2.5-11	Acero inox. AISI 304	0,003	
10	1	Resorte de válvula	ABC2.5-10	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
9	1	Vástago	ABC2.5-09	Latón	0,014	con junta tórica
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
7	1	Cuerpo de válvula	ABC2.5-07	Latón forjado	0,133	
6	1	Collarín de válvula	ABC2.5-06	Latón forjado	0,005	
5	1	Espiga roscada	ABC2.5-05	Latón forjado	0,024	
4	1	Cuello roscado	ABC2.5-04	Acero SAE 1010	0,054	M30x1,5
3	1	Fondo	ABC2.5-03	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25	0,166	embutido
2	1	Cúpula	ABC2.5-02	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25	0,173	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	ABC2.5-01	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25	1,01	costura long. MAG
Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
		Fecha	Nombre	Propietario		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.			Reemplaza a / Reemplazado por
Revisó			Denominación			Material
Aprobó			Extintor ABC 2,5 kg			Ver lista de piezas
Escala		Método de proyección		Edición		Fecha de emisión
1:2		ISO E		0		28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja		Idioma
ISO 2768-m		A2		1 / 4		es
		Tipo de documento		N° de plano		
		Plano de conjunto		FL_MAT_ABC_2.5kg		

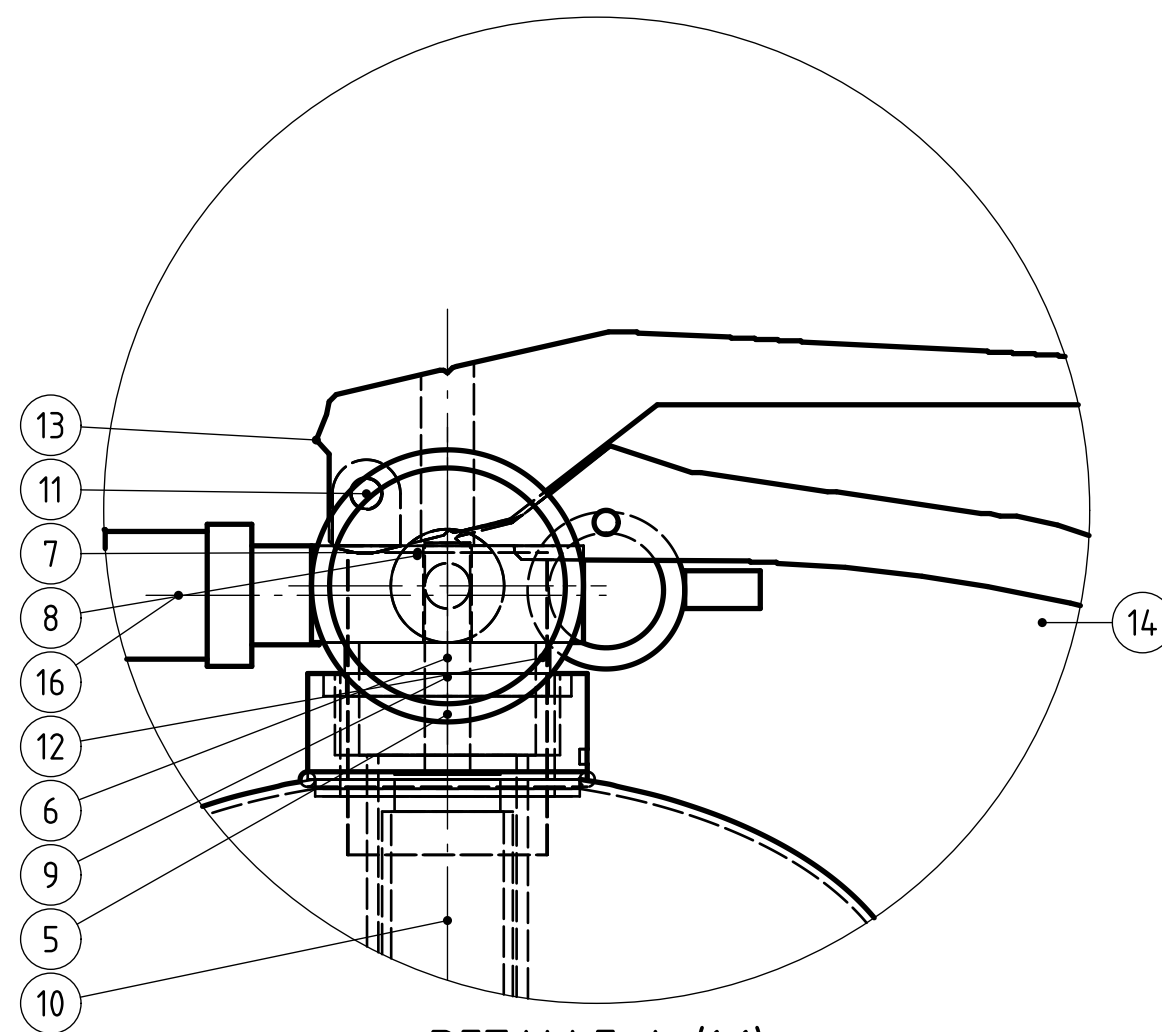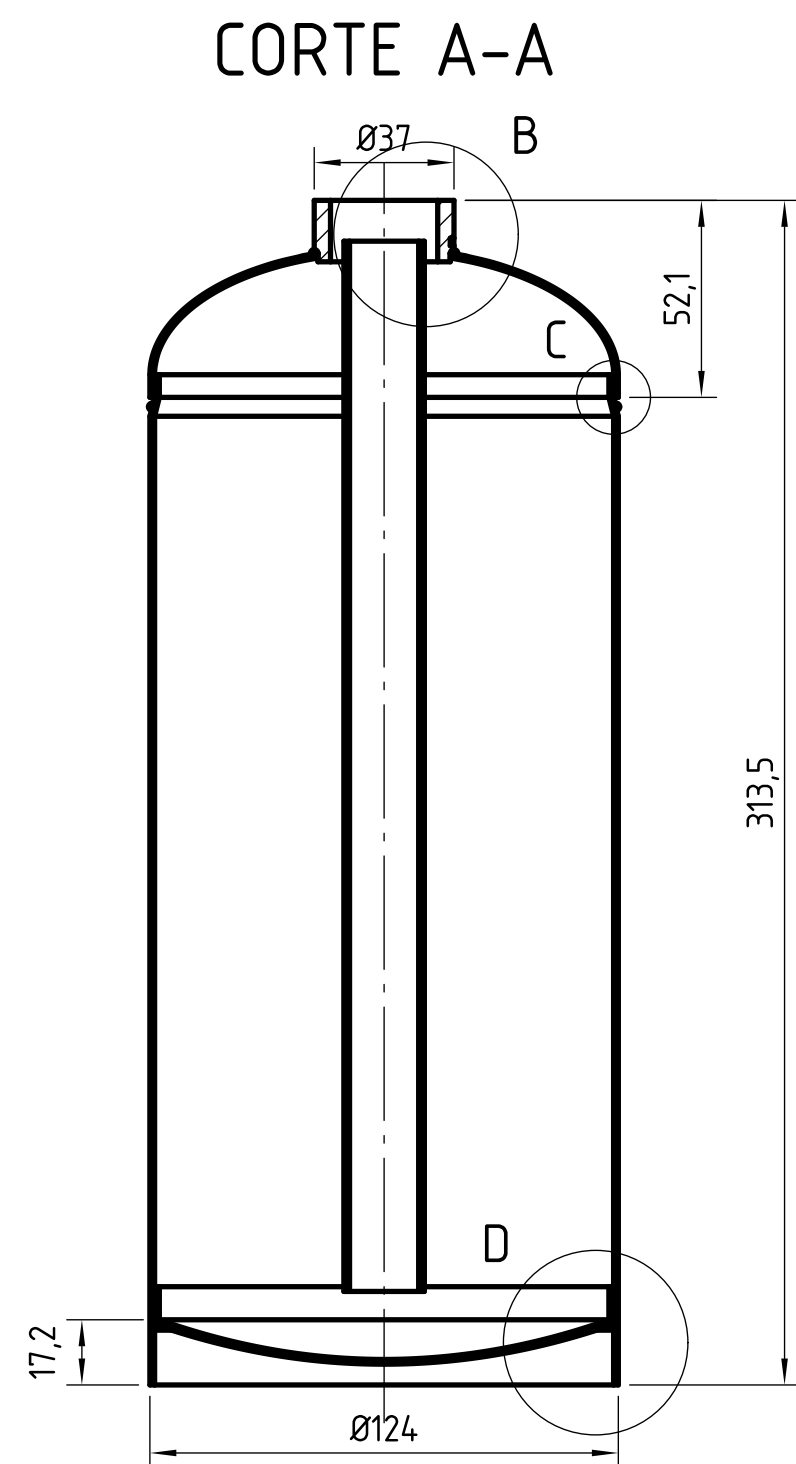


DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas

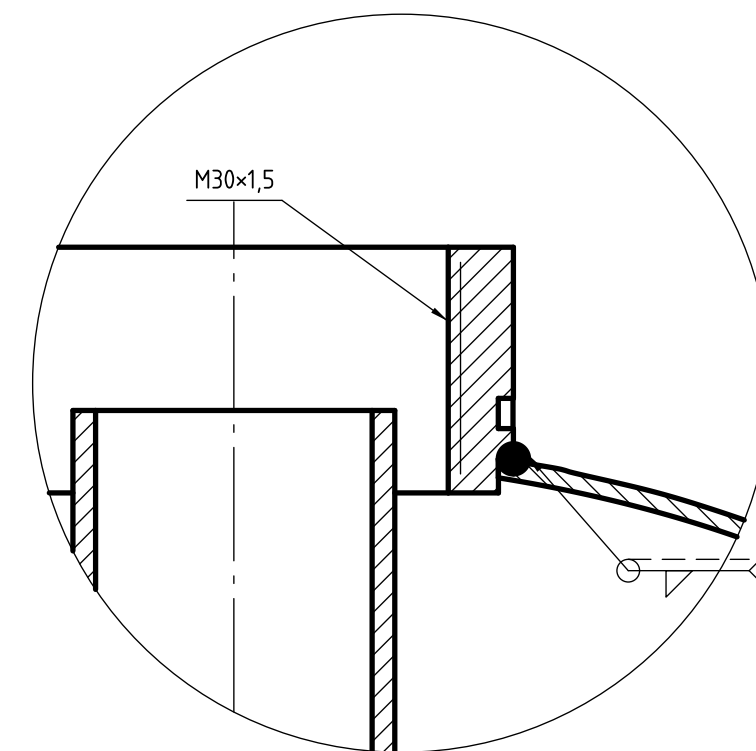


DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca

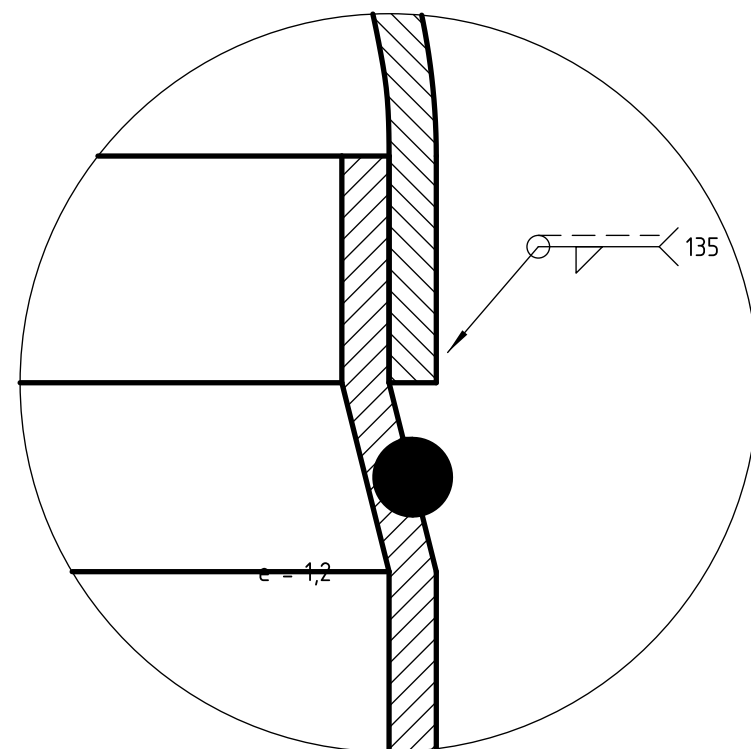

DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula

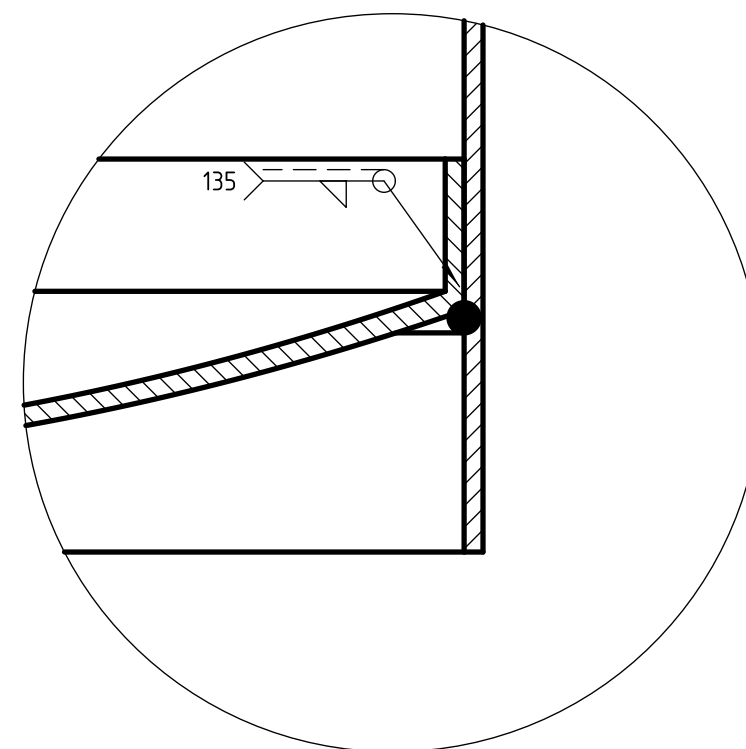

DETALLE D (2:1)
Fondo encastrado y pollera

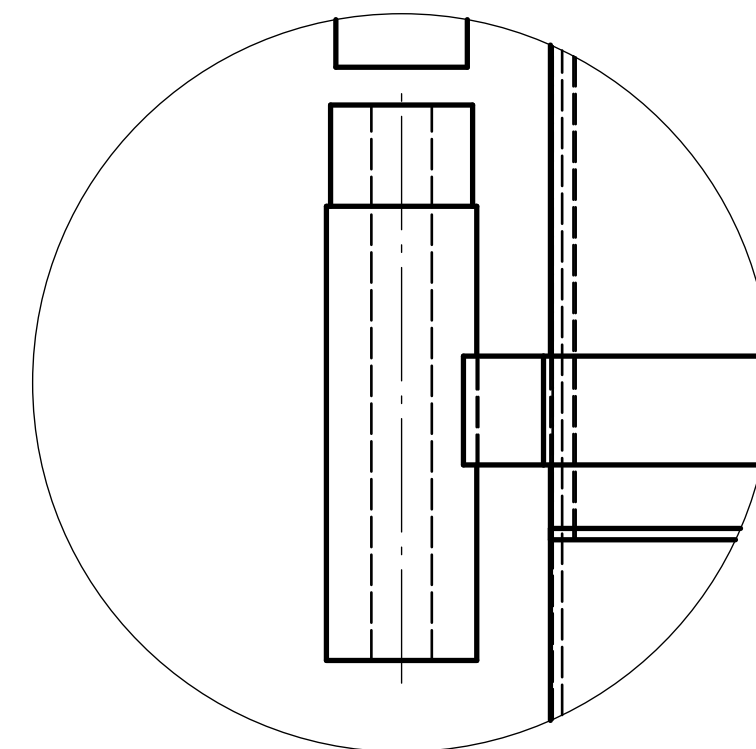

DETALLE E (1:1)
Tobera y portatobera

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó			Extintor ABC 2,5 kg Corte A-A del recipiente y detalles	Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
1:2	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m	A2			2 / 4	es
		Tipo de documento	N° de plano		
		Corte y detalles	FL_MAT_ABC_2.5kg		

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR ABC 2,5 KG	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	2,5 kg
Peso cargado (kg)	4,60
Altura (mm)	359 (catálogo: 415)
Ancho (mm)	199 (catálogo: 220)
Profundidad (mm)	127 (catálogo: 125)
Tiempo de descarga (s)	9/12
Alcance (m)	3/4
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	3,5
Soporte vehicular	Opcional
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3523
Agente extintor (grado)	ABC 60
Potencial extintor	3A-20B:C
Gas impulsor	N ₂ seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	3,5
Diámetro exterior del recipiente (mm)	124
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	2 kg
Carga nominal de agente	2,5 kg
Masa cargada calculada	4,5 kg
Peso cargado según catálogo	4,6 kg
Diferencia	-2,2 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 4.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 2,5 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 2,5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN – IRAM 3525 POR ANALOGÍA			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3525 3.2.1 a	chapa de acero ≥ 0,71 mm	1,25 mm	cumple
3525 3.2.2.1	como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales	1 longitudinal + 2 transversales	cumple
3525 3.3.2	traba con precinto identificado	pasador con anilla y precinto FLAMA	cumple
3525 4.1.3	boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm	M30x1,5 (Ø int. 28,4)	cumple
3525 3.9	manija para el transporte manual	manija fija de la válvula	cumple
3525 4.2.1	manga ≥ 350 mm con el terminal	≈ 312 mm	verificar
3525 3.10	soporte firme para la manga	suncho portatobera	cumple

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca inferior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.


ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación


Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala		Método de proyección	Extintor ABC 2,5 kg	Edición	Fecha de emisión
-		 ISO E		0	28/09/2026
Tolerancias generales			Datos técnicos y normativa aplicable	Hoja	Idioma
ISO 2768-m				3 / 4	es
Formato			Tipo de documento	N° de plano	
A3			Especificaciones y normas	FL_MAT_ABC_2.5kg	


R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

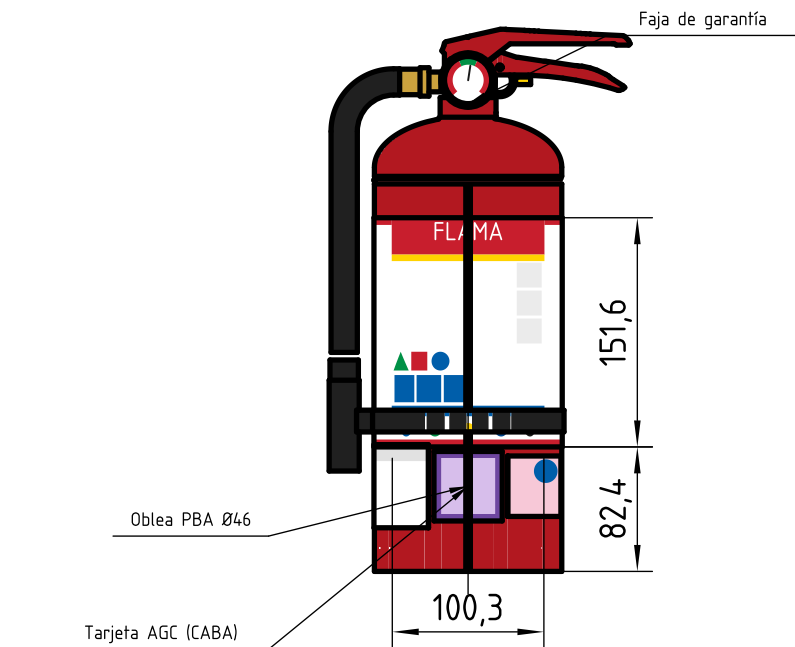

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GSI a 180° (posterior).



ÚNICO SELLO OFICIAL

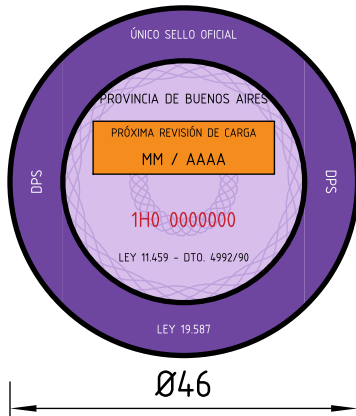

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Preinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y preinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAR 3517-2 9.4.13), con la ind. FLAMA y el lote (IRAR 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 x 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA



10.1177/1043986215580808

Tarjeta de Identificación de Extintor	AGC - BA Ciudad
Domicilio instalación:	
Empresa fabricante:	
Empresa recargadora:	
Venc. mantenim.:	
Fecha fab. / N° tarjeta	
Venc. VU / Agente:	
Capacidad / Extintor N°:	

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años [349/07 art. 26]. Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

Letra de instrucciones 3,8 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg; 3-8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central $\leq 108^\circ$, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia $\geq 0,35$ N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).