

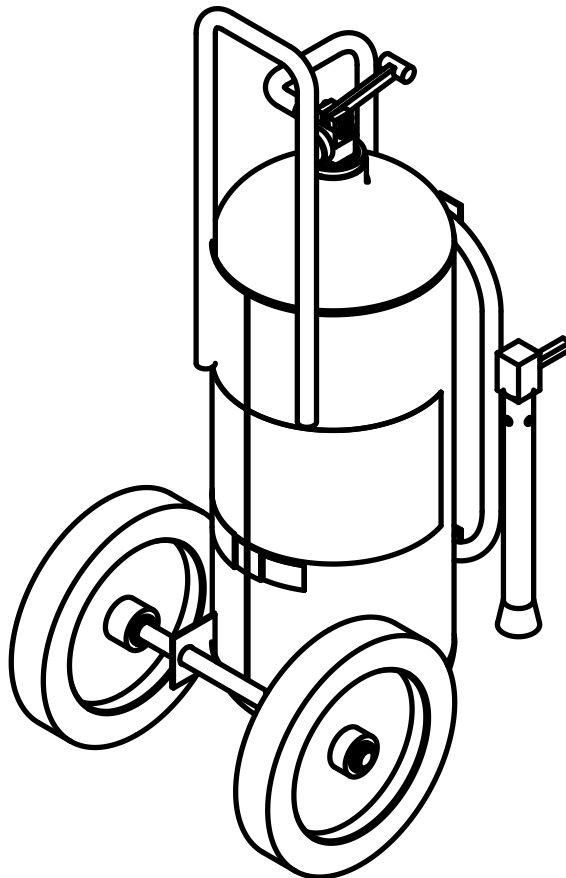
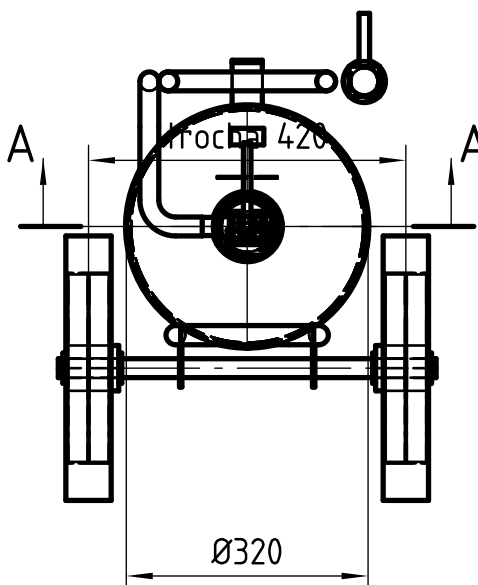
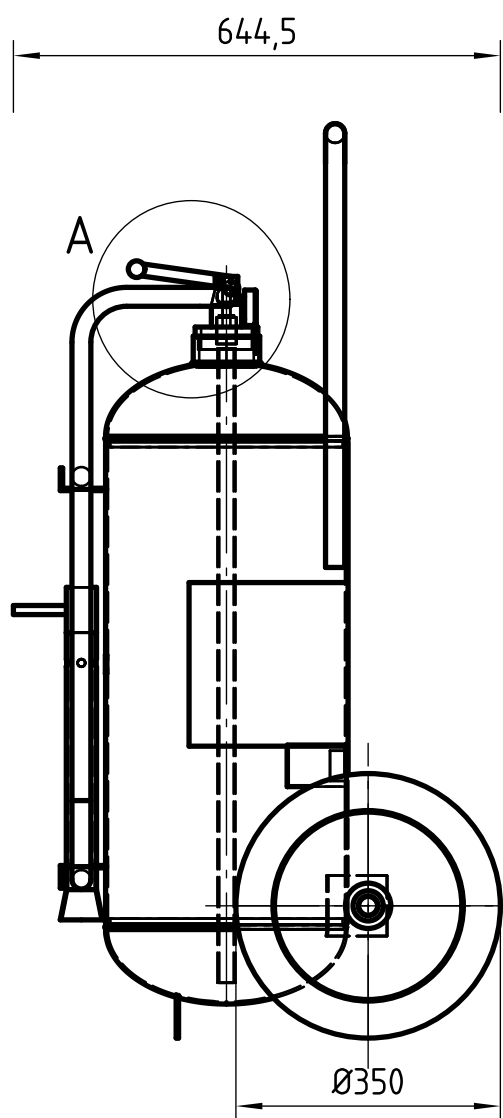
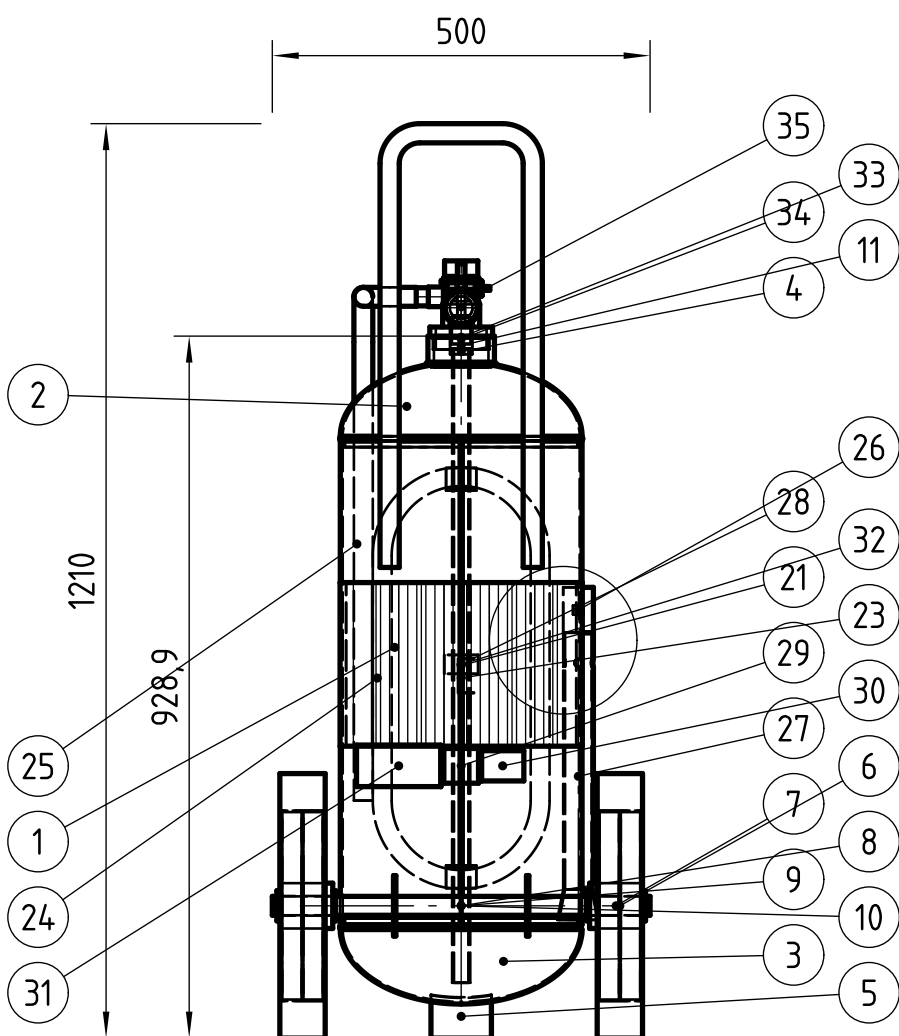


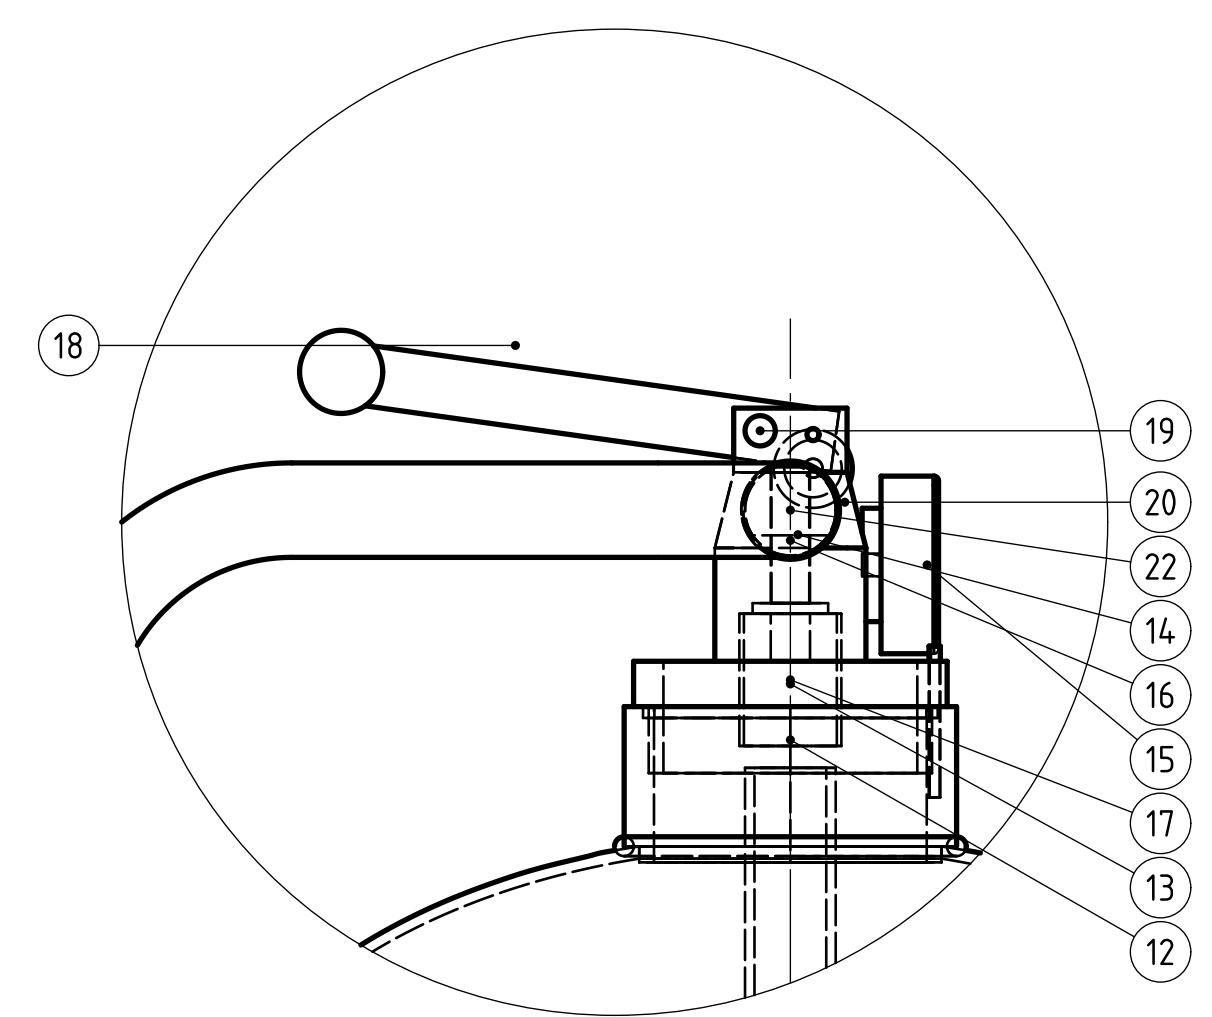


ISOMETRÍA

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.


35	1	Precinto de fábrica	AFFF50-35	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
34	1	Faja de garantía válvula-cuello	AFFF50-34	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
33	1	Junta tórica de asiento	AFFF50-33	NBR 70 Shore A	0,003	cambio c/recarga
32	1	Etiqueta de n° de serie GS1	AFFF50-32	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
31	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	AFFF50-31	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
30	1	Estampilla IRAM de conformidad	AFFF50-30	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
29	1	Oblea de fabricación (PBA)	AFFF50-29	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
28	1	Etiqueta / placa de características	AFFF50-28	Vinilo autoadhesivo laminado	0,055	IRAM 3534
27	1	Lanza espumígena	AFFF50-27	Polipropileno	0,102	
26	1	Válvula esférica	AFFF50-26	Latón cromado	0,41	
25	1	Manguera	AFFF50-25	Caucho sintético	0,335	
24	1	Manguera (tramo enrollado)	AFFF50-24	Caucho sintético	0,492	
23	1	Ganchos portamanguera (2)	AFFF50-23	Chapa LAC del cuerpo (orilla) plegada	0,175	soldados adelante
22	1	Racor de manguera	AFFF50-22	Latón	0,061	
21	1	Caño de pesca (sifón)	AFFF50-21	Tubo PVC rígido	0,198	
20	1	Pasador de seguridad	AFFF50-20	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
19	1	Eje de palanca	AFFF50-19	Acero inox. AISI 304	0,019	
18	1	Palanca de accionamiento	AFFF50-18	Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada	0,28	
17	1	Resorte de válvula	AFFF50-17	Alambre acero inox. AISI 302	0,009	cierre del vástago
16	1	Vástago	AFFF50-16	Latón	0,031	con junta tórica
15	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
14	1	Cuerpo de válvula	AFFF50-14	Latón forjado	0,919	
13	1	Collarín de válvula	AFFF50-13	Latón forjado	0,189	
12	1	Espiga roscada	AFFF50-12	Latón forjado	0,13	
11	1	Manija del carro	AFFF50-11	Caño acero SAE 1010 Ø25,4×1,6	1,25	soldada al recipiente
10	1	Soportes del eje (2)	AFFF50-10	Chapa LAC del cuerpo (orilla)	0,291	soldados al recipiente
9	1	Arandelas de tope (4)	AFFF50-09	Acero SAE 1010 Ø40 × Ø26 × 4	0,091	compradas
8	1	Eje de ruedas	AFFF50-08	Barra acero SAE 1045 Ø25	1,93	comprado
7	2	Llanta con cubo	AFFF50-07	Chapa acero SAE 1010	2,82	
6	2	Neumático macizo	AFFF50-06	Caucho	3,34	llanta metálica
5	1	Tercera pata	AFFF50-05	Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg)	0,11	soldada al fondo, adelante
4	1	Cuello roscado	AFFF50-04	Acero SAE 1010	0,608	R BSP 2 1/2"-11 h
3	1	Fondo	AFFF50-03	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	3,34	embutido
2	1	Cúpula	AFFF50-02	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	3,14	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	AFFF50-01	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2	16	costura long. MAG
Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
		Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó			Denominación	Ver lista de piezas		
Aprobó			Extintor AFFF 50 l sobre ruedas		Edición	Fecha de emisión
Escala	1:10	Método de proyección	Agente: Agua + espuma AFFF		0	28/09/2026
					Hoja	Idioma
		ISO E			1 / 4	es
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento		N° de plano	
ISO 2768-m		A2	Plano de conjunto		FL_MAT_AFFF_50I	

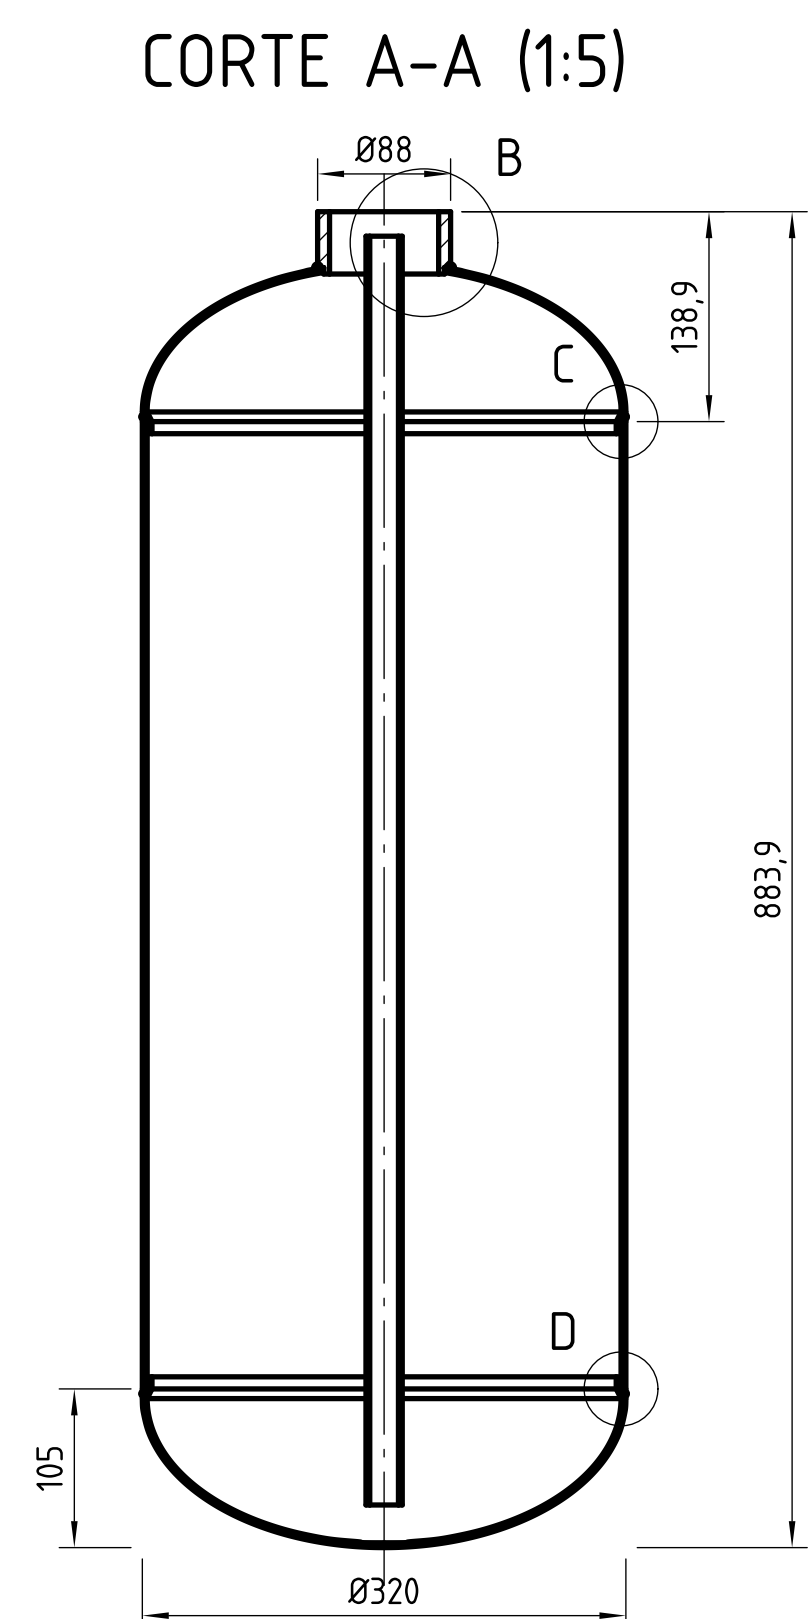


DETALLE A (1:2)
Válvula, manómetro y palanca (vista lateral)

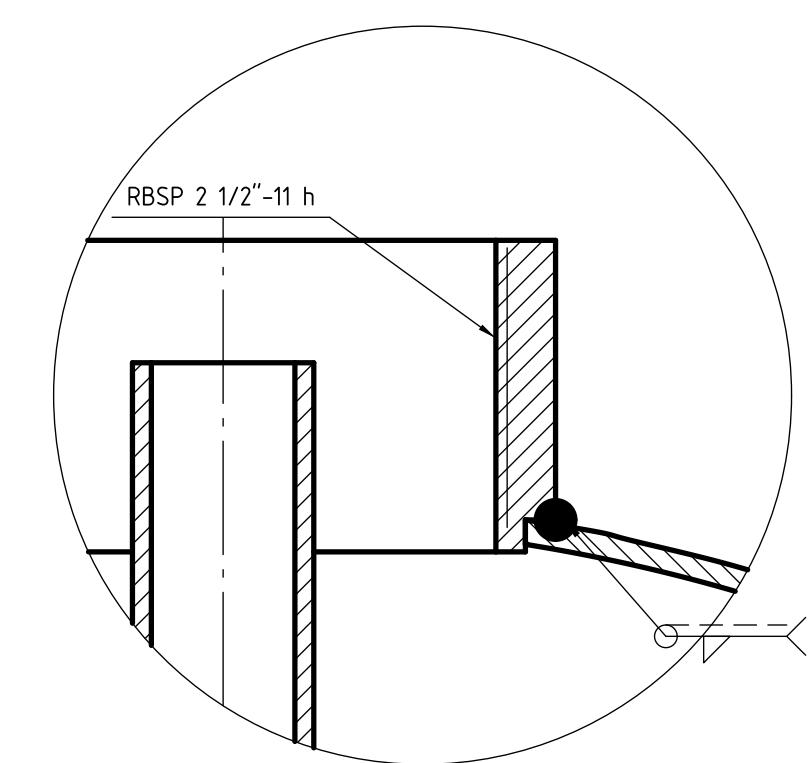


DETALLE B (1:1)
Cupla soldada

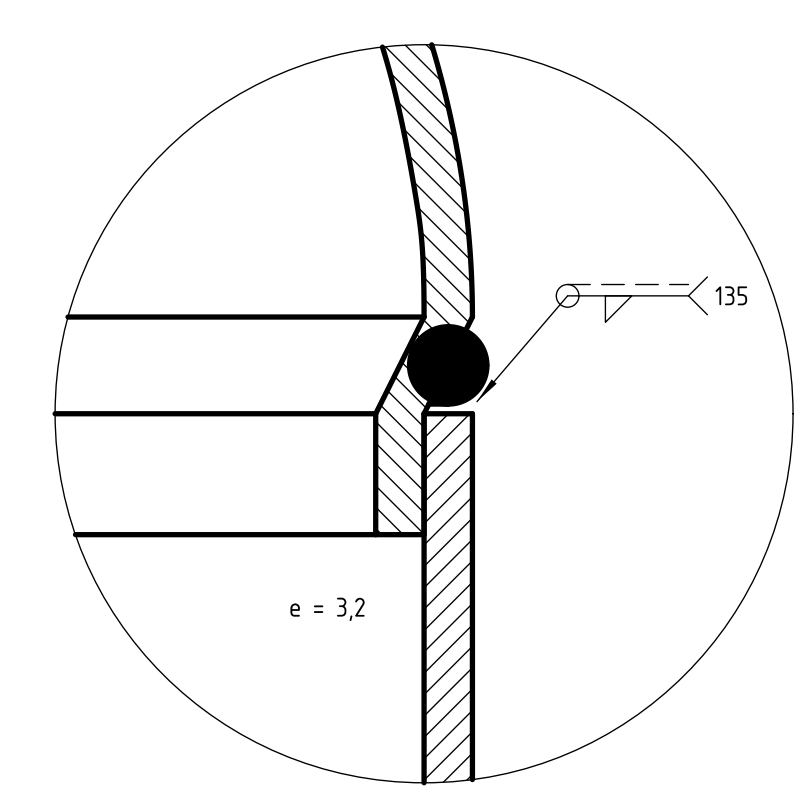

DETALLE C (2:1)
Casquete con borde reducido y tope

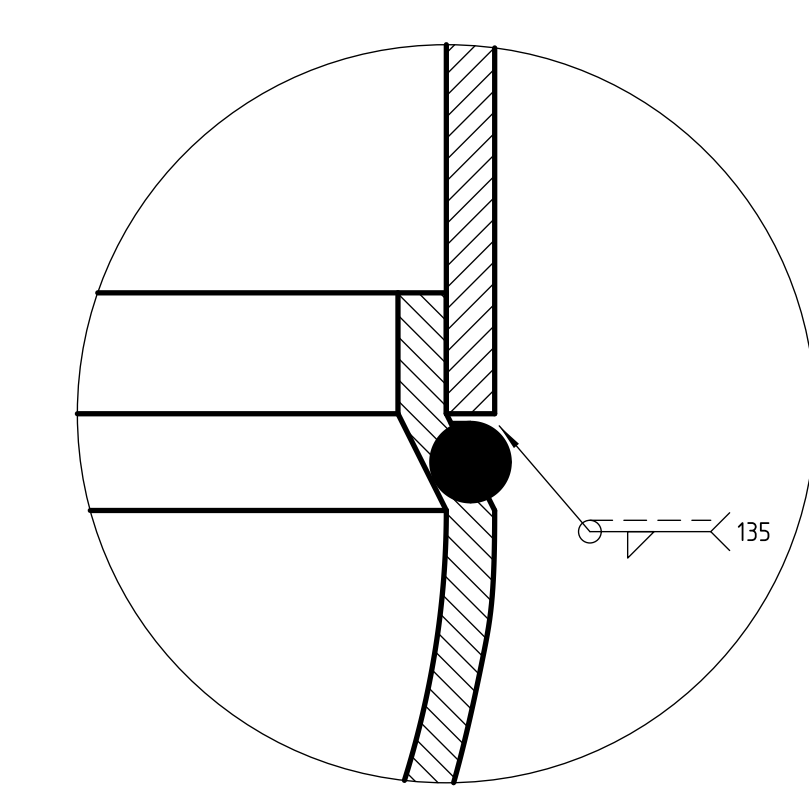

DETALLE D (2:1)
Casquete inferior con borde reducido

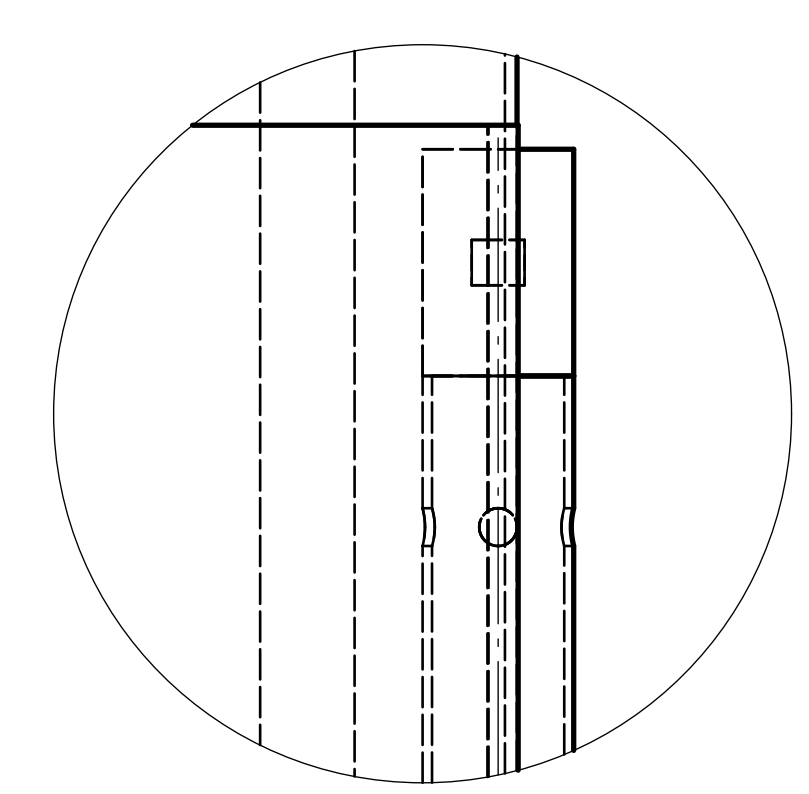

DETALLE E (1:2)
Válvula esférica y tobera

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Extintor AFFF 50 l sobre ruedas	Ver lista de piezas
Escala	Método de proyección		Corte A-A del recipiente y detalles	Edición
1:5	ISO E			0
Tolerancias generales	Formato		Nº de plano	Idioma
ISO 2768-m	A2		Corte y detalles	es
				FL_MAT_AFFF_50l

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	50 dm³
Peso cargado (kg)	100
Altura (mm)	1210 (catálogo: 1210)
Ancho (mm)	500 (catálogo: 466)
Profundidad (mm)	644 (catálogo: 670)
Tiempo de descarga (s)	130
Alcance (m)	6/7
Rango temperatura (°C)	-10 a 50
Presión de servicio (MPa)	0,8
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	350
Longitud de manga (m)	5
Norma IRAM agente extintor	3515
Norma IRAM extintor	3541
Trocha entre centros de rueda (mm)	420 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 400)
Ancho de banda de la rueda (mm)	60 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 50)
Agente extintor (grado)	Premezcla AFFF 3 %
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	Aire comprimido
Volumen interior del recipiente (dm³)	61,8
Diámetro exterior del recipiente (mm)	320
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	42,48 kg
Carga nominal de agente (1 kg/l)	50 kg
Masa cargada calculada	92,48 kg
Peso cargado según catálogo	100 kg
Diferencia	-7,5 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 11.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 50 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula G763 y manómetro con cubremanómetro medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor rodante 50 kg R1». Tren de rodaje según IRAM 3550 tabla III (Fadesa no cumple la banda ≥ 50): ancho y profundidad resultan de la trocha; altura del catálogo (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN – IRAM 3550 (SOBRE RUEDAS) (ANALOGÍA)

Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3550 4.1.3.2	espesor de chapa ≥ 2,9 mm (Ø ≤ 320)	3,2 mm, Ø320	cumple
3550 4.8.2	tabla III: rueda Ø ≥ 300, banda ≥ 50, trocha ≥ 400	Ø350, banda 60, trocha 420	cumple
3550 3.12.1	ruedas metálicas, con caucho o cubierta neumática	llanta de chapa + caucho / neumático	cumple
3550 3.4.2	traba con precinto	pasador Ø3,2 con anilla y precinto	cumple
3550 3.8.1	manga de una sola pieza	5 m, una pieza	cumple
3550 3.8.2	soporte firme para la manga	2 ganchos soldados adelante, manga enrollada	cumple
3550 3.12.3	estable y manejable por un operador	3 apoyos: 2 ruedas atrás + pata adelante; manija	cumple
3550 6.1.1	tren rodante soldado antes de formar el lote	soldado en el puesto 8, antes de la PH (9)	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3515

Norma IRAM extintor: IRAM 3541

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca inferior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-		
Revisó			Denominación	Material		
Aprobó				Ver lista de piezas		
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión	
				0	28/09/2026	
-		 ISO E		Hoja	Idioma	
				3 / 4	es	
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	N° de plano		
ISO 2768-m		A3		FL_MAT_AFFF_50l		

FLAMA S.A.		
Extintor AFFF 50 l sobre ruedas		
Datos técnicos y normativa aplicable		
Especificaciones y normas		

A

B

C

D

E

F

G

H



ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 603 × 217 mm (panel central 302 = arco 108° + alas 151) - ESC. 1:2,5

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

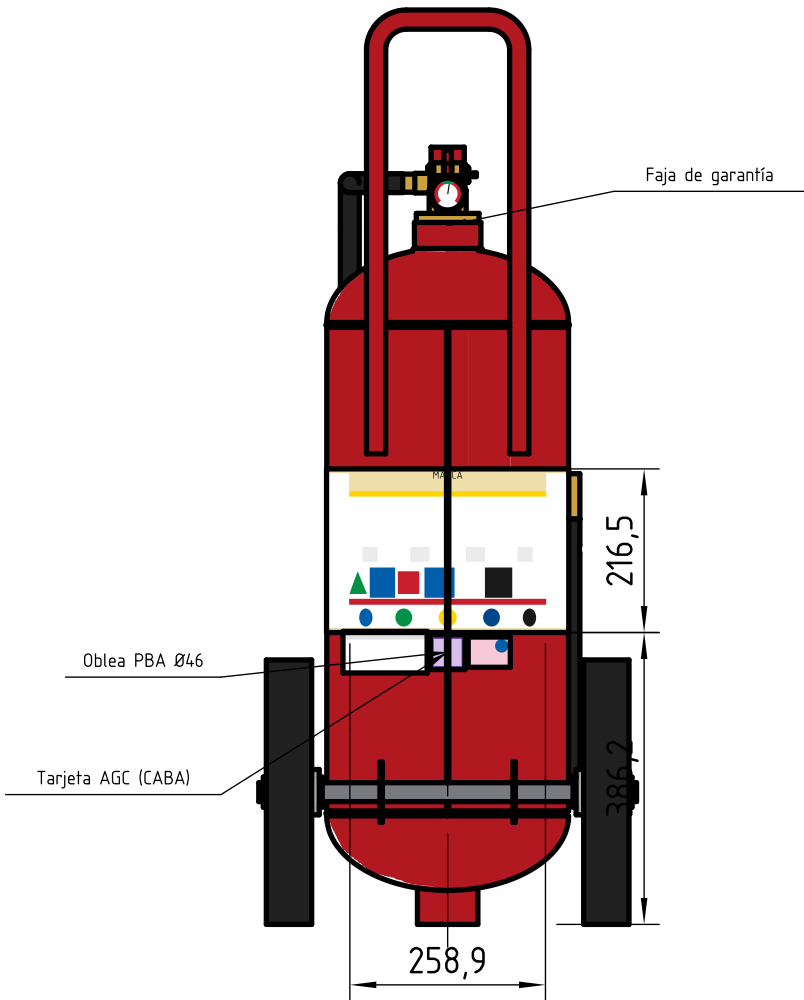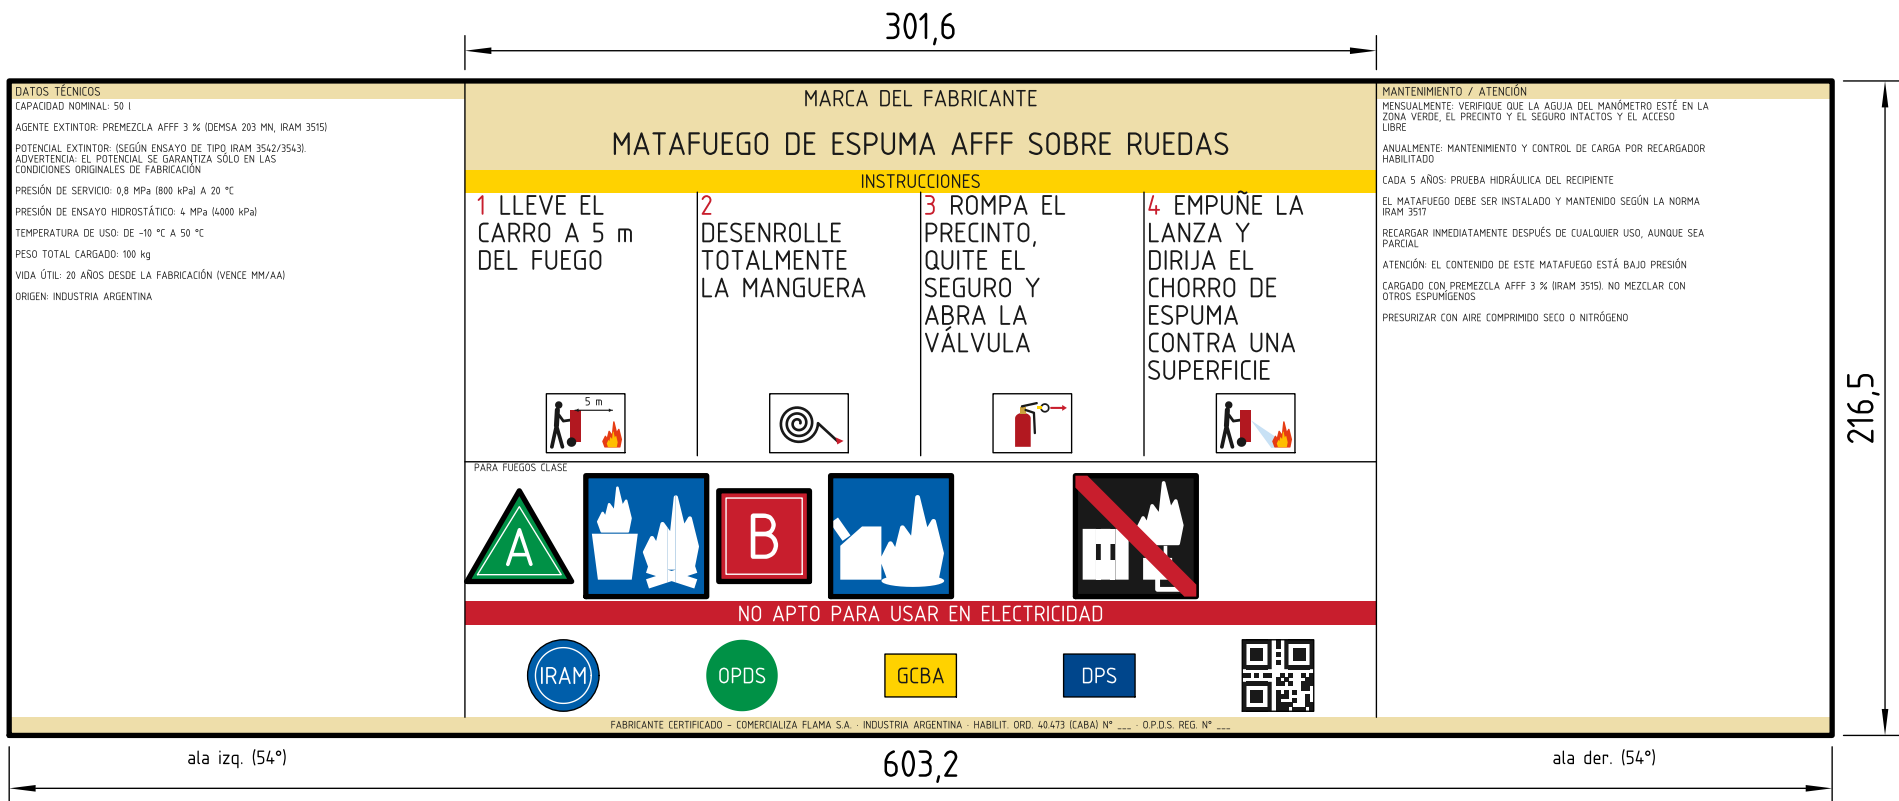

Cuerda 259 = panel central (arco 108° = 302 mm desarrollados), colores reales
Carro: etiqueta del lado de la manija, hacia el operador; manga, ganchos y pala adelante. Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).



verde 01-1-150



rojo 03-1-050

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)



sólido




líquido



eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

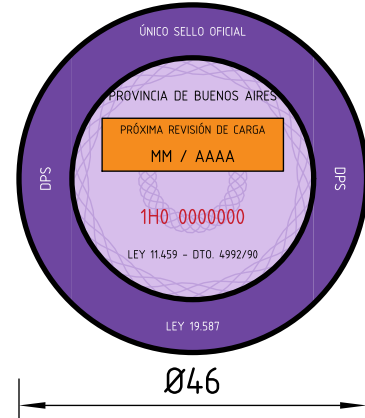

Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilche lila, imagen latente «vólido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio: Sello DPS: Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.; la provee el organismo al fabricante inscripto.

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO DE ESPUMA AFFF SOBRE RUEDAS	3534 2.2.1 2° y 3° a - mercado (fotos Georgia/Melisa)
1	C	Instrucciones	1 LLEVE EL CARRO A 5 m DEL FUEGO · 2 DESENNROLLE TOTALMENTE LA MANGUERA · 3 ROMPA EL PRECINTO, quite el seguro y abra la válvula · 4 EMPUNE LA LANZA Y DIRIJA EL CHORRO DE ESPUMA CONTRA UNA SUPERFICIE (con ilustrac.	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 - mercado (fotos Georgia/Melis)
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A · B (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A apto · B apto · C tachado (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	NO APTO PARA USAR EN ELECTRICIDAD	mercado (fotos Georgia/Melisa/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3541 5.2.4 p · Anexo R - mercado (fotos Georgia/Meli)
3	I	Capacidad nominal	50 l	3534 3° b
3	I	Agente extintor	PREMEZCLA AFFF 3 % (DEMSA 203 MN, IRAM 3515)	3523 7.13 e - mercado (fotos Georgia/Melisa/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	(SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543): ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	0,8 MPa (800 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	4 MPa (4000 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -10 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	100 kg	catálogo - control de carga IRAM 3517-2
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisa/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 - mercado (fotos Georgia/Mel)
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	CARGADO CON PREMEZCLA AFFF 3 % (IRAM 3515). NO MEZCLAR CON OTROS ESPUMIGENOS	3523 5.2.4 n · 713 e
3	D	Gas	PRESURIZAR CON AIRE COMPRIMIDO SECO O NITRÓGENO	IRAM 3541
2	P	Pie	FABRICANTE CERTIFICADO - COMERCIALIZA FLAMA S.A. - INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ---- · O.P.D.S. REG. N° ----	3534 2.2.1 2° - Ord. 40.473 - Res. 522/07 - mercado
-	-	Nota	Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3541); FLAMA verifica estos campos en recepción	IRAM 3534

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO




* 60 × 40, fondo guilche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1110534»). La provee IRAM numerada sólo al licenciario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.


R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE



Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3541 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.




R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA

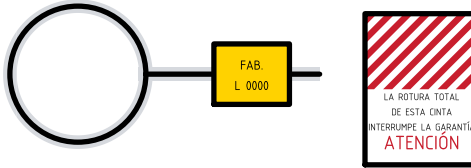

Precinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

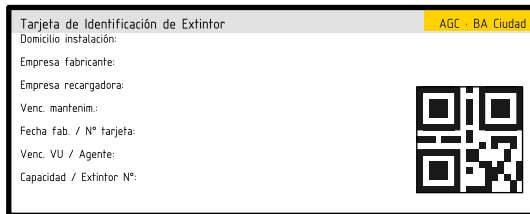

* 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3; masa total ± 9 kg; 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ± 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ± 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).