

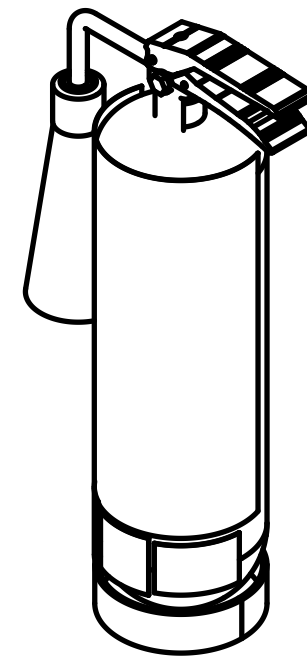
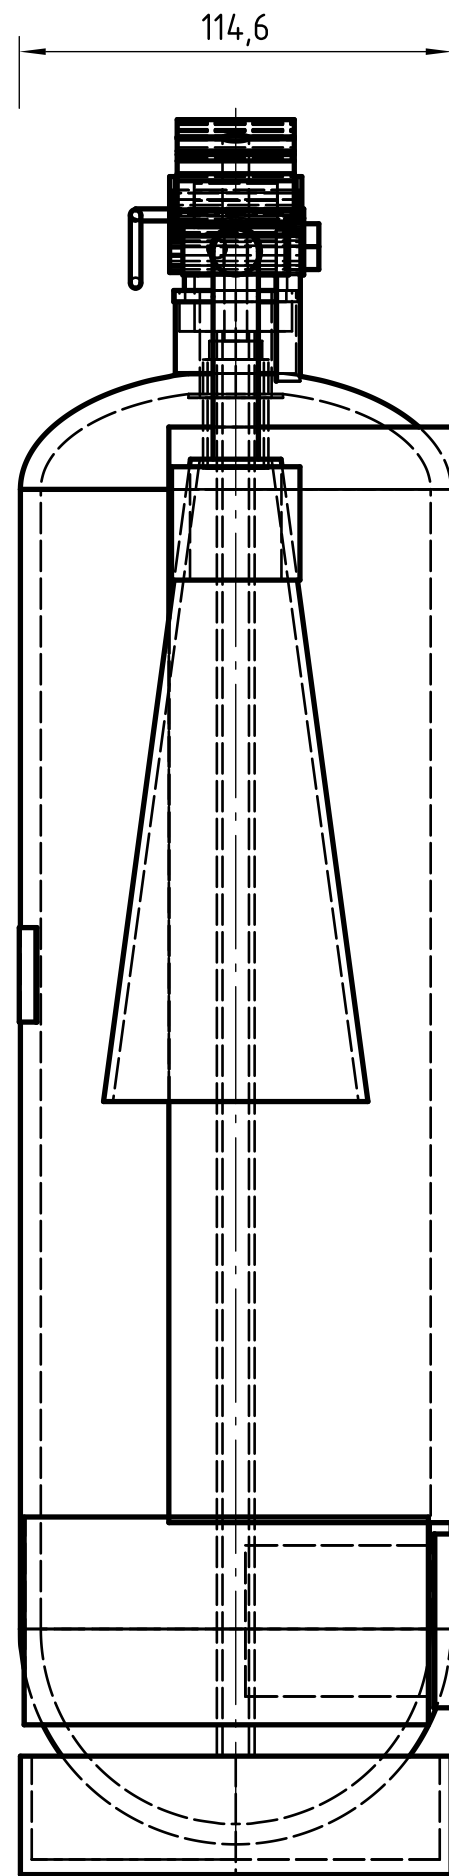
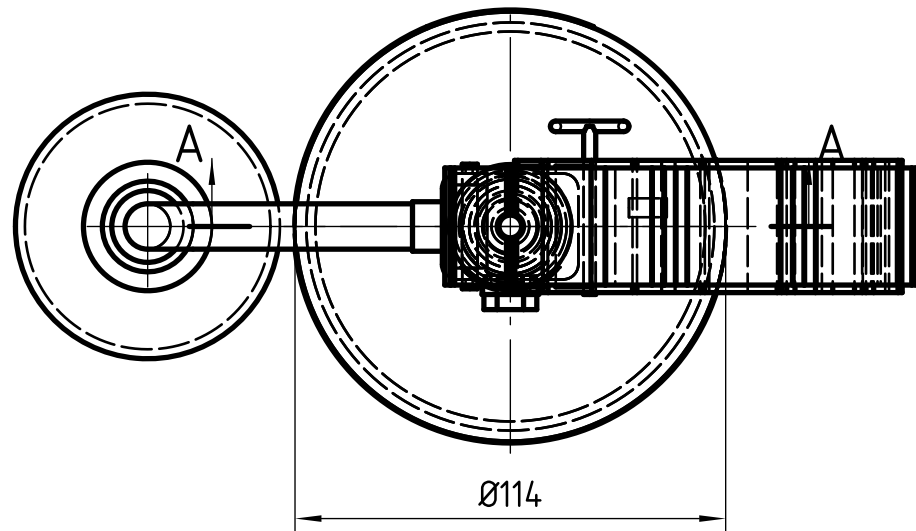
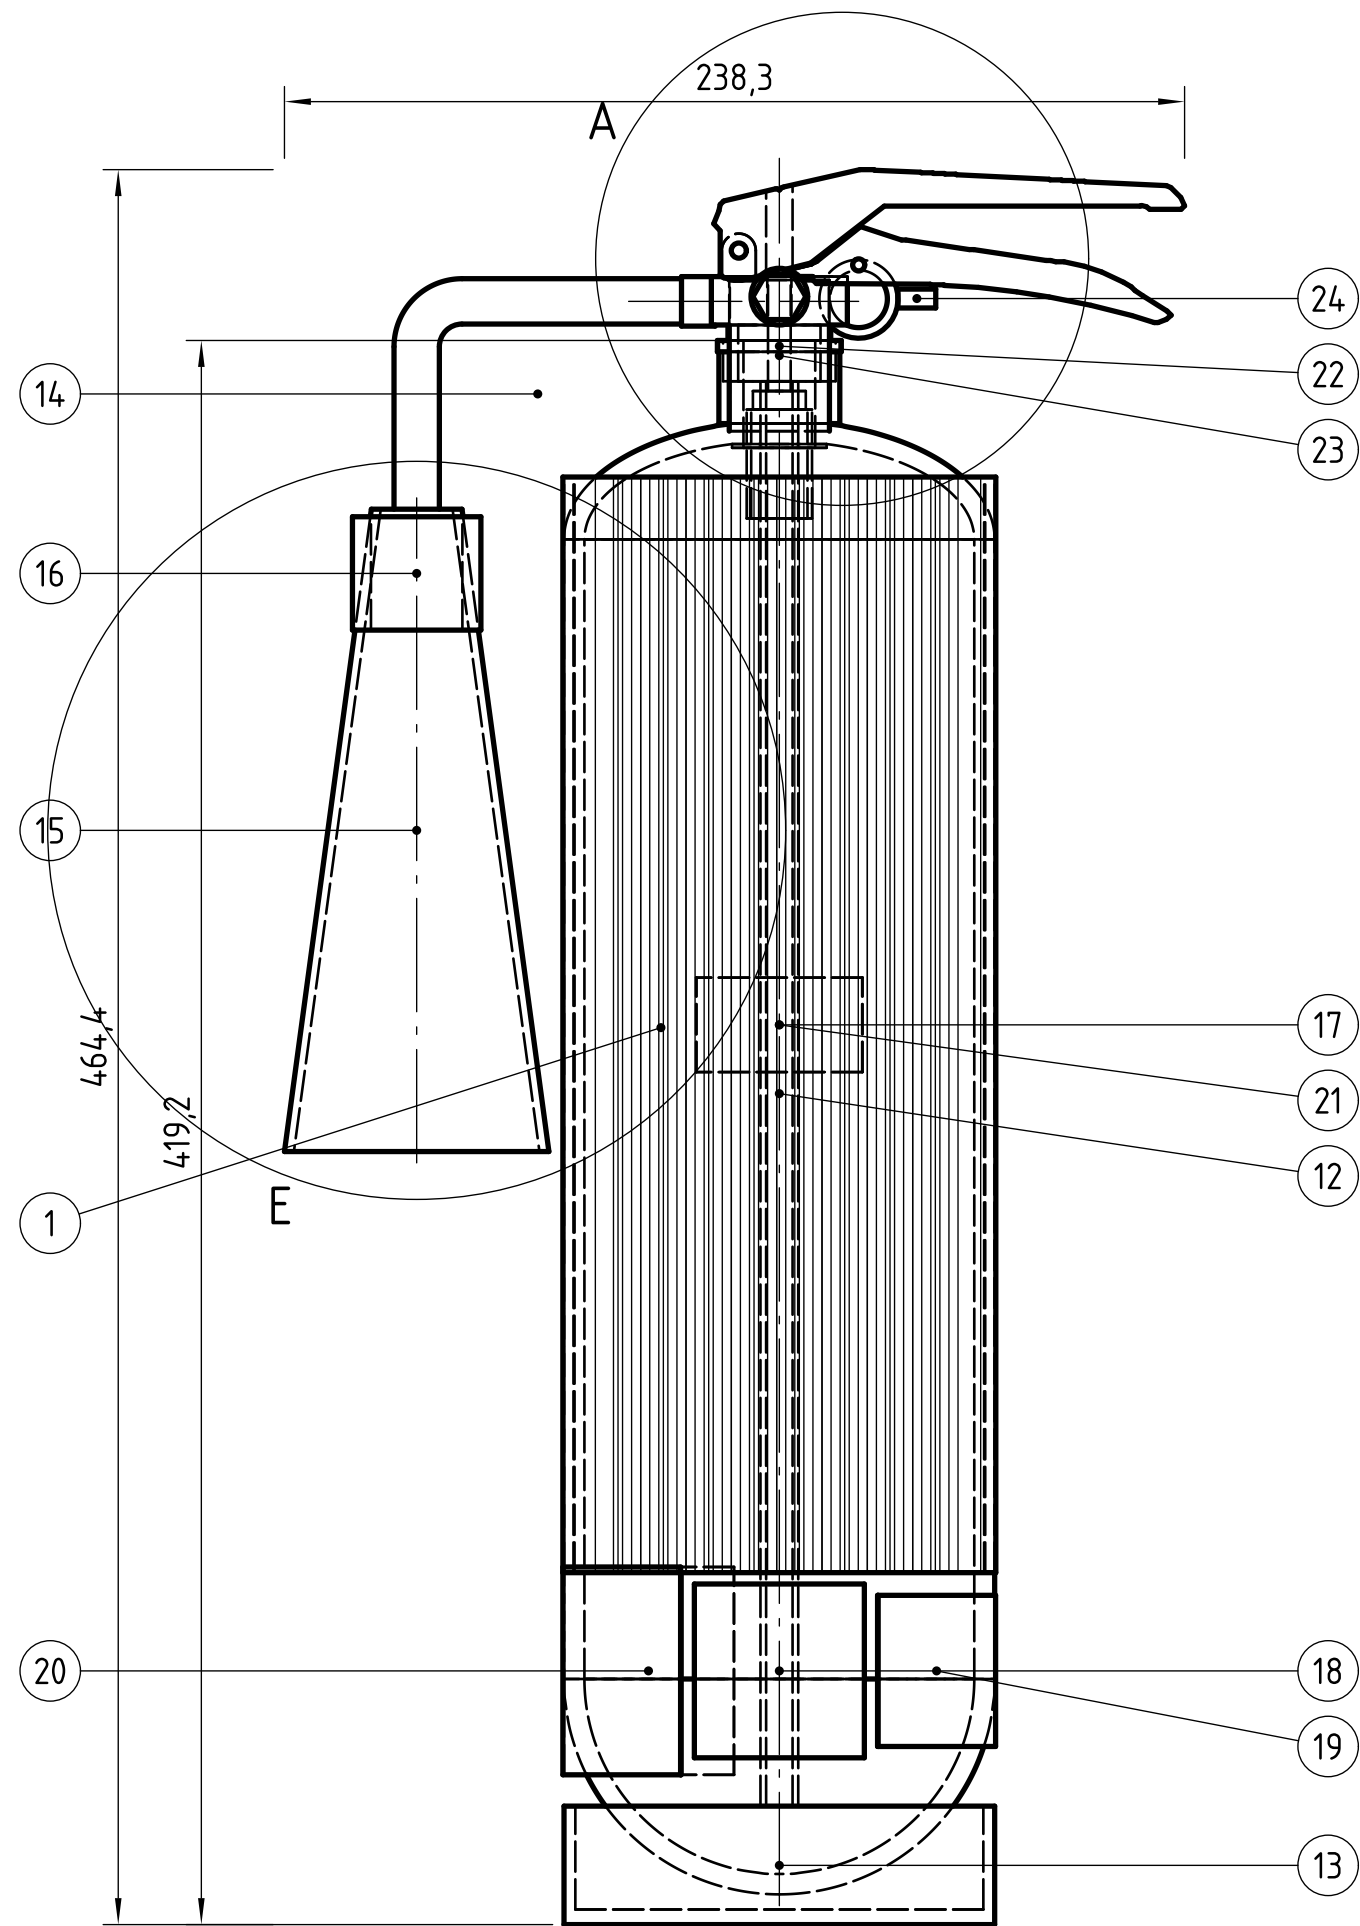


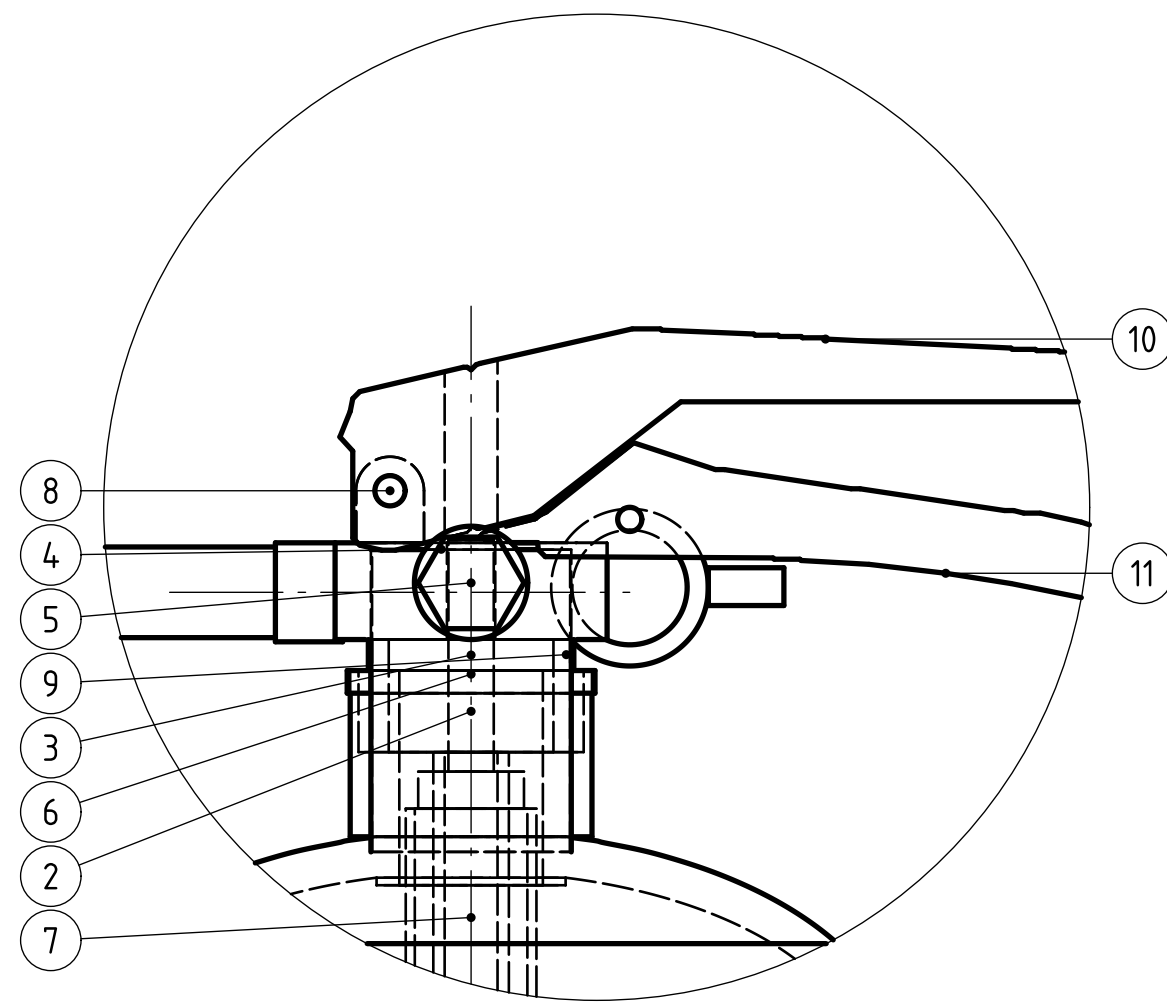


NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).

3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.


24	1	Precinto de fábrica	C022-24	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
23	1	Faja de garantía válvula-cuello	C022-23	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
22	1	Junta tórica de asiento	C022-22	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
21	1	Etiqueta de n° de serie GS1	C022-21	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
20	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	C022-20	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
19	1	Estampilla IRAM de conformidad	C022-19	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
18	1	Oblea de fabricación (PBA)	C022-18	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
17	1	Etiqueta / placa de características	C022-17	Vinilo autoadhesivo laminado	0,026	IRAM 3534
16	1	Empuñadura	C022-16	Polipropileno	0,012	
15	1	Difusor (bocina)	C022-15	Poliétileno AD	0,056	aislante térmico y eléctrico
14	1	Brazo giratorio	C022-14	Tubo acero SAE 1010	0,048	
13	1	Pie de apoyo	C022-13	Poliétileno AD	0,066	
12	1	Caño de pesca (sifón)	C022-12	Tubo aluminio	0,041	
11	1	Manija de transporte	C022-11	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,076	
10	1	Manija de accionamiento	C022-10	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,096	
9	1	Pasador de seguridad	C022-09	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
8	1	Eje de palanca	C022-08	Acero inox. AISI 304	0,003	
7	1	Resorte de válvula	C022-07	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
6	1	Vástago	C022-06	Latón	0,014	con junta tórica
5	1	Disco de seguridad	C022-05	Latón / disco de cobre	0,01	rotura 18 a 21 MPa
4	1	Cuerpo de válvula	C022-04	Latón forjado	0,134	
3	1	Collarín de válvula	C022-03	Latón forjado	0,007	
2	1	Espiga roscada	C022-02	Latón forjado	0,03	
1	1	Cilindro sin costura	C022-01	Tubo acero 34CrMo4 sin costura e=5,4	5,77	cuello integral
Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
		Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó			Denominación		Material	
Aprobó			Extintor CO ₂ 2 kg		Ver lista de piezas	
Escala	1:2	Método de proyección	ISO E		Edición	Fecha de emisión
					0	28/09/2026
			Agente: Dióxido de carbono		Hoja	Idioma
					1 / 4	es
Tolerancias generales	ISO 2768-m	Formato	A2	Tipo de documento	N° de plano	
				Plano de conjunto	FL_MAT_CO2_2kg	

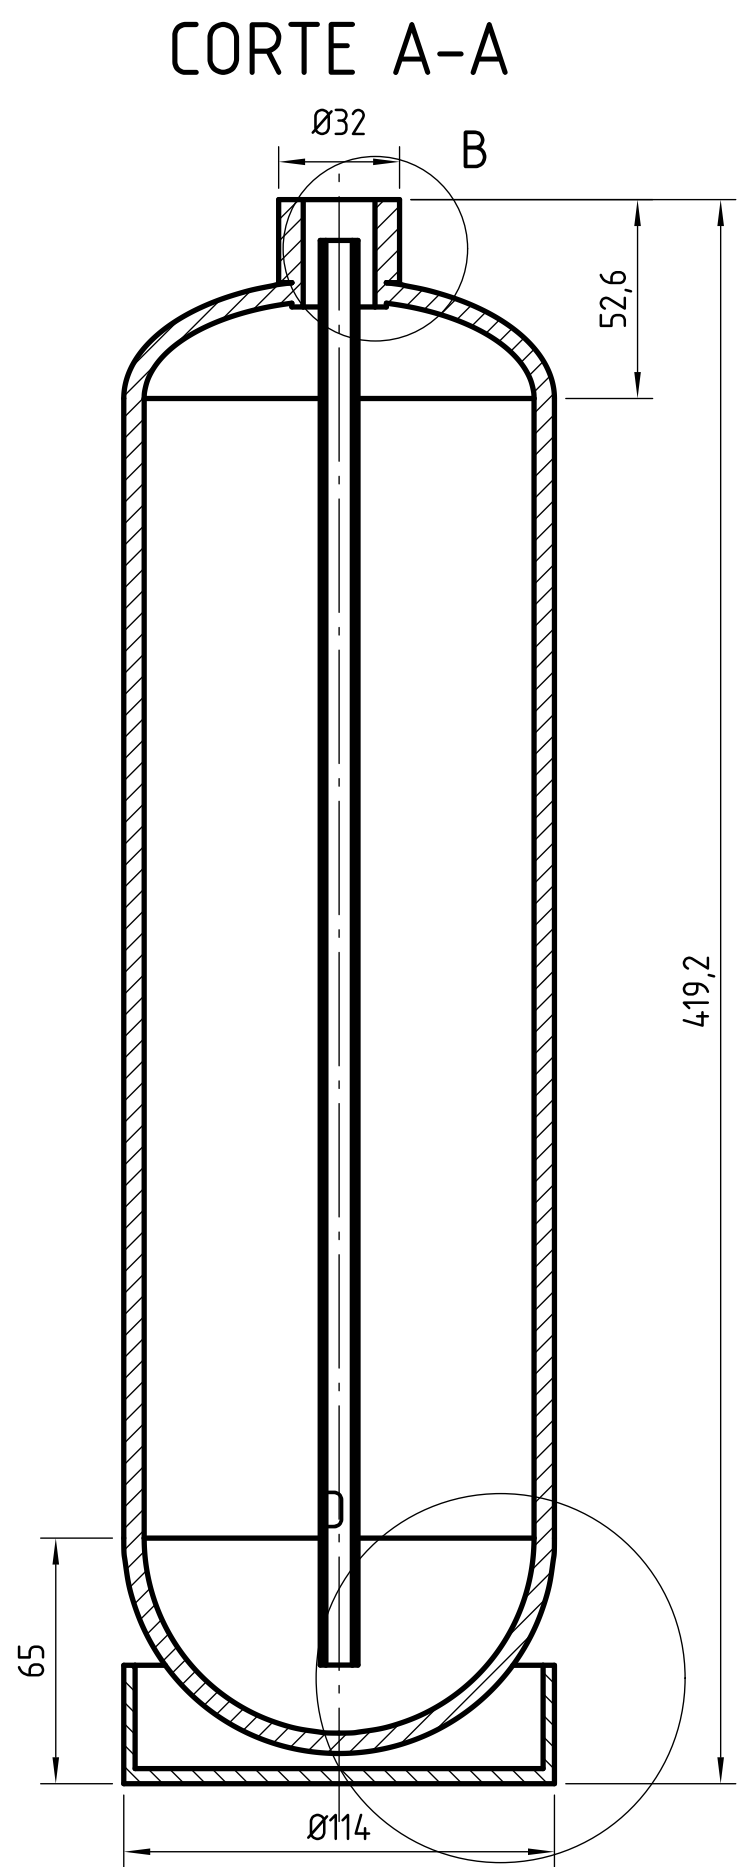


DETALLE A (1:1)
Válvula, disco de seguridad y manijas

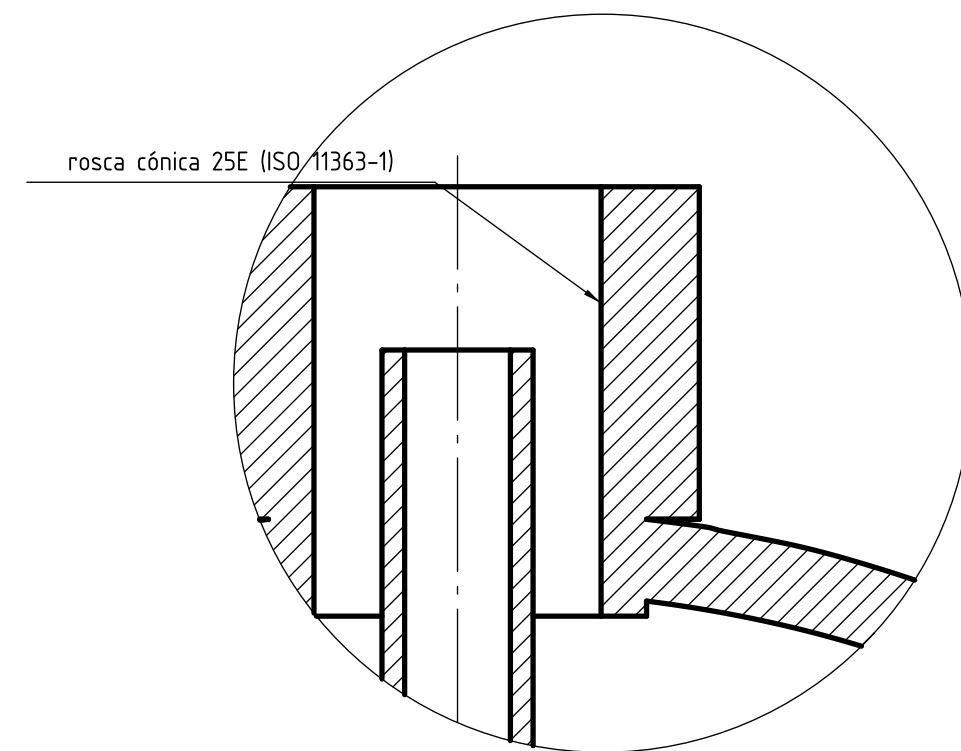

DETALLE B (2:1)
Cuello roscado

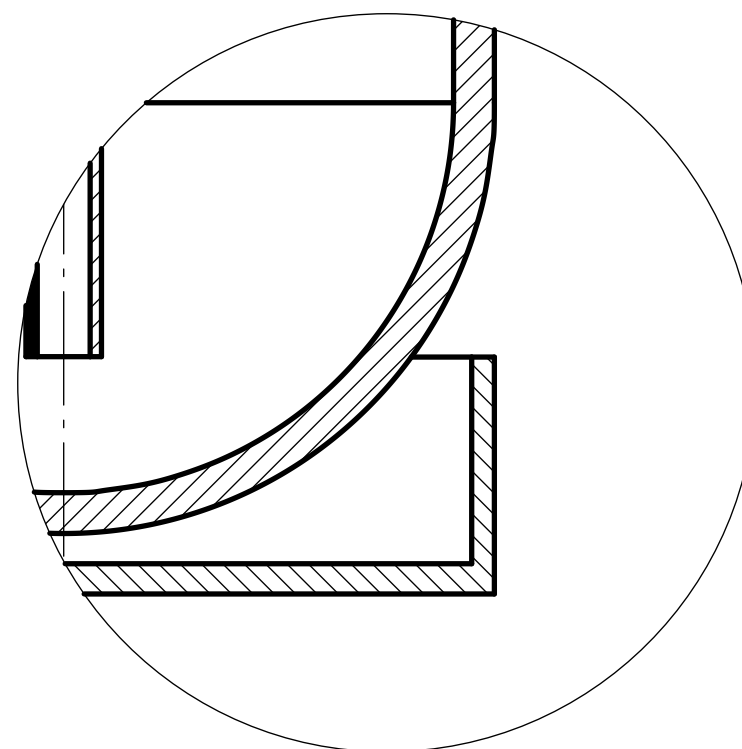

DETALLE D (1:1)
Fondo y pie de apoyo

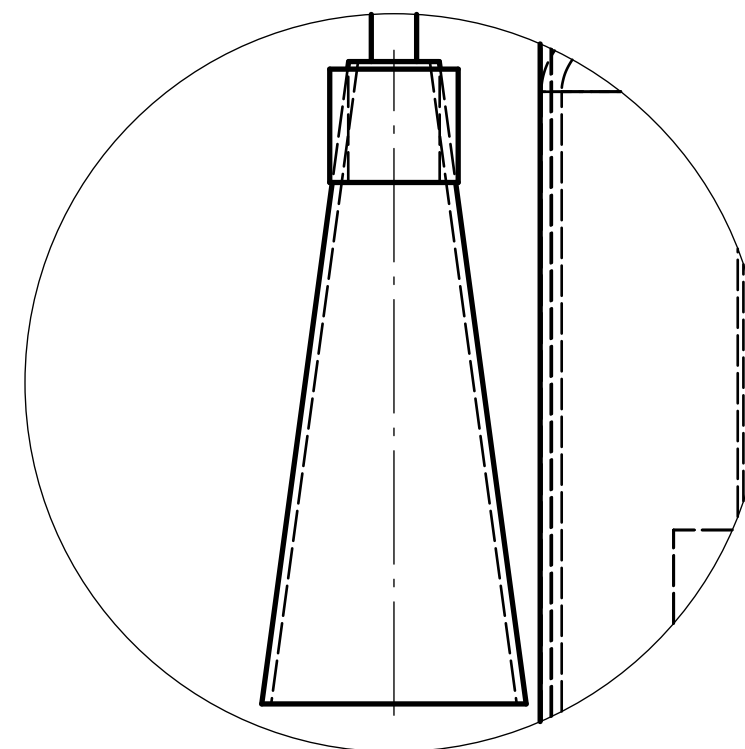

DETALLE E (1:2)
Difusor

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-		
Revisó				Material	Ver lista de piezas	
Aprobó				Edición		Fecha de emisión
Escala	Método de proyección			0		28/09/2026
1:2	 ISO E			2 / 4		es
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	Nº de plano		
ISO 2768-m		A2		FL_MAT_C02_2kg		
			Corte y detalles			

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR CO₂ 2 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	2kg
Peso cargado (kg)	9
Altura (mm)	464 (catálogo: 520)
Ancho (mm)	238 (catálogo: 254)
Profundidad (mm)	115 (catálogo: 114)
Tiempo de descarga (s)	9
Alcance (m)	1,5/3
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	15
Presión de ensayo (MPa)	25
Longitud de manga	-
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	41170
Norma IRAM extintor	3509
Agente extintor (grado)	CO ₂ ≥ 99,5 %
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	autopresurizado
Volumen interior del recipiente (dm³)	2,96
Diámetro exterior del recipiente (mm)	114
Rosca de cuello	rosca cónica 25E (ISO 11363-1)
Soldadura del recipiente	sin costura (cilindro)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	6,4 kg
Carga nominal de agente	2 kg
Masa cargada calculada	8,4 kg
Peso cargado según catálogo	9 kg
Diferencia	-6,6 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 16.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1».

Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN - IRAM 3509 (CO₂ MANUAL)

Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3509 3.2.1	válvula manual con disco de seguridad, tubo de pesca y precinto	disco de rotura, sifón, pasador con precinto	cumple
3509 3.2.3	tubo de pesca metálico, resistente a la corrosión	tubo de aluminio	cumple
3509 3.3	más de 3,5 kg: manga flexible con uniones no ferrosas o inox.	≤ 3,5 kg: brazo giratorio	cumple
3509 3.4	más de 3,5 kg: manguito aislante del frío en la manga	empuñadura de PP	cumple
3509 3.5	tobera de material dieléctrico, resistente a la humedad	bocina de polietileno AD	cumple
3509 3.7	más de 1 kg: manija de transporte	manija fija de la válvula	cumple
3509 3.8	más de 3,5 kg: medio de apoyo en el piso	pie de polietileno AD	cumple
3509 4.1		cilindro según IRAM 2533	verificar

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 41170

Norma IRAM extintor: IRAM 3509

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca inferior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: sin soldadura: cilindro sin costura

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor CO ₂ 2 kg Datos técnicos y normativa aplicable	Material Ver lista de piezas	
Revisó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 3 / 4	Idioma es
Escala -		Método de proyección  ISO E	Tipo de documento Especificaciones y normas	N° de plano FL_MAT_CO2_2kg		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3				

A

B

C

D

E

F

G

H



ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR CO₂ 2 KG

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 215 × 290 mm (panel central 107 = arco 108° + alas 54) - ESC. 1:2

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

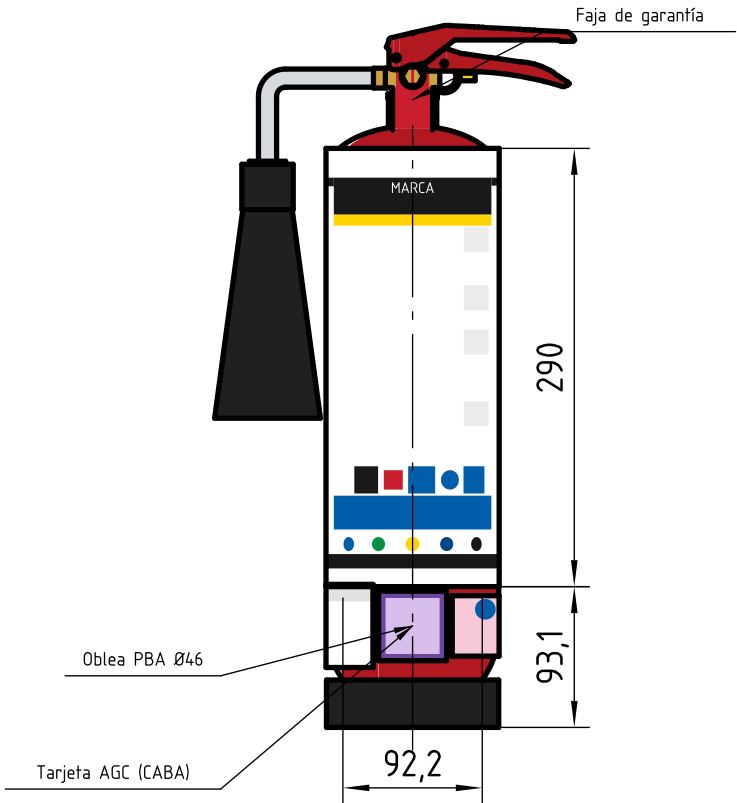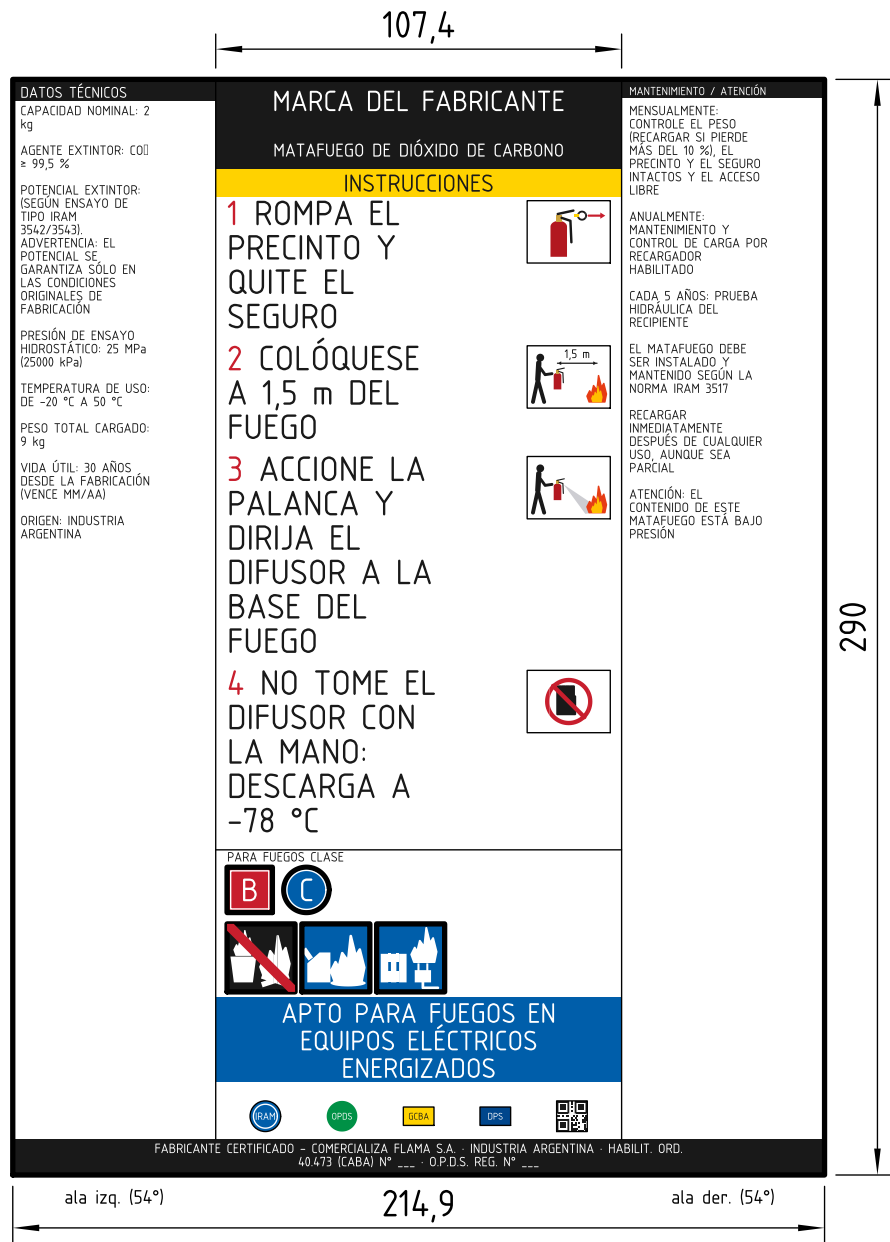

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GSI a 180° (posterior).



rojo 03-1-050

azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)




sólido

líquido

eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

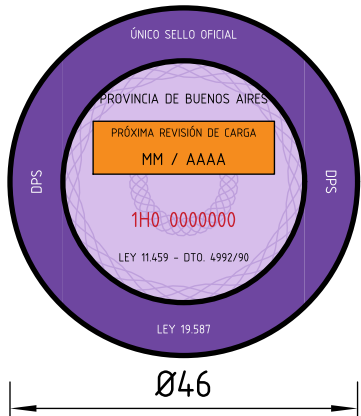

Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloché lila, imagen latente «vólido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio: Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.; la provee el organismo al fabricante inscripto.

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)


Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO DE DIÓXIDO DE CARBONO	3534 2.2.1 2° y 3° a - mercado (fotos Georgia/Melisa)
1	C	Instrucciones	1 ROMPA EL PRECINTO Y quite EL SEGURO - 2 COLÓQUESE A 1,5 m DEL FUEGO - 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL DIFUSOR A LA BASE DEL FUEGO - 4 NO TOME EL DIFUSOR CON LA MANO: DESCARGA A -78 °C (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 - mercado (fotos Georgia/Melis)
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE B - C (Fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A tachado - B apto - C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	mercado (fotos Georgia/Melisa/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) - OPDS - GCBA - DPS - QR a ficha técnica	3509 5.2.4 p - Anexo R - mercado (fotos Georgia/Meli)
3	I	Capacidad nominal	2 kg	3534 3° b
3	I	Agente extintor	CO ₂ ± 99,5 %	3523 7.13 e - mercado (fotos Georgia/Melisa/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	(SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543): ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de ensayo hidrostático	25 MPa (25000 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	9 kg	catálogo - control de carga IRAM 3517-2
3	I	Vida útil	30 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) - Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisa/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: CONTROLE EL PESO (RECARGAR SI PIERDE MÁS DEL 10 %), EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e - IRAM 3517-2 - mercado (fotos Georgia/Mel)
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e - IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e - IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
2	P	Pie	FABRICANTE CERTIFICADO - COMERCIALIZA FLAMA S.A. - INDUSTRIA ARGENTINA - HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° - - - - O.P.D.S. REG. N° - - - -	3534 2.2.1 2° - Ord. 40.473 - Res. 522/07 - mercado
-	-	Nota	Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3509); FLAMA verifica estos campos en recepción	IRAM 3534

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO



60 × 40, fondo guilloché rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1110534»). La provee IRAM numerada sólo al licenciario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA

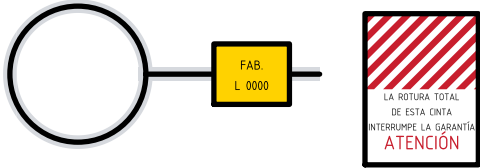

Precinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).


R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE



Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 2533 (cilindro CO₂ sin costura: estampado del fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

Etiqueta de serie GSI 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisa). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

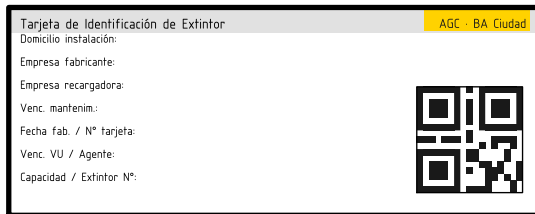

140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3; masa total ± 9 kg; 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ± 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ± 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).