

A

B

C

D

E

F

A

B

C


D

E

F

REFERENCIAS

- Válvula de bloqueo
- Válvula de retención
- Manómetro (PI)
- Válvula de alivio tarada
- Bomba

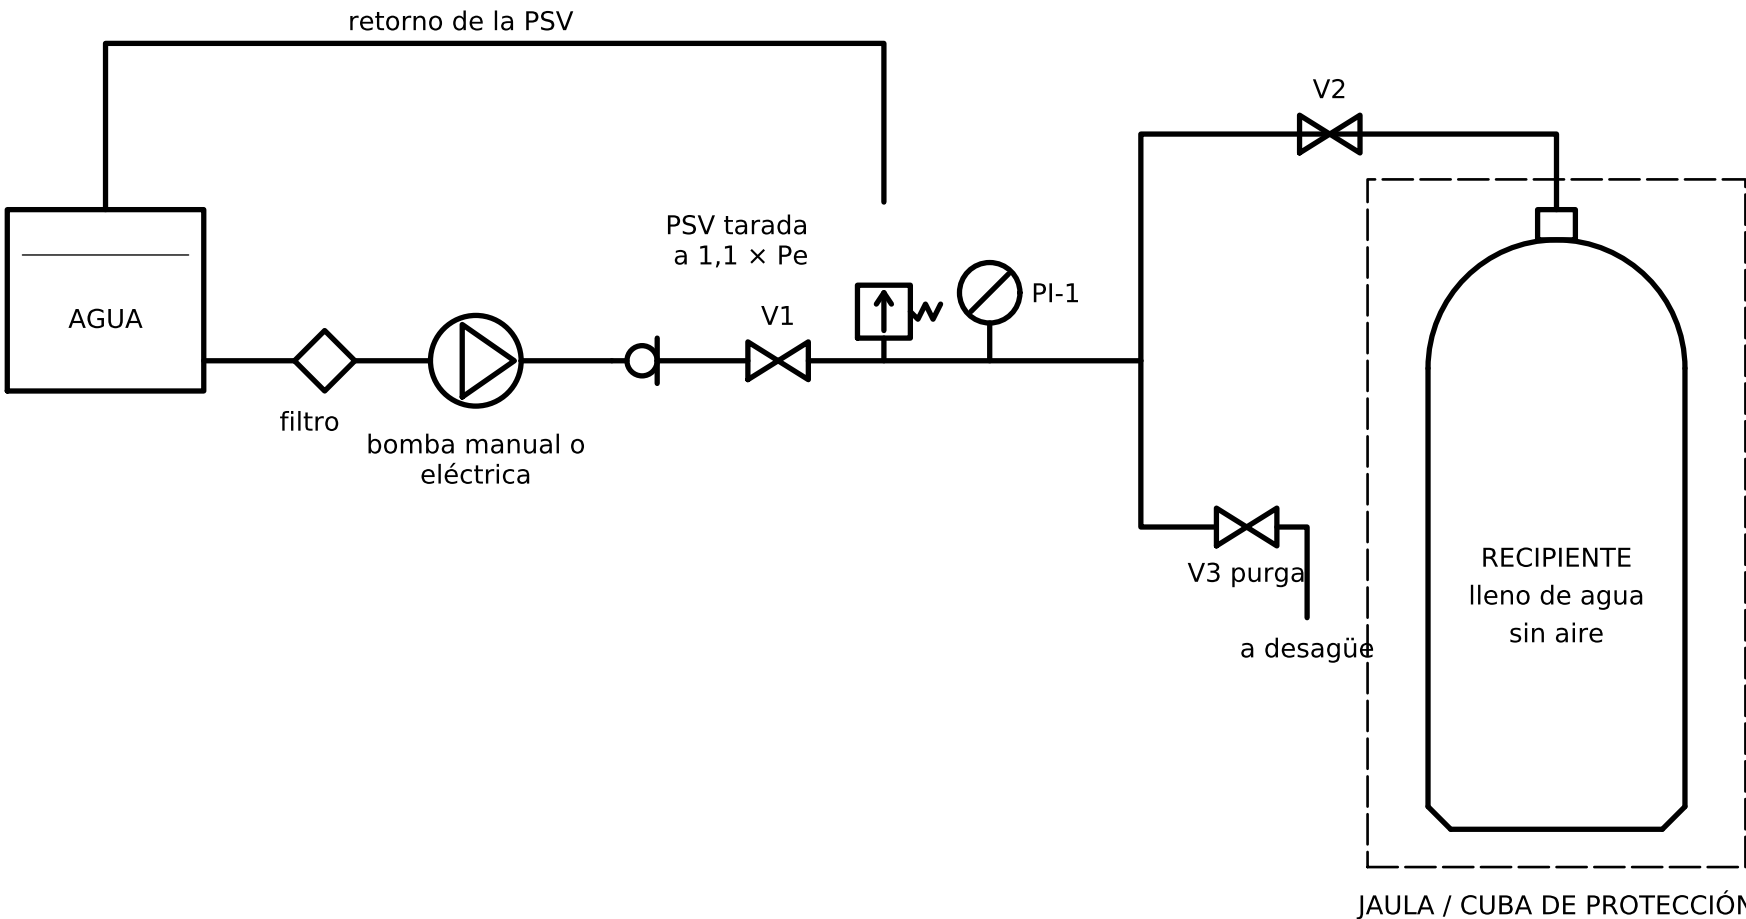

| PRESIONES MPa (catálogo / 3517-2:2020) |     |          |            |         |
|----------------------------------------|-----|----------|------------|---------|
| Modelo                                 | Ps  | Pe fabr. | PH recarga | c/ años |
| ABC_1kg                                | 1,4 | 3,5      | 3,5        | 5       |
| ABC_2.5kg                              | 1,4 | 3,5      | 3,5        | 5       |
| ABC_5kg                                | 1,4 | 3,5      | 3,5        | 5       |
| ABC_10kg                               | 1,4 | 3,5      | 3,5        | 5       |
| AGUA_10l                               | 0,8 | 2,0      | 2,0        | 2       |
| AFFF_10l                               | 0,8 | 2,0      | 2,0        | 2       |
| AFFF_50l                               | 0,8 | 4,0      | 4,0        | 2       |
| BC_5kg                                 | 1,4 | 3,5      | 3,5        | 5       |
| SALESK_6l                              | 0,8 | 2,0      | 2,0        | 2       |
| CO2_2kg                                | 15  | 25       | IRAM 2533  | 5       |
| CO2_5kg                                | 15  | 25       | IRAM 2533  | 5       |
| HCFC-HFC_5kg                           | 0,8 | 2,0      | 2,0        | 5       |
| CLASED_9l                              | 1,4 | 3,5      | 3,5        | 5       |
| ABC_25kg                               | 1,4 | 4,0      | 4,0        | 5       |
| ABC_50kg                               | 1,4 | 4,0      | 4,0        | 5       |
| ABC_70kg                               | 1,4 | 4,0      | 4,0        | 5       |
| ABC_100kg                              | 1,4 | 4,0      | 4,0        | 5       |

PROCEDIMIENTO (IRAM 3517-2:2020, 9.7.4 y 9.7.5.2)

- 1) Quitar válvula, accesorios y partes internas; eliminar el polvo. Recipiente en jaula o tras defensa.
- 2) Llenar con agua purgando todo el aire (V2 abierta, V3 cerrada).
- 3) Subir hasta la presión de prueba y MANTENERLA 1 min (cerrar V1; PI-1 sin caída).
- 4) Satisfactorio sin caída de presión, rotura, pérdidas ni deformación permanente visible; si falla, inutilizar (9.12: 2 orificios Ø ≥ 10 mm). CO2: IRAM 2533 / 2529-1, acuñar PH mes/año (9.7.7).
- 5) Bomba ≥ 150 % de la presión de ensayo con retención; circuito cerrado de agua, pulmón ≥ 5 L (4.4.1).
- 6) PH = 2,5 × Ps; rodantes 4 MPa; cada 5 años (polvo, CO2, gases limpios) o 2 años (agua, AFFF, K).
- 7) Mangueras de rodantes y CO2: PH anual, 2 × Ps (≥ 2,8 MPa) / 12 MPa. Nunca con aire o gas (9.7.4.1).

|                       |          |                                                                                             |                            |         |                               |  |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------|--|
|                       | Fecha    | Nombre                                                                                      | Propietario                |         | Reemplaza a / Reemplazado por |  |
| Dibujó                | 28/09/26 | T. Sinay                                                                                    | FLAMA S.A.                 |         | -                             |  |
| Revisó                |          |                                                                                             | Denominación               |         | Material                      |  |
| Aprobó                |          |                                                                                             | Banco de prueba hidráulica |         | -                             |  |
| Escala                |          | Método de proyección                                                                        |                            | Edición | Fecha de emisión              |  |
| -                     |          |  ISO E |                            | 0       | 28/09/2026                    |  |
| Tolerancias generales |          | Formato                                                                                     |                            | Hoja    | Idioma                        |  |
| ISO 2768-m            |          | A3                                                                                          |                            | 1 / 1   | es                            |  |
|                       |          |                                                                                             | Tipo de documento          |         | N° de plano                   |  |
|                       |          |                                                                                             | Esquema                    |         | FL_ESQ_01                     |  |