
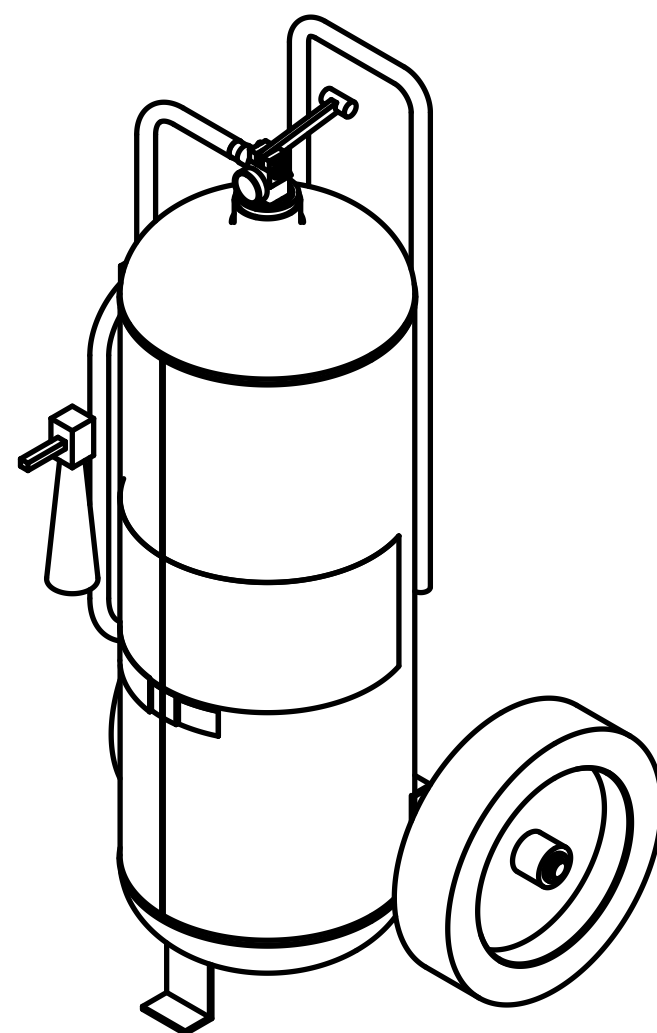



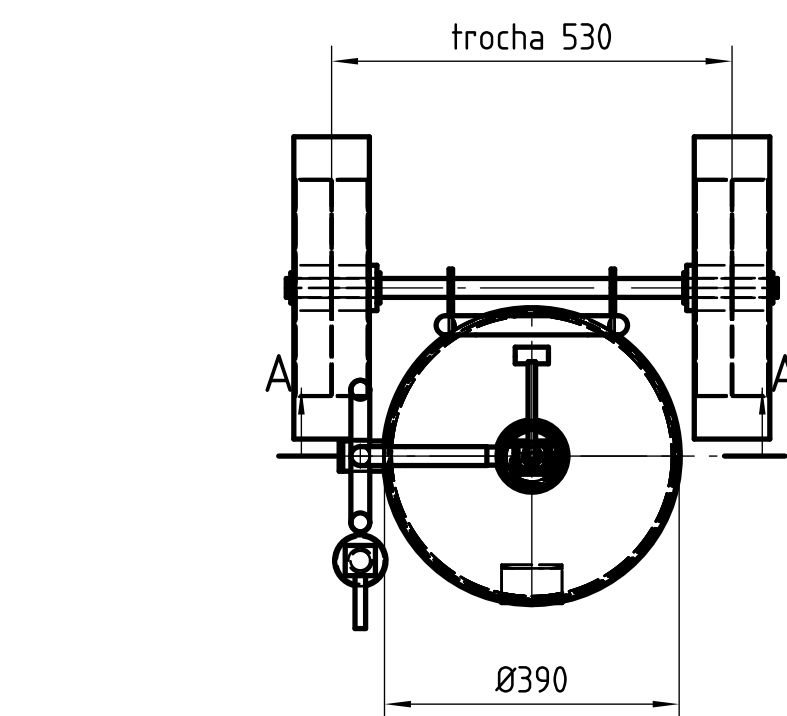


NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).


3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

Fecha		Nombre		Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó		T. Sinay		FLAMA S.A.		-	
Revisó				Denominación		Material	
Aprobó				Extintor ABC 100 kg sobre ruedas Agente: Polvo químico seco ABC		Ver lista de piezas	
Escala		Método de proyección				Edición	Fecha de emisión
1:10		 ISO E				Hoja	Idioma
Tolerancias generales		Formato		Tipo de documento		N° de plano	
ISO 2768-m		A2		Plano de conjunto		FL_MAT_ABC_100kg	


CORTE A-A (1:5)

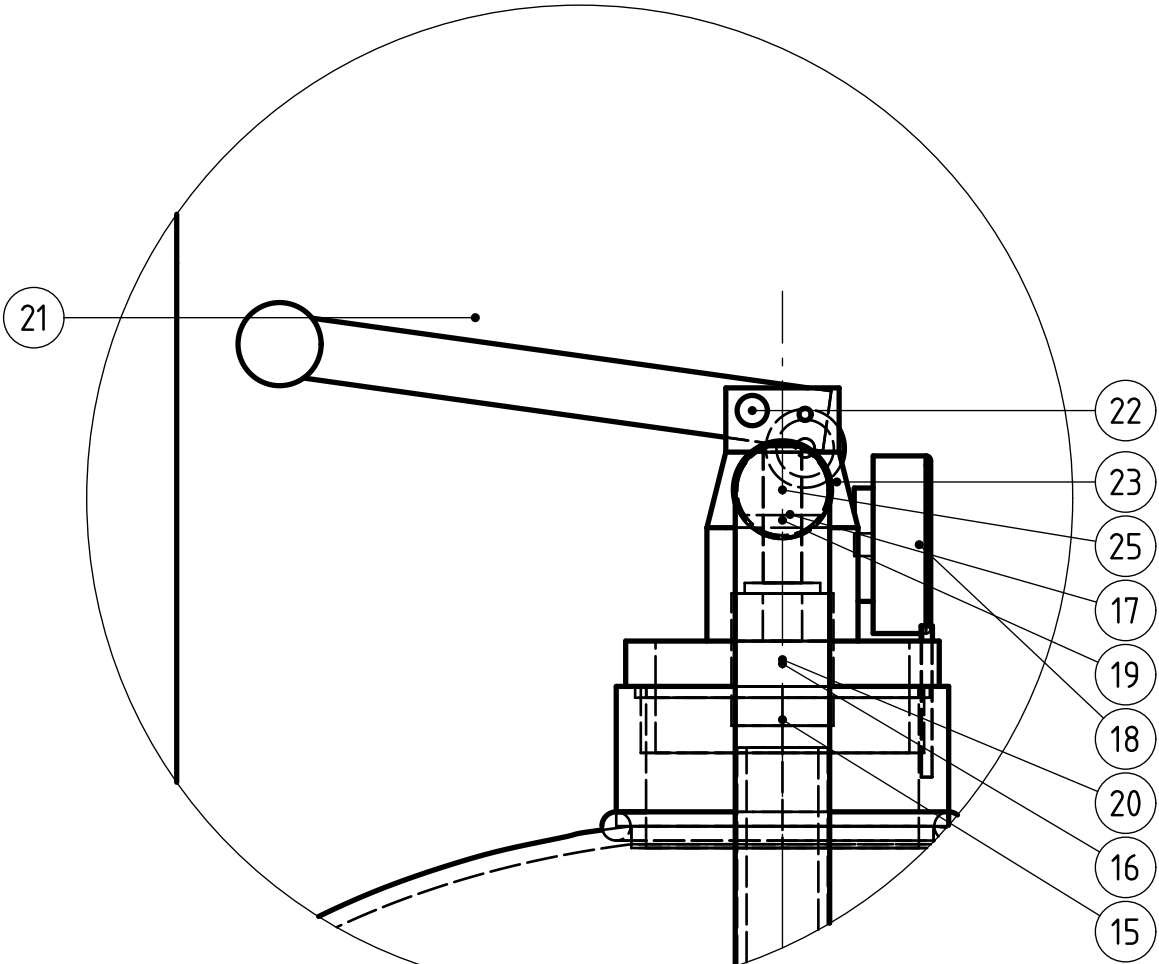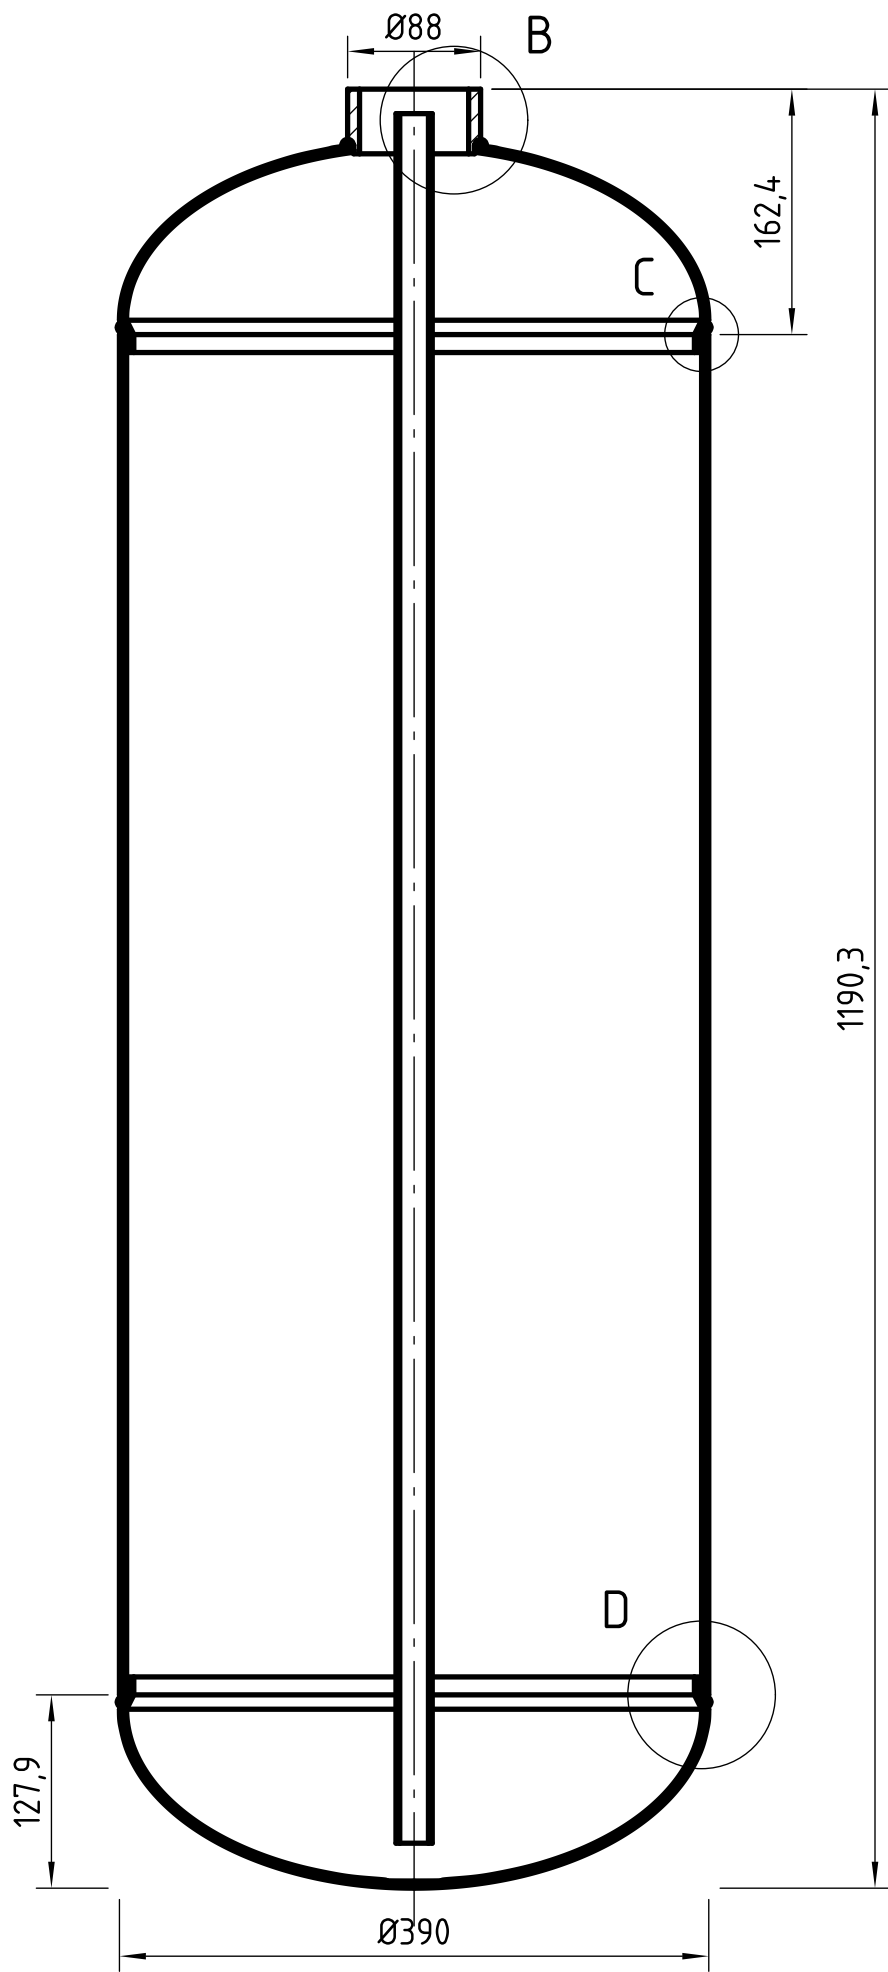


DETALLE A (1:2)
Válvula, manómetro y palanca (vista lateral)

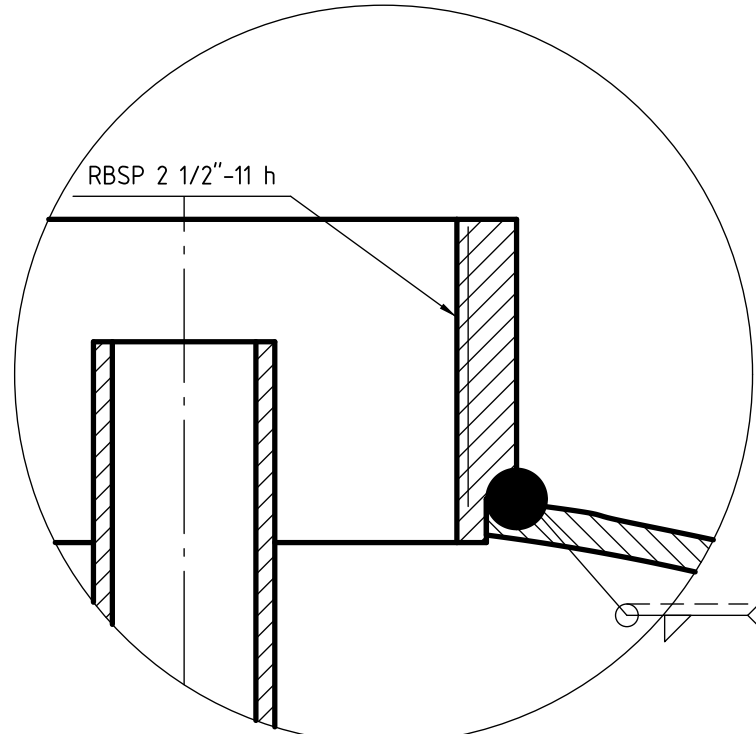


DETALLE B (1:1)
Cupla soldada

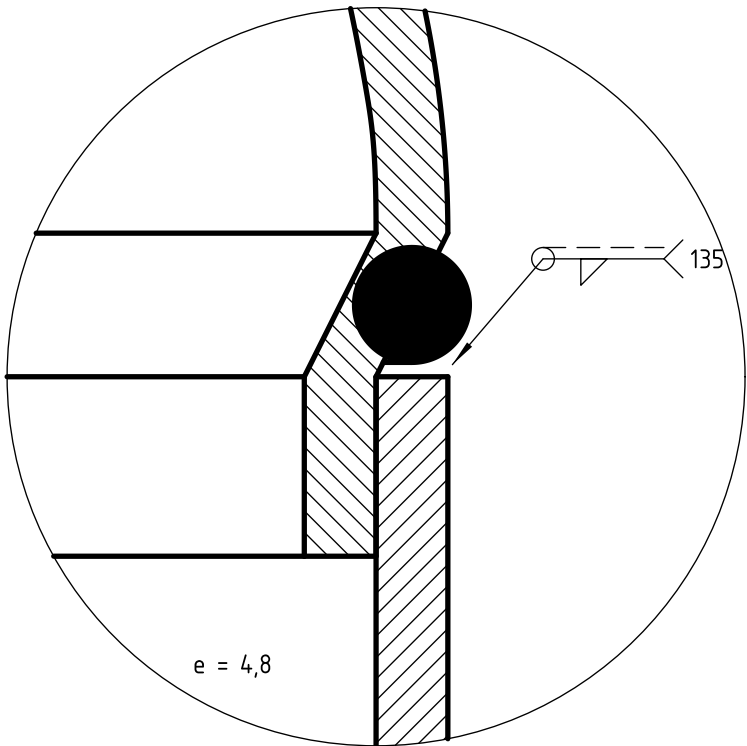

DETALLE C (2:1)
Casquete con borde reducido y tope

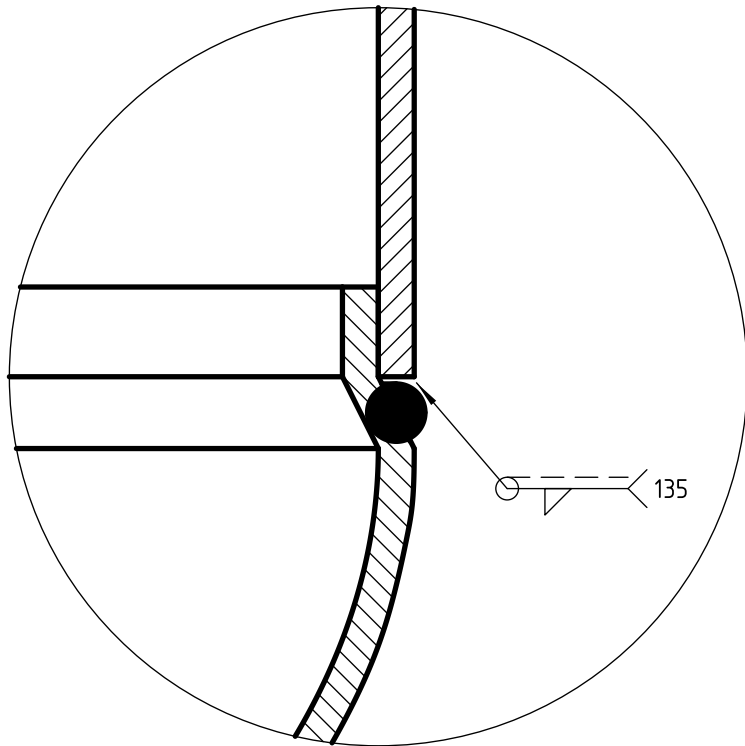

DETALLE D (1:1)
Casquete inferior con borde reducido

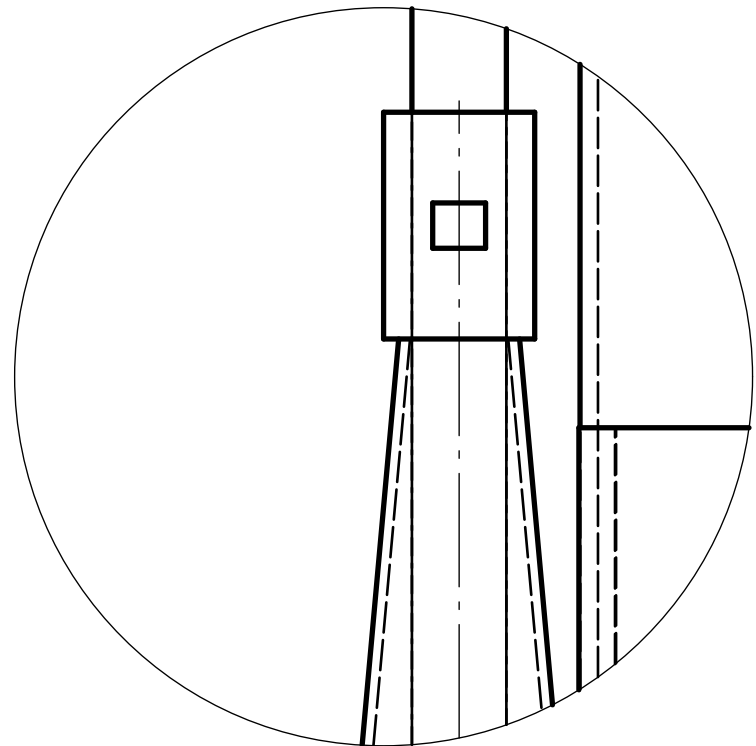

DETALLE E (1:2)
Válvula esférica y tobera

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Extintor ABC 100 kg sobre ruedas	Ver lista de piezas
Escala	Método de proyección		Corte A-A del recipiente y detalles	Edición
1:5	ISO E			0
Tolerancias generales	Formato		Nº de plano	Idioma
ISO 2768-m	A2		FL_MAT_ABC_100kg	es
			Tipo de documento	
			Corte y detalles	

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR ABC 100 KG SOBRE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	100 kg
Peso cargado (kg)	185
Altura (mm)	1400 (catálogo: 1400)
Ancho (mm)	650 (catálogo: 630)
Profundidad (mm)	651 (catálogo: 840)
Tiempo de descarga (s)	55
Alcance (m)	8/9
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	400
Longitud de manga (m)	12
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3550
Trocha entre centros de rueda (mm)	530 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 400)
Ancho de banda de la rueda (mm)	100 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 50)
Agente extintor (grado)	ABC 90
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	N ₂ seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	121
Diámetro exterior del recipiente (mm)	390
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	89,38 kg
Carga nominal de agente	100 kg
Masa cargada calculada	189,38 kg
Peso cargado según catálogo	185 kg
Diferencia	+2,4 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 5.

Geometría del recipiente: Plano extintor rodante 100 kg R1 (Ø390).

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula G763 y manómetro con cubremanómetro medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor rodante 100 kg R1». Tren de rodaje según IRAM 3550 tabla III (Fadesa no cumple la banda ≥ 50): ancho y profundidad resultan de la trocha; altura del catálogo (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN - IRAM 3550 (SOBRE RUEDAS)

Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3550 4.1.3.2	espesor de chapa ≥ 4,5 mm (Ø > 320)	4,75 mm, Ø390	cumple
3550 4.8.2	tabla III: rueda Ø ≥ 300, banda ≥ 50, trocha ≥ 400	Ø400, banda 100, trocha 530	cumple
3550 3.12.1	ruedas metálicas, con caucho o cubierta neumática	llanta de chapa + caucho / neumático	cumple
3550 3.4.2	traba con precinto	pasador Ø3,2 con anilla y precinto	cumple
3550 3.8.1	manga de una sola pieza	12 m, una pieza	cumple
3550 3.8.2	soporte firme para la manga	2 ganchos soldados al cuerpo	cumple
3550 3.12.3	estable y manejable por un operador	3 apoyos: 2 ruedas + pata; manija	cumple
3550 6.1.1	tren rodante soldado antes de formar el lote	soldado antes de la PH (puesto C)	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569
Norma IRAM extintor: IRAM 3550

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo técnico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca inferior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-		
Revisó			Denominación	Material		
Aprobó				Ver lista de piezas		
Escala	Método de proyección	 ISO E		Edición	Fecha de emisión	
				0	28/09/2026	
-				Hoja	Idioma	
				3 / 4	es	
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	N° de plano		
ISO 2768-m		A3		FL_MAT_ABC_100kg		

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	----	--	----	--	----

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 735 x 211 mm (panel central 368 = arco 108° + alas 184) - ESC. 1:5

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10) R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)




azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)




Pictogramas mín. 18 x 18 mm, fondo negro y figura blanca (mercado); tachado rojo = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

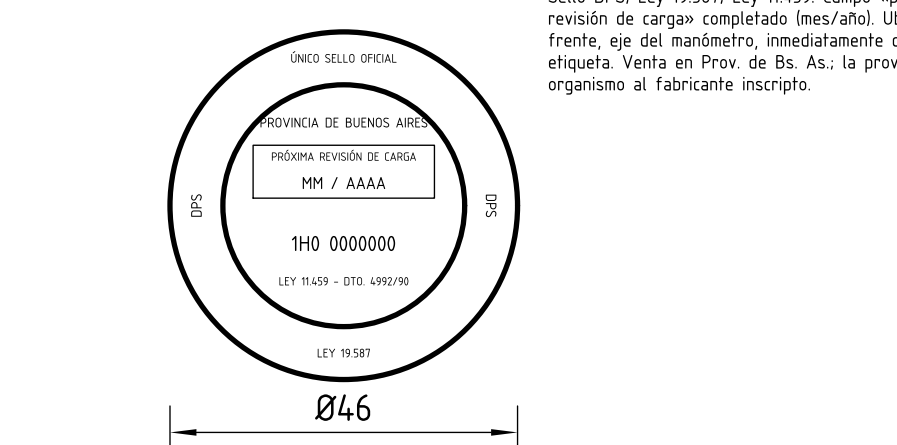

Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloché
imagen latente «válida», numerada (relevante)
«H01036988»). Anillo: Único sello oficial obli-
cuo (Sello DPS, Ley 19.581, Ley 11.459, Campo «re-
visión de carga» completado (mes/año). Un
frente, eje del manómetro, inmediatamente a
etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee
organismo al fabricante inscripto.

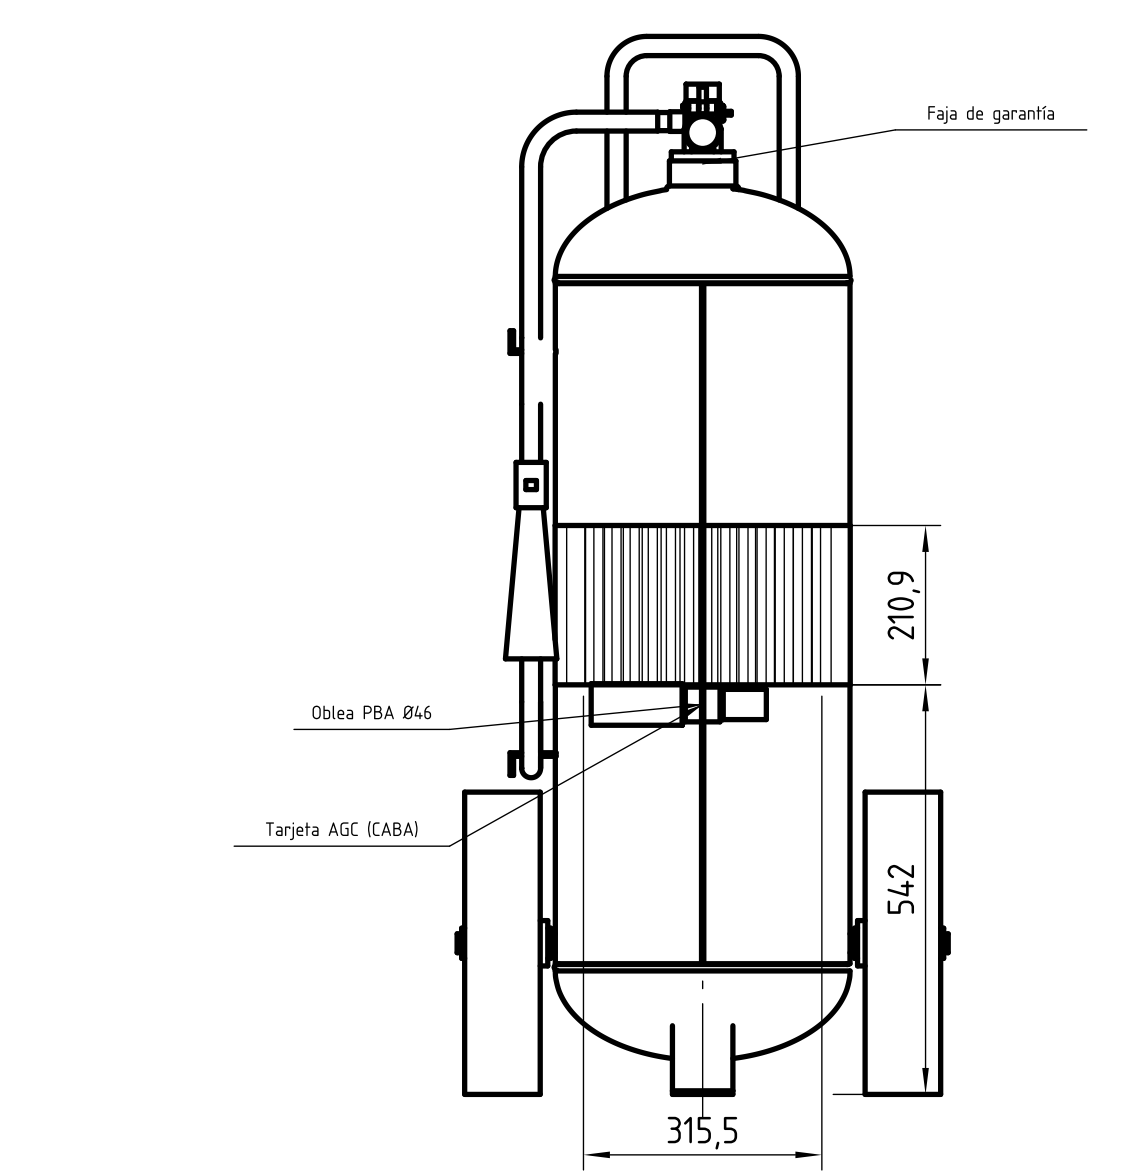

cuerda 316 = panel central (arco 108° = 368 mm desarrollados); rayado ancho = alas

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas.
522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).


CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 - Norma del producto + Etiquetado de Mercado)			
Zona	Ubic.	Ítem	Referencia
2	C	Encabezado	FLAMA + MATAFUEGO DE POLVO BAJO PRESIÓN SOBRE RUEDAS
1	C	Instrucciones	1 LLEVE EL CARRO A 5 m DEL FUEGO - 2 DESENROLLE TOTALMENTE LA MANGUERA - 3 ROMPA EL PRECINTO,Quite el seguro y abra la válvula - 4 EMPUNE LA LANZA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso)
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A - B - C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)
1	C	Pictogramas	A apto - B apto - C apto (mín. 18 x 18 mm, junto al símbolo)
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) - OPDS - GCBA - DPS - QR a ficha técnica
3	I	Capacidad nominal	100 kg
3	I	Agente extintor	POLVO ABC 90 - SELLO IRAM 3569 - MARCA DEMSA
3	I	Potencial extintor	(SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543): ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN
3	I	Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C
3	I	Presión de ensayo hidrostático	4 MPa (4000 kPa)
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C
3	I	Peso total cargado	185 kg
3	I	Fabricación	MES / AÑO: __ / __
3	I	Nº de serie	----- (IGUAL AL GRABADO)
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN
3	D	Agente	ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 90 (90 % FOSFATO MONOAMÓNICO) - SELLO IRAM 3569- RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES
3	D	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO
2	P	Pie	FLAMA S.A. - DOMICILIO - INDUSTRIA ARGENTINA - HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ____ - O.P.D.S. REG. N° ____


Letra de instrucciones 7,2 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≈ 9 kg; 6,5-10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central $\approx 108^\circ$, I/D alas, P pie. Vinito laminado ensayado a adherencia $\approx 0,35$ N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA

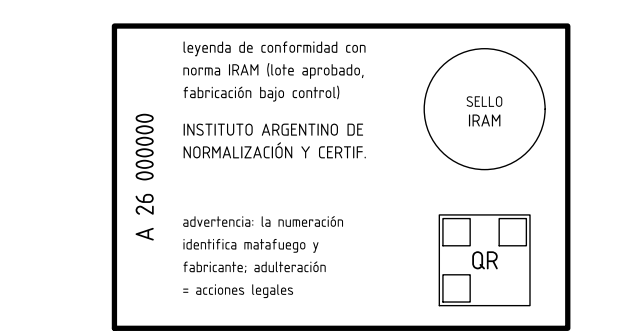


≈ 60 x 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

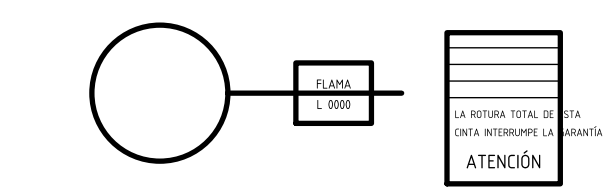


Precinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13) con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 x 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (C)


R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (C)



Fabricante, n° de serie, presión de ensayo y año (2 díg.) – IRAM 3550 5.1
Grabado en el CUERPO en el puesto C7 de marcado, después de la PH y
el secado; franja superior, cara opuesta a la etiqueta; letra 5 mm (IRAM
4503); cuño DPS 15 x 7 junto al n° (Res. 349/07 anexo IV, art. 24 mod.
717/07).



Etiqueta de serie GS1 45 x 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

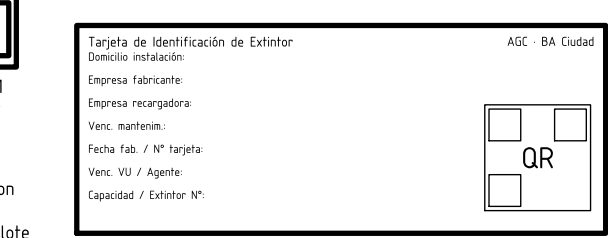

• **Medida:** = 140 x 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA.

• **Venc.** VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Extintor ABC 100 kg sobre ruedas Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado	Material Ver lista de piezas	
Revisó					Edición 0	
Aprobó					Fecha de emisión 28/09/2026	
Escala -		Método de proyección  ISO E	Tipo de documento Rotulado e identificación	Hoja 4 / 4	Idioma es	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2		Nº de plano FL_MAT_ABC_100kg		

A

B

c

D

F

F

6

	H
--	---