
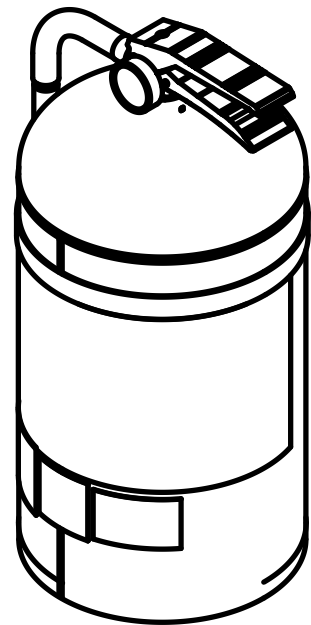
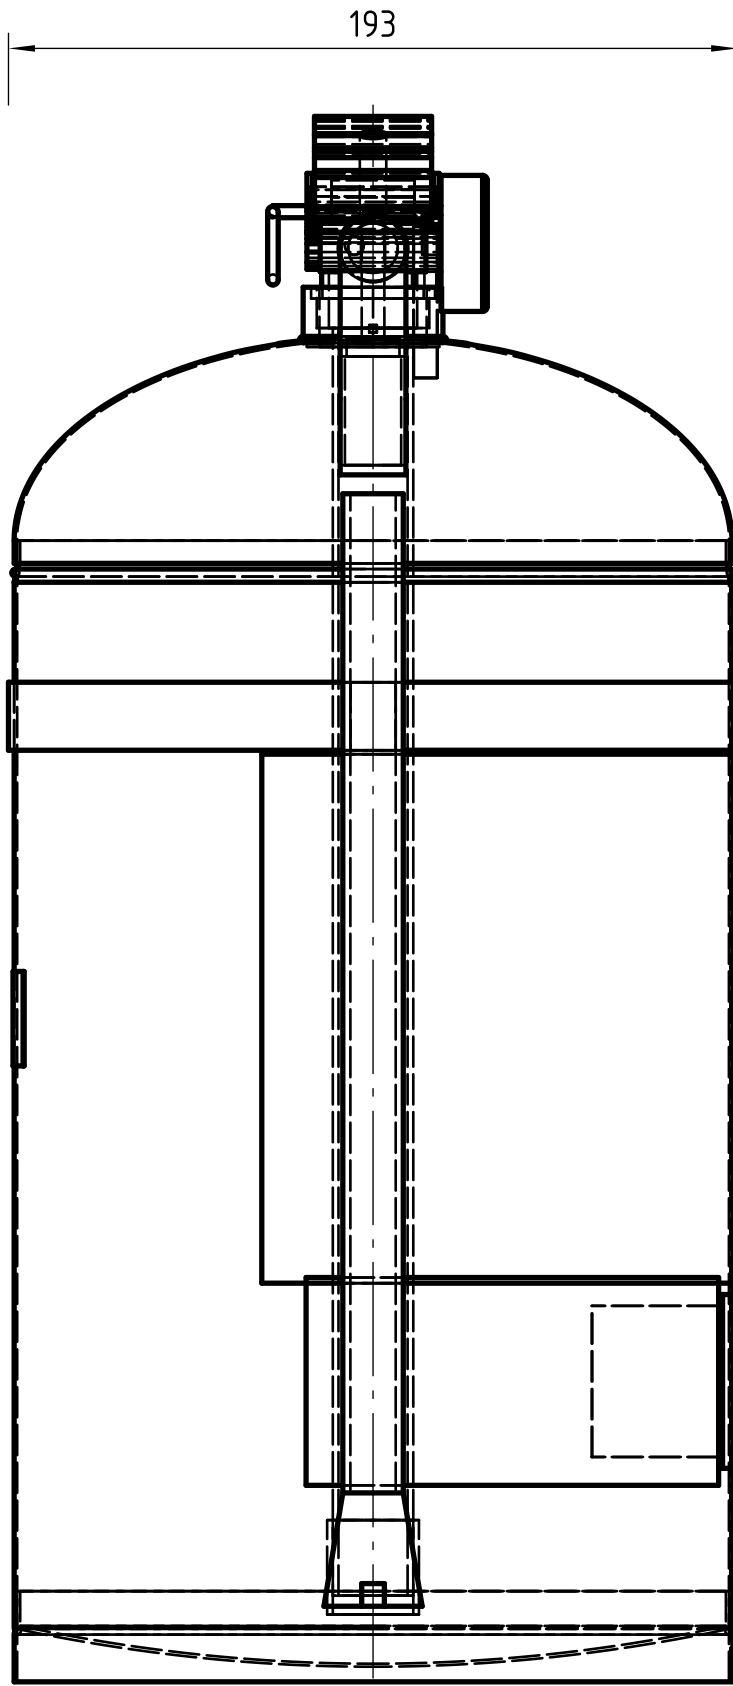
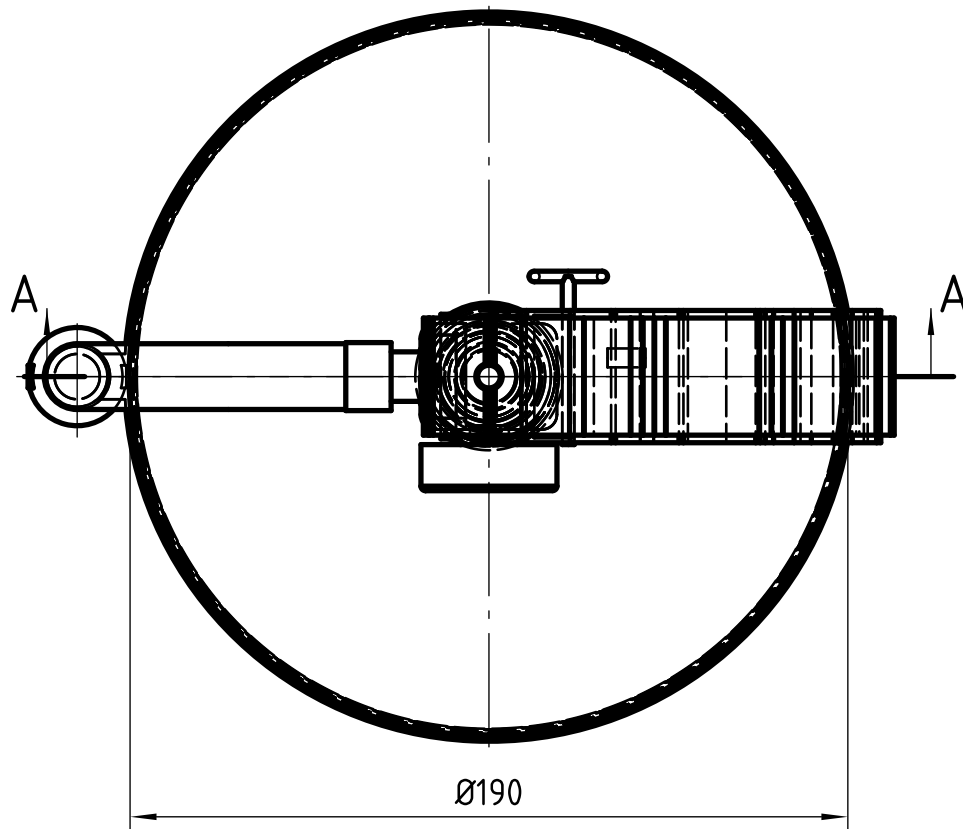


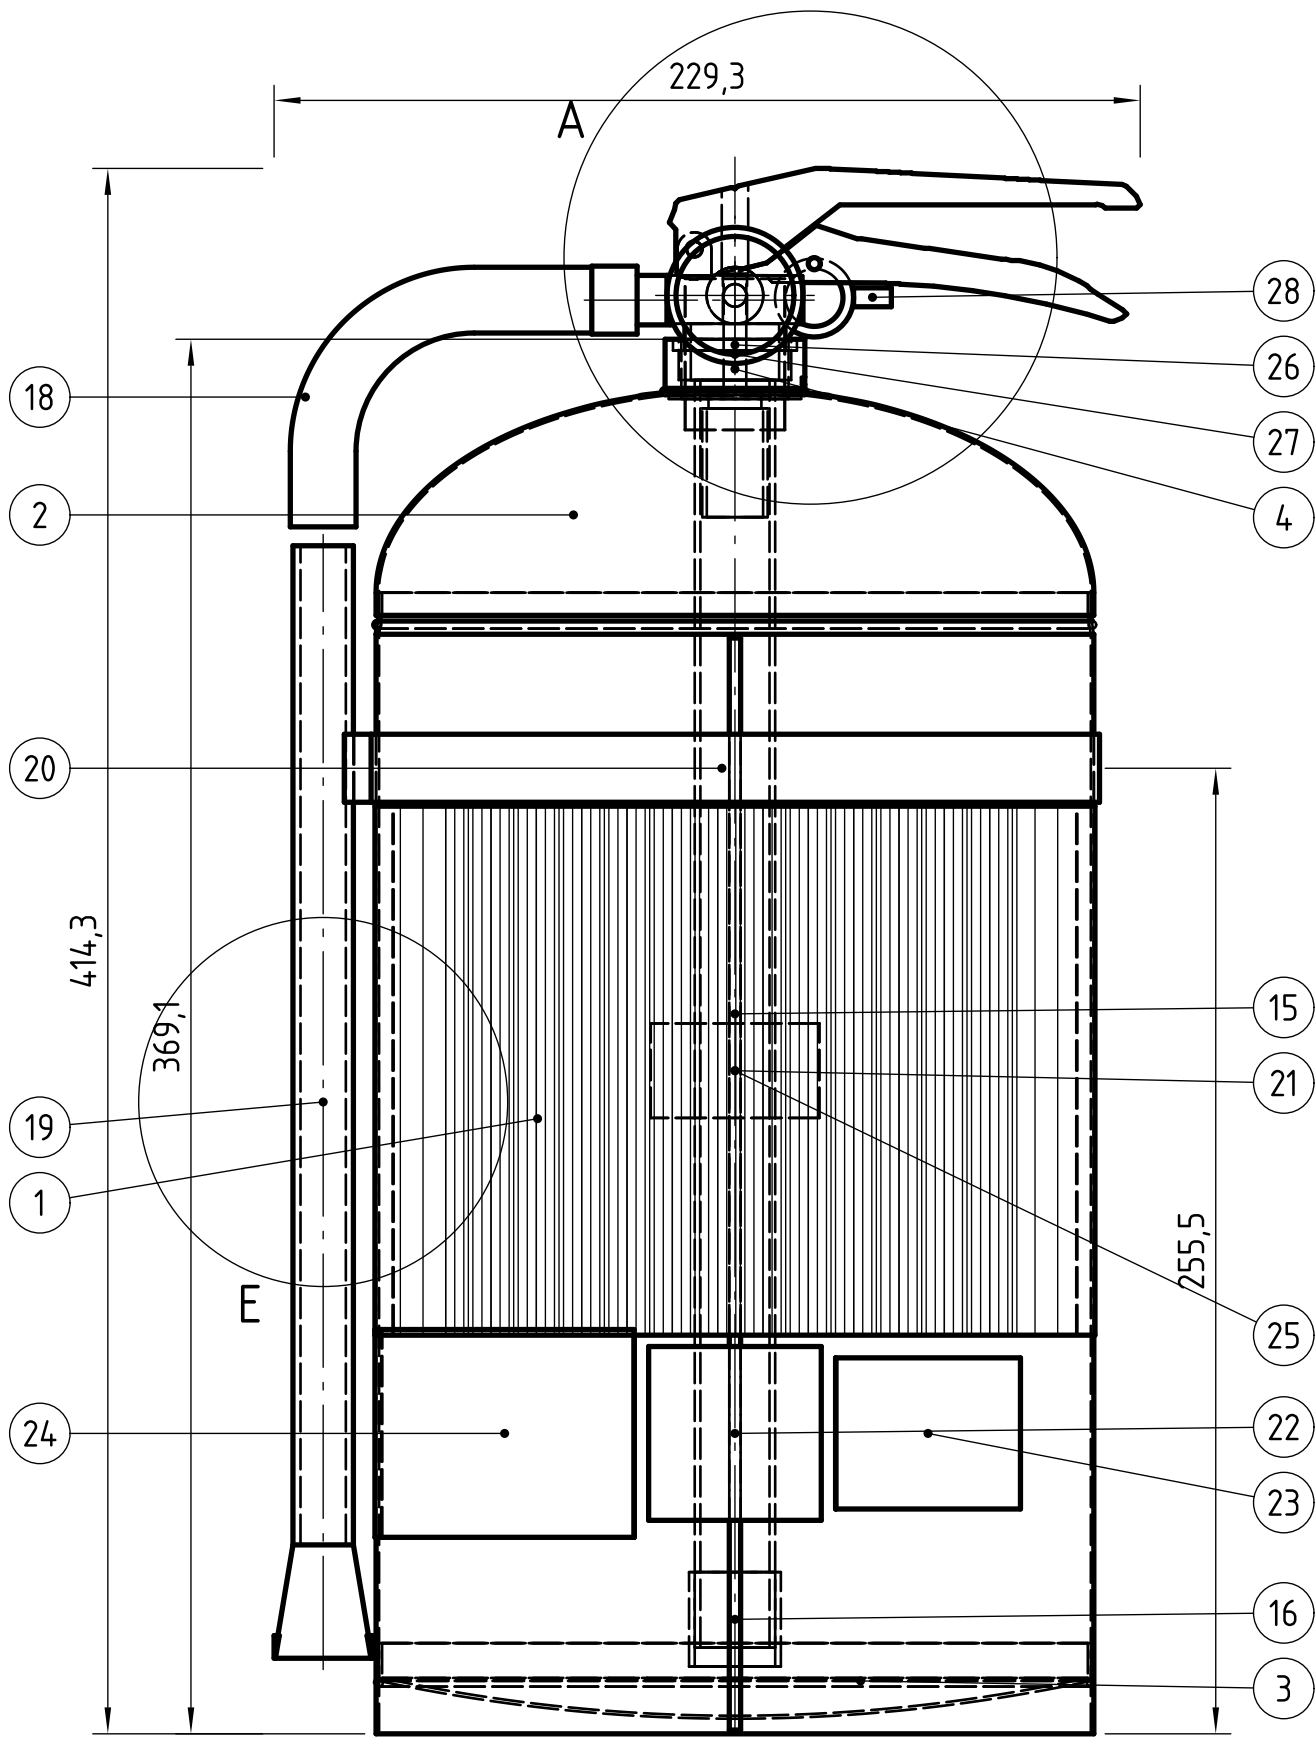



ISOMETRÍA (ESC. 1:5)

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).


3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

28	1	Precinto de fábrica	SALESK6-28	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
27	1	Faja de garantía válvula-cuello	SALESK6-27	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
26	1	Junta tórica de asiento	SALESK6-26	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
25	1	Etiqueta de n° de serie GS1	SALESK6-25	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
24	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	SALESK6-24	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
23	1	Estampilla IRAM de conformidad	SALESK6-23	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
22	1	Oblea de fabricación (PBA)	SALESK6-22	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
21	1	Etiqueta / placa de características	SALESK6-21	Vinilo autoadhesivo laminado	0,021	IRAM 3534
20	1	Suncho portatobera	SALESK6-20	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,136	
19	1	Lanza aplicadora clase K	SALESK6-19	Acero inox. AISI 304	0,269	
18	1	Manguera	SALESK6-18	Caucho sintético	0,021	
17	1	Racor de manguera	SALESK6-17	Latón	0,026	
16	1	Filtro del tubo de pesca	SALESK6-16	Polipropileno perforado	0,001	área ≥ 10 × boquilla
15	1	Caño de pesca (sifón)	SALESK6-15	Tubo polipropileno	0,028	
14	1	Manija de transporte	SALESK6-14	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,076	
13	1	Manija de accionamiento	SALESK6-13	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,096	
12	1	Pasador de seguridad	SALESK6-12	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
11	1	Eje de palanca	SALESK6-11	Acero inox. AISI 304	0,003	
10	1	Resorte de válvula	SALESK6-10	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
9	1	Vástago	SALESK6-09	Latón	0,014	con junta tórica
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
7	1	Cuerpo de válvula	SALESK6-07	Latón forjado	0,133	
6	1	Collarín de válvula	SALESK6-06	Latón forjado	0,005	
5	1	Espiga roscada	SALESK6-05	Latón forjado	0,024	
4	1	Cuello roscado	SALESK6-04	Acero inox. AISI 304	0,054	M30x1,5
3	1	Fondo	SALESK6-03	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	0,23	embutido
2	1	Cúpula	SALESK6-02	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	0,267	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	SALESK6-01	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	1,14	costura long. TIG


Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
		Fecha	Nombre	Propietario		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.			Reemplaza a / Reemplazado por
Revisó			Denominación			Material
Aprobó			Extintor Sales K 6 l			Ver lista de piezas
Escala		Método de proyección		Agente: Solución química pulverizada (clase K)		
1:2		ISO E		Edición		
Tolerancias generales		Formato		Hoja		
ISO 2768-m		A2		1 / 4		
				Tipo de documento		
				Plano de conjunto		
				N° de plano		
				FL_MAT_SALESK_6l		

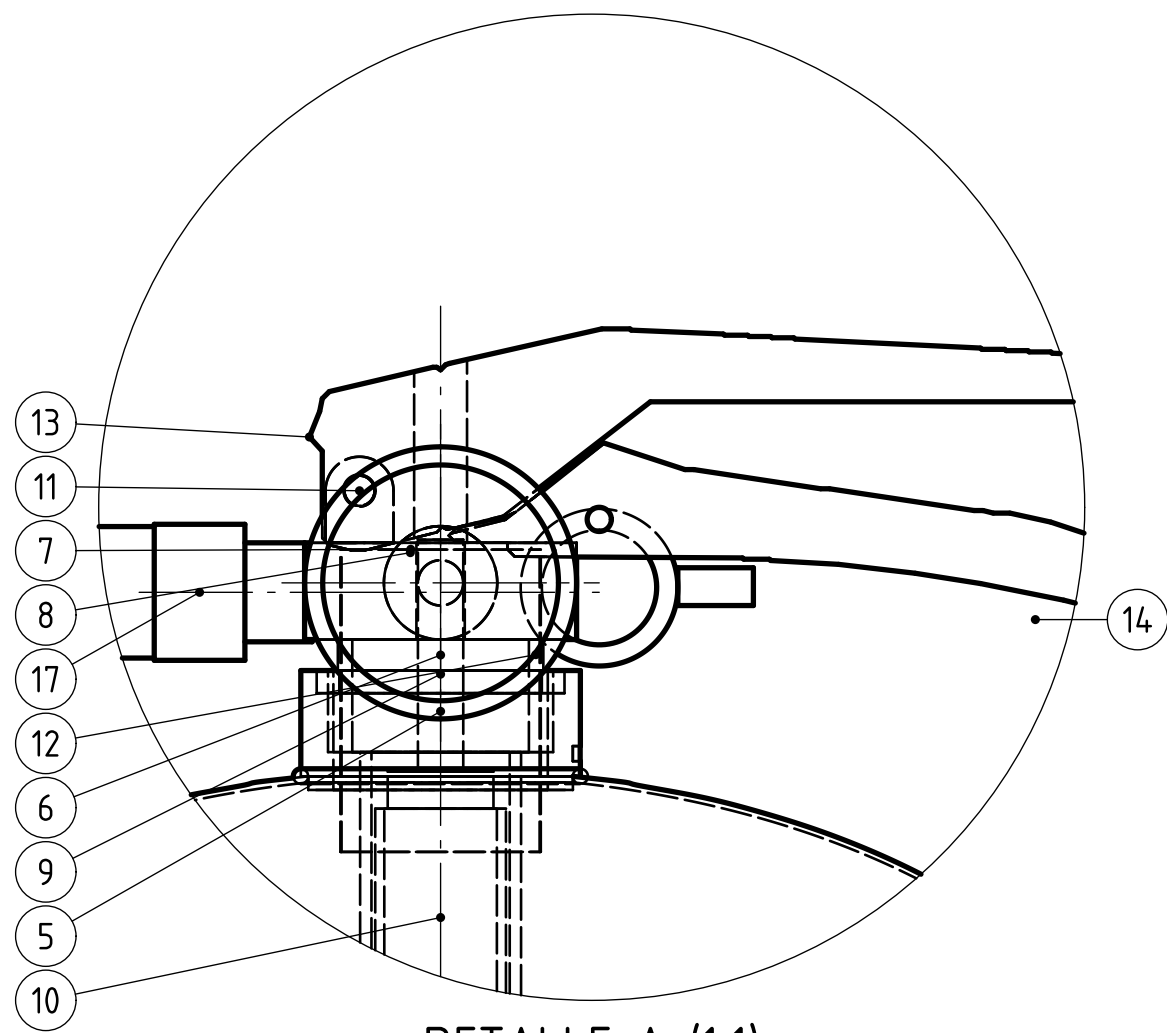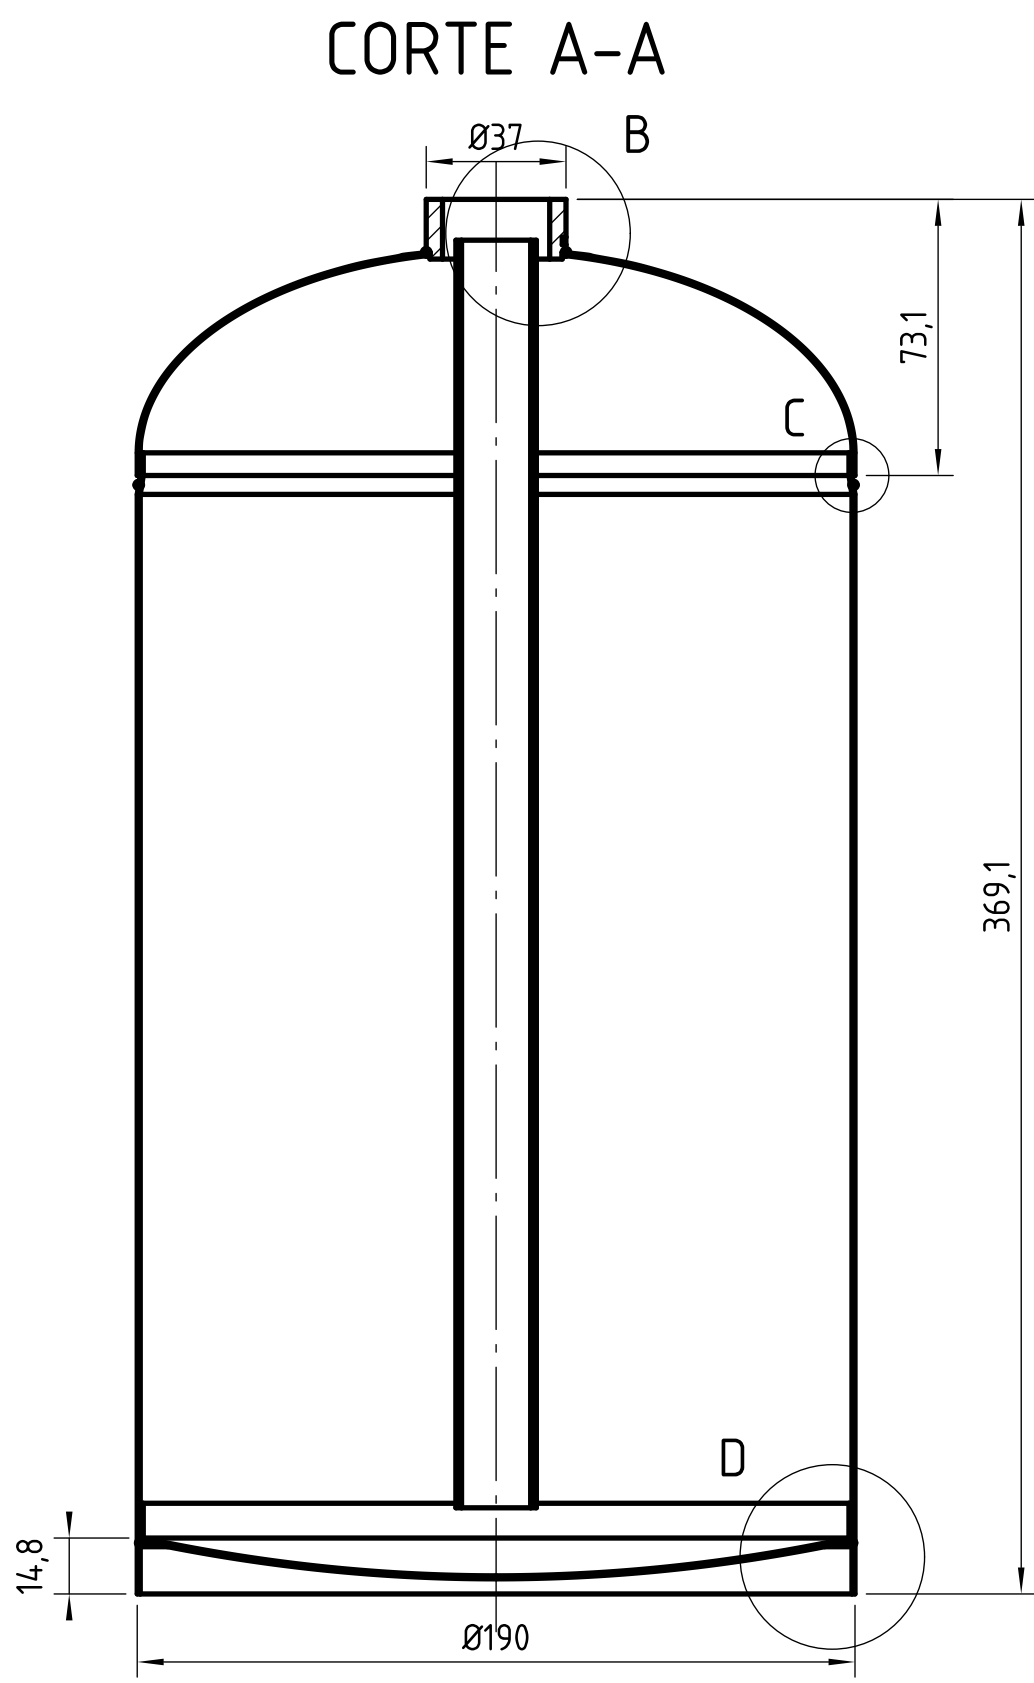


DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas

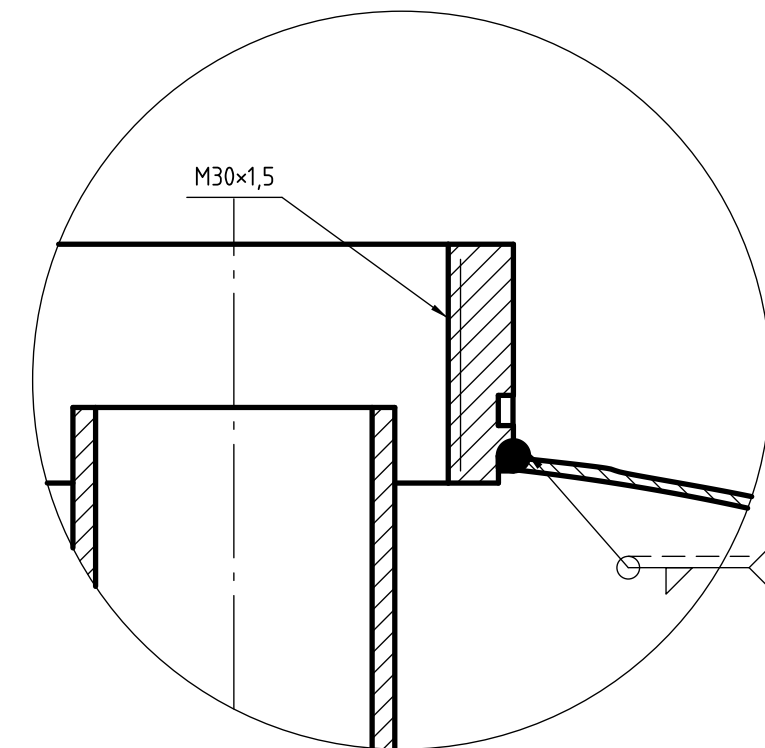


DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca

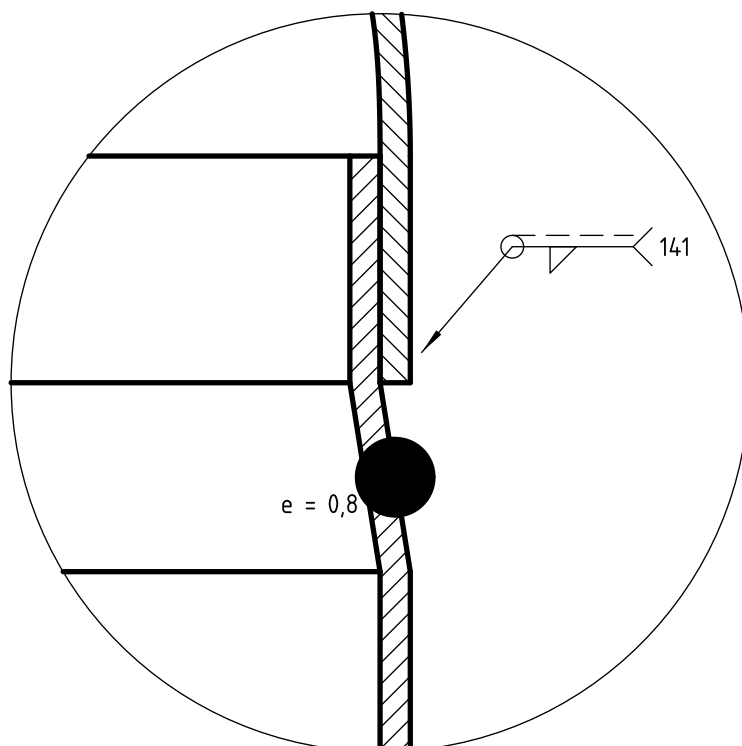

DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula

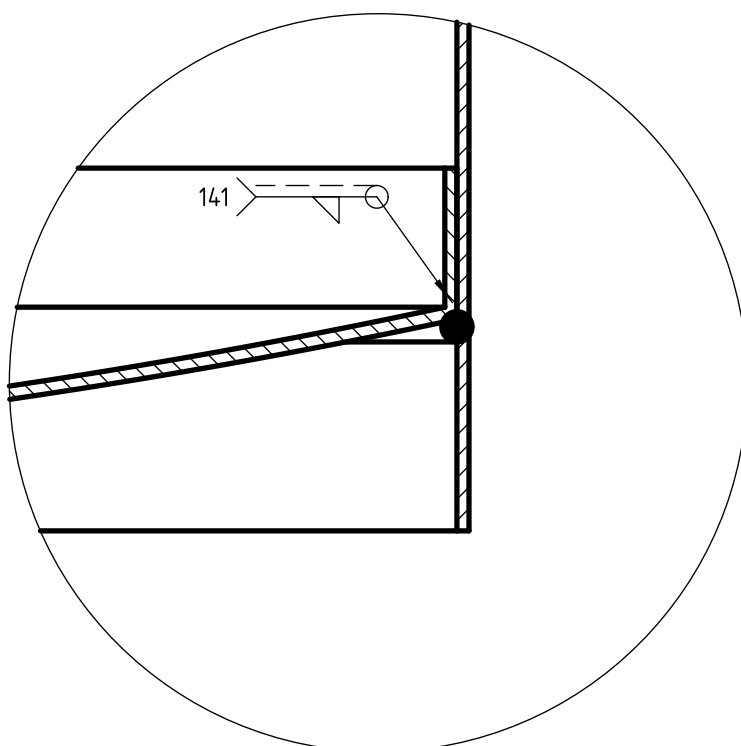

DETALLE D (2:1)
Fondo encastrado y pollera

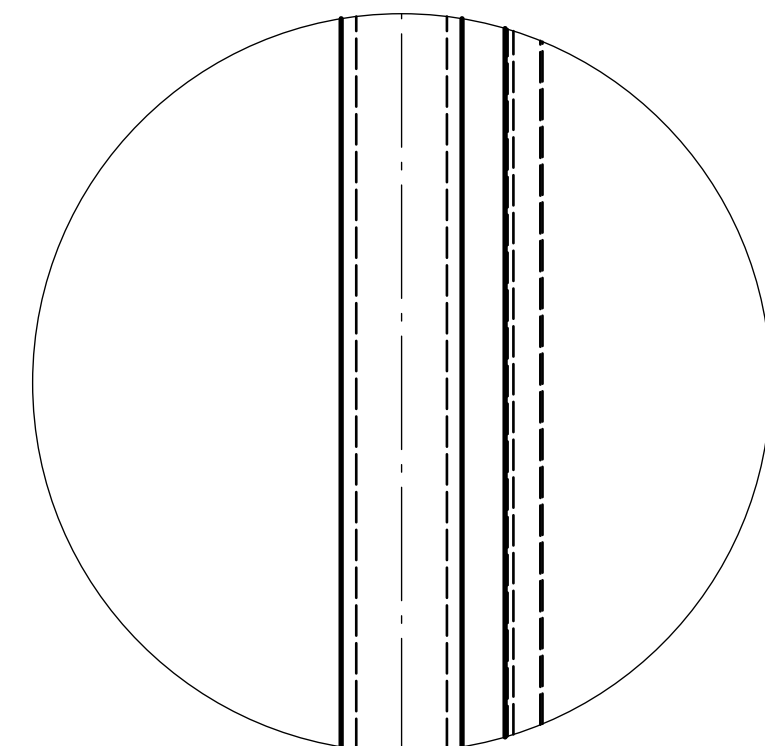

DETALLE E (1:1)
Lanza aplicadora clase K

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		Material
Revisó			Denominación		Ver lista de piezas
Aprobó			Extintor Sales K 6 l		Edición
Escala	1:2	Método de proyección			0
		ISO E			Fecha de emisión
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento		N° de plano
ISO 2768-m		A2	Corte y detalles		28/09/2026
					Idioma
					es
					FL_MAT_SALESK_6l

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR SALES K 6 L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	6 dm³
Peso cargado (kg)	8,25
Altura (mm)	414 (catálogo: 470)
Ancho (mm)	229 (catálogo: 270)
Profundidad (mm)	193 (catálogo: 190)
Tiempo de descarga (s)	50
Alcance (m)	3/4
Rango temperatura (°C)	5 a 50
Presión de servicio (MPa)	0,8
Presión de ensayo (MPa)	2,0
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	3697
Norma IRAM extintor	3694
Agente extintor (grado)	Acetato de potasio
Potencial extintor	1A-K
Gas impulsor	N₂ seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	8,96
Diámetro exterior del recipiente (mm)	190
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	TIG, proceso 141 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	2,56 kg
Carga nominal de agente (1 kg/l)	6 kg
Masa cargada calculada	8,56 kg
Peso cargado según catálogo	8,25 kg
Diferencia	+3,8 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 15.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN - IRAM 3525 POR ANALOGÍA

Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3525 3.2.1 b	chapa inox. ≥ 0,63 mm	0,8 mm	cumple
3525 3.2.2.1	como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales	1 longitudinal + 2 transversales	cumple
3525 3.3.2	traba con precinto identificado	pasador con anilla y precinto FLAMA	cumple
3525 4.1.3	boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm	M30x1,5 (Ø int. 28,4)	cumple
3525 3.9	manija para el transporte manual	manija fija de la válvula	cumple
3525 4.2.1	manga ≥ 350 mm con el terminal	≈ 429 mm	cumple
3525 3.10	soporte firme para la manga	suncho portatobera	cumple
3525 3.6.1	filtro en la entrada del tubo interior	filtro PP perforado	cumple
3525 3.3.5	partes en contacto con el agua no ferrosas o inox.	latón, inox. AISI 302/304	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3697
Norma IRAM extintor: IRAM 3694

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca inferior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 141 (TIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E		Extintor Sales K 6 l	0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3	Datos técnicos y normativa aplicable	3 / 4	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Especificaciones y normas	FL_MAT_SALESK_6l	

A

B

C

D

E

F

G

H

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR SALES K 6 L

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 358 × 140 mm (panel central 179 = arco 108° + alas 90) - ESC. 1:2

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

R3 SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS (IRAM 3534)





verde 01-1-150



IRAM 3694

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)

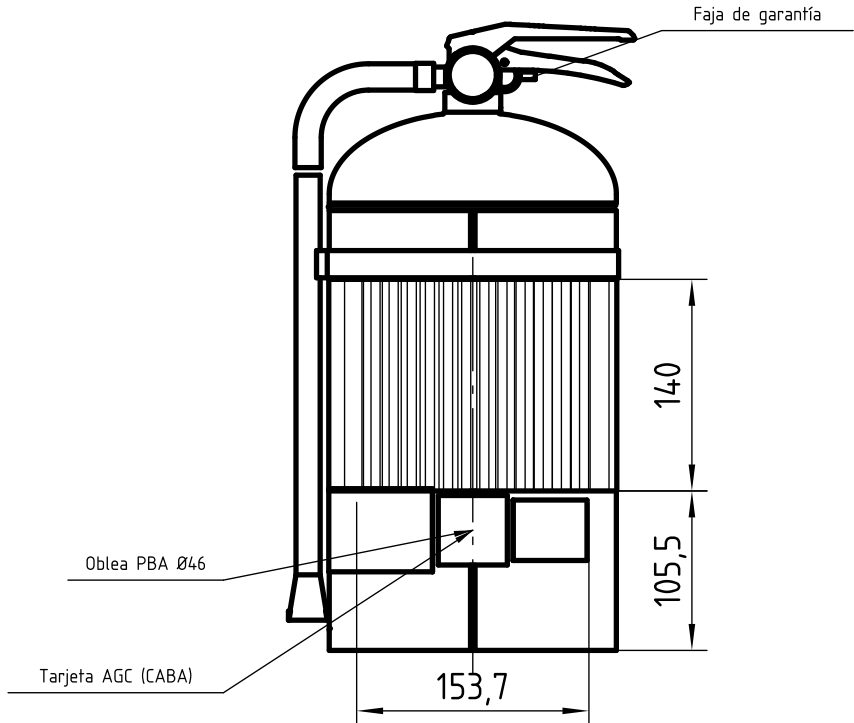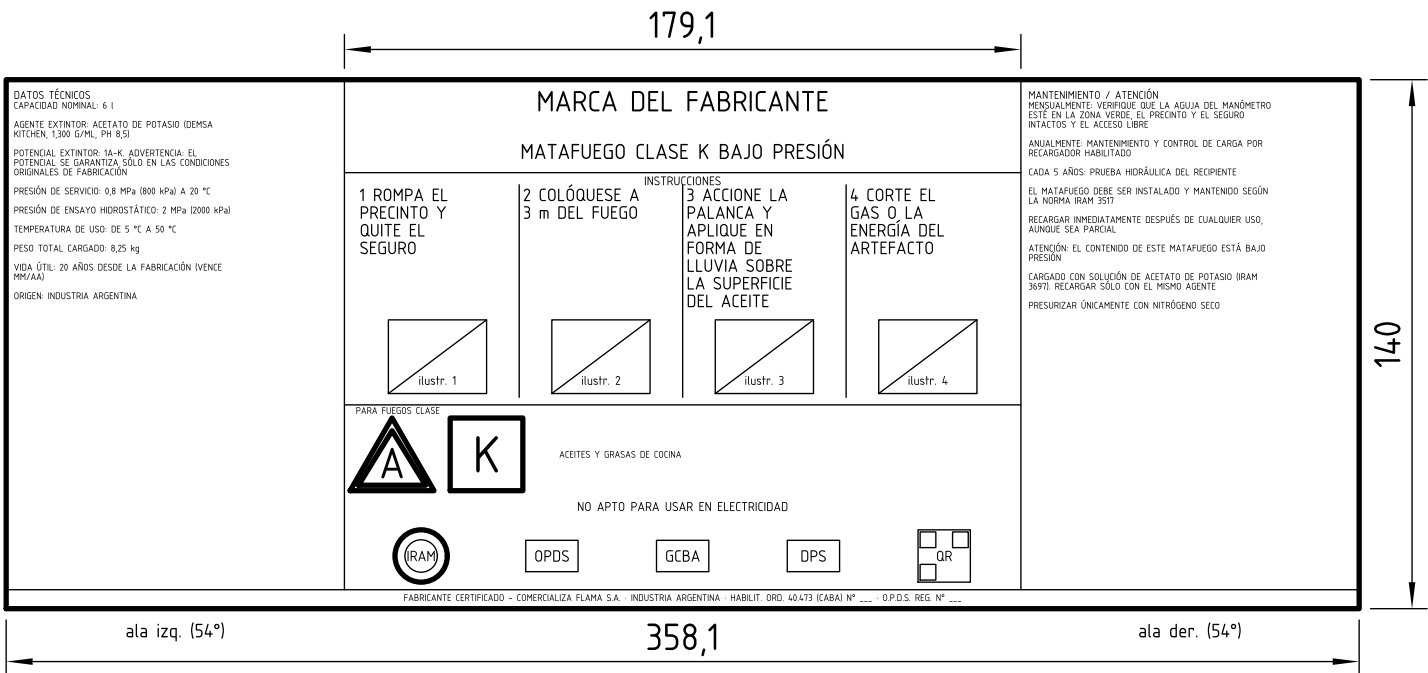


cuerda 154 = panel central (arco 108° = 179 mm desarrollados); rayado ancho = alas

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

Clases D/K: símbolo del producto (IRAM 3534 no prevé pictograma)


R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

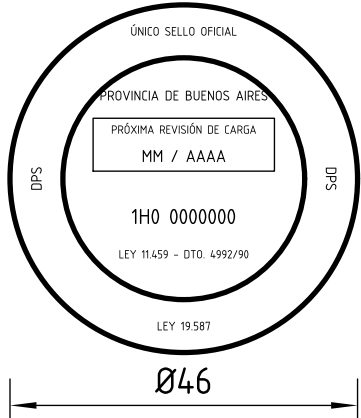

Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «vólido», numerada [relevado: «1H01036888»]. Anillo: único sello oficial obligatorio: Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.; la provee el organismo al fabricante inscripto.


CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)				
Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO CLASE K BAJO PRESIÓN	3534 2.21 2° y 3° a - mercado (fotos Georgia/Melis)
1	C	Instrucciones	1 ROMPA EL PRECINTO Y quite el seguro · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y aplique en forma de lluvia sobre la superficie del aceite · 4 CORTE EL GAS O LA ENERGÍA DEL ARTEFACTO (con ilustración ...)	3534 2.21 1° y 2.24 - mercado (fotos Georgia/Melis)
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A · K (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.22
1	C	Pictogramas	Clase K: símbolo + leyenda del riesgo	3534 2.23
1	C	Uso eléctrico	NO APTO PARA USAR EN ELECTRICIDAD	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3694 5.24 p - Anexo R - mercado (fotos Georgia/Meli)
3	I	Capacidad nominal	6 l	3534 3° b
3	I	Agente extintor	ACETATO DE POTASIO (DEMSA KITCHEN, 1.300 G/ML, PH 8,5)	3523 7.13 e - mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	1A-K. ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	0,8 MPa (800 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	2 MPa (2000 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE 5 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	8,25 kg	catálogo - control de carga IRAM 3517-2
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) - Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e - IRAM 3517-2 - mercado (fotos Georgia/Mel)
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e - IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e - IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	CARGADO CON SOLUCIÓN DE ACETATO DE POTASIO (IRAM 3697). RECARGAR SÓLO CON EL MISMO AGENTE	3523 5.2.4 n · 713 e
3	D	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO	IRAM 3694
2	P	Pie	FABRICANTE CERTIFICADO - COMERCIALIZA FLAMA S.A. - INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ---- · O.P.D.S. REG. N° ----	3534 2.21 2° - Ord. 40.473 - Res. 522/07 - mercado
-	-	Nota	Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3694); FLAMA verifica estos campos en recepción	IRAM 3534

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO

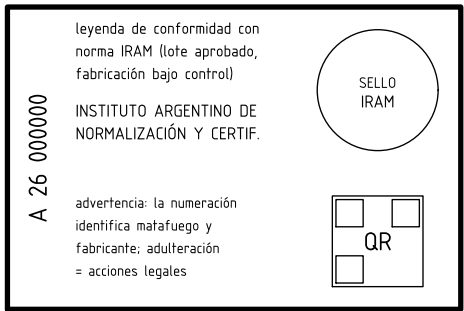

* 60 × 40; fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1110534»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA

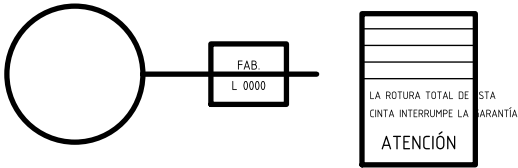


Precinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE




Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3694 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.



Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

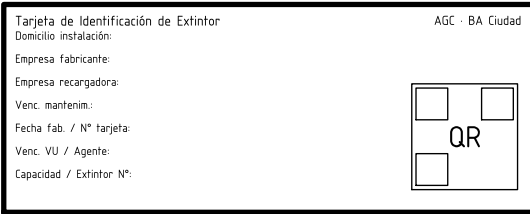

* 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

Letra de instrucciones 3,3 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total + 9 kg; 3-8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ± 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).