

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

CORTE A-A

B

C

D

D

A

A

RBSP 2 1/2"-11 h

DETALLE B (1:1)

Cuello roscado

cupla soldada por fuera con filete (posicionador)

135

135

DETALLE C (2:1)

Casquete con borde reducido y tope

labio 11,9 dentro del cuerpo, escalón 9,5 x e 4,75; cordón en el escalón

135

DETALLE D (1:1)

Casquete inferior con borde reducido

labio 11,9, escalón 9,5; mismo casquete que la cúpula

135

Capacidad nominal de agente	100 kg
Volumen interior	121 dm³
Masa del recipiente (calculada)	58,3 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	4,75 / 4,75 / 4,75 mm
Material	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 (σf ≈ 265 MPa)
Soldadura	MAG 135, Arcal 21 (Ar + 8 % CO ₂ , M20)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 4,0 MPa
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Norma IRAM extintor	3550
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Markado (grabado en el cuerpo (puesto C7 de marcado, después de la PH))	FLAMA S.A. - N° serie - año - PE
Verificación normativa	hoja 2

NOTAS:

- 1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
- 2) Recipiente sin válvula ni agente.
- 3) Cordones MAG continuos y estancos.
- 4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Recipiente ABC 100 kg rodante Repuesto - recipiente vacío sin válvula		Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04	
Aprobó					Edición	
Escala	Método de proyección				0	Fecha de emisión
1:5	 ISO E				28/09/2026	
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento Plano de fabricación		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A2			1 / 3	es
					Nº de plano	
					FL_REC_ABC_100kg	

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

CILINDRO FL_REC_ABC_100kg - ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3550

Requisito	Apartado	Exigido por la norma	Plano FLAMA	Estado
Material	3550 3.2.1	IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento anticorrosivo	LAC U 500-04 (cotizada); σf ≥ 265 MPa en certificado + pintura	CUMPLE
Costuras	3550 3.2.2.1	≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales	1 long. + 2 transv.	CUMPLE
Proceso de soldadura	3550 3.2.2.2	automático: arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing	MAG (135) con Arcal 21 (Ar + 8 % CO ₂), M20); decisión FLAMA. La mezcla es activa: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo (tracción y plegado 4.1.2)	VERIFICAR
Soldadura: tracción	3550 4.1.2.1	≥ resistencia de la chapa (IRAM 609)	probeta por lote	CUMPLE
Soldadura: plegado	3550 4.1.2.2	sin fisuras (IRAM 609)	probeta por lote	CUMPLE
Espesor por cálculo	3550 4.1.3.1	e ≥ 3,76 mm (D 390, PE 4, σadm 2/3-265)	4,75 mm	CUMPLE
Espesor mínimo	3550 4.1.3.2	≥ 4,5 mm (Ø ext. > 320)	4,75 mm	CUMPLE
Estanquidad	3550 4.1.4	2 × Ps = 2,8 → ≥ 4 MPa sin pérdidas	PE 4 MPa	CUMPLE
Abertura	3550 4.1.5	Ø interior ≥ 70 mm	72,2 mm (RBSP 2 1/2"-11 h)	CUMPLE
Expansión	3550 4.1.6	a 2 × Ps (≥ 4 MPa): def. permanente ≤ 10 % de la total	PE 4 MPa	CUMPLE
Dispositivo de seguridad	3550 4.2	opcional; actúa entre 70 y 90 % de PE	no lleva (si se agrega: 2,8-3,6 MPa)	CUMPLE
Niebla salina	3550 4.5	240 h IRAM 121 sin corrosión	pintura tercerizada de carros: exigir informe IRAM 121	VERIFICAR
Pintura	3550 3.11	rojo 03-1-050	rojo 03-1-050	CUMPLE
Marcado	3550 5.1	fabricante, n° de serie, presión de ensayo, año	grabado en el cuerpo (puesto C7 de marcado, después de la PH)	CUMPLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)

Ensayo	Apartado	Criterio de aceptación	Frecuencia
Lote	3550 cap. 6	recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar	por turno
Inspección visual y dimensional	3550 cap. 6 · 7.1	aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01)	100 %
Prueba hidráulica a PE	3550 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587	sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)	100 %
Expansión volumétrica (camisa de agua)	3550 · IRAM 2587	def. permanente ≤ 10 % de la total	muestra por lote
Rotura	3550 (criterio FLAMA)	a 2 × PE sin falla; luego hasta romper	1 por lote
Tracción y plegado de soldadura	3550 4.1.2 · IRAM 609	probetas del cupón de la costura	1 juego por lote de chapa
Niebla salina	3550 · IRAM 121	probetas pintadas	aprobación de prototipo / semestral
Rechazo	3550 cap. 6	si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote	-

NORMAS APLICABLES

Norma	Tema
IRAM 3523 / IRAM 3550	Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6)
IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506	Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros
IRAM 2587	Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)
IRAM 609	Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)
IRAM 121	Ensayo de niebla salina
IRAM 15 / IRAM 18	Inspección por atributos / extracción de muestras al azar
IRAM 5058 / 5063	Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)
IRAM-DEF D 10-54	Colores (rojo 03-1-050)
ISO 4063 / ISO 2768-m	Procesos de soldadura / tolerancias generales
IRAM 4503 / IRAM 4508	Letras del marcado / rótulo del plano

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.
2) σu 340 MPa (manuales) y σf 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Cilindro ABC 100 kg rodante	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04
Escala	Método de proyección		Verificación normativa y plan de inspección	Edición
-	 ISO E		Especificaciones y ensayos	Fecha de emisión
Tolerancias generales	Formato			Idioma
ISO 2768-m	A3			es
			Nº de plano	
				FL_REC_ABC_100kg

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

CILINDRO FL_REC_ABC_100kg - IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, PROTOCOLO Y EMBALAJE

R1 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)

R2 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO SUELTO (1:1)

R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA

FLAMA S.A.

RECIPIENTE PARA MATAFUEGO DE POLVO 100 KG

SIN VÁLVULA NI CARGA - NO PRESURIZAR SIN VÁLVULA

CÓDIGO FL_REC_ABC_100kg N° SERIE ----- LOTE CHAPA ----

PS 1,4 MPa PE 4,0 MPa PH: MM/AA

IRAM 3550 (recipiente) - PROTOCOLO N° -----

USO EXCLUSIVO POLVO ABC IRAM 3569 / N2 SECO

EL ARMADO COMO MATAFUEGO REQUIERE LICENCIA IRAM

DEL ARMADOR. RETIRAR ESTA ETIQUETA AL ARMAR.

INDUSTRIA ARGENTINA

QR GS1

60

100

Poliéster autoadhesivo removible, impresión térmica. Diseño FLAMA (sin norma: el recipiente suelto no lleva placa IRAM 3534; ésta la pone quien arma el matafuego). Va sobre el eje de la futura placa.

R3 MARCADO GRABADO (IRAM 3550 5.1)

FLAMA S.A. N° 000001 PE 4,0 MPa 26

DPS


Fabricante, n° de serie, presión de ensayo y año (2 dígit.)
Grabado en el CUERPO en el puesto C7 de marcado, después de la PH y el
secado; franja superior, cara opuesta a la etiqueta; letra 5 mm IRAM 4503; legible después de pintar.
cuño DPS 15 × 7 junto al n° (Res. 349/07 anexo IV)

R6 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y EMBALAJE

Exterior: granallado Sa 2½ + pintura en polvo rojo 03-1-050 (DOC-01), espesor seco según DOC-01.

Interior: limpio, seco (secado en horno tras la PH) y sin pintar; resistente al agente (3523 3.2.2).

Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código, serie y lote; pallet 1200 × 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL_REC_ABC_100kg (S7).

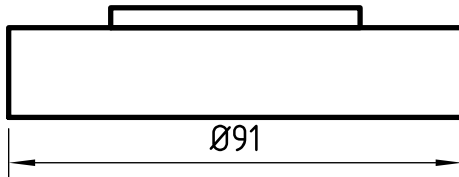


PE baja densidad, a presión sobre RBSP 2 1/2"-11 h; protege rosca e interior (polvo/humedad) hasta el armado. Se coloca después del secado interior posterior a la PH.

R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)

Campo	Dato
Código / n° de serie	FL_REC_ABC_100kg / -----
Lote de chapa / colada	----- (σu / σf del certificado)
PE aplicada / tiempo	4,0 MPa / ≥ 30 s
Expansión total / permanente	---- / ---- cm³ (≤ 10 %)
Visual / dimensional / rosca	OK / OK / pasa-no pasa
Resultado y firma	APROBADO ----

Etiqueta (R2)

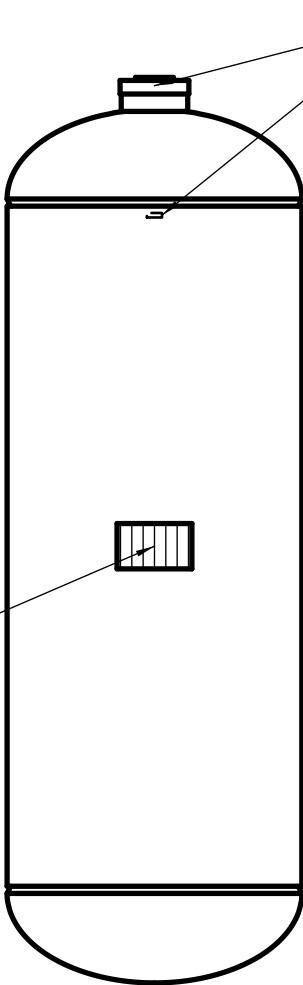

Tapón protector

Marcado grabado en el cuerpo (cara posterior)

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Material Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04	
Revisó			Denominación Cilindro ABC 100 kg rodante Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje	Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó				Hoja 3 / 3	Idioma es
Escala -	Método de proyección  ISO E		Tipo de documento Identificación y embalaje	N° de plano FL_REC_ABC_100kg	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3			