

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5


6

7

8

REFERENCIAS

- Válvula de bloqueo
- Válvula de retención
- Manómetro (PI)
- Válvula de alivio tarada
- Bomba

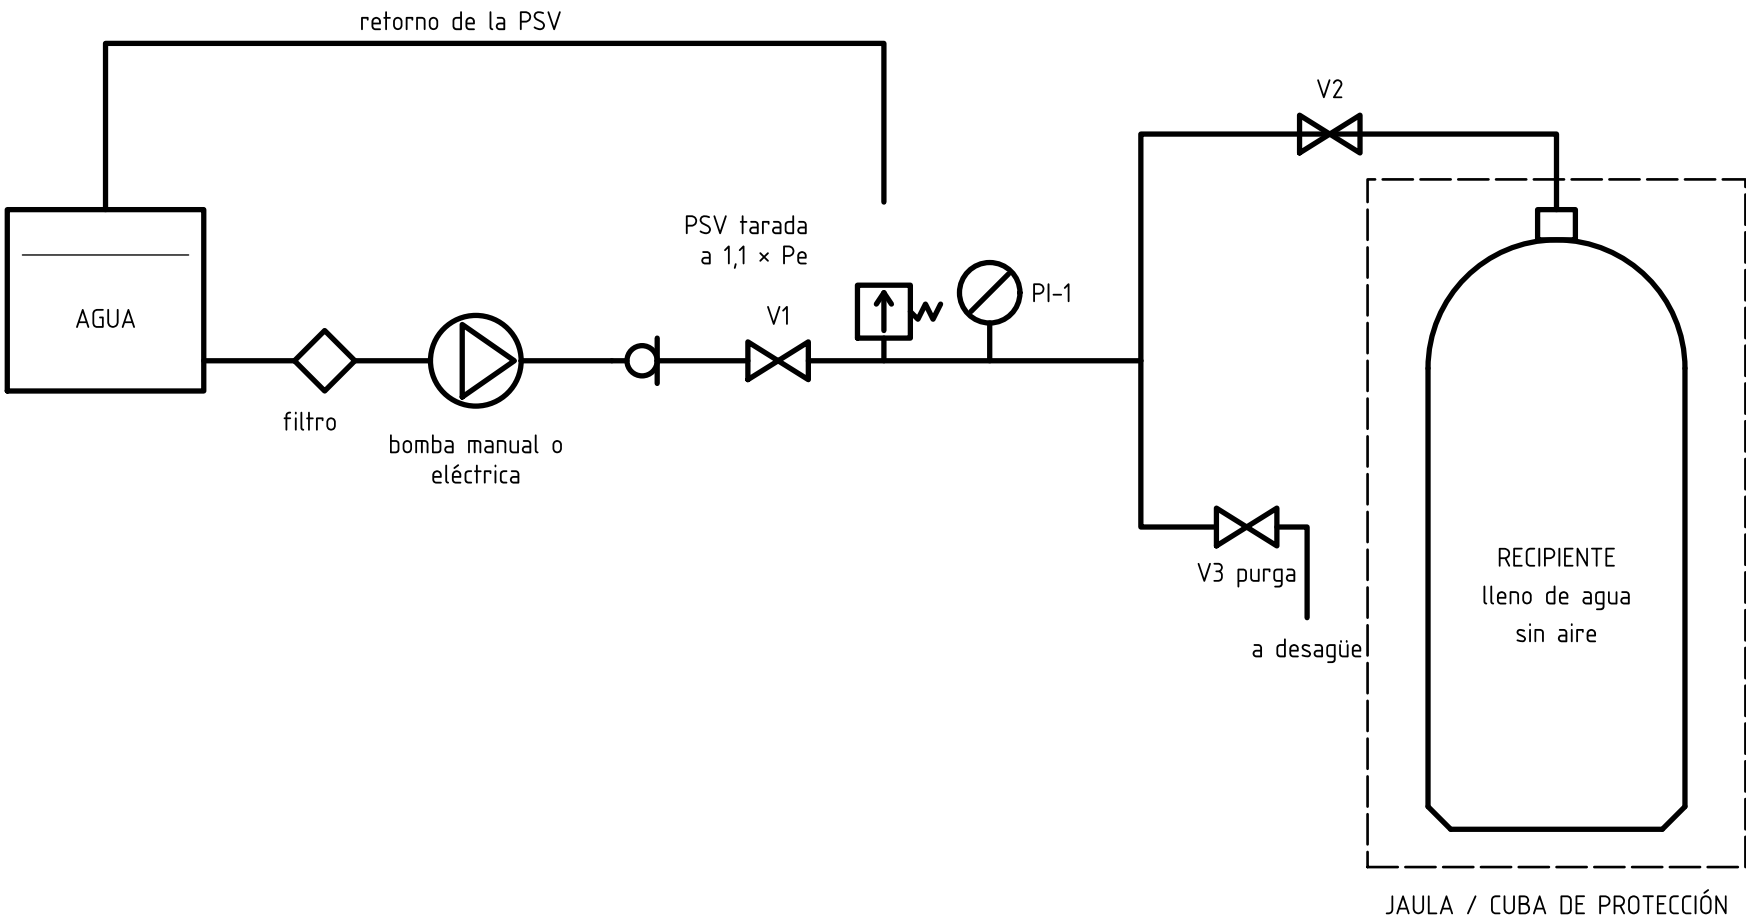

PRESIONES MPa (catálogo / 3517-2:2020)				
Modelo	Ps	Pe fabr.	PH recarga	c/ años
ABC_1kg	1,4	3,5	3,5	5
ABC_2.5kg	1,4	3,5	3,5	5
ABC_5kg	1,4	3,5	3,5	5
ABC_10kg	1,4	3,5	3,5	5
AGUA_10l	0,8	2,0	2,0	2
AFFF_10l	0,8	2,0	2,0	2
AFFF_50l	0,8	4,0	4,0	2
BC_5kg	1,4	3,5	3,5	5
SALESK_6l	0,8	2,0	2,0	2
CO2_2kg	15	25	IRAM 2533	5
CO2_5kg	15	25	IRAM 2533	5
HCFC-HFC_5kg	0,8	2,0	2,0	5
CLASED_9l	1,4	3,5	3,5	5
ABC_25kg	1,4	4,0	4,0	5
ABC_50kg	1,4	4,0	4,0	5
ABC_70kg	1,4	4,0	4,0	5
ABC_100kg	1,4	4,0	4,0	5

PROCEDIMIENTO (IRAM 3517-2:2020, 9.7.4 y 9.7.5.2)

- 1) Quitar válvula, accesorios y partes internas; eliminar el polvo. Recipiente en jaula o tras defensa.
- 2) Llenar con agua purgando todo el aire (V2 abierta, V3 cerrada).
- 3) Subir hasta la presión de prueba y MANTENERLA 1 min (cerrar V1; PI-1 sin caída).
- 4) Satisfactorio sin caída de presión, rotura, pérdidas ni deformación permanente visible; si falla, inutilizar (9.12: 2 orificios Ø ≥ 10 mm). CO2: IRAM 2533 / 2529-1, acuñar PH mes/año (9.7.7).
- 5) Bomba ≥ 150 % de la presión de ensayo con retención; circuito cerrado de agua, pulmón ≥ 5 L (4.4.1).
- 6) PH = 2,5 × Ps; rodantes 4 MPa; cada 5 años (polvo, CO2, gases limpios) o 2 años (agua, AFFF, K).
- 7) Mangueras de rodantes y CO2: PH anual, 2 × Ps (≥ 2,8 MPa) / 12 MPa. Nunca con aire o gas (9.7.4.1).

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó			Denominación		Material	
Aprobó			Banco de prueba hidráulica		-	
Escala		Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
-		 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato	Esquema - prueba de presión con agua (PH)		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3	Tipo de documento		1 / 1	es
			Esquema		Nº de plano	
					FL_ESQ_01	