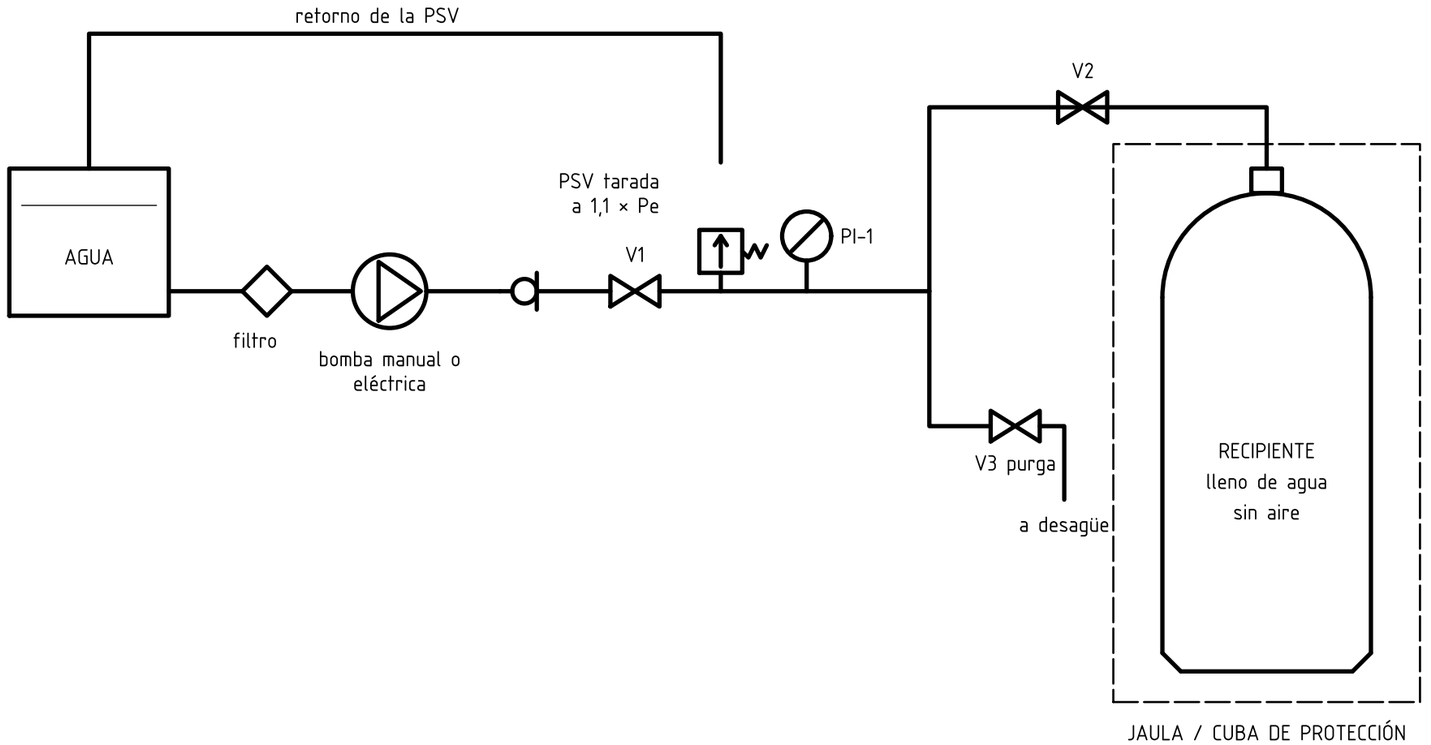



## REFERENCIAS

- Válvula de bloqueo
- Válvula de retención
- Manómetro (PI)
- Válvula de alivio tarada
- Bomba

| PRESIONES MPa (catálogo / 3517-2:2020) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Ps | Pe fabr. | PH recarga | c/ años |
| ABC_1kg | 1,4 | 3,5 | 3,5 | 5 |
| ABC_2.5kg | 1,4 | 3,5 | 3,5 | 5 |
| ABC_5kg | 1,4 | 3,5 | 3,5 | 5 |
| ABC_10kg | 1,4 | 3,5 | 3,5 | 5 |
| AGUA_10l | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 2 |
| AFFF_10l | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 2 |
| AFFF_50l | 0,8 | 4,0 | 4,0 | 2 |
| BC_5kg | 1,4 | 3,5 | 3,5 | 5 |
| SALESK_6l | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 2 |
| CO2_2kg | 15 | 25 | IRAM 2533 | 5 |
| CO2_5kg | 15 | 25 | IRAM 2533 | 5 |
| HCFC-HFC_5kg | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 5 |
| CLASED_9l | 1,4 | 3,5 | 3,5 | 5 |
| ABC_25kg | 1,4 | 4,0 | 4,0 | 5 |
| ABC_50kg | 1,4 | 4,0 | 4,0 | 5 |
| ABC_70kg | 1,4 | 4,0 | 4,0 | 5 |
| ABC_100kg | 1,4 | 4,0 | 4,0 | 5 |

## PROCEDIMIENTO (IRAM 3517-2:2020, 9.7.4 y 9.7.5.2)

1) Quitar válvula, accesorios y partes internas; eliminar el polvo. Recipiente en jaula o tras defensa.
2) Llenar con agua purgando todo el aire (V2 abierta, V3 cerrada).
3) Subir hasta la presión de prueba y MANTENERLA 1 min (cerrar V1; PI-1 sin caída).
4) Satisfactorio sin caída de presión, rotura, pérdidas ni deformación permanente visible; si falla, inutilizar (9.12: 2 orificios Ø ≥ 10 mm). CO2: IRAM 2533 / 2529-1, acuñar PH mes/año (9.7.7).
5) Bomba ≥ 150 % de la presión de ensayo con retención; circuito cerrado de agua, pulmón ≥ 5 L (4.4.1).
6) PH = 2,5 × Ps; rodantes 4 MPa; cada 5 años (polvo, CO2, gases limpios) o 2 años (agua, AFFF, K).
7) Mangueras de rodantes y CO2: PH anual, 2 × Ps (≥ 2,8 MPa) / 12 MPa. Nunca con aire o gas (9.7.4.1).

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Banco de prueba hidráulica

Esquema – prueba de presión con agua (PH)

Tipo de documento: Esquema

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: –

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 1

Idioma: es

N° de plano: FL_ESQ_01