

1 CARGA DE POLVO

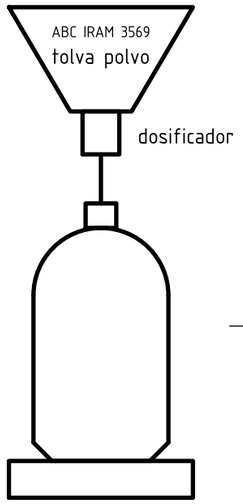

balanza (kg)


secado previo del recipiente

2 VÁLVULA

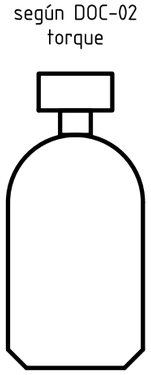


O-ring nuevo y sifón limpio

3 PRESURIZACIÓN N2

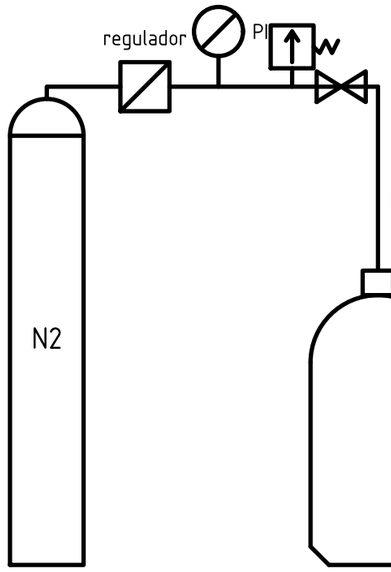

P servicio a 20 °C (1,4 MPa ABC)

4 ESTANQUEIDAD



cuba de inmersión o detector de fugas

5 PESADA + MARBETE + PRECINTO OBLEA (FL_SEN_04)

REFERENCIAS



NOTAS (criterios de aceptación en DOC-02 y DOC-03)

1) Polvo IRAM 3569 certificado; PROHIBIDO mezclar ABC con BC (IRAM 3517-2:2020 9.9.1.6).
2) Recinto HR ≤ 70 %, deshumidificado por condensación (sin estufas), ≥ 8 renov./h (9.4.8).
3) Tolerancia de carga: 1-2,5 kg 0/+100 g; 5-10 kg 0/+300 g; rodantes ± 3 % (tabla 3).
4) Presurizar con nitrógeno seco (tabla 2); secado verificado con cámara de video (9.8.2).
5) Ensayo de pérdidas obligatorio (9.4.10), fuera del recinto si evapora agua; control a las 24 h (FLAMA).
6) Rodantes: la misma secuencia con la botella/recipiente de 25 a 100 kg y su válvula.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Línea de carga ABC

Carga de polvo, presurización N2, estanqueidad

Tipo de documento: Esquema

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: –

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 1

Idioma: es

N° de plano: FL_ESQ_02